

平成23年(2011年)福島第一・第二原子力発電所事故について

平成23年3月25日(19:00)現在
原子力災害対策本部

1. 直近の主要な事象・対応等

<3月23日>

- 02:33 1号機原子炉圧力容器に関し、「消火系ライン」の注水ラインに加え「給水ライン」を追加
- 17:24 5号機で仮設電源より本設電源へ切り替えた際、残留熱除去系海水ポンプが自動停止
- 16:20 3号機から黒煙が噴出

<3月24日>

- 05:35 3号機の使用済燃料プールへの注水(冷却材浄化系)を実施(~16:05)
- 11:30 1号機中央制御室の照明が点灯
- 16:14 自動停止していた5号機の残留熱除去系の仮設海水ポンプを起動、16:35、同ポンプを停止時冷却系モードで運転開始

<3月25日>

- 06:05 4号機の使用済燃料プールへの注水(冷却材浄化系)を実施(~10:20)
- 10:30 2号機の使用済燃料プールへの注水(冷却材浄化系)を実施(~12:19)
- 15:37 1号機の原子炉への淡水での注水を開始
- 18:02 3号機の原子炉への淡水での注水を開始(2号機についても準備作業中)

2. 福島第一原発における作業の進行状況

(1) 使用済燃料プールへの放水・注水

| | [対象] | [実施機関] | [実施時刻] | [放水量] |
|-----|-------|----------------|----------------|---------|
| 17日 | 3号機 | 自衛隊(陸自ヘリ) | 09:48~10:00 | 約30t |
| | 3号機 | 自衛隊(消防車) | 19:35~20:09 | 約35t |
| 18日 | 3号機 | 自衛隊(消防車) | 14:00~14:38 | 約50t |
| 19日 | 3号機 | 緊急消防援助隊 | 00:30~00:50 | 約60t |
| | 3号機 | 緊急消防援助隊 | 14:05~20日03:40 | 約2,430t |
| 20日 | 4号機 | 自衛隊(消防車) | 08:20~09:29 | 約81t |
| | 4号機 | 東電(米軍車両) | 09:43放水完了 | 約2t |
| | 2号機 | 東電(消防車) | 15:08~17:20 | 約40t |
| | 4号機 | 自衛隊(消防車) | 18:22~19:43 | 約81t |
| | 3号機 | 緊急消防援助隊 | 21:30~21日03:58 | 約1,137t |
| 21日 | 4号機 | 自衛隊・東電(消防車) | 06:37~08:41 | 約91t |
| | 共用プール | 東電(消防車) | 10:37~15:30 | 約130t |
| 22日 | 3号機 | 緊急消防援助隊 | 15:10~16:00 | 約150t |
| | 2号機 | 東電(消防車) | 16:07~17:01 | 約18t |
| | 4号機 | 東電(コンクリートポンプ車) | 17:17~20:32 | 約150t |
| 23日 | 4号機 | 東電(コンクリートポンプ車) | 10:00~13:02 | 約130t |

| | | | | |
|-------|-------|-----------------|-------------|--------|
| | 3号機 | 東電 (冷却材浄化系) | 11:00~13:20 | 約 35t |
| 24日 | 3号機 | 東電 (冷却材浄化系) | 05:35~16:05 | 約 120t |
| | 4号機 | 東電 (コンクリートポンプ車) | 14:36~17:30 | 約 150t |
| 25日 | 4号機 | 東電 (冷却材浄化系) | 06:05~10:20 | 不明 |
| | 2号機 | 東電 (冷却材浄化系) | 10:30~12:19 | 約 38t |
| | 3号機 | 緊急消防援助隊 | 13:28~16:00 | 約 450t |
| | 4号機 | 東電 (コンクリートポンプ車) | 19:05~ | |
| 累計放水量 | 2号機 | 約 | 96t | |
| | 3号機 | 約 | 4,497t | |
| | 4号機 | 約 | 685t | |
| | 共用プール | 約 | 130t | |

(2) 電源復旧状況

- ・ 1号機：中央制御室の照明が点灯 (2号機より受電)
- ・ 2号機：外部電源受電工事を完了し、電気機器の調査実施中
- ・ 3号機：中央制御室の照明が点灯 (22日 22:46)
- ・ 4号機：外部電源受電工事を完了し、電気機器の調査実施中
- ・ 5、6号機：すべて外部電源に切替完了

3. 発電所の状況

(1) 福島第一

| | 主要事象・対応 | 主要データ |
|-------------------------------------|--|--|
| 1号機 ※INES評価レベル5 (広範囲な影響を伴う事故) | 11日15:42 10条通報 (全交流電源喪失) 11日16:36 15条事象発生 (非常用炉心冷却装置注水不能) 12日00:49 15条事象発生 (格納容器圧力異常上昇) 12日14:30 ベント開始 12日15:36 水素爆発 12日20:20 原子炉への海水注水 21日20:00 機器の確認中 (2号機より受電) (26日までに復旧予定) 22日11:20 圧力容器温度上昇 (23日以降徐々に温度下降。25日06:00現在、圧力容器下部温度157.5℃) 24日10:50頃 白いもや状の湯気発生 24日11:30頃 中央制御室の照明が点灯 25日15:37 原子炉への淡水での注水を開始 | ・ 水位 (25日14:00) (A) -1650mm (B) -1600mm ・ 原子炉圧力 25日02:00 (A) 0.376MPaG、(B) 0.358MPaG 25日14:00 (A) 0.342MPaG、(B) 0.349MPaG ・ 格納容器圧力 25日02:00 0.325MPaabs 25日14:00 0.280MPaabs |
| 2号機 ※INES評価レベル | 11日15:42 10条通報 (全交流電源喪失) 11日16:36 15条事象発生 (非常用炉心冷却装置注水不能) 14日13:25 15条事象発生 (原子炉冷却機能喪失) | ・ 水位 (25日14:00) (A) -1400mm ・ 原子炉圧力 (25日14:00) (A) -0.016MPaG、(B) -0.018MPaG ・ 格納容器圧力 (25日14:00) |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| 5 | <p>14日16:34 原子炉への海水注入</p> <p>14日22:50 15条事象発生 (格納容器圧力異常上昇)</p> <p>15日00:00 ベント開始</p> <p>15日06:10 異音発生</p> <p>15日06:42 サプレッションプール損傷の疑い (長官発表時刻)</p> <p>15日08:25 白煙発生</p> <p>20日15:08 使用済み燃料プールへの注水 (約40t) を実施 (~17:20)</p> <p>21日18:22 建屋の屋上屋根部から白いもや状の煙が噴出</p> <p>21日20:00 受電を完了、機器の確認中 (24日中復旧予定)</p> <p>22日16:07 使用済み燃料プールへの注水 (約40t) を実施 (~17:01)</p> <p>25日09:00 原子炉建屋内の水が大物搬入口から一般排水口に流れた跡あり (詳細確認中)</p> <p>25日11:00 原子炉への注水について海水から淡水への切り替え開始</p> | <p>0.12MPaabs</p> <p>・使用済み燃料プール水温: 28℃ (25日10:00)</p> |
| <p>3号機</p> <p>※INES評価レベル 5</p> | <p>11日15:42 10条通報 (全交流電源喪失)</p> <p>13日05:10 15条事象発生 (冷却機能喪失)</p> <p>13日08:41 ベント開始</p> <p>13日13:12 原子炉への海水注入</p> <p>14日07:44 15条事象発生 (格納容器圧力異常上昇)</p> <p>14日11:01 水素爆発</p> <p>15日10:22 400mSv/hの線量</p> <p>16日08:34及び10:00 白煙発生</p> <p>17日以降、陸自ヘリによる散水。自衛隊、東京消防庁等による放水を実施。</p> <p>21日15:55 やや灰色がかった煙が噴出</p> <p>22日22:46 中央制御室の照明が点灯</p> <p>23日16:20 やや灰色がかった煙が噴出 (止んでいることを23:30頃に確認(24日04:50頃にも確認))</p> <p>25日18:02 原子炉への淡水での注水を開始</p> | <p>・水位 (25日14:10) (A) -1900mm、(B) -2300mm</p> <p>・原子炉圧力 (25日14:00) (A) 0.038MPaG、(C) -0.104MPaG</p> <p>・格納容器圧力 (25日14:00) 0.1089MPaabs</p> |
| <p>4号機</p> <p>※INES評価レベル</p> | <p>14日04:08 使用済み燃料貯蔵プール水温度が84℃に上昇</p> <p>15日09:38 3階部分で火災発生 (鎮火)</p> | <p>プール水温 (24日11:00) : 指示不良</p> |

| | | |
|----------------|---|--|
| 3 (重大な異常事象) | 16日05:45 火災発生(自然鎮火) 20日以降、自衛隊、東京電力等による放水を実施 21日20:00 煙発生等の影響により、受電完了確認作業中断 22日10:35 受電を完了、機器の確認中 | |
| 5号機 | 使用済燃料貯蔵プール水温度が上昇傾向 17日～ 電源復旧作業中 18日 屋上孔開け作業終了(水素対策) 19日05:00 RHRポンプを起動し、使用済み燃料プールの冷却を開始 20日14:30 冷温停止 22日19:41 すべて外部電源に切替完了 23日17:24 残留熱除去系海水ポンプが自動停止 24日16:35 故障した残留熱除去系の海水ポンプを交換し、運転開始 | プール水温(24日17:00): 49.0℃ プール水温(25日15:00): 36.9℃ 原子炉水温度(24日17:00): 82.7℃ 原子炉水温度(25日15:00): 53.9℃ |
| 6号機 | 使用済燃料貯蔵プール水温度が上昇傾向 17日～ 電源復旧作業中 18日 屋上孔開け作業を終了 19日22:14 RHRポンプを起動し、使用済み燃料プールの冷却を開始 20日19:27 冷温停止 22日19:41 すべて外部電源に切替完了 | プール水温(25日15:00): 21℃ |
| その他 | 使用済燃料共用プールが満水であることを確認 21日10:37 共用プールへの注水を実施(～15:30) 24日18:05 共用プールの冷却ポンプを外部電源により起動 | 共用プール水温(23日18:05): 73℃程度 |

(2) 福島第二

全号機が冷温停止中(1、2、4号機<INES評価レベル3>は、発生した15条事象から復帰済み)

4. 緊急事態宣言

11日19:03 原子力緊急事態宣言発令(福島第一発電所)

12日07:45 原子力緊急事態宣言発令(福島第二発電所)

5. 避難指示

11日21:23 総理指示: 福島第一発電所の半径3km圏内の避難、3km～10km圏内の屋内退避

12日05:44 総理指示: 福島第一発電所の半径10km圏内の避難

12日17:39 総理指示: 福島第二発電所の半径10km圏内の避難

12日18:25 総理指示: 福島第一発電所の半径20km圏内の避難

15日11:06 総理指示：福島第一発電所の半径20～30km圏内の屋内退避

1 東京電力(株)福島第一原子力発電所(1、2、3、4、5、6号機)の事故状況

所在地:福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22

原子力施設:沸騰水型原子炉(BWR)

出力:1号機(46万kW)
2号機(78万4千kW)
3号機(78万4千kW)
4号機(78万4千kW)
5号機(78万4千kW)
6号機(110万kW)

(i) 事故の発生・進展経緯(主な事象のみについて記載)

11日

- 15:42 全交流電源喪失のため1、2、3号機に関し、原子力災害対策特別措置法第10条の規定に基づく特定事象発生の通報
- 16:36 1、2号機に関し、非常用炉心冷却装置注水不能(原災法15条報告事象)の発生
- 16:45 1、2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報(冷却装置注水不能)

12日

- 00:49 1号機に関し、「格納容器圧力異常上昇」に該当と判断
原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報(格納容器圧力異常上昇)
- 14:30 1号機に関し、ベント開始
- 15:36 1号機で水素爆発発生
- 16:17 敷地境界付近の放射線量が $500\mu\text{Sv/h}$ を超えたことから、原災法15条事象が発生したと判断
- 20:20 1号機に関し、消火系ラインを使用して、海水による原子炉への注水を開始
- 20:41 格納容器は破損していないことを確認(官房長官発言)

13日

- 05:10 3号機に関し、非常用炉心冷却装置注水不能(原災法15条報告事象)
※高圧注入系が停止したため、原子炉隔離時冷却系による注水を実施するも、同系が起動せず
- 05:38 3号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報
- 08:41 3号機に関し、ベント開始
- 08:56 敷地境界付近の放射線量が $500\mu\text{Sv/h}$ を超えたことから、原災法15条事象が発生したと判断
- 13:12 3号機に関し、原子炉への海水注入開始
- 14:15 MP4で $500\mu\text{Sv/h}$ を超える線量を測定したことから、「敷地

境界放射線量異常上昇」に該当すると判断

14日

- 01:10 1及び3号機に関し、汲み上げ箇所の海水が少なくなったことから、海水注入を停止
- 06:10 3号機に関し、ドライウェル圧力が460KPa（設計上の最高使用圧力：427KPa）程度まで上昇
- 07:44 3号機に関し、ドライウェル圧力が超過していることから、「格納容器圧力異常上昇」（原災法15条報告事象）に該当と判断
- 07:55 3号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生のお知らせ（冷却機能喪失）
- 11:01 3号機で水素爆発発生**
- 11:01 2号機に関し、原子力建屋パネル開放（水素対応）
- 11:15 東京電力によれば3号機の爆発は1号機で発生したものと同一事象。格納容器と圧力容器は健全
- 13:25 2号機に関し、「冷却機能の喪失」（原災法15条報告事象）に該当と判断
- 13:25 2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生のお知らせ（冷却機能喪失）
- 16:34 2号機に関し、原子炉への海水注入開始
- 17:17 2号機に関し、原子炉水位がTAF（有効燃料頂部：±0mm）に到達した
- 18:06 2号機に関し、逃がし安全弁を開放したところ、水位が-1500mm→-1100mmに回復。原子炉圧力が5.4MPaのため、海水注入は実施していない。
- 18:22 2号機に関し、原子炉水位が-3700mmに到達し、燃料全体が露出したと判断した
- 18:56 2号機に関し、圧力と水位は以下のとおり
原子炉圧力：0.608MPa
原子炉水位：ダウンスケール（-3700mm以下）
- 22:50 2号機に関し、「格納容器圧力異常上昇」（原災法15条報告事象）に該当と判断
- 23:39 2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生のお知らせ

15日

- 00:00 2号機に関し、ベント開始
- 01:11 2号機に関し、原子炉圧力：1.44 ⇒ 0.92MPa
- 03:00 2号機に関し、ドライウェル圧力が設計圧力を越えたことから、減圧操作及び注水操作を試みるも、まだ減圧しきれていない
- 05:00 2号機に関し、圧力と水位は以下のとおり
原子炉圧力：0.626MPa
原子炉水位：ダウンスケール

06:10 2号機に関し、圧力抑制室付近で異音が発生し、同室内の圧力低下、

同室で何らかの異常が発生

06:14 4号機に関し、音がして壁に穴が開いた

3号機に関し、煙が出ている。

06:42 2号機に関し、サブレーションプールに一部欠損がある模様（官
房長官会見）

06:56 4号機に関し、建屋の上が変形した模様

08:25 2号機建屋5階付近から白い煙を確認

09:38 4号機原子炉建屋3階北西付近より火災が発生していることを確認
し、消防へ通報

10:59 オフサイトセンターに対し、退避命令発出。福島県庁へ退避

12:25 4号機の鎮火を確認

16日

05:45 4号機原子炉建屋3階北西付近より火災が発生していることを確認

07:26 4号機火災につき、自然鎮火したものと推定

08:34 3号機に関し、白煙が大きく噴出

11:14 2号機に関し、現場の外観からの判断では健全
3号機に関し、発生している白煙についてはプールからの蒸発量
が多いものと推定。格納容器へのパラメーターに特異な変化なし。
使用済燃料プールへの注水を優先

11:32 各種データの分析により、3号機の格納容器の重大な損傷の可能性
は低いとみて、11:30をもって作業の再開を指示

17日

09:48 3号機に関し、陸自ヘリにより散水（4回）を実施（～10:00）

19:05 3号機に関し、警察の放水車により放水（1回）を実施（～19:
15）

19:35 3号機に関し、自衛隊の消防車により放水（5回）を実施（～20:
09）

放水前後の放射線量（3、630⇒3、586 μ Sv/h）

18日

10:00 使用済燃料共用プールが満水（温度：55 $^{\circ}$ C）であることを確認
また、乾式キャスク建屋（使用済燃料を乾式の貯蔵容器におさめ、
保管庫に貯蔵するための建屋）の外観目視点検を実施した結果、
異常がなし

13:30 5号機に関し、屋上孔開け作業終了

14:00頃 3号機に関し、自衛隊消防車による放水（7回）を実施（～14:
38）

14:42 3号機に関し、米軍高圧放水車を使用した東京電力による放水（1
回）を実施（～14:45）

17:00 6号機に関し、屋上孔開け作業終了

17:50 福島第一・第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院が

INES (国際原子力・放射線事象評価尺度) の暫定評価結果を
発表

- ・ 1, 2 及び 3 号機 : 評価レベル 5 (広範囲な影響を伴う事故)
- ・ 4 号機 : 評価レベル 3 (重大な異常事象)
- ・ 外部送電線から予備電源変電施設までの受電を完了

(参考) INES (国際原子力・放射線事象評価尺度)
 評価レベル 7 : 深刻な事故 (チェルノブイリ発電所事故)
 評価レベル 6 : 大事故
 評価レベル 5 : 広範囲な影響を伴う事故 (スリーマイル島発電所事故)
 評価レベル 4 : 局所的な影響を伴う事故 (東海村 JCO 臨界事故)
 評価レベル 3 : 重大な異常事象 (旧動燃東海再処理施設アスファルト固
 化処理施設火災爆発事故)
 評価レベル 2 : 異常事象 (美浜発電所 2 号機事故)
 評価レベル 1 : 逸脱 (「もんじゅ」ナトリウム漏れ事故)

19日

- 00:30 3号機に関し、緊急消防援助隊 (東京消防庁・ハイパーレスキュー隊) の消防車による連続放水を実施 (~00:50)
- 05:00 5号機に関し、RHRポンプ (C) が運転を再開し、使用済み燃料プールの冷却を開始
- 07:42 6号機の非常用ディーゼル発動機が2台運用可能になり、5及び6号機でディーゼル発動機による電源を確保
- 08:58 西門付近で放射線量が500 μ Sv/hを超えたことから、原災法15条事象が発生したと判断
- 09:15 5及び6号機原子炉建屋屋根部に水素ガス滞留防止の穴あけ (3箇所) を完了
- 14:05 3号機に関し、緊急消防援助隊 (東京消防庁) の消防車による連続放水を実施 (~20日03:40)
 放水前後の放射線量 (3, 417 \Rightarrow 2, 758 μ Sv/h)
- 18:30 5号機に関し、使用済燃料プール温度が低下
 68.8 $^{\circ}$ C (19日06:00) \Rightarrow 48.1 $^{\circ}$ C (18:00)
- 22:14 6号機に関し、RHRポンプ (C) が運転を再開し、使用済み燃料プールの冷却を開始

20日

- 03:00 6号機に関し、使用済燃料プール温度が低下
 67.5 $^{\circ}$ C (19日23:00) \Rightarrow 52.0 $^{\circ}$ C (03:00)
- 06:20 コンクリートポンプ車が福島県小名浜に到着
- 08:00 3号機に関し、炉内の温度が三百数十度になっており、炉圧が高くなっている。(原子炉の通常運転中は280~290 $^{\circ}$ C)
- 08:20 4号機に関し、自衛隊の消防車 (10台) により放水 (約81トン) を実施 (~09:29)
- 14:30 5号機に関し、冷温停止状態 (炉水100 $^{\circ}$ C未滿)
 3号機に関し、原子炉格納容器内が高めで推移していることから注

視

- 15:08 2号機に関し、東京電力(消防車)による注水(約40トン)を実施(～17:20)
- 18:22 4号機に関し、自衛隊の消防車(10台)による放水(約81トン)を実施(～19:43)
- 19:27 6号機に関し、冷温停止状態(炉水100℃未満)
- 21:30 3号機に関し、緊急消防援助隊(東京消防庁)の消防車による連続放水(約1、137トン)を実施(～21日03:58)

21日

- 06:37 4号機に関し、自衛隊の消防車12台及び東電の米軍高圧放水車1台により放水(13回、計約91トン)を実施(～08:41)
放水前後の放射線量(2、319⇒2、126 μ Sv/h)
- 10:37 使用済燃料共用プールに関し、東京電力(消防車)による注水(約130トン)を実施(～15:30)
- 14:30 1～4号機の放水口付近(南側)において、海水をサンプリングして核種分析を行った結果、放射線核種が検出された。検出核種、濃度、及び「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定められた基準値は以下のとおり

Co(コバルト)-58 濃度: $5.955 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$ 、基準値: $1 \times 10^0 \text{Bq/cm}^3$

I(ヨウ素)-131 濃度: $5.066 \times 10^0 \text{Bq/cm}^3$ 、基準値: $4 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$

I(ヨウ素)-132 濃度: $2.136 \times 10^0 \text{Bq/cm}^3$ 、基準値: $3 \times 10^0 \text{Bq/cm}^3$

Cs(セシウム)-134 濃度: $1.486 \times 10^0 \text{Bq/cm}^3$ 、基準値: $6 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$

Cs(セシウム)-138 濃度: $2.132 \times 10^{-1} \text{Bq/cm}^3$ 、基準値: $3 \times 10^{-1} \text{Bq/cm}^3$

Cs(セシウム)-137 濃度: $1.484 \times 10^0 \text{Bq/cm}^3$ 、基準値: $9 \times 10^{-2} \text{Bq/cm}^3$

- 15:55 3号機に関し、やや灰色がかった煙が噴出(調査中)
- 16:49 3号機の煙に関し、煙量に変更はないが、灰色から白色に変化
- 18:02 3号機の煙に関し、鎮静化を確認
- 18:22 2号機に関し、建屋の屋上屋根部から白いもや状の煙が噴出(調査中)

22日

- 14:10 3号機に関し、緊急消防援助隊(東京消防庁)の消防車による連続放水(約150トン)を実施(～16:00)
- 16:19 2号機に関し、東京電力(消防車)による注水(約18トン)を実施(～17:01)
注水前後の使用済燃料プール温度(53℃⇒51℃)
- 17:17 4号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による放水(150トン)を実施(～20:32)
- 19:41 5、6号機に関し、すべて外部電源に切替完了
- 22:46 3号機中央操作室の照明が点灯

23日

- 02:33 1号機に関し、原子炉压力容器への「消火系ライン」の注水ラインに加え、「給水ライン」を追加し注水量を増量
- 10:00 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による放水（約130トン）を実施（～13:02）
放水前後の放射線量（211.49⇒224.1μSv/h）
- 11:00 3号機に関し、東京電力（冷却材浄化系）による注水（約35トン）を実施（～13:20）
- 17:24 5号機に関し、仮設電源より本設電源へ切り替えた際、残留熱除去系海水ポンプが自動停止
- 16:20 3号機に関し、黒煙が噴出（煙が止んでいることを東京電力社員が23:30頃に確認（24日04:50頃にも確認）

24日

- 05:35 3号機に関し、東京電力（冷却材浄化系）による注水を開始（～16:05）
- 10:50頃 1号機原子炉建屋屋上屋根部から白いもや状の湯気が出ていることを確認（25日06:20頃にも確認）
- 11:30頃 1号機中央制御室の照明が点灯
- 14:25 3号機のタービン建屋地下の高圧復水ポンプ電源盤付近の水（深さ3～5cm程度の模様）を測定したところ、200mSVを記録
- 14:36 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による放水を実施（～17:30）
- 15:37 外部電源から使用済燃料共用プールへの電源供給を開始
- 16:35 5号機に関し、故障した残留熱除去系の海水ポンプを交換し、運転開始
- 18:05 使用済燃料共用プールに関し、冷却ポンプを起動

25日

- 06:05 4号機に関し、東京電力（冷却材浄化系）による注水を実施（～10:20）
- 09:00 2号機の原子炉建屋内の水が大物搬入口から一般排水口に流れた跡（調査中）
- 10:30 2号機に関し、東京電力（冷却材浄化系）による使用済燃料プールへの海水の注水を実施（～12:19）
- 11:00 1、2、3号機の原子炉への注水について、海水から淡水（純水タンクを利用）への切り替え開始（現場に深い水たまりがある場合は禁止）
- 13:28 3号機に関し、消防による放水を実施（～16:00）
- 15:37 1号機の原子炉への淡水での注水を開始
- 15:38、15:47 6号機の代替の残留熱除去系海水ポンプ2台を仮設電源から本設電源に切り替えて運転
- 18:02 3号機の原子炉への淡水での注水を開始
- 19:05 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による放水を

開始

(ii) 全号機の水位、圧力等について

○福島第一原子力発電所パラメータ (別添1参照)

(iii) 放射性物質の漏えいに関する情報

○福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧 (別添2参照)

○福島県内各地方 環境放射能測定値 (暫定値) (別添3参照)

○環境放射能水準調査 (周辺都道府県モニタリング) (別添4参照)

○環境放射能水準調査結果 (定時降下物) (別添5参照)

○環境放射能水準調査結果 (上水 (蛇口)) (別添6参照)

○海水核種分析 (別添7参照)

(iv) 被害状況、避難状況等 (未確認情報を含む)

○人的被害 社員2名 (うち2名は軽傷)

協力会社2名 (うち1名両足骨折、残りの1名は負傷の程度は不明だが病院へ搬送)

行方不明2名

急病人2名 (脳梗塞、左胸をおさえて立てない)

管理区域内で17名 (社員9名、協力会社8名) が顔面に放射性物質が付着 (病院への救急搬送を要しない程度の被ばく)

ベント操作に伴い作業員1名が放射線大量被ばく (線量106.30mSv)

17:30にオフサイトセンターに搬送

社員2名が中央制御室での全面マスク着用作業中に不調を訴え、受診のため搬送

被ばくした警察官2名が除染完了

被ばくした消防官は確認中

【1号機爆発による被害】 11日15:36

白煙が発生した際に4名 (社員2名、協力会社2名) が負傷し、病院へ搬送

【3号機爆発による被害】 14日11:01

3号機爆発に伴い負傷者11名 (東京電力社員4名、協力会社等3名、自衛隊4名)

※負傷した自衛隊員4名は中央特殊武器防護隊の隊員 (いずれも軽傷)

※3号機爆発に伴い、負傷した東京電力社員4名、協力会社等3名のうち、4名を福島第二原発の診療所に搬送、2名を救急車で搬送 (搬送先は確認中)。未搬送1名は搬送不要な怪我

※自衛隊員以外の負傷者7名のうち6名に放射性物質の付着、

うち5名については除染済み

16日

10:56 福島第二原発に搬送されていた負傷者1名が脇腹痛を訴えたため、福島県立医科大学付属病院へ搬送

【その他の被ばく】

- ・双葉厚生病院からの避難時の被ばく者（3名確認）

※ヘリ輸送待機時に被ばくした可能性のある60名のうち3名（患者若しくは職員）を検査した結果、被ばくを確認。また、バスにて避難した35名については、県対策本部は被ばくしていないと判断

- ・バスにより避難した被ばく者

※100名のうち9名を検査した結果、被ばくを確認

- ・福島市消防ヘリ（ゆりかもめ）フライト中の被ばく

※福島第一原発3号機爆発時20km圏内では飛行していなかったが、機内で26000CPMを記録。隊員6名のうち最高値は4500CPM。福島空港で除染中

- ・空母「ロナルド・レーガン」等の米軍艦船が、仙台沖活動中に低レベルの放射性物質を検知した。同空母乗組員がさらされた可能性のある被ばく量は、最大でも自然界における被ばく量の約1カ月分以下

- ・3号機タービンの大物搬入口から地下エリアにかけて作業していた東京電力関係者3名が被ばくしていたことを確認（24日12:09）。3名の被ばく量は、180.07mSv、179.37mSv、173.0mSv。うち2名は、両足の皮膚汚染を確認。3号機建屋の地下に溜まっていた汚染された水に3時間ほど接触していた模様。医師による診断の結果、全身状態は良好で除染もできたが、β線熱傷の可能性があるため、当該2名を福島県立医大へ搬送。福島県立医大の診察では、かかとに異常はなく、今後の経過観察など精密検査のため、25日、被ばくが確認されていた残りの1名を含め3名を放射線医学総合研究所に搬送（16:44着）。作業員が踏み入れた水について調査した結果、水表面の線量率は約400mSv/h、採取水のガンマ線核種分析の結果、資料の濃度は各核種合計で約 3.9×10^6 乗Bq/cm³であった。

※推定される原因 東京電力社員による現場調査時の線量実績から当該作業エリアについては線量率が低いものと思ひこみ、作業環境の変化に気づかず、個人線量計の警報が発報したものの、作業を継続した。

※3号機タービン建屋地下内溜まり水の分析結果

| | |
|--------------|---|
| Co(コバルト)-60 | 濃度：約 7.0×10^2 Bq/cm ³ |
| セシウム99m | 濃度：約 2.5×10^2 Bq/cm ³ |
| I(ヨウ素)-131 | 濃度：約 1.2×10^6 Bq/cm ³ |
| Cs(セシウム)-134 | 濃度：約 1.8×10^5 Bq/cm ³ |

| | |
|--------------|---|
| Cs(セシウム)-136 | 濃度：約 2.3×10^4 Bq/cm ³ |
| Cs(セシウム)-137 | 濃度：約 1.8×10^5 Bq/cm ³ |
| バリウム140 | 濃度：約 5.2×10^4 Bq/cm ³ |
| ランタン140 | 濃度：約 9.4×10^3 Bq/cm ³ |
| セリウム144 | 濃度：約 2.2×10^8 Bq/cm ³ |
| 合計 | 濃度：約 3.9×10^6 Bq/cm ³ |

⇒ 東京電力福島第一原子力発電所は25日、福島労働局からの口頭指示を受け、更なる放射線管理の徹底と被ばくの作業管理に万全を期するため、本事象の教訓と今後の対策をまとめ、国等へ説明

- ・17日21:00～18日02:00まで1号機付近で瓦礫の撤去を行っていた68歳の男性が、24日、目の周りに発疹が出た。25日、右こめかみに炎症性の蜂窩織炎のように広がっているため、福島県立医大病院へ搬送されたが、傷口にバイ菌が入ったことによる炎症であり、被ばくによるものではないと診断された。

【その他の負傷】

22日

共用プールで作業中の協力会社の作業員が2m程度の開口部から落下、骨折の可能性があるため福島第二原発に搬送

23日

共用プールで仮設電源盤搬送作業中の作業員1名が負傷し、福島第二原発に搬送

○避難状況

11日

- 20:50 福島県が発電所半径2キロの住民に避難指示
- 21:23 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対し、避難指示

福島第一原子力発電所1号機から半径3Km圏内の住民は、避難すること。

また、福島第一原子力発電所1号機から半径10Km圏内の住民は、屋内待避すること。

現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。

区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

12日

00:30 対象住民の避難措置完了

- ・双葉町 3,057人 (01:45現在 3Km以内避難措置完了)
- ・大熊町 2,805人 (01:45現在 3Km以内避難措置完了)

05:44 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対し、避難指示

福島第一原子力発電所から半径10Km圏内の住民は、避難すること。

現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。

区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

- ・富岡町 14,808人
- ・大熊町 11,363人
- ・双葉町 7,243人
- ・浪江町 17,793人 合計51,207人

18:25 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対し、避難指示

福島第一原子力発電所から半径20Km圏内の住民は、避難すること。

現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。

区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

- ・富岡町 15,736人
- ・大熊町 11,321人
- ・双葉町 6,900人
- ・浪江町 20,661人
- ・川内村 2,893人
- ・楢葉町 7,826人
- ・南相馬市 70,954人
- ・田村市 41,212人 合計177,503人

15日 11:00 内閣総理大臣指示

福島第1原子力発電所から20km以上30km圏内の住民は、屋

内待避すること。

15日

14:00頃 対象住民の避難措置完了

【避難者受け入れ態勢】

○茨城県・・・避難場所109ヶ所、受け入れ人数約18,000名

○栃木県・・・避難場所 72ヶ所、受け入れ人数約10,000名

- 物的被害 1、2、3号機で使用済プールスロッシング
重油タンク流出
海水ポンプ機能喪失
4号機重油タンク脇にて火災発生
1号機原子炉建屋で爆発

2 東京電力(株)福島第二原子力発電所(1、2、3、4号機)の事故状況

所在地：福島県双葉郡楢葉大字波倉字小浜作12

原子力施設：沸騰水型原子炉(BWR)

出力：1号機(110万kW)

2号機(110万kW)

3号機(110万kW)

4号機(110万kW)

(i) 事故の発生・進展経緯

11日

17:35 原子炉冷却材漏えい(原災法10条報告事象)

1号機に関し、原子力災害対策特別措置法第10条の規定に基づく特定事象発生の通報(17:50に通報)

18:33 原子炉除熱機能喪失(原災法10条報告事象)

※津波により海水ポンプの起動が確認できないため

1、2、4号機に関し、原子力災害対策特別措置法第10条の規定に基づく特定事象発生の通報

20:00 1、2、3、4号機については外部電源確保

12日

03:00 原子炉隔離時冷却系は停止中。1、2、3、4号機に関し、現在、復水補給水系で原子炉内に注水中

05:22 1号機に関し、圧力抑制機能喪失(原災法15条報告事象)

05:32 2号機に関し、圧力抑制機能喪失(原災法15条報告事象)

05:40 1号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報

05:56 2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報

06:07 4号機に関し、圧力抑制機能喪失(原災法15条報告事象)

06:10 4号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定に基づく特定事象発生の通報

※1、2、4号機はいずれも除熱能力が無いため、圧力抑制室の温度100度を超過

12:15 3号機に関し、冷温停止(安全な状態)

14日

01:24 1号機に関し、原子炉冷却機能の復旧作業が完了し冷却開始

07:13 2号機に関し、原子炉冷却機能の復旧作業が完了し冷却開始

10:15 1号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定から復帰

13:40 1号機に関し、冷温停止

14:20 2号機に関し、冷温停止

15:47 4号機に関し、冷却開始

15:52 2号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定から復帰

19:00 1号機に関し、冷温停止中を確認

2号機に関し、冷温停止中を確認

4号機に関し、冷却中を確認

15日

07:15 4号機に関し、冷温停止

4号機に関し、原子力災害対策特別措置法第15条の規定から復
帰

18日

17:50 福島第一、第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院が
INES（国際原子力・放射線事象評価尺度）の暫定評価結果を
発表

・1、2及び4号機：評価レベル3（重大な異常事象）

24日

00:00 1、2、3、4号機に関し、冷温停止中
水位は以下のとおり

1号 原子炉水位： 9196mm

2号 原子炉水位： 10296mm

3号 原子炉水位： 7596mm

4号 原子炉水位： 8796mm

(ii) 放射性物質の漏えいに関する情報

○福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧（別添8参照）

(iii) 被害状況、避難状況等（未確認情報を含む）

○人的被害 軽傷2名、重症1名、

死亡2名（クレーンが折れオペレーターが頭部に接触（1人目）、
タワークレーンに閉じ込められていたが13日05:17死亡確認
（2人目））

○避難状況

12日

07:45 内閣総理大臣から、福島県知事、広野町長、楢葉町長、
富岡町長及び大熊町長に対し、避難指示

福島第二原子力発電所1号機から半径3Km圏内の住民は、避難す
ること。

また、福島第一原子力発電所1号機から半径10Km圏内の住民は、
屋内待避すること。

現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従
うこと。

区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

14:05 対象住民の避難措置完了

・楢葉町 1,515人

・富岡町 6,534人

17:39 内閣総理大臣から、福島県知事、広野町長、楢葉町長、
富岡町長及び大熊町長に対し、避難指示

福島第二原子力発電から半径10Km圏内の住民は、避難すること。
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従
うこと。
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

・富岡町 15,961人

・大熊町 7,127人

・楢葉町 8,100人

・広野町 1,238人

合計 32,426人

15日までに

10km圏内 対象住民の避難措置完了

○物的被害 情報なし

3 政府の対応

11日

- 16:36 「東京電力福島第一原子力発電所における事故に関する官邸対策室」を設置
- 19:03 **原子力緊急事態宣言発令（福島第一原子力発電所で起きた事象について）**
「福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策本部」の設置
第1回原子力災害対策本部の開催（～19:22）
- 19:45 官房長官会見（～19:57）
- 21:23 総理大臣指示
- 21:41 総理大臣指示（経済産業大臣より伝達）

12日

- 00:15 官房長官記者会見
- 03:12 官房長官記者会見
- 05:44 総理大臣指示
- 07:11 総理大臣による視察（到着）
- 07:45 **原子力緊急事態宣言発令（福島第二原子力発電所で起きた事象について）**
「福島第一原子力発電所事故及び福島第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」に改名
- 09:15 第2回原子力災害対策本部の開催
- 12:08 第3回原子力災害対策本部の開催
- 17:39 総理大臣指示
- 17:45 官房長官記者会見
- 18:00 総理大臣指示
- 18:25 総理大臣指示
- 20:32 総理大臣会見（～20:41）
- 20:41 官房長官会見（～21:08）
- 22:05 第4回原子力災害対策本部の開催

13日

- 08:00 官房長官記者会見
- 10:04 第5回原子力災害対策本部の開催
- 11:02 官房長官記者会見（～11:20）
- 15:30 官房長官記者会見（～15:37）
- 16:50 官房長官記者会見（～17:11）
- 19:49 総理大臣会見（～19:58）
- 19:58 官房長官会見会見（～20:14）
- 20:14 経済産業大臣会見（～20:19）
- 21:35 第6回原子力災害対策本部の開催

14日

- 05:15 官房長官会見（～05:35）
- 09:53 第7回原子力災害対策本部の開催

- 10:56 官房長官会見 (～11:15)
- 11:40 官房長官会見 (～11:44)
- 12:39 官房長官会見 (～12:53)
- 14:12 経済産業大臣が、屋内退避が命じられている住民に対し、20km圏外への退避の再開を指示
- 16:15 官房長官会見 (～16:48)
- 21:03 官房長官会見 (～21:36)

15日

福島原子力発電所事故対策統合本部の設置

- 05:39 官房長官会見 (～05:46)
- 06:42 官房長官会見 (～06:46)
- 10:30 経済産業大臣から東京電力株式会社に対して原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき以下の命令を発出
 - (1) 福島第一原子力発電所第4号機の使用済燃料プールの消火に努めること。併せて、再臨界の防止に努めること。
 - (2) 福島第一原子力発電所第2号機について、極力早期に原子炉への注水を行うこと。必要に応じ、ドライウェルのベントを行うこと。
- 11:01 総理大臣会見 (～11:06) (20～30km圏内の屋内待避指示)
- 11:06 官房長官会見 (～11:29)
- 12:53 第8回原子力災害対策本部 (～13:14)
- 16:22 官房長官会見 (～16:47)
- 16:37 福島中央テレビから福島第一原子力発電所に係る画像提供開始 (18日20:10、防衛省に対しても同画像の提供開始)
- 22:00 経済産業大臣から東京電力株式会社に対して原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき以下の命令を発出
 - ・福島第一原子力発電所第4号機の使用済燃料プールへの注水を可及的速やかに行うこと。

16日

東京大大学院 小佐古教授を内閣官房参与に任命

- 11:15 官房長官会見 (～11:44)
- 16:40 第9回原子力災害対策本部 (～16:55)
- 17:56 官房長官会見 (～18:24)

17日

- 11:27 防衛大臣会見 (～11:37)
- 11:30 官房長官会見 (～12:03)
- 18:13 第10回原子力災害対策本部 (～18:25)
- 18:42 官房長官会見 (～19:20)

18日

- 10:55 官房長官会見 (～11:34)
- 16:48 官房長官会見 (～17:33)

20:13 総理大臣会見（～20:28）

19日

16:07 官房長官会見（～16:54）

20日

16:31 官房長官会見（～17:15）

17:26 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害特別措置法第20条第3項の規定に基づき下記のとおり指示する

記

1. 福島第一原子力発電所施設に対する放水、観測、及びそれらの作業に必要な業務に関する現場における具体的な実施要領については、現地調整所において、自衛隊が中心となり、関係行政機関及び東京電力株式会社の間で調整の上、決定すること。
2. 当該要領に従った作業の実施については、現地に派遣されている自衛隊が現地調整所において一元的に管理すること。

21日

16:03 第11回原子力災害対策本部の開催（～16:42）

17:58 官房長官会見（～18:39）

22日

東京工業大学原子炉工学研究所 有富正憲所長

東京工業大学原子炉工学研究所 齊藤正樹教授を内閣官房参与に任命

11:10 官房長官会見（～11:36）

16:36 官房長官会見（～16:53）

23日

11:04 官房長官会見（～11:30）

17:07 官房長官会見（～17:48）

24日

11:03 官房長官会見（～11:23）

16:11 官房長官会見（～16:41）

25日

11:46 官房長官会見（～12:15）

16:00 官房長官会見（～16:40）

4 各省庁の活動状況

原子力発電所の事故対応

・経済産業省

11日

15:42 警戒本部設置、現地警戒本部設置

21:14 池田経済産業副大臣の福島第一原子力発電所の原子力災害現地対策本部入りのため、防衛省をヘリコプターにて出発

22:30 池田経済産業副大臣が大滝根分屯基地到着

12日

00:00 池田経済産業副大臣が現地本部（福島県原子力センター）到着

03:05 海江田大臣、寺坂保安院長、東京電力小森常務が記者会見

20:05 総理指示を踏まえ、原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき、福島第一原子力発電所第1号機の海水注入等を指示

13日

11:20 現地原子力対策本部から経済産業省対策本部あてに、保健婦や看護師等の派遣要請あり。他省庁に協力要請

15日

16:20 現地対策本部長を池田副大臣から松下副大臣に交代し、現地対策本部の機能を福島県庁内に移転

・原子力安全・保安院

11日

14:46 災害対策本部設置

20:50 福島県対策本部が福島第一原子力発電所1号機の半径2kmの住人（1864人）に避難指示

21:55 東京電力から21:00現在の状況につき発表。福島第一原子力発電所の運転状態が不明であり、原子炉水位確認できない。原子炉水位低下により放射性物質が放出される恐れがあるため、自治体から半径2km以内の地域住民に対して避難勧告が発出

22:00 福島第一2号機の今後のプラント状況の評価結果（放出される放射性物質の量は解析中）

(実績) 14:47 原子炉スクラム（RCIC起動）

(実績) 20:30 RCIC停止（原子炉への注水機能喪失）

(実績) 21:50 水位計復活（L2：燃料上部より約3mの水位）

(予測) 22:50 炉心露出

(予測) 23:50 燃料被覆管破損

(予測) 24:50 燃料熔融

(予測) 27:20 原子炉格納容器設計最高圧（527.6KPa）到達
原子炉格納容器ベントにより放射性物質の放出

23:03 福島県内堀副知事が原子力センターに到着

23:10時点 電源車状況

出発地：東北電力、台数：高圧2、状況：福島オフサイトセンターに到着
(21:09)

出発地：水戸、台数：高圧1・低圧1、状況：移動中(22:48)

12日

01:55 福島第一原発2号機において、津波の危険性のため電源接続作業中止。
02:00から作業を再開し4時間程度の作業時間を見込み

02:29 福島第一原発2号機で圧力が上昇した格納容器から原子炉建屋を通じて
外部に蒸気を逃がすことを検附中

13日

09:30 福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長、浪江町長に対し、原災法
に基づき、放射能除染スクリーニング基準(40Bq/cm²または6000
cpm以上の者を除染)について指示

25日

・第一原発3号機タービン建屋における作業員の被ばくに関して、東京電
力に対し、再発防止の観点から、直ちに放射線管理を見直し、改善する
よう、口頭指示

・官房長官指示(07:40)により、以下の旨を福島県及び南相馬市に
伝達

「仮に20～30kmの区域に避難指示が出された場合には、南相馬市
庁舎が30km圏内にあるところ、その機能を30km圏の外側に移す必
要がでてくるので、南相馬市の分庁舎(30km圏外にある合併前の旧
町の役場)に機能を移転するなど、適切な措置を講じるよう、お願い
したい。」

・内閣府(原子力安全委員会)

23日

21:00 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)の試
算を公表

・警察庁

11日

14:46 警備局長を長とする災害警備本部を設置

15:14 長官を長とする緊急災害警備本部に格上げ

15:07 各都道府県に対し、広域緊急援助隊の派遣を指示

(12日04:50現在 警備・交通部隊2019名、刑事部隊12
0名)

21:30 福島第一原子力発電所周辺の避難誘導対策として、福島県警の部隊70
人を派遣

22:40 警察官120名(双葉警察署80名、県機10名、官機30名)が避難
対応中

第2機動隊30名が現場に急行中(23:15到着予定)

12日

・モニタリングカーの放射線測定資機材を搭載した車両のバトカーによる
先導を実施(茨城県警)

05:25 電源車状況(53台出発、うち9台到着。直近まで29台きている)

07:30 電源車状況(53台出発、うち14台到着、まもなく到着11台、オフ
サイトセンター19台待機中、現場へ移動中9台)

15:47 県警ヘリから、原発付近にいる各部隊に対し、一般人の避難誘導を行
いながら、早期の離脱を指示

13日

08:00 10Km~20Km圏内の避難対象者を誘導するため、警察官100名
を投入

14日

・岡山県警察広域緊急援助隊28人、山口県警察広域緊急援助隊26人
は、原発関係の規制業務に従事

15日

・第一原発の原子炉冷却に必要な海水の汲み上げに使用する在日米軍消
防車の先導を実施(福島県警・神奈川県警・警視庁・茨城県警)

・第一原発の原子炉冷却装置を動かすために必要な配電盤の搬送車両の
先導を実施(福島県警・茨城県警)

20:00 北茨城市内の野口雨情記念館駐車場及び常陸太田市内の里見ふれあい
駐車場において、県が実施する避難車両乗車員の放射線汚染チェック
について、21:00から支援を実施する予定

16日

18:50 福島原発からの避難民を磐越道阿武隈高原SA(上り線)で洗浄予定、
対象車両約100台

17日

02:52 警察部隊は、楢葉町所在のJ-Villageに到着。自衛隊から防護服を受領

15:40 警察の放水車のオペレーターを乗せたバス及び自衛隊の化学防護車が、
福島第一原発に到着

19:05 福島第一原発において放水車により放水(1回)を実施(~19:15)

・NBC部隊22人が、浜通り方面において放射線量計測活動に従事(警
視庁・神奈川県警察)

22日

・福島県機動隊は、県警の相談コーナーに「自宅に残っているようだ」な
どと寄せられた安否確認情報13件をもとに被災民家を搜索し、「避
難所での生活が不安だ」などの理由で留まっていた住民6人を、避難
指示の出ている第一原発から半径20km圏内から30km圏外の避

難所に搬送した。

・防衛省

11日

- 18:35 原発災害対応のため中央即応集団110名、化学防護車4両を待機(朝霞駐屯地)
- 18:45 44普通科連隊(福島)の80名が福島第一原子力発電所のオフサイトセンターへ出発(21:00到着予定)
- 19:30 原子力災害派遣命令を受け、大宮駐屯地の陸上自衛隊化学防護車を福島第一原子力発電所に出動
- 22:15 自衛隊80名が現地到着

12日

- 03:35 中央特殊武器防護隊(朝霞)の先遣隊2名が福島第一原子力発電所のオフサイトセンターへ到着
- 04:50 中央特殊武器防護隊(朝霞)の主力約22名、車両7両がオフサイトセンターへ前進中
 - 第44普通科連隊の人員約50名により、原発地域において電源運搬支援を実施中
 - ・第44普通科連隊の人員約30名により、オフサイトセンター周辺において救護活動を実施中
 - ・第6科学防護隊(郡山)の人員約10名が駐屯地を出発
 - ・北部方面隊の人員約900名、車両約250両を米艦艇による輸送を調整中
 - ・中央特殊武器防護隊の主力約90名前準備中(活動場所は確認中)
- 06:48 東北方面隊の人員約100名、車両50両がオフサイトセンターに向け福島駐屯地を出発
- 08:30 中央特殊武器防護隊の車両7両(化学防護車4両を含む)がオフサイトセンター到着
- 08:30 第6化学防護隊(郡山)の人員8名が駐屯地を出発
- 17:35 自衛隊ヘリ7機が福島第一原発の10km圏内で取り残されている人達の救出のため現場に向かっている。煙の勢いがあり救出できないが、継続して救出作業中
- 18:58 海上自衛隊第2航空群(八戸)航空機がガイガーカウンターで所要の計測を実施
- 20:40 航空自衛隊中部航空方面隊の水タンク車が出発
- 21:14 航空自衛隊輸送機が冷却タービンを空輸
- 20:52 海上自衛隊航空機によるガイガーカウンターによる計測の結果、福島原発から西20マイルは異常なし
- 23:10 海上自衛隊航空機によるガイガーカウンターによる計測の結果、福島原発から西20マイルにて0~0.1マイクログレイ

23:36 航空自衛隊航空機がヨウ素剤等の物資空輸 (木更津発)

13日

08:05 原発冷却水支援のため、北部航空方面隊、中部航空方面隊、航空総隊直轄部隊の水タンク車9台が四倉町到着

09:25 福島県防災係からの要請に応じ、陸上自衛隊第12旅団第12化学防護小隊が二本松に除染所開設

10:50 第12化学防護小隊は、被ばくの可能性がある避難民40名のうち半数の除染作業を終了。対象者の増加は今のところなし

13:37 第1ヘリ団 (木更津) のUH-60が1機離陸、化学学校の2名を乗せるとともに、以降モニタリングの支援を実施予定

14:00 第12化学防護小隊は、被ばくの可能性がある避難民200名のうち除染対象と判明した50名の除染を完了

15:00 福島第一原発のオフサイトセンターに80名を派遣

17:57 福島原発での空中散水を目的とした放射線モニタリングを16:15から実施する予定であったが、3号機の水素爆発の危険性を考慮し、モニタリング及び空中散水を一時中止

17:57 空自給水車両10両が福島第二原発に到着、作業開始

20:28 空自による福島第二原発給水作業終了

21:40 川俣町体育館で中央特殊武器防護隊10名が住民100名に対し除染支援を実施 (~14日01:00)

14日

01:30 空自による福島第二原発での給水作業 (第2回目) 開始

05:00 空自による福島第二原発での給水作業 (第2回目) 終了

06:45 第二原発に対する給水活動実施中

09:42 安全性の確保が出来たため、ポンプ車両7両で第一原発3号機に向かう

10:27 第二原発において、陸自・空自がタンク車により冷却水を注入実施

13:58 福島第一原発のモニタリング支援のため、第31航空群 (岩国) のOP-3Cが1機離陸

20:56 第一原発2号機が危険な状態のため、全員オフサイトセンターから郡山駐屯地へ移動

15日

13:05 福島県立医大の要請を受け、防衛省の除染設備の搬送手続き中

14:20 福島県庁で中央特殊武器防護隊27名が除染支援を実施 (~16:46)

15:52 冷却水を注入するために必要なポンプの燃料を福島第二原発に輸送完了

22:20 福島県立医大病院に、中央特殊武器防護隊15名で除染所を設置

16日

09:00 大滝根山放射線測定地: 5.8 $\mu\text{Sv/h}$ (中性子検出されず)

10:00 大滝根山放射線測定地: 6.0 $\mu\text{Sv/h}$ (中性子検出されず)

14:55 放射線モニタリングの為ヘリの飛行開始、線量の結果により放水を実施予定

- 16:00 福島第一原発3号機への放水の為、CH-47（ヘリ）1機が離陸。モニタリング結果により中止の可能性あり
- 17:20 本日はヘリによる放水作業を実施しない
- 17日
- 09:48 【散水】第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（1回目）を実施
- 09:53 【散水】第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（2回目）を実施
- 09:56 【散水】第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（3回目）を実施
- 10:00 【散水】第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（4回目）を実施
- 15:40 警察の放水車のオペレーターを乗せたバス及び自衛隊の化学防護車が、福島第一原発に到着
- 16:14 自衛隊の消防車5台が、福島第一原発に向けてJ-ビレッジを出発
- 17:37 自衛隊の消防車5台及びその他関係車両が第一福島原発正門に到着
- 19:35 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（1回目）を実施
- 19:45 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（2回目）を実施
- 19:53 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（3回目）を実施
- 20:00 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（4回目）を実施
- 20:07 【放水】第一原発3号機に関し、消防車により放水（5回目）を実施（～20:09）
- 18日
- 03:02 航空自衛隊三沢基地の消防車1台、燃料タンク車1台が同基地を出発
- 03:31 航空自衛隊小松基地の消防車1台が、同基地を出発
- 08:57 航空自衛隊偵察機（偵察機）1機が百里基地を離陸し福島第一原発の3及び4号機を偵察
- 08:58 海上自衛隊偵察機（OP-3:画像データ収集装置を搭載）が岩国基地を離陸し福島第一原発を偵察
- 10:17 モニタリングのため、陸上自衛隊の航空機（CH47）1機が霞目駐屯地を離陸
- 13:35 東京電力の依頼を受け、18日中に、投光機50台が小名浜コールセンターに輸送予定。19日以降、福島第一原発に輸送計画中
- 14:00 【放水】福島第一原発において消防車7台により放水（7回、計50トン）を実施（～14:38）
- 19日
- 06:47 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機）1機による福島第一原発上空のモニタリング終了
- 15:46 化学防護車両2台が福島第一原発4号機を偵察
- 19:35 第一原発で使用予定の投光機をJビレッジに輸送
- 20日
- 08:20 【放水】第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車10台により放水（10回、計約81トン）を実施（～09:29）
- 08:59 RF-4（偵察機）による偵察飛行を実施（～09:42）
- 13:10 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機）1機による第一原発上

- 空のモニタリングを実施 (～14:42)
- 18:22 【放水】第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車10台により放水(10回、計約81トン)を実施(～19:43)
- 21日
- 06:10 陸上自衛隊中央即応集団(陸自74式戦車(2両)、78式戦車回収車(1両))がJ-ビレッジに到着
- 06:37 【放水】第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車12台により放水(13回、計約91トン)を実施(～08:41)
- 23日
- 08:16 CH-47(サーモグラフィー)1機による福島第一原発上空のモニタリングを実施
- 09:03 RF-4E(偵察機)1機による偵察飛行を実施(～09:43百里着陸)
- 09:07 CH-47(サーモグラフィー・放射線測定機搭載)1機による福島第一原発上空のモニタリング開始(～09:26)
- 09:24 RF-4E1機が福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(10:00百里着陸)
- 12:33 RF-4E1機が天候偵察のため百里を離陸(13:39百里着陸)
- 12:45 UH-1×1機が福島第一原発の映像伝達のためJ-ビレッジを離陸(14:03J-ビレッジ着陸)
- 12:55 CH-47による第一原発上空からのヘリテレ撮影(～13:58)
- 16:42 RF-4E1機が福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(17:19百里着陸)
- 24日
- 06:54 CH-47(サーモグラフィー・放射線測定機搭載)1機による福島第一原発上空のモニタリング開始(～07:26)
- 09:05 RF-4E1機が福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(09:38百里着陸)
- 09:16 RF-4E1機による偵察飛行を実施(～09:59、11:29～12:44、11:35～12:41、15:59～16:37にも実施)
- 11:00 第7航空団T-4×1機による集塵飛行を実施(～11:51、15:12～16:18にも実施)
- 25日
- 06:34 CH-47(サーモグラフィー)1機による福島第一原発上空のモニタリングを実施(～07:19)
- 09:00 RF-4E1機が福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(09:36百里着陸)
- 09:08 RF-4E1機が福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(09:50百里着陸)
- 11:50 多用途支援艦「ひうち」が米軍バージ(10:55横須賀出港)を曳航開始

16:06 RF-4E1機が福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸(16:38百里着陸)

・海上保安庁

11日

21:16 原子力緊急事態・退避命令区域に関するNAVTEX警報(～21:47)
22:00 福島第一原子力発電所の10km圏内海域における通行船舶等の調査及び指導のため巡航船が急行、航空機についても発動指示
海洋情報部庁舎及び海上保安試験研究センターにおいて帰宅困難者の受け入れ準備

12日

03:06 福島第一原子力発電所から放射性物質の放出の可能性ありに関するNAVTEX航行警報済み
06:09 福島第一原子力発電所を中心とする半径10km避難指示
06:15 福島第一原子力発電所を中心とする半径10km圏内の海域に船舶がないことを確認
07:30 福島第二原子力発電所を中心とする半径10km圏内の海域に船舶がないことを確認
10:00 福島第二原発10km圏内にいたタンカー1隻を圏外に移動
福島第一原発の半径10km、福島第二原発の半径3km以内の退去命令区域を設定
19:22 福島第一原発については20km、第二原発については10km圏が避難指示区域に設定されたことに関する航行警報及びNAVTEX警報済み

14日 ・巡視船により福島第一及び福島第二原発付近の放射線測定実施中

15日

08:00 測定:巡視船あぶくま(原発から東、55.0～60.0km)
風向:東北東、風速:8m/s、線量:0.1～0.8 μ Sv/h
(～10:00)
11:30 第一原発を中心とする半径30kmの円内海域を航行危険区域に設定した旨の航行警報及びNAVTEX警報済み
・上記海域において、巡視船により監視警戒中

・国土交通省

12日

01:10 福島第一原発住民避難を目的とした緊急輸送のため合計9事業者60台のバスを確保
05:00 10業者65台のバスを確保
08:07 第一原発から半径10km、高さ10kmの空域について、飛行自粛を要請する航行安全情報を発出

- 09:16 第二原発から半径3 km、高さ3 kmの空域について、飛行自粛を要請する航行安全情報を発出
- 10:14 11業者88台のバスを確保、6業者38台を追加確保予定
- 18:35 第二原発から半径10 km、高さ10 kmの空域について、飛行自粛を求める航行安全情報を発出
- 18:58 第一原発から半径20 km、高さ無制限の空域に拡大し、飛行自粛を求める航行安全情報を発出

13日

- 15:00 11業者118台が輸送完了後帰庫

14日

- 06:10 14業者28台を追加確保予定（一部運転手なし車両あり）

15日

- 11:59 福島第一原発半径30 km圏の屋内退避を受けて、航空法第80条に基づき、以下の通り飛行禁止区域を設定
 期間：2011年3月15日11時59分（日本時間）から無制限
 範囲：福島第一原発の半径30 km圏内
 高度：無制限
- 13:17 福島原発からの避難のため次のインターを開放
 (磐越道) いわき三和IC、小野IC
 (常磐道) いわき勿来IC、いわき湯本IC、いわき中央IC

・文部科学省

11日

- 16:45 文部科学省原子力災害対策支援本部設置
- 22:50 核燃料物質施設である千葉県市原市のチッソ石油化学株式会社五井製造所より、隣接するコスモ石油千葉製油所における火災が、同事業所内の核燃料物質（劣化ウラン）の保管施設に延焼する恐れがあるとの連絡あり

12日

- 02:16 地元消防による消火活動により、鎮火確認。劣化ウランは不燃物質であり、不燃性壁に囲まれた倉庫に保管されているが、倉庫の状況については未確認
- 04:24 関係教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請
- 10:00 所管の試験研究用原子炉施設（22施設）及び核燃料物質使用施設（15施設）について確認したところ、放射性物質の漏洩はなし
 放射性同位元素取扱施設について確認中であるが、現在のところ放射性障害防止法上の異常はなし
- 17:51 爆発があったことを受け、負傷者の治療に当たる（独）放射線医学総合研究所に対して、医師ら全員を緊急招集する旨の指示を発出

22:25 日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研究センター (NEAT) 及び水戸原子力事務所のモニタリングカーを福島県へ展開すべく出発

13日

07:00 長崎大学は、緊急被ばく医療対応として、国際ヒバクシャ医療センターの医師を中心とした派遣チームを編成 (6名: 医師2名、放射線物理士1名、看護師2名、放射線技師1名※医師1名は3月14日派遣予定) し、(独)放射能医学総合研究所へ派遣

10:30 国立磐梯青少年交流の家及び国立那須甲子青少年自然の家で、福島県第一原子力発電所等の損傷に伴う避難者の受け入れを決定。宿泊定員は各400

15:40 東京大学は、茨城県東海村の研究施設に対して物資を輸送開始
・文部科学省の水戸原子力事務所と茨城原子力安全管理事務所、日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研究センター (NEAT) のモニタリングカー (3台) が現地到着

17:00 文部科学省から都道府県に対して、環境放射能水準調査測定データを臨時的に報告するよう依頼し、異常の報告なし

20:00 原子力安全技術センターに要請し、防災モニタリングロボット及び航空機放射線モニタリング機器を現地に搬送中

23:40 放射線医学総合研究所専門家4名がモニタリングカー及び救急車 (それぞれ1台) にて現地に到着

14日

08:40 文部科学省の要請により、原子力安全技術センターの防災モニタリングロボット及び航空機放射線モニタリング機器が現地に到着

17:00 国立磐梯青少年交流の家では26家族101名を、国立那須甲子青少年自然の家では2家族15名を受け入れ済み。今後、国立磐梯青少年交流の家ではさらに増加する予定であり、国立那須甲子青少年自然の家でも14日夜に、原子力発電所から20Km圏内に位置する浪江町特別介護老人ホームより約280名を受け入れ予定。また、国立岩手山青少年交流の家においても、岩手県災害対策本部からの要請を受け、地震被災者を受け入れ予定。※3施設とも定員400名さらに体育室等も活用可能

20:32 福島第一原子力発電所3号機の爆発の際負傷した自衛隊員について、放医研に搬送し、治療を実施

15日

07:00 文部科学省所管の試験研究用原子炉施設 (22施設) 及び核燃料物質使用施設 (令41条該当施設15施設及び震度が高い地域の令41条被害等施設約110施設) について確認したところ、2施設を除くすべての施設について、原子炉等規制法上の異常がないことが確認

07:00 放射線同位元素取扱施設 (新設高い地域の法12条の8該当施設約250施設) について、放射線障害防止法上問題となる異常は確認されて

- いない。現在、1施設について引き続き確認中
- 07:13 (独) 日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所、原子力科学研究所及び東京大学工学系研究科原子力専攻において、モニタリングポストにおける敷地境界付近の放射線量が $5\mu\text{Sv/h}$ を超えたことを理由として、原災法第10条該当事象が発生したとの通報を受けた。(7:13、7:18及び7:46) いずれの施設においても異常は確認されておらず、いずれも福島第一原子力発電所の影響を受けてのものと推定
- なお、このような事象は他の文部科学省所管の施設において、今後も発生する可能性あり
- 16日
- ・モニタリングカーを用いたモニタリングについて、3月17日から、防衛省、福島県及び電力会社の参加を得て、福島県の20km圏の近辺を中心にデータを計測し1日4回公表。モニタリングカーは5機関(文部科学省、警察庁、防衛省(予定)、福島県、電力会社)計14台が稼働し、今後18台に拡充の予定
- 17日
- ・福島原子力発電所周辺の住民に対し、放射線影響について説明する健康相談ホットラインを開設(24日21:00までに2979件の相談)
- 18日
- 12:25 福島原子力発電所の事故を受けて、放射線全国的モニタリングの強化を実施。モニタリングポストでの連続測定を実施し、3月12日より1日2回、自治体に報告を要求
- ・都道府県別環境放射能水準調査、モニタリングカーを用いたモニタリングに加えて、上水(蛇口水)調査及び定時降下物調査についても各都道府県に対して報告を求め、調査結果を1日1回公表(それぞれ、英語版、中国語版及び韓国語版でもホームページに掲載を含む)
- 19日
- ・全国都道府県のモニタリングの時系列データについてホームページに掲載(20日より英語版でも掲載)
- 22日
- ・海域モニタリング行動計画を公表
沿岸約30kmの水域において、(独)海洋研究開発機構の調査船により約10km毎に海水の採取を8ヶ所を実施し、(独)日本原子力研究開発機構にて分析を実施。
- ・厚生労働省
- 12日
- 09:45 (独)放射線医学総合研究所から専門医等が福島県OFCへ到着
- 14日
- 14:00 福島県立医大病院、福島労災病院で受入体制整備(緊急被ばく医療機関

としても2名程度受入可能)、鹿島労災病院で応援態勢を準備
また、福島県からの要請(3月11日11:30頃)を受け、国立病
院機構、国立がん研究センター及び日本放射線技師会が、放射線医師、
技師等を派遣

15日

官報公示

第一原発において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を
実施する必要があるため、特にやむを得ない緊急の場合に限り、作業
に従事する労働者が受ける実効線量の限度を100ミリシーベルトから
250ミリシーベルトに引き上げ

16日

11:00

福島労働局から東京電力福島第一原発の責任者に対し、上記省令の概要
を説明するとともに、緊急作業に従事した労働者に対する臨時の健康
診断の実施を指示

12:00

東京電力本社の担当者を本省に呼び、上記指示を説明し、本社としても
適正な管理をするよう要請

17日

00:30

山形県からの要請を受け、財団法人放射線影響研究所に対し、放射線技
師の派遣を要請(3月16日)。同研究所は、3月18日から山形県
内に避難している方々への放射線量測定、放射線に関する健康相談を
実施予定

・海外企業から在日の日本法人に向けてヨウ素製剤(ヨウ化カリウム)を
送付する際の輸入手続きについて、各地方厚生局及び財務省関税局業
務課に連絡

18日

・放射線の影響について健康相談を希望されることが想定されるため、こ
れらの方々に対して事故発生以降の行動などの聞き取り、汚染に関す
るサーベイランスを行えるよう都道府県等(福島県は除く)に保健所
等における住民からの相談状況に応じた体制整備を依頼

・20~30km圏内の病院の入院患者、特養・老健施設などの入居者に
ついては、厚生労働省で、内閣危機管理センターと連携しながら、福
島県と協力都県間のマッチングを行い、搬送手続きを実施中

・自治体において安定ヨウ素剤が配布される場合には、その場に自治体や
保健所から医療関係者を派遣し、助言等を講じることを自治体・保健
所に周知

・医療機関に対し、原発から避難している者を受け入れても、病院職員や
他の患者に健康への影響がないことを周知するとともに、福島県内か
らの患者の受け入れに協力していただくよう周知

・放射能汚染された食品の検査における留意事項について、都道府県等に
周知

・避難した者等の医療保険の一部負担金の免除または猶予について、都道

府県等に対し連絡

- ・避難者等に対して、放射線の影響を懸念して宿泊を拒否することがないよう旅館業の営業者に対する周知を都道府県等に依頼

19日

12:00 放射線医療班1チーム(3人)が福島県いわき市で活動中

- ・保険所等における放射線の影響に関する健康相談の体制整備にあたり、診療放射線技師の協力やサーベイメータの確保などの協力を行うよう関係団体に依頼
- ・福島県から来た方に対して、放射線の影響を懸念して宿泊を拒否することがないように、旅館業の営業者に対する周知を都道府県に依頼

21日

- ・原子力安全委員会が、除染のためのスクリーニングレベルを変更したことを受けて、都道府県等における健康相談の対応を一部変更。また、健康相談等の際に、サーベイメータによるサーベイを受けたことの証明書等の発行の対応が望ましくない旨周知
- ・放射線の影響に関する健康相談について、
 - ①原子力安全委員会が、除染のためのスクリーニングレベルを変更したことを受けて、除染を要しない人の範囲を修正すること
 - ②健康相談等の際に、サーベイメータによるサーベイを受けたこと等の証明書等の発行の対応が望ましくないことを周知

22日

- ・東京電力のサンプリング調査で海水から放射性物質が検出されたことを踏まえ、茨城県、千葉県及び福島県に対し、沿岸の海産物のモニタリング検査について強化するよう要請

・消防庁

12日

15:06 原子力保安院からの要望を受けて福島県原子力災害対策センターに以下の消防本部が参画

- ・いわき市消防本部
- ・双葉地方広域消防本部

18:02 原子力安全・保安院から施設を冷却するための装備を持った部隊を派遣してほしいとの要請があり、消防庁長官から、東京消防庁のハイパーレスキュー隊及び仙台市消防局の特殊装備部隊を緊急消防援助隊として派遣要請

⇒原子力安全・保安院の要請取り消しにより、中止

- ・福島第二原発3km圏内の住民を消防により要援護者等の搬送支援を実施

14日

00:45 官房長官指示により、下記の消防本部に協力を要請し、ポンプ車両を東

- 京電力（第一原発）に貸与
 福島県（郡山消防）のポンプ車 2台 13日 20:45到着
 （いわき消防）のポンプ車1台 14日 00:45到着
 （須賀川消防）のポンプ車1台 14日 00:45到着
- 11:01 福島第一原発（3号機）の水素爆発に伴い、双葉消防の救急隊2隊、救助隊1隊が出動し、負傷者6名を搬送
- 15日
- 01:15 官房長官指示により、下記の消防本部に協力を要請し、ポンプ車両を東京電力（第一原発）に貸与
 福島県（会津若松消防）のポンプ車1台 14日 19:10到着
 栃木県（宇都宮消防）のポンプ車2台 14日 21:50到着
 新潟県（新潟消防）のポンプ車 2台 14日 23:45到着
 埼玉県（さいたま消防）のポンプ車2台 15日 01:15到着
 山形県（米沢消防）のポンプ車 1台 14日 21:45到着
- 16日
- 05:45 福島第一原発（4号機）火災に伴い、双葉消防の消防車両6隊が出動
- 17日
- 07:00 福島第一原発対応に係る連絡調整班を設置
 ・福島第一原発から20～30km圏内の病院の患者の一部について、県内応援隊及び自衛隊により除染ポイントまで移動し、滋賀県隊が5人、静岡県隊が5人をそれぞれ他の病院まで搬送。以後、23日までに10の病院及び老健施設を対象に、175名の入院患者等を搬送
 ・総理大臣から東京都知事に対し、福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、都知事がそれを受諾。これを受け、18日00:50、消防庁長官から東京消防庁のハイパーレスキュー隊等を緊急消防援助隊として派遣要請
- 18日
- 03:10 消防庁から福島第一原発対応のため職員1名を派遣
 03:20 東京消防庁から特殊災害対策車等30隊139人が出場
 15:35 東京消防庁の部隊（6台（放水車3台、指揮者3台）16名（うち東京電力社員1名））がJ-ビレッジから出場
 17:33 東京消防庁の部隊が福島第一原発に到着
 20:10 総務大臣から大阪市長に対し、福島第1原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて、消防庁長官から大阪市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請
- 19日
- 00:30 【放水】福島第一原発3号機に対して、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車（1台）による連続放水を実施（～00:50）
 10:09 大阪市消防局が、福島第一原発の状況調査のため先遣隊（2台、6名）を派遣

15:30 総務大臣から横浜市長に対し、福島第1原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて、消防庁長官から横浜市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請

14:05 【放水】3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水（計約2430トン）を実施（～20日03:40）

16:30 総務大臣から川崎市長に対し、福島第1原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて、消防庁長官から川崎市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請

20日

16:00 福島第一原発での対応に伴う除染活動を支援するため、消防庁長官から新潟市消防局及び浜松市消防局の大型除染システム部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請

21:30 【放水】3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水（約1、137トン）を実施（～3:58）

22日

・浜松市消防局（06:55）、新潟市消防局（08:38）がJ-ビレッジに到着

13:40 総務大臣から名古屋市長に対し、福島第1原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて消防庁長官から、名古屋市消防局の特殊車両部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請

13:50 総務大臣から京都市長に対し、福島第1原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて消防庁長官から、京都市消防局の特殊車両部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請

14:00 総務大臣から神戸市長に対し、福島第1原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受けて消防庁長官から、神戸市消防局の特殊車両部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請

15:10 【放水】3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁及び大阪市消防局）の消防車による連続放水（約150トン）を実施（～16:00）

19:00 緊急消防援助隊（浜松市消防局及び新潟市消防局）が、東京電力による大型除染システムの設営作業を支援中

20:27 東電所有のポンプ車が故障したため、緊参チームの協議結果により、東京消防庁から東電に対し消防車1台を貸与

25日

13:28 【放水】3号機に関し、緊急消防援助隊（川崎市消防局）による放水（約450トン）を実施（～16:00）

環境省

20日

14:30 環境放射線等モニタリング調査の強化
測定場所：利尻（北海道）、竜飛岬（青森県）、佐渡関（新潟県）、

越前岬（福井県）、隠岐、播竜湖（島根県）、橋原（高知県）、
対馬、五島（長崎県）、辺戸岬（沖縄県）

（モニタリングデータ公開システム：<http://housyase.taiki.go.jp>）

⇒ 異常なし（25日10:00現在）

・現地オフサイトセンターへ職員1名を派遣（20日～）

・気象庁

17日

15:10 福島第一原子力発電所から半径30kmの領域に対し、空域気象情報の提供を開始

・外務省

21日

17:00 ・在京外交団向けブリーフィングを実施
・第一原発の現状報告／食の安全／水の安全／港湾及び航空の安全／各種モニタリング情報／IAEAの活動

22日

17:00 ・在京外交団向けブリーフィングを実施
・日本の港湾への入港／食品の安全／海洋モニタリング／安定ヨウ素剤／各種の放射線に関するデータ／ベクレルとシーベルトの単位／第一原発の状況

23日

17:00 ・在京外交団向けブリーフィングを実施
・水道水／食品の衛生／安定ヨウ素剤／運輸・流通関連／福島第一原発の状況／領事関係

24日

17:00 ・在京外交団向けブリーフィングを実施
・港湾における放射線量の計測／水道水・食品の安全／福島第一原発の状況等

5 気象情報（前日及び当日のみについて記載）

○福島第一・第二原子力発電所付近の地域気象情報（別添9参照）

6 食品等における基準値を超えた放射能の検出状況

(1) 食品別検出状況

| 品目 | 採取日 | 検出された自治体 | 放射性ヨウ素 最大値 (Bq/kg) | 放射性セシウム 最大値 (Bq/kg) |
|--------|-------------|--|-----------------------|------------------------|
| 原乳 | 3月16日 | 福島県川俣町 | 1,190 | |
| | 17日 | 福島県川俣町 | 1,510 | |
| | 18日 | 福島県川俣町 | 932 | |
| | 19日 | 福島県いわき市、国見町、新地町、飯館村 | 5,200 | 210 |
| | 20日 | 福島県川俣町 | 5,300 | |
| | 19日 ~21日 | 茨城県水戸市、河内町 | 1,700 | |
| | 22日 | 福島県いわき市、相馬市、本宮市、川俣町、飯館村 | 2,600 | |
| ホウレンソウ | 3月18日 | 茨城県高萩市、日立市、常陸太田市、常陸大宮市、大子町、東海村、ひたちなか市、北茨城市、那珂市、鉾田市、守谷市、古河市 | 54,100 | 1,931 |
| | 19日 | 栃木県宇都宮市、上三川町、下野市、壬生町 | 5,700 | 790 |
| | | 茨城県高萩市 | 11,000 | 586 |
| | | 群馬県伊勢崎市 | 2,630 | |
| | 20日 | 茨城県つくば市、茨城町 | 4,100 | |
| | 21日 | 福島県泉崎村、小野町、田村市、中島村、埴町、平田村、矢吹町 | 19,000 | 20,000 |
| | 21日 (公表) | 茨城県鉾田市(流通野菜) | 4,100 | |
| 春菊 | 3月20日 | 千葉県旭市(流通野菜) | 4,300 | |
| キャベツ | 3月21日 | 福島県南相馬市 | 5,200 | 1,400 |
| ブロッコリー | 3月21日 | 福島県飯館村、いわき市、鏡石町、国見町、桑折町、伊達市、三春町 | 17,000 | 7,000 |
| 小松菜 | 3月21日 | 福島県鮫川村、矢祭町 | 5,900 | 1,700 |
| | 3月23日 | 東京都江戸川区 | | 890 |
| 莖立菜 | 3月21日 | 福島県大玉村、本宮市 | 15,000 | 41,000 |
| 信夫冬菜 | 3月21日 | 福島県川俣町 | 22,000 | 14,000 |

| | | | | |
|------|-----------------------|--|--------|--------|
| アブラナ | 3月21日 | 福島県白河市、玉川村 | 8,200 | 4,600 |
| ちぢれ菜 | 3月21日 | 福島県棚倉町 | 3,700 | 4,600 |
| 山東菜 | 3月21日 | 福島県西郷村 | 4,900 | 12,000 |
| 紅菜苔 | 3月21日 | 福島県二本松市 | 5,400 | 5,400 |
| カキナ | 3月19日 | 栃木県佐野市 | 2,000 | |
| | 20日 | 群馬県高崎市 | | 555 |
| カブ | 3月21日 | 茨城県銚田市、行方市 | 12,000 | 2,110 |
| | | 福島県須賀川市 | | 830 |
| パセリ | 3月21日 | 福島県飯舘村、いわき市、大玉村、鏡石町、川俣町、国見町、桑折町、西郷村、鮫川村、白河市、須賀川市、伊達市、棚倉町、玉川村、二本松市、南相馬市、三春町、本宮市 | 22,000 | 41,000 |
| | 22日 | 茨城県銚田市 | 12,000 | 2,100 |
| | 24日 (公表) | 茨城県銚田市(流通野菜) | 4,400 | |
| ミズナ | 23日 | 茨城県(流通野菜) | 3,400 | 560 |
| 水 | ○飲食物摂取制限に関する指標を超過したもの | | | |
| | 3月17日 | 福島県田村市 | 348 | |
| | 18日 | 福島県田村市 | 317 | |
| | 20日 | 福島県飯舘村 | 965 | |
| | 21日 | 福島県飯舘村 | 492 | |
| | | 福島県飯舘村 | 450 | |
| | ○乳児用の指標値を超過したもの | | | |
| | 3月18日 | 福島県川俣町 | 293 | |
| | | 福島県南相馬市 | 105 | |
| | 19日 | 福島県川俣町 | 130 | |
| | | 福島県田村市 | 161 | |
| | | 福島県南相馬市 | 185 | |
| | 21日 | 福島県川俣町 | 174 | |
| | | 福島県南相馬市 | 137 | |
| | | 福島県いわき市 | 103 | |
| | 21日 (公表) | 福島県伊達市 | 120 | |
| | | 福島県郡山市 | 150 | |

| | | | | |
|---|-----|---------------------------|------------|--|
| 水 | 22日 | 東京都（金町浄水場） | 210 | |
| | 22日 | 茨城県常陸太田市 （水府地区北部浄水場） | 245 | |
| | 23日 | 茨城県常陸太田市（久米浄水場） | 150 | |
| | 23日 | 茨城県東海村 | 188.7 | |
| | 23日 | 千葉県 （ちば野菊の里浄水場及び栗山浄水場） | 220 180 | |
| | 23日 | 茨城県北茨城市 | 116.1 | |
| | 23日 | 茨城県日立市 （森山浄水場及び十王浄水場） | 150 298 | |
| | 23日 | 茨城県笠間市（潤沼川浄水場） | 170 | |
| | 23日 | 茨城県古河市（思川浄水場） | 142 | |
| | 24日 | 栃木県宇都宮市（松田新田浄水場） | 110 | |

暫定規制値（飲食物摂取制限に関する指標）

- ・飲料水：放射性ヨウ素 300Bq/kg、放射性セシウム 200Bq/kg
- ・牛乳・乳製品：放射性ヨウ素 300Bq/kg、放射性セシウム 200Bq/kg
- ・野菜類（根菜・芋類を除く）：放射性ヨウ素 2,000Bq/kg、放射性セシウム 500Bq/kg

暫定規制値（乳児用の指標）

- ・飲料水：放射性ヨウ素 100Bq/kg

(2) 政府・自治体における検出及び対応状況

○政府（原子力災害対策本部）

21日・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事、栃木県知事、茨城県知事、群馬県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を发出

各県におかれては、それぞれ次に掲げる品目について、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

①福島県、茨城県、栃木県及び群馬県において産出されたホウレンソウ及びカキナ
②福島県において産出された原乳

22日

11:10 官房長官会見（～11:36）

23日

11:04 官房長官会見（～11:30）

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を发出

1. 貴県内において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類及びアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。

2. 貴県内において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。

注1. 非結球性葉菜類及び結球性葉菜類：

ハウレンソウ、コマツナ、キャベツ 等

注2. アブラナ科の花蕾類：

ブロッコリー、カリフラワー 等

・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、茨城県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を発出

貴県内において産出された原乳及びパセリについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

○厚生労働省

17日・原子力安全委員会より示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されることがないように、都道府県、関係機関に通知

19日・各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対し、水道水中の放射能測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、①指標を超えるものは飲用を控えること、②生活用水としての利用には問題ないこと、③代替となる飲用水が無い場合には飲用しても差し支えないこと等について、技術的助言を実施（「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」）

20日・福島県を通じ飯舘村に対し、同村の飯舘簡易水道を利用する住民に飲用を控えるよう広報するよう要請

21日・各都道府県水道行政担当部局長に対し、「水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、当該水を供する水道事業者等は、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えるよう」広報するよう技術的助言を実施（「乳児による水道水の摂取に係る対応について」）

22日・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、福島県伊達市、郡山市、田村市、南相馬市及び川俣町に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請

23日・暫定規制値を大幅に上回る野菜の検出を受けて、当分の間、福島県産の葉物野菜（ハウレンソウ、コマツナ、キャベツ等）、ブロッコリーやカリフラワー等について、摂取の見合わせを呼びかけ

・原子力災害対策特別措置法に基づき、関係自治体に対し食品の摂取制限及び出荷制限の指示があったことから、その自治体に隣接する県について、放射性物質検査を実施するよう要請

・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、福島県いわ

- き市、東京都に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、茨城県東海村、常陸太田市に対し、乳児による水道水の摂取を控えるよう広報するよう要請
- 24日・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、千葉県水道局に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、北茨城市水道事業、日上市水道事業、笠間市水道事業に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請
- 25日・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、宇都宮市水道事業に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請

○内閣府（食品安全委員会）

- 16日・食品安全委員会ホームページにより食品と放射性物質の関係などについて情報提供を開始
- 20日・厚生労働省から食品安全基本法第24条第3項の規定に基づき、「放射性物質について指標値を定めること」に係る食品健康影響評価について諮問を受ける
- 22日・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議を開始（1回目）
- 23日・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（2回目）
- 24日・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（3回目）

○農林水産省

- 18日・食品衛生法を所管する厚生労働省に協力して、関係県と連携して、農作物の安全確認のための調査を開始
- 20日・茨城県によるハウレンソウの出荷自粛を受けて、茨城県以外の主要産地における出荷の前倒し等によるハウレンソウの供給確保について全農に協力を要請
- ・関係団体に対し、原子力発電所の事故を踏まえた農作物や食品等の取り扱いについて科学的根拠に基づく冷静な対応を要請
- 21日・政府の原子力対策本部における野菜等の出荷制限の指示を踏まえ、中央卸売市場開設者及び市場間系団体に対し、出荷制限対象地域・品目以外の生鮮食料品について、円滑な流通の促進に資するよう適切な行動を要請（「東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた卸売市場における生鮮食料品の取扱いについて」を発出し、卸売市場法に基づく適切な対応を要請）。同旨を農林水産省ホームページにも掲載。
- 22日・小売・加工卸関係団体代表者に対し、出荷制限対象地域・品目以外の生鮮食料品について、円滑な流通の促進に資するよう適切な行動を要請（「東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた生鮮食料品等の取扱いについて」を発出）。同旨を農林水産省ホームページにも掲載。
- ・福島第一原子力発電所の事故を踏まえた農作物の出荷制限により影響を受ける農業者等に対する資金の円滑な融通について金融機関に依頼する文書を発出。同旨を農林水産省ホームページにも掲載。
- 23日・福島第一原子力発電所事故による農畜水産物等への影響について、各府省が提供している情報を一覧できるポータルサイトを農林水産省ホームページ上に開設

- ・原子力発電所の事故を踏まえたミネラルウォーターの供給に関する適切な対応について関係団体へ通知を发出。同旨を農林水産省ホームページにも掲載。
- 24日・原子力発電所の事故を踏まえたミネラルウォーターの供給に関する適切な対応について関係企業へ通知を发出。同旨を農林水産省ホームページにも掲載。

○福島県

- 19日・川俣町の原乳3検体から放射性ヨウ素（最大値1,510Bq/kg）を検出
 - ・県は原乳について出荷及び自家消費の自粛を川俣町酪農家に要請
 - ・県は避難指示地区及び屋内退避地区内のすべての農産物について出荷及び自家消費の自粛を要請
- 20日・飯館村の簡易水道から基準値を上回る放射性ヨウ素965Bq/kgを検出
 - ・村は国・県からの指導を受けて、村民に対して簡易水道の飲用を控えるよう広報を実施
 - ・飯館村ほかの原乳4検体から放射性ヨウ素（最大値5,200Bq/kg）、1検体から放射性セシウム（210Bq/kg）を検出
- 21日・川俣町の原乳6検体から放射性ヨウ素（最大値5,300Bq/kg）を検出
 - ・飯館簡易水道における放射性ヨウ素の値が、965Bq/kg（3月20日12時30分時点）から492Bq/kg（3月21日8時30分時点）に低下
- 22日・飯館村の簡易水道から基準値を上回る放射性ヨウ素（最大値450Bq/kg）を、伊達市、川俣町、郡山市、南相馬市の水道から乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素（最大値220Bq/kg）を検出
 - ・田村市の水道から基準値を上回る放射性ヨウ素（最大値348Bq/kg）を、川俣町、南相馬市の水道から乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素（最大値293Bq/kg）を検出
 - ・泉崎村ほかのハウレンソウ7検体から放射性ヨウ素（最大値19,000Bq/kg）、放射性セシウム（最大値20,000Bq/kg）を、南相馬市のキャベツ1検体から放射性ヨウ素（5,200Bq/kg）、放射性セシウム（1,400Bq/kg）を、飯館村ほかのプロッコリー3検体から放射性ヨウ素（最大値17,000Bq/kg）、7検体から放射性セシウム（最大値7,000Bq/kg）を、鮫川村ほかの小松菜2検体から放射性ヨウ素（最大値5,900Bq/kg）、1検体から放射性セシウム（1,700Bq/kg）を、大玉村ほかの莖立菜2検体から放射性ヨウ素（最大値15,000Bq/kg）、放射性セシウム（最大値41,000Bq/kg）を、川俣町の信夫冬菜1検体から放射性ヨウ素（22,000Bq/kg）、放射性セシウム（14,000Bq/kg）を、白河市ほかのアブラナ2検体から放射性ヨウ素（最大値8,200Bq/kg）、放射性セシウム（最大値4,600Bq/kg）を、棚倉町のちぢれ菜1検体から放射性ヨウ素（3,700Bq/kg）、放射性セシウム（4,600Bq/kg）を、西郷村の山東菜1検体から放射性ヨウ素（4,900Bq/kg）、放射性セシウム（12,000Bq/kg）を、二本松市の紅葉苔1検体から放射性ヨウ素（5,400Bq/kg）、放射性セシウム（5,400Bq/kg）を、須賀川市のカブ1検体から放射性セシウム（420Bq/kg）を検出
- 23日・川俣町、南相馬市、いわき市の3水道から乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素（最大値174Bq/kg）を検出

- ・川俣町ほかの原乳5検体から放射性ヨウ素（最大値2,600Bq/kg）を検出

○茨城県

- 19日・高萩市ほかのハウレンソウ7検体から放射性ヨウ素（最大値15,020Bq/kg）、1検体から放射性セシウム（最大値524Bq/kg）を検出
 - ・県はハウレンソウについて出荷・販売自粛を市町村及び農業協同組合に要請
- 20日・北茨城市のハウレンソウ1検体から放射性ヨウ素（24,000Bq/kg）、放射性セシウム（690Bq/kg）を検出
 - ・高萩市のハウレンソウ（ハウス）1検体から放射性ヨウ素（11,000Bq/kg）放射性セシウム（586Bq/kg）を検出
 - ・国で調査分析した結果、日立市ほかのハウレンソウ9検体から放射性ヨウ素（最大値54,100Bq/kg）、6検体から放射性セシウム（最大値1,931Bq/kg）を検出
- 21日・長野県内に流通（市場に入荷）していた鉾田市産のハウレンソウ1検体から放射性ヨウ素（4,100Bq/kg）を検出
 - ・茨城町ほかのハウレンソウ（ハウス）2検体から放射性ヨウ素（最大値4,100Bq/kg）を検出
- 22日・水戸市ほかの原乳5検体から放射性ヨウ素（最大値1,700Bq/kg）を検出
 - ・鉾田市のバセリ（ハウス）3検体から放射性ヨウ素（最大値12,000Bq/kg）、2検体から放射性セシウム（最大値2,110Bq/kg）を検出
 - ・行方市のバセリ（ハウス）1検体から放射性セシウム（552Bq/kg）を検出
- 23日・東海村一般家庭の水道水から、乳児の飲用に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素188.7Bq/kgを検出
 - ・常陸太田市水府地区北部浄水場の浄水（水道水）から、乳児の飲用に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素245 Bq/kgを検出
 - ・京都市内に入荷のあった茨城県産のミズナ1検体から放射性ヨウ素（3,400Bq/kg）、放射性セシウム（560Bq/kg）を検出
 - ・愛知県名古屋市内に流通（市場に入荷）していた鉾田市産のバセリ1検体から放射性ヨウ素（4,400Bq/kg）を検出
- 24日・北茨城市の一般家庭の水道水から、乳児の飲用に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素116.1Bq/kgを検出
 - ・日立市森山浄水場及び十王浄水場の浄水（水道水）から、乳児の飲料に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素150Bq/kg、298Bq/kgを検出
 - ・笠間市濁沼川浄水場の浄水（水道水）から、乳児の飲料に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素170Bq/kgを検出
 - ・常陸太田市久米浄水場場内蛇口の水道水から、乳児の飲用に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素150Bq/kgを検出
 - ・古河市思川浄水場の浄水（水道水）から、乳児の飲用に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素142Bq/kgを検出

○栃木県

- 20日・壬生町ほかのハウレンソウ7検体から放射性ヨウ素（最大値5,700Bq/kg）、5検体から放射性セシウム（最大値790Bq/kg）を検出

- ・佐野市のカキナ1検体から暫定規制値と同じ数値の放射性ヨウ素を検出
 - ・県はホウレンソウ及びカキナについて出荷自粛、自主回収を農業団体に要請
- 25日・宇都宮市松田新田浄水場の浄水（水道水）から、乳児の飲料に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素110Bq/kgを検出
- ・25日に採水した浄水（松田新田浄水場）の放射性ヨウ素を測定した結果、乳児による水道水の摂取を控える指標である100 Bq/kgを下回っており（36Bq/kg）、飲用しても影響がない旨県ホームページにおいて周知・公表

○群馬県

- 20日・伊勢崎市のホウレンソウ2検体から放射性ヨウ素（最大値2,630Bq/kg）を検出
- ・高崎市のかき菜1検体から放射性セシウム（555Bq/kg）を検出
 - ・県はホウレンソウ及びカキナについて出荷自粛を要請

○千葉県

- 20日・東京都内に流通していた旭市産の春菊1検体から放射性ヨウ素（4,300Bq/kg）を検出
- ・東京都は国に対する緊急要望を実施
 - ・県は東京都からの報告を受け、春菊について出荷者に対し流通状況調査を行うとともに回収の実施を指示
- 24日・千葉県水道局ちば野菊の里浄水場及び栗山浄水場の浄水（水道水）から、乳児の飲料に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素220Bq/kg、180Bq/kgを検出
- 25日・24日に採水した浄水の放射性ヨウ素を測定した結果、乳児による水道水の摂取を控える指標である100 Bq/kgを下回っており（90Bq/kg、76Bq/kg）、摂取しても差し支えない旨県ホームページにおいて周知

○東京都

- 23日・東京都水道局金町浄水場の浄水（水道水）から、乳児の飲料に関する暫定的な指標値を超過する放射性ヨウ素210Bq/kgを検出
- ・東京都は国からの指導を受けて、23区、武蔵野市、町田市、多摩市、稲城市、三鷹市の都民に対して乳児による水道水の摂取を控えるよう広報を実施
 - ・江戸川区の小松菜1検体から放射性セシウム（890Bq/kg）を検出
- 24日・午前6時に採水した金町浄水場の浄水（水道水）について放射能測定を行った結果、乳児の飲用に関する暫定的な指標値を下回っており（79 Bq/kg）、乳児の摂取を控える必要はない旨都ホームページにおいて周知
- 東京都は今後も当面、水道水の測定検査を継続

(3) 出荷制限・摂取制限品目（3月23日現在）

| 都道府県 | 出荷制限品目 | 摂取制限品目 |
|------|---|---|
| 福島県 | 非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類（ホウレンソウ、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、小松菜、莖立菜、信夫冬菜、アブラナ、 | 非結球性葉菜類、結球性葉菜類及びアブラナ科の花蕾類（ホウレンソウ、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー、小松菜、莖立菜、信夫冬 |

| 1号機 | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|
| 日 | 原子炉水位 | | | 原子炉圧力 (MPaG) | | | D/W圧力 | |
| | 時間 | 水位 (TAF) (mm) | | 時間 | 原子炉圧力 (MPaG) | | 時間 | D/W圧力 (MPaabs) |
| | | (A) | (B) | | (A) | (B) | | |
| 11日 | 22:00 | | 550 | - | - | - | - | - |
| 12日 | 2:45 | 1300 | 500 | - | 0.800 | - | - | 0.941 |
| | 5:20 | 1300 | 500 | 2:45 | 0.800 | - | - | 0.941 |
| | 8:49 | -400 | -550 | 2:45 | 0.800 | - | 8:36 | 0.740 |
| | 10:04 | -500 | -700 | 2:45 | 0.800 | - | 9:20 | 0.740 |
| | 11:20 | -900 | -800 | 2:45 | 0.800 | - | 11:20 | 0.750 |
| | 12:05 | -1500 | -1400 | 2:45 | 0.800 | - | 12:05 | 0.750 |
| | 13:38 | -1700 | -1550 | 2:45 | 0.800 | - | 13:38 | 0.755 |
| | 14:41 | -1700 | -1650 | 2:45 | 0.800 | - | 14:41 | 0.610 |
| | 15:28 | -1700 | -1650 | 2:45 | 0.800 | - | 15:28 | 0.540 |
| | 18:30 | D/S | D/S | - | - | - | - | - |
| | 18:30 | D/S | D/S | - | - | - | - | - |
| 13日 | 1:00 | D/S | -1700 | 1:00 | - | - | - | - |
| | 2:00 | D/S | -1700 | 2:00 | - | - | - | - |
| | 8:00 | D/S | -1700 | 8:00 | 0.353 | - | - | - |
| | 8:55 | D/S | -1700 | 8:55 | 0.358 | - | - | 0.384 |
| | 13:00 | D/S | -1700 | 12:40 | 0.367 | - | - | - |
| | 16:00 | D/S | -1700 | 16:00 | 0.605 | 0.600 | 16:00 | 0.384 |
| | 17:30 | D/S | -1700 | 17:30 | 0.371 | - | 17:30 | 0.600 |
| | 18:45 | D/S | -1700 | 18:45 | 0.362 | - | 18:45 | 0.590 |
| | 21:30 | D/S | -1750 | 21:30 | 0.342 | - | 21:30 | 0.550 |
| | 22:45 | D/S | -1750 | 22:45 | 0.333 | - | 22:45 | 0.540 |
| | 23:30 | D/S | -1750 | 23:30 | 0.050 | 0.324 | 23:30 | 0.530 |
| | 23:30 | D/S | -1750 | 23:30 | 0.050 | 0.324 | 23:30 | 0.384 |
| | 14日 | 2:00 | D/S | -1700 | 2:00 | 0.036 | 0.315 | 2:00 |
| 3:00 | | D/S | -1700 | 3:00 | 0.029 | 0.306 | 3:00 | 0.505 |
| 4:00 | | D/S | -1700 | 4:00 | 0.029 | 0.304 | 4:00 | 0.495 |
| 4:45 | | D/S | -1700 | 4:45 | 0.034 | 0.299 | 4:45 | 0.490 |
| 5:30 | | -1700 | -1700 | 5:30 | 0.027 | 0.293 | 5:30 | 0.485 |
| 6:30 | | -1750 | -1750 | 6:30 | 0.032 | 0.288 | 6:30 | 0.475 |
| 10:30 | | -1800 | -1750 | 10:30 | 0.034 | 0.275 | 10:30 | 0.440 |
| 12:30 | | -1800 | -1750 | 12:30 | 0.036 | 0.275 | 12:30 | - |
| 16:00 | | -1750 | -1750 | 16:00 | 0.047 | 0.270 | 16:00 | - |
| 16:00 | | -1750 | -1750 | 16:00 | 0.047 | 0.270 | 16:00 | - |
| 22:00 | | -1700 | -1700 | 22:40 | 0.050 | 0.240 | 22:00 | - |
| 22:00 | | -1700 | -2700 | 22:00 | 0.050 | 0.240 | 22:00 | - |
| 22:00 | | -1700 | -1700 | 22:00 | 0.050 | 0.240 | 22:00 | - |
| 22:00 | | -1700 | -1700 | 22:00 | 0.050 | 0.240 | 22:00 | - |
| 15日 | 3:00 | -1700 | -1700 | 3:00 | 0.061 | 0.223 | 3:00 | - |
| | 5:00 | -1750 | -1750 | 5:00 | 0.059 | 0.216 | 5:00 | - |
| | 13:00 | -1700 | -1700 | 13:00 | 0.068 | 0.185 | 13:00 | - |
| | 18:43 | -1800 | -1800 | 18:43 | 0.169 | - | 18:43 | - |
| 16日 | 1:24 | -1800 | -1800 | 1:24 | 0.169 | - | 1:24 | - |
| | 1:54 | -1750 | -1750 | 1:54 | 0.158 | - | 1:54 | - |
| | 5:35 | -1800 | -1750 | 5:35 | 0.162 | - | 5:35 | - |
| | 23:50 | -1800 | -1750 | 23:50 | 0.214 | 0.169 | 23:50 | - |
| 17日 | 3:10 | -1750 | -1750 | 3:10 | 0.198 | 0.155 | 3:10 | - |
| | 12:50 | -1700 | -1750 | 12:50 | 0.185 | 0.144 | 12:50 | - |
| | 21:50 | -1700 | D/S | 21:50 | 0.173 | 0.151 | 21:50 | - |
| 18日 | 2:50 | -1700 | D/S | 2:50 | 0.164 | 0.142 | 2:50 | - |
| | 16:00 | -1700 | -1800 | 16:00 | 0.191 | 0.153 | 16:00 | 0.180 |
| | 21:10 | -1750 | -1800 | 21:10 | 0.194 | 0.151 | 21:10 | 0.180 |
| 19日 | 3:30 | -1750 | -1750 | 3:30 | 0.205 | 0.155 | 3:30 | 0.180 |
| | 16:50 | -1750 | -1750 | 16:50 | 0.205 | 0.160 | 16:50 | 0.180 |
| | 22:30 | -1750 | -1750 | 22:30 | 0.205 | 0.164 | 22:30 | 0.180 |
| 20日 | 0:00 | -1750 | -1750 | 0:00 | 0.205 | 0.167 | 0:00 | 0.180 |
| | 5:00 | -1750 | -1750 | 5:00 | 0.203 | 0.162 | 5:00 | 0.180 |
| | 15:00 | -1700 | -1750 | 15:00 | 0.187 | 0.158 | 15:00 | 0.170 |
| 21日 | 3:00 | -1750 | -1800 | 3:00 | 0.194 | 0.158 | 3:00 | 0.160 |
| | 8:00 | -1750 | -1750 | 8:00 | 0.196 | 0.164 | 8:00 | 0.160 |
| | 14:25 | -1750 | -1750 | 14:25 | 0.198 | 0.171 | 14:25 | 0.160 |

| 1号機 | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------|--------------|--------------|-------|-------|----------------|
| 日 | 原子炉水位 | | | 原子炉圧力 (MPaG) | | | D/W圧力 | |
| | 時間 | 水位 (TAF) (mm) | | 時間 | 原子炉圧力 (MPaG) | | 時間 | D/W圧力 (MPaabs) |
| | | (A) | (B) | | (A) | (B) | | |
| 22日 | 0:15 | -1750 | -1700 | 0:15 | 0.196 | 0.171 | 0:15 | 0.160 |
| | 6:00 | -1750 | -1700 | 6:00 | 0.196 | 0.167 | 6:00 | 0.160 |
| | 11:20 | -1800 | -1750 | 11:20 | 0.227 | 0.205 | 11:20 | 0.175 |
| | 15:30 | -1800 | -1750 | 15:30 | 0.216 | 0.169 | 15:30 | 0.180 |
| | 23:00 | -1750 | -1750 | 23:00 | 0.221 | 0.190 | 23:00 | 0.185 |
| 23日 | 4:00 | -1750 | -1750 | 4:00 | 0.302 | 0.270 | 4:00 | 0.260 |
| | 12:00 | -1750 | -1750 | 12:00 | 0.356 | 0.320 | 12:00 | 0.320 |
| | 14:00 | -1700 | -1700 | 14:00 | 0.376 | 0.350 | 14:00 | 0.345 |
| | 16:00 | -1750 | -1700 | 16:00 | 0.380 | 0.350 | 16:00 | 0.360 |
| | 21:00 | -1700 | -1650 | 21:00 | 0.398 | 0.374 | 21:00 | 0.375 |
| 24日 | 1:00 | -1700 | -1700 | 1:00 | 0.410 | 0.387 | 1:00 | 0.385 |
| | 7:00 | -1700 | -1700 | 7:00 | 0.432 | 0.405 | 7:00 | 0.400 |
| | 11:00 | -1700 | -1700 | 11:00 | 0.432 | 0.401 | 11:00 | 0.400 |
| | 13:00 | -1700 | -1650 | 13:00 | 0.423 | 0.387 | 13:00 | 0.390 |
| | 17:00 | -1650 | -1650 | 17:00 | 0.437 | 0.367 | 17:00 | 0.355 |
| | 20:00 | -1700 | -1650 | 20:00 | 0.387 | 0.362 | 20:00 | 0.345 |
| | 22:00 | -1700 | -1650 | 22:00 | 0.380 | 0.349 | 22:00 | 0.325 |
| 25日 | 2:00 | -1700 | -1650 | 2:00 | 0.376 | 0.358 | 2:00 | 0.325 |
| | 6:00 | -1700 | -1650 | 6:00 | 0.365 | 0.351 | 6:00 | 0.310 |
| | 10:00 | -1650 | -1650 | 10:00 | 0.349 | 0.349 | 10:00 | 0.295 |
| | 14:00 | -1650 | -1600 | 14:00 | 0.342 | 0.349 | 14:00 | 0.280 |

| 2号機 | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|--------|-------|---------------|
| 日 | 原子炉水位 | | | 原子炉圧力(MPaG) | | | D/W圧力 | |
| | 時間 | 水位(TAF)(mm) | | 時間 | 原子炉圧力(MPaG) | | 時間 | D/W圧力(MPaabs) |
| | | (A) | (B) | | (A) | (B) | | |
| 11日 | 22:00 | 3400 | - | - | - | - | - | - |
| 12日 | 2:55 | 3700 | - | - | 5.600 | - | - | 0.161 |
| | 5:20 | 3700 | - | 2:55 | 5.600 | - | - | 0.161 |
| | 2:45 | 3600 | - | 2:55 | 5.600 | - | - | 0.161 |
| | 9:30 | 3600 | - | 2:55 | 5.600 | - | - | 0.161 |
| | 11:20 | 3600 | - | 2:55 | 5.600 | - | - | 0.161 |
| | 11:30 | 3600 | - | 2:55 | 5.600 | - | - | 0.151 |
| | 13:38 | 3600 | - | 12:55 | 6.100 | - | 12:55 | 0.010 |
| | 14:10 | 3600 | - | 12:55 | 6.100 | - | 12:55 | 0.110 |
| | 14:50 | 3600 | - | 12:55 | 6.100 | - | 12:55 | 0.110 |
| | 18:30 | 3550 | - | 18:30 | 6.300 | - | 18:30 | 0.155 |
| | 18:30 | 3550 | - | 18:30 | 6.300 | - | 18:30 | 0.155 |
| 13日 | 1:00 | 3650 | - | 18:30 | 6.300 | - | 18:30 | 0.155 |
| | 2:00 | 3650 | - | 18:30 | 6.300 | - | 18:30 | 0.155 |
| | 8:00 | 3650 | - | 8:00 | 6.100 | - | - | 0.350 |
| | 8:55 | 3700 | - | 8:55 | 6.080 | - | 8:55 | 0.360 |
| | 13:00 | - | 3750 | 12:40 | - | - | 13:00 | 0.595 |
| | 16:00 | - | 3750 | 16:00 | 5.850 | - | 16:00 | 0.400 |
| | 16:30 | 3750 | 3750 | 17:30 | 5.280 | - | 17:30 | 0.410 |
| | 18:45 | 3800 | 3750 | 18:45 | - | - | 18:45 | 0.410 |
| | 21:30 | 3800 | 3800 | 21:00 | - | - | 21:30 | 0.425 |
| | 22:30 | 3850 | 3900 | 22:30 | - | - | 22:30 | 0.430 |
| | 23:30 | 3850 | 3900 | 23:30 | - | - | 23:30 | 0.435 |
| 14日 | 0:00 | 3850 | 3900 | 0:00 | - | - | 0:00 | 0.435 |
| | 2:00 | 3850 | 3900 | - | - | - | 2:00 | 0.440 |
| | 3:00 | 3850 | 3900 | 3:00 | 5.450 | 5.450 | 3:00 | - |
| | 4:00 | 3850 | 3900 | 4:00 | 5.420 | 5.420 | 4:00 | - |
| | 4:00 | 3850 | 3900 | 4:30 | 5.400 | 5.400 | 4:30 | - |
| | 5:30 | 3900 | 3900 | 5:30 | 5.400 | 5.400 | 5:30 | - |
| | 6:30 | 3900 | 3900 | 6:30 | 5.355 | 5.355 | 6:30 | - |
| | 10:30 | 3800 | 3850 | 10:30 | 5.648 | 5.648 | 10:30 | 0.460 |
| | 12:30 | 2950 | 3000 | 12:30 | 6.188 | 6.188 | 12:30 | 0.465 |
| | 17:12 | D/S | D/S | 17:12 | 7.403 | - | 17:12 | - |
| | 19:03 | D/S | D/S | 19:03 | 0.630 | - | 19:03 | 0.400 |
| 22:40 | -700 | -700 | 22:40 | 0.428 | - | 22:40 | 0.428 | |
| 23:54 | D/S | D/S | 23:50 | 0.653 | - | 23:54 | 0.745 | |
| 15日 | 0:45 | D/S | D/S | 0:45 | 1.823 | - | 0:41 | 0.720 |
| | 1:53 | D/S | D/S | 1:53 | 0.630 | - | 1:53 | 0.725 |
| | 3:00 | D/S | D/S | 3:00 | 0.653 | - | 3:00 | 0.750 |
| | 6:20 | -2700 | -2700 | 6:20 | 0.612 | - | 6:20 | 0.730 |
| | 13:00 | -1700 | 700 | 13:00 | 0.608 | - | 13:00 | 0.415 |
| 18:43 | -1200 | - | 18:43 | 0.099 | - | 18:43 | 0.250 | |
| 16日 | 1:24 | -1400 | - | 1:24 | -0.023 | - | 1:24 | 0.320 |
| | 1:54 | -1400 | - | 1:54 | -0.023 | - | 1:54 | 0~0.24 |
| | 5:35 | -1500 | - | 5:35 | -0.041 | -0.059 | 5:35 | 0~0.22 |
| | 23:50 | -1400 | - | 23:50 | -0.063 | -0.079 | 23:50 | 0.075 |
| 17日 | 3:10 | -1400 | - | 3:10 | -0.065 | -0.079 | 3:10 | 0.075 |
| | 12:50 | -1800 | - | 12:50 | -0.027 | -0.045 | 12:50 | 0.110 |
| | 21:40 | -1400 | - | 21:50 | -0.027 | -0.045 | 12:50 | 0.130 |
| 18日 | 2:50 | -1400 | - | 2:50 | -0.016 | -0.032 | 2:50 | 0.130 |
| | 16:00 | -1400 | - | 16:00 | -0.002 | -0.018 | 16:00 | 0.139 |
| | 21:10 | -1400 | - | 21:10 | -0.005 | -0.020 | 21:10 | 0.140 |
| 19日 | 3:30 | -1400 | - | 3:30 | -0.005 | -0.018 | 3:30 | 0.135 |
| | 16:30 | -1300 | - | 16:30 | -0.009 | -0.025 | 16:30 | 0.135 |
| | 22:30 | -1350 | - | 22:30 | 0.009 | -0.023 | 22:30 | 0.130 |
| 20日 | 0:00 | -1300 | - | 0:00 | -0.007 | -0.023 | 0:00 | 0.130 |
| | 5:00 | -1300 | - | 5:00 | -0.014 | -0.029 | 5:00 | 0.180 |
| | 15:00 | -1400 | - | 15:00 | -0.016 | -0.020 | 15:00 | 0.125 |
| 21日 | 3:00 | -1350 | - | 3:00 | -0.016 | -0.020 | 3:00 | 0.120 |
| | 8:00 | -1350 | - | 8:00 | -0.020 | -0.020 | 8:00 | 0.120 |
| | 14:25 | -1350 | - | 14:25 | -0.023 | -0.025 | 14:25 | 0.120 |

| 2号機 | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-----|-------------|-------------|--------|-------|---------------|
| 日 | 原子炉水位 | | | 原子炉圧力(MPaG) | | | D/W圧力 | |
| | 時間 | 水位(TAF)(mm) | | 時間 | 原子炉圧力(MPaG) | | 時間 | D/W圧力(MPaabs) |
| | | (A) | (B) | | (A) | (B) | | |
| 22日 | 0:15 | -1400 | - | 0:15 | -0.025 | -0.027 | 0:15 | 0.110 |
| | 6:00 | -1350 | - | 6:00 | -0.005 | -0.029 | 6:00 | 0.110 |
| | 11:20 | -1350 | - | 11:20 | -0.018 | -0.018 | 11:20 | 0.110 |
| | 15:30 | -1300 | - | 15:30 | -0.029 | -0.032 | 15:30 | 0.110 |
| | 23:00 | -1350 | - | 23:00 | -0.020 | -0.043 | 23:00 | 0.110 |
| 23日 | 4:20 | -1300 | - | 4:20 | -0.025 | -0.025 | 4:20 | 0.110 |
| | 9:00 | -1300 | - | 9:00 | -0.023 | -0.023 | 9:00 | 0.110 |
| | 14:00 | -1250 | - | 14:00 | -0.036 | -0.036 | 14:00 | 0.110 |
| | 21:00 | -1200 | - | 21:00 | -0.036 | -0.036 | 21:00 | 0.110 |
| 24日 | 1:00 | -1200 | - | 1:00 | -0.025 | -0.025 | 1:00 | 0.105 |
| | 9:00 | -1150 | - | 9:00 | -0.135 | -0.038 | 9:00 | 0.110 |
| | 13:00 | -1150 | - | 13:00 | -0.023 | -0.025 | 13:00 | 0.100 |
| | 17:00 | -1200 | - | 17:00 | -0.036 | -0.036 | 17:00 | 0.110 |
| | 20:00 | -1100 | - | 20:00 | -0.036 | -0.036 | 20:00 | 0.100 |
| | 22:30 | -1150 | - | 22:30 | -0.032 | -0.032 | 22:30 | 0.105 |
| 25日 | 2:00 | -1300 | - | 2:00 | -0.023 | -0.025 | 2:00 | 0.120 |
| | 6:00 | -1100 | - | 6:00 | -0.020 | -0.020 | 6:00 | 0.120 |
| | 10:00 | -1200 | - | 10:00 | -0.020 | -0.020 | 10:00 | 0.120 |
| | 14:00 | -1400 | - | 14:00 | -0.016 | -0.018 | 14:00 | 0.120 |

| 3号機 | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|--------|-------|---------------|-------|
| 日 | 原子炉水位 | | | 原子炉圧力(MPaG) | | | | D/W圧力 | | |
| | 時間 | 水位(TAF)(mm) | | 時間 | 原子炉圧力(MPaG) | | | 時間 | D/W圧力(MPaabs) | |
| | | (A) | (B) | | (A) | (B) | (C) | | | |
| 11日 | 21:00 | - | - | - | 7.2 | - | - | - | 0.155 | |
| 12日 | 4:15 | 0 | 0 | 4:15 | 7.470 | - | - | 4:15 | 0.285 | |
| | 5:20 | 100 | - | 5:20 | 7.400 | - | - | 5:20 | 0.300 | |
| | 8:30 | 400 | 60 | 6:30 | 7.520 | - | - | 8:30 | 0.350 | |
| | 9:30 | 350 | - | 9:30 | 7.460 | - | - | 9:30 | 0.350 | |
| | 11:20 | 200 | - | 9:30 | 7.360 | - | - | 11:20 | 0.350 | |
| | 11:20 | 200 | - | 9:30 | 7.360 | - | - | 11:20 | 0.360 | |
| | 13:38 | 0 | - | 12:45 | 4.000 | - | - | 13:38 | 0.360 | |
| | 13:58 | 420 | - | 13:58 | 3.630 | - | - | 13:58 | 0.360 | |
| | 13:58 | 420 | - | 13:58 | 3.630 | - | - | 13:58 | 0.360 | |
| | 18:30 | 1200 | - | 18:30 | 1.350 | - | - | 18:30 | 0.280 | |
| 19:00 | 1050 | - | 19:00 | 0.950 | - | - | 19:00 | 0.285 | | |
| 13日 | 1:00 | - | - | 1:00 | 0.970 | - | - | 22:00 | 0.270 | |
| | 2:00 | - | - | 2:00 | 0.850 | - | - | 22:00 | 0.270 | |
| | 8:00 | -3000 | - | 8:00 | 7.270 | - | - | 8:00 | 0.465 | |
| | 9:10 | 1800 | - | 9:10 | 0.460 | - | - | 9:10 | 0.637 | |
| | 13:00 | -1400 | -2000 | 13:00 | 0.190 | - | - | 13:00 | 0.300 | |
| | 16:00 | -1500 | -2000 | 16:00 | 0.180 | - | - | 16:00 | 0.350 | |
| | 17:30 | -1800 | -2100 | 17:30 | 0.240 | - | - | 17:30 | 0.415 | |
| | 18:45 | -1800 | -2200 | 18:45 | 0.250 | - | - | 18:45 | 0.420 | |
| | 21:40 | -1800 | -2200 | 21:40 | - | - | - | 21:40 | 0.320 | |
| | 23:00 | -1800 | -2250 | 23:00 | 0.089 | 0.087 | - | 23:00 | 0.265 | |
| | 23:30 | -1800 | -2250 | 23:30 | 0.066 | 0.066 | - | 23:30 | 0.250 | |
| | 14日 | 0:30 | -1800 | -2250 | 0:30 | 0.051 | 0.051 | - | 0:30 | 0.240 |
| | | 2:00 | -1800 | -2250 | 2:00 | 0.077 | 0.079 | - | 2:00 | 0.265 |
| 3:00 | | -1850 | -2300 | 3:00 | 0.134 | 0.134 | - | 3:00 | 0.315 | |
| 4:00 | | -1800 | -2800 | 4:00 | 0.159 | 0.159 | - | 4:00 | 0.340 | |
| 5:00 | | -2000 | D/S | 5:00 | 0.181 | 0.181 | - | 5:00 | 0.365 | |
| 6:00 | | -2350 | - | 6:00 | 0.181 | 0.181 | - | 6:00 | 0.425 | |
| 7:00 | | D/S | -3000 | 7:00 | 0.338 | 0.334 | - | 7:00 | 0.520 | |
| 11:15 | | -1600 | - | 10:05 | 0.206 | 0.215 | - | 11:15 | 0.380 | |
| 13:00 | | -1800 | -2200 | 13:00 | 0.247 | 0.251 | - | 13:00 | 0.430 | |
| 17:00 | | -1800 | -2200 | 17:00 | 0.261 | 0.261 | - | 17:00 | 0.440 | |
| 19:00 | | -1900 | -2300 | 19:00 | 0.183 | 0.183 | - | 19:00 | 0.360 | |
| 22:45 | | -1900 | -2300 | 22:45 | 0.196 | 0.196 | - | 22:45 | 0.370 | |
| 23:30 | | -1850 | -2300 | 23:30 | 0.210 | 0.210 | - | 23:30 | - | |
| 15日 | 0:45 | -1900 | -2300 | 0:45 | 0.223 | 0.223 | - | 0:45 | 0.400 | |
| | 2:00 | -1900 | -2800 | 2:00 | 0.234 | 0.234 | - | 2:00 | 0.400 | |
| | 3:00 | -1900 | -2300 | 3:00 | 0.242 | 0.242 | - | 3:00 | 0.410 | |
| | 5:00 | -1800 | -2300 | 5:00 | 0.244 | 0.244 | - | 5:00 | 0.415 | |
| | 13:00 | -1900 | -2300 | 13:00 | 0.249 | 0.251 | - | 13:00 | 0.420 | |
| | 21:05 | -1900 | -2300 | 21:05 | 0.170 | 0.180 | - | 21:05 | 0.335 | |
| 16日 | 1:35 | -1900 | -2300 | 1:35 | 0.155 | 0.160 | - | 1:35 | 0.320 | |
| | 2:20 | -1900 | -2300 | 2:20 | 0.151 | 0.158 | - | 1:35 | 0.320 | |
| | 6:15 | -1900 | -2300 | 6:15 | 0.124 | 0.124 | - | 6:15 | 0.295 | |
| 17日 | 0:07 | -1950 | -2300 | 0:07 | 0.011 | 0.018 | - | 0:07 | 0.185 | |
| | 7:00 | -1750 | -1750 | 7:00 | 0.023 | 0.034 | - | 7:00 | 0.200 | |
| | 16:35 | -1950 | -2300 | 16:35 | 0.005 | 0.018 | - | 16:35 | 0.170 | |
| | 22:00 | -1950 | -2300 | 22:00 | -0.009 | 0.005 | - | 22:00 | 0.150 | |
| 18日 | 2:45 | -2000 | -2300 | 2:45 | -0.005 | 0.014 | - | 2:45 | 0.155 | |
| | 15:55 | -2000 | -2300 | 15:55 | - | 0.016 | -0.016 | 15:55 | 0.160 | |
| | 21:05 | -1900 | -2300 | 21:05 | - | 0.016 | -0.016 | 21:05 | 0.160 | |
| 19日 | 6:10 | -1200 | -2300 | 6:10 | - | 0.005 | 0.045 | 6:10 | 0.185 | |
| | 17:25 | -1850 | -2300 | 17:25 | - | 0.086 | -0.050 | 1:25 | 0.210 | |
| | 21:50 | -1950 | -2250 | 21:50 | - | 0.122 | 0.088 | 21:50 | 0.255 | |
| 20日 | 1:10 | -1950 | -2350 | 1:10 | - | 0.149 | 0.113 | 1:10 | 0.280 | |
| | 4:30 | -1950 | -2300 | 4:30 | - | 0.216 | 0.180 | 4:30 | 0.340 | |
| | 16:00 | -1650 | -2000 | 16:00 | - | 0.162 | 0.119 | 16:00 | 0.290 | |
| 21日 | 4:00 | -1650 | -1850 | 4:00 | 0.214 | - | -0.027 | 4:00 | 0.160 | |
| | 10:00 | -2550 | -2750 | 10:00 | -0.529 | - | -0.045 | 10:00 | 0.120 | |
| | 12:15 | -1600 | -2000 | 12:15 | 0.043 | - | -0.083 | 12:15 | 0.120 | |
| | 14:55 | -1550 | -2025 | 14:55 | 0.045 | - | -0.088 | 14:55 | 0.110 | |

| 3号機 | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|-------|-------------|-------------|-----|--------|-------|---------------|
| 日 | 原子炉水位 | | | 原子炉圧力(MPaG) | | | D/W圧力 | | |
| | 時間 | 水位(TAF)(mm) | | 時間 | 原子炉圧力(MPaG) | | | 時間 | D/W圧力(MPaabs) |
| | | (A) | (B) | | (A) | (B) | (C) | | |
| 22日 | 0:15 | -1575 | -2250 | 0:15 | 0.043 | | -0.099 | 0:15 | 0.100 |
| | 5:30 | -1575 | -2350 | 5:30 | 0.038 | | -0.101 | 5:30 | 0.100 |
| | 10:35 | -1575 | -2350 | 10:35 | 0.036 | | -0.101 | 10:35 | 0.100 |
| | 22:40 | -1750 | -2350 | 22:40 | 0.038 | | -0.099 | 22:40 | 0.100 |
| 23日 | 4:00 | -1900 | -2300 | 4:00 | 0.036 | | -0.101 | 4:00 | 0.100 |
| | 9:10 | -1800 | -2300 | 9:10 | 0.034 | | -0.104 | 9:10 | 0.100 |
| | 21:40 | -1900 | -2300 | 21:40 | 0.038 | | -0.101 | 21:40 | D/S |
| 24日 | 2:40 | -1800 | -2300 | 2:40 | 0.041 | | -0.097 | 2:40 | D/S |
| | 6:35 | -1800 | -2300 | 6:35 | 0.041 | | -0.095 | 6:35 | 0.108 |
| | 10:20 | -1900 | -2300 | 10:20 | 0.036 | | -0.099 | 10:20 | 0.107 |
| | 18:00 | -1850 | -2300 | 18:00 | 0.038 | | -0.101 | 18:00 | 0.107 |
| 25日 | 6:10 | -1900 | -2300 | 6:10 | 0.038 | | -0.097 | 6:10 | 0.1074 |
| | 9:30 | -1900 | -2300 | 9:30 | 0.036 | | -0.097 | 9:30 | 0.1074 |
| | 14:10 | -1900 | -2300 | 14:10 | 0.038 | | -0.104 | 14:10 | 0.1089 |

| 4号機 | | | | |
|-----|--------|--------|-------------|--------|
| 日 | 原子炉水温度 | | 使用済燃料プール水温度 | |
| | 時間 | 温度(°C) | 時間 | 温度(°C) |
| 23日 | 0:00 | - | 0:00 | 不明 |
| | 6:00 | - | 6:00 | 不明 |
| | 9:00 | - | 9:00 | 不明 |
| | 12:00 | - | 12:00 | 不明 |
| | 14:00 | - | 14:00 | 不明 |
| | 18:00 | - | 18:00 | 不明 |
| | 21:10 | - | 21:10 | 100 |
| 24日 | 2:40 | - | 2:40 | 100.0 |
| | 6:35 | - | 6:35 | 指示不良 |
| | 11:00 | - | 11:00 | 指示不良 |
| | 13:00 | - | 13:00 | 指示不良 |
| | 17:00 | - | 17:00 | 指示不良 |
| | 19:00 | - | 19:00 | 指示不良 |
| | 23:00 | - | 23:00 | 指示不良 |
| 25日 | 1:00 | - | 1:00 | 指示不良 |
| | 6:00 | - | 6:00 | 指示不良 |
| | 10:00 | - | 10:00 | 指示不良 |
| | 11:00 | - | 11:00 | 指示不良 |

| 5号機 | | | | |
|-------|--------|--------|-------------|--------|
| 日 | 原子炉水温度 | | 使用済燃料プール水温度 | |
| | 時間 | 温度(°C) | 時間 | 温度(°C) |
| 23日 | 0:00 | 44.3 | 0:00 | 34.2 |
| | 6:00 | 34.2 | 6:00 | 36.6 |
| | 9:00 | 31.9 | 9:00 | 37.8 |
| | 12:00 | 30.7 | 12:00 | 39.0 |
| | 14:00 | 30.2 | 14:00 | 39.0 |
| | 18:00 | 40.8 | 18:00 | 41.1 |
| | 22:00 | 50.7 | 22:00 | 42.6 |
| | 24日 | 5:00 | 71.4 | 5:00 |
| 9:00 | | 81.7 | 9:00 | 46.4 |
| 11:00 | | 86.8 | 11:00 | 47.2 |
| 13:00 | | 92.0 | 13:00 | 47.7 |
| 17:00 | | 82.7 | 17:00 | 49.0 |
| 19:00 | | 61.4 | 19:00 | 49.8 |
| 23:00 | | 44.8 | 23:00 | 50.9 |
| 25日 | 1:00 | 51.4 | 1:00 | 50.9 |
| | 6:00 | 65.8 | 6:00 | 49.3 |
| | 10:00 | 77.0 | 10:00 | 39.5 |
| | 15:00 | 53.9 | 15:00 | 38.9 |

| 6号機 | | | | |
|-----|--------|--------|-------------|--------|
| 日 | 原子炉水温度 | | 使用済燃料プール水温度 | |
| | 時間 | 温度(°C) | 時間 | 温度(°C) |
| 23日 | 0:00 | 49.1 | 0:00 | 24.5 |
| | 6:00 | 64.0 | 6:00 | 21.0 |
| | 9:00 | 59.1 | 9:00 | 20.0 |
| | 12:00 | 64.6 | 12:00 | 20.0 |
| | 14:00 | 68.1 | 14:00 | 19.5 |
| | 18:00 | 75.7 | 18:00 | 19.0 |
| | 22:00 | 35.7 | 22:00 | 20.5 |
| 24日 | 5:00 | 24.1 | 5:00 | 23.5 |
| | 9:00 | 24.3 | 9:00 | 25.0 |
| | 11:00 | 24.4 | 11:00 | 26.0 |
| | 13:00 | 22.3 | 12:00 | 27.0 |
| | 17:00 | 21.3 | 17:00 | 28.5 |
| | 19:00 | 31.8 | 19:00 | 28.5 |
| | 23:00 | 37.1 | 23:00 | 24.0 |
| 25日 | 1:00 | 42.3 | 1:00 | 22.5 |
| | 6:00 | 50.2 | 6:00 | 20.5 |
| | 10:00 | 57.4 | 10:00 | 19.5 |
| | 15:00 | 29.9 | 15:00 | 21.0 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-------------------------|---------|---------|-----------|-----|----------------|-------|-------|------|-------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 3/11 | | | | | | | | | | |
| 15:12 | モニタリングポスト異常なし | | | | | | | | | |
| 3/12 | | | | | | | | | | |
| 0:45 | 発電所構内において放射線量が上昇したことを確認 | | | | | | | | | |
| 4:00 | | | | | | 0.070 | | | 展望台 | 0.070 |
| 4:45 | | | | | | 1.590 | | | 展望台 | 0.570 |
| 11:28 | 12.500 | | | | | | | | | |
| 14:40 | | | | | | 8.900 | | 3.800 | | |
| 15:29 | | | | 1,015.000 | | | | | | |
| 15:47 | | | | 141.800 | | | | | | |
| 16:40 | | | | | | 3.250 | | 2.060 | | |
| 17:40 | | | | | | 2.900 | | | | |
| 19:44 | | | | 64.200 | | | | | | |
| 20:26 | | | | 59.100 | | | | | | |
| 3/13 | | | | | | | | | | |
| 0:30 | | | | 44.600 | | | | | | |
| 1:34 | | | | 42.200 | | | | | | |
| 3:08 | | | | 40.000 | | | | | | |
| 4:12 | | | | 38.000 | | | | | | |
| 6:00 | | | | 36.700 | | | | | | |
| 7:30 | | | | | | | | 5.600 | | |
| 7:40 | | | | | | 3.410 | | | | |
| 8:21 | | | | 698.000 | | | | | | |
| 8:33 | | | | 1,204.200 | | | | | | |
| 9:00 | | | | 143.500 | | | | | | |
| 9:34 | | | | 68.600 | | | | | | |
| 11:00 | | | | | | 5.760 | | | | |
| 11:18 | | | | 52.800 | | | | | | |
| 11:40 | 17.000 | | | | | | | | | |
| 12:00 | | | | | | 5.550 | | | | |
| 12:42 | | | | 45.900 | | | | | | |
| 13:50 | | | | 905.000 | | | | | | |
| 13:52 | | | | 1,557.500 | | | | | | |
| 14:42 | | | | 184.100 | | | | | | |
| 15:00 | | | | | | 8.300 | | | | |
| 15:30 | 34.000 | | | | | | | | | |
| 16:04 | | | | 77.100 | | | | | | |
| 17:16 | | | | 55.400 | | | | | | |
| 17:52 | | | | 51.800 | | | | | | |
| 18:30 | 26.000 | | | | | | | | | |
| 19:00 | | | | | | 5.200 | | | | |
| 19:33 | | | | 44.300 | | | | | | |
| 21:35 | | | | 40.400 | | | | | | |
| 22:40 | | 430.000 | | | | | | | | |
| 23:59 | | | | 37.800 | | | | | | |
| 3/14 | | | | | | | | | | |
| 0:40 | | 410.000 | | | | | | | | |
| 2:20 | | | | | | 751.200 | | | | |
| 2:50 | | | | | | 66.300 | | | | |
| 3:50 | | 680.000 | | | | | | | | |
| 4:08 | | | | 56.400 | | | | | | |
| 9:12 | | | 518.700 | | | | | | | |
| 10:50 | | | 261.000 | | | | | | | |
| 11:44 | | | | | | 19.600 | | | | |
| 12:04 | | | | | | | 6.230 | | | |
| 12:40 | | | | | | | | | 大野局1 | 0.420 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|---------|--------|-----|----------------|-----|-----|-------------|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 13:12 | | | | 34.200 | | | | | | |
| 14:30 | | | 231.100 | | | | | | | |
| 17:50 | | | | | | | | | 120度400km海上 | 231.100 |
| 20:20 | | | | | | 5.400 | | | | |
| 21:15 | | | | | | 5.800 | | | | |
| 22:23 | | | | | | 3,200.000 | | | | |
| 23:30 | | | | | | 216.000 | | | | |
| 3/15 | | | | | | | | | | |
| 1:00 | | | | | | 150.300 | | | | |
| 2:00 | | | | | | 120.200 | | | | |
| 2:40 | | | | | | 105.400 | | | | |
| 3:40 | | | | | | 87.000 | | | | |
| 5:00 | | | | | | 70.000 | | | | |
| 6:50 | | | | | | 583.700 | | | | |
| 7:00 | | | | | | 965.500 | | | | |
| 7:02 | | | | | | 882.700 | | | | |
| 7:10 | | | | | | 431.800 | | | | |
| 7:30 | | | | | | 250.800 | | | | |
| 7:38 | | | | | | 1,390.000 | | | | |
| 7:40 | | | | | | 529.000 | | | | |
| 7:46 | | | | | | | | | 東海村 | 5.000 |
| 8:30 | | | | | | 8,217.000 | | | | |
| 8:35 | | | | | | 2,406.000 | | | | |
| 8:40 | | | | | | 1,726.000 | | | | |
| 8:45 | | | | | | 1,811.000 | | | | |
| 8:50 | | | | | | 2,208.000 | | | | |
| 9:00 | | | | | | 12 mSV | | | | |
| 9:35 | | | | | | 7,241.000 | | | | |
| 10:15 | | | | | | 8,837.000 | | | | |
| 10:22 | | | | | | | | | 2~3号機間 | 30 mSV |
| | | | | | | | | | 3号機周辺 | 400 mSV |
| | | | | | | | | | 4号機周辺 | 100 mSV |
| 10:25 | | | | | | 3,342.000 | | | | |
| 11:40 | | | | | | | | | 西門 | 253.800 |
| 11:45 | | | | | | | | | 西門 | 162.400 |
| 12:36 | | | | | | 1,326.000 | | | | |
| 13:30 | | | | | | 1,068.000 | | | | |
| 13:50 | | | | | | | | | 非常災害対策本部 | 280.900 |
| 15:30 | | | | | | 596.400 | | | | |
| 19:30 | | | | | | 343.300 | | | | |
| 20:00 | | | | | | 327.000 | | | | |
| 21:30 | | | | | | 282.600 | | | | |
| 23:00 | | | | | | 4,548.000 | | | | |
| 3/16 | | | | | | | | | | |
| 0:00 | | | | | | | | | 南西40km | 0.716 |
| 0:00 | | | | | | | | | 西40km | 0.342 |
| 0:00 | | | | | | 4,351.000 | | | | |
| 1:00 | | | | | | 2,159.000 | | | | |
| 3:00 | | | | | | 1,267.000 | | | 福島市 | 18.600 |
| | | | | | | | | | 郡山市 | 2.730 |
| | | | | | | | | | 白河市 | 4.100 |
| | | | | | | | | | 会津若松市 | 0.790 |
| | | | | | | | | | 南会津町 | 0.130 |
| | | | | | | | | | 南相馬市 | 3.780 |
| 4:30 | | | | | | 975.300 | | | いわき市 | 4.010 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|--------------------|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 6:40 | | | | | | 837.000 | | | 3号機西側 | 400.000 |
| | | | | | | | | | 4号機西側 | 100.000 |
| 6:50 | | | | | | 815.000 | | | | |
| 7:30 | | | | | | 651.000 | | | | |
| 7:50 | | | | | | 636.800 | | | | |
| 8:10 | | | | | | 620.600 | | | | |
| 8:30 | | | | | | 606.600 | | | | |
| 8:47 | | | | | | | | | 2号機周辺 | 150 mSV |
| | | | | | | | | | 2~3号機間 | 300 mSV |
| | | | | | | | | | 3号機周辺 | 400 mSV |
| | | | | | | | | | 4号機周辺 | 100 mSV |
| 9:00 | | | | | | 587.600 | | | 東北保険福祉 事務所(福島) | 19.800 |
| 9:30 | | | | | | 582.000 | | | | |
| 9:40 | | | | | | 641.000 | | | | |
| 10:00 | | | | | | 810.300 | | | | |
| 10:10 | | | | | | 908.500 | | | | |
| 10:20 | | | | | | 2,399.000 | | | | |
| 10:40 | | | | | | 10 mSV | | | | |
| 10:45 | | | | | | 6,400.000 | | | | |
| 10:50 | | | | | | 3,000.000 | | | | |
| 10:54 | | | | | | 2,300.000 | | | | |
| 10:55 | | | | | | 2,900.000 | | | | |
| 11:00 | | | | | | 3,391.000 | | | | |
| 11:10 | | | | | | 2,720.000 | | | | |
| 11:30 | | | | | | 5,350.000 | | | 南西約30km | 80.000 |
| 11:35 | | | | | | | | | 西北西約25km | 80.000 |
| 11:40 | | | | | | 2,633.000 | | | | |
| 12:00 | | | | | | 4,418.000 | | | | |
| 12:10 | | | | | | 3,138.000 | | | | |
| 12:20 | | | | | | 3,261.000 | | | | |
| 12:30 | | | | | | 11 mSV | | | | |
| 12:40 | | | | | | 8,234.000 | | | 北西約30km | 28.000 |
| 12:50 | | | | | | 2,851.000 | | | | |
| 13:00 | | | | | | 2,672.000 | | | | |
| 13:10 | | | | | | 2,538.000 | | | | |
| 13:20 | | | | | | 2,430.000 | | | | |
| 13:30 | | | | | | 2,331.000 | | | | |
| 13:40 | | | | | | 2,257.000 | | | | |
| 13:50 | | | | | | 2,182.000 | | | | |
| 14:30 | | | | | | 1,937.000 | | | | |
| 14:40 | | | | | | 1,888.000 | | | | |
| 14:50 | | | | | | 1,835.000 | | | | |
| 15:00 | | | | | | 1,788.000 | | | | |
| 15:10 | | | | | | 1,752.000 | | | | |
| 15:20 | | | | | | 1,697.000 | | | | |
| 15:30 | | | | | | 1,664.000 | | | | |
| 15:40 | | | | | | 1,629.000 | | | | |
| 15:50 | | | | | | 1,591.000 | | | | |
| 16:00 | | | | | | 1,556.000 | | | 東北保険福祉 事務所(福島市) | 18.800 |
| 16:10 | | | | | | 1,530.000 | | | | |
| 16:20 | | | | | | 1,472.000 | | | | |
| 17:00 | | | | | | | | | 福島市 | 15.500 |
| | | | | | | | | | 郡山市 | 3.180 |
| | | | | | | | | | 白河市 | 3.700 |
| | | | | | | | | | 会津若松市 | 0.440 |
| | | | | | | | | | 南会津町 | 0.110 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| | | | | | | | | | 南相馬市 | 3.660 |
| | | | | | | | | | いわき市 | 1.870 |
| 19:00 | | | | | | | | | 西門 | 385.400 |
| 21:00 | | | | | | | | | 西門 | 370.200 |
| 23:00 | | | | | | | | | 西門 | 355.800 |
| 3/17 | | | | | | | | | | |
| 0:30 | | | | | | | | | 西門 | 351.400 |
| 1:30 | | | | | | | | | 西門 | 348.200 |
| 3:00 | | | | | | | | | 西門 | 344.600 |
| 4:00 | | | | | | | | | 西門 | 340.800 |
| 6:20 | | | | | | | | | ポンプの作業場 | 300 mSV |
| 7:00 | | | | | | | | | 西門 | 314.500 |
| 7:30 | | | | | | | | | 西門 | 313.500 |
| 9:00 | | | | | | | | | 体育館脇 | 373.700 |
| 9:10 | | | | | | | | | 体育館脇 | 371.900 |
| 9:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,786.000 |
| 9:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,782.000 |
| 9:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,763.000 |
| 10:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,759.000 |
| 10:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,755.000 |
| 10:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,754.000 |
| 10:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,750.000 |
| 10:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,753.000 |
| 10:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,743.000 |
| 11:00 | | | | | | 647.300 | | | | |
| 11:10 | | | | | | 646.200 | | | | |
| 11:15 | | | | | | | | | 西門 | 313.100 |
| 11:20 | | | | | | | | | 西門 | 312.500 |
| 11:30 | | | | | | | | | 西門 | 312.300 |
| 12:00 | | | | | | | | | 西門 | 311.000 |
| 12:00 | | | | | | | | | 1号機原子炉建屋 北西交差点 | 20 mSV |
| 13:00 | | | | | | | | | 1号機タービン建屋 出入口前 | 10 mSV |
| | | | | | | | | | 2号機タービン建屋 出入口前 | 15 mSV |
| 12:30 | | | | | | | | | 西門 | 310.700 |
| 13:00 | | | | | | | | | 西門 | 309.700 |
| 13:10 | | | | | | | | | 西門 | 309.300 |
| 13:20 | | | | | | | | | 西門 | 309.100 |
| 13:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,175.000 |
| 13:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,165.000 |
| 14:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,810.000 |
| 14:10 | | | | | | | | | 西門 | 311.100 |
| 14:30 | | | | | | | | | 西門 | 310.300 |
| 14:44 | | | | | | | | | 西北西約30km | 61.600 |
| 15:00 | | | | | | | | | 西門 | 309.100 |
| | | | | | | | | | 北西約30km | 158.000 |
| 15:15 | | | | | | | | | 北西約30km | 78.200 |
| 15:30 | | | | | | | | | 西門 | 309.700 |
| 15:38 | | | | | | | | | 北西約40km | 20.000 |
| 15:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,700.000 |
| 15:55 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,699.000 |
| 16:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,698.000 |
| 16:05 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,695.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|---------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 16:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,695.000 |
| | | | | | | | | | 北西約50km | 5.000 |
| 16:15 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,691.000 |
| 17:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,639.000 |
| 17:05 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,676.000 |
| 17:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,675.000 |
| 17:15 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,675.000 |
| 17:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,672.000 |
| 17:25 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,670.000 |
| 17:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,667.000 |
| 17:35 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,665.000 |
| 17:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,639.000 |
| 17:43 | | | | | | | | | 北西約60km | 8.000 |
| 17:45 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,653.000 |
| 17:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,650.000 |
| 17:55 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,649.000 |
| 18:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,649.000 |
| 18:05 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,645.000 |
| 18:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,641.000 |
| 18:15 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,641.000 |
| 18:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,645.000 |
| 18:25 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,643.000 |
| 18:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,643.000 |
| 18:35 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,637.000 |
| 18:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,638.000 |
| 19:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,626.000 |
| 19:15 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,525.000 |
| 19:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,623.000 |
| 19:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,599.000 |
| 20:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,601.000 |
| 20:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,586.000 |
| 20:40 | | | | | | | | | 西門 | 292.200 |
| 22:00 | | | | | | | | | 西門 | 290.400 |
| 23:00 | | | | | | | | | 西門 | 289.000 |
| 3/18 | | | | | | | | | | |
| 0:00 | | | | | | | | | 西門 | 287.000 |
| 1:00 | | | | | | | | | 西門 | 285.600 |
| 2:00 | | | | | | | | | 西門 | 284.000 |
| 3:00 | | | | | | | | | 西門 | 282.600 |
| 4:00 | | | | | | | | | 西門 | 281.100 |
| 5:00 | | | | | | | | | 西門 | 279.400 |
| 6:00 | | | | | | | | | 西門 | 274.000 |
| 8:00 | | | | | | | | | 西門 | 270.500 |
| 9:00 | | | | | | | | | 西門 | 268.700 |
| 10:00 | | | | | | | | | 西門 | 266.700 |
| 11:00 | | | | | | | | | 西門 | 265.000 |
| 12:00 | | | | | | | | | 西門 | 263.500 |
| 13:00 | | | | | | | | | 西門 | 262.000 |
| 14:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,414.000 |
| 14:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,382.000 |
| 14:15 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,371.000 |
| 14:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,362.000 |
| 14:25 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,357.000 |
| 14:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,352.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 14:35 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,342.000 |
| 14:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,348.000 |
| 14:45 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,357.000 |
| 14:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,339.000 |
| 15:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,368.000 |
| 15:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,582.000 |
| 15:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,075.000 |
| 15:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,823.000 |
| 15:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,396.000 |
| 16:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,485.000 |
| 16:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,535.000 |
| 16:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,419.000 |
| 16:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,277.000 |
| 16:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,735.000 |
| 17:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 5,055.000 |
| 17:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,952.000 |
| 17:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,251.000 |
| 17:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,182.000 |
| 17:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,090.000 |
| 18:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,084.000 |
| 18:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,069.000 |
| 18:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 4,069.000 |
| 18:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,922.000 |
| 18:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,885.000 |
| 18:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,832.000 |
| 19:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,788.000 |
| 19:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,745.000 |
| 19:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,728.000 |
| 19:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,699.000 |
| 19:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,669.000 |
| 19:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,634.000 |
| 20:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,611.000 |
| 20:10 | | | | | | | | | 西門 | 447.600 |
| 20:20 | | | | | | | | | 西門 | 441.200 |
| 20:30 | | | | | | | | | 西門 | 434.500 |
| 20:40 | | | | | | | | | 西門 | 429.200 |
| 20:50 | | | | | | | | | 西門 | 423.900 |
| 21:00 | | | | | | | | | 西門 | 419.100 |
| 21:10 | | | | | | | | | 西門 | 414.200 |
| 21:20 | | | | | | | | | 西門 | 409.400 |
| 21:30 | | | | | | | | | 西門 | 405.200 |
| 21:40 | | | | | | | | | 西門 | 401.600 |
| 21:50 | | | | | | | | | 西門 | 397.800 |
| 22:00 | | | | | | | | | 西門 | 393.900 |
| 22:10 | | | | | | | | | 西門 | 389.200 |
| 22:20 | | | | | | | | | 西門 | 385.900 |
| 22:30 | | | | | | | | | 西門 | 382.900 |
| 22:40 | | | | | | | | | 西門 | 379.600 |
| 22:50 | | | | | | | | | 西門 | 375.900 |
| 23:00 | | | | | | | | | 西門 | 373.600 |
| 23:10 | | | | | | | | | 西門 | 371.200 |
| 23:20 | | | | | | | | | 西門 | 368.900 |
| 23:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,254.000 |
| 23:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,256.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 23:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,244.000 |
| 3/19 | | | | | | | | | | |
| 0:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,229.000 |
| 0:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,224.000 |
| 0:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,219.000 |
| 0:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,231.000 |
| 0:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,342.000 |
| 0:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,284.000 |
| 1:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,248.000 |
| 1:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,279.000 |
| 1:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,247.000 |
| 1:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,195.000 |
| 1:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,188.000 |
| 1:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,181.000 |
| 2:00 | | | | | | | | | 西門 | 313.700 |
| 2:10 | | | | | | | | | 西門 | 312.200 |
| 2:20 | | | | | | | | | 西門 | 311.100 |
| 2:30 | | | | | | | | | 西門 | 310.000 |
| 2:40 | | | | | | | | | 西門 | 309.100 |
| 2:50 | | | | | | | | | 西門 | 308.600 |
| 3:00 | | | | | | | | | 西門 | 306.900 |
| 3:10 | | | | | | | | | 西門 | 306.000 |
| 3:20 | | | | | | | | | 西門 | 305.100 |
| 3:30 | | | | | | | | | 西門 | 304.300 |
| 3:40 | | | | | | | | | 西門 | 303.600 |
| 3:50 | | | | | | | | | 西門 | 303.100 |
| 4:00 | | | | | | | | | 西門 | 301.700 |
| 4:10 | | | | | | | | | 西門 | 301.300 |
| 4:20 | | | | | | | | | 西門 | 300.500 |
| 4:30 | | | | | | | | | 西門 | 299.200 |
| 4:40 | | | | | | | | | 西門 | 299.200 |
| 4:50 | | | | | | | | | 西門 | 298.500 |
| 5:00 | | | | | | | | | 西門 | 297.500 |
| 5:10 | | | | | | | | | 西門 | 296.400 |
| 5:20 | | | | | | | | | 西門 | 295.800 |
| 5:30 | | | | | | | | | 西門 | 295.100 |
| 5:40 | | | | | | | | | 西門 | 295.400 |
| 5:50 | | | | | | | | | 西門 | 294.300 |
| 6:00 | | | | | | | | | 西門 | 293.800 |
| 6:10 | | | | | | | | | 西門 | 293.600 |
| 6:20 | | | | | | | | | 西門 | 292.600 |
| 6:30 | | | | | | | | | 西門 | 292.300 |
| 6:40 | | | | | | | | | 西門 | 291.500 |
| 6:50 | | | | | | | | | 西門 | 290.900 |
| 7:00 | | | | | | | | | 西門 | 290.600 |
| 7:10 | | | | | | | | | 西門 | 289.800 |
| 7:20 | | | | | | | | | 西門 | 289.100 |
| 7:30 | | | | | | | | | 西門 | 288.900 |
| 7:40 | | | | | | | | | 西門 | 288.600 |
| 7:50 | | | | | | | | | 西門 | 287.200 |
| 8:00 | | | | | | | | | 西門 | 399.000 |
| 8:10 | | | | | | | | | 西門 | 830.800 |
| 8:20 | | | | | | | | | 西門 | 670.600 |
| 8:30 | | | | | | | | | 西門 | 431.900 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 8:50 | | | | | | | | | 西門 | 522.500 |
| 9:00 | | | | | | | | | 西門 | 364.500 |
| 9:10 | | | | | | | | | 西門 | 336.000 |
| 9:20 | | | | | | | | | 西門 | 323.000 |
| 9:30 | | | | | | | | | 西門 | 425.000 |
| 9:40 | | | | | | | | | 西門 | 657.000 |
| 9:50 | | | | | | | | | 西門 | 358.300 |
| 10:00 | | | | | | | | | 西門 | 346.100 |
| 10:10 | | | | | | | | | 西門 | 341.200 |
| 10:20 | | | | | | | | | 西門 | 338.400 |
| 10:30 | | | | | | | | | 西門 | 334.300 |
| 10:40 | | | | | | | | | 西門 | 330.200 |
| 10:50 | | | | | | | | | 西門 | 327.100 |
| 11:00 | | | | | | | | | 西門 | 322.600 |
| 11:10 | | | | | | | | | 西門 | 319.800 |
| 11:20 | | | | | | | | | 西門 | 315.000 |
| 11:30 | | | | | | | | | 西門 | 313.100 |
| 11:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,954.000 |
| 11:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,901.000 |
| 12:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,882.000 |
| 12:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,828.000 |
| 12:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,802.000 |
| 12:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,749.000 |
| 12:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,704.000 |
| 12:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,655.000 |
| 13:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,629.000 |
| 13:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,594.000 |
| 13:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,565.000 |
| 13:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,529.000 |
| 13:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,491.000 |
| 13:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,473.000 |
| 14:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,443.000 |
| 14:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,417.000 |
| 14:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,396.000 |
| 14:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,375.000 |
| 14:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,348.000 |
| 14:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,340.000 |
| 15:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,279.000 |
| 15:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,281.000 |
| 15:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,229.000 |
| 15:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,194.000 |
| 15:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,474.000 |
| 15:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,167.000 |
| 16:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,165.000 |
| 16:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,137.000 |
| 16:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,135.000 |
| 16:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,126.000 |
| 16:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,111.000 |
| 16:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,089.000 |
| 17:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,078.000 |
| 17:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,071.000 |
| 17:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,058.000 |
| 17:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,051.000 |
| 17:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,033.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 17:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,024.000 |
| 18:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,020.000 |
| 18:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,007.000 |
| 18:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,002.000 |
| 18:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,998.000 |
| 18:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,992.000 |
| 18:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,978.000 |
| 19:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,972.000 |
| 19:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,965.000 |
| 19:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,961.000 |
| 19:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,957.000 |
| 19:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,946.000 |
| 19:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,941.000 |
| 20:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,937.000 |
| 20:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,931.000 |
| 20:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,924.000 |
| 20:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,917.000 |
| 20:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,912.000 |
| 20:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,909.000 |
| 21:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,906.000 |
| 21:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,900.000 |
| 21:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,895.000 |
| 21:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,891.000 |
| 21:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,883.000 |
| 21:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,880.000 |
| 22:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,880.000 |
| 22:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,876.000 |
| 22:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,855.000 |
| 22:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,854.000 |
| 22:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,847.000 |
| 22:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,844.000 |
| 23:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,841.000 |
| 23:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,836.000 |
| 23:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,828.000 |
| 23:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,828.000 |
| 23:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,826.000 |
| 23:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,823.000 |
| 3/20 | | | | | | | | | | |
| 0:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,821.000 |
| 0:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,814.000 |
| 0:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,808.000 |
| 0:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,805.000 |
| 0:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,803.000 |
| 0:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,791.000 |
| 1:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,797.000 |
| 1:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,794.000 |
| 1:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,793.000 |
| 1:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,788.000 |
| 1:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,785.000 |
| 1:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,781.000 |
| 2:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,778.000 |
| 2:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,773.000 |
| 2:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,771.000 |
| 2:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,767.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 2:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,764.000 |
| 2:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,761.000 |
| 3:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,759.000 |
| 3:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,745.000 |
| 3:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,745.000 |
| 3:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,741.000 |
| 3:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,758.000 |
| 3:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,185.000 |
| 4:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,939.000 |
| 4:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,771.000 |
| 4:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,743.000 |
| 4:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,739.000 |
| 4:40 | | | | | | | | | 西門 | 273.200 |
| 4:50 | | | | | | | | | 西門 | 271.800 |
| 5:00 | | | | | | | | | 西門 | 271.200 |
| 5:10 | | | | | | | | | 西門 | 270.900 |
| 5:20 | | | | | | | | | 西門 | 270.400 |
| 5:30 | | | | | | | | | 西門 | 269.800 |
| 5:40 | | | | | | | | | 西門 | 269.500 |
| 5:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,683.000 |
| 6:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,679.000 |
| 6:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,679.000 |
| 6:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,677.000 |
| 6:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,670.000 |
| 6:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,654.000 |
| 6:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,664.000 |
| 7:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,661.000 |
| 7:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,661.000 |
| 7:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,659.000 |
| 7:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,652.000 |
| 7:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,653.000 |
| 7:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,637.000 |
| 8:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,630.000 |
| 8:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,629.000 |
| 8:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,627.000 |
| 8:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,625.000 |
| 8:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,619.000 |
| 8:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,617.000 |
| 9:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,614.000 |
| 9:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,614.000 |
| 9:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,608.000 |
| 9:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,623.000 |
| 9:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,661.000 |
| 9:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,742.000 |
| 10:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,726.000 |
| 10:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,608.000 |
| 10:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,605.000 |
| 10:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,596.000 |
| 10:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,589.000 |
| 10:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,583.000 |
| 11:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,579.000 |
| 11:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,578.000 |
| 11:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,569.000 |
| 11:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,571.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 11:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,562.000 |
| 11:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,564.000 |
| 12:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,559.000 |
| 12:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,558.000 |
| 12:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,552.000 |
| 12:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,551.000 |
| 12:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,551.000 |
| 12:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,550.000 |
| 13:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,567.000 |
| 13:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,588.000 |
| 13:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,660.000 |
| 13:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,563.000 |
| 13:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,654.000 |
| 13:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,741.000 |
| 14:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,768.000 |
| 14:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,999.000 |
| 14:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,923.000 |
| 14:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,056.000 |
| 14:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,202.000 |
| 14:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,346.000 |
| 15:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,054.000 |
| 15:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,071.000 |
| 15:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,342.000 |
| 15:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,337.000 |
| 15:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,003.000 |
| 15:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,046.000 |
| 16:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 3,171.000 |
| 16:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,940.000 |
| 16:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,851.000 |
| 16:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,830.000 |
| 16:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,960.000 |
| 16:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,839.000 |
| 17:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,773.000 |
| 17:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,729.000 |
| 18:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,693.000 |
| 18:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,658.000 |
| 19:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,823.000 |
| 19:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,883.000 |
| 19:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,614.000 |
| 19:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,602.000 |
| 19:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,595.000 |
| 19:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,632.000 |
| 20:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,828.000 |
| 20:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,704.000 |
| 20:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,682.000 |
| 20:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,586.000 |
| 20:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,552.000 |
| 20:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,550.000 |
| 21:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,542.000 |
| 21:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,537.000 |
| 21:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,532.000 |
| 21:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,518.000 |
| 21:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,517.000 |
| 21:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,510.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 22:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,506.000 |
| 22:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,503.000 |
| 22:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,492.000 |
| 22:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,487.000 |
| 22:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,485.000 |
| 22:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,483.000 |
| 23:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,475.000 |
| 23:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,469.000 |
| 23:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,462.000 |
| 23:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,455.000 |
| 23:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,457.000 |
| 23:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,453.000 |
| 3/21 | | | | | | | | | | |
| 0:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,452.000 |
| 0:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,449.000 |
| 0:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,444.000 |
| 0:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,439.000 |
| 0:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,438.000 |
| 0:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,433.000 |
| 1:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,431.000 |
| 1:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,429.000 |
| 1:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,426.000 |
| 1:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,421.000 |
| 1:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,401.000 |
| 1:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,398.000 |
| 2:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,396.000 |
| 2:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,392.000 |
| 2:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,389.000 |
| 2:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,385.000 |
| 2:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,383.000 |
| 2:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,380.000 |
| 3:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,378.000 |
| 3:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,375.000 |
| 3:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,372.000 |
| 3:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,370.000 |
| 3:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,366.000 |
| 3:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,364.000 |
| 4:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,362.000 |
| 4:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,358.000 |
| 4:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,351.000 |
| 4:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,350.000 |
| 4:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,347.000 |
| 4:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,345.000 |
| 5:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,343.000 |
| 5:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,341.000 |
| 5:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,339.000 |
| 5:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,336.000 |
| 5:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,333.000 |
| 5:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,330.000 |
| 6:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,324.000 |
| 6:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,326.000 |
| 6:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,325.000 |
| 6:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,319.000 |
| 6:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,312.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 6:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,283.000 |
| 7:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,283.000 |
| 7:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,271.000 |
| 7:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,251.000 |
| 7:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,232.000 |
| 7:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,215.000 |
| 7:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,200.000 |
| 8:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,168.000 |
| 8:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,161.000 |
| 8:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,147.000 |
| 8:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,140.000 |
| 8:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,128.000 |
| 8:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,126.000 |
| 9:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,122.000 |
| 9:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,120.000 |
| 9:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,127.000 |
| 9:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,114.000 |
| 9:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,111.000 |
| 9:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,108.000 |
| 10:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,098.000 |
| 10:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,100.000 |
| 10:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,100.000 |
| 10:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,100.000 |
| 10:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,102.000 |
| 10:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,105.000 |
| 11:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,107.000 |
| 11:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,107.000 |
| 11:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,108.000 |
| 11:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,110.000 |
| 11:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,112.000 |
| 11:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,113.000 |
| 12:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,108.000 |
| 12:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,112.000 |
| 12:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,107.000 |
| 12:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,111.000 |
| 12:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,112.000 |
| 12:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,110.000 |
| 13:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,105.000 |
| 13:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,103.000 |
| 13:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,098.000 |
| 13:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,092.000 |
| 13:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,089.000 |
| 13:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,068.000 |
| 14:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,064.000 |
| 14:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,053.000 |
| 14:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,043.000 |
| 14:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,039.000 |
| 14:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,035.000 |
| 14:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,029.000 |
| 15:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,019.000 |
| 15:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,019.000 |
| 15:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,013.000 |
| 15:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,013.000 |
| 15:40 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,012.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-------|-----|-------|-----------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 15:50 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,013.000 |
| 16:00 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,016.000 |
| 16:10 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,013.000 |
| 16:20 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,011.000 |
| 16:30 | | | | | | | | | 事務本館北 | 2,015.000 |
| 16:42 | | | | | | | | | 正門 | 1,140.000 |
| 16:50 | | | | | | | | | 正門 | 508.000 |
| 17:06 | | | | | | | ##### | | | |
| 17:30 | | | | | | | | | 正門 | 729.000 |
| 17:40 | | | | | | | | | 正門 | 494.300 |
| 17:50 | | | | | | | | | 正門 | 1,383.000 |
| 18:00 | | | | | | | | | 正門 | 1,757.000 |
| 18:10 | | | | | | | | | 正門 | 1,256.000 |
| 18:20 | | | | | | | | | 正門 | 1,428.000 |
| 18:30 | | | | | | | | | 正門 | 1,932.000 |
| 18:40 | | | | | | | | | 正門 | 1,499.000 |
| 18:50 | | | | | | | | | 正門 | 1,105.000 |
| 19:00 | | | | | | | | | 正門 | 1,201.000 |
| 19:10 | | | | | | | | | 正門 | 823.600 |
| 19:20 | | | | | | | | | 正門 | 700.100 |
| 19:30 | | | | | | | | | 正門 | 587.300 |
| 19:40 | | | | | | | | | 正門 | 503.900 |
| 19:50 | | | | | | | | | 正門 | 496.200 |
| 20:00 | | | | | | | | | 正門 | 493.500 |
| 20:10 | | | | | | | | | 正門 | 529.300 |
| 20:20 | | | | | | | | | 正門 | 471.200 |
| 20:30 | | | | | | | | | 正門 | 442.200 |
| 20:40 | | | | | | | | | 正門 | 432.400 |
| 20:50 | | | | | | | | | 正門 | 424.500 |
| 21:00 | | | | | | | | | 正門 | 417.100 |
| 21:10 | | | | | | | | | 正門 | 410.400 |
| 21:20 | | | | | | | | | 正門 | 403.800 |
| 21:30 | | | | | | | | | 正門 | 398.000 |
| 21:40 | | | | | | | | | 正門 | 390.800 |
| 21:50 | | | | | | | | | 正門 | 384.900 |
| 22:00 | | | | | | | | | 正門 | 380.000 |
| 22:10 | | | | | | | | | 正門 | 374.500 |
| 22:20 | | | | | | | | | 正門 | 369.600 |
| 22:30 | | | | | | | | | 正門 | 365.000 |
| 22:40 | | | | | | | | | 正門 | 360.900 |
| 22:50 | | | | | | | | | 正門 | 356.000 |
| 23:00 | | | | | | | | | 正門 | 352.700 |
| 23:10 | | | | | | | | | 正門 | 348.500 |
| 23:20 | | | | | | | | | 正門 | 344.800 |
| 23:30 | | | | | | | | | 正門 | 341.500 |
| 23:40 | | | | | | | | | 正門 | 338.500 |
| 23:50 | | | | | | | | | 正門 | 334.100 |
| 3/22 | | | | | | | | | | |
| 0:00 | | | | | | | | | 正門 | 331.800 |
| 0:10 | | | | | | | | | 正門 | 329.300 |
| 0:20 | | | | | | | | | 正門 | 327.500 |
| 0:30 | | | | | | | | | 正門 | 325.800 |
| 0:40 | | | | | | | | | 正門 | 323.900 |
| 0:50 | | | | | | | | | 正門 | 320.800 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 1:00 | | | | | | | | | 正門 | 314.800 |
| 1:10 | | | | | | | | | 正門 | 313.000 |
| 1:20 | | | | | | | | | 正門 | 311.300 |
| 1:30 | | | | | | | | | 正門 | 308.900 |
| 1:40 | | | | | | | | | 正門 | 308.400 |
| 1:50 | | | | | | | | | 正門 | 305.900 |
| 2:00 | | | | | | | | | 正門 | 304.500 |
| 2:10 | | | | | | | | | 正門 | 303.200 |
| 2:20 | | | | | | | | | 正門 | 301.300 |
| 2:30 | | | | | | | | | 正門 | 299.700 |
| 2:40 | | | | | | | | | 正門 | 298.000 |
| 2:50 | | | | | | | | | 正門 | 296.200 |
| 3:00 | | | | | | | | | 正門 | 294.900 |
| 3:10 | | | | | | | | | 正門 | 293.800 |
| 3:20 | | | | | | | | | 正門 | 293.600 |
| 3:30 | | | | | | | | | 正門 | 291.800 |
| 3:40 | | | | | | | | | 正門 | 291.100 |
| 3:50 | | | | | | | | | 正門 | 290.000 |
| 4:00 | | | | | | | | | 正門 | 288.900 |
| 4:10 | | | | | | | | | 正門 | 288.100 |
| 4:20 | | | | | | | | | 正門 | 287.000 |
| 4:30 | | | | | | | | | 正門 | 286.000 |
| 4:40 | | | | | | | | | 正門 | 283.600 |
| 4:50 | | | | | | | | | 正門 | 280.100 |
| 5:00 | | | | | | | | | 正門 | 273.900 |
| 5:10 | | | | | | | | | 正門 | 271.000 |
| 5:20 | | | | | | | | | 正門 | 268.000 |
| 5:30 | | | | | | | | | 正門 | 267.400 |
| 5:40 | | | | | | | | | 正門 | 265.800 |
| 5:50 | | | | | | | | | 正門 | 265.300 |
| 6:00 | | | | | | | | | 正門 | 264.600 |
| 6:10 | | | | | | | | | 正門 | 264.300 |
| 6:20 | | | | | | | | | 正門 | 265.500 |
| 6:30 | | | | | | | | | 正門 | 263.700 |
| 6:40 | | | | | | | | | 正門 | 262.600 |
| 6:50 | | | | | | | | | 正門 | 262.100 |
| 7:00 | | | | | | | | | 正門 | 261.900 |
| 7:10 | | | | | | | | | 正門 | 261.800 |
| 7:20 | | | | | | | | | 正門 | 261.700 |
| 7:30 | | | | | | | | | 正門 | 261.600 |
| 7:40 | | | | | | | | | 正門 | 261.200 |
| 7:50 | | | | | | | | | 正門 | 261.000 |
| 8:00 | | | | | | | | | 正門 | 260.900 |
| 8:10 | | | | | | | | | 正門 | 260.800 |
| 8:20 | | | | | | | | | 正門 | 260.500 |
| 8:30 | | | | | | | | | 正門 | 260.300 |
| 8:40 | | | | | | | | | 正門 | 260.400 |
| 8:50 | | | | | | | | | 正門 | 260.200 |
| 9:00 | | | | | | | | | 正門 | 260.200 |
| 9:10 | | | | | | | | | 正門 | 260.100 |
| 9:20 | | | | | | | | | 正門 | 260.000 |
| 9:30 | | | | | | | | | 正門 | 259.900 |
| 9:40 | | | | | | | | | 正門 | 259.400 |
| 9:50 | | | | | | | | | 正門 | 259.500 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 10:00 | | | | | | | | | 正門 | 260.200 |
| 10:10 | | | | | | | | | 正門 | 259.400 |
| 10:20 | | | | | | | | | 正門 | 258.900 |
| 10:30 | | | | | | | | | 正門 | 258.700 |
| 10:40 | | | | | | | | | 正門 | 258.400 |
| 10:50 | | | | | | | | | 正門 | 257.300 |
| 11:00 | | | | | | | | | 正門 | 257.500 |
| 11:10 | | | | | | | | | 正門 | 257.100 |
| 11:20 | | | | | | | | | 正門 | 256.900 |
| 11:30 | | | | | | | | | 正門 | 256.500 |
| 11:40 | | | | | | | | | 正門 | 256.500 |
| 11:50 | | | | | | | | | 正門 | 256.400 |
| 12:00 | | | | | | | | | 正門 | 256.300 |
| 12:10 | | | | | | | | | 正門 | 256.000 |
| 12:20 | | | | | | | | | 正門 | 256.100 |
| 12:30 | | | | | | | | | 正門 | 256.300 |
| 12:40 | | | | | | | | | 正門 | 255.600 |
| 12:50 | | | | | | | | | 正門 | 255.800 |
| 13:00 | | | | | | | | | 正門 | 255.600 |
| 13:10 | | | | | | | | | 正門 | 255.700 |
| 13:20 | | | | | | | | | 正門 | 255.200 |
| 13:30 | | | | | | | | | 正門 | 254.800 |
| 13:40 | | | | | | | | | 正門 | 254.800 |
| 13:50 | | | | | | | | | 正門 | 254.500 |
| 14:00 | | | | | | | | | 正門 | 254.600 |
| 14:10 | | | | | | | | | 正門 | 254.300 |
| 14:20 | | | | | | | | | 正門 | 254.400 |
| 14:30 | | | | | | | | | 正門 | 254.300 |
| 14:40 | | | | | | | | | 正門 | 244.300 |
| 14:50 | | | | | | | | | 正門 | 254.400 |
| 15:00 | | | | | | | | | 正門 | 254.100 |
| 15:10 | | | | | | | | | 正門 | 255.300 |
| 15:20 | | | | | | | | | 正門 | 265.700 |
| 15:30 | | | | | | | | | 正門 | 277.500 |
| 15:40 | | | | | | | | | 正門 | 265.200 |
| 15:50 | | | | | | | | | 正門 | 258.800 |
| 16:00 | | | | | | | | | 正門 | 274.000 |
| 16:10 | | | | | | | | | 正門 | 280.800 |
| 16:20 | | | | | | | | | 正門 | 330.600 |
| 16:30 | | | | | | | | | 正門 | 352.300 |
| 16:40 | | | | | | | | | 正門 | 384.200 |
| 16:50 | | | | | | | | | 正門 | 294.000 |
| 17:00 | | | | | | | | | 正門 | 330.800 |
| 17:10 | | | | | | | | | 正門 | 420.400 |
| 17:20 | | | | | | | | | 正門 | 388.700 |
| 17:30 | | | | | | | | | 正門 | 351.600 |
| 17:40 | | | | | | | | | 正門 | 278.900 |
| 17:50 | | | | | | | | | 正門 | 275.200 |
| 18:00 | | | | | | | | | 正門 | 265.500 |
| 18:10 | | | | | | | | | 正門 | 264.100 |
| 18:20 | | | | | | | | | 正門 | 261.500 |
| 18:30 | | | | | | | | | 正門 | 324.600 |
| 18:40 | | | | | | | | | 正門 | 322.800 |
| 18:50 | | | | | | | | | 正門 | 303.800 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 19:00 | | | | | | | | | 正門 | 367.900 |
| 19:10 | | | | | | | | | 正門 | 363.100 |
| 19:20 | | | | | | | | | 正門 | 320.900 |
| 19:30 | | | | | | | | | 正門 | 472.700 |
| 19:40 | | | | | | | | | 正門 | 340.700 |
| 19:50 | | | | | | | | | 正門 | 258.000 |
| 20:00 | | | | | | | | | 正門 | 254.100 |
| 20:10 | | | | | | | | | 正門 | 253.400 |
| 20:20 | | | | | | | | | 正門 | 252.500 |
| 20:30 | | | | | | | | | 正門 | 251.500 |
| 20:40 | | | | | | | | | 正門 | 250.500 |
| 20:50 | | | | | | | | | 正門 | 249.100 |
| 21:00 | | | | | | | | | 正門 | 246.100 |
| 21:10 | | | | | | | | | 正門 | 244.400 |
| 21:20 | | | | | | | | | 正門 | 242.800 |
| 21:30 | | | | | | | | | 正門 | 241.000 |
| 21:40 | | | | | | | | | 正門 | 240.600 |
| 21:50 | | | | | | | | | 正門 | 239.500 |
| 22:00 | | | | | | | | | 正門 | 239.300 |
| 22:10 | | | | | | | | | 正門 | 237.000 |
| 22:20 | | | | | | | | | 正門 | 237.400 |
| 22:30 | | | | | | | | | 正門 | 236.200 |
| 22:40 | | | | | | | | | 正門 | 235.700 |
| 22:50 | | | | | | | | | 正門 | 235.800 |
| 23:00 | | | | | | | | | 正門 | 235.900 |
| 23:10 | | | | | | | | | 正門 | 235.900 |
| 23:20 | | | | | | | | | 正門 | 235.500 |
| 23:30 | | | | | | | | | 正門 | 234.800 |
| 23:40 | | | | | | | | | 正門 | 234.100 |
| 23:50 | | | | | | | | | 正門 | 233.800 |
| 3/23 | | | | | | | | | | |
| 0:00 | | | | | | | | | 正門 | 233.400 |
| 0:10 | | | | | | | | | 正門 | 233.300 |
| 0:20 | | | | | | | | | 正門 | 232.300 |
| 0:30 | | | | | | | | | 正門 | 231.600 |
| 0:40 | | | | | | | | | 正門 | 230.100 |
| 0:50 | | | | | | | | | 正門 | 229.400 |
| 1:00 | | | | | | | | | 正門 | 227.500 |
| 1:10 | | | | | | | | | 正門 | 227.400 |
| 1:20 | | | | | | | | | 正門 | 227.200 |
| 1:30 | | | | | | | | | 正門 | 226.800 |
| 1:40 | | | | | | | | | 正門 | 226.800 |
| 1:50 | | | | | | | | | 正門 | 226.700 |
| 2:00 | | | | | | | | | 正門 | 226.700 |
| 2:10 | | | | | | | | | 正門 | 226.900 |
| 2:20 | | | | | | | | | 正門 | 227.100 |
| 2:30 | | | | | | | | | 正門 | 227.100 |
| 2:40 | | | | | | | | | 正門 | 227.200 |
| 2:50 | | | | | | | | | 正門 | 227.300 |
| 3:00 | | | | | | | | | 正門 | 227.500 |
| 3:10 | | | | | | | | | 正門 | 228.500 |
| 3:20 | | | | | | | | | 正門 | 228.700 |
| 3:30 | | | | | | | | | 正門 | 228.800 |
| 3:40 | | | | | | | | | 正門 | 228.800 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3' | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 3:50 | | | | | | | | | 正門 | 229.000 |
| 4:00 | | | | | | | | | 正門 | 229.100 |
| 4:10 | | | | | | | | | 正門 | 229.100 |
| 4:20 | | | | | | | | | 正門 | 229.400 |
| 4:30 | | | | | | | | | 正門 | 229.300 |
| 4:40 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 4:50 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 5:00 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 5:10 | | | | | | | | | 正門 | 229.300 |
| 5:20 | | | | | | | | | 正門 | 229.600 |
| 5:30 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 5:40 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 5:50 | | | | | | | | | 正門 | 229.700 |
| 6:00 | | | | | | | | | 正門 | 229.600 |
| 6:10 | | | | | | | | | 正門 | 229.600 |
| 6:20 | | | | | | | | | 正門 | 229.400 |
| 6:30 | | | | | | | | | 正門 | 229.600 |
| 6:40 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 6:50 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 7:00 | | | | | | | | | 正門 | 229.300 |
| 7:10 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 7:20 | | | | | | | | | 正門 | 229.300 |
| 7:30 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 7:40 | | | | | | | | | 正門 | 229.000 |
| 7:50 | | | | | | | | | 正門 | 229.300 |
| 8:00 | | | | | | | | | 正門 | 229.400 |
| 8:10 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 8:20 | | | | | | | | | 正門 | 229.200 |
| 8:30 | | | | | | | | | 正門 | 229.400 |
| 8:40 | | | | | | | | | 正門 | 229.100 |
| 8:50 | | | | | | | | | 正門 | 229.100 |
| 9:00 | | | | | | | | | 正門 | 229.100 |
| 9:10 | | | | | | | | | 正門 | 228.700 |
| 9:20 | | | | | | | | | 正門 | 227.600 |
| 9:30 | | | | | | | | | 正門 | 226.900 |
| 9:40 | | | | | | | | | 正門 | 228.600 |
| 9:50 | | | | | | | | | 正門 | 227.600 |
| 10:00 | | | | | | | | | 正門 | 211.400 |
| 10:10 | | | | | | | | | 正門 | 227.700 |
| 10:20 | | | | | | | | | 正門 | 227.200 |
| 10:30 | | | | | | | | | 正門 | 227.300 |
| 10:40 | | | | | | | | | 正門 | 227.100 |
| 10:50 | | | | | | | | | 正門 | 227.200 |
| 11:00 | | | | | | | | | 正門 | 227.000 |
| 11:10 | | | | | | | | | 正門 | 226.800 |
| 11:20 | | | | | | | | | 正門 | 226.800 |
| 11:30 | | | | | | | | | 正門 | 226.300 |
| 11:40 | | | | | | | | | 正門 | 225.700 |
| 11:50 | | | | | | | | | 正門 | 226.300 |
| 12:00 | | | | | | | | | 正門 | 225.200 |
| 12:10 | | | | | | | | | 正門 | 226.000 |
| 12:20 | | | | | | | | | 正門 | 224.800 |
| 12:30 | | | | | | | | | 正門 | 224.900 |
| 12:40 | | | | | | | | | 正門 | 224.700 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 12:50 | | | | | | | | | 正門 | 224.800 |
| 13:00 | | | | | | | | | 正門 | 225.400 |
| 13:10 | | | | | | | | | 正門 | 224.800 |
| 13:20 | | | | | | | | | 正門 | 225.700 |
| 13:30 | | | | | | | | | 正門 | 224.100 |
| 13:40 | | | | | | | | | 正門 | 223.700 |
| 13:50 | | | | | | | | | 正門 | 222.700 |
| 14:00 | | | | | | | | | 正門 | 222.400 |
| 14:10 | | | | | | | | | 正門 | 231.100 |
| 14:20 | | | | | | | | | 正門 | 435.000 |
| 14:30 | | | | | | | | | 正門 | 288.700 |
| 14:40 | | | | | | | | | 正門 | 309.700 |
| 14:50 | | | | | | | | | 正門 | 267.800 |
| 15:00 | | | | | | | | | 正門 | 265.400 |
| 15:10 | | | | | | | | | 正門 | 369.000 |
| 15:20 | | | | | | | | | 正門 | 415.600 |
| 15:30 | | | | | | | | | 正門 | 414.700 |
| 15:40 | | | | | | | | | 正門 | 401.600 |
| 15:50 | | | | | | | | | 正門 | 318.400 |
| 16:00 | | | | | | | | | 正門 | 331.500 |
| 16:10 | | | | | | | | | 正門 | 313.400 |
| 16:20 | | | | | | | | | 正門 | 280.900 |
| 16:30 | | | | | | | | | 正門 | 283.700 |
| 16:40 | | | | | | | | | 正門 | 274.400 |
| 16:50 | | | | | | | | | 正門 | 269.300 |
| 17:00 | | | | | | | | | 正門 | 265.100 |
| 17:10 | | | | | | | | | 正門 | 262.100 |
| 17:20 | | | | | | | | | 正門 | 259.500 |
| 17:30 | | | | | | | | | 正門 | 257.000 |
| 17:40 | | | | | | | | | 正門 | 255.800 |
| 17:50 | | | | | | | | | 正門 | 254.200 |
| 18:00 | | | | | | | | | 正門 | 253.000 |
| 18:10 | | | | | | | | | 正門 | 251.300 |
| 18:20 | | | | | | | | | 正門 | 241.200 |
| 18:30 | | | | | | | | | 正門 | 249.000 |
| 18:40 | | | | | | | | | 正門 | 246.900 |
| 18:50 | | | | | | | | | 正門 | 245.800 |
| 19:00 | | | | | | | | | 正門 | 244.600 |
| 19:10 | | | | | | | | | 正門 | 243.500 |
| 19:20 | | | | | | | | | 正門 | 242.100 |
| 19:30 | | | | | | | | | 正門 | 241.000 |
| 19:40 | | | | | | | | | 正門 | 240.200 |
| 19:50 | | | | | | | | | 正門 | 237.600 |
| 20:00 | | | | | | | | | 正門 | 236.500 |
| 20:10 | | | | | | | | | 正門 | 235.800 |
| 20:20 | | | | | | | | | 正門 | 235.300 |
| 20:30 | | | | | | | | | 正門 | 234.300 |
| 20:40 | | | | | | | | | 正門 | 233.200 |
| 20:50 | | | | | | | | | 正門 | 232.800 |
| 21:00 | | | | | | | | | 正門 | 232.300 |
| 21:10 | | | | | | | | | 正門 | 231.500 |
| 21:20 | | | | | | | | | 正門 | 230.600 |
| 21:30 | | | | | | | | | 正門 | 230.200 |
| 21:40 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 21:50 | | | | | | | | | 正門 | 228.800 |
| 22:00 | | | | | | | | | 正門 | 228.300 |
| 22:10 | | | | | | | | | 正門 | 227.300 |
| 22:20 | | | | | | | | | 正門 | 226.800 |
| 22:30 | | | | | | | | | 正門 | 226.500 |
| 22:40 | | | | | | | | | 正門 | 225.800 |
| 22:50 | | | | | | | | | 正門 | 225.400 |
| 23:00 | | | | | | | | | 正門 | 224.900 |
| 23:10 | | | | | | | | | 正門 | 224.700 |
| 23:20 | | | | | | | | | 正門 | 224.300 |
| 23:30 | | | | | | | | | 正門 | 224.000 |
| 23:40 | | | | | | | | | 正門 | 223.000 |
| 23:50 | | | | | | | | | 正門 | 223.000 |
| 3/24 | | | | | | | | | | |
| 0:00 | | | | | | | | | 正門 | 222.300 |
| 0:10 | | | | | | | | | 正門 | 222.000 |
| 0:20 | | | | | | | | | 正門 | 221.800 |
| 0:30 | | | | | | | | | 正門 | 221.500 |
| 0:40 | | | | | | | | | 正門 | 221.700 |
| 0:50 | | | | | | | | | 正門 | 221.000 |
| 1:00 | | | | | | | | | 正門 | 220.600 |
| 1:10 | | | | | | | | | 正門 | 220.400 |
| 1:20 | | | | | | | | | 正門 | 220.000 |
| 1:30 | | | | | | | | | 正門 | 219.700 |
| 1:40 | | | | | | | | | 正門 | 219.200 |
| 1:50 | | | | | | | | | 正門 | 219.200 |
| 2:00 | | | | | | | | | 正門 | 218.900 |
| 2:10 | | | | | | | | | 正門 | 218.700 |
| 2:20 | | | | | | | | | 正門 | 217.500 |
| 2:30 | | | | | | | | | 正門 | 217.200 |
| 2:40 | | | | | | | | | 正門 | 216.800 |
| 2:50 | | | | | | | | | 正門 | 216.600 |
| 3:00 | | | | | | | | | 正門 | 216.600 |
| 3:10 | | | | | | | | | 正門 | 216.500 |
| 3:20 | | | | | | | | | 正門 | 216.200 |
| 3:30 | | | | | | | | | 正門 | 215.500 |
| 3:40 | | | | | | | | | 正門 | 215.700 |
| 3:50 | | | | | | | | | 正門 | 215.400 |
| 4:00 | | | | | | | | | 正門 | 215.100 |
| 4:10 | | | | | | | | | 正門 | 215.000 |
| 4:20 | | | | | | | | | 正門 | 214.700 |
| 4:30 | | | | | | | | | 正門 | 214.500 |
| 4:40 | | | | | | | | | 正門 | 214.700 |
| 4:50 | | | | | | | | | 正門 | 214.300 |
| 5:00 | | | | | | | | | 正門 | 214.400 |
| 5:10 | | | | | | | | | 正門 | 214.000 |
| 5:20 | | | | | | | | | 正門 | 213.600 |
| 5:30 | | | | | | | | | 正門 | 213.800 |
| 5:40 | | | | | | | | | 正門 | 216.200 |
| 5:50 | | | | | | | | | 正門 | 213.600 |
| 6:00 | | | | | | | | | 正門 | 212.800 |
| 6:10 | | | | | | | | | 正門 | 212.800 |
| 6:20 | | | | | | | | | 正門 | 214.700 |
| 6:30 | | | | | | | | | 正門 | 230.900 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|------|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 6:40 | | | | | | | | | 正門 | 213.700 |
| 6:50 | | | | | | | | | 正門 | 212.300 |
| 7:00 | | | | | | | | | 正門 | 212.200 |
| 7:10 | | | | | | | | | 正門 | 212.000 |
| 7:20 | | | | | | | | | 正門 | 211.800 |
| 7:30 | | | | | | | | | 正門 | 211.900 |
| 7:40 | | | | | | | | | 正門 | 211.900 |
| 7:50 | | | | | | | | | 正門 | 211.700 |
| 8:00 | | | | | | | | | 正門 | 211.600 |
| 8:10 | | | | | | | | | 正門 | 211.600 |
| 8:20 | | | | | | | | | 正門 | 211.600 |
| 8:30 | | | | | | | | | 正門 | 211.200 |
| 8:40 | | | | | | | | | 正門 | 211.500 |
| 8:50 | | | | | | | | | 正門 | 211.100 |
| 9:00 | | | | | | | | | 正門 | 210.100 |
| 9:10 | | | | | | | | | 正門 | 210.800 |
| 9:20 | | | | | | | | | 正門 | 210.800 |
| 9:30 | | | | | | | | | 正門 | 210.700 |
| 9:40 | | | | | | | | | 正門 | 210.600 |
| 9:50 | | | | | | | | | 正門 | 210.500 |
| 10:00 | | | | | | | | | 正門 | 210.100 |
| 10:10 | | | | | | | | | 正門 | 210.000 |
| 10:20 | | | | | | | | | 正門 | 209.700 |
| 10:30 | | | | | | | | | 正門 | 209.700 |
| 10:40 | | | | | | | | | 正門 | 209.500 |
| 10:50 | | | | | | | | | 正門 | 209.600 |
| 11:00 | | | | | | | | | 正門 | 209.300 |
| 11:10 | | | | | | | | | 正門 | 209.200 |
| 11:20 | | | | | | | | | 正門 | 209.500 |
| 11:30 | | | | | | | | | 正門 | 209.500 |
| 11:40 | | | | | | | | | 正門 | 209.600 |
| 11:50 | | | | | | | | | 正門 | 209.100 |
| 12:00 | | | | | | | | | 正門 | 209.400 |
| 12:10 | | | | | | | | | 正門 | 209.400 |
| 12:20 | | | | | | | | | 正門 | 209.200 |
| 12:30 | | | | | | | | | 正門 | 201.100 |
| 12:40 | | | | | | | | | 正門 | 208.800 |
| 12:50 | | | | | | | | | 正門 | 208.700 |
| 13:00 | | | | | | | | | 正門 | 208.100 |
| 13:10 | | | | | | | | | 正門 | 207.900 |
| 13:20 | | | | | | | | | 正門 | 207.500 |
| 13:30 | | | | | | | | | 正門 | 207.500 |
| 13:40 | | | | | | | | | 正門 | 207.200 |
| 13:50 | | | | | | | | | 正門 | 209.300 |
| 14:00 | | | | | | | | | 正門 | 209.000 |
| 14:10 | | | | | | | | | 正門 | 208.500 |
| 14:20 | | | | | | | | | 免震棟前 | 429.500 |
| 14:30 | | | | | | | | | 免震棟前 | 427.000 |
| 14:50 | | | | | | | | | 正門 | 210.000 |
| 15:00 | | | | | | | | | 正門 | 209.800 |
| 15:10 | | | | | | | | | 正門 | 209.400 |
| 15:20 | | | | | | | | | 正門 | 209.200 |
| 15:30 | | | | | | | | | 正門 | 208.800 |
| 15:40 | | | | | | | | | 正門 | 208.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 15:50 | | | | | | | | | 正門 | 207.600 |
| 16:00 | | | | | | | | | 正門 | 207.400 |
| 16:10 | | | | | | | | | 正門 | 207.300 |
| 16:20 | | | | | | | | | 正門 | 207.100 |
| 16:30 | | | | | | | | | 正門 | 207.100 |
| 16:40 | | | | | | | | | 正門 | 206.900 |
| 16:50 | | | | | | | | | 正門 | 206.500 |
| 17:00 | | | | | | | | | 正門 | 206.400 |
| 17:10 | | | | | | | | | 正門 | 205.300 |
| 17:20 | | | | | | | | | 正門 | 208.100 |
| 17:30 | | | | | | | | | 正門 | 206.000 |
| 17:40 | | | | | | | | | 正門 | 205.600 |
| 17:50 | | | | | | | | | 正門 | 205.300 |
| 18:00 | | | | | | | | | 正門 | 204.600 |
| 18:10 | | | | | | | | | 正門 | 204.900 |
| 18:20 | | | | | | | | | 正門 | 204.700 |
| 18:30 | | | | | | | | | 正門 | 204.500 |
| 18:40 | | | | | | | | | 正門 | 204.400 |
| 18:50 | | | | | | | | | 正門 | 204.400 |
| 19:00 | | | | | | | | | 正門 | 204.300 |
| 19:10 | | | | | | | | | 正門 | 204.200 |
| 19:20 | | | | | | | | | 正門 | 203.900 |
| 19:30 | | | | | | | | | 正門 | 203.500 |
| 19:40 | | | | | | | | | 正門 | 203.000 |
| 19:50 | | | | | | | | | 正門 | 202.900 |
| 20:00 | | | | | | | | | 正門 | 202.900 |
| 20:10 | | | | | | | | | 正門 | 202.600 |
| 20:20 | | | | | | | | | 正門 | 202.500 |
| 20:30 | | | | | | | | | 正門 | 202.400 |
| 20:40 | | | | | | | | | 正門 | 202.400 |
| 20:50 | | | | | | | | | 正門 | 202.200 |
| 21:00 | | | | | | | | | 正門 | 202.000 |
| 21:10 | | | | | | | | | 正門 | 202.000 |
| 21:20 | | | | | | | | | 正門 | 201.700 |
| 21:30 | | | | | | | | | 正門 | 201.400 |
| 21:40 | | | | | | | | | 正門 | 201.300 |
| 21:50 | | | | | | | | | 正門 | 201.300 |
| 22:00 | | | | | | | | | 正門 | 201.200 |
| 22:10 | | | | | | | | | 正門 | 201.100 |
| 22:20 | | | | | | | | | 正門 | 201.200 |
| 22:30 | | | | | | | | | 正門 | 200.500 |
| 22:40 | | | | | | | | | 正門 | 200.600 |
| 22:50 | | | | | | | | | 正門 | 200.400 |
| 23:00 | | | | | | | | | 正門 | 200.200 |
| 23:10 | | | | | | | | | 正門 | 199.900 |
| 23:20 | | | | | | | | | 正門 | 200.000 |
| 23:30 | | | | | | | | | 正門 | 199.800 |
| 23:40 | | | | | | | | | 正門 | 199.800 |
| 23:50 | | | | | | | | | 正門 | 199.600 |
| 3/25 | | | | | | | | | | |
| 0:00 | | | | | | | | | 正門 | 199.500 |
| 0:10 | | | | | | | | | 正門 | 199.300 |
| 0:20 | | | | | | | | | 正門 | 199.000 |
| 0:30 | | | | | | | | | 正門 | 199.300 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 0:40 | | | | | | | | | 正門 | 198.900 |
| 0:50 | | | | | | | | | 正門 | 198.300 |
| 1:00 | | | | | | | | | 正門 | 198.600 |
| 1:10 | | | | | | | | | 正門 | 197.700 |
| 1:20 | | | | | | | | | 正門 | 197.000 |
| 1:30 | | | | | | | | | 正門 | 196.900 |
| 1:40 | | | | | | | | | 正門 | 196.500 |
| 1:50 | | | | | | | | | 正門 | 196.500 |
| 2:00 | | | | | | | | | 正門 | 196.500 |
| 2:10 | | | | | | | | | 正門 | 196.400 |
| 2:20 | | | | | | | | | 正門 | 196.300 |
| 2:30 | | | | | | | | | 正門 | 196.100 |
| 2:40 | | | | | | | | | 正門 | 195.900 |
| 2:50 | | | | | | | | | 正門 | 195.800 |
| 3:00 | | | | | | | | | 正門 | 195.700 |
| 3:10 | | | | | | | | | 正門 | 195.700 |
| 3:20 | | | | | | | | | 正門 | 195.600 |
| 3:30 | | | | | | | | | 正門 | 195.600 |
| 3:40 | | | | | | | | | 正門 | 195.500 |
| 3:50 | | | | | | | | | 正門 | 195.100 |
| 4:00 | | | | | | | | | 正門 | 195.100 |
| 4:10 | | | | | | | | | 正門 | 195.000 |
| 4:20 | | | | | | | | | 正門 | 195.000 |
| 4:30 | | | | | | | | | 正門 | 195.000 |
| 4:40 | | | | | | | | | 正門 | 194.500 |
| 4:50 | | | | | | | | | 正門 | 194.500 |
| 5:00 | | | | | | | | | 正門 | 194.400 |
| 5:10 | | | | | | | | | 正門 | 194.400 |
| 5:20 | | | | | | | | | 正門 | 194.300 |
| 5:30 | | | | | | | | | 正門 | 194.200 |
| 5:40 | | | | | | | | | 正門 | 194.100 |
| 5:50 | | | | | | | | | 正門 | 193.800 |
| 6:00 | | | | | | | | | 正門 | 193.800 |
| 6:10 | | | | | | | | | 正門 | 193.600 |
| 6:20 | | | | | | | | | 正門 | 193.000 |
| 6:30 | | | | | | | | | 正門 | 192.900 |
| 6:40 | | | | | | | | | 正門 | 193.000 |
| 6:50 | | | | | | | | | 正門 | 192.500 |
| 7:00 | | | | | | | | | 正門 | 192.600 |
| 7:10 | | | | | | | | | 正門 | 192.500 |
| 7:20 | | | | | | | | | 正門 | 192.700 |
| 7:30 | | | | | | | | | 正門 | 192.300 |
| 7:40 | | | | | | | | | 正門 | 192.500 |
| 7:50 | | | | | | | | | 正門 | 193.300 |
| 8:00 | | | | | | | | | 正門 | 193.800 |
| 8:10 | | | | | | | | | 正門 | 193.900 |
| 8:20 | | | | | | | | | 正門 | 193.300 |
| 8:30 | | | | | | | | | 正門 | 196.300 |
| 8:40 | | | | | | | | | 正門 | 196.300 |
| 8:50 | | | | | | | | | 正門 | 192.800 |
| 9:00 | | | | | | | | | 正門 | 192.600 |
| 9:10 | | | | | | | | | 正門 | 192.300 |
| 9:20 | | | | | | | | | 正門 | 192.500 |
| 9:30 | | | | | | | | | 正門 | 193.700 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 9:40 | | | | | | | | | 正門 | 191.700 |
| 9:50 | | | | | | | | | 正門 | 204.200 |
| 10:00 | | | | | | | | | 正門 | 216.200 |
| 10:10 | | | | | | | | | 正門 | 203.200 |
| 10:20 | | | | | | | | | 正門 | 430.800 |
| 10:30 | | | | | | | | | 正門 | 540.000 |
| 10:40 | | | | | | | | | 正門 | 288.500 |
| 10:50 | | | | | | | | | 正門 | 264.700 |
| 11:00 | | | | | | | | | 正門 | 259.000 |
| 11:10 | | | | | | | | | 正門 | 255.200 |
| 11:20 | | | | | | | | | 正門 | 250.900 |
| 11:30 | | | | | | | | | 正門 | 248.600 |
| 11:40 | | | | | | | | | 正門 | 244.300 |
| 11:50 | | | | | | | | | 正門 | 240.000 |
| 12:00 | | | | | | | | | 正門 | 235.800 |
| 12:10 | | | | | | | | | 正門 | 232.800 |
| 12:20 | | | | | | | | | 正門 | 231.500 |
| 12:30 | | | | | | | | | 正門 | 229.500 |
| 12:40 | | | | | | | | | 正門 | 226.700 |
| 12:50 | | | | | | | | | 正門 | 224.500 |
| 13:00 | | | | | | | | | 正門 | 222.300 |
| 13:10 | | | | | | | | | 正門 | 221.200 |
| 13:20 | | | | | | | | | 正門 | 218.800 |
| 13:30 | | | | | | | | | 正門 | 216.400 |
| 13:40 | | | | | | | | | 正門 | 216.200 |
| 13:50 | | | | | | | | | 正門 | 213.700 |
| 14:00 | | | | | | | | | 正門 | 212.600 |
| 14:10 | | | | | | | | | 正門 | 210.800 |
| 14:20 | | | | | | | | | 正門 | 209.000 |
| 14:30 | | | | | | | | | 正門 | 209.000 |
| 14:40 | | | | | | | | | 正門 | 207.200 |
| 14:50 | | | | | | | | | 正門 | 206.600 |
| 15:00 | | | | | | | | | 正門 | 205.800 |
| 15:10 | | | | | | | | | 正門 | 204.800 |
| 15:20 | | | | | | | | | 正門 | 203.600 |
| 15:30 | | | | | | | | | 正門 | 202.500 |
| 15:40 | | | | | | | | | 正門 | 201.700 |
| 15:50 | | | | | | | | | 正門 | 199.500 |
| 16:00 | | | | | | | | | 正門 | 197.400 |
| 16:10 | | | | | | | | | 正門 | 195.900 |
| 16:20 | | | | | | | | | 正門 | 197.600 |
| 16:30 | | | | | | | | | 正門 | 196.100 |
| 16:40 | | | | | | | | | 正門 | 197.200 |
| 16:50 | | | | | | | | | 正門 | 196.800 |
| 17:00 | | | | | | | | | 正門 | 196.000 |
| 17:10 | | | | | | | | | 正門 | 195.900 |
| 17:20 | | | | | | | | | 正門 | 194.900 |
| 17:30 | | | | | | | | | 正門 | 195.400 |
| 17:40 | | | | | | | | | 正門 | 194.500 |
| 17:50 | | | | | | | | | 正門 | 195.600 |
| 18:00 | | | | | | | | | 正門 | 194.700 |
| 18:10 | | | | | | | | | 正門 | 194.400 |
| 18:20 | | | | | | | | | 正門 | 193.600 |
| 18:30 | | | | | | | | | 正門 | 199.500 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP-6 (正門付近) | MP7 | MP8 | その他 | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|---------|
| | | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 18:40 | | | | | | | | | 正門 | 194.400 |
| 18:50 | | | | | | | | | 正門 | 193.600 |
| 19:00 | | | | | | | | | 正門 | 199.500 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

| | 事務本館南側 線量率 (単位:mSV/h) | 正門 線量率 (単位:μSV/h) | 西門 線量率 (単位:μSV/h) |
|-------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3/24 | | | |
| 9:00 | 2.71 | 276.000 | 126.000 |
| 9:30 | 2.83 | 272.000 | 126.000 |
| 10:00 | 3.41 | 271.000 | 123.000 |
| 10:30 | 3.39 | 271.000 | 124.000 |
| 11:00 | 3.71 | 271.000 | 122.000 |
| 11:20 | 3.52 | 270.000 | 122.000 |
| 11:40 | 3.44 | 269.000 | 123.000 |
| 12:00 | 3.64 | 268.000 | 121.000 |
| 12:20 | 3.93 | 270.000 | 120.000 |
| 12:40 | 3.70 | 269.000 | 121.000 |
| 13:00 | 3.99 | 269.000 | 120.000 |
| 13:20 | 3.96 | 268.000 | 120.000 |
| 13:40 | 3.82 | 269.000 | 118.000 |
| 14:00 | 3.60 | 266.000 | 121.000 |
| 14:20 | 3.48 | 268.000 | 119.000 |
| 14:40 | 3.32 | 267.000 | 117.000 |
| 15:00 | 3.18 | 266.000 | 119.000 |
| 15:20 | 3.08 | 262.000 | 119.000 |
| 15:40 | 2.99 | 265.000 | 119.000 |
| 16:00 | 2.83 | 262.000 | 120.000 |
| 16:20 | 2.72 | 262.000 | 117.000 |
| 16:40 | 2.63 | 263.000 | 117.000 |
| 17:00 | 2.51 | 258.000 | 117.000 |
| 17:20 | 2.42 | 261.000 | 118.000 |
| 17:40 | 2.35 | 257.000 | 118.000 |
| 18:00 | 2.29 | 258.000 | 119.000 |
| 18:30 | 2.19 | 261.000 | 119.000 |
| 19:00 | 2.11 | 258.000 | 118.000 |
| 19:30 | 2.04 | 257.000 | 119.000 |
| 20:00 | 1.98 | 256.000 | 119.000 |
| 20:30 | 1.93 | 258.000 | 120.000 |
| 21:00 | 1.88 | 255.000 | 120.000 |
| 21:30 | 1.85 | 255.000 | 120.000 |
| 22:00 | 1.82 | 257.000 | 119.000 |
| 22:30 | 1.78 | 257.000 | 117.000 |
| 23:00 | 1.76 | 254.000 | 117.000 |
| 23:30 | 1.74 | 255.000 | 121.000 |
| 3/25 | | | |
| 0:00 | 1.72 | 252.000 | 119.000 |
| 0:30 | 1.71 | 253.000 | 118.000 |
| 1:00 | 1.68 | 252.000 | 118.000 |
| 1:30 | 1.67 | 252.000 | 119.000 |
| 2:00 | 1.66 | 252.000 | 120.000 |
| 2:30 | 1.66 | 252.000 | 120.000 |
| 3:00 | 1.64 | 250.000 | 118.000 |
| 3:30 | 1.63 | 251.000 | 115.000 |
| 4:00 | 1.62 | 249.000 | 119.000 |
| 4:30 | 1.61 | 252.000 | 117.000 |
| 5:00 | 1.61 | 248.000 | 116.000 |
| 5:30 | 1.60 | 249.000 | 119.000 |
| 6:00 | 1.60 | 248.000 | 118.000 |

福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

| | 事務本館南側 線量率 (単位:mSV/h) | 正門 線量率 (単位:μSV/h) | 西門 線量率 (単位:μSV/h) |
|-------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6:30 | 1.59 | 248.000 | 117.000 |
| 7:00 | 1.58 | 249.000 | 116.000 |
| 7:30 | 1.58 | 250.000 | 117.000 |
| 8:00 | 1.57 | 249.000 | 115.000 |
| 8:30 | 1.56 | 250.000 | 116.000 |
| 9:00 | 1.53 | 251.000 | 115.000 |
| 9:30 | 1.52 | 247.000 | 115.000 |
| 10:00 | 1.51 | 267.000 | 115.000 |
| 10:30 | 1.51 | 528.000 | 128.000 |
| 11:00 | 1.59 | 334.000 | 263.000 |
| 11:30 | 1.57 | 320.000 | 235.000 |
| 12:00 | 1.73 | 310.000 | 202.000 |
| 12:30 | 1.72 | 298.000 | 191.000 |
| 13:00 | 1.92 | 289.000 | 173.000 |
| 13:30 | 2.46 | 280.000 | 162.000 |
| 14:00 | 2.06 | 273.000 | 158.000 |
| 14:30 | 1.95 | 267.000 | 149.000 |
| 15:00 | 1.92 | 266.000 | 145.000 |
| 15:30 | 1.82 | 261.000 | 142.000 |
| 16:00 | 1.79 | 257.000 | 134.000 |
| 16:30 | 1.81 | 256.000 | 132.000 |
| 17:00 | 1.71 | 252.000 | 159.000 |
| 17:30 | 1.68 | 249.000 | 170.000 |
| 18:00 | 1.66 | 247.000 | 193.000 |
| 18:30 | 1.62 | 317.000 | 153.000 |
| 19:00 | 1.60 | 324.000 | 145.000 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: $\mu\text{SV/h}$)

| | 福島市 | 郡山市 | 白河市 | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 3/14 | | | | | | | | |
| 4:00 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.060 | 0.060 | | | |
| 5:00 | 0.050 | 0.050 | | 0.070 | 0.050 | 3.430 | | |
| 6:00 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.060 | 0.050 | | | |
| 7:00 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | | | |
| 8:00 | 0.050 | 0.050 | | 0.080 | 0.050 | | 0.070 | |
| 9:00 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.040 | | 0.090 | |
| 10:00 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.050 | 3.200 | 0.090 | |
| 11:00 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | | 0.080 | |
| 12:00 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 3.390 | 0.080 | |
| 13:00 | 0.050 | 0.050 | 0.070 | 0.060 | 0.050 | 3.300 | 0.090 | |
| 14:00 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 3.130 | 0.090 | |
| 15:00 | 0.050 | 0.080 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 3.030 | | |
| 16:00 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 2.970 | 0.090 | |
| 17:00 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 2.900 | 0.090 | |
| 18:00 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 2.850 | 0.080 | |
| 19:00 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 0.050 | 2.860 | 0.090 | |
| 20:00 | 0.070 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 2.850 | | |
| 21:00 | 0.080 | 0.060 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 2.830 | 0.100 | |
| 22:00 | 0.100 | 0.050 | 0.060 | 0.060 | 0.050 | 2.800 | 0.070 | |
| 23:00 | 0.080 | 0.060 | 0.060 | 0.080 | 0.050 | 2.770 | 0.080 | |
| 3/16 | | | | | | | | |
| 15:10 | 19.100 | 2.910 | 3.900 | 0.570 | 0.100 | 3.700 | 1.950 | |
| 16:00 | 18.800 | 3.110 | 3.800 | 0.580 | 0.100 | 3.670 | 1.960 | |
| 17:00 | 15.500 | 3.180 | 3.700 | 0.440 | 0.110 | 3.660 | 1.870 | |
| 18:00 | 14.600 | 2.940 | 3.300 | 0.430 | 0.110 | 3.630 | 1.740 | |
| 19:00 | 14.700 | 2.960 | 3.400 | 0.440 | 0.110 | 3.610 | 1.640 | |
| 20:00 | 16.400 | 2.910 | 3.400 | 0.440 | 0.110 | 3.570 | 1.670 | |
| 21:00 | 15.000 | 2.790 | 3.200 | 0.440 | 0.110 | 3.540 | 1.540 | |
| 22:00 | 14.600 | 2.840 | 3.200 | 0.440 | 0.110 | 3.530 | 1.530 | |
| 23:00 | 14.800 | 2.750 | 3.400 | 0.550 | 0.100 | 3.510 | 1.500 | |
| 3/17 | | | | | | | | |
| 16:30 | 11.900 | 2.930 | 3.000 | 0.500 | 0.100 | 3.060 | 1.180 | |
| 17:00 | 12.300 | 2.880 | 3.000 | 0.500 | 0.090 | 3.030 | 1.200 | |
| 17:30 | 12.800 | 2.930 | 3.000 | 0.510 | 0.100 | 3.000 | 1.180 | |
| 18:00 | 12.500 | 2.900 | 3.000 | 0.520 | 0.090 | 2.980 | 1.210 | |
| 18:30 | 12.700 | 2.930 | 3.000 | 0.520 | 0.100 | 2.980 | 1.180 | |
| 19:00 | 12.500 | 2.900 | 2.900 | 0.500 | 0.090 | 2.970 | 1.130 | |
| 19:30 | 12.200 | 3.030 | 2.900 | 0.500 | 0.090 | 2.960 | 1.140 | |
| 20:00 | 12.200 | 2.930 | 2.900 | 0.510 | 0.100 | 2.940 | 1.130 | |
| 20:30 | 12.600 | 2.910 | 2.800 | 0.520 | 0.090 | 2.930 | 1.140 | |
| 21:00 | 12.700 | 2.890 | 2.900 | 0.510 | 0.090 | 2.930 | 1.190 | |
| 21:30 | 12.500 | 2.900 | 2.900 | 0.530 | 0.090 | 2.920 | 1.120 | |
| 22:00 | 12.900 | 2.890 | 2.900 | 0.510 | 0.090 | 2.910 | 1.150 | |
| 22:30 | 12.500 | 2.870 | 2.900 | 0.480 | 0.090 | 2.910 | 1.190 | |
| 23:00 | 12.500 | 2.860 | 2.900 | 0.500 | 0.090 | 2.890 | 1.180 | 1.180 |
| 23:30 | 12.300 | 2.880 | 2.900 | 0.520 | 0.090 | 2.880 | 1.180 | |
| 3/18 | | | | | | | | |
| 0:00 | 12.700 | 2.830 | 2.900 | 0.520 | 0.090 | 2.870 | 1.170 | 1.260 |
| 0:30 | 12.600 | 2.820 | 2.800 | 0.490 | 0.090 | 2.860 | 1.100 | |
| 1:00 | 12.100 | 2.830 | 3.000 | 0.470 | 0.100 | 2.860 | 1.190 | 1.250 |
| 1:30 | 12.200 | 2.800 | 2.900 | 0.440 | 0.090 | 2.830 | 1.070 | |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

| | 福島市 | 郡山市 | 白河市 | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市 |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2:00 | 12.300 | 2.780 | 2.800 | 0.460 | 0.090 | 2.830 | 1.170 | 1.250 |
| 2:30 | 12.300 | 2.820 | 2.800 | 0.460 | 0.090 | 2.820 | 1.150 | |
| 3:00 | 12.200 | 2.770 | 2.800 | 0.460 | 0.090 | 2.810 | 1.130 | 1.250 |
| 3:30 | 12.300 | 2.800 | 2.800 | 0.450 | 0.100 | 2.800 | 1.130 | |
| 4:00 | 12.400 | 2.780 | 2.800 | 0.440 | 0.100 | 2.780 | 1.120 | 1.230 |
| 4:30 | 12.200 | 2.770 | 2.800 | 0.430 | 0.090 | 2.770 | 1.130 | |
| 5:00 | 12.300 | 2.750 | 2.800 | 0.440 | 0.090 | 2.770 | 1.140 | 1.230 |
| 5:30 | 12.300 | 2.740 | 2.800 | 0.440 | 0.100 | 2.760 | 1.150 | |
| 6:00 | 12.100 | 2.740 | 2.800 | 0.440 | 0.090 | 2.750 | 1.120 | 1.230 |
| 9:00 | 11.700 | 2.880 | 2.800 | 0.420 | 0.090 | 2.270 | 1.070 | 1.130 |
| 12:00 | 11.100 | 2.540 | 2.700 | 0.420 | 0.090 | 2.800 | 1.060 | 1.060 |
| 15:00 | 11.200 | 2.400 | 2.600 | 0.420 | 0.090 | 3.380 | 0.980 | 1.130 |
| 18:00 | 11.100 | 2.480 | 2.600 | 0.450 | 0.100 | 7.290 | 1.060 | 1.100 |
| 21:00 | 10.800 | 2.450 | 2.400 | 0.440 | 0.090 | 3.950 | 1.090 | 1.020 |
| 3/19 | | | | | | | | |
| 0:00 | 11.100 | 2.400 | 2.500 | 0.420 | 0.100 | 3.160 | 1.050 | 1.020 |
| 0:30 | 11.300 | 2.300 | 2.500 | 0.450 | 0.100 | 3.100 | 1.020 | |
| 1:00 | 10.200 | 2.300 | 2.500 | 0.440 | 0.090 | 3.070 | 1.040 | |
| 1:30 | 11.000 | 2.330 | 2.500 | 0.450 | 0.100 | 3.020 | 1.030 | |
| 2:00 | 10.600 | 2.310 | 2.500 | 0.450 | 0.100 | 2.990 | 1.110 | |
| 2:30 | 11.200 | 2.310 | 2.400 | 0.430 | 0.090 | 2.960 | 1.010 | |
| 3:00 | 10.600 | 2.290 | 2.500 | 0.460 | 0.090 | 2.940 | 1.100 | |
| 3:30 | 10.600 | 2.300 | 2.600 | 0.420 | 0.100 | 2.930 | 1.020 | |
| 4:00 | 10.600 | 2.320 | 2.600 | 0.430 | 0.100 | 2.910 | 1.020 | |
| 4:30 | 10.700 | 2.240 | 2.700 | 0.420 | 0.090 | 2.890 | 1.050 | |
| 5:00 | 10.200 | 2.150 | 2.700 | 0.440 | 0.090 | 2.880 | 1.070 | |
| 5:30 | 10.400 | 2.290 | 2.700 | 0.430 | 0.090 | 2.850 | 1.110 | |
| 6:00 | 10.400 | 2.300 | 2.600 | 0.430 | 0.090 | 2.850 | 1.010 | |
| 9:00 | 9.800 | 2.180 | 2.400 | 0.440 | 0.090 | 2.990 | 0.940 | 1.050 |
| 10:00 | 10.400 | 2.210 | 2.400 | 0.360 | 0.090 | 3.310 | 0.940 | 1.030 |
| 11:00 | 10.100 | 2.200 | 2.400 | 0.380 | 0.090 | 5.480 | 0.920 | 1.020 |
| 12:00 | 10.200 | 2.140 | 2.400 | 0.390 | 0.100 | 3.760 | 0.910 | 1.010 |
| 13:00 | 10.100 | 2.070 | 2.400 | 0.370 | 0.090 | 3.470 | 0.850 | 0.970 |
| 14:00 | 10.300 | 2.100 | 2.400 | 0.370 | 0.090 | 3.250 | 0.860 | 1.010 |
| 15:00 | 9.700 | 2.100 | 2.400 | 0.370 | 0.090 | 3.040 | 0.860 | 0.970 |
| 16:00 | 9.700 | 2.080 | 2.400 | 0.390 | 0.090 | 2.820 | 0.860 | 0.980 |
| 17:00 | 9.000 | 2.680 | 2.300 | 0.380 | 0.090 | 2.790 | 0.830 | 0.960 |
| 18:00 | 9.800 | 2.640 | 2.300 | 0.340 | 0.090 | 2.750 | 0.870 | 0.950 |
| 19:00 | 9.200 | 2.600 | 2.200 | 0.350 | 0.090 | 2.730 | 0.750 | 0.960 |
| 20:00 | 9.400 | 2.630 | 2.200 | 0.350 | 0.090 | 2.700 | 0.850 | 0.930 |
| 21:00 | 9.210 | 2.630 | 2.200 | 0.350 | 0.090 | 2.690 | 0.860 | 0.940 |
| 22:00 | 9.760 | 2.590 | 2.200 | 0.380 | 0.090 | 2.660 | 0.860 | 0.920 |
| 23:00 | 9.660 | 2.580 | 2.200 | 0.370 | 0.090 | 2.630 | 0.850 | 0.870 |
| 3/20 | | | | | | | | |
| 0:00 | 9.310 | 2.540 | 2.200 | 0.380 | 0.080 | 2.610 | 0.860 | 0.920 |
| 1:00 | 10.100 | 2.530 | 2.200 | 0.380 | 0.080 | 2.600 | 0.860 | |
| 2:00 | 9.130 | 2.500 | 2.100 | 0.380 | 0.090 | 2.590 | 0.850 | |
| 3:00 | 9.630 | 2.520 | 2.200 | 0.370 | 0.090 | 2.560 | 0.860 | |
| 4:00 | 9.230 | 2.530 | 2.100 | 0.390 | 0.090 | 2.550 | 0.830 | |
| 5:00 | 9.710 | 2.570 | 2.100 | 0.370 | 0.080 | 2.540 | 0.830 | |
| 6:00 | 9.330 | 2.510 | 2.100 | 0.370 | 0.080 | 2.530 | 0.870 | 0.870 |
| 7:00 | 9.420 | 2.450 | 2.100 | 0.360 | 0.080 | 2.550 | 0.880 | 0.870 |
| 8:00 | 9.310 | 2.410 | 2.100 | 0.350 | 0.090 | 2.560 | 0.870 | 0.890 |
| 9:00 | 9.170 | 2.470 | 2.100 | 0.350 | 0.090 | 2.550 | 0.890 | 0.900 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

| | 福島市 | 郡山市 | 白河市 | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 10:00 | 8.980 | 2.430 | 2.000 | 0.370 | 0.090 | 2.530 | 0.820 | 0.870 |
| 11:00 | 8.470 | 2.410 | 2.100 | 0.360 | 0.090 | 2.510 | 0.830 | 0.890 |
| 12:00 | 8.970 | 2.390 | 2.000 | 0.360 | 0.090 | 2.490 | 0.810 | 0.900 |
| 13:00 | 8.690 | 2.400 | 2.000 | 0.360 | 0.090 | 2.440 | 0.790 | 0.830 |
| 14:00 | 8.490 | 2.390 | 2.000 | 0.380 | 0.090 | 2.420 | 0.820 | 0.880 |
| 15:00 | 8.670 | 2.360 | 2.000 | 0.360 | 0.090 | 2.400 | 0.830 | 0.890 |
| 16:00 | 8.350 | 2.390 | 1.900 | 0.360 | 0.090 | 2.380 | 0.830 | 0.840 |
| 17:00 | 8.470 | 2.370 | 2.000 | 0.360 | 0.090 | 6.780 | 0.830 | 0.850 |
| 18:00 | 8.540 | 2.330 | 1.800 | 0.330 | 0.100 | 3.010 | 0.750 | 0.830 |
| 19:00 | 8.850 | 2.340 | 1.900 | 0.340 | 0.090 | 2.790 | 0.800 | 0.860 |
| 20:00 | 8.330 | 2.410 | 1.900 | 0.350 | 0.100 | 2.730 | 0.830 | 0.850 |
| 22:00 | 8.130 | 2.550 | 1.800 | 0.350 | 0.100 | 2.970 | 0.830 | 0.820 |
| 23:00 | 8.440 | 2.540 | 1.900 | 0.320 | 0.090 | 2.590 | 0.820 | 0.790 |
| 3/21 | | | | | | | | |
| 0:00 | 7.940 | 2.540 | 1.800 | 0.360 | 0.090 | 2.520 | 0.730 | 0.820 |
| 1:00 | 8.030 | 2.540 | 1.800 | 0.350 | 0.100 | 2.480 | 0.820 | |
| 2:00 | 8.060 | 2.500 | 1.800 | 0.320 | 0.090 | 2.460 | 0.830 | |
| 3:00 | 8.010 | 2.470 | 1.800 | 0.310 | 0.090 | 2.470 | 0.830 | |
| 5:00 | 7.560 | 2.400 | 1.800 | 0.320 | 0.090 | 2.890 | 1.100 | |
| 6:00 | 7.840 | 2.380 | 1.800 | 0.290 | 0.090 | 2.930 | 1.160 | 0.790 |
| 7:00 | 7.740 | 2.390 | 1.800 | 0.320 | 0.090 | 2.930 | 1.320 | 0.690 |
| 8:00 | 7.350 | 2.030 | 1.700 | 0.280 | 0.100 | 2.540 | 1.070 | 0.610 |
| 9:00 | 7.390 | 1.990 | 1.700 | 0.310 | 0.100 | 2.700 | 2.340 | 0.660 |
| 10:00 | 7.570 | 1.960 | 1.600 | 0.340 | 0.100 | 2.420 | 3.640 | 0.590 |
| 11:00 | 7.540 | 1.980 | 1.600 | 0.300 | 0.100 | 2.390 | 6.000 | 0.630 |
| 12:00 | 7.470 | 2.010 | 1.600 | 0.330 | 0.100 | 2.360 | 5.040 | 0.660 |
| 13:00 | 7.520 | 2.000 | 1.600 | 0.340 | 0.090 | 2.450 | 3.750 | 0.630 |
| 14:00 | 7.340 | 1.870 | 1.600 | 0.330 | 0.090 | 2.120 | 2.750 | 0.620 |
| 15:00 | 7.340 | 1.870 | 1.600 | 0.330 | 0.090 | 2.120 | 2.750 | 0.620 |
| 16:00 | 7.260 | 1.880 | 1.600 | 0.330 | 0.110 | 2.000 | 2.450 | 0.630 |
| 17:00 | 7.130 | 1.910 | 1.500 | 0.330 | 0.090 | 1.970 | 2.260 | 0.610 |
| 18:00 | 7.250 | 1.910 | 1.600 | 0.340 | 0.100 | 1.970 | 2.180 | 0.620 |
| 19:00 | 7.510 | 1.940 | 1.600 | 0.320 | 0.100 | 1.950 | 2.160 | 0.650 |
| 20:00 | 7.470 | 1.930 | 1.600 | 0.330 | 0.100 | 1.940 | 2.090 | 0.590 |
| 21:00 | 7.350 | 1.930 | 1.600 | 0.320 | 0.100 | 1.940 | 2.270 | 0.660 |
| 22:00 | 7.110 | 1.950 | 1.600 | 0.340 | 0.100 | 1.950 | 2.170 | 0.630 |
| 23:00 | 7.100 | 1.960 | 1.600 | 0.330 | 0.090 | 1.930 | 2.080 | 0.620 |
| 3/22 | | | | | | | | |
| 0:00 | 7.190 | 1.920 | 1.600 | 0.330 | 0.100 | 1.920 | 2.140 | 0.630 |
| 1:00 | 6.960 | 1.940 | 1.600 | 0.520 | 0.080 | 1.920 | 2.350 | |
| 2:00 | 7.060 | 1.890 | 1.600 | 0.530 | 0.090 | 1.910 | 2.100 | |
| 3:00 | 7.080 | 1.900 | 1.600 | 0.540 | 0.100 | 1.900 | 2.040 | |
| 4:00 | 6.990 | 1.930 | 1.500 | 0.550 | 0.100 | 1.890 | 2.390 | |
| 5:00 | 6.990 | 1.860 | 1.500 | 0.520 | 0.090 | 1.870 | 2.450 | |
| 6:00 | 6.880 | 1.840 | 1.500 | 0.540 | 0.090 | 1.860 | 2.230 | 0.630 |
| 7:00 | 6.650 | 1.820 | 1.400 | 0.530 | 0.100 | 1.850 | 2.520 | 0.620 |
| 8:00 | 6.440 | 1.790 | 1.400 | 0.540 | 0.090 | 1.850 | 2.240 | 0.620 |
| 9:00 | 6.500 | 1.720 | 1.500 | 0.530 | 0.100 | 1.860 | 2.150 | 0.660 |
| 10:00 | 6.220 | 1.750 | 1.400 | 0.540 | 0.100 | 1.820 | 1.940 | 0.630 |
| 11:00 | 6.530 | 1.730 | 1.400 | 0.510 | 0.100 | 1.810 | 1.870 | 0.890 |
| 12:00 | 6.510 | 1.770 | 1.500 | 0.510 | 0.090 | 1.810 | 1.880 | 0.860 |
| 15:00 | 6.340 | 1.710 | 1.500 | 0.510 | 0.090 | 1.790 | 1.780 | 0.620 |
| 16:00 | 6.080 | 1.780 | 1.500 | 0.490 | 0.100 | 1.780 | 2.160 | 0.640 |
| 17:00 | 6.130 | 1.800 | 1.400 | 0.480 | 0.090 | 1.760 | 1.830 | 0.620 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

| | 福島市 | 郡山市 | 白河市 | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18:00 | 6.380 | 1.760 | 1.400 | 0.540 | 0.100 | 1.740 | 1.980 | 0.610 |
| 19:00 | 6.850 | 1.790 | 1.400 | 0.490 | 0.090 | 1.740 | 1.860 | 0.620 |
| 20:00 | 6.650 | 1.720 | 1.400 | 0.490 | 0.090 | 1.730 | 2.000 | 0.830 |
| 21:00 | 6.120 | 1.690 | 1.500 | 0.470 | 0.090 | 1.720 | 2.050 | 0.960 |
| 22:00 | 5.850 | 1.610 | 1.400 | 0.440 | 0.090 | 1.660 | 1.900 | 1.020 |
| 23:00 | 5.480 | 1.580 | 1.400 | 0.440 | 0.090 | 1.600 | 1.840 | 0.870 |
| 3/23 | | | | | | | | |
| 0:00 | 5.770 | 1.570 | 1.400 | 0.420 | 0.090 | 1.580 | 1.700 | 0.720 |
| 1:00 | 5.800 | 1.590 | 1.400 | 0.440 | 0.090 | 1.550 | 1.690 | |
| 2:00 | 5.700 | 1.620 | 1.400 | 0.460 | 0.090 | 1.540 | 1.710 | |
| 3:00 | 5.790 | 1.640 | 1.400 | 0.460 | 0.090 | 1.540 | 1.820 | |
| 4:00 | 5.830 | 1.600 | 1.400 | 0.460 | 0.090 | 1.550 | 1.800 | |
| 5:00 | 6.090 | 1.600 | 1.400 | 0.460 | 0.080 | 1.550 | 1.860 | |
| 6:00 | 5.840 | 1.640 | 1.400 | 0.470 | 0.090 | 1.550 | 1.780 | 0.670 |
| 7:00 | 5.630 | 1.660 | 1.500 | 0.460 | 0.090 | 1.560 | 1.810 | 0.640 |
| 8:00 | 5.900 | 1.630 | 1.300 | 0.450 | 0.090 | 1.570 | 1.730 | 0.670 |
| 9:00 | 5.790 | 1.610 | 1.300 | 0.430 | 0.090 | 1.570 | 1.500 | 0.620 |
| 10:00 | 5.840 | 1.660 | 1.400 | 0.410 | 0.080 | 1.580 | 1.520 | 0.560 |
| 11:00 | 5.730 | 1.640 | 1.400 | 0.440 | 0.090 | 1.580 | 1.830 | 0.610 |
| 12:00 | 5.790 | 1.650 | 1.400 | 0.460 | 0.090 | 1.590 | 1.810 | 0.580 |
| 13:00 | 5.200 | 1.610 | 1.400 | 0.420 | 0.090 | 1.580 | 1.720 | 0.560 |
| 14:00 | 5.190 | 1.630 | 1.400 | 0.430 | 0.090 | 1.580 | 1.580 | 0.580 |
| 15:00 | 5.490 | 1.620 | 1.400 | 0.430 | 0.090 | 1.600 | 1.610 | 0.590 |
| 16:00 | 5.130 | 1.600 | 1.400 | 0.410 | 0.090 | 1.560 | 1.600 | 0.600 |
| 17:00 | 5.120 | 1.470 | 1.400 | 0.420 | 0.090 | 1.530 | 1.600 | 0.600 |
| 18:00 | 5.480 | 1.600 | 1.300 | 0.430 | 0.090 | 1.500 | 1.590 | 0.600 |
| 19:00 | 5.590 | 1.580 | 1.300 | 0.390 | 0.090 | 1.470 | 1.620 | 0.590 |
| 20:00 | 5.530 | 1.550 | 1.200 | 0.370 | 0.090 | 1.460 | 1.630 | 0.570 |
| 21:00 | 5.210 | 1.540 | 1.300 | 0.400 | 0.100 | 1.440 | 1.620 | 0.580 |
| 22:00 | 5.320 | 1.540 | 1.300 | 0.400 | 0.090 | 1.440 | 1.590 | 0.590 |
| 23:00 | 5.270 | 1.530 | 1.200 | 0.360 | 0.090 | 1.420 | 1.650 | 0.510 |
| 3/24 | | | | | | | | |
| 0:00 | 5.260 | 1.500 | 1.300 | 0.340 | 0.090 | 1.420 | 1.690 | 0.570 |
| 1:00 | 5.200 | 1.540 | 1.300 | 0.420 | 0.090 | 1.420 | 1.690 | |
| 2:00 | 5.430 | 1.500 | 1.300 | 0.410 | 0.090 | 1.400 | 1.650 | |
| 3:00 | 5.260 | 1.490 | 1.300 | 0.460 | 0.090 | 1.400 | 1.610 | |
| 4:00 | 5.240 | 1.520 | 1.300 | 0.400 | 0.090 | 1.390 | 1.610 | |
| 5:00 | 5.220 | 1.510 | 1.300 | 0.410 | 0.090 | 1.390 | 1.540 | |
| 6:00 | 5.360 | 1.450 | 1.300 | 0.390 | 0.090 | 1.380 | 1.610 | 0.530 |
| 7:00 | 5.110 | 1.480 | 1.200 | 0.390 | 0.090 | 1.380 | 1.620 | 0.520 |
| 8:00 | 5.210 | 1.430 | 1.200 | 0.380 | 0.090 | 1.410 | 1.510 | 0.530 |
| 9:00 | 4.960 | 1.450 | 1.200 | 0.390 | 0.080 | 1.420 | 1.390 | 0.530 |
| 10:00 | 4.790 | 1.450 | 1.200 | 0.400 | 0.090 | 2.570 | 1.370 | 0.570 |
| 11:00 | 4.750 | 1.420 | 1.200 | 0.400 | 0.090 | 2.450 | 1.310 | 0.550 |
| 12:00 | 4.730 | 1.400 | 1.200 | 0.370 | 0.090 | 2.050 | 1.290 | 0.570 |
| 13:00 | 4.640 | 1.410 | 1.100 | 0.380 | 0.090 | 1.890 | 1.410 | 0.530 |
| 14:00 | 4.760 | 1.380 | 1.100 | 0.390 | 0.090 | 1.780 | 1.470 | 0.520 |
| 15:00 | 4.680 | 1.410 | 1.100 | 0.380 | 0.090 | 1.880 | 1.440 | 0.510 |
| 16:00 | 4.730 | 1.430 | 1.100 | 0.380 | 0.080 | 1.880 | 1.440 | 0.550 |
| 17:00 | 4.520 | 1.400 | 1.100 | 0.390 | 0.080 | 2.180 | 1.420 | 0.570 |
| 18:00 | 4.920 | 1.430 | 1.100 | 0.390 | 0.090 | 1.860 | 1.440 | 0.530 |
| 19:00 | 4.610 | 3.840 | 1.100 | 0.400 | 0.090 | 1.710 | 1.400 | 0.480 |
| 20:00 | 4.770 | 4.050 | 1.100 | 0.420 | 0.090 | 1.610 | 1.510 | 0.530 |
| 21:00 | 4.960 | 4.010 | 1.100 | 0.420 | 0.090 | 1.540 | 1.330 | 0.500 |

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

| | 福島市 | 郡山市 | 白河市 | 会津若松市 | 南会津町 | 南相馬市 | いわき市 | 田村市 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 22:00 | 5.020 | 4.000 | 1.200 | 0.380 | 0.090 | 1.490 | 1.330 | 0.550 |
| 23:00 | 4.860 | 3.960 | 1.200 | 0.400 | 0.008 | 1.450 | 1.520 | 0.490 |
| 3/25 | | | | | | | | |
| 0:00 | 4.850 | 3.950 | 1.200 | 0.390 | 0.090 | 1.400 | 1.520 | 0.540 |
| 1:00 | 4.920 | 3.990 | 1.200 | 0.380 | 0.090 | 1.380 | 1.400 | |
| 2:00 | 4.860 | 3.970 | 1.200 | 0.330 | 0.090 | 1.360 | 1.370 | |
| 3:00 | 4.850 | 3.880 | 1.200 | 0.330 | 0.090 | 1.350 | 1.290 | |
| 4:00 | 4.810 | 3.880 | 1.200 | 0.310 | 0.090 | 1.330 | 1.330 | |
| 5:00 | 4.810 | 3.960 | 1.200 | 0.320 | 0.090 | 1.320 | 1.350 | |
| 6:00 | 4.820 | 3.900 | 1.200 | 0.340 | 0.080 | 1.320 | 1.370 | 0.520 |
| 7:00 | 4.850 | 3.760 | 1.100 | 0.320 | 0.090 | 1.320 | 1.390 | 0.510 |
| 8:00 | 4.800 | 3.890 | 1.100 | 0.363 | 0.100 | 1.320 | 1.390 | 0.500 |
| 9:00 | 4.410 | 3.620 | 1.100 | 0.380 | 0.080 | 1.330 | 1.220 | 0.510 |
| 10:00 | 4.330 | 3.600 | 1.100 | 0.360 | 0.080 | 1.350 | 1.190 | 0.520 |
| 11:00 | 4.230 | 3.510 | 1.100 | 0.340 | 0.080 | 1.360 | 1.420 | 0.510 |
| 12:00 | 4.210 | 3.670 | 1.100 | 0.320 | 0.090 | 1.350 | 1.250 | 0.510 |
| 13:00 | 4.240 | 3.640 | 1.100 | 0.320 | 0.080 | 1.330 | 1.320 | 0.510 |
| 14:00 | 4.100 | 3.620 | 1.100 | 0.320 | 0.080 | 1.680 | 1.310 | 0.520 |
| 15:00 | 4.030 | 3.590 | 1.100 | 0.330 | 0.080 | 1.620 | 1.320 | 0.520 |
| 16:00 | 4.210 | 3.520 | 1.100 | 0.330 | 0.080 | 1.530 | 1.300 | 0.560 |
| 17:00 | 4.110 | 3.380 | 1.100 | 0.330 | 0.080 | 1.480 | 1.310 | 0.640 |
| 18:00 | 3.980 | 3.090 | 1.000 | 0.360 | 0.090 | 1.440 | 1.240 | 0.580 |
| 19:00 | 4.040 | 3.110 | 1.000 | 0.380 | 0.090 | 1.400 | 1.220 | 0.480 |

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

| | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川県 | 新潟 |
|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 過去の平均値 の範囲 | 0.014~ 0.084 | 0.0176~ 0.0513 | 0.022~ 0.086 | 0.025~ 0.082 | 0.036~ 0.056 | 0.030~ 0.067 | 0.017~ 0.045 | 0.031~ 0.060 | 0.022~ 0.044 | 0.028~ 0.079 | 0.035~ 0.069 | 0.031~ 0.153 |
| 3/14 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00~ 17:00(平均) | 0.052 | | 0.035 | 0.036 | | 0.038 | 0.019 | 0.033 | 0.023 | 0.034 | 0.036 | 0.047 |
| 17:00~ 09:00(平均) | 0.051 | | 0.035 | 0.036 | | 0.093 | 0.019 | 0.052 | 0.049 | 0.045 | 0.044 | 0.048 |
| 3/15 | | | | | | | | | | | | |
| 09:00~ 17:00(平均) | 0.047 | | 0.035 | 0.038 | | 0.701 | 0.191 | 0.328 | 0.172 | 0.144 | 0.109 | 0.049 |
| 3/16 | | | | | | | | | | | | |
| 0:00~ 1:00(平均) | 0.041 | 0.194 | 0.037 | 0.107 | 0.214 | 0.281 | 0.501 | 0.065 | 0.033 | 0.054 | 0.092 | 0.053 |
| 3/17 | | | | | | | | | | | | |
| 00:00~ 01:00(平均) | 0.036 | 0.147 | 0.042 | 0.050 | 0.232 | 0.208 | 0.106 | 0.067 | 0.040 | 0.053 | 0.055 | 0.047 |
| 09:00~ 10:00(平均) | 0.031 | 0.138 | 0.034 | 0.052 | 0.218 | 0.195 | 0.100 | 0.064 | 0.038 | 0.052 | 0.053 | 0.046 |
| 12:00~ 13:00(平均) | 0.030 | 0.143 | 0.034 | 0.052 | 0.214 | 0.192 | 0.099 | 0.063 | 0.037 | 0.051 | 0.053 | 0.046 |
| 15:00~ 16:00(平均) | 0.029 | 0.141 | 0.041 | 0.046 | 0.210 | 0.189 | 0.096 | 0.063 | 0.038 | 0.050 | 0.053 | 0.046 |
| 3/18 | | | | | | | | | | | | |
| 00:00~ 01:00(平均) | 0.030 | | 0.033 | 0.041 | 0.203 | 0.182 | 0.092 | 0.061 | 0.036 | 0.050 | 0.055 | 0.047 |
| 03:00~ 04:00(平均) | 0.030 | | 0.033 | 0.040 | 0.201 | 0.179 | 0.091 | 0.061 | 0.036 | 0.050 | 0.055 | 0.047 |
| 06:00~ 07:00(平均) | 0.031 | | 0.033 | 0.040 | 0.198 | 0.175 | 0.089 | 0.060 | 0.036 | 0.049 | 0.053 | 0.046 |
| 09:00~ 10:00(平均) | 0.029 | | 0.034 | 0.040 | 0.195 | 0.172 | 0.087 | 0.059 | 0.035 | 0.049 | 0.051 | 0.046 |
| 12:00~ 13:00(平均) | 0.028 | | 0.033 | 0.040 | 0.191 | 0.169 | 0.086 | 0.058 | 0.034 | 0.049 | 0.050 | 0.046 |
| 15:00~ 16:00(平均) | 0.028 | | 0.034 | 0.040 | 0.188 | 0.166 | 0.085 | | 0.034 | 0.048 | 0.050 | 0.046 |
| 18:00~ 19:00(平均) | 0.028 | | 0.034 | 0.039 | 0.186 | 0.165 | 0.084 | 0.058 | 0.034 | 0.048 | 0.050 | 0.048 |
| 21:00~ 22:00(平均) | 0.028 | | 0.034 | 0.040 | 0.184 | 0.164 | 0.083 | 0.057 | 0.034 | 0.047 | 0.048 | 0.046 |
| 3/19 | | | | | | | | | | | | |
| 00:00~ 01:00(平均) | 0.028 | | 0.034 | 0.040 | 0.183 | 0.162 | 0.084 | 0.058 | 0.034 | 0.470 | 0.490 | 0.046 |
| 03:00~ 04:00(平均) | 0.028 | | 0.034 | 0.040 | 0.181 | 0.160 | 0.082 | 0.058 | 0.033 | 0.048 | 0.049 | 0.047 |
| 06:00~ 07:00(平均) | 0.028 | | 0.034 | 0.040 | 0.180 | 0.157 | 0.083 | 0.058 | 0.033 | 0.047 | 0.049 | 0.047 |
| 09:00~ 10:00(平均) | 0.027 | | 0.034 | 0.040 | 0.178 | 0.154 | 0.080 | 0.057 | 0.033 | 0.048 | 0.049 | 0.047 |
| 12:00~ 13:00(平均) | 0.028 | | 0.035 | 0.040 | 0.172 | 0.151 | 0.077 | 0.055 | 0.033 | 0.047 | 0.048 | 0.047 |
| 15:00~ 16:00(平均) | 0.029 | | 0.034 | 0.045 | 0.171 | 0.148 | 0.078 | 0.055 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.045 |

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

| | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川県 | 新潟 |
|---------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18:00~ 19:00(平均) | 0.027 | | 0.034 | 0.040 | 0.168 | 0.148 | 0.076 | 0.055 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.046 |
| 21:00~ 22:00(平均) | 0.026 | | 0.035 | 0.040 | 0.167 | 0.146 | 0.075 | 0.055 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.046 |
| 3/20 | | | | | | | | | | | | |
| 00:00~ 01:00(平均) | 0.026 | | 0.035 | 0.040 | 0.166 | 0.145 | 0.074 | 0.055 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.046 |
| 03:00~ 04:00(平均) | 0.026 | | 0.035 | 0.041 | 0.164 | 0.144 | 0.074 | 0.054 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.047 |
| 06:00~ 07:00(平均) | 0.027 | | 0.035 | 0.041 | 0.163 | 0.142 | 0.073 | 0.054 | 0.034 | 0.046 | 0.048 | 0.047 |
| 09:00~ 10:00(平均) | 0.027 | | 0.035 | 0.041 | 0.161 | 0.139 | 0.071 | 0.054 | 0.033 | 0.046 | 0.048 | 0.047 |
| 12:00~ 13:00(平均) | 0.026 | | 0.034 | 0.040 | 0.204 | 0.136 | 0.069 | 0.053 | 0.033 | 0.045 | 0.047 | 0.047 |
| 15:00~ 16:00(平均) | 0.025 | | 0.034 | 0.040 | 0.177 | 0.153 | 0.069 | 0.052 | 0.032 | 0.045 | 0.047 | 0.047 |
| 18:00~ 19:00(平均) | 0.029 | | 0.040 | 0.100 | 0.172 | 0.152 | 0.103 | 0.052 | 0.032 | 0.044 | 0.046 | 0.052 |
| 21:00~ 22:00(平均) | 0.040 | | 0.041 | 0.123 | 0.170 | 0.146 | 0.074 | 0.059 | 0.031 | 0.044 | 0.046 | 0.051 |
| 3/21 | | | | | | | | | | | | |
| 00:00~ 01:00(平均) | 0.036 | | 0.036 | 0.115 | 0.170 | 0.146 | 0.074 | 0.064 | 0.031 | 0.051 | 0.046 | 0.049 |
| 03:00~ 04:00(平均) | 0.036 | | 0.036 | 0.017 | 0.169 | 0.149 | 0.075 | 0.063 | 0.031 | 0.050 | 0.045 | 0.047 |
| 06:00~ 07:00(平均) | 0.036 | | 0.035 | 0.111 | 0.493 | 0.147 | 0.075 | 0.068 | 0.030 | 0.054 | 0.049 | 0.050 |
| 09:00~ 10:00(平均) | 0.035 | | 0.035 | 0.108 | 0.438 | 0.140 | 0.069 | 0.085 | 0.091 | 0.096 | 0.077 | 0.051 |
| 12:00~ 13:00(平均) | 0.034 | | 0.035 | 0.101 | 0.310 | 0.135 | 0.068 | 0.100 | 0.074 | 0.113 | 0.075 | 0.048 |
| 15:00~ 16:00(平均) | 0.034 | | 0.350 | 0.100 | 0.347 | 0.135 | 0.075 | 0.106 | 0.083 | 0.118 | 0.079 | 0.047 |
| 18:00~ 19:00(平均) | 0.034 | | 0.035 | 0.100 | 0.332 | 0.156 | 0.088 | 0.106 | 0.083 | 0.135 | 0.094 | 0.047 |
| 21:00~ 22:00(平均) | 0.034 | | 0.035 | 0.100 | 0.333 | 0.132 | 0.101 | 0.118 | 0.080 | 0.137 | 0.109 | 0.046 |
| 3/22 | | | | | | | | | | | | |
| 00:00~ 01:00(平均) | 0.035 | | 0.036 | 0.099 | 0.322 | 0.152 | 0.114 | 0.129 | 0.092 | 0.142 | 0.113 | 0.046 |
| 03:00~ 04:00(平均) | 0.036 | | 0.037 | 0.099 | 0.315 | 0.146 | 0.117 | 0.120 | 0.087 | 0.134 | 0.106 | 0.046 |
| 06:00~ 07:00(平均) | 0.036 | | 0.037 | 0.098 | 0.314 | 0.141 | 0.112 | 0.116 | 0.090 | 0.131 | 0.109 | 0.047 |
| 09:00~ 10:00(平均) | 0.035 | | 0.036 | 0.097 | 0.389 | 0.151 | 0.109 | 0.111 | 0.082 | 0.127 | 0.105 | 0.047 |
| 12:00~ 13:00(平均) | 0.033 | | 0.035 | 0.096 | 0.376 | 0.154 | 0.110 | 0.109 | 0.086 | 0.128 | 0.097 | 0.047 |
| 15:00~ 16:00(平均) | 0.033 | | 0.035 | 0.096 | 0.366 | 0.150 | 0.110 | 0.114 | 0.104 | 0.139 | 0.096 | 0.047 |
| 18:00~ 19:00(平均) | 0.033 | | 0.035 | 0.095 | 0.356 | 0.144 | 0.112 | | 0.112 | 0.140 | 0.095 | 0.047 |

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

| | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 |
|---------------------|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 21:00~ 22:00(平均) | 0.033 | | 0.035 | 0.093 | 0.361 | 0.158 | 0.113 | 0.127 | 0.122 | 0.151 | 0.096 | 0.047 |
| 3/23 | | | | | | | | | | | | |
| 00:00~ 01:00(平均) | 0.033 | | 0.035 | 0.087 | 0.334 | 0.150 | 0.109 | 0.133 | 0.105 | 0.154 | 0.101 | 0.049 |
| 03:00~ 04:00(平均) | 0.033 | | 0.035 | 0.085 | 0.328 | 0.328 | 0.148 | 0.107 | 0.128 | 0.103 | 0.149 | 0.050 |
| 06:00~ 07:00(平均) | 0.032 | | 0.035 | 0.086 | 0.323 | 0.323 | 0.146 | 0.104 | 0.125 | 0.098 | 0.147 | 0.047 |
| 09:00~ 10:00(平均) | 0.031 | | 0.034 | 0.085 | 0.321 | 0.144 | 0.101 | 0.123 | 0.097 | 0.146 | 0.099 | 0.046 |
| 12:00~ 13:00(平均) | 0.031 | | 0.037 | 0.064 | 0.361 | 0.144 | 0.098 | 0.121 | 0.096 | 0.144 | 0.097 | 0.046 |
| 15:00~ 16:00(平均) | 0.031 | | 0.035 | 0.084 | 0.348 | 0.142 | 0.096 | | 0.104 | 0.143 | 0.097 | 0.048 |
| 18:00~ 19:00(平均) | 0.031 | | 0.035 | 0.084 | 0.329 | 0.140 | 0.096 | 0.123 | 0.109 | 0.144 | 0.098 | 0.047 |
| 21:00~ 22:00(平均) | 0.031 | | 0.037 | 0.084 | 0.322 | 0.139 | 0.096 | 0.137 | 0.107 | 0.146 | 0.100 | 0.047 |
| 3/24 | | | | | | | | | | | | |
| 00:00~ 01:00(平均) | 0.032 | | 0.036 | 0.085 | 0.317 | 0.138 | 0.095 | 0.120 | 0.101 | 0.140 | 0.097 | 0.046 |
| 03:00~ 04:00(平均) | 0.032 | | 0.036 | 0.084 | 0.312 | 0.137 | 0.094 | 0.119 | 0.100 | 0.139 | 0.097 | 0.048 |
| 06:00~ 07:00(平均) | 0.033 | | 0.035 | 0.084 | 0.309 | 0.136 | 0.094 | 0.118 | 0.098 | 0.139 | 0.096 | 0.047 |
| 09:00~ 10:00(平均) | 0.031 | | 0.035 | 0.083 | 0.304 | 0.134 | 0.091 | 0.117 | 0.097 | 0.138 | 0.093 | 0.047 |
| 12:00~ 13:00(平均) | 0.031 | | 0.048 | 0.082 | 0.301 | 0.132 | 0.088 | 0.115 | 0.095 | 0.138 | 0.092 | 0.049 |
| 15:00~ 16:00(平均) | 0.033 | | 0.036 | 0.083 | 0.298 | 0.131 | 0.087 | 0.114 | 0.095 | 0.136 | 0.091 | 0.047 |
| 18:00~ 19:00(平均) | 0.031 | | 0.034 | 0.081 | 0.297 | 0.130 | 0.087 | 0.114 | 0.096 | 0.134 | 0.092 | 0.047 |
| 21:00~ 22:00(平均) | 0.031 | | 0.034 | 0.082 | 0.295 | 0.129 | 0.087 | 0.112 | 0.095 | 0.135 | 1.091 | 0.061 |
| 3/25 | | | | | | | | | | | | |
| 00:00~ 01:00(平均) | 0.030 | | 0.035 | 0.082 | 0.292 | 0.128 | 0.087 | 0.114 | 0.094 | 0.134 | 0.091 | 0.054 |
| 03:00~ 04:00(平均) | 0.030 | | 0.036 | 0.082 | 0.291 | 0.128 | 0.086 | 0.113 | 0.094 | 0.133 | 0.091 | 0.051 |
| 06:00~ 07:00(平均) | 0.031 | | 0.036 | 0.081 | 0.288 | 0.127 | 0.085 | 0.113 | 0.093 | 0.132 | 0.091 | 0.051 |

環境放射能水準調査結果(定時降下物)(23日9時~24日9時採取)

(MBq/km²)

| | 都道府県名 | 定時降下物 | | |
|----|-------------|--------|--------|-------------------|
| | | I-131 | Cs-137 | 備考 |
| 1 | 北海道(札幌市) | 不検出 | 不検出 | |
| 2 | 青森県(青森市) | 1.5 | 不検出 | |
| 3 | 岩手県(盛岡市) | 不検出 | 5.6 | |
| 4 | 宮城県 | - | - | 震災被害によって計測不能 |
| 5 | 秋田県(秋田市) | 3.9 | 4.7 | |
| 6 | 山形県(山形市) | 170 | 150 | |
| 7 | 福島県 | - | - | 震災対応により計測不能 |
| 8 | 茨城県(ひたちなか市) | 1,200 | 69 | |
| 9 | 栃木県(宇都宮市) | 1,200 | 95 | |
| 10 | 群馬県(前橋市) | 42 | 不検出 | |
| 11 | 埼玉県(さいたま市) | 16,000 | 180 | |
| 12 | 千葉県(市原市) | 7,700 | 210 | |
| 13 | 東京都(新宿区) | 13,000 | 160 | |
| 14 | 神奈川県(茅ヶ崎市) | 3100 | 42 | |
| 15 | 新潟県(新潟市) | 不検出 | 不検出 | |
| 16 | 富山県(射水市) | 不検出 | 不検出 | |
| 17 | 石川県(金沢市) | 不検出 | 不検出 | |
| 18 | 福井県(福井市) | 不検出 | 不検出 | |
| 19 | 山梨県(甲府市) | 3,300 | 180 | |
| 20 | 長野県(長野市) | 不検出 | 不検出 | |
| 21 | 岐阜県(各務原市) | 不検出 | 不検出 | |
| 22 | 静岡県(御前崎市) | 5.8 | 5.9 | |
| 23 | 愛知県(名古屋市) | 不検出 | 不検出 | |
| 24 | 三重県(四日市市) | 不検出 | 不検出 | |
| 25 | 滋賀県(大津市) | 不検出 | 不検出 | |
| 26 | 京都府(京都市) | 不検出 | 不検出 | |
| 27 | 大阪府(大阪市) | 不検出 | 不検出 | |
| 28 | 兵庫県(神戸市) | 不検出 | 不検出 | |
| 29 | 奈良県(奈良市) | 不検出 | 不検出 | |
| 30 | 和歌山県(和歌山市) | 不検出 | 不検出 | |
| 31 | 鳥取県(東伯郡) | 不検出 | 不検出 | |
| 32 | 島根県(松江市) | 0.96 | 不検出 | |
| 33 | 岡山県(岡山市) | - | - | 機器調整を行っていたため現在測定中 |
| 34 | 広島県(広島市) | 不検出 | 不検出 | |
| 35 | 山口県(山口市) | 不検出 | 不検出 | |
| 36 | 徳島県(徳島市) | 不検出 | 不検出 | |
| 37 | 香川県(高松市) | 不検出 | 不検出 | |
| 38 | 愛媛県(八幡浜市) | 不検出 | 不検出 | |
| 39 | 高知県(高知市) | 不検出 | 不検出 | |
| 40 | 福岡県(太宰府市) | - | - | 機器調整を行っていたため現在測定中 |
| 41 | 佐賀県(佐賀市) | 不検出 | 不検出 | |
| 42 | 長崎県(大村市) | 不検出 | 不検出 | |
| 43 | 熊本県(宇土市) | 不検出 | 不検出 | |
| 44 | 大分県(大分市) | - | - | 機器調整中 |
| 45 | 宮崎県(宮崎市) | 不検出 | 不検出 | |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島市) | 不検出 | 不検出 | |
| 47 | 沖縄県(南城市) | 不検出 | 不検出 | |

*文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成

環境放射能水準調査結果(上水(蛇口))(24日採取)

| | 都道府県名 | 上水(蛇口) | | 備考 |
|----|-------------|------------------|-----------------------------|---|
| | | I-131 | 放射性セシウム (Cs-134, Cs-137) | |
| 1 | 北海道(札幌市) | 不検出 | 不検出 | |
| 2 | 青森県(青森市) | 不検出 | 不検出 | |
| 3 | 岩手県(盛岡市) | 1.5 (指標を超えていない) | 不検出 | |
| 4 | 宮城県 | - | - | 震災被害によって計測不能 |
| 5 | 秋田県(秋田市) | 1.2 (指標を超えていない) | 不検出 | |
| 6 | 山形県(山形市) | 1.5 | 0.43 | |
| 7 | 福島県 | - | - | 県が独自に調査・公表している(福島県災害対策本部HPの「原子力災害情報(県内各地方環境放射能測定値(飲料水)について)」を参照: http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm) |
| 8 | 茨城県(ひたちなか市) | 2.2(指標を超えていない) | 1.1 (指標を超えていない) | |
| 9 | 栃木県(宇都宮市) | 110 (指標を超えていない) | 9.3 (指標を超えていない) | |
| 10 | 群馬県(前橋市) | 8.0 (指標を超えていない) | 0.55(指標を超えていない) | |
| 11 | 埼玉県(さいたま市) | 16 (指標を超えていない) | 0.82 (指標を超えていない) | |
| 12 | 千葉県(市原市) | 13 (指標を超えていない) | 不検出 | |
| 13 | 東京都(新宿区) | 26 (指標を超えていない) | 2.4 (指標を超えていない) | |
| 14 | 神奈川県(茅ヶ崎市) | 1.0 (指標を超えていない) | 不検出 | |
| 15 | 新潟県(新潟市) | 7.5 (指標を超えていない) | 不検出 | |
| 16 | 富山県(射水市) | 不検出 | 不検出 | |
| 17 | 石川県(金沢市) | 不検出 | 不検出 | |
| 18 | 福井県(福井市) | 不検出 | 不検出 | |
| 19 | 山梨県(甲府市) | 0.22 (指標を超えていない) | 不検出 | |
| 20 | 長野県(長野市) | 不検出 | 不検出 | |
| 21 | 岐阜県(各務原市) | - | - | 機器調整中 |
| 22 | 静岡県(静岡市) | 不検出 | 不検出 | |
| 23 | 愛知県(名古屋) | 不検出 | 不検出 | |
| 24 | 三重県(四日市市) | 不検出 | 不検出 | |
| 25 | 滋賀県(大津市) | 不検出 | 不検出 | |
| 26 | 京都府(京都市) | 不検出 | 不検出 | |
| 27 | 大阪府(大阪市) | 不検出 | 不検出 | |
| 28 | 兵庫県(神戸市) | 不検出 | 不検出 | |
| 29 | 奈良県 | 不検出 | 不検出 | |
| 30 | 和歌山県(和歌山市) | 不検出 | 不検出 | |
| 31 | 鳥取県(東伯郡) | 不検出 | 不検出 | |
| 32 | 島根県(松江市) | 不検出 | 不検出 | |
| 33 | 岡山県(岡山市) | 不検出 | 不検出 | |
| 34 | 広島県(広島市) | 不検出 | 不検出 | |
| 35 | 山口県(宇部市) | 不検出 | 不検出 | |
| 36 | 徳島県(徳島市) | 不検出 | 不検出 | |
| 37 | 香川県(高松市) | 不検出 | 不検出 | |
| 38 | 愛媛県(八幡浜市) | 不検出 | 不検出 | |
| 39 | 高知県(高知市) | 不検出 | 不検出 | |
| 40 | 福岡県(太宰府市) | 不検出 | 不検出 | |
| 41 | 佐賀県(佐賀市) | 不検出 | 不検出 | |
| 42 | 長崎県(大村市) | 不検出 | 不検出 | |
| 43 | 熊本県(宇土市) | 不検出 | 不検出 | |
| 44 | 大分県(大分市) | - | - | 機器調整中 |
| 45 | 宮崎県(宮崎市) | 不検出 | 不検出 | |
| 46 | 鹿児島県(鹿児島市) | 不検出 | 不検出 | |
| 47 | 沖縄県(那覇市) | 不検出 | 不検出 | |

*本データは、1Bq/Lを1Bq/kgとみなす

*文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成

*「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)

放射能ヨウ素-131:300Bq/kg以上、放射性セシウム:200Bq/kg以上

海水核種分析結果

別添7.

(データ集約3/25)

| 試料採取日時刻 | 平成23年3月24日 10時25分 | | | |
|------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| 採取場所 | 1F 南放水口付近 (1~4u放水口から南側に約330m地点) | | | |
| 測定方法 | 試料500mlを福島第二へ運搬し、Ge半導体検出器で測定 | | | |
| 測定時間 | 1,000秒 | | | |
| 検出核種 (半減期) | ①試料濃度 (Bq/cm ³) | ②検出限界濃度 (Bq/cm ³) | ③炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄周辺監視区 域外の水中の濃度限度) | 倍率 (①/③) |
| I-131 (約8日) | 4.2E+00 | 2.3E-02 | 4E-02 | 103.9 |
| I-132 (約2時間) | 1.7E+00 | 4.3E-01 | 3E+00 | 0.6 |
| Te-132 (約3日) | 8.0E-02 | 2.1E-02 | 2E-01 | 0.4 |
| Cs-134 (約2年) | 4.5E-01 | 1.7E-02 | 6E-02 | 7.4 |
| Cs-136 (約13日) | 6.1E-02 | 1.7E-02 | 3E-01 | 0.2 |
| Cs-137 (約30年) | 4.4E-01 | 1.5E-02 | 9E-02 | 4.9 |
| La-140 (約2日) | 2.1E-02 | 1.2E-02 | 4E-01 | 0.1 |

海水核種分析結果

(データ集約3/25)

| 試料採取日時刻 | 平成23年3月24日 10時40分 | | | |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| 採取場所 | 1F 5～6放水口北側 (5～6u放水口から北側に約30m地点) | | | |
| 測定方法 | 試料500mlを福島第二へ運搬し、Ge半導体検出器で測定 | | | |
| 測定時間 | 1,000秒 | | | |
| 検出核種 (半減期) | ①試料濃度 (Bq/cm ³) | ②検出限界濃度 (Bq/cm ³) | ③炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄周辺監視区 域外の水中の濃度限度) | 倍率 (①/③) |
| I-131 (約8日) | 9.5E-01 | 1.3E-02 | 4E-02 | 23.7 |
| I-132 (約2時間) | 4.5E-01 | 2.1E-01 | 3E+00 | 0.2 |
| Te-132 (約3日) | 1.4E-01 | 1.0E-02 | 2E-01 | 0.7 |
| Cs-134 (約2年) | 1.1E-01 | 9.2E-03 | 6E-02 | 1.8 |
| Cs-136 (約13日) | 1.1E-02 | 6.5E-03 | 3E-01 | 0.0 |
| Cs-137 (約30年) | 1.1E-01 | 8.7E-03 | 9E-02 | 1.2 |

海水核種分析結果

(データ集約3/25)

| 試料採取日時刻 | 平成23年3月24日 9時30分 | | | |
|------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|-------------|
| 採取場所 | 2F 北放水口付近 (3, 4号放水口付近) (1Fから約10km) | | | |
| 測定方法 | 試料500mlをGe半導体検出器で測定 | | | |
| 測定時間 | 1,000秒 | | | |
| 検出核種 (半減期) | ①試料濃度 (Bq/cm ³) | ②検出限界濃度 (Bq/cm ³) | ③炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄周辺監視区 域外の水中の濃度限度) | 倍率 (①/③) |
| Ru-105 (約4時間) | 5.6E-02 | 4.4E-02 | 3E+00 | 0.02 |
| I-131 (約8日) | 1.1E+00 | 5.2E-02 | 4E-02 | 28.4 |
| I-132 (約2時間) | 1.2E-01 | 8.8E-02 | 3E+00 | 0.04 |
| Cs-134 (約2年) | 9.9E-02 | 3.8E-02 | 6E-02 | 1.6 |
| Cs-136 (約13日) | 6.8E-02 | 4.9E-02 | 3E-01 | 0.2 |
| Cs-137 (約30年) | 9.4E-02 | 4.1E-02 | 9E-02 | 1.0 |
| | | | | |

海水核種分析結果

(データ集約3/25)

| 試料採取日時刻 | 平成23年3月24日 08時45分 | | | |
|------------------|--|----------------------------------|--|-------------|
| 採取場所 | 2F 岩沢海岸付近 (1,2号放水口から南側に約7,000m地点) (1Fから約1.6 km) | | | |
| 測定方法 | 試料500mlをGe半導体検出器で測定 | | | |
| 測定時間 | 1,000秒 | | | |
| 検出核種 (半減期) | ①試料濃度 (Bq/cm ³) | ②検出限界濃度 (Bq/cm ³) | ③炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄周辺監視区 域外の水中の濃度限度) | 倍率 (①/③) |
| I-131 (約8日) | 5.0E-01 | 1.0E-02 | 4E-02 | 12.6 |
| I-132 (約2時間) | 検出限界以下 | 1.9E-02 | 3E+00 | — |
| Cs-134 (約2年) | 3.5E-02 | 7.0E-03 | 6E-02 | 0.6 |
| Cs-136 (約13日) | 5.3E-03 | 5.1E-03 | 3E-01 | 0.02 |
| Cs-137 (約30年) | 3.8E-02 | 7.0E-03 | 9E-02 | 0.4 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 | |
|-------|---------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-----|----|
| | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 3/13 | | | | | | | | | |
| 13:20 | 0.036 | | 0.037 | 0.038 | 0.042 | | | | |
| 16:30 | | | | | | | | | |
| 19:00 | 0.036 | | 0.038 | 0.036 | 0.040 | | | | |
| 3/14 | | | | | | | | | |
| 3:00 | 0.036 | | 0.036 | 0.038 | 0.041 | | | | |
| 6:00 | 0.038 | | 0.038 | 0.037 | 0.042 | | | | |
| 12:30 | 0.038 | | 0.036 | 0.038 | 0.041 | | | | |
| 20:00 | 0.035 | | 0.035 | 0.038 | 0.043 | | | | |
| 22:00 | 9.200 | | 2.210 | 3.840 | 0.317 | | | | |
| 23:30 | 1.640 | | 0.840 | 1.080 | 1.150 | | | | |
| 23:50 | 4.070 | | 51.400 | 28.100 | 19.800 | | | | |
| 3/15 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 73.300 | | 113.000 | 95.700 | 87.900 | | | | |
| 0:30 | 31.600 | | 27.200 | 18.100 | 20.200 | | | | |
| 1:30 | 33.300 | | 29.800 | 19.400 | 19.200 | | | | |
| 2:30 | 147.000 | | 169.000 | 148.000 | 153.000 | | | | |
| 3:50 | 109.000 | | 145.000 | 91.300 | 88.900 | | | | |
| 5:00 | 87.700 | | 92.700 | 52.900 | 56.500 | | | | |
| 7:00 | 49.900 | | 15.200 | 29.400 | 31.800 | | | | |
| 12:00 | 23.000 | | 25.600 | 13.500 | 14.600 | | | | |
| 20:00 | 15.500 | | 17.000 | 9.540 | 10.000 | | | | |
| 21:30 | 15.000 | | 16.400 | 9.350 | 9.700 | | | | |
| 3/16 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 14.200 | | 15.600 | 8.990 | 8.700 | | | | |
| 4:00 | 29.600 | | 38.600 | 25.900 | 23.900 | | | | |
| 6:00 | 25.100 | | 32.100 | 21.400 | 19.400 | | | | |
| 3/17 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 25.000 | | 25.200 | 17.400 | 15.500 | | | | |
| 3:00 | 24.100 | | 24.500 | 17.200 | 15.500 | | | | |
| 5:10 | 23.600 | | 23.900 | 16.700 | 15.200 | | | | |
| 6:00 | 23.500 | | 23.800 | 16.600 | 15.100 | | | | |
| 8:10 | 23.200 | | 23.500 | 16.300 | 14.800 | | | | |
| 8:20 | 23.200 | | 23.400 | 16.300 | 14.700 | | | | |
| 8:30 | 23.100 | | 23.400 | 16.300 | 14.700 | | | | |
| 11:10 | 22.600 | | 23.100 | 16.000 | 14.500 | | | | |
| 11:20 | 22.400 | | 23.000 | 15.900 | 14.400 | | | | |
| 11:30 | 22.500 | | 22.900 | 15.900 | 14.400 | | | | |
| 11:40 | 22.500 | | 22.900 | 15.900 | 14.400 | | | | |
| 11:50 | 22.500 | | 22.900 | 15.900 | 14.400 | | | | |
| 12:00 | 22.400 | | 22.800 | 15.900 | 14.900 | | | | |
| 14:10 | 22.100 | | 22.500 | 15.500 | 14.200 | | | | |
| 14:20 | 22.200 | | 22.500 | 15.500 | 14.200 | | | | |
| 14:30 | 22.100 | | 22.500 | 15.600 | 14.200 | | | | |
| 14:40 | 22.100 | | 22.500 | 15.500 | 14.200 | | | | |
| 14:50 | 22.000 | | 22.400 | 15.600 | 14.200 | | | | |
| 15:00 | 21.900 | | 22.500 | 15.600 | 14.200 | | | | |
| 17:10 | 21.700 | | 22.100 | 15.400 | 14.100 | | | | |
| 17:20 | 21.700 | | 22.000 | 15.300 | 14.000 | | | | |
| 17:30 | 21.700 | | 22.000 | 15.300 | 14.100 | | | | |
| 17:40 | 21.600 | | 22.000 | 15.300 | 14.000 | | | | |
| 17:50 | 21.600 | | 22.000 | 15.300 | 14.000 | | | | |
| 18:00 | 21.400 | | 21.900 | 15.300 | 14.000 | | | | |
| 20:10 | 21.300 | | 21.600 | 15.200 | 13.900 | | | | |
| 21:00 | 21.200 | | 21.600 | 15.100 | 13.800 | | | | |
| 23:40 | 20.800 | | 21.300 | 14.900 | 13.400 | | | | |

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|----|
| | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 3/17 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 20.800 | | 21.300 | 14.800 | 13.400 | | | | |
| 2:30 | 20.500 | | 20.900 | 14.600 | 13.400 | | | | |
| 3:00 | 20.400 | | 20.900 | 14.600 | 13.400 | | | | |
| 5:10 | 20.200 | | 20.700 | 14.500 | 13.400 | | | | |
| 6:00 | 20.200 | | 20.500 | 14.300 | 13.000 | | | | |
| 3/18 | | | | | | | | | |
| 8:10 | 19.800 | | 20.300 | 14.100 | 12.500 | | | | |
| 8:20 | 19.800 | | 20.200 | 14.200 | 12.500 | | | | |
| 8:30 | 19.800 | | 20.300 | 14.200 | 12.500 | | | | |
| 8:40 | 19.700 | | 20.100 | 14.100 | 12.500 | | | | |
| 8:50 | 19.800 | | 20.200 | 14.100 | 12.500 | | | | |
| 9:00 | 19.800 | | 20.100 | 14.000 | 12.500 | | | | |
| 11:10 | 19.400 | 11.700 | 19.800 | 13.800 | 12.400 | | | | |
| 11:20 | 19.400 | 11.700 | 19.800 | 13.700 | 12.300 | | | | |
| 11:30 | 19.300 | 11.700 | 19.800 | 13.800 | 12.400 | | | | |
| 11:40 | 19.300 | 11.700 | 19.600 | 13.800 | 12.300 | | | | |
| 11:50 | 19.300 | 11.700 | 19.700 | 13.700 | 12.300 | | | | |
| 12:00 | 19.300 | 11.600 | 19.700 | 13.700 | 12.200 | | | | |
| 14:10 | 19.300 | 11.700 | 19.600 | 13.800 | 12.300 | | | | |
| 14:20 | 19.200 | 11.600 | 19.600 | 13.800 | 12.300 | | | | |
| 14:30 | 19.200 | 11.600 | 19.500 | 13.700 | 12.300 | | | | |
| 14:40 | 19.100 | 11.600 | 19.500 | 13.700 | 12.200 | | | | |
| 14:50 | 19.100 | 11.600 | 19.500 | 13.700 | 12.200 | | | | |
| 15:00 | 19.100 | 11.600 | 19.500 | 13.700 | 12.300 | | | | |
| 17:10 | 18.700 | 11.300 | 19.200 | 13.400 | 11.900 | | | | |
| 17:20 | 18.700 | 11.300 | 19.200 | 13.300 | 11.900 | | | | |
| 17:30 | 18.700 | 11.300 | 19.100 | 13.400 | 11.900 | | | | |
| 17:40 | 18.700 | 11.300 | 19.100 | 13.300 | 11.900 | | | | |
| 17:50 | 18.700 | 11.300 | 19.000 | 13.300 | 11.900 | | | | |
| 18:00 | 18.700 | 11.300 | 19.100 | 13.400 | 11.900 | | | | |
| 21:00 | 18.600 | 11.200 | 18.800 | 13.200 | 11.800 | | | | |
| 23:10 | 18.300 | 11.100 | 18.700 | 13.000 | 11.700 | | | | |
| 23:20 | 18.300 | 11.100 | 18.700 | 12.900 | 11.700 | | | | |
| 23:30 | 18.300 | 11.100 | 18.700 | 13.000 | 11.700 | | | | |
| 23:40 | 18.200 | 11.000 | 18.700 | 12.900 | 11.700 | | | | |
| 23:50 | 18.200 | 11.000 | 18.600 | 12.900 | 11.700 | | | | |
| 3/19 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 18.200 | 10.800 | 18.700 | 12.900 | 11.700 | | | | |
| 2:10 | 18.000 | 10.800 | 18.400 | 12.700 | 11.600 | | | | |
| 2:20 | 18.000 | 10.800 | 18.300 | 12.800 | 11.600 | | | | |
| 2:30 | 17.900 | 10.800 | 18.400 | 12.700 | 11.500 | | | | |
| 2:40 | 17.800 | 10.800 | 18.300 | 12.700 | 11.600 | | | | |
| 2:50 | 17.900 | 10.800 | 18.300 | 12.700 | 11.600 | | | | |
| 3:00 | 17.800 | 10.800 | 18.300 | 12.700 | 11.500 | | | | |
| 5:10 | 17.600 | 10.700 | 17.900 | 12.600 | 11.300 | | | | |
| 5:20 | 17.600 | 10.700 | 17.900 | 12.600 | 11.300 | | | | |
| 5:30 | 17.600 | 10.700 | 17.800 | 12.500 | 11.200 | | | | |
| 5:40 | 17.600 | 10.700 | 17.800 | 12.500 | 11.200 | | | | |
| 5:50 | 17.600 | 10.700 | 17.900 | 12.500 | 11.200 | | | | |
| 6:00 | 17.500 | 10.700 | 17.900 | 12.500 | 11.200 | | | | |
| 8:10 | 17.300 | 10.500 | 17.600 | 12.300 | 10.900 | | | | |
| 8:20 | 17.300 | 10.500 | 17.700 | 12.300 | 10.900 | | | | |
| 8:30 | 17.300 | 10.400 | 17.600 | 12.300 | 10.900 | | | | |
| 8:40 | 17.200 | 10.400 | 17.700 | 12.200 | 10.900 | | | | |
| 8:50 | 17.200 | 10.400 | 17.600 | 12.200 | 10.900 | | | | |
| 9:00 | 17.200 | 10.300 | 17.600 | 12.200 | 10.800 | | | | |

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 11:10 | 16.900 | 10.600 | 17.200 | 12.000 | 10.800 | | | | |
| 11:20 | 16.900 | 10.600 | 17.200 | 12.000 | 10.800 | | | | |
| 11:30 | 16.900 | 10.800 | 17.100 | 11.900 | 10.800 | | | | |
| 11:40 | 16.800 | 10.600 | 17.100 | 11.900 | 10.800 | | | | |
| 11:50 | 16.900 | 10.600 | 17.100 | 11.900 | 10.800 | | | | |
| 12:00 | 16.800 | 10.600 | 17.100 | 11.800 | 10.800 | | | | |
| 17:10 | 16.900 | 10.200 | 17.000 | 11.600 | 11.600 | 13.000 | | | |
| 17:20 | 16.900 | 10.200 | 17.100 | 11.600 | 11.600 | 13.000 | | | |
| 17:30 | 16.800 | 10.200 | 17.000 | 11.700 | 11.600 | 13.000 | | | |
| 17:40 | 16.900 | 10.200 | 17.000 | 11.700 | 11.600 | 13.000 | | | |
| 17:50 | 16.800 | 10.200 | 17.000 | 11.600 | 11.600 | 13.000 | | | |
| 18:00 | 16.800 | 10.200 | 17.000 | 11.700 | 11.600 | 13.000 | | | |
| 23:10 | 16.400 | 9.900 | 16.500 | 11.400 | 11.300 | 12.700 | | | |
| 23:20 | 16.400 | 10.000 | 16.500 | 11.400 | 11.300 | 12.700 | | | |
| 23:30 | 16.400 | 9.900 | 16.500 | 11.400 | 11.300 | 12.700 | | | |
| 23:40 | 16.400 | 9.900 | 16.500 | 11.400 | 11.300 | 12.700 | | | |
| 23:50 | 16.400 | 9.900 | 16.500 | 11.400 | 11.300 | 12.600 | | | |
| 3/20 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 16.400 | 9.900 | 16.500 | 11.400 | 11.300 | 12.600 | | | |
| 2:10 | 16.200 | 9.800 | 16.300 | 11.200 | 11.100 | 12.500 | | | |
| 2:20 | 16.100 | 9.800 | 16.300 | 11.200 | 11.100 | 12.500 | | | |
| 2:30 | 16.100 | 9.800 | 16.200 | 11.200 | 11.100 | 12.500 | | | |
| 2:40 | 16.100 | 9.800 | 16.200 | 11.200 | 11.100 | 12.500 | | | |
| 2:50 | 16.100 | 9.700 | 16.100 | 11.200 | 11.100 | 12.500 | | | |
| 3:00 | 16.100 | 9.700 | 16.100 | 11.200 | 11.100 | 12.500 | | | |
| 5:10 | 15.900 | 9.700 | 16.000 | 11.100 | 11.000 | 12.300 | | | |
| 5:20 | 15.900 | 9.600 | 16.000 | 11.100 | 11.000 | 12.300 | | | |
| 5:30 | 15.900 | 9.600 | 16.000 | 11.000 | 11.000 | 12.300 | | | |
| 5:40 | 18.700 | 10.000 | 16.000 | 11.100 | 11.400 | 16.200 | | | |
| 5:50 | 20.400 | 16.400 | 24.200 | 19.100 | 21.000 | 18.400 | | | |
| 6:00 | 17.700 | 10.900 | 17.900 | 12.500 | 12.500 | 13.500 | | | |
| 8:30 | 17.200 | 10.200 | 7.600 | 12.800 | 12.100 | 13.300 | | | |
| 9:00 | 15.900 | 12.100 | 17.300 | 12.400 | 11.800 | 13.000 | | | |
| 11:10 | 16.100 | 9.700 | 16.400 | 11.600 | 11.200 | 12.500 | | | |
| 11:20 | 16.000 | 9.700 | 16.400 | 11.500 | 11.200 | 12.500 | | | |
| 11:30 | 16.100 | 9.600 | 16.400 | 11.500 | 11.100 | 12.500 | | | |
| 11:40 | 16.000 | 9.600 | 16.200 | 11.500 | 11.100 | 12.400 | | | |
| 11:50 | 15.900 | 9.600 | 16.200 | 11.400 | 11.100 | 12.400 | | | |
| 12:00 | 15.900 | 9.600 | 16.200 | 11.400 | 11.100 | 12.300 | | | |
| 14:10 | 15.700 | 9.400 | 15.800 | 11.100 | 10.800 | 12.100 | | | |
| 14:20 | 15.600 | 9.300 | 15.800 | 11.100 | 10.800 | 12.100 | | | |
| 14:30 | 15.600 | 9.400 | 15.800 | 11.000 | 10.700 | 12.000 | | | |
| 14:40 | 15.500 | 9.300 | 15.700 | 11.000 | 10.700 | 12.000 | | | |
| 14:50 | 15.500 | 9.300 | 15.800 | 11.000 | 10.700 | 12.100 | | | |
| 15:00 | 15.600 | 9.300 | 15.700 | 10.900 | 10.700 | 12.000 | | | |
| 17:10 | 15.400 | 9.200 | 15.500 | 10.800 | 10.600 | 11.900 | | | |
| 17:20 | 15.300 | 9.200 | 15.500 | 10.800 | 10.600 | 11.800 | | | |
| 17:30 | 15.300 | 9.200 | 15.500 | 10.800 | 10.600 | 11.800 | | | |
| 17:40 | 15.300 | 9.200 | 15.400 | 10.800 | 10.500 | 11.900 | | | |
| 17:50 | 15.300 | 9.200 | 15.500 | 10.800 | 10.600 | 11.800 | | | |
| 18:00 | 15.300 | 9.200 | 15.500 | 10.800 | 10.500 | 11.800 | | | |
| 20:10 | 15.200 | 9.100 | 15.300 | 10.700 | 10.400 | 11.700 | | | |
| 20:20 | 15.100 | 9.100 | 15.300 | 10.700 | 10.400 | 11.700 | | | |
| 20:30 | 15.200 | 9.200 | 15.300 | 10.700 | 10.400 | 11.700 | | | |

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 20:40 | 15.100 | 9.100 | 15.400 | 10.700 | 10.400 | 11.700 | | | |
| 20:50 | 15.200 | 9.100 | 15.300 | 10.700 | 10.500 | 11.700 | | | |
| 21:00 | 15.100 | 9.100 | 15.300 | 10.700 | 10.400 | 11.700 | | | |
| 23:10 | 15.400 | 9.400 | 15.500 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | | | |
| 23:20 | 15.400 | 9.400 | 15.500 | 10.900 | 10.800 | 11.900 | | | |
| 23:30 | 15.400 | 9.400 | 15.400 | 10.900 | 10.800 | 11.900 | | | |
| 23:40 | 15.300 | 9.300 | 15.400 | 10.800 | 10.700 | 11.800 | | | |
| 23:50 | 15.200 | 9.300 | 15.400 | 10.900 | 10.700 | 11.800 | | | |
| 3/21 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 15.200 | 9.300 | 15.400 | 10.800 | 10.600 | 11.800 | | | |
| 2:10 | 15.500 | 9.500 | 15.200 | 10.900 | 10.900 | 11.900 | | | |
| 2:20 | 16.800 | 10.500 | 16.400 | 11.800 | 11.600 | 12.100 | | | |
| 2:30 | 16.200 | 9.900 | 15.600 | 12.000 | 12.500 | 13.300 | | | |
| 2:40 | 15.300 | 9.200 | 15.000 | 10.500 | 10.400 | 11.800 | | | |
| 2:50 | 15.000 | 9.000 | 15.000 | 10.500 | 10.300 | 11.500 | | | |
| 3:00 | 15.000 | 9.000 | 15.000 | 10.500 | 10.300 | 11.500 | | | |
| 5:10 | 15.600 | 9.700 | 15.300 | 11.000 | 10.900 | 11.900 | | | |
| 5:20 | 15.000 | 9.000 | 15.000 | 10.700 | 10.700 | 11.700 | | | |
| 5:30 | 14.900 | 9.000 | 15.000 | 10.500 | 10.300 | 11.400 | | | |
| 5:40 | 14.900 | 9.000 | 15.000 | 10.500 | 10.400 | 11.500 | | | |
| 5:50 | 15.000 | 9.300 | 15.200 | 10.700 | 10.500 | 11.600 | | | |
| 6:00 | 15.000 | 9.100 | 15.200 | 10.700 | 10.600 | 11.500 | | | |
| 8:10 | 21.000 | 20.400 | 28.400 | 22.700 | 21.700 | 16.000 | | | |
| 8:20 | 36.300 | 38.300 | 34.800 | 28.400 | 30.100 | 23.500 | | | |
| 8:30 | 50.300 | 42.700 | 28.500 | 26.300 | 28.900 | 31.800 | | | |
| 8:40 | 34.700 | 24.600 | 20.200 | 18.700 | 20.100 | 26.600 | | | |
| 8:50 | 33.500 | 18.900 | 18.800 | 15.800 | 16.800 | 24.200 | | | |
| 9:00 | 35.200 | 24.400 | 18.700 | 16.700 | 17.500 | 20.400 | | | |
| 11:10 | 23.900 | 15.100 | 18.800 | 15.200 | 14.900 | 16.200 | | | |
| 11:20 | 27.300 | 18.300 | 22.100 | 17.600 | 17.400 | 18.200 | | | |
| 11:30 | 23.400 | 15.800 | 22.600 | 18.700 | 19.200 | 18.700 | | | |
| 11:40 | 21.800 | 13.000 | 20.100 | 15.600 | 14.900 | 16.500 | | | |
| 11:50 | 21.200 | 12.100 | 20.200 | 15.100 | 14.100 | 15.400 | | | |
| 12:00 | 20.900 | 12.200 | 21.900 | 16.200 | 15.400 | 15.300 | | | |
| 14:10 | 18.100 | 10.600 | 19.800 | 14.400 | 13.100 | 14.100 | | | |
| 14:20 | 17.900 | 10.500 | 19.500 | 14.200 | 12.900 | 13.900 | | | |
| 14:30 | 17.700 | 10.400 | 19.300 | 14.000 | 12.700 | 13.800 | | | |
| 14:40 | 17.600 | 10.300 | 19.200 | 14.100 | 12.800 | 13.800 | | | |
| 14:50 | 17.500 | 10.200 | 19.000 | 13.900 | 12.700 | 13.700 | | | |
| 15:00 | 17.400 | 10.200 | 18.800 | 13.900 | 12.600 | 13.700 | 7.300 | | |
| 17:10 | 18.300 | 12.200 | 20.000 | 15.900 | 14.600 | 16.200 | | | |
| 17:20 | 18.100 | 12.100 | 19.700 | 15.800 | 14.500 | 16.000 | | | |
| 17:30 | 18.000 | 12.000 | 19.500 | 15.700 | 14.400 | 15.900 | | | |
| 17:40 | 17.800 | 11.900 | 19.300 | 15.500 | 14.300 | 15.800 | | | |
| 17:50 | 17.700 | 11.700 | 19.200 | 15.300 | 14.100 | 15.600 | | | |
| 18:00 | 17.600 | 11.600 | 19.000 | 15.200 | 14.100 | 15.500 | | | |
| 20:10 | 16.600 | 10.700 | 17.600 | 14.000 | 13.100 | 14.400 | | | |
| 20:20 | 16.500 | 10.600 | 17.500 | 14.000 | 13.000 | 14.400 | | | |
| 20:30 | 16.400 | 10.500 | 17.400 | 13.900 | 13.000 | 14.300 | | | |
| 20:40 | 16.400 | 10.500 | 17.400 | 13.800 | 12.900 | 14.200 | | | |
| 20:50 | 16.300 | 10.500 | 17.300 | 13.800 | 12.900 | 14.200 | | | |
| 21:00 | 16.200 | 10.400 | 17.200 | 13.800 | 12.900 | 14.100 | | | |
| 23:10 | 19.500 | 13.200 | 18.900 | 15.400 | 16.500 | 15.900 | | | |
| 23:20 | 19.000 | 12.600 | 18.000 | 15.100 | 15.500 | 15.400 | | | |

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 23:30 | 18.600 | 12.600 | 17.800 | 15.000 | 15.100 | 14.800 | | | |
| 23:40 | 18.400 | 11.900 | 17.600 | 14.800 | 14.900 | 14.900 | | | |
| 23:50 | 18.400 | 12.100 | 17.600 | 14.500 | 14.500 | 14.900 | | | |
| 3/22 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 18.200 | 11.900 | 17.600 | 14.600 | 14.600 | 14.900 | | | |
| 2:10 | 17.400 | 11.400 | 17.400 | 14.400 | 14.400 | 14.600 | | | |
| 2:20 | 17.300 | 11.200 | 17.000 | 14.000 | 13.900 | 14.100 | | | |
| 2:30 | 16.900 | 10.900 | 16.900 | 13.900 | 13.800 | 14.100 | | | |
| 2:40 | 16.900 | 10.800 | 16.700 | 13.500 | 13.300 | 13.700 | | | |
| 2:50 | 16.700 | 10.600 | 16.600 | 13.600 | 13.500 | 13.900 | | | |
| 3:00 | 16.500 | 10.500 | 16.500 | 13.300 | 13.000 | 13.600 | | | |
| 5:10 | 18.600 | 11.400 | 16.700 | 14.200 | 14.200 | 17.200 | | | |
| 5:20 | 18.300 | 11.100 | 16.700 | 14.100 | 14.000 | 17.000 | | | |
| 5:30 | 18.000 | 11.000 | 16.600 | 14.000 | 13.700 | 16.600 | | | |
| 5:40 | 17.800 | 10.800 | 16.500 | 13.900 | 13.600 | 16.300 | | | |
| 5:50 | 17.700 | 10.700 | 16.400 | 13.800 | 13.400 | 16.000 | | | |
| 6:00 | 17.500 | 10.600 | 16.200 | 13.700 | 13.200 | 15.800 | | | |
| 8:10 | 16.100 | 9.800 | 15.600 | 12.600 | 12.100 | 13.800 | | | |
| 8:20 | 16.100 | 9.700 | 15.600 | 12.600 | 12.100 | 13.800 | | | |
| 8:30 | 16.000 | 9.700 | 15.400 | 12.600 | 12.000 | 13.700 | | | |
| 8:40 | 15.900 | 9.700 | 15.500 | 12.600 | 12.000 | 13.700 | | | |
| 8:50 | 15.900 | 9.700 | 15.500 | 12.500 | 12.000 | 13.600 | | | |
| 9:00 | 15.800 | 9.600 | 15.400 | 12.500 | 12.000 | 13.500 | | | |
| 11:10 | 15.200 | 9.300 | 15.000 | 12.100 | 11.500 | 12.800 | | | |
| 11:20 | 15.200 | 9.300 | 15.000 | 12.000 | 11.500 | 12.800 | | | |
| 11:30 | 15.200 | 9.300 | 15.100 | 12.100 | 11.400 | 12.700 | | | |
| 11:40 | 15.100 | 9.300 | 15.100 | 12.000 | 11.400 | 12.700 | | | |
| 11:50 | 15.200 | 9.300 | 15.000 | 12.000 | 11.400 | 12.700 | | | |
| 12:00 | 15.100 | 9.200 | 15.000 | 12.000 | 11.400 | 12.700 | | | |
| 14:10 | 38.000 | 35.500 | 15.400 | 15.400 | 17.700 | 18.400 | | | |
| 14:20 | 50.200 | 42.400 | 33.400 | 33.200 | 33.200 | 28.300 | | | |
| 14:30 | 49.400 | 39.300 | 37.600 | 35.800 | 37.800 | 30.300 | | | |
| 14:40 | 42.300 | 30.600 | 35.400 | 35.700 | 39.000 | 33.700 | | | |
| 14:50 | 43.300 | 30.400 | 35.700 | 29.400 | 29.000 | 27.800 | | | |
| 15:00 | 49.100 | 27.400 | 30.900 | 26.400 | 27.000 | 26.000 | | | |
| 17:10 | 25.300 | 13.700 | 20.300 | 16.300 | 15.500 | 16.700 | | | |
| 17:20 | 24.900 | 13.400 | 19.900 | 16.100 | 15.300 | 16.500 | | | |
| 17:30 | 24.400 | 13.200 | 19.700 | 15.800 | 15.100 | 16.200 | | | |
| 17:40 | 23.900 | 13.000 | 19.400 | 15.600 | 14.900 | 16.100 | | | |
| 17:50 | 23.400 | 12.800 | 19.200 | 15.400 | 14.700 | 15.900 | | | |
| 18:00 | 23.000 | 12.600 | 18.900 | 15.300 | 14.500 | 15.700 | | | |
| 20:10 | 19.500 | 11.200 | 17.000 | 13.600 | 12.800 | 14.000 | | | |
| 20:20 | 19.600 | 11.400 | 17.100 | 13.700 | 12.900 | 13.900 | | | |
| 20:30 | 19.700 | 11.500 | 17.200 | 13.800 | 13.100 | 14.100 | | | |
| 20:40 | 19.400 | 11.500 | 17.200 | 13.800 | 13.100 | 14.100 | | | |
| 20:50 | 19.500 | 11.600 | 17.000 | 13.800 | 13.300 | 14.200 | | | |
| 21:00 | 19.200 | 11.500 | 17.300 | 13.900 | 13.300 | 14.100 | | | |
| 23:10 | 16.800 | 9.900 | 15.700 | 12.500 | 11.800 | 12.900 | | | |
| 23:20 | 16.700 | 9.900 | 15.600 | 12.400 | 11.700 | 12.800 | | | |
| 23:30 | 16.700 | 9.800 | 15.500 | 12.400 | 11.600 | 12.800 | | | |
| 23:40 | 16.600 | 9.800 | 15.500 | 12.400 | 11.600 | 12.700 | | | |
| 23:50 | 16.400 | 9.700 | 15.400 | 12.300 | 11.600 | 12.700 | | | |
| 3/23 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 16.300 | 9.700 | 15.300 | 12.200 | 11.500 | 12.600 | | | |

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 2:10 | 15.200 | 9.000 | 14.500 | 11.500 | 10.700 | 11.800 | | | |
| 2:20 | 15.200 | 9.000 | 14.500 | 11.500 | 10.700 | 11.800 | | | |
| 2:30 | 15.200 | 8.900 | 14.500 | 11.500 | 10.700 | 11.800 | | | |
| 2:40 | 15.100 | 8.900 | 14.500 | 11.400 | 10.700 | 11.700 | | | |
| 2:50 | 15.100 | 8.900 | 14.400 | 11.400 | 10.600 | 11.700 | | | |
| 3:00 | 15.000 | 8.900 | 14.400 | 11.400 | 10.600 | 11.700 | | | |
| 5:10 | 14.700 | 8.700 | 14.200 | 11.200 | 10.500 | 11.600 | | | |
| 5:20 | 14.600 | 8.700 | 14.200 | 11.200 | 10.500 | 11.600 | | | |
| 5:30 | 14.600 | 8.700 | 14.100 | 11.200 | 10.500 | 11.600 | | | |
| 5:40 | 14.600 | 8.700 | 14.200 | 11.200 | 10.500 | 11.500 | | | |
| 5:50 | 14.500 | 8.700 | 14.200 | 11.200 | 10.500 | 11.600 | | | |
| 6:00 | 14.500 | 8.600 | 14.100 | 11.200 | 10.400 | 11.600 | | | |
| 8:10 | 15.700 | 8.900 | 14.000 | 11.100 | 10.400 | 11.500 | | | |
| 8:20 | 16.200 | 9.300 | 14.400 | 11.400 | 10.600 | 12.000 | | | |
| 8:30 | 19.700 | 11.100 | 15.600 | 13.100 | 13.800 | 14.200 | | | |
| 8:40 | 17.400 | 10.600 | 17.400 | 13.300 | 12.400 | 13.800 | | | |
| 8:50 | 17.500 | 10.800 | 18.600 | 13.100 | 12.100 | 12.800 | | | |
| 9:00 | 16.800 | 9.600 | 17.100 | 12.300 | 11.600 | 12.600 | | | |
| 11:10 | 15.200 | 8.900 | 15.400 | 11.700 | 11.200 | 12.000 | | | |
| 11:20 | 15.400 | 9.300 | 15.900 | 11.900 | 11.300 | 12.000 | | | |
| 11:30 | 15.300 | 9.100 | 15.500 | 12.600 | 11.700 | 12.100 | | | |
| 11:40 | 15.100 | 9.100 | 15.300 | 11.700 | 11.200 | 12.000 | | | |
| 11:50 | 15.100 | 9.000 | 15.200 | 11.700 | 11.100 | 12.000 | | | |
| 12:00 | 15.000 | 9.000 | 15.100 | 11.600 | 11.000 | 11.900 | | | |
| 14:10 | 17.100 | 9.900 | 15.900 | 12.500 | 11.900 | 13.500 | | | |
| 14:20 | 16.900 | 9.800 | 16.000 | 12.500 | 11.800 | 13.400 | | | |
| 14:30 | 16.800 | 9.700 | 15.700 | 12.500 | 11.700 | 13.200 | | | |
| 14:40 | 16.700 | 9.700 | 15.600 | 12.300 | 11.700 | 13.200 | | | |
| 14:50 | 16.600 | 9.600 | 15.600 | 12.300 | 11.700 | 13.200 | | | |
| 15:00 | 16.500 | 9.600 | 15.500 | 12.300 | 11.700 | 13.200 | | | |
| 17:10 | 15.200 | 9.000 | 14.800 | 11.600 | 10.900 | 12.100 | | | |
| 17:20 | 15.200 | 9.000 | 14.600 | 11.500 | 10.900 | 12.000 | | | |
| 17:30 | 15.100 | 8.900 | 14.500 | 11.400 | 10.800 | 12.000 | | | |
| 17:40 | 15.000 | 8.800 | 14.400 | 11.300 | 10.700 | 12.000 | | | |
| 17:50 | 14.900 | 8.800 | 14.300 | 11.300 | 10.600 | 11.900 | | | |
| 18:00 | 14.800 | 8.700 | 14.300 | 11.300 | 10.600 | 11.900 | | | |
| 20:10 | 14.300 | 8.400 | 13.800 | 10.900 | 10.200 | 11.400 | | | |
| 20:20 | 14.200 | 8.400 | 13.700 | 10.800 | 10.200 | 11.400 | | | |
| 20:30 | 14.200 | 8.400 | 13.800 | 10.800 | 10.200 | 11.400 | | | |
| 20:40 | 14.200 | 8.400 | 13.800 | 10.800 | 10.200 | 11.400 | | | |
| 20:50 | 14.100 | 8.400 | 13.700 | 10.800 | 10.100 | 11.300 | | | |
| 21:00 | 14.100 | 8.400 | 13.700 | 10.800 | 10.100 | 11.300 | | | |
| 23:10 | 13.800 | 8.100 | 13.400 | 10.600 | 9.900 | 11.100 | | | |
| 23:20 | 13.800 | 8.200 | 13.400 | 10.500 | 9.900 | 11.100 | | | |
| 23:30 | 13.800 | 8.100 | 13.400 | 10.500 | 9.900 | 11.000 | | | |
| 23:40 | 13.800 | 8.200 | 13.400 | 10.500 | 9.800 | 11.000 | | | |
| 23:50 | 13.700 | 8.100 | 13.400 | 10.500 | 9.800 | 11.000 | | | |
| 3/24 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 13.700 | 8.100 | 13.400 | 10.500 | 9.800 | 11.000 | | | |
| 2:10 | 13.500 | 8.000 | 13.100 | 10.400 | 9.700 | 10.800 | | | |
| 2:20 | 13.500 | 8.000 | 13.100 | 10.300 | 9.700 | 10.900 | | | |
| 2:30 | 13.500 | 8.000 | 13.100 | 10.300 | 9.700 | 10.800 | | | |
| 2:40 | 13.500 | 8.000 | 13.100 | 10.300 | 9.700 | 10.800 | | | |
| 2:50 | 13.500 | 8.000 | 13.100 | 10.300 | 9.600 | 10.800 | | | |

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 | |
|-------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 3:00 | 13.500 | 8.000 | 13.100 | 10.300 | 9.700 | 10.800 | | | |
| 5:10 | 13.300 | 7.800 | 13.000 | 10.200 | 9.500 | 10.600 | | | |
| 5:20 | 13.300 | 7.800 | 13.000 | 10.100 | 9.500 | 10.700 | | | |
| 5:30 | 13.300 | 7.800 | 12.900 | 10.200 | 9.500 | 10.600 | | | |
| 5:40 | 13.300 | 7.800 | 13.000 | 10.100 | 9.500 | 10.600 | | | |
| 5:50 | 13.200 | 7.800 | 12.900 | 10.100 | 9.500 | 10.600 | | | |
| 6:00 | 13.200 | 7.800 | 13.000 | 10.100 | 9.400 | 10.600 | | | |
| 8:10 | 13.100 | 7.800 | 12.700 | 10.000 | 9.300 | 10.500 | | | |
| 8:20 | 13.100 | 7.800 | 12.800 | 10.000 | 9.400 | 10.500 | | | |
| 8:30 | 13.100 | 7.700 | 12.700 | 10.000 | 9.300 | 10.500 | | | |
| 8:40 | 13.100 | 7.700 | 12.700 | 100.000 | 9.300 | 10.500 | | | |
| 8:50 | 13.100 | 7.700 | 12.700 | 100.000 | 9.300 | 10.500 | | | |
| 9:00 | 13.100 | 7.700 | 12.700 | 100.000 | 9.300 | 10.400 | | | |
| 14:10 | 12.800 | 7.500 | 12.400 | 9.700 | 9.000 | 10.300 | | | |
| 14:20 | 12.800 | 7.500 | 12.400 | 9.600 | 9.000 | 10.300 | | | |
| 14:30 | 12.800 | 7.600 | 12.400 | 9.600 | 9.000 | 10.200 | | | |
| 14:40 | 12.800 | 7.500 | 12.400 | 9.600 | 9.000 | 10.200 | | | |
| 14:50 | 12.800 | 7.500 | 12.400 | 9.600 | 9.000 | 10.200 | | | |
| 15:00 | 12.800 | 7.500 | 12.400 | 9.600 | 9.000 | 10.200 | | | |
| 17:10 | 12.600 | 7.500 | 12.200 | 9.500 | 8.900 | 10.100 | | | |
| 17:20 | 12.600 | 7.400 | 12.200 | 9.600 | 8.900 | 10.100 | | | |
| 17:30 | 12.600 | 7.400 | 12.200 | 9.500 | 8.900 | 10.100 | | | |
| 17:40 | 12.600 | 7.400 | 12.300 | 9.600 | 8.900 | 10.100 | | | |
| 17:50 | 12.600 | 7.400 | 12.200 | 9.500 | 8.900 | 10.100 | | | |
| 18:00 | 12.500 | 7.400 | 12.200 | 9.500 | 8.900 | 10.100 | | | |
| 20:10 | 12.400 | 7.400 | 12.100 | 9.500 | 8.800 | 10.000 | | | |
| 20:20 | 12.400 | 7.300 | 12.100 | 9.500 | 8.800 | 10.000 | | | |
| 20:30 | 12.400 | 7.400 | 12.100 | 9.500 | 8.800 | 10.000 | | | |
| 20:40 | 12.500 | 7.300 | 12.100 | 9.400 | 8.800 | 10.000 | | | |
| 20:50 | 12.500 | 7.300 | 12.100 | 9.400 | 8.800 | 10.000 | | | |
| 23:10 | 12.400 | 7.300 | 11.900 | 9.400 | 8.700 | 9.900 | | | |
| 23:20 | 12.300 | 7.200 | 12.000 | 9.300 | 8.700 | 9.900 | | | |
| 23:30 | 12.300 | 7.300 | 11.900 | 9.300 | 8.600 | 9.900 | | | |
| 23:40 | 12.300 | 7.200 | 11.900 | 9.300 | 8.700 | 9.900 | | | |
| 23:50 | 12.300 | 7.200 | 11.900 | 9.300 | 8.700 | 9.900 | | | |
| 3/25 | | | | | | | | | |
| 0:00 | 12.300 | 7.200 | 11.900 | 9.300 | 8.600 | 9.900 | | | |
| 2:10 | 12.200 | 7.200 | 11.800 | 9.200 | 8.600 | 9.700 | | | |
| 2:20 | 12.200 | 7.100 | 11.900 | 9.200 | 8.600 | 9.800 | | | |
| 2:30 | 12.200 | 7.200 | 11.800 | 9.200 | 8.500 | 9.800 | | | |
| 2:40 | 12.200 | 7.100 | 11.800 | 9.200 | 8.500 | 9.800 | | | |
| 2:50 | 12.200 | 7.100 | 11.800 | 9.200 | 8.500 | 9.700 | | | |
| 3:00 | 12.100 | 7.100 | 11.800 | 9.200 | 8.500 | 9.700 | | | |
| 5:10 | 12.000 | 7.000 | 11.600 | 9.100 | 8.400 | 9.700 | | | |
| 5:20 | 12.000 | 7.100 | 11.700 | 9.100 | 8.400 | 9.600 | | | |
| 5:30 | 13.800 | 7.300 | 11.700 | 9.100 | 8.400 | 9.600 | | | |
| 5:40 | 13.000 | 7.300 | 11.700 | 9.100 | 8.400 | 9.600 | | | |
| 5:50 | 18.200 | 10.600 | 11.700 | 9.100 | 8.400 | 9.600 | | | |
| 6:00 | 12.700 | 7.400 | 12.200 | 11.000 | 10.500 | 11.500 | | | |
| 8:10 | 18.700 | 9.100 | 11.700 | 9.100 | 8.500 | 9.600 | | | |
| 8:20 | 21.700 | 14.600 | 15.200 | 12.100 | 10.900 | 11.700 | | | |
| 8:30 | 24.900 | 21.400 | 17.300 | 13.800 | 14.700 | 13.700 | | | |
| 8:40 | 18.100 | 10.000 | 17.500 | 13.100 | 13.500 | 14.500 | | | |
| 8:50 | 17.600 | 9.200 | 15.000 | 11.600 | 11.400 | 11.600 | | | |

福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: μ SV/h)

| | MP1 | MP2 | MP3 | MP4 | MP5 | MP6 | MP7 | その他 | |
|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-----|----|
| | | | | | | | | 地名 | 数値 |
| 9:00 | 17.300 | 9.100 | 13.900 | 10.700 | 10.600 | 11.200 | | | |
| 11:10 | 14.500 | 7.800 | 12.500 | 9.600 | 9.100 | 10.200 | | | |
| 11:20 | 14.100 | 7.800 | 12.400 | 9.600 | 9.000 | 10.200 | | | |
| 11:30 | 14.000 | 7.700 | 12.400 | 9.500 | 9.000 | 10.100 | | | |
| 11:40 | 13.900 | 7.700 | 12.300 | 9.500 | 8.900 | 10.100 | | | |
| 11:50 | 13.800 | 7.600 | 12.300 | 9.400 | 8.800 | 10.000 | | | |
| 12:00 | 13.700 | 7.600 | 12.200 | 9.400 | 8.800 | 10.000 | | | |
| 14:10 | 12.600 | 7.200 | 11.600 | 9.000 | 8.400 | 9.600 | | | |
| 14:20 | 12.600 | 7.100 | 11.600 | 9.000 | 8.400 | 9.600 | | | |
| 14:30 | 12.500 | 7.100 | 11.600 | 9.000 | 8.400 | 9.600 | | | |
| 14:40 | 12.500 | 7.100 | 11.600 | 8.900 | 8.300 | 9.600 | | | |
| 14:50 | 12.500 | 7.100 | 11.500 | 8.900 | 8.300 | 9.500 | | | |
| 15:00 | 12.400 | 7.100 | 11.500 | 8.900 | 8.300 | 9.500 | 5.300 | | |
| 17:10 | 11.900 | 6.900 | 11.300 | 8.700 | 8.100 | 9.300 | | | |
| 17:20 | 11.900 | 6.900 | 11.200 | 8.600 | 8.000 | 9.300 | | | |
| 17:30 | 11.900 | 6.800 | 11.200 | 8.700 | 8.100 | 9.300 | | | |
| 17:40 | 11.900 | 6.800 | 11.200 | 8.600 | 8.100 | 9.300 | | | |
| 17:50 | 11.900 | 6.900 | 11.200 | 8.600 | 8.100 | 9.300 | | | |
| 18:00 | 11.800 | 6.800 | 11.200 | 8.700 | 8.000 | 9.300 | | | |

福島県第一・第二原子力発電所付近の地域気象情報(25日18:00現在)

1. 福島県第一・第二原子力発電所付近の地域気象情報

(1) 浜通り中部の天気概況

・25日

夜は、低気圧の影響で雨か雪の見込み

・26日

冬型の気圧配置となり、未明まで雨か雪、その後晴れや曇りとなる見込み
風が朝から夕方にかけてやや強い見込み

(2) 浜通り中部の風向・風速(予想)

・25日

南よりの風2~6m/s

上空約1000メートルでは、南よりの風6~13m/s

・26日

北西の風 3~7m/s 朝から夕方は7~12m/s

上空1000メートルでは、北西の風 12~23m/s

2 原子力発電所の測候

(1) 福島第一原子力発電所

| 日時 | 天候 | 風向 | 風速 (m/s) | 備考 |
|-------------|----|-----|-------------|----|
| 3/20 | | | | |
| 3:40 | | 西 | 1.1 | |
| 5:00 | | 北北西 | 1.5 | |
| 8:30 | 曇り | 東 | 1.3 | |
| 11:30 | 曇り | 東北東 | 1.4 | |
| 14:30 | 曇り | 南東 | 1.9 | |
| 18:10 | 曇り | 南 | 2.6 | |
| 19:30 | 曇り | 南西 | 1.8 | |
| 3/21 | | | | |
| 6:30 | 雨 | 北東 | 1.6 | |
| 11:30 | 雨 | 北 | 1.5 | |
| 12:00 | 雨 | 北西北 | 1.1 | |
| 3/22 | | | | |
| 6:00 | 小雨 | 北 | 1.3 | |
| 9:00 | 小雨 | 西 | 1.5 | |
| 12:00 | 小雨 | 北 | 1.5 | |
| 15:00 | 曇り | 北東 | 1.2 | |
| 18:00 | 曇り | 西 | 0.9 | |
| 21:00 | 雨 | 西 | 0.6 | |
| 3/23 | | | | |
| 0:00 | 雨 | 北西 | 1.8 | |
| 3:00 | 雪 | 北北西 | 2.9 | |
| 6:00 | 曇り | 北北西 | 2.5 | |
| 9:00 | 曇り | 北 | 3.5 | |
| 12:00 | 曇り | 北北西 | 1.6 | |
| 15:00 | 晴れ | 北西 | 1.6 | |
| 18:00 | 晴れ | 北西 | 1.5 | |
| 21:00 | - | 西南西 | 0.3 | |
| 3/24 | | | | |
| 0:00 | - | 北西 | 0.3 | |
| 3:00 | - | 西 | 1.0 | |
| 6:00 | 晴れ | 北 | 0.4 | |
| 9:00 | 晴れ | 南東 | 1.8 | |
| 12:00 | 晴れ | 南 | 3.0 | |
| 15:00 | 晴れ | 南東 | 4.5 | |
| 18:00 | 晴れ | 南 | 1.3 | |
| 21:00 | - | 北西 | 1.2 | |
| 3/25 | | | | |
| 0:00 | - | 北西 | 1.3 | |
| 3:00 | - | 西 | 1.0 | |
| 6:00 | - | 西北西 | 1.5 | |
| 9:00 | 晴れ | 北 | 1.9 | |
| 12:00 | 晴れ | 南南東 | 3.7 | |


(2)福島第二原子力発電所

| 日時 | 天候 | 風向 | 風速 (m/s) | 備考 |
|-------|----|-----|-------------|----|
| 3/20 | | | | |
| 0:00 | 晴れ | 西 | 6.3 | |
| 3:00 | 晴れ | 西北西 | 9.7 | |
| 6:00 | 晴れ | 北東 | 6.0 | |
| 9:00 | 晴れ | 東 | 3.2 | |
| 12:00 | 晴れ | 北東 | 1.2 | |
| 15:00 | 晴れ | 南南東 | 3.2 | |
| 18:00 | 曇り | 西南西 | 0.5 | |
| 21:00 | 晴れ | 北北東 | 1.3 | |
| 22:30 | 雨 | 北西 | 0.6 | |
| 3/21 | | | | |
| 3:00 | 晴れ | 西北西 | 0.5 | |
| 6:00 | 晴れ | 北東 | 3.3 | |
| 9:00 | 雨 | 北 | 13.7 | |
| 12:00 | 雨 | 北 | 6.3 | |
| 15:00 | 雨 | 北東 | 6.2 | |
| 18:00 | 曇り | 東北東 | 2.6 | |
| 21:00 | 曇り | 北北西 | 2.4 | |
| 3/22 | | | | |
| 0:00 | 曇り | 西 | 6.3 | |
| 3:00 | 曇り | 北北西 | 1.1 | |
| 6:00 | 雨 | 北北西 | 5.8 | |
| 9:00 | 曇り | 北西 | 3.8 | |
| 12:00 | 小雨 | 北 | 1.5 | |
| 15:00 | 曇り | 北東 | 2.9 | |
| 18:00 | 曇り | 西 | 4.8 | |
| 21:00 | 雨 | 北北西 | 2.0 | |
| 3/23 | | | | |
| 0:00 | 雨 | 北北西 | 2.7 | |
| 3:00 | 曇り | 北 | 9.9 | |
| 6:00 | 曇り | 北 | 8.2 | |
| 9:00 | 曇り | 北北東 | 9.0 | |
| 12:00 | 曇り | 北 | 6.0 | |
| 15:00 | 晴れ | 東北東 | 2.9 | |
| 18:00 | 晴れ | 北北西 | 6.9 | |
| 21:00 | 晴れ | 北西 | 6.7 | |
| 3/24 | | | | |
| 0:00 | 晴れ | 北西 | 5.0 | |
| 3:00 | 晴れ | 北西 | 2.6 | |
| 6:00 | 晴れ | 西南西 | 2.7 | |
| 9:00 | 晴れ | 南東 | 4.1 | |
| 15:00 | 晴れ | 南 | 8.5 | |
| 18:00 | 晴れ | 西南西 | 1.6 | |
| 21:00 | 晴れ | 北西 | 1.6 | |
| 3/25 | | | | |
| 0:00 | 晴れ | 北西 | 1.6 | |
| 3:00 | 晴れ | 北 | 2.6 | |
| 6:00 | 晴れ | 北西 | 2.2 | |
| 9:00 | 晴れ | 北北東 | 5.0 | |
| 12:00 | 晴れ | 東南東 | 4.2 | |
| 15:00 | 晴れ | 南南東 | 2.1 | |
| 18:00 | 晴れ | 東 | 0.8 | |


福島第一原子力発電所

////// 周辺監視区域
 --- 敷地境界

参考

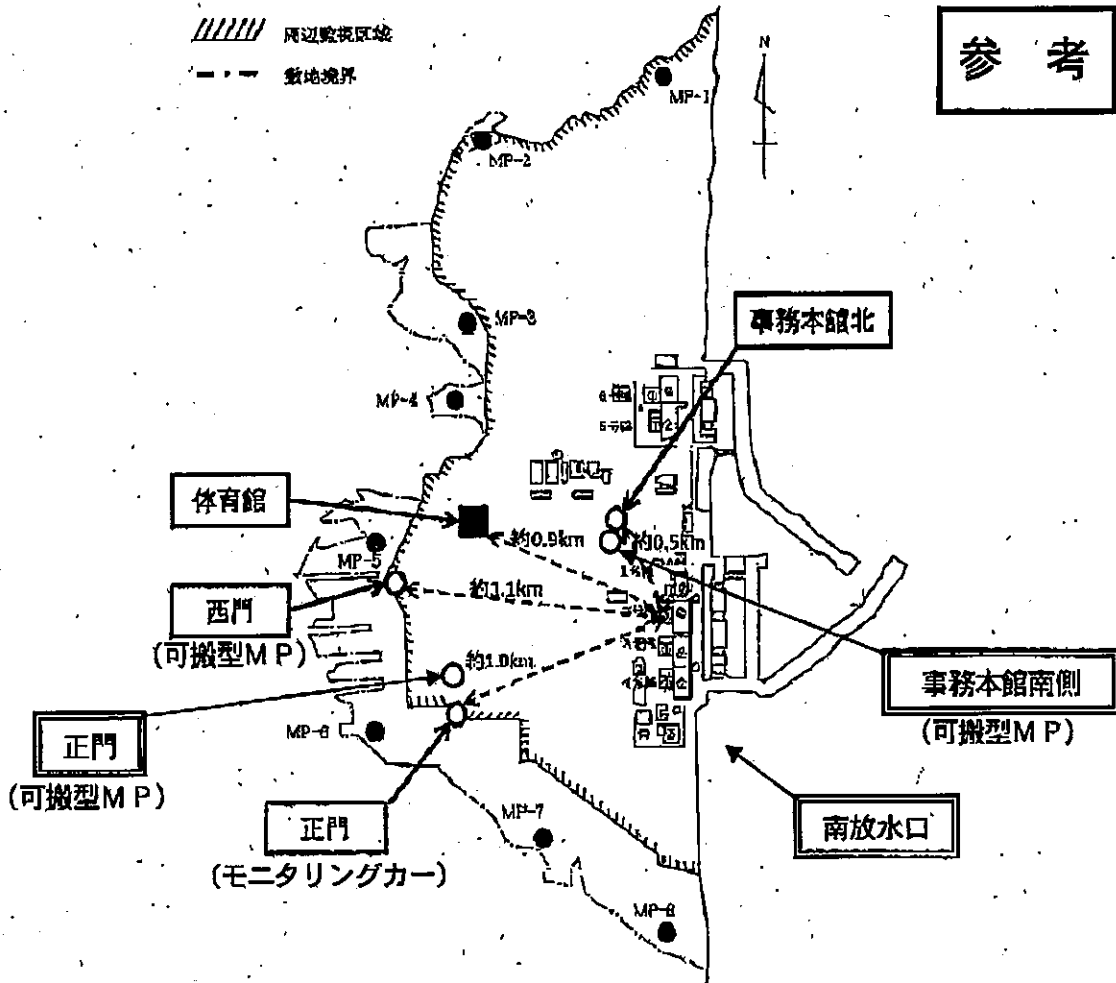

MP1
 モニタリングポスト配置図 2F

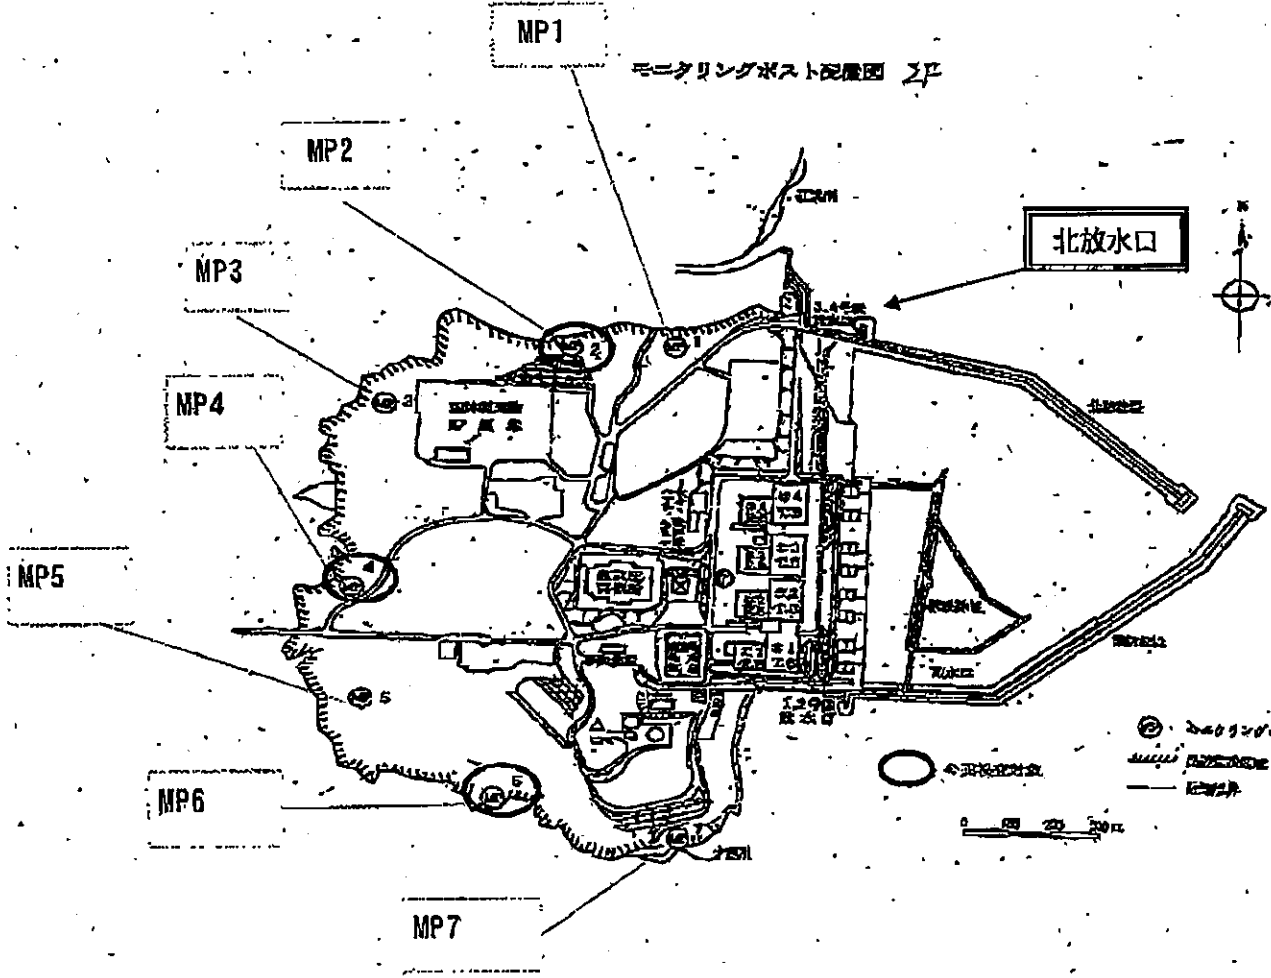

モニタリングポイント

～福島県内各地方 環境放射能測定値（暫定値）～

