

平成 23 年（2011 年）東京電力（株）福島第一・第二原子力発電所事故（東日本大震災）について

平成 23 年 5 月 12 日（17：00）現在
原 子 力 災 害 対 策 本 部

1. 直近の主要な事象・対応等

（5月8日）

09：00 1号機原子炉建屋大物搬入口周辺、3号機原子炉建屋北側周辺にて遠隔操作による瓦礫撤去作業を実施（～16:00）

10：30 飛散防止剤の樹脂散布 物揚場西側法面等（有人5,100m³）（～14:00）

12：10 3号機の使用済燃料プールへの放水（約60t）を実施（～14:10）

16：18 3号機タービン建屋の復水器からの水抜きを開始（～10日 05:41）

20：08 1号機原子炉建屋の二重扉を貫通しているダクトを切断し、一部開放

（5月9日）

04：17 1号機二重扉を全開放

09：00 1号機原子炉建屋西側、3号機原子炉建屋北側周辺にて遠隔操作による瓦礫撤去作業を実施（～16:00）

12：14 3号機の使用済燃料プールへの淡水の注水（約80t）を実施（～15:00）

16：05 4号機の使用済燃料プールへの放水（約100t）を実施（～19:05）

（5月10日）

13：09 2号機の使用済燃料プールへの淡水の注水（約56t）を実施（～14:45）

16：00 一時立入り予定等

川内村：54世帯92名実施済み（10日）、30世帯（12日予定）

葛尾村：20世帯（12日予定）

田村村：120世帯（日程調整中）

他6市町村は、5月下旬予定

（5月11日）

12：30 3号機海側取水電源ケーブルピット内に水の流入あり。サンプリング実施中。

18：45 コンクリート注入による止水処理後、18：45に止水を確認

（5月12日）

05：00 1号機原子炉水位（燃料域A）がダウンスケールとなったことを確認。

2. 東電福島第一原発における作業の進行状況

（1） 使用済燃料プールへの注水

	累積水量	実施機関
1号機	約 90t	東電（実施：3月31日、水量：計約 90t）
2号機	約 811 ～826t	東電（実施：3月20、22、25、29、30日、4月1、4、7、10、13、16、19、22、25、28日、5月2、6、10 日水量：計約 811 ～826t）

3号機	約 5,530.5t	自衛隊（実施：3月17、18日、水量：計約100t）
		機動隊（実施：3月17日、水量：計約44t）
		緊急消防援助隊（実施：3月19、20、22、25日、水量：計約4,227t）
		東電（実施：3月18、23、24、27、29、31日、4月2、4、7、8、10、12、14、18、22、26日、5月8日、9日 水量：計約1,159.5t）
4号機	約 4,196.2t	自衛隊（実施：3月20、21日、水量：約250t）
		東電（実施：3月21、22、23、24、25、27、30日、4月1、3、5、7、9、13、15、17、19、20、21、22、23、24、25、26、27日、5月5、6、7、9、11日 水量：約3,946.2t(5月11日迄)）
共用 プール	約 130t	東電（実施：3月21日、水量：約130t）

(2) 電源復旧状況

- ・ 1号機：中央制御室の照明の点灯及び監視系の復旧（3月24日）
- ・ 2号機：中央制御室の照明の点灯及び監視系の復旧（3月26日）
- ・ 3号機：中央制御室の照明の点灯及び監視系の復旧（3月24日）
- ・ 4号機：中央制御室の照明が点灯及び監視系の復旧（3月29日）
- ・ 5号機：すべて外部電源に切替完了
- ・ 6号機：すべて外部電源に切替完了

(3) 飛散防止剤の樹脂散布状況

月日	散布量（単位：ℓ）	散布範囲（m ² ）	散布場所
4月 1日	約2000	約 500	共用プール山側
5日	約2400	約 600	共用プール山側等
6日	約2400	約 600	共用プール山側
8日	約1300	約 680	共用プール山側
10日	約2000	約 550	共用プール山側
11日	約2400	約1200	共用プール山側
12日	約1400	約 700	共用プール山側
13日	約1000	約 400	共用プール山側
14日	約3500	約1600	共用プール山側
15日	約3800	約1900	共用プール山側
16日	約3800	約1800	サレッショングル水サージタンク山側等
17日	約3800	約1900	集中廃棄物処理施設周辺
18日	約3300	約1200	集中廃棄物処理施設周辺
20日	約3800	約1900	集中廃棄物処理施設周辺

21日	約12800	約6400	5、6号機高圧開閉所山側等
24日	約3500	約860	5号機原子炉建屋山側
25日	約10500	約3800	5号機原子炉建屋山側等
26日	約12500	約5000	3号機タービン建屋海側
27日	約18750	約7500	3号機タービン建屋東側
28日	約10500	約4540	5号機原子炉建屋山側他
29日	約29100	約12800	4号機タービン建屋東側及び 5号機原子炉建屋山側他
30日	約15800	約7400	4号機タービン建屋南側、旧事 務本館周辺法面、体育館付近、 物揚場西側法面
5月 1日	約11300	約5400	事務本館法面等及び4号機原子 炉建屋南側
2日	約21000	約9500	4号機原子炉建屋南側・西側、 旧事務本館周辺法面、体育館付 近、物揚場西側法面
3日	約21000	約9300	3号機原子炉建屋西側、旧事務 本館周辺法面、グラウンド付近、 物揚場西側法面
4日	約20500	約9200	3号機原子炉建屋西側、旧事務 本館周辺法面、グラウンド付近、 物揚場西側法面
5日	約20500	約9350	2号機原子力建屋西側、物揚場 西側法面等
6日	約20500	約9200	1号機原子炉建屋西側、物揚場 西側法面、集中廃棄物処理施設 周辺法面、グラウンド裸地
7日	約10500	約5150	物揚場西側法面、集中廃棄物処 理施設周辺法面、グラウンド裸 地
8日	約10200	約5100	物揚場西側、集中ラド周辺、グ ランド付近
9日	約10500	約5250	固体廃棄物貯蔵庫周辺、集中ラ ド周辺、グランド付近
10日	約25100	約11050	1、2号機タービン建屋東側、固体 廃棄物貯蔵庫周辺
11日	約10500	約5250	固体廃棄物貯蔵庫周辺、南護岸、 1号タービン建屋北側・南側

3. 発電所の状況

(1) 東電福島第一

	主要事象・対応	主要データ
1号機 ※INES評 価レベル7 (広範囲 な影響を 伴う事故)	<p><3月></p> <p>11日15:42 10条通報（全交流電源喪失）</p> <p>11日16:36 15条事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）</p> <p>12日01:20 15条事象発生 (格納容器圧力異常上昇)</p> <p>12日10:17 ベント開始</p> <p>12日15:36 水素爆発</p> <p>12日20:20 原子炉への海水注水開始</p> <p>22日11:20 圧力容器温度上昇</p> <p>24日11:30 中央制御室の照明が点灯</p> <p>25日15:37 原子炉への淡水注水開始</p> <p>27日07:30 タービン建屋の溜まり水を復水器へ移送</p> <p>31日09:20 トレンチ内滞留水の排水</p> <p>31日12:00 復水貯蔵タンクの水をサイジタンクへ移送開始</p> <p>31日13:03 使用済燃料プールへ注水開始</p> <p><4月></p> <p>3日12:18 原子炉への注入仮設電動ポンプの電源を電源車から本設電源へ切替</p> <p>7日01:31 1号機原子炉格納容器内へ窒素ガス注入を開始</p> <p>10日09:30 復水器から復水貯蔵タンクへの移送完了</p> <p>14日12:20 1、2号機スクリーン前面及び取水口前へのシルトフェンスを設置完了</p> <p>17日16:00 遠隔操作ロボットによる建屋内現場状況調査開始</p> <p>29日11:36 遠隔操作ロボットによる建屋内の現場確認を実施。原子炉格納容器から有意な水漏れがないことを確認</p> <p><5月></p> <p>2日12:58 炉心注入ポンプへの警報設置のため、消防ポンプによる炉心注水に一時切替</p> <p>5日11:32 原子炉建屋環境改善作業と</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・水位(5月12日11:00) (A) ダウンスケール (B)-1700mm ・原子炉圧力(5月12日11:00) (A) 0.465MPaG、(B) 1.300MPaG ・格納容器圧力(5月12日11:00) 0.1212MPaabs ・圧力容器温度(給水ノズル) (5月12日11:00) : 114.9°C ・サーモグラフィ(26日07:30頃) 格納容器 : 25°C プール : 23°C

	<p>して局所排風機を敷設し、全4台が起動</p> <p>11日08:58 大熊線2号線の復旧による所内電源の一時停止作業に伴う1号機窒素ガス供給設備の一時停止（0850-1558）</p> <p>12日05:00 原子炉水位（燃料域A）のダウンスケールを確認</p>	
2号機 ※INES評価レベル7	<p><3月></p> <p>11日15:42 10条通報（全交流電源喪失）</p> <p>11日16:36 15条事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）</p> <p>13日11:00 ベント開始</p> <p>14日13:25 15条事象発生（原子炉冷却機能喪失）</p> <p>14日16:34 原子炉への海水注入開始</p> <p>14日22:50 15条事象発生（格納容器圧力異常上昇）</p> <p>15日00:02 ベント開始</p> <p>15日06:10 圧力抑制室付近で異音発生</p> <p>15日06:20頃 圧力抑制室損傷の疑い</p> <p>15日08:25 白煙発生</p> <p>20日15:05 使用済燃料プールへ注水開始</p> <p>26日10:10 原子炉への淡水注水開始</p> <p>26日16:46 中央制御室の照明が点灯</p> <p>29日16:45 復水貯蔵タンクの水をサイジタンクへ移送</p> <p><4月></p> <p>2日16:25 取水口付近ピットからの水漏れに關し、コンクリート注入による止水作業開始</p> <p>2日17:10 復水器から復水貯蔵タンクへの水の移送開始</p> <p>3日12:18 原子炉への注入仮設電動ポンプの電源を電源車から本設電源へ切替</p> <p>5日15:07 2号機取水口付近のピット側面のコンクリート部分からの漏水に關し、取水口付近のピット周辺に穴を開け、凝固剤を注入（6日05:38頃、汚</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・水位（5月12日11:00） <ul style="list-style-type: none"> (A)-1500mm (B)-2100mm ・原子炉圧力（5月12日11:00） <ul style="list-style-type: none"> (A)-0.023MPaG、(D)-0.018MPaG ・格納容器圧力（5月12日11:00） <ul style="list-style-type: none"> 0.055MPaabs ・圧力容器温度（給水ノズル）（5月12日11:00）：114.8°C ・使用済燃料プール水温（5月12日11:00）：50.0°C ・サーモグラフィ（26日07:30頃） <ul style="list-style-type: none"> 原子炉建屋屋上：24°C

	<p>染水の海への流出停止を確認)</p> <p>9日13:10 復水器から復水貯蔵タンクへの移送完了</p> <p>13日17:04 タービン建屋トレーニングにあらる高レベル滞留水を復水器へ移送完了</p> <p>14日12:20 1、2号機スクリーン前面及び取水口前へのシルトフェンスを設置完了</p> <p>15日14:15 2号機スクリーン前面に鉄板を設置完了（本日7枚中4枚）</p> <p>18日13:42 遠隔操作ロボットによる建屋内現場状況調査を実施</p> <p>19日10:08 タービン建屋トレーニング内にある滞留水（高線量の滞留水）の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送を開始</p> <p>30日14:05 タービン建屋トレーニング内立坑から集中廃棄物処理施設への水の移送再開</p> <p><5月></p> <p>1日13:35 2号機のトレーニング立杭の閉塞作業を開始</p> <p>2日10:05 使用済燃料プールに淡水を注入（～11:40）（約55t）</p> <p>11:00頃 タービン建屋トレーニング滞留水の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送状況についてパトロールを実施</p> <p>12:58 炉心注入ポンプへの警報設置のため、消防ポンプによる炉心注水に一時切替</p> <p>6日09:36 使用済燃料プールに注水（～11:16）（約58t）</p> <p>7日09:22 3号機原子炉給水系配管工事に伴い、タービン建屋トレーニング内にある滞留水の集中廃棄物処理施設プロセス建屋へ</p>	
--	--	--

	<p>の移送を一時中断(～16:02)</p> <p>10日13:09 使用済み燃料プールへ水を注入(～14:45) (約56t)</p> <p>12日15:20 タービン建屋トレーニング内滞留水の集中廃棄物処理プロセス建屋への移送再開</p>	
3号機 ※INES評価レベル7	<p><3月></p> <p>11日15:42 10条通報(全交流電源喪失)</p> <p>13日05:10 15条事象発生(非常用炉心冷却装置注水不能)</p> <p>13日08:41 ベント開始</p> <p>13日13:12 原子炉への海水注入開始</p> <p>14日05:20 ベント開始</p> <p>14日07:44 15条事象発生 (格納容器圧力異常上昇)</p> <p>14日11:01 水素爆発</p> <p>17日09:48 使用済み燃料プールへ注水開始</p> <p>22日22:46 中央制御室の照明が点灯</p> <p>25日18:02 原子炉への淡水注水開始</p> <p>28日17:40 復水貯蔵タンクの水をサイジタンクへ移送</p> <p><4月></p> <p>3日12:18 原子炉への注入仮設電動ポンプの電源を電源車から本設電源へ切替</p> <p>13日13:50 3、4号機スクリーン前面へのシルトフェンスを設置完了</p> <p>17日11:30 遠隔操作ロボットによる建屋内現場状況調査開始</p> <p><5月></p> <p>8日12:10 仮設電動ポンプにより使用済み燃料プールに注水(～14:10) (約60t)</p> <p>9日12:14 使用済み燃料プールへの燃料プール浄化系を用いた注水開始(～15:00) (約80t)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・水位(5月12日11:15) (A)-1700mm (B)-1950mm ・原子炉圧力(5月12日11:15) (A)-0.087MPaG、(C)-0.096MPaG ・格納容器圧力(5月12日11:00) 0.1027MPaabs ・圧力容器温度(給水ノズル) (5月12日11:15) : 189.2°C ・サーモグラフィ(26日07:30頃) 格納容器 : 26°C プール : 56°C
4号機 ※INES評価レベル3 (重大な)	<p><3月></p> <p>14日04:08 使用済み燃料プール水温度が84°Cに上昇</p> <p>15日09:38 火災発生</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・コンクリートポンプ車による使用済み燃料プールの水温確認 <p><4月></p> <p>12日 約90°C</p>

異常事象)	<p>16日05:45 火災発生</p> <p>20日08:21 使用済燃料プールへ注水開始</p> <p>29日11:50 中央制御室の照明が点灯</p> <p><4月></p> <p>13日13:50 3、4号機スクリーン前面へのシルトフェンスを設置完了</p> <p><5月></p> <p>5日12:19 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水 (~20:46) (約270t)</p> <p>6日12:38 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水 (~17:51) (約180t)</p> <p>7日14:05 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水 (~17:30) (約120t)</p> <p>9日16:05 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水 (~19:05) (約100t)</p> <p>11日16:07 コンクリートポンプ車により使用済み燃料プールに放水 (~19:38) (約120t)</p>	<p>22日放水前：約91°C</p> <p>23日放水前：約83°C</p> <p>23日放水後：約66°C</p> <p>24日放水前：約86°C</p> <p>24日放水後：約81°C</p>
5号機	<p><3月></p> <p>19日05:00 残留熱除去系ポンプで使用済燃料プール冷却開始</p> <p>20日14:30 冷温停止</p> <p>22日19:41 外部電源に切替完了</p> <p><5月></p> <p>2日13:30 起動変圧器(5SB)の受電試験に伴い、残留熱除去系ポンプを一時停止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・プール水温 (5月12日13:00) : 42.2°C
6号機	<p><3月></p> <p>19日22:14 残留熱除去系海水ポンプで使用済燃料プール冷却開始</p> <p>20日19:27 冷温停止</p> <p>22日19:41 外部電源に切替完了</p> <p><4月></p> <p>1日13:40 6号機廃棄物処理施設設備の床の溜まり水を5号機の復水器へ移送開始</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・プール水温 (5月12日13:00) : 29.5°C

	<p><5月></p> <p>1日14:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送を開始</p> <p>2日10:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送を開始 (~16:00) 約220トン)</p> <p>11:03 起動変圧器 (5SB) の受電試験に伴い、残留熱除去系ポンプを一時停止</p> <p>13:20 取水路内の調査終了</p> <p>3日14:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送を開始 (~17:00) 約114トン)</p> <p>7日10:00 タービン建屋内の溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施 (~15:00) (約200トン)</p> <p>9日14:00 タービン建屋内の溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施 (~17:00) (約60m³)</p> <p>10日10:00 タービン建屋内の溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施 (~16:00) (約120m³)</p> <p>10日11:00 原子炉建屋地下の溜まり水について、廃棄物処理建屋への移送を実施 (~12:30) (約10m³)</p> <p>11日10:00 タービン建屋内の溜まり水について、仮設タンクへの移送を実施 (~16:00) (約120m³)</p> <p>11日11:00 原子炉建屋地下の溜まり水について、廃棄物処理建屋への移送を実施 (~12:30) (約10m³)</p> <p>12日10:00 タービン建屋内の溜まり水について、仮設タンクへの移</p>	
--	---	--

	送を実施 (~16:00) (約120m³)	
共用 プール	<p><3月></p> <p>21日10:37 注水実施</p> <p>24日18:05 冷却ポンプを外部電源により起動</p> <p><4月></p> <p>17日14:34 共用プールへの電源供給停止（回路端末の短絡による） →復旧（17:30）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・共用プール水温 (5月12日06:25) : 28°C

(2) 東電福島第二

全号機が冷温停止中 (1、2、4号機 <INES評価レベル3> は15条事象から復帰済み)

4. 緊急事態宣言

3月11日19:03 原子力緊急事態宣言発令 (東電福島第一発電所)

3月12日07:45 原子力緊急事態宣言発令 (東電福島第二発電所)

5. 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

3月11日 東電福島第一発電所の半径3km圏内の避難、3km～10km圏内の屋内退避

3月12日 東電福島第一発電所の半径10km圏内の避難

3月12日 東電福島第二発電所の半径3km圏内の避難、3km～10km圏内の屋内退避

3月12日 東電福島第二発電所の半径10km圏内の避難

3月12日 東電福島第一発電所の原子炉への海水注入

3月12日 東電福島第一発電所の半径20km圏内の避難

3月15日 東電福島第一発電所の半径20～30km圏内の屋内退避

3月20日 東電福島第一発電所施設の作業に関する現場の実施要領及び作業実施について現地調整所における自衛隊を中心とした調整・決定及び管理

3月21日 福島、茨城、栃木及び群馬県産ホウレンソウ、カキナ及び福島県産原乳の出荷制限

3月23日 福島県産ホウレンソウ、コマツナ、キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー等の摂取及び出荷制限並びに茨城県産原乳及びパセリの出荷制限

4月 4日 千葉県香取市及び多古町産ホウレンソウ及千葉県旭市産ホウレンソウ、チンゲンサイ、シュンギク、サンチュ、セルリー、パセリの出荷制限

4月 8日 福島県喜多方市、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町産原乳の出荷制限を解除

群馬県産ホウレンソウ及びカキナの出荷制限を解除

4月10日	茨城県産原乳の出荷制限を解除
4月13日	福島県飯館村産しいたけ（露地原木栽培に限る）の摂取制限 福島県伊達市、相馬市、南相馬市、田村市、いわき市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯館村、葛尾村又は川内村産しいたけ（露地原木栽培に限る）の出荷制限
4月14日	栃木県産力キナの出荷制限を解除
4月16日	福島県福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、いわき市、国見町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村産原乳の出荷制限を解除
4月17日	茨城県（北茨城市及び高萩市を除く。）で産出されるホウレンソウ並びに茨城県の全域で産出されるカキナ及びパセリの出荷制限を解除
4月18日	しいたけ（露地原木栽培に限る）の出荷制限（13日付け）に関し、福島市産を追加
4月20日	福島県で水揚げされるイカナゴの稚魚の出荷制限及び摂取制限
4月21日	・東電福島第一発電所の半径20km圏内を22日午前0時をもって警戒区域に設定 ・東電福島第二発電所の避難区域を半径10km圏内から半径8km圏内に変更 ・福島県相馬市、新地町産原乳並びに栃木県那須塩原市、塩谷町産ホウレンソウの出荷制限を解除
4月22日	・東電福島第一原発から半径20kmから30km圏内に設定されていた屋内への退避を解除するとともに、計画的避難区域（葛尾村、浪江町、飯館村、川俣町の一部及び南相馬市の一部であって、東電福島第一原発から半径20km圏内の地域を除く）及び緊急時避難準備区域（広野町、楢葉町、川内村、田村市の一一部、南相馬市の一部。ただし、東電福島第一原発から半径20km圏内の地域を除く）を設定 ・千葉県香取市及び多古町において産出されたホウレンソウの出荷制限を解除 ・千葉県旭市において産出されたホウレンソウ、チンゲンサイ、シュンギク、サンチュ、セルリー及びパセリの出荷制限を解除 ・東電福島第一原発から半径20km圏内の区域並びに計画的避難区域及び緊急時避難準備区域における平成23年産稻の作付けを控えるよう要請
4月25日	福島県いわき市産しいたけ（露地原木栽培に限る）の出荷制限を解除
4月27日	・①栃木県で産出されるホウレンソウの出荷制限を解除 ・②福島県の9市町村（白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、矢祭町、塙町及び鮫川村）で産出されるアブラナ科の花薔薇類の出荷制限及び③摂取制限を解除 ・④福島県の17市町村（会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村及び只見町）で産出される結球性葉菜類の出荷制限及び⑤摂取制限を解除
5月1日	

・福島県の南相馬市（鹿島区のうち、鳥崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る。）及び川俣町（山木屋の区域を除く。）で産出される原乳の出荷制限を解除。

5月4日

・福島県県南地方（白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村）で産出される非結球性葉菜類、いわき地方（いわき市）で産出される非結球性葉菜類、アブラナ科の花蕾類及びカブ、県中地方（郡山市、須賀川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川村、古殿町、三春町、小野町）で産出される結球性葉菜類及びカブ、県北地方（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）、大玉村）のカブの出荷制限を解除

5月9日

・福島県伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄村及び平田村において産出されたたけのこ並びに福島県福島市、桑折町において産出されたくさそてつの出荷制限

5月11日

福島県県北地方（福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）及び大玉村で生産される結球性葉菜類、②同県県中地方（郡山市、須賀川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町、小野町において産出されるアブラナ科の花蕾類、③同県県南地方（白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村）で産出される結球性葉菜類、④同県会津・南会津地方（会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村及び只見町）で産出される非結球性葉菜類の出荷制限及び摂取制限を解除

5月12日

福島県に対して、警戒区域内で生存している家畜について、当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜の安楽死処分を行うよう指示。

6. 食品等の摂取及び出荷制限

（1）出荷制限・摂取制限品目

（5月11日現在）

		出荷制限	摂取制限
福 島 県	原乳	福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市（鹿島区のうち、鳥崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る。）、いわき市、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）、鏡石町、石川	—

	町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町、新地町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村及び鮫川村を除く全域	
非結球性葉菜類	白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村及び檜枝岐村を除く全域	白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村及び檜枝岐村を除く全域
結球性葉菜類	会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村、檜枝岐村、郡山市、須賀川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域除く）、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く）及び大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村及び鮫川村を除く全域	会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村、檜枝岐村、郡山市、須賀川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域除く）、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く）及び大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村及び鮫川村を除く全域
アブラナ科の花蕾類	白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、いわき市、郡山市、須川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域を除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町及び小野町を除く全域	白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村、いわき市、郡山市、須川市、田村市（第1原発から半径20km圏内区域を除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川町、古殿町、三春町及び小野町を除く全域
カブ	福島市、二本松市、伊達市、本宮	—

	市、郡山市、須賀川市、田村市(第1原発から半径20km圏内区域除く)、いわき市、桑折町、国見町、川俣町(山木屋の区域を除く。)、鏡石町、石川町、浅川村、古殿町、三春町、小野町、大玉村、天栄村、玉川村及び平田村を除く全域	
しいたけ	福島市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、田村市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村において露地原木栽培されたものに限る	飯舘村において露地原木栽培されたものに限る
たけのこ	伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄村及び平田村産に限る	
くさそてつ	福島市及び桑折町産に限る	
イカナゴの稚魚	福島県海域	福島県海域
茨城県	ホウレンソウ 北茨城市、高萩市産に限る	

※自肅品目 ・福島県相馬市：セリ ・茨城県（茨城県海域）：イカナゴの稚魚

（2）水道水の飲用制限

制限範囲	対象自治体（水道事業）
乳児	福島県飯舘村（飯舘村飯館簡易水道事業） 3/21～5/10（解除）

1 東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故及び対応状況

(1) 東京電力(株)福島第一原子力発電所（以下「東電福島第一原発」という。）の基本情報

所 在 地：福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22

原子炉形式：沸騰水型原子炉（BWR）

出 力：1号機（46万kw）

2号機（78万4千kw）

3号機（78万4千kw）

4号機（78万4千kw）

5号機（78万4千kw）

6号機（110万kw）

（2）事故の発生・進展の主な経緯

3月11日

14:46 三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震発生。運転中の1号機、2号機、3号機が地震により自動停止

15:42 1号機、2号機、3号機に関し、原子力災害対策特別措置法（以下「原災法」）第10条通報（全交流電源喪失）

16:36 1号機及び2号機に関し、原災法第15条事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）

16:45 1号機及び2号機に関し、原災法第15条通報

3月12日

00:57 1号機に関し、原災法第15条事象（格納容器圧力異常上昇）の通報

10:17 1号機に関し、ベント開始

15:36 1号機で水素爆発発生

16:17 原災法第15条事象発生（敷地境界放射線量上昇）※敷地境界付近で500 μ Sv/hを超える放射線量を測定

20:20 1号機に関し、消火系ラインを使用して、海水およびホウ酸による原子炉への注水を開始

20:41 1号機に関し、格納容器は破損していないことを確認（官房長官発言）

3月13日

05:10 3号機に関し、原災法第15条事象発生（非常用炉心冷却装置注水不能）

05:38 3号機に関し、原災法第15条通報

08:41 3号機に関し、ベント開始

08:56 原災法第15条事象発生（敷地境界放射線量上昇）

09:25 3号機に関し、原子炉内に消火系ラインからホウ酸を含んだ真水注入開始

11:00 2号機に関し、ベント開始

13:12 3号機に関し、原子炉への消火系ラインからの海水及びホウ酸の注入開始

14:15 原災法第15条事象発生（敷地境界放射線量上昇）

3月14日

01:10 1号機及び3号機に関し、汲み上げ箇所の海水が少なくなったことから、海水注入を停止

03 : 20 3号機に関し、海水注入を再開
04 : 08 4号機に関し、使用済燃料プールの水温が84°Cに上昇
05 : 20 3号機に関し、ベント開始
06 : 10 3号機に関し、格納容器圧力が460kPa（設計上の最高使用圧力：427kPa）程度まで上昇
07 : 44 3号機に関し、原災法第15条事象発生（格納容器圧力異常上昇）
07 : 55 3号機に関し、原災法第15条通報
11 : 01 3号機に関し、原子炉建屋付近で水素爆発発生
11 : 01 2号機に関し、原子力建屋パネル開放（水素対応）
11 : 15 東京電力によれば3号機の爆発は1号機で発生したものと同じ事象。格納容器と圧力容器は健全
13 : 25 2号機に関し、原災法第15条事象発生（原子炉冷却機能喪失）及び通報
16 : 34 2号機に関し、消火系ラインから原子炉への海水注入開始
18 : 06 2号機に関し、逃がし安全弁を開放。水位が-1,500mm⇒-1,100mmに回復
18 : 22 2号機に関し、原子炉水位が-3,700mmに到達し、燃料全体が露出
22 : 50 2号機に関し、原災法第15条事象発生（格納容器圧力異常上昇）
23 : 39 2号機に関し、原災法第15条通報

3月15日

00 : 02 2号機に関し、ベント開始
01 : 11 2号機に関し、原子炉圧力：1.44MPa⇒0.92MPa
03 : 00 2号機に関し、格納容器圧力が設計圧力を超えたことから、減圧操作及び注水操作を試みるも、減圧しきれず
06 : 10 2号機に関し、圧力抑制室（サプレッションプール）付近で異音発生。圧力抑制室の圧力低下
06 : 14 3号機に関し、煙発生
06 : 14 4号機に関し、音がして壁の一部破損を確認
06 : 20頃 2号機に関し、圧力抑制室に損傷の疑い
06 : 56 4号機に関し、建屋の上が変形した模様
08 : 25 2号機に関し、建屋5階付近から白煙確認
09 : 38 4号機に関し、建屋3階北西付近より火災発生確認
10 : 22 3号機に関し、周辺で400mSv/hの線量を測定
10 : 59 オフサイトセンターに対し、退避命令発出。福島県庁へ退避
12 : 25 4号機に関し、鎮火確認

3月16日

05 : 45 4号機に関し、建屋3階北西付近より火災発生確認
08 : 34 3号機に関し、白煙が大きく噴出
10 : 00 3号機に関し、白煙発生
10 : 45 3号機に関し、格納容器破損のおそれがあるため、中央制御室（共用）から作業員退避
11 : 14 3号機に関し、白煙についてはプールからの蒸発量が多いものと推定
11 : 33 3号機の格納容器の重大な損傷の可能性は低いとみて、作業員が中央制御

室に復帰し、注水作業再開

3月17日

- 09:48 3号機に関し、陸自ヘリにより使用済燃料プールへの散水（約80t）を実施（～10:01）
- 19:05 3号機に関し、警察の放水車により使用済燃料プールへの放水（約44t）を実施（～19:15）
- 19:35 3号機に関し、自衛隊の消防車により使用済燃料プールへの放水（約30t）を実施（～20:09）。放水前後の放射線量（ $3,630 \mu\text{Sv}/\text{h} \Rightarrow 3,586 \mu\text{Sv}/\text{h}$ ）

3月18日

- 10:00 使用済燃料共用プールに関し、満水を確認（温度：55°C）
- 13:30 5号機に関し、屋上孔開け作業終了
- 14:00頃 3号機に関し、自衛隊消防車による使用済燃料プールへの放水（約40t）を実施（～14:38）
- 14:42 3号機に関し、米軍高圧放水車を使用した東京電力による使用済燃料プールへの放水（約2t）を実施（～14:45）
- 17:00 6号機に関し、屋上孔開け作業終了
- 17:48 東電福島第一・第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院がINES（国際原子力・放射線事象評価尺度）の暫定評価結果を発表
- ・ 1号機、2号機及び3号機：評価レベル5（広範囲な影響を伴う事故）
 - ・ 4号機：評価レベル3（重大な異常事象）
- （参考）INES（国際原子力・放射線事象評価尺度）
- 評価レベル7：深刻な事故（チェルノブイリ発電所事故）
 - 評価レベル6：大事故
 - 評価レベル5：広範囲な影響を伴う事故（スリーマイル島発電所事故）
 - 評価レベル4：局所的な影響を伴う事故（東海村JCO臨界事故）
 - 評価レベル3：重大な異常事象（旧動燃東海再処理施設アスファルト固化処理施設火災爆発事故）
 - 評価レベル2：異常事象（美浜発電所2号機事故）
 - 評価レベル1：逸脱（「もんじゅ」ナトリウム漏れ事故）

3月19日

- 00:30 3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁・ハイパレスキュ一隊）の消防車による使用済燃料プールへの連続放水を実施（～00:50）
- 05:00 5号機に関し、残留熱除去系（RHR）ポンプ（C）が運転を再開し、使用済み燃料プールの冷却開始
- 07:42 5号機及び6号機に関し、ディーゼル発動機による電源確保（6号機の非常用ディーゼル発動機が2台運用可能）
- 08:58 原災法第15条事象発生（敷地境界放射線量上昇）
- 09:15 5号機及び6号機に関し、建屋屋根部に水素ガス滞留防止の穴開け（3箇所）完了
- 13:30 2号機に関し、外部送電線から予備電源変電施設までの受電を完了し、そこから負荷側へのケーブル敷設を実施
- 14:05 3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による使用済燃料プールへの連続放水（約2,430t）を実施（～3/20 03:40）。放水前後の放射線量（ $3,417 \mu\text{Sv}/\text{h} \Rightarrow 2,758 \mu\text{Sv}/\text{h}$ ）

18:30 5号機に関し、使用済燃料プール温度が低下。68.8°C (06:00) ⇒ 48.1°C (18:00)

22:14 6号機に関し、残留熱除去系 (RHR) ポンプ (C) が運転を再開し、使用済み燃料プールの冷却開始

3月20日

03:00 6号機に関し、使用済燃料プール温度が低下。67.5°C (3/19 23:00) ⇒ 52.0°C (3/20 03:00)

08:00 3号機に関し、原子炉内温度が3百数十度（原子炉の通常運転中は280°C ~290°C）になっており、炉圧上昇

08:20 4号機に関し、自衛隊の消防車（10台）により使用済燃料プールへの放水（約80t）を実施（～09:29）

14:30 5号機に関し、冷温停止（炉水100°C未満）

15:05 2号機に関し、東京電力（消防車）により、冷却系配管に消防車ポンプを接続して使用済燃料プールへの海水注入（約40t）を実施（～17:20）

18:22 4号機に関し、自衛隊の消防車（10台）による使用済燃料プールへの放水（約80t）を実施（～19:43）

19:27 6号機に関し、冷温停止（炉水100°C未満）

21:30 3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による使用済燃料プールへの連続放水（約1,137t）を実施（～3/21 03:58）

3月21日

06:37 4号機に関し、自衛隊の消防車12台及び東電の米軍高圧放水車1台により使用済燃料プールへの放水（13回、計約90t）実施（～08:41）。放水前後の放射線量（ $2,319 \mu\text{Sv}/\text{h} \Rightarrow 2,126 \mu\text{Sv}/\text{h}$ ）

10:37 使用済燃料共用プールに関し、東京電力（消防車）による注水（約130t）を実施（～15:30）

11:36 5号機に関し、電源を非常用ディーゼル発電機から外部電源に切替

14:30 1号機～4号機の放水口付近（南側）において、海水をサンプリングして核種分析を行った結果、放射線核種が検出。検出核種、濃度及び「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の規定に基づく線量限度等を定める告示」に定めるられた基準値は以下のとおり

Co(コバルト)-58 濃度： $5.955 \times 10^{-2} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 、基準値： $1 \times 10^0 \text{Bq}/\text{cm}^3$

I(ヨウ素)-131 濃度： $5.066 \times 10^0 \text{Bq}/\text{cm}^3$ 、基準値： $4 \times 10^{-2} \text{Bq}/\text{cm}^3$

I(ヨウ素)-132 濃度： $2.136 \times 10^0 \text{Bq}/\text{cm}^3$ 、基準値： $3 \times 10^0 \text{Bq}/\text{cm}^3$

Cs(セシウム)-134 濃度： $1.486 \times 10^0 \text{Bq}/\text{cm}^3$ 、基準値： $6 \times 10^{-2} \text{Bq}/\text{cm}^3$

Cs(セシウム)-136 濃度： $2.132 \times 10^{-1} \text{Bq}/\text{cm}^3$ 、基準値： $3 \times 10^{-1} \text{Bq}/\text{cm}^3$

Cs(セシウム)-137 濃度： $1.484 \times 10^0 \text{Bq}/\text{cm}^3$ 、基準値： $9 \times 10^{-2} \text{Bq}/\text{cm}^3$

15:55 3号機に関し、やや灰色がかった煙噴出

18:02 3号機の煙に関し、鎮静化確認

18:22 2号機に関し、建屋屋上から白いもや状の煙噴出

3月22日

11:20 1号機に関し、圧力容器温度が400°C以上に上昇（3/23以降、徐々に温度

低下)

- 15:10 3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁及び大阪市消防局）の消防車による使用済燃料プールへの連続放水（約150t）を実施（～16:00）
16:19 2号機に関し、東京電力（消防車）による使用済燃料プールへの注水（約18t）実施（～17:01）。注水前後の使用済燃料プール温度（53°C⇒51°C）
17:17 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（150t）実施（～20:32）
19:41 5号機及び6号機に関し、すべて外部電源に切替完了
22:46 3号機に関し、中央制御室の照明が点灯

3月23日

- 02:33 1号機に関し、原子炉圧力容器への消火系ラインに加え、給水系ラインを追加し、注水量を増量
09:00 1号機に関し、注水を給水系のみに切替
10:00 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約125t）実施（～13:02）。放水前後の放射線量（211.49 μSv/h⇒224.1 μSv/h）
11:00 3号機に関し、東京電力（冷却材浄化系）による使用済燃料プールへの注水（約35t）を実施（～13:20）
17:24 5号機に関し、仮設電源より本設電源へ切り替えた際、残留熱除去系海水ポンプが自動停止
16:20 3号機に関し、黒煙が噴出
23:30 3号機に関し、煙が止んでいることを確認（3/24 04:50頃にも確認）

3月24日

- 05:35 3号機に関し、東京電力（冷却材浄化系）による使用済燃料プールへの注水（約120t）を実施（～16:05）
10:50頃 1号機に関し、建屋屋上から白いもや状湯気の発生確認（3/25 06:20頃にも確認）
11:30 1号機に関し、中央制御室の照明が点灯
14:25 3号機に関し、タービン建屋地下の高圧復水ポンプ電源盤付近の水（深さ3～5cm程度の模様）において200mSvの線量を測定
14:36 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約150t）を実施（～17:30）
15:37 使用済燃料共用プールに関し、外部電源からの電源供給を開始
16:35 5号機に関し、故障した残留熱除去系の海水ポンプを交換して運転開始
18:05 使用済燃料共用プールに関し、冷却ポンプを外部電源により起動

3月25日

- 06:05 4号機に関し、東京電力による使用済燃料プールへの注水（冷却材浄化系）を実施（～10:20）
08:30 1号機南放水口付近で採取（同時刻）した海水について、核種分析の結果、I（ヨウ素）-131に関し、炉規制告示濃度限度の約1,250倍を検出
09:00 2号機に関し、原子炉建屋内の水が大物搬入口から一般排水口に流れた跡

(3/26夜時点では流れていない)

- 10:30 2号機に関し、東京電力による使用済燃料プールへの海水の注水（冷却材浄化系）実施（～12:19）
- 11:00 1号機、2号機及び3号機に関し、原子炉への注水について、海水から淡水（純水タンクを利用）へ切り替え開始
- 13:28 3号機に関し、緊急消防援助隊（川崎消防庁）の消防車による使用済燃料プールへの放水（約450t）を実施（～16:00）
- 15:37 1号機に関し、原子炉への淡水での注水を開始
- 15:38 6号機に関し、仮設の残留熱除去系海水ポンプ2台を仮設電源から本設電源に切り替えて運転
- 18:02 3号機に関し、原子炉への淡水での注水を開始
- 19:05 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約150t）を実施（～22:07）
- 23:10 1号機に関し、タービン建屋1階にある水溜りから380万ベクレルの放射線量を検出

※1号機タービン建屋地下溜まり水の測定結果（再評価後）

Y(イットリウム)-91 濃度： $5.2 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$
I(ヨウ素)-131 濃度： $2.1 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$
Cs(セシウム)-134 濃度： $1.6 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$
Cs(セシウム)-136 濃度： $1.7 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$
Cs(セシウム)-137 濃度： $1.8 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$
La(ランタン)-140 濃度： $3.0 \times 10^2 \text{Bq/cm}^3$

3月26日

- 10:10 2号機に関し、原子炉への淡水での注水を開始
- 14:30 1号機南放水口付近で採取（同時刻）した海水について、核種分析の結果、I(ヨウ素)-131に関し、炉規制告示濃度限度の約1,850倍を検出（前日の数値の約1.5倍）
- 16:46 2号機に関し、中央制御室の照明が点灯

3月27日

- 2号機に関し、タービン建屋内の溜まり水（3/26採取）を測定した結果、1,000mSv/h以上の水表面線量率を検知したと東京電力が発表。
- 07:30 1号機、2号機及び3号機に関し、タービン建屋の溜まり水の処理において、1号機では復水器へ移送中、2号機では復水器へ移送準備中、3及び4号機では復水器への移送検討中
- 12:34 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約100t）を実施（～14:36）
- 15:10 1号機に関し、タービン建屋溜まり水の復水器への回収作業をポンプ3台体制で実施中
- 15:30 1号機、2号機及び3号機に関し、タービン建屋海側（屋外）のトレチの立杭に水溜まりを確認。水表面の線量は1号機が0.4mSv/h、2号機が1,000mSv/h以上。3号機は瓦礫のため計測不能

- 16:55 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約125t）を実施（～19:25）
- 18:31 2号機に関し、原子炉への冷却水注入を消防ポンプ車から仮設電動ポンプによる注水に切替（18:36～、9t/h）。水の供給源を仮設タンクから純水タンクに変更

3月28日

敷地内（5地点）で3/21及び3/22に採取した土壤の分析を行った結果、プルトニウム238、239、240を検出（濃度は過去の大気圏内核実験の際に国内で観測されたフォールアウトと同様のレベルであるが、検出されたプルトニウム238のプルトニウム239、240に対する放射能比からみて、5点のうち2点のプルトニウムについては今回の事故に由来する可能性がある）

- 00:07 2号機に関し、東京電力は、3/27に発表したタービン建屋内溜まり水の測定結果について、再評価した結果、ヨウ素134の濃度に関するデータ（ $2.9 \times 10^9 \text{Bq/cm}^3$ ）は誤りであり、検出限界値未満であったと訂正（1,000mSv/hの水表面線量率については維持）
- 08:32 3号機に関し、原子炉への冷却水注入を消防ポンプ車から仮設電動ポンプによる注水に切替え（7t/h）
- 11:15 2号機に関し、タービン建屋地下1階において、通常の原子炉水の約10万倍の放射能濃度の水が存在。格納容器内の水がなんらかの経路で直接流出したと推定
- 17:40 3号機に関し、タービン建屋の溜まり水を復水器へ移送する準備のため、復水貯蔵タンクの水をサージタンクへ移送（～3/31 08:37）

3月29日

- 08:32 1号機に関し、仮設電動ポンプへの切替作業が終了、原子炉への注水を開始（8.5t/h）→4/1 16:18から7t/hに変更（RPVノズルの温度及びドライウェル圧力低下のため）
- 11:50 4号機に関し、中央制御室の照明が点灯
- 14:17 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約100t）を実施（～18:18）
- 16:30 2号機に関し、使用済燃料プールへの冷却水注入を仮設電動ポンプによる淡水注水に切替
- 16:36 集中環境施設プロセス主建屋に関し、地下2階において水溜りを確認。分析結果から放射能を検出
管理区域 : 12Bq/cm^3
隣接ボイラ室(非管理区域) : 22Bq/cm^3
- 16:45 2号機に関し、タービン建屋の溜まり水を復水器へ移送する準備のため、復水貯蔵タンクの水をサージタンクへ移送（～4/1 11:50）

3月30日

南放水口付近において3/29 13:55に採取された海水から基準の3,355倍の放射性ヨウ素（I-131）を検出

09:45 2号機に関し、仮設の電動ポンプの不調により、使用済燃料プールへの注

水を消防ポンプへ切り替えたが、ホースの一部に亀裂を確認。注水再開に向け準備

14:04 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約140t）を実施（～18:33）

19:05 2号機に関し、消防ポンプによる使用済燃料プールへの注水を実施（23:50頃 防火水槽（水源）の水位低下のため、注水を停止）

3月31日

1号機地下水に関し、約10,000倍の放射性ヨウ素（I-131）を検出

I（ヨウ素）-131 濃度： $4.3 \times 10^2 \text{Bq/cm}^3$

08:51 南放水口付近において3/30 13:55に採取された海水から基準の4,385倍の放射性ヨウ素（I-131）を検出。また5～6号機放水口北口において3/30 08:40に採取された海水から基準の1,425倍の放射性ヨウ素を検出

09:20 1号機立坑（トレーナー）内の滯留水を仮設ポンプで集中RW建屋に移送（～11:25）。この結果、立坑内の水位が1m下がる（上端から約0.14mが約1.14mに）

10:30 飛散防止剤の散布は、雨天のため本日は順延

12:00 1号機に関し、タービン建屋の溜まり水を復水器へ移送する準備のため、タービン建屋の溜まり水について、復水貯蔵タンクの水をサージタンクへ移送開始（～4/2 15:26）

13:03 1号機使用済燃料プール冷却のため、コンクリートポンプ車による放水を開始。

→ 13:57 放水中止（送水ポンプのバッテリー不具合のため）

→ 14:29 放水再開（バッテリー交換により動作良好となつたため）

→ 16:04 予定水量（約90t）を放水終了

15:42 原子炉等の冷却に使用する淡水を積んだ米軍のはしけ船1隻が、海上自衛隊の艦船に曳航され、東電福島第一原発専用港に接岸

16:30 3号機使用済燃料プール冷却のため、コンクリートポンプ車による放水（約105t）を実施（～19:33）

4月1日

08:28 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの放水（約180t）を実施（～14:14）

13:40 6号機ラドウェストビル地下の水溜まりの水を5号機の復水器（ホットウェル）へ移送開始

14:56 2号機に関し、使用済み燃料プールへの注水（約70t）を実施（通常の運転ラインによる淡水注入）

→（～17:05）（隙間サージタンクレベル4.6mから5.1mに上昇）

15:00 共用プール山側の約500m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（2,000ℓ）を試験的に散布（～16:04）

15:58 米軍はしけ船1号による、ろ過水タンクへの移送を開始（16:25 ホースの不具合により中断）

17:17 米軍はしけ船2号が小名浜港を出港（4/2 09:10 東電福島第1に接岸）

4月2日

- 09:30 2号機に関し、取水口付近にある電源ケーブルを納めているピット内に1,000mSv/hを超える水が溜まっていること、及びピット脇のコンクリートに20cm程度の亀裂があり、亀裂部からピット内の水が海に流出していることを確認（コンクリートの注入による止水処置の準備を開始）（ピット内の水の放射性核種については測定・分析中）
- 09:52 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの放水（約75t）を実施（～12:54）
- 10:20 米軍はしけ船1号から、ろ過水タンクに淡水を注水実施（～16:40）
- 16:25 2号機に関し、取水口付近のピットへのコンクリート注入による止水作業開始（19:15 作業者の線量計が閾値（20mSv/h）を超えたため作業終了）
- 17:10 2号機に関し、復水器から復水貯蔵タンクへの水の移送（～4/9 13:10）

4月3日

- 12:18 1号機、2号機、3号機原子炉圧力容器への注入用仮設電動ポンプに関し、電源車から本設電源へ切替の上、運転開始
- 13:47 2号機取水口付近のピット内の漏水に関し、高分子吸収剤、おがくず等による止水作業を開始（～14:30）
- 13:55 1号機復水器ホットウェル保有水を1号機復水貯蔵タンクへ移送（～4/10 09:30）
- 17:14 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの放水（約180t）を実施（～22:16）
- 17:42 2号機取水口付近のピット内の漏水に関し、投入したおがくず等が乾燥してきたため、ミキサー車にて水を注入し、攪拌を実施

4月4日

- 07:08 2号機取水口付近のピット内の漏水に関し、流出経路特定のため、ピットにトレーサー（乳白色の粉末）を投入（～07:11）
→4/5 09:30現在、取水口からのトレーサー流出確認されず
- 09:22 4/2より集中環境施設プロセス主建屋の建屋内に溜まった水を4号機のタービン建屋内に移送していたところ、4/3より3号機のトレンチの立坑の水位が上昇したため、念のため移送を中断
- 11:05 2号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの冷却水の注入（約70t）を実施（～13:37）
- 11:54 米軍はしけ船2号が再補給を終え、再入港（12:12着岸）
- 17:03 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済み燃料プールへの放水（約70t）を実施（～19:19）
- 19:03 集中廃棄物処理施設内の低レベル滞留水の放水口南側海域への放出（総放出量約9,070t）（～4/6 06:30、4/8 14:30～4/10 17:40）
- 21:00 5・6号機サブドレンピットにある低レベル地下水を放水口経由で海へ放出開始

4月5日

2号機バースクリーン前の海水（4/2 11:50採取）から濃度限度の約750万倍のヨウ素

(I-131) を検出

- 13:00 4号機東側、南側及び共用プール山側の約6,000m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(2,400ℓ)を試験的に散布(～16:30)
- 14:15 2号機取水口付近のピット内の漏水に関し、流出経路特定のため、ピット下の碎石部にトレーサー注入したところ、亀裂から流出している水にトレーサーが含まれていることを確認
- 15:00 発電所南側の防波堤に関し、専用港内からの汚染水の流出を防止するため、防波堤周辺で22体の大型土のう積みを実施(～16:30)
- 15:07 2号機取水口付近のピット側面のコンクリート部分からの漏水に関し、ピット周辺に穴を開け、凝固剤を注入
→一時的に流量が少なくなったが、流出量は元に戻る。凝固剤を注入(計6,000ℓ)
- 17:35 4号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約20t)を実施(～18:22)

4月6日

敷地内において、3/25、3/28に採取した土壤の分析を行った結果、プルトニウム238、239、240を検出(濃度は過去の大気圏内核実験の際に国内で観測されたフォールアウトと同様のレベルであるが、検出されたプルトニウム238のプルトニウム239、240に対する放射能比からみて、一部のプルトニウムについては今回の事故に由来する可能性がある)

- 05:38頃 2号機取水口付近のピット側面のコンクリート部分から放射性物質を含む液体の海への流出停止を確認(2号機タービン建屋の水位は上昇していないことを確認)(引き続き止水作業を継続)

- 12:30 共用プール山側の約6000m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(2,400ℓ)を試験的に散布(～14:30)

- 22:30 1号機原子炉格納容器に関し水素爆発防止のため窒素ガス注入装置を起動

4月7日

午前中までに立坑ピットの水位が5cm上昇(4/6朝o.p.2,960mm→4/7朝o.p.3,010mm)

- 01:31 1号機原子炉格納容器内へ窒素ガス注入を開始

- 06:53 3号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約70t)を実施(～08:53)

- 13:29 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約36t)を実施(～14:34)

- 18:23 4号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約38t)を実施(～19:40)

- 23:52 現在 23:32頃発生した地震に関し、1～6号機及びモニタリングポストの値に有意な異常は確認されていない

4月8日

- 11:00 共用プール山側の約680m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(1,300ℓ)を試験的に散布(～14:00)

- 17:08 3号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約75t)を実施(～20:00)

4月9日

- 03:29 1号機の窒素ガス注入作業について、一旦、弁を全閉し、高純度窒素ガス

発生装置へ切り替える作業を開始

→03:59 注入弁開操作開始

→04:10 弁全開

17:07 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約90t）を実施（～19:24）

4月10日

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～17:00）

10:37 2号機使用済燃料プールへの冷却水（約60t）の注入（～12:38）

13:00 共用プール山側の約550m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（2,000ℓ）を試験的に散布（～14:00）

15:59 1～4号機に関して、原子炉建屋の状況を把握するため、無人ヘリによる動画撮影を実施（～16:28）

17:15 3号機に関し、使用済燃料プールへの注水（約80t）を実施（～19:15）

4月11日

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）

10:45 南側防波堤部へのシルトフェンス設置完了

12:00 共用プール山側の約1,200m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（2,400ℓ）を試験的に散布（～13:00）

19:30 ・17:16頃発生した地震に関し、モニタリングポストの値に異常は認められていない。1、2号機への東北電力からの外部電源が停止し、1～3号機への炉心注入ポンプが停止

→17:56 1、2号機の外部電源が復旧

→18:04 1～3号機の炉心注入ポンプが再起動

・同じく、17:16頃発生した地震に関し、1号機への窒素ガス注入ポンプが停止

→23:19 注入弁開操作を再開 →23:34 全弁開

4月12日

・東電福島第一原子力発電所事故・トラブルに対するINES（国際原子力・放射線事象評価尺度）評価について、レベル7と暫定評価（ただし、放射性物質の放出量は、同じレベルの Chernobyl 事故の1割程度）

・3/11から4/5までの東電福島第一原子力発電所から大気中への放射性核種の放出総量の推定的試算値（原子力安全委員会）

：ヨウ素131 15万テラベクレル

セシウム137 1万2千テラベクレル

計 63万テラベクレル（ヨウ素換算値）

・原子力安全基盤（JNES）の原子炉の状態等の解析結果から試算による東電福島第一原子力発電所の原子炉からの大気中への総放出量（原子力安全・保安院）

：ヨウ素131 13万テラベクレル

セシウム137 6千テラベクレル

計 37万テラベクレル（ヨウ素換算値）

- 06:38 南側放水口付近にある1～4号機放水口サンプリング建屋のバッテリーを収納している盤から出火を確認
→09:12 鎮火を確認
→本事象による外部への放射能の影響、原子炉等の冷却機能への影響はなく、周辺環境のモニタリングポストの値にも変動なし
- 10:00 4号機の使用済燃料プール内に保管されている燃料の状況把握のため、使用済燃料プール水のサンプリングを実施（水温：約90°C、放射線量：原子炉建屋5階床面より約6m上で約84mSv/h）
- 11:20 東電福島第一・第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院がINES（国際原子力・放射線事象評価尺度）の暫定評価結果を発表
・1号機、2号機及び3号機：評価レベル7（広範囲な影響を伴う事故）
- 12:00 ・共用プール山側の約700m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（1,400ℓ）を試験的に散布（～13:00）
・2号機バースクリーンの海側に仮設の止水板（鋼板7枚中1枚）を設置（～13:00）
- 14:30 14:07頃発生した地震に関し、外部電源は確保され、各号機への注入ポンプによる注入及びモニタリングポストの値に異常なし
→15:19現在、原子炉水位、原子炉圧力、格納容器圧力のパラメータに有意な変化なし
- 16:26 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約35t）を実施（～17:16）
- 19:35 2号機タービン建屋トレーニング内滞留水を水中ポンプで復水器ホットウェルへ断続的に移送（～4/13 17:04）

4月13日

- ・4号機使用済燃料プール内の水について、4/12にコンクリートポンプ車を用いて採取（約200ml）し、核種分析を実施
 - I(ヨウ素)-131 濃度：約220Bq/cm³ (3/4の測定結果：検出限界未満)
 - Cs(セシウム)-134 濃度：約88Bq/cm³ (3/4の測定結果：検出限界未満)
 - Cs(セシウム)-137 濃度：約93Bq/cm³ (3/4の測定結果：0.13Bq/cm³)
(採取時の関連データ)
 - プール水温：約90°C
 - プール近傍の霧囲気線量：数十mSv/h
- 00:30 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約195t）を実施（～06:57）
- 08:30頃 2号機バースクリーンの海側に仮設の止水板（鋼板7枚中2枚）を設置（～10:00頃）
- 11:00 ・共用プール山側の約400m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（1,000ℓ）を試験的に散布（～11:30）
・リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:10）
→3、4号機超高压開閉所付近：コンテナ3個分の瓦礫を撤去

- 旧厚生棟付近：コンテナ3個分の瓦礫を撤去
- 13:15 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約60t)を実施(～14:55)
- 13:50 3、4号機スクリーン前面ヘシルトフェンスを設置完了
- 4月14日
- 10:17 3、4号機に関し、原子炉建屋の状況を把握するため、無人ヘリによる動画撮影を実施(～12:25)
- 12:00 共用プール山側の約1600m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(3,500ℓ)を試験的に散布(～13:30)
- 12:20 1、2号機スクリーン前面及び取水口前ヘシルトフェンスを設置完了
- 15:56 3号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約25t)を実施(～16:32)
- 4月15日
- ・津波対策として、原子炉注水用ポンプの仮設ディーゼル発電機及びポンプ制御盤を高台へ移設完了
- 08:02 1～4号機に関し、原子炉建屋の状況を把握するため、無人ヘリによる動画撮影を実施(～09:55)
- 09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施(～15:45)
→3、4号機超高压開閉所付近：コンテナ1個分の瓦礫を撤去
- 11:30 共用プール山側の約1900m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(3,800ℓ)を試験的に散布(～13:00)
- 14:15 2号機スクリーン裏面に鉄板を設置完了(鋼板7枚中4枚)
- 14:30 ・4号機に関し、東京電力(コンクリートポンプ車)による使用済燃料プールへの放水(約140t)を実施(～18:29)
・3～4号機スクリーン室近傍の3ヶ所に各々100kgのゼオライト入り土のうを投入(～15:45)
- 4月16日
- 09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫(コンテナ8個分)の撤去を実施(～16:00)
- 10:13 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水(約45t)を実施(～11:54)
- 11:30 サプレッションプール水サージタンク山側の約1800m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤(3,800ℓ)を試験的に散布(～13:00)
- 11:38 11:19頃発生した地震に関し、炉注水を含め異常なし
→11:40、2号機使用済燃料プール注水用の仮設ポンプを、安全確認のため停止。ポンプは異常なし
- 4月17日
- 09:00 ・ゼオライト入り土のうを1号スクリーンポンプ室と2号スクリーンポンプ室の間に2袋、2号スクリーンポンプ室と3号スクリーンポンプ室の間に5袋設置(～11:15)
・リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫(コンテナ2個分)の撤去を実施(～16:00)
- 10:00 集中廃棄物処理施設周辺の1,900m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を

- 防ぐ飛散防止剤（3,800ℓ）を試験的に散布（～13:30）
- 11:30 遠隔操作ロボットによる1号機及び3号機原子炉建屋内の現場状況調査実施。（～17:30）
- 14:34 使用済燃料共用プールへの電源供給が当該回路の末端部の短絡により停止
→ 17:30復旧
- 17:39 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約140t）を実施（～21:22）
- ・2号機に関し、4/16に採取したスキマーサージタンク水について、放射性物質の核種分析を実施

Cs(セシウム)-134	濃度：160,000Bq/cm ³
Cs(セシウム)-137	濃度：150,000Bq/cm ³
I(ヨウ素)-131	濃度：4,100Bq/cm ³

4月18日

- ・1～3号機に関し、原子炉への冷却水注入系に使用しているホースを新品に交換するため注水ポンプを停止（作業時間 1号機：11:50～12:12、2号機：12:13～12:37、3号機：12:38～13:05） →13:28 各注水ポンプの起動状態等を確認
- 09:00 ・集中廃棄物処理施設周辺の約1,200m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（3,300ℓ）を試験的に散布（～14:30）
- ・リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫（コンテナ4個分）の撤去を実施（～16:00）
- 09:30 2号機に関し、電源トレーンチ内に止水剤（水ガラス）を注入（約17,000L）（～17:40）
- 13:42 遠隔操作ロボットによる2号機原子炉建屋内の現場状況調査を実施（～14:33）
- 14:17 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約30t）を実施（～15:02）
- 17:40 2号機から集中廃棄物処理施設まで廃液移送ラインのリークテストを終了
- 19:00 集中廃棄物処理施設への廃液受け入れのため、仮設配管、電源敷設及び止水作業を終了

4月19日

- ・電源多重化として、1・2号機、3・4号機間の外部電源の連絡ケーブルの接続を実施 →10:23 受電試験を実施し、連係線設置工事完了
- 08:00 2号機に関し、電源トレーンチ内に止水剤（水ガラス）を注入（約7,000L）（～15:30）
- 09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫（コンテナ3個分）の撤去を実施（～15:00）
- 10:08 2号機に関し、タービン建屋トレーンチ内にある滞留水（高線量の滞留水）の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送を開始
→10:56 移送配管からの漏えい状況確認を行い、異常がないことを確認
- 10:17 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約40t）を実施（～11:35）

- 11:00 6号機に関し、タービン建屋地下の溜まり水の量を調査するため、復水器へ移送（～15:00）
- 16:08 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水（約47t）を実施（～17:28）
- 4月20日
- 17:08 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約100t）を実施（～20:31）
- 4月21日
- ・グラウト施工（水ガラスやセメント系材料を注入し、水の流れを止める工法）による、流出箇所の止水強化工事を完了
 - ・4月2日に確認された、2号機の取水口スクリーン付近のコンクリート亀裂部からの高濃度汚染水流出につき、その流出量は約520m³、放射能量は約 4.7×10^{15} Bqと推定
 - ・旧事務本館前（09:00～16:00）、3及び4号機開閉所付近（14:45～16:00）の高線量瓦礫撤去を実施
- 11:43 1～4号機に関し、原子炉建屋の状況を把握するため、無人ヘリによる動画撮影を実施（～12:50）
- 12:00 共用プール山側の約1300m²、5及び6号機高圧開閉所山側の約5100m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（12,800ℓ）を試験的に散布（～15:00）
- 17:14 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約140t）を実施（～21:20）
- 4月22日
- ・定例的に試料の採取を行うこととされている3地点での平成23年4月7日並びに4月11日の採取分について、プルトニウム238、239、240が検出。検出されたプルトニウムの濃度は、過去の大気圈内核実験において国内で観測されたフォールアウトと同様なレベルであるが、今回の事故に由来する可能性。
 - ・定例的に試料の採取を行うこととされている3地点での平成23年4月11日の採取分について、ウラン234、235、238が検出。検出されたウランの濃度は、天然に存在するものと同じレベルと評価。
 - ・福島県飯舘村及び川俣町に現地政府対策室を設置
- 09:00 リモートコントロール重機による瓦礫の撤去（コンテナ3個分）を実施（～16:00）
- 13:40 3号機に関し、冷却材浄化系を用いて使用済燃料プールへの試験注水を実施（～14:00）
- 14:19 3号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約50t）を実施（～15:40）
- 15:55 2号機に関し、使用済燃料プールへの注水（約50t）を実施（～17:40）
- 17:52 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールの温度測定（放水前約91°C）及び同プールへの放水（約200t）を実施（～23:53）
- 4月23日
- 09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）

12:30 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約140t）を実施（～16:44）
→使用済燃料プールの水温：放水前約83°C→放水後約66°C

4月24日

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）
11:30 5号機原子炉建屋山側の約860m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤（3,500ℓ）を試験的に散布（～13:00）
12:25 4号機に関し、東京電力（コンクリートポンプ車）による使用済燃料プールへの放水（約165t）を実施（～17:07）
→使用済燃料プールの水温：放水前約86°C→放水後約81°C

4月25日

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）
18:15 4号機使用済燃料プール冷却のためのコンクリートポンプ車による放水（約210t）（～24:26）

4月26日

・3号機の原子炉停止時冷却系ポンプ室入口付近の線量を初めて測定したところ、1,120 mSv/hを記録
12:25 3号機使用済燃料プールへの淡水注水（約47.5t）（～14:03）
13:30 飛散防止剤を3号機タービン建屋海側で本格散布開始（5,000m²）（～17:00）
16:50 4号機使用済燃料プール冷却のためのコンクリートポンプ車による放水（約130t）（～20:35）

4月27日

09:00 リモートコントロール重機による敷地内の瓦礫の撤去を実施（～16:00）
09:00 飛散防止剤の樹脂散布 1号機～4号機タービン建屋海側で実施（7,500m²）（～17:00）
10:02 1号機の原子炉注水量を5.9 m³/hから10 m³/hまで段階的に変化させる操作を開始、16:00パラメータ確認時、原子炉及び原子炉格納容器の圧力が低下傾向。安定するまで10 m³/hを継続
12:18 4号機使用済燃料プール冷却のためのコンクリートポンプ車による放水を実施（約85t）（～14:01停止、14:32再開～15:15終了）

4月28日

09:00 3号機原子炉建屋西側・南側でリモートコントロール重機による瓦礫撤去作業を実施（～16:00）
10:15 2号機使用済燃料プールに淡水注水（約43t）（～11:28）
10:30 5号機原子炉建屋山側他で飛散防止剤を有人散布（～12:00）（約450m²）
11:55 4号機プール水のサンプリングを実施（～12:07）

4月29日

09:00 3号機原子炉建屋西側・南側でリモートコントロール重機による瓦礫撤去作業を実施（～16:00）
09:16 2号機に関し、タービン建屋トレチ内にある滞留水（高線量の滞留水）の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送を一旦中断（移送施設の点検

及び監視機能の増強作業のため)

- 10:14 1号機の原子炉注水量を10m³/hから6 m³/hに変更
10:30 飛散防止剤を5号機原子炉建屋山側他(5,800m²)、4号機タービン建屋東側(7,000m²)で本格散布(~14:00)
11:36 リモートコントロールロボットによる1号機原子炉建屋1階の状況調査を実施し、原子炉格納容器から有意な水漏れがないことを確認(~14:05)

4月30日

- 09:15 リモートコントロール重機による瓦礫撤去を実施(~16:15)
10:30 飛散防止剤の樹脂散布 事務本館方面等(有人(5,400m²)及び4号機タービン建屋南側(無人2,000m²))、(~14:00)
11:00 3月末時点での緊急時作業にかかる外部被ばく線量の測定結果をとりまとめ公表。(200msv超の作業者が2名)
12:08 3、4号機の外部電源増強(大熊線3Lからの受電)工事完了。
14:05頃 2号機タービン建屋トレーニング内立坑から集中廃棄物処理施設への水の移送再開

5月1日

- 09:00 リモートコントロール重機による瓦礫撤去を実施(~16:00)
10:30 飛散防止剤の樹脂散布 事務本館方面等(有人(4,400m²)及び4号機原子炉建屋南側(無人1,000m²))、(~14:00)
13:35 2号機のトレーニング立坑の閉塞作業を開始
14:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水(約120 m³)について、仮設タンクへの移送を実施、(~17:00)

5月2日

- ・ 1号機原子炉建屋内環境改善のため、局所排風機設置に係わる作業開始
- 09:00 リモートコントロール重機による瓦礫撤去を実施(~16:00)
10:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水(約220 m³)仮設タンクへの移送を実施(~16:00)
10:05 2号機使用済核燃料プールに淡水注水(約55t) (~11:40)
10:30 飛散防止剤の樹脂散布 事務本館方面等(有人(5,500m²)及び4号機タービン建屋南側・西側(無人4,000m²))、(~14:00)
11:00 2号機タービン建屋トレーニング滞留水の集中廃棄物処理施設プロセス建屋への移送状況について点検を実施、異常なし。
12:58 1～3号機の炉心注入ポンプへの警報設置(~14:53)
13:20 6号機取水路内の調査終了
15:03 5・6号機について、常設電源復旧工事の一環としての、起動変圧器(5SB)試験充電作業を実施(~15:03)

5月3日

- ・無人クローラーダンプにより3号機原子炉建屋西側において飛散防止材を散布(約4,000m²)
 - ・旧事務本館周辺法面他において飛散防止材の散布(約5,300m²)
- 14:00 6号機タービン建屋内から仮設タンクへ溜まり水(約114 m³)を移送

5月4日

- 09:00 2号機原子炉建屋西側、2・3号機原子炉建屋間道路周辺でリモートコントロール重機による瓦礫撤去作業を実施（コンテナ5個分）（～16:00）
09:40 2号機立坑閉塞作業のためのコンクリート打設実施（80 m³）（～15:45）
10:09 3号機原子炉圧力容器の温度上昇に伴い、原子炉注水量を約7m³/hから9m³/hに変更
10:25 4号機使用済燃料プールの水位・温度測定実施（～10:35）
10:30 有人にて旧事務本館周辺法面他計3箇所において飛散防止材を散布（約5,200m²、10,500kg）（～14:00）
14:00 無人クローラーダンプにより3号機原子炉建屋西側において飛散防止材を散布（約4,000m²、10,000kg）（～16:00）

5月5日

- ・ 1号機原子炉建屋内作業環境改善の作業に伴うダクト布設作業完了、局所排風機起動（～5/8 20:02）、ダストサンプリング開始
- 09:00 2号機原子炉建屋西側、3号機原子炉建屋北側でリモートコントロール重機による瓦礫撤去作業を実施（コンテナ4個分）（～16:00）
10:30 有人にて共用プール西側他計3箇所において飛散防止材を散布（約5,350m²、10,500kg）（～14:00）
11:55 4号機使用済燃料プールの水位・温度測定実施（～12:05）
12:19 コンクリートポンプ車により、4号機の使用済燃料プールへの放水を開始（～20:46）
13:00 無人クローラーダンプにより2号機原子炉建屋西側において飛散防止材を散布（約4,000m²、10,000kg）（～16:00）
16:36 1号機原子炉建屋作業環境改善のため、局所排風機の全台運転（計6台）による原子炉建屋内の喚起を開始

5月6日

- 02:04 福島県浜通りを震源とする地震発生（最大震度5弱）。福島第1、2原発異常なし
09:00 リモートコントロール重機によりがれき（コンテナ7個分）を撤去（～16:00）
09:36 仮設の電動ポンプにより2号機の使用済燃料プールへの水の注入を開始。（～11:16）
10:01 1号機の原子炉格納容器を冠水させるための注水量を約6m³/hから約8m³/hへ増加
10:30 物揚場西側、集中廃棄物処理施設周辺及びグラウンドの約5200m²の範囲に、飛散防止剤を散布（～14:00）
11:00 無人クローラーダンプにより、1号機原子炉建屋西側の約4000m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤を散布（～14:00）
12:38 コンクリートポンプ車により4号機の使用済燃料プールへの放水（180t）（～17:51）
14:00 6号機タービン建屋地下の溜まり水について、仮設タンクへの移送（120m³）

3) を再開(~17:00)

5月7日

- ・従来の方法により、物揚場西側他において、飛散防止剤を散布（約5,150m²）
- 09:22 3号機の原子炉注水用配管の工事のため、2号機タービン建屋内から集中廃棄物処理施設への放射性廃液の移送を一時中断（16:02移送再開）
- 10:00 6号機タービン建屋内から仮設タンクへ、溜まり水の移送を開始（～15:00）
- 14:05 コンクリートポンプ車による4号機への放水開始（約120t）（～17:30）

5月8日

- 08:00 2号機立坑閉塞作業（コンクリート打設）を実施（～17:00）
- 09:00 リモートコントロール重機によりがれき（コンテナ9個分）を撤去（～16:00）
- 10:30 物揚場西側他において、飛散防止剤を散布（約5,100m²）（～14:00）
- 12:10 仮設電動ポンプによる3号機の使用済燃料プールへの注水（約60t）を実施（～14:10）
- 16:18 3号機に関し、復水器からタービン建屋地下への排水を開始（～10日05:41）
- 20:08 1号機原子炉建屋の二重扉を貫通しているダクトを切断し、一部開放。

5月9日

- ・定例的に試料の採取を行うこととされている3地点での平成23年4月18日の採取分について、ストロンチウム89、90を検出。
- ・3号機使用済燃料プール内の水について、5/8にコンクリートポンプ車を用いて採取（約40ml）し、核種分析を実施
 - I(ヨウ素)-131 濃度：約11,000Bq/cm³ (3/2の測定結果：検出限界未満)
 - Cs(セシウム)-134 濃度：約140,000Bq/cm³ (3/2の測定結果：検出限界未満)
 - Cs(セシウム)-136 濃度：約1,600Bq/cm³ (3/2の測定結果：検出限界未満)
 - Cs(セシウム)-137 濃度：約150,000Bq/cm³ (3/2の測定結果：検出限界未満)
- 04:01 1号機、サンプリング実施、排気ダクト回収（～04:17）
- 04:17 1号機、原子炉建屋の二重扉開放
- 04:18 1号機、原子炉建屋内の環境サーベイのため、人の入域開始。ファーストサーベイ完了後全員退避。入域者被ばく線量最大値は10.5mSv。（～04:47）
- 05:00 1号機原子炉建屋二重扉解放後の空間線量率測定、周辺区域に影響なし
- 09:00 リモートコントロール重機によりがれき（コンテナ6個分）を撤去（～16:00）
- 10:30 固体廃棄物貯蔵庫他において、飛散防止剤を散布（約5,250m²）（～14:00）
- 12:14 3号機使用済燃料プールへの淡水の注入（12:39～14:36 腐食防止剤（ヒドラジン）をあわせて注入（約0.5m³））（約80t）を実施（～15:00）
- 14:00 6号機、タービン建屋地下から仮設タンクへ、溜まり水（約60 m³）の移送を再開（～17:00）
- 16:05 コンクリートポンプ車により4号機の使用済燃料プールへの放水（16:11～18:38 ヒドラジンを併せて放水（約0.23m³））（約100t）（～19:05）

5月10日

- ・3号機タービン内の滞留水を集中廃棄物処理施設に移送するための移送配管の敷設を開始
- ・無人クローラーダンプにより、1、2号機タービン建屋東側の約6,000m²の範囲に、地面の放射性物質の飛散を防ぐ飛散防止剤を散布
- ・固体廃棄物貯蔵庫周辺等の5,050 m²の範囲に飛散防止剤を散布
- ・Talonにて3号機原子炉建屋大物搬入口入口付近のがれき数個の線量確認作業実施。Bobcatにて確認したがれき数個を集積

09:00 リモートコントロール重機によりがれき（コンテナ5個分）を撤去（～16:00）

09:01 3号機原子炉への注水ライン変更の工事のため、2号機タービン建屋立杭から集中廃棄物処理施設への高レベルの放射性廃液の移送を一時中断

09:30 4号機原子炉建屋使用済燃料プール底部の支持構造物の設置工事において、大物搬入口付近のがれきを撤去・移動（～15:30）

09:31 ラインフラッシング実施。（～11:51）3号機タービン建屋側移送ライン敷設開始。

10:00 6号機、タービン建屋地下から仮設タンクへ、溜まり水を移送（～16:00）

11:00 6号機原子炉建屋地下の溜まり水を同号機廃棄物処理建屋へ移送（～12:30）（約10m³）

13:09 2号機使用済燃料プールへの淡水の注入（13:19～14:35 腐食防止剤（ヒドラジン）をあわせて注入（約1.2m³））（約56t）を実施（～14:45）

5月11日

- ・3号機給水ラインに閉止プラグ溶接
- 08:47 大熊線2号線復旧に伴う一部の電源停止に伴い、1～3号機の原子炉注水泵電源は、仮設ディーゼル発電機電源に切り替え、原子炉注水泵を運転
- 08:50 大熊線2号線復旧に伴う一部の電源停止に伴い、1号機格納容器の窒素ガス供給設備は停止
- 09:00 3号機タービン建屋東側及び北側のガレキ除去実施予定（～16:00）
- 10:00 6号機タービン建屋の溜水を仮設タンクへ移送再開（約120 m³）（～16:00）
- 10:30 固体廃棄物貯蔵庫周辺、南護岸に飛散防止剤を散布（約5250m²）（～16:00）
- 11:00 1号タービン建屋北側、東側に飛散防止剤を散布予定（約6000m²）（～16:00）
- 11:00 6号機タービン建屋地下の溜水について、同号機廃棄物処理建屋へ移送（約10 m³）（～13:30）
- 12:30 3号機スクリーン装置近傍にあるケーブルピット内に水の流入を発見。ケーブルピット内の水位上昇はないことから、当該ケーブルピットからの流出先を確認するとともに核種分析のためサンプリングを実施中
- 15:55 大熊線2号線復旧終了（15:20）に伴い、原子炉注水泵の電源を仮設ディーゼル発電機から系統電源に切り替え

- 15:58 1号機格納容器の窒素ガス供給設備復旧
 16:07 4号機の使用済燃料プールへの放水開始 (16:14~19:36 腐食防止剤ヒド
 ラジンを併せて注入) (19:38終了) (約120t)
 18:45 3号機スクリーン室南側ピット内への水の流入は、18時40分までコンクリ
 ート注入などの止水処理により止水を確認

5月12日

- 05:00 1号機の原子炉水位燃料域Aについてダウ nsスケールとなつたことを確認
 10:00 6号機タービン建屋の地下溜水を仮設タンクへ移送 (約120 m³) (~16:00)
 12:20 大熊線3号線復旧により、所内電源の切替終了
 15:20 2号機タービン建屋立杭から集中廃棄物処理施設への高レベルの放射性廃
 液の移送を再開
 16:53 3号機原子炉圧力容器への注入を給水系から3m³/hで開始 (消火系からの
 注入は現状のまま)

(3) 人的被害

○負傷等

【地震・津波の負傷・行方不明者 (3/11)】

- ・負傷：社員5名（軽傷2名、割れたガラスによる切り傷2名、擦り傷1名。いずれもその後仕事復帰）、協力会社1名（両足骨折）
- ・行方不明：社員2名（4号機タービン建屋内）

⇒3/30、両名を発見(4/2に多発性外傷による出血性ショックによる死亡を確認)

【1号機建屋の爆発による負傷者 (3/12)】

- ・社員2名、協力会社2名（1号機タービン建屋付近で負傷）

【3号機建屋の爆発による負傷者 (3/14)】

- ・社員4名、協力会社3名
- ・自衛隊員4名（うち1名は内部被ばくの可能性を考慮し、（独）放射線医学総合研究
 所へ搬送したが、診察の結果、内部被ばくなし）

【その他負傷等】

- ・3/11、協力会社の1名を病院へ搬送（後日脳梗塞と判明）
- ・3/12、急病人2名発生（うち1名は脳梗塞、社員1名は左胸の痛み）
- ・3/12、社員1名が左腕裂傷、病院へ搬送（その後仕事復帰）
- ・3/13、社員2名が体調不良（中央制御室における全面マスク着用中）
- ・3/22、3/23、協力会社2名が負傷（共用プールでの仮設電源盤作業中）
- ・3/24、作業員1名に炎症（1号機付近で瓦礫の撤去を行っていた男性の目の周りに発
 疹。3/25福島県立医大病院へ搬送されたが、バイ菌による炎症で被ばくによるもので
 はないとの診断）
- ・3/25、作業員1名が負傷（共用プールでの仮設電源盤搬送作業中）
- ・4/7、5・6号機周辺の土捨場で土のう作成中の作業員1名が、気分が悪いとのこと
 でサーベイ後（汚染なし）いわき共立病院に搬送、熱中症と診断された
- ・4/9、構内水処理建屋にてケーブル処理作業中の作業員1名が、体調不良（意識は明
 瞭）を訴え、左膝の打撲もあるため、いわき市内の労災病院に搬送したところ、「右

膝挫傷」「右膝内側副靭帯損傷疑い」と診断された。身体サーベイの結果、汚染はないことを確認

→ 再診の結果、「右膝内側副靭帯損傷」のため、約10日間の休業と加療を要する見込みと診断された

- ・ 4/10、2号機ヤードにて排水ホース施設作業中の作業員1名が、体調不良を訴え、磐城共立病院に搬送（身体への放射性物質の付着なし）
- ・ 5/5、発電所西門外駐車場で、仮設休憩所組立作業中の協力企業作業員1名が、脚立より転落し負傷したため、福島労災病院へ救急車で搬送。身体への汚染なし。
- ・ 5/11 大熊3号線増容量工事作業終了後に体調不良を訴えた東京電力作業員を福島第2原発医務室へ移送し、脳貧血と診断され12日朝まで点滴を受け、同日いわき共立病院へ搬送。

○被ばく及び被ばくの可能性

【作業員の被ばく】

- ・ 5/8 1:32現在、東電福島第一原発での作業において100mSvを超過した作業員は計30名（社員27名、協力会社3名）250mSvを超えた人数は0名
- ・ 管理区域内で17名（社員9名、協力会社8名）が顔面に放射性物質が付着（病院への救急搬送を要しない程度の被ばく）
- ・ ベント操作に伴い作業員1名が放射線大量被ばく（線量106.30mSv）
- ・ 3/24、3号機タービン建屋の大物搬入口から地下エリアにかけて、溜まり水に浸かって作業していた東京電力関係者3名の被ばくを確認。3名の被ばく量は180.07mSv、179.37mSv、173.0mSv。3/25に3名を放射線医学総合研究所に搬送し、被ばく線量等について検査を実施。3名のうち汚染水に触れた2名には局部被ばく及び内部被ばくが認められたが、健康への影響は無し。分析の結果、2名の足の被ばく量は2～3Svと推定（3名は3/28退院）。東京電力は3/25、福島労働局からの口頭指示を受け、更なる放射線管理の徹底と被ばくの作業管理に万全を期するため、本事象の教訓と今後の対策をまとめて国等へ説明

※作業員が踏み入れた水について調査した結果、水表面の線量率は約400mSv/h、採取水のガンマ線核種分析の結果、試料の濃度は各核種合計で約 $3.9 \times 10^6 \text{Bq/cm}^3$

3号機タービン建屋地下内溜まり水の分析結果（再評価後）

Tc(テクネウム)-99m	濃度：約 $2.0 \times 10^3 \text{Bq/cm}^3$
I(ヨウ素)-131	濃度：約 $1.2 \times 10^6 \text{Bq/cm}^3$
Cs(セシウム)-134	濃度：約 $1.8 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$
Cs(セシウム)-136	濃度：約 $2.3 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$
Cs(セシウム)-137	濃度：約 $1.8 \times 10^5 \text{Bq/cm}^3$
Ba(バリウム)-140	濃度：約 $5.2 \times 10^4 \text{Bq/cm}^3$
La(ランタン)-140	濃度：約 $9.1 \times 10^3 \text{Bq/cm}^3$

- ・ 3/29 12:03、3号機建屋外において、協力企業作業員3名が残留熱除去海水系配管のフランジを取り外した際、配管に溜まった水を被ったが、水を拭き取った結果、身体への放射性物質の付着はなかった
- ・ 東電福島第一原子力発電所で作業していた従業員で100mSvを超過した作業員計29名

のうち3名について、4/11に放射線医学総合研究所で再受診した結果、3名とも健康状態に問題なし。両足に局所被ばくのあった2名の皮膚に熱傷の症状や紅斑等は認められず

- ・4/27 女子社員1名の実効線量（平成22年度第4四半期分）が17.55mSvであり、法令に定める線量限度（5mSv／3ヶ月）を超えていることを確認。診断の結果、健康への影響がないことを確認
- ・5/1 11:00、新たに女子社員1名の実効線量（平成22年度第4四半期分）が法令に定める線量限度（5mSv／3ヶ月）を超えて7.49mSvであることを確認
- ・5/2 女性社員2名とも、医師による診断の結果、健康への影響はないことを確認
- ・5/2 東京電力は、「福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止対策の策定について」発表

【住民の被ばく】

- ・二本松市福島県男女共生センターにおいて、双葉厚生病院からの避難者約60名を含む133名の測定を行い、13,000cpm以上の23名に除染を実施
- ・バスにより避難した双葉町の住民約100名のうち9名について測定した結果、4名から18,000～40,000cpm以上を検知
- ・3/12～3/15、大熊町のオフサイトセンターにおいてスクリーニングを実施。初めに除染の基準値を6,000cpmとした際には41名が基準値以上の値を示し、後に基準値を13,000cpmに引き上げて以降は8名が基準値以上の値を示した。検査を受けた162名のうち5名について、除染処置の後に病院へ搬送
- ・福島県において、10km圏内から避難した病院関係者のスクリーニングを行った結果、3名について除染後も高い数値が検出されたため、第2次被ばく医療機関へ搬送
- ・3/13以降 福島県が避難所のほか、保健所等11カ所（常設）でスクリーニングを実施。5/6までに実施した182,648人のうち、10万cpm以上の値を示した者が102名。それら102名についても脱衣後の再計測は10万cpm以下であり、健康に影響を及ぼす事例はみられず
- ・0～15歳までの小児に対する甲状腺の検査を実施したが、いずれも問題となるレベルではなかった

実施日	場所等	人数(名)
3/24	川俣町保健センター他	66
3/26～27	いわき市保健所	137
3/28～30	川俣町公民館、飯舘村役場	946

【その他の被ばく】

- ・3/14、自衛隊員4名が3号機建屋の爆発の際に負傷。うち1名は放射線医学総合研究所に搬送されたが、検査の結果、被ばくによる健康被害はないとの判断
- ・警察官2名について、警察庁において除染実施を確認。異常の報告なし
- ・10km圏内からの入院患者と病院関係者の避難・搬送に關係した消防職員60名のスクリーニングにおいて、3名からバックグラウンドの2倍以上程度の放射線が検出されたため、60名に対して除染を実施
- ・空母「ロナルド・レーガン」等の米軍艦船が、仙台沖活動中に低レベルの放射性物質

を検知。乗組員がさらされた可能性のある被ばく量は、最大でも自然界における被ばく量の約1カ月分以下

- ・福岡市消防ヘリ（ゆりかもめ）において、フライト中（東電福島第一原発3号機爆発時20km圏内では飛行していなかった）、機内で26,000cpmを記録。隊員6名のうち最高値は4,500cpm
- ・4/1 11:35頃、米軍はしけ船のホース手直し作業のため、岸から船に乗り込む際、作業員1名が海に転落。表面汚染が認められたため、シャワーによる除染を実施。念のため、内部被ばくの検査を実施したところ、内部被ばくなしと評価（4/12）
- ・4/16現在、警察、消防、自衛隊及び原子力安全・保安院の作業員の中に、100mSvを超える被ばく者はなし
- ・4/23 17:00頃、発電所構外（楳葉町内）において、作業員がコンクリートミキサーで使用した水を中和する作業中、水が飛散して誤って目に入った。目がしみることから、水（生理食塩水）で洗浄し、Jヴィレッジの産業医の診察を受け、念のため病院へ搬送

（4）避難状況

3月11日

20:50 福島県が発電所半径2kmの住民に避難指示

21:23 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対して避難指示

福島第一原子力発電所1号機から半径3km圏内の住民は、避難すること。
また、福島第一原子力発電所1号機から半径10km圏内の住民は、屋内待避すること。
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

3月12日

00:30 対象住民の避難措置完了

- ・双葉町 3,057人（01:45現在※ 3km以内避難措置完了）
- ・大熊町 2,805人（01:45現在※ 3km以内避難措置完了）

※再度確認した時間

05:44 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対して避難指示

福島第一原子力発電所から半径10km圏内の住民は、避難すること。
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

- ・富岡町 14,808人
- ・大熊町 11,363人
- ・双葉町 7,243人
- ・浪江町 17,793人 合計51,207人

18:25 内閣総理大臣から、福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長及び浪江町長に対して避難指示

福島第一原子力発電所から半径20km圏内の住民は、避難すること。
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。

区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

- | | |
|-------|------------|
| ・富岡町 | 15,736人 |
| ・大熊町 | 11,321人 |
| ・双葉町 | 6,900人 |
| ・浪江町 | 20,661人 |
| ・川内村 | 2,893人 |
| ・楢葉町 | 7,826人 |
| ・南相馬市 | 70,954人 |
| ・田村市 | 41,212人 |
| | 合計177,503人 |

3月15日

11:00 内閣総理大臣指示

福島第1原子力発電所から20km以上30km圏内の住民は、屋内待避すること。

14:00頃 対象住民の避難措置完了

3月25日

11:46 官房長官記者会見

【屋内避難指示対象者に対する生活支援の促進等について】（要旨）

- 区域内住民の生活支援及び自主避難の積極的な促進
- 避難指示を想定した諸準備の加速化
- 政府として生活支援の充実を図り、避難に際して移動手段の確保、受け入れ施設の確保等、円滑な実施に向け最大限に努力
- 地元市町村においては自主避難を促進し、避難指示が出された場合は直ちに実施に移せるよう、国、県と密接な連携を図るなど適切に対応

5月10日

- ・一時立入りの開始（川内村 54世帯92名）

（5）別添資料

- 東電福島第一原子力発電所パラメータ（別添1）
- 東電福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧（別添2）
- 福島県内各地方 環境放射能測定値（暫定値）（別添3）
- 環境放射能水準調査（周辺都道府県モニタリング）（別添4）
- 環境放射能水準調査結果（定時降下物）（別添5）
- 環境放射能水準調査結果（上水（蛇口））（別添6）
- 海水核種分析（別添7）
- タービン建屋地下階溜まり水の測定結果（別添8）

2 東京電力(株)福島第二原子力発電所の事故及び対応状況

(1) 東京電力(株)福島第二原子力発電所（以下「東電福島第二原発」という。）基本情報

所 在 地：福島県双葉郡楢葉大字波倉字小浜作12

原子炉形式：沸騰水型原子炉（BWR）10

出 力：1号機（110万kw）

2号機（110万kw）

3号機（110万kw）

4号機（110万kw）

(2) 事故の発生・進展の主な経緯

3月11日

14:46 三陸沖を震源とするマグニチュード9.0の地震発生

17:35 1号機に関し、原災法第10条事象発生（原子炉冷却材漏えい）

18:33 1号機、2号機及び4号機に関し、原災法第10条事象発生（原子炉除熱機能喪失）

3月12日

03:00 1号機、2号機、3号機、4号機に関し、復水補給水系で原子炉内に注水

05:22 1号機に関し、原災法第15条事象発生（原子炉圧力抑制機能喪失）及び通報（05:40）

05:32 2号機に関し、原災法第15条事象発生（原子炉圧力抑制機能喪失）及び通報（05:56）

06:07 4号機に関し、原災法第15条事象発生（原子炉圧力抑制機能喪失）及び通報（06:10）

※1、2、4号機はいずれも除熱能力が無いため、圧力抑制室の温度100°Cを超過

12:15 3号機に関し、冷温停止（安全な状態）

3月14日

01:24 1号機に関し、原子炉冷却機能の復旧作業が完了し冷却開始

07:13 2号機に関し、原子炉冷却機能の復旧作業が完了し冷却開始

10:15 1号機に関し、原災法第15条事象から復帰

13:40 1号機に関し、冷温停止

14:20 2号機に関し、冷温停止

15:42 4号機に関し、冷却開始

15:52 2号機に関し、原災法第15条事象から復帰

19:00 1号機、2号機及び4号機に関し、冷温停止中を確認

3月15日

07:15 4号機に関し、原災法第15条事象から復帰

3月18日

17:50 東電福島第一・第二原子力発電所事故について、原子力安全・保安院がI

N E S（国際原子力・放射線事象評価尺度）の暫定評価結果を発表

・1号機、2号機及び4号機：評価レベル3（重大な異常事象）

3月30日

17:56 1号機に関し、タービン建屋1階付近からの煙の発生を確認し、消防に通報（18:13に煙がないことを確認）

19:15 機器の異常であり、火災ではないと消防が判断

4月7日

23:55 23:32頃発生した地震に関し、1～4号機及び廃棄物処理建屋異常なし

4月11日

17:45 17:16頃発生した地震に関し、1～4号機及び廃棄物処理建屋異常なし

4月12日

14:30 14:07頃発生した地震に関し、1～4号機及び廃棄物処理建屋異常なし

4月16日

11:38 11:19頃発生した地震に関し、1～4号機及び廃棄物処理建屋異常なし

（3）人的被害

・軽傷2名

・死亡1名（タワークレーン操縦室内で頭部等全身打撲。3/12 17:17死亡確認）

（注）これまで「死亡2名」、「重症1名」と記載してきたところ、同一人物による、異なる時点の情報を重ねて計上したものであることが判明したため修正。（5/8）

（4）避難状況

3月12日

07:45 内閣総理大臣から、福島県知事、広野町長、楢葉町長、富岡町長及び大熊町長に対して避難指示

福島第二原子力発電所1号機から半径3km圏内の住民は、避難すること。
また、福島第二原子力発電所1号機から半径10km圏内の住民は、屋内待避すること。
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

14:05 対象住民の避難措置完了

・楢葉町 1,515人
・富岡町 6,534人

17:39 内閣総理大臣から、福島県知事、広野町長、楢葉町長、富岡町長及び大熊町長に対し、避難指示

福島第二原子力発電から半径10km圏内の住民は、避難すること。
現地対策本部長から新たな指示が出された場合には、その指示に従うこと。
区域内の居住者等に対して、その旨周知されたい。

・富岡町 15,961人
・大熊町 7,127人
・楢葉町 8,100人
・広野町 1,238人 合計 32,426人

3月15日まで

10km圏内 対象住民の避難措置完了

(5) 別添資料

○東電福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧（別添9）

3 政府の対応

3月11日

16:36 「東京電力福島第一原子力発電所における事故に関する官邸対策室」設置

16:54 総理大臣記者発表

16:57 官房長官記者会見 (~17:12)

17:39 官房長官記者会見 (~17:44)

19:03 原子力緊急事態宣言発令 (福島第一原子力発電所で起きた事象について)

「福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策本部」の設置

第1回原子力災害対策本部の開催 (~19:22)

19:45 官房長官記者会見 (~19:56)

21:23 総理大臣指示

福島第一発電所の半径3km圏内の避難、3km~10km圏内の屋内待避

21:41 総理大臣指示 (経済産業大臣より伝達)

21:52 官房長官記者会見 (~22:01)

3月12日

00:15 官房長官記者会見 (~00:35)

03:12 官房長官記者会見 (~03:32)

05:44 総理大臣指示

福島第一発電所の半径10km圏内の避難

07:11 総理大臣による視察 (到着)

07:45 原子力緊急事態宣言発令 (福島第二原子力発電所で起きた事象について)

「福島第一原子力発電所事故及び福島第二原子力発電所事故に係る原子力災害対策本部」に改名

総理大臣指示

福島第二発電所から半径3km圏内の避難、半径10km圏内の屋内待避

09:15 第2回原子力災害対策本部の開催

09:35 官房長官記者会見 (~10:14)

12:08 第3回原子力災害対策本部の開催

17:39 総理大臣指示

福島第二発電所から半径10km圏内の避難

17:47 官房長官記者会見 (~18:20)

18:00 総理大臣指示

福島第一原発について、真水による処理はあきらめ海水を使え

18:25 総理大臣指示

福島第一発電所から半径20km圏内の避難

20:32 総理大臣メッセージ (~20:41)

20:41 官房長官記者会見 (~21:08)

22:05 第4回原子力災害対策本部の開催

3月13日

08:09 官房長官記者会見 (~08:30)

10:04 第5回原子力災害対策本部の開催
11:02 官房長官記者会見 (~11:20)
15:27 官房長官記者会見 (~15:55)
16:51 官房長官記者会見 (~17:12)
19:49 総理大臣メッセージ (~19:58)
19:58 官房長官記者会見 (~20:14)
20:14 経済産業大臣会見 (~20:19)
21:35 第6回原子力災害対策本部の開催

3月14日

05:15 官房長官記者会見 (~05:35)
09:53 第7回原子力災害対策本部の開催
10:56 官房長官記者会見 (~11:15)
11:40 官房長官記者会見 (~11:44)
12:39 官房長官記者会見 (~12:53)
14:12 経済産業大臣が、屋内退避が命じられている住民に対し、20km圏外への退避の再開を指示
16:16 官房長官記者会見 (~16:48)
21:03 官房長官記者会見 (~21:36)

3月15日

05:30頃 福島原子力発電所事故対策統合本部の設置
05:39 官房長官記者会見 (~06:00)
06:42 官房長官記者会見 (~06:45)
10:30 経済産業大臣から東京電力に対して原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき以下の命令を発出

- (1) 福島第一原子力発電所第4号機の使用済燃料プールの消火に努めること。併せて、再臨界の防止に努めること。
- (2) 福島第一原子力発電所第2号機について、極力早期に原子炉への注水を行うこと。必要に応じ、ドライウェルのベントを行うこと。

11:00 総理大臣指示

福島第一発電所から半径20km～30km圏内の屋内待避

11:01 総理大臣メッセージ (~11:06)
11:07 官房長官記者会見 (~11:29)
12:53 第8回原子力災害対策本部 (~13:14)
16:22 官房長官記者会見 (~16:46)
22:00 経済産業大臣から東京電力に対して原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき以下の命令を発出

- 福島第一原子力発電所第4号機の使用済燃料プールへの注水を可及的速やかに行うこと。

3月16日

東京大学大学院 小佐古敏莊教授を内閣官房参与に任命

11:15 官房長官記者会見 (~11:44)

16:40 第9回原子力災害対策本部（～16:55）

17:56 官房長官記者会見（～18:24）

3月17日

11:30 官房長官記者会見（～12:03）

18:13 第10回原子力災害対策本部（～18:25）

18:42 官房長官記者会見（～19:20）

3月18日

10:55 官房長官記者会見（～11:34）

16:48 官房長官記者会見（～17:33）

20:13 総理大臣メッセージ（～20:28）

3月19日

16:07 官房長官記者会見（～16:54）

3月20日

16:31 官房長官記者会見（～17:15）

17:26 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

東京電力福島第一原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害特別措置法第20条第3項の規定に基づき下記のとおり指示する
記

1. 福島第一原子力発電所施設に対する放水、観測、及びそれらの作業に必要な業務に関する現場における具体的な実施要領については、現地調整所において、自衛隊が中心となり、関係行政機関及び東京電力株式会社の間で調整の上、決定すること。
2. 当該要領に従った作業の実施については、現地に派遣されている自衛隊が現地調整所において一元的に管理すること。

3月21日

16:03 第11回原子力災害対策本部の開催（～16:42）

17:58 官房長官記者会見（～18:39）

3月22日

東京工業大学原子炉工学研究所の有富正憲所長及び齊藤正樹教授を内閣官房参与に任命

11:10 官房長官記者会見（～11:36）

16:36 官房長官記者会見（～16:53）

3月23日

11:03 官房長官記者会見（～11:32）

17:07 官房長官記者会見（～17:49）

3月24日

11:03 官房長官記者会見（～11:23）

16:11 官房長官記者会見（～16:41）

3月25日

11:46 官房長官記者会見（～12:15）

【屋内退避指示対象者に対する生活支援の促進等について】（要旨）
○区域内住民の生活支援及び自主避難の積極的な促進

- 避難指示を想定した諸準備の加速化
- 政府として最大限に努力
- 地元市町村においては国、県と密接な連携を図り適切に対応

16:00 官房長官記者会見 (~16:40)
 19:33 総理大臣メッセージ (~19:48)

3月26日

16:18 官房長官記者会見 (~16:31)

3月27日

16:08 官房長官記者会見 (~16:28)

3月28日

11:30 官房長官記者会見 (~11:57)

15:58 官房長官記者会見 (~16:16)

3月29日

多摩大学大学院の田坂広志教授を内閣官房参与に任命

原子力被災者生活支援チームを設置

09:50 官房長官記者会見 (~10:06)

16:07 官房長官記者会見 (~16:31)

3月30日

09:48 官房長官記者会見 (~10:10)

16:58 官房長官記者会見 (~17:25)

3月31日

10:59 官房長官記者会見 (~11:17)

16:06 官房長官記者会見 (~16:21)

18:47 第12回原子力災害対策本部を開催 (~19:12)

19:59 官房長官記者会見 (~20:08)

4月1日

09:54 官房長官記者会見 (~10:14)

17:31 総理大臣記者会見 (~18:14)

東北地方太平洋沖地震による災害及びこれに伴う原子力発電所事故による災害については、今後「東日本大震災」と呼称する。

・原子力災害専門家グループによる初会合を実施

4月2日

05:55 総理大臣による視察 (出発)

4月3日

15:04 官房長官記者会見 (~15:34)

4月4日

11:15 官房長官記者会見 (~11:30)

16:02 官房長官記者会見 (~16:41)

4月5日

09:57 官房長官記者会見 (~10:17)

16:42 官房長官記者会見 (~17:13)

4月6日

11:05 官房長官記者会見 (~11:20)

16:40 官房長官記者会見 (~17:15)

4月7日

11:04 官房長官記者会見 (~11:22)

16:00 官房長官記者会見 (~16:25)

4月8日

11:03 官房長官記者会見 (~11:38)

16:09 官房長官記者会見 (~16:37)

4月9日

海江田原子力災害対策本部副本部長（経済産業大臣）による福島県知事への表敬及び現地視察

4月10日

原子力災害対策本部長から原子力安全委員会に対し、東京電力福島第一原子力発電所に係る原災法第15条第2項第1号及び第3号に掲げる事項に関し、第20条第5項の規定に基づき、以下の事項について意見の求め

福島第一原子力発電所の避難区域 20km 以遠において、積算空間線量が高くなるおそれのある場所が見込まれる中で、緊急事態応急対策を実施すべき区域のあり方及びその区域内の居住者等に対し周知させるべき事項、また、同発電所の事故の状況が安定していない中での、屋内退避区域 20~30km における緊急事態応急対策を実施すべき区域のあり方及びその区域内の居住者等に対し周知させるべき事項に関し、それぞれ原子力災害対策特別措置法第十五条第二項第一号及び第三号に掲げる事項

→4/10 原子力安全委員会から意見提出（「計画的退避区域」と「緊急時避難準備区域」の設定について）

07:00 総理大臣による視察（出発）

4月11日

10:58 官房長官記者会見 (~11:30)

14:45 第13回原子力災害対策本部を開催 (~15:26)

16:09 官房長官記者会見 (~16:39)

【「計画的避難区域」と「緊急時避難準備区域」の設定について】

1 「計画的避難区域」の設定

国際放射線防護委員会（ICRP）と国際原子力機関（IAEA）の緊急時被ばく状況における放射線防護の基準値（年間 20~100 mSv）を考慮して、事故発生から 1 年の期間内に積算線量が 20mSv に達するおそれのある区域を「計画的避難区域」とする。

2 「緊急時避難準備区域」の設定

現在の「屋内退避区域」で「計画的避難区域」に該当する区域以外の区域を「緊急時避難準備区域」とする。

17:25 総理大臣指示（17:16頃発生の福島県浜通りを震源とする地震に関し）

被災状況、特に原発の状況の確認に全力を挙げるとともに、人命救助に全力を挙げること。

4月12日

10：19 官房長官記者会見（～10:35）

14：13 総理大臣指示（14:07頃発生の福島県浜通りを震源とする地震に関し）

人命救助は全力を挙げるとともに、被災状況、特に原発の状況の確認に全力を挙げること。

17：50 総理大臣メッセージ（～18:42）

4月13日

11：05 官房長官記者会見（～11:38）

16：06 官房長官記者会見（～16:23）

4月14日

11：07 官房長官記者会見（～11:33）

16：42 官房長官記者会見（～16:54）

4月15日

09：49 官房長官記者会見（～10:05）

16：12 官房長官記者会見（～16:42）

4月16日

福山官房副長官による計画的避難区域となる福島県飯舘村及び川俣町（一部が対象）における住民説明会実施

4月17日

07：28 官房長官による福島県視察（出発）

4月18日

11：07 官房長官記者会見（～11:21）

16：06 官房長官記者会見（～16:30）

4月19日

09：44 官房長官記者会見（～09:53）

15：57 官房長官記者会見（～16:03）

4月20日

10：57 官房長官記者会見（～11:11）

16：02 官房長官記者会見（～16:23）

4月21日

07：30 総理大臣による視察（出発）

11：00 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

4月22日午前0時をもって、福島第一発電所の半径20km圏内を警戒区域に設定

福島第二発電所周辺の避難区域を半径10km圏内から8 km圏内へ変更

11：00 官房長官記者会見（～11:22）

上記原子力災害対策本部長指示を公表

16：06 官房長官記者会見（～16:28）

4月22日

09：44 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

福島第一原子力発電所から半径20km～30km圏内の屋内待避を解除し、計画的避難区域及び緊急時避難準備区域を設定

原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）指示

平成23年3月12日付けで避難のために立ち退きを指示した区域（福島第一原子力発電所から半径20キロメートル圏内の区域）並びに平成23年4月22日付けで設定した計画的避難区域及び緊急時避難準備区域において、平成23年産の稻の作付けを控えるよう要請

09：44 官房長官記者会見（～10:22）

17：41 総理大臣メッセージ（～18:21）

4月25日

11：03 官房長官記者会見（～11:19）

15：59 官房長官記者会見（～16:14）

17：25 統合本部合同記者会見（～21:10）

4月26日

10：05 官房長官記者会見（～10:33）

16：04 官房長官記者会見（～16:24）

18：00 統合本部合同記者会見（～21:10）

4月27日

11：10 官房長官記者会見（～11:25）

16：03 官房長官記者会見（～16:23）

17：00 統合本部合同記者会見（～20:55）

4月28日

09：54 官房長官記者会見（～10:08）

16：21 官房長官記者会見（～16:41）

16：35 統合本部合同記者会見（～21:10）

4月29日

11：02 官房長官記者会見（～11:12）

16：01 官房長官記者会見（～16:15）

4月30日

11：35 官房長官記者会見（～11:56）

16：30 統合本部合同記者会見（～21:00）

5月1日

11：01 官房長官記者会見（～11:09）

16：03 官房長官記者会見（～16:20）

5月2日

16：30 統合本部合同記者会見（～21:35）

17：29 官房長官記者会見（～17:53）

5月4日

16：30 統合本部合同記者会見（～19:29）

5月6日

- 10：16 第14回原子力災害対策本部を開催（～11:33）
11：46 官房長官記者会見（～12:17）
16：00 統合本部合同記者会見（～19:20）
19：11 総理大臣記者会見（～19:19）
浜岡原子力発電所の全原子炉の運転停止を中部電力へ要請

5月8日

- 16：30 統合本部合同記者会見（～19:45）

5月9日

- 11：10 官房長官会見（～11:26）
16：07 官房長官会見（～16:19）

5月10日

- 10：39 官房長官会見（～10:53）
16：30 統合対策室合同記者会見（～19:30）
17：50 総理大臣記者会見（～18:27）

5月11日

- 11：03 官房長官会見（～11:20）
15：59 官房長官会見（～16:07）
16：30 統合対策室合同記者会見（～20:20）

5月12日

- 11：13 官房長官会見（～11:39）
16：00 原子力災害対策本部長（内閣総理大臣指示）

福島原子力発電所の事故に伴う警戒区域内における家畜の安楽死処分について、原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）から、福島県に対して、警戒区域内で生存している家畜について、当該家畜の所有者の同意を得て、当該家畜の安楽死処分を行うよう指示

- 16：04 官房長官会見（～16:25）

4 各省庁の活動状況（原子力発電所の事故対応）

○経済産業省

3月11日

- 15：42 警戒本部設置、現地警戒本部設置
21：14 池田経済産業副大臣の東電福島第一原発の原子力災害現地対策本部入りのため、防衛省をヘリコプターにて出発
22：30 池田経済産業副大臣が大滝根分屯基地到着

3月12日

- 00：00 池田経済産業副大臣が現地本部（福島県原子力センター）到着
03：05 海江田大臣、寺坂保安院長、東京電力小森常務が記者会見
20：05 総理指示を踏まえ、原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき、東電福

島第一原発1号機の海水注入等を指示

3月13日

- 11:20 現地原子力対策本部から経済産業省対策本部あてに、保健師や看護師等の派遣要請あり。他省庁に協力要請

3月15日

- 16:20 現地対策本部長を池田副大臣から松下副大臣に交代し、現地対策本部の機能を福島県庁内に移転

○原子力安全・保安院

3月11日

- 14:46 災害対策本部設置

- 20:50 福島県対策本部が東電福島第一原発1号機の半径2kmの住人(1,864人)に避難指示

- 21:55 東京電力から21:00現在の状況につき発表。東電福島第一原発の運転状態が不明であり、原子炉水位確認できない。原子炉水位低下により放射性物質が放出される恐れがあるため、自治体から半径2km以内の地域住民に対して避難勧告が発出

- 22:00 東電福島第一2号機の今後のプラント状況の評価結果(放出される放射性物質の量は解析中)

(実績) 14:47 原子炉スクラム(RCIC起動)

(実績) 20:30 RCIC停止(原子炉への注水機能喪失)

(実績) 21:50 水位計復活(L2:燃料上部より約3mの水位)

(予測) 22:50 炉心露出

(予測) 23:50 燃料被覆管破損

(予測) 24:50 燃料溶融

(予測) 27:20 原子炉格納容器設計最高圧(527.6kPa)到達
原子炉格納容器ベントにより放射性物質の放出

※注:本記述の「予測」は3/11 22:00時点のプラントの状況を前提としたものであり、その後のRCIの推移により予測は大きく変化している。

- 23:03 福島県内堀副知事が原子力センターに到着

- 23:10 電源車状況

東北電力出発の高圧2台:福島オフサイトセンターに到着(21:09)

水戸出発の高圧1台・低圧1台:移動中(22:48)

3月12日

- 01:55 東電福島第一原発2号機において、津波の危険性のため電源接続作業中止

- 02:00 作業を再開し4時間程度の作業時間を見込み

- 02:29 東電福島第一原発2号機で圧力が上昇した格納容器から原子炉建屋を通じて外部に蒸気を逃がすことを検討中

3月13日

09:30 福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長、浪江町長に対し、原災法に基づき、放射能除染スクリーニング基準（ $40\text{Bq}/\text{cm}^2$ または $6,000\text{cpm}$ 以上の者を除染）について指示

3月25日

- ・東電福島第一原発3号機タービン建屋における作業員の被ばくに関して、東京電力に対し、再発防止の観点から、直ちに放射線管理を見直し、改善するよう、口頭指示
- ・官房長官指示（07:40）により、以下の旨を福島県及び南相馬市に伝達
「仮に 20km ～ 30km の区域に避難指示が出された場合には、南相馬市庁舎が 30km 圏内にあるところ、その機能を 30km 圏の外側に移す必要がでてくるので、南相馬市の分庁舎（ 30km 圏外にある合併前の旧町の役場）に機能を移転するなど、適切な措置を講じるよう、お願いしたい。」

3月28日

- ・東京電力に対し、3/27同社が発表した2号機タービン建屋地下溜まり水の測定に係る評価の誤りについて、再発防止を図るよう口頭で指示
- 13:50 原子力安全委員会臨時会議助言（福島第一原発2号機タービン建屋地下1階の滞留水について）を受け、東京電力に対し、海水モニタリングポイントの追加や地下水モニタリングの実施について口頭で指示

4月12日

- ・原子力安全基盤（JNES）の原子炉の状態等の解析結果から試算による東電福島第一原子力発電所の原子炉からの大気中への総放出量を発表

4月13日

- ・東京電力に対し、原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づき、東電福島第一原発建屋の耐震安全性評価の実施結果及び有効な耐震補強工事等の対策の検討結果について報告を指示

4月21日

- ・東京電力に対し、東電福島第二原子力発電所の緊急安全対策の実施について報告を指示

4月25日

- ・東京電力に対し、原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づき、東電福島第一原子力発電所の原子炉の運転記録及び原子炉施設等の事故記録に関する事項の報告を指示

4月27日

- ・東京電力に対し、福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止策の策定について指示。5月2日、報告書受領

4月29日

- ・東京電力に対し、「平成23年東北地方太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価結果に係る原子力安全・保安院における検討に際しての意見の追加への対応について（指示）」を発出

4月30日

- ・東京電力に対し、原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づき、「福島第一原子力発電所1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実施に係る

報告の徵収について」を発出。5月5日、報告書を受領。

- ・平成23年東北地方太平洋沖地震を踏まえた新耐震指針に照らした既設発電用原子炉施設等の耐震安全性の評価結果に係る原子力安全・保安院における検討に際しての意見の追加への対応について（指示）」を発出

5月2日

- ・東京電力に対し、原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づき、福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋内の放射性物質濃度の低減措置の必要性（今後の原子炉建屋内における作業内容の見通しを含む。）及び各低減措置（局所排風機の設置及び使用、並びに北側二重扉の開放）について報告を指示。5月3日、報告書を受領。

5月5日

- ・4/30に原子炉等規制法第67条第1項の規定に基づいて東京電力に対して「福島第一原子力発電所1号機における燃料域上部まで原子炉格納容器を水で満たす措置の実施について」報告を求めていたところ、東京電力から報告書を受領。同報告書について、評価を行うとともに今後の対応について必要事項を指示。

5月8日

- ・東京電力に対し、「東京電力株式会社福島第一原子力発電所1号機原子炉建屋の北側二重扉開口部の開放について（指示）」を発出。

5月11日

- ・東京電力から5月2日に提出された「福島第一原子力発電所の放射線業務従事者の線量限度を超える被ばくに係る原因究明及び再発防止対策の策定について」に一部誤りがあったため、修正報告を受けた。
- ・4月9日に「非常用発電設備の保安規定上の取り扱いについて（指示）」を発出したことを受け、原子炉設置者から保安規定変更許可申請が提出された。申請内容について、緊急安全対策の実施状況報告、立入り検査等を踏まえ厳格に審査し許可した。

○内閣府（原子力安全委員会）

3月11日

- 16:00 第16回原子力安全委員会（臨時会）（平成23年3月11日（金）午後発生の地震について）
16:05 緊急技術助言組織を立ち上げ、担当調査委員の招集を決定
17:30 福島県原子力災害対策センター（オフサイトセンター）へ職員を派遣

3月12日

- 07:11 原子力安全委員長が総理大臣の現地視察に同行

3月14日

- 15:30 第17回原子力安全委員会（臨時会）（緊急の場合における実用発電用原子炉に関する線量限度等の告示について）

3月17日

- 18:45 第18回原子力安全委員会（臨時会）（緊急の場合における実用発電用原子炉に関する線量限度等の告示について）

- 3月23日
21:00 緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム（SPEEDI）の試算を公表
- 3月25日
11:30 第19回原子力安全委員会（臨時会）（緊急時モニタリングデータに基づく線量評価方法について 等）
- 3月26日
19:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 3月27日
19:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 3月28日
11:15 第20回原子力安全委員会（臨時会）（東電福島第一原発2号機タービン建屋地下1階の滞留水について）
18:45 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 3月29日
19:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 3月30日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 3月31日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月1日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月2日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月3日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月4日
14:00 第21回原子力安全委員会（臨時会）（東日本大震災による原子力発電所への影響について）
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月5日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月6日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月7日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月8日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月9日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月10日
17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）

- 10:00 第22回原子力安全委員会（臨時会）（原子力災害特別措置法第15条第2項第1号及び第3号に掲げる事項（計画的避難区域等の設定関係）に関し、意見を求める件、外部被ばくの積算線量（3月12日から4月5日までのSPEEDIによる試算値）他）
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月11日
- 18:30 原子力安全委員会ブリーフィング（緊急事態応急対策実施区域の変更等に関する原子力災害対策本部長に対して原子力安全委員会から述べた意見について）
- 4月12日
- ・3/11から4/5までの東電福島第一原子力発電所から大気中への放射性核種の放出総量の推定的試算値を発表
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月13日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月14日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月15日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月16日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月17日
- 06:00 原子力安全委員と緊急事態応急対策調査委員を現地へ派遣
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月18日
- 17:00 第23回原子力安全委員会（臨時会）（東電福島第一原子力発電所事故について、緊急安全対策に係る追加指示について 等）
- 4月19日
- 18:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月20日
- 15:00 第24回原子力安全委員会（臨時会）（東電福島第二原子力発電所に係る原子力災害対策特別措置法第15条第2項第1号及び第3号に掲げる事項（避難区域変更関係）について）
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月21日
- 08:30 第25回原子力安全委員会（臨時会）（東電福島第一原子力発電所に係る原子力災害対策特別措置法第15条第2項第3号に掲げる事項（警戒区域設定関係）について）
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング（環境モニタリング結果の評価について）
- 4月22日

- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
4月23日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
4月24日
- 17:00 原子力安全委員会ブリーフィング(環境モニタリング結果の評価について)
(※ブリーフィングについては、25日以降、事故対策統合本部共同記者会見に統合)
- 4月25日
- 14:00 第26回原子力安全委員会(臨時会) (東電福島第一原子力発電所事故について、小山田原子力安全委員会委員の福島オフサイトセンター及び東電福島第一原子力発電所現地派遣等報告について 等)
- 4月28日
- 11:00 第27回原子力安全委員会(臨時会) (平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価等について 等)
- 5月2日
- 14:00 第28回原子力安全委員会(定例会) (平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の評価等について 等)
- 5月9日
- 14:00 第29回原子力安全委員会(定例会) (福島第一原子力発電所事故を踏まえた他の発電所の緊急安全対策の実施状況の確認結果等について 等)
- 5月11日
- 14:00 第30回原子力安全委員会(臨時会) (「環境モニタリング強化計画」を受けたモニタリングの強化について、実地調査を踏まえた学校等の校庭・園庭における空間線量低減策について 等)
- 5月12日
- 14:30 第31回原子力安全委員会(臨時会) (非常用ディーゼル発電機の保安規定上の追加措置について 等)

○警察庁

3月11日

- 14:46 警備局長を長とする災害警備本部を設置
15:14 長官を長とする緊急災害警備本部に格上げ
15:07 各都道府県に対し、広域緊急援助隊の派遣を指示 (3/12 04:50現在 警備・交通部隊2,019名、刑事部隊120名)
21:30 東電福島第一原発周辺の避難誘導対策として、福島県警の部隊70人を派遣
22:40 警察官120名 (双葉警察署80名、県機10名、官機30名) が避難対応中。第2機動隊30名が現場に急行中 (23:15到着予定)

3月12日

- モニタリングカーの放射線測定資機材を搭載した車両のパトカーによる先導を実施 (茨城県警)
- 05:25 電源車状況 (53台出発、うち9台到着。直近まで29台きている)

07:30 電源車状況（53台出発、うち14台到着、まもなく到着11台、オフサイトセンター19台待機中、現場へ移動中9台）

15:47 県警ヘリから、原発付近にいる各部隊に対し、一般人の避難誘導を行いながら、早期の離脱を指示

3月13日

08:00 10km～20km圏内の避難対象者を誘導するため、警察官100名を投入

3月14日

・岡山県警察広域緊急援助隊28人、山口県警察広域緊急援助隊26人は、原発関係の規制業務に従事

3月15日

・東電福島第一原発の原子炉冷却に必要な海水の汲み上げに使用する在日米軍消防車の先導を実施（福島県警・神奈川県警・警視庁・茨城県警）

・東電福島第一原発の原子炉冷却装置を動かすために必要な配電盤の搬送車両の先導を実施（福島県警・茨城県警）

20:00 北茨城市内の野口雨情記念館駐車場及び常陸太田市内の里見ふれあい駐車場において、県が実施する避難車両乗車員の放射線汚染チェックについて、21:00から支援を実施する予定

3月16日

・警視庁が保有する高圧放水車を利用して原発への注水作業を実施するため、警視庁機動隊を現地に派遣

18:50 福島原発からの避難民を磐越道阿武隈高原SA（上り線）で洗浄予定、対象車両約100台

3月17日

02:52 警察部隊は、楢葉町所在のJ-Villageに到着。自衛隊から防護服を受領

15:40 警察の放水車のオペレーターを乗せたバス及び自衛隊の化学防護車が、東電福島第一原発に到着

19:05 警視庁機動隊高圧放水車が東電福島第一原発において放水（1回：約44t）を実施（～19:15）

・NBC部隊22人が、浜通り方面において放射線量計測活動に従事（警視庁・神奈川県警察）

3月19日

・福島原発20km～30km圏内の避難支援のため、警視庁機動隊（大型バス5台）を現地に派遣（～3/22）

3月22日

・福島県機動隊は、県警の相談コーナーに「自宅に残っているようだ」などと寄せられた安否確認情報13件をもとに被災民家を捜索し、「避難所での生活が不安だ」などの理由で留まっていた住民6人を、避難指示の出ている第一原発から半径20km～30km圏外の避難所に搬送した。

4月1日

・3/31午後、東電福島第2原子力発電所に街宣車1台（1人乗車）がゲートを破って侵

入り構内を走行、身柄確保の上、4/1午前、器物損壊及び建造物侵入被疑者として通常逮捕した。

○防衛省

3月11日

18:35 原発災害対応のため中央即応集団110名、化学防護車4両を待機（朝霞駐屯地）

18:45 44普通科連隊（福島）の80名がオフサイトセンターへ出発（21:00到着予定）

19:30 原子力災害派遣命令を受け、大宮駐屯地の陸上自衛隊化学防護車を東電福島第一原発に出動

22:15 自衛隊80名が現地到着

3月12日

03:35 中央特殊武器防護隊（朝霞）の先遣隊2名がオフサイトセンターに到着

04:50 中央特殊武器防護隊（朝霞）の主力約22名、車両7両がオフサイトセンターへ前進中

- ・第44普通科連隊の人員約50名により、原発地域において電源運搬支援を実施中

- ・第44普通科連隊の人員約30名により、オフサイトセンター周辺において救護活動を実施中

- ・第6科学防護隊（郡山）の人員約10名が駐屯地を出発

- ・北部方面隊の人員約900名、車両約250両を米艦艇による輸送を調整中

- ・中央特殊武器防護隊の主力約90名前進準備中（活動場所は確認中）

06:48 東北方面隊の人員約100名、車両50両がオフサイトセンターに向け福島駐屯地を出発

08:30 中央特殊武器防護隊の車両7両（化学防護車4両を含む）がオフサイトセンターに到着

08:30 第6化学防護隊（郡山）の人員8名が駐屯地を出発

17:35 自衛隊ヘリ7機が東電福島第一原発の10km圏内で取り残されている人達の救出のため現場に向かっている。煙の勢いがあり救出できないが、継続して救出作業中

18:58 海上自衛隊第2航空群（八戸）航空機がガイガーカウンターで所要の計測を実施

20:40 航空自衛隊中部航空方面隊の水タンク車が出発

21:14 航空自衛隊輸送機が冷却タービンを空輸

20:52 海上自衛隊航空機によるガイガーカウンターによる計測の結果、福島原発から西20マイルは異常なし

23:10 海上自衛隊航空機によるガイガーカウンターによる計測の結果、福島原発から西20マイルにて0.0~0.1マイクログレイ

23:36 航空自衛隊航空機がヨウ素剤等の物資空輸（木更津発）

3月13日

- 08:05 原発冷却水支援のため、北部航空方面隊、中部航空方面隊、航空総隊直轄部隊の水タンク車9台が四倉町到着
- 09:25 福島県防災係からの要請に応じ、陸上自衛隊第12旅団第12化学防護小隊が二本松に除染所開設
- 10:50 第12化学防護小隊は、被ばくの可能性がある避難民40名のうち半数の除染作業を終了。対象者の増加は今のところなし
- 13:37 第1ヘリ団（木更津）のUH-60が1機離陸、化学学校の2名を乗せるとともに、以降モニタリングの支援を実施予定
- 14:00 第12化学防護小隊は、被ばくの可能性がある避難民200名のうち除染対象と判明した50名の除染を完了
- 15:00 東電福島第一原発のオフサイトセンターに80名を派遣
- 17:57 福島原発での空中散水を目的とした放射線モニタリングを16:15から実施する予定であったが、東電福島第一原発3号機の水素爆発の危険性を考慮し、モニタリング及び空中散水を一時中止
- 17:57 空自給水車両10両が東電福島第二原発に到着、作業開始
- 20:28 空自による東電福島第二原発給水作業終了
- 21:40 川俣町体育館で中央特殊武器防護隊10名が住民100名に対し除染支援を実施（～3/14 01:00）

3月14日

- 01:30 空自による東電福島第二原発での給水作業（第2回目）開始
- 05:00 空自による東電福島第二原発での給水作業（第2回目）終了
- 06:45 東電福島第二原発に対する給水活動実施中
- 09:42 安全性の確保が出来たため、ポンプ車両7両で第一原発3号機に向かう
- 10:27 東電福島第二原発において、陸自・空自がタンク車により冷却水を注入実施
- 13:58 東電福島第一原発のモニタリング支援のため、第31航空群（岩国）のOP-3Cが1機離陸
- 20:56 東電福島第一原発2号機が危険な状態のため、全員オフサイトセンターから郡山駐屯地へ移動

3月15日

- 13:05 福島県立医大の要請を受け、防衛省の除染設備の搬送手続き中
- 14:20 福島県庁で中央特殊武器防護隊27名が除染支援を実施（～16:46）
- 15:52 冷却水を注入するために必要なポンプの燃料を東電福島第二原発に輸送完了
- 22:20 福島県立医大病院に、中央特殊武器防護隊15名で除染所を設置

3月16日

- 09:00 大滝根山放射線測定地： $5.8 \mu\text{Sv}/\text{h}$ （中性子検出されず）
- 10:00 大滝根山放射線測定地： $6.0 \mu\text{Sv}/\text{h}$ （中性子検出されず）
- 14:55 放射線モニタリングの為ヘリの飛行開始、線量の結果により放水を実施予

定

16:00 東電福島第一原発3号機への放水の為、CH-47（ヘリ）1機が離陸。モニタリング結果により中止の可能性あり

17:25 3/16はヘリによる放水作業は実施しない

3月17日

09:48 【散水】東電福島第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（1回目）を実施

09:53 【散水】東電福島第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（2回目）を実施

09:56 【散水】東電福島第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（3回目）を実施

10:00 【散水】東電福島第一原発3号機に関し、陸自ヘリにより散水（4回目）を実施

15:40 警察の放水車のオペレーターを乗せたバス及び自衛隊の化学防護車が、東電福島第一原発に到着

16:14 自衛隊の消防車5台が、東電福島第一原発に向けてJビレッジを出発

17:37 自衛隊の消防車5台及びその他関係車両が第一福島原発正門に到着

19:35 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（1回目）を実施

19:45 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（2回目）を実施

19:53 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（3回目）を実施

20:00 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（4回目）を実施

20:07 【放水】東電福島第一原発3号機に関し、消防車により放水（5回目）を実施（～20:09）

3月18日

03:02 航空自衛隊三沢基地の消防車1台、燃料タンク車1台が同基地を出発

03:31 航空自衛隊小松基地の消防車1台が、同基地を出発

08:57 航空自衛隊偵察機（偵察機）1機が百里基地を離陸し東電福島第一原発の3及び4号機を偵察

08:58 海上自衛隊偵察機（OP-3：画像データ収集装置を搭載）が岩国基地を離陸し東電福島第一原発を偵察

10:17 モニタリングのため、陸上自衛隊の航空機（CH-47）1機が霞ヶ浦駐屯を離陸

13:35 東京電力の依頼を受け、3/18中に、投光機50台が小名浜コールセンターに輸送予定。3/19以降、東電福島第一原発に輸送計画中

14:00 【放水】東電福島第一原発において消防車7台により放水（7回、計40t）を実施（～14:38）

3月19日

- 06:47 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリング終了
15:46 化学防護車両2台が東電福島第一原発4号機を偵察
19:35 東電福島第一原発で使用予定の投光機をJビレッジに輸送

3月20日

- 08:20 【放水】東電福島第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車10台により放水（10回、計約80t）を実施（～09:29）
08:59 RF-4（偵察機）による偵察飛行を実施（～09:42）
13:10 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～14:42）
18:22 【放水】第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車10台により放水（10回、計約80t）を実施（～19:43）

3月21日

- 06:10 陸上自衛隊中央即応集団（陸自74式戦車（2両）、78式戦車回収車（1両））がJビレッジに到着
06:37 【放水】東電福島第一原発4号機に関し、自衛隊の消防車12台により放水（13回、計約90t）を実施（～08:41）

3月23日

- 08:16 CH-47（サーモグラフィー搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施
09:03 RF-4E（偵察機）1機による偵察飛行を実施（～09:43百里着陸）
09:07 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリング開始（～09:26）
09:24 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（10:00百里着陸）
12:33 RF-4E（1機）が天候偵察のため百里を離陸（13:39百里着陸）
12:45 UH-1（1機）が東電福島第一原発の映像伝達のためJビレッジを離陸（14:03Jビレッジ着陸）
12:55 CH-47による東電福島第一原発上空からのヘリテレ撮影（～13:58）
16:42 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（17:19百里着陸）

3月24日

- 06:54 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリング開始（～07:26）
09:05 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:38百里着陸）
09:16 RF-4Eによる偵察飛行を実施（～09:59。11:29～12:44、11:35～12:41、15:59～16:37にも実施）
11:00 T-4（1機）による集塵飛行を実施（～11:51。15:12～16:18にも実施）

3月25日

- 06:34 CH-47（サーモグラフィー搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:19）
- 09:00 RF-4E（2機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:50百里着）
- 09:14 T-4（1機）による集塵飛行のため百里を離陸（10:21百里着陸）
- 11:28 RF-4E（2機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（12:36百里着）
- 11:50 多用途支援艦「ひうち」が米軍バージ（10:55横須賀出港）を曳航開始（3/26夜、曳航中にワイヤー2本のうち1本が切断したため（その後復旧）、小名浜到着予定が遅れる見込み（3/27 08:00⇒17:30））
⇒3/27 05:22、再度ワイヤー1本が切断（到着予定時刻未定）
⇒3/31 15:04 「ひうち」から自衛隊の曳船にバージを引き渡す
⇒3/31 15:42 バージを原発岸壁に横付ける
- 16:06 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（16:38百里着陸）

3月26日

- 12:58 T-4（1機）が集塵飛行のため百里を離陸（13:54百里着陸）
- 15:27 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～15:57）
- 15:57 多用途支援艦「あまくさ」が横須賀より米軍バージ（2号）を曳航開始
- 15:57 RF-4E 1機が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（16:34百里着陸）

3月27日

- 06:14 CH-47（サーモグラフィー搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:58）
- 08:58 RF-4E（2機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（10:16百里着陸）
- 09:42 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（10:16百里着陸）
- 13:01 T-4（1機）が集塵飛行のため百里を離陸（13:59百里着陸）
- 15:58 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（16:31百里着陸）

3月28日

- 07:34 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:57）
- 08:57 航空偵察（原発写真撮影）を実施（～09:33）
- 09:15 放射能塵収拾飛行を実施（～10:25）
- 15:58 航空偵察（原発写真撮影）を実施（～16:32）

3月29日

- 07:14 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:50）
13:00 放射能塵収拾飛行を実施（～14:05）
15:59 航空偵察（原発写真撮影）を実施（～16:27）
- 3月30日
07:36 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～08:05）
08:57 航空偵察（原発写真撮影）を実施（～09:32）
09:14 放射能塵収拾飛行を実施（～10:20）
15:57 航空偵察（原発写真撮影）を実施（～16:33）
- 3月31日
08:05 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～08:27）
09:07 航空偵察（原発写真撮影）を実施（～09:40）
09:16 放射能塵収拾飛行を実施（～10:42）
- 4月1日
07:30 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:51）
08:59 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:32百里着陸）
09:15 T-4（1機）による集塵飛行のため百里を離陸（10:26百里着陸）
17:46 多用途支援艦「ひうち」が米軍バージ船（2号）を小名浜港から東電福島第一原発沖へ向け、曳航開始（4/2 09:10、東電福島第一に接岸）
- 4月3日
07:50 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～08:23）
08:24 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（08:59百里着陸）
16:18 補給船から水を補給するため、2号バージ（15:33離岸）を曳船から引き受け、多用途支援艦「ひうち」が曳航開始
- 4月5日
06:34 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一原発上空のモニタリングを実施（～07:51）
08:29 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:04百里着陸）
- 4月7日
08:30 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:10百里着陸）
- 4月8日
07:27 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一

- 原発上空のモニタリングを実施（～07:46）
- 08:29 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:06
百里着陸）
- 4月10日
- 07:19 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一
原発上空のモニタリングを実施（～07:43）
- 08:27 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:00
百里着陸）
- 4月11日
- 08:33 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（08:57
百里着陸）
- 4月12日
- 07:44 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一
原発上空のモニタリングを実施（～08:04）
- 08:36 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:09
百里着陸）
- 4月13日
- 08:27 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:03
百里着陸）
- 4月14日
- 07:29 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一
原発上空のモニタリングを実施（～07:54）
- 08:34 RF-4E（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:07
百里着陸）
- 4月15日
- 07:31 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一
原発上空のモニタリングを実施（～08:04）
- 09:07 KU-32（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:07
百里着陸）
- 4月16日
- 07:31 CH-47（サーモグラフィー・放射線測定機搭載）1機による東電福島第一
原発上空のモニタリングを実施（～08:04）
- 09:07 RF-4（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:52百
里着陸）
- 4月18日
- 08:30 RF-4（1機）が東電福島第一原発の航空偵察のため百里を離陸（09:01百
里着陸）

○海上保安庁

3月11日

- 21:16 原子力緊急事態・退避命令区域に関するNAVTEX警報（～21:47）
22:00 東電福島第一原発の10km圏内海域における通行船舶等の調査及び指導のため巡航船が急行、航空機についても発動指示海洋情報部庁舎及び海上保安試験研究センターにおいて帰宅困難者の受け入れ準備

3月12日

- 03:06 東電福島第一原発から放射性物質の放出の可能性ありに関するNAVTEX航行警報済み
06:09 東電福島第一原発を中心とする半径10km避難指示
06:15 東電福島第一原発を中心とする半径10km圏内の海域に船舶がないことを確認
07:30 東電福島第二原発を中心とする半径10km圏内の海域に船舶がないことを確認
10:00 東電福島第二原発10km圏内にいたタンカー1隻を圏外に移動
東電福島第一原発の圧の半径10km、東電福島第二原発の半径3km以内の退去命令区域を設定
19:22 東電福島第一原発については20km、第二原発については10km圏が避難指示区域に設定されたことに関する航行警報及びNAVTEX警報済み

3月14日

- ・巡視船により東電福島第一及び東電福島第二原発付近の放射線測定実施中

3月15日

- 08:00 測定：巡視船あぶくま（原発から東、55.0 km～60.0km）風向：東北東、風速：8m/s、線量：0.1 μSv/h～0.8 μSv/h（～10:00）
11:30 第一原発を中心とする半径30kmの円内海域を航行危険区域に設定した旨の航行警報及びNAVTEX警報済み
・上記海域において、巡視船により監視警戒中

3月27日

- 05:56 航空機により、第一原発専用港の港内障害物調査のための測量を実施（～06:42）海域の透明度が低いため水深は計測できず。

○国土交通省

3月12日

- 01:10 東電福島第一原発住民避難を目的とした緊急輸送のため合計9事業者60台のバスを確保
05:00 10業者65台のバスを確保
08:07 東電福島第一原発から半径10km、高さ10kmの空域について、飛行自粛を要請する航行安全情報を発出
09:16 東電福島第二原発から半径3km、高さ3kmの空域について、飛行自粛を要請する航行安全情報を発出
10:14 11業者88台のバスを確保、6業者38台を追加確保予定
18:35 東電福島第二原発から半径10km、高さ10kmの空域について、飛行自粛を求

める航行安全情報を発出

18:58 東電福島第一原発から半径20km、高さ無制限の空域に拡大し、飛行自粛を求める航行安全情報を発出

3月13日

15:00 11業者118台が輸送完了後帰庫

3月14日

06:10 14業者28台を追加確保予定（一部運転手なし車両あり）

3月15日

11:59 東電福島第一原発半径30km圏の屋内退避を受けて、航空法第80条に基づき、以下の通り飛行禁止区域を設定

期間：2011年3月15日11時59分（日本時間）から無制限

範囲：東電福島第一原発の半径30km圏内

高度：無制限

13:17 福島原発からの避難のため次のインターを開放

（磐越道）いわき三和IC、小野IC

（常磐道）いわき勿来IC、いわき湯本IC、いわき中央IC

○文部科学省

3月11日

16:45 文部科学省原子力災害対策支援本部設置

22:50 核燃料物質施設である千葉県市原市のチッソ石油化学株式会社五井製造所より、隣接するコスモ石油千葉製油所における火災が、同事業所内の核燃料物質（劣化ウラン）の保管施設に延焼する恐れがあるとの連絡あり

3月12日

02:16 地元消防による消火活動により、鎮火確認。劣化ウランは不燃物質であり、不燃性壁に囲まれた倉庫に保管されているが、倉庫の状況については未確認

04:24 関係教育委員会に対し、児童生徒等の安全確保と文教施設の被害状況の把握、二次災害防止を要請

10:00 所管の試験研究用原子炉施設（22施設）及び核燃料物質使用施設（15施設）について確認したところ、放射性物質の漏洩はなし

放射性同位元素取扱施設について確認中であるが、現在のところ放射性障害防止法上の異常はなし

17:51 爆発があったことを受け、負傷者の治療に当たる放射線医学総合研究所に対して、医師ら全員を緊急招集する旨の指示を発出

22:25 日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研究センター（NEAT）及び水戸原子力事務所のモニタリングカーを福島県へ展開すべく出発

3月13日

07:00 長崎大学は、緊急被ばく医療対応として、国際ヒバクシャ医療センターの医師を中心とした派遣チームを編成（6名：医師2名、放射線物理士1名、

- 看護師 2 名、放射線技師 1 名。※医師 1 名は3/14派遣予定) し、放射線医学総合研究所へ派遣
- 10:30 国立磐梯青少年交流の家及び国立那須甲子青少年自然の家で、福島県第一原子力発電所等の損傷に伴う避難者の受け入れ決定。宿泊定員は各400名
- 15:40 東京大学は、茨城県東海村の研究施設に対して物資を輸送開始
・文部科学省の水戸原子力事務所と茨城原子力安全管理事務所、日本原子力研究開発機構原子力緊急時支援・研究センターのモニタリングカー 3 台が現地到着
- 17:00 文部科学省から都道府県に対して、環境放射能水準調査測定データを臨時に報告するよう依頼し、異常の報告なし
- 20:00 原子力安全技術センターに要請し、防災モニタリングロボット及び航空機放射線モニタリング機器を現地に搬送中
- 23:40 放射線医学総合研究所専門家 4 名がモニタリングカー及び救急車（それぞれ 1 台）にて現地に到着
- 3月14日
- 08:40 文部科学省の要請により、原子力安全技術センターの防災モニタリングロボット及び航空機放射線モニタリング機器が現地に到着
- 17:00 国立磐梯青少年交流の家では26家族101名を、国立那須甲子青少年自然の家では2家族15名を受け入れ済み。今後、国立磐梯青少年交流の家ではさらに増加する予定であり、国立那須甲子青少年自然の家でも3/14夜に、原子力発電所から20km圏内に位置する浪江町特別介護老人ホームより約280名を受け入れ予定。また、国立岩手山青少年交流の家においても、岩手県災害対策本部からの要請を受け、地震被災者を受け入れ予定。※3施設とも定員400名さらに体育室等も活用可能
- 20:32 東電福島第一原発 3 号機の爆発の際負傷した自衛隊員について、放射線医学総合研究所に搬送し、治療を実施
- 3月15日
- 07:00 文部科学省所管の試験研究用原子炉施設（22施設）及び核燃料物質使用施設（令41条該当施設15施設及び震度が高い地域の令41条被害等施設約110施設）について確認したところ、2 施設を除くすべての施設について、原子炉等規制法上の異常がないことが確認
- 07:00 放射線同位元素取扱施設（新殿高い地域の法12条の 8 該当施設約230施設）について、放射線障害防止法上問題となる異常は確認されていない。
- 07:13 （独）日本原子力研究開発機構東海研究開発センター核燃料サイクル工学研究所、原子力科学研究所及び東京大学工学系研究科原子力専攻において、モニタリングポストにおける敷地境界付近の放射線量が $5 \mu\text{Sv}/\text{h}$ を超えたことを理由として、原災法第10条該当事象が発生したとの通報を受けた。
(7:13、7:18及び7:46) いずれの施設においても異常は確認されておらず、いずれも東電福島第一原発の影響を受けてのものと推定。なお、このような事象は他の文部科学省所管の施設において、今後も発生する可能性あり

3月16日

- ・モニタリングカーを用いたモニタリングについて、3/17から防衛省、福島県及び電力会社の参加を得て、福島県の20km圏の近辺を中心にデータを計測し1日4回公表。モニタリングカーは5機関（文部科学省、警察庁、防衛省（予定）、福島県、電力会社）計14台が稼働し、今後18台に拡充の予定

3月17日

- ・福島原子力発電所周辺の住民に対し、放射線影響について説明する健康相談ホットラインを開設（3/30 21:00までに5,951件の相談）

3月18日

- 12:25 福島原子力発電所の事故を受けて、放射線全国的モニタリングの強化を実施。モニタリングポストでの連続測定を実施し、3/12より1日2回、自治体に報告を要求

- ・都道府県別環境放射能水準調査、モニタリングカーを用いたモニタリングに加えて、上水（蛇口水）調査及び定時降下物調査についても各都道府県に対して報告を求め、調査結果を1日1回公表（それぞれ、英語版、中国語版及び韓国語版でもホームページに掲載を含む）

3月19日

- ・全国都道府県のモニタリングの時系列データについてホームページに掲載（3/20より英語版でも掲載）

3月22日

- ・海域モニタリング行動計画を公表。沿岸約30kmの水域において、（独）海洋研究開発機構の調査船により約10km毎に海水の採取を8ヶ所で実施し、（独）日本原子力研究開発機構にて分析を実施

3月25日

- ・独立行政法人宇宙航空研究開発機構のビーチクラフト65型機（モニタリング機材は（財）原子力安全技術センター提供）による福島県上空による航空機モニタリングを開始
- ・東電福島第一原発3号機で作業中に被ばくした作業員について、放射線医学総合研究所に搬送し、被ばく線量等について検査を実施。線量評価の結果、2～6Svの局部被ばく及び内部被ばくが認められたが、健康への影響は無し。以後、確認のため入院して経過観察

3月28日

- ・3/25に放射線医学総合研究所に搬送され、被ばくに関する検査等を行うため入院していた3名については、健康への影響はないものと判断され、3名とも退院（数日後に再受診して経過観察予定）

3月30日

- ・全国の大学及び高等専門学校の協力を得て、全国各主要都市における大学等の構内の空間放射線量の測定を開始し、その測定結果についてホームページに掲載

3月31日

- ・東京電力のヘリコプターによる福島県上空でのモニタリングを開始

4月1日

- ・東電福島第一原子力発電所から20-30km圏内の土壤試料におけるPu、Uの分析結果についてホームページに掲載

4月5日

- ・福島県内の小学校、中学校、幼稚園等において、空間線量等を測定（～4/7）

4月15日

18:20 原子力損害賠償紛争審査会（第1回）を開催

○厚生労働省

3月12日

09:45 放射線医学総合研究所から専門医等が福島県OFCへ到着

3月14日

14:00 福島県立医大病院、福島労災病院で受入体制整備（緊急被ばく医療機関としても2名程度受入可能）、鹿島労災病院で応援態勢を準備。また、福島県からの要請（3/11 11:30頃）を受け、国立病院機構、国立がん研究センター及び日本放射線技師会が、放射線医師、技師等を派遣

3月15日

- ・官報公示：第一原発において、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要があるため、特にやむを得ない緊急の場合に限り、作業に従事する労働者が受けける実効線量の限度を100mSvから250mSvに引き上げ

3月16日

11:00 福島労働局から東京電力東電福島第一原発の責任者に対し、上記省令の概要を説明するとともに、緊急作業に従事した労働者に対する臨時の健康診断の実施を指示

12:00 東京電力本社の担当者を本省に呼び、上記指示を説明し、本社としても適正な管理をするよう要請

3月17日

00:30 山形県からの要請を受け、財団法人放射線影響研究所に対し、放射線技師の派遣を要請（3/16）。同研究所は、3/18から山形県内に避難している方々への放射線量測定、放射線に関する健康相談を実施予定

- ・海外企業から在日の日本法人に向けてヨウ素製剤（ヨウ化カリウム）を送付する際の輸入手続きについて、各地方厚生局及び財務省関税局業務課に連絡

3月18日

- ・放射線の影響について健康相談を希望されることが想定されるため、これらの方々に対して事故発生以降の行動などの聞き取り、汚染に関するサーベイランスを行えるよう都道府県等（福島県は除く）に保健所等における住民からの相談状況に応じた体制整備を依頼

- ・20km～30km圏内の病院の入院患者、特養・老健施設などの入居者については、厚生労働省で、内閣危機管理センターと連携しながら、福島県と協力都県間のマッチングを行い、搬送手続きを実施（3/22までに完了（本人の希望や病状等により残留している

者を除く。)

- ・自治体において安定ヨウ素剤が配布される場合には、その場に自治体や保健所から医療関係者を派遣し、助言等を講じることを自治体・保健所に周知
- ・医療機関に対し、原発から避難している者を受け入れても、病院職員や他の患者に健康への影響がないことを周知するとともに、福島県内からの患者の受け入れに協力していただくよう周知
- ・放射能汚染された食品の検査における留意事項について、都道府県等に周知
- ・避難した者等の医療保険の一部負担金の免除または猶予について、都道府県等に対し連絡
- ・避難者等に対して、放射線の影響を懸念して宿泊を拒否するよう旅館業の営業者に対する周知を都道府県等に依頼

3月19日

- ・原発事故に伴い、水道水中の放射線測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、
 - ①指標を超えるものは飲用を控えること
 - ②生活用水としての利用には問題がないこと
 - ③代替となる飲用水が無い場合には、飲用しても差し支えないこと

等について各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に通知

12:00 放射線医療班1チーム（3人）が福島県いわき市で活動中

- ・保険所等における放射線の影響に関する健康相談の体制整備にあたり、診療放射線技師の協力やサーベイメータの確保などの協力をを行うよう関係団体に依頼
- ・福島県から来た方に対して、放射線の影響を懸念して宿泊を拒否するよう、旅館業の営業者に対する周知を都道府県に依頼

3月21日

- ・原子力安全委員会が、除染のためのスクリーニングレベルを変更したことを受け、都道府県等における健康相談の対応を一部変更。また、健康相談等の際に、サーベイメータによるサーベイを受けたことの証明書等の発行の対応が望ましくない旨周知
- ・放射線の影響に関する健康相談について、
 - ①原子力安全委員会が、除染のためのスクリーニングレベルを変更したことを受け、除染を要しない人の範囲を修正すること
 - ②健康相談等の際に、サーベイメータによるサーベイを受けたこと等の証明書等の発行の対応が望ましくないこと

を周知

- ・水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合の水道の対応について、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えること等について、各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に通知

3月22日

- ・東京電力のサンプリング調査で海水から放射性物質が検出されたことを踏まえ、茨城県、千葉県及び福島県に対し、沿岸の海産物のモニタリング検査について強化するよ

う要請

○消防庁

3月12日

- 15:06 原子力保安院からの要望を受けて福島県原子力災害対策センターに以下の消防本部が参画
・双葉地方広域消防本部
- 18:02 原子力安全・保安院から施設を冷却するための装備を持った部隊を派遣してほしいとの要請があり、消防庁長官から、東京消防庁のハイパレスキューチーム及び仙台市消防局の特殊装備部隊を緊急消防援助隊として派遣要請
⇒原子力安全・保安院の要請取り消しにより、中止
・東電福島第二原発3km圏内の住民を消防により要援護者等の搬送支援を実施

3月14日

- 00:45 官房長官指示により、下記の消防本部に協力を要請し、ポンプ車両を東京電力（第一原発）に貸与
- | | |
|-------------------|--------------|
| 福島県（郡山消防）のポンプ車 2台 | 3/13 20:45到着 |
| （いわき消防）のポンプ車 1台 | 3/14 00:45到着 |
| （須賀川消防）のポンプ車 1台 | 3/14 00:45到着 |
- 11:01 東電福島第一原発3号機の水素爆発に伴い、双葉消防の救急隊2隊、救助隊1隊が出動し、負傷者6名を搬送

3月15日

- 01:15 官房長官指示により、下記の消防本部に協力を要請し、ポンプ車両を東京電力（第一原発）に貸与
- | | |
|---------------------|--------------|
| 福島県（会津若松消防）のポンプ車 1台 | 3/14 19:10到着 |
| 栃木県（宇都宮消防）のポンプ車 2台 | 3/14 21:50到着 |
| 新潟県（新潟消防）のポンプ車 2台 | 3/14 23:45到着 |
| 埼玉県（さいたま消防）のポンプ車 2台 | 3/15 01:15到着 |
| 山形県（米沢消防）のポンプ車 1台 | 3/14 21:45到着 |

3月16日

- 05:45 東電福島第一原発4号機の火災に伴い、双葉消防の消防車両6隊が出動

3月17日

- 07:00 東電福島第一原発対応に係る連絡調整班を設置
・東電福島第一原発から20km～30km圏内の病院の患者の一部について、県内応援隊及び自衛隊により除染ポイントまで移動し、滋賀県隊が5人、静岡県隊が5人をそれぞれ他の病院まで搬送。以後、4/1までに16の病院、老健施設等を対象に、324名の入院患者等を搬送（4/2 10:00時点）
・総理大臣から東京都知事に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、都知事がそれを受諾。これを受け、3/18 00:50、消防

府長官から東京消防庁のハイパーレスキュー隊等を緊急消防援助隊として派遣要請（派遣：3/18～4/2）

3月18日

- 03:10 消防庁から東電福島第一原発対応のため職員1名を派遣（～4/2）
- 03:20 東京消防庁から特殊災害対策車等30隊139人が出場
- 15:35 東京消防庁の部隊（6台（放水車3台、指揮者3台）16名（うち東京電力社員1名）を含む134名）がJビレッジから出場
- 17:33 東京消防庁の部隊が東電福島第一原発に到着
- 18:00 東京消防庁や消防庁が東電福島第一原発で活動する消防職員の健康チェックを行うため、救急専門医を交替で派遣（～4/1）
- 20:10 総務大臣から大阪市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受け、消防庁長官から大阪市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請（派遣：3/19～3/21）

3月19日

- 00:30 【放水】東電福島第一原発3号機に対して、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車（1台）による連続放水（約60t）を実施（～00:50）
- 10:09 大阪市消防局が、東電福島第一原発の状況調査のため先遣隊（2台、6名）を派遣
- 15:30 総務大臣から横浜市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受け、消防庁長官から横浜市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請（派遣：3/22～3/24）
- 14:05 【放水】東京電力第一原発3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水（計約2,430t）を実施（～3/20 03:40）
- 16:30 総務大臣から川崎市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受け、消防庁長官から川崎市消防局の特殊車両部隊を緊急消防援助隊として派遣要請（派遣：3/24～3/26）

3月20日

- 16:00 東電福島第一原発での対応に伴う除染活動を支援するため、消防庁長官から新潟市消防局及び浜松市消防局の大型除染システム部隊の緊急消防援助隊として派遣を要請（派遣：3/22～3/23（新潟）、3/21～3/23（浜松））
- 21:30 【放水】東京電力第一原発3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁）の消防車による連続放水（約1,137t）を実施（～03:58）

3月22日

- 11:00 緊急消防援助隊（浜松市消防局及び新潟市消防局）が、東京電力による大型除染システムの設営・運転を指導（～3/23）
- 13:40 総務大臣から名古屋市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣要請。それを受け消防庁長官から、名古屋市消防局の特殊車両部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請（派遣：3/25～3/28）
- 13:50 総務大臣から京都市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受け消防庁長官から、京都市消

- 防局の特殊車両部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請（派遣：3/27～3/30）
- 14:00 総務大臣から神戸市長に対し、東電福島第一原発への特殊車両等の派遣の要請があり、市長がそれを受諾。それを受け消防庁長官から、神戸市消防局の特殊車両部隊の緊急消防援助隊としての派遣を要請（派遣：3/29～4/1）
- 15:10 【放水】東京電力第一原発3号機に関し、緊急消防援助隊（東京消防庁及び大阪市消防局）の消防車による連続放水（約150t）を実施（～16:00）
- 20:27 東電所有のポンプ車が故障したため、緊参チームの協議結果により、東京消防庁から東電に対し消防車1台を貸与
- 3月23日
- 10:00 消防庁が消防職員の暴露放射線量の推計を行うとともに専門的見地からのアドバイス等を行うため、診療放射線技師を派遣（～4/2）
- 3月25日
- 13:30 【放水】東京電力第一原発3号機に関し、緊急消防援助隊（川崎市消防局が東京消防庁の支援を受け実施）による放水（約450t）を実施（～16:00）
- 3月26日
- ・福島県内屋内退避区域（東電福島第一原発から20km～30km）からの自主避難支援のため、7県隊からなる75隊の救急搬送体制を、10都県からなる約100隊の体制へと強化
 - ・福島県内の救急搬送体制（緊急消防援助隊、救急部隊 計106隊）群馬県8隊、栃木県6隊、埼玉県15隊、東京都10隊、千葉県10隊、神奈川県19隊、岐阜県6隊、静岡県14隊、滋賀県9隊、茨城県9隊（3/26 15:00時点）
- 4月2日
- ・福島原子力発電所事故対策統合本部との調整を踏まえ、いわき市に活動拠点を確保した上で、首都圏の消防本部がそれぞれの消防本部で待機し、即応体制を確保
- 4月4日
- ・東電福島第一原子力発電所から20～30km圏域の在宅（巡回）診療の実施に際し、緊急消防援助隊の救急救命士が、搬送が必要な場合の連絡調整員として各チームに1人同乗し、活動実施
 - 搬送が必要と判断された1人を郡山地方広域消防組合消防本部が総合南東北病院へ搬送（4/4）
 - 搬送が必要と判断された1人を神奈川県隊が相馬総合病院へ搬送（4/5）

○環境省

3月20日

- 14:30 環境放射線等モニタリング調査の強化（離島等10ヶ所）
測定場所：利尻（北海道）、竜飛岬（青森県）、佐渡関（新潟県）、越前岬（福井県）、隱岐、播磨湖（島根県）、檍原（高知県）、対馬、五島（長崎県）、辺戸岬（沖縄県）
(モニタリングデータ公開システム：<http://housyasen.taiki.go.jp/>)

⇒ 異常なし (5/7 14:00現在)

- ・現地オフサイトセンターへ職員1名を派遣(3/20～)

5月9日

- ・福島県内の浜通り及び中通り（避難区域・計画的避難区域を除く）の仮置き場に集積されている災害廃棄物の放射性物質による汚染状況並びに仮置き場及びその周辺の空間線量率を把握するための調査を実施

○気象庁

3月17日

- 15:10 東電福島第一原発から半径30kmの領域に対し、空域気象情報の提供を開始

○外務省

3月21日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（第一原発の現状報告/食の安全/水の安全/港湾及び航空の安全/各種モニタリング情報/IAEAの活動）

3月22日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（日本の港湾への入港/食品の安全/海洋モニタリング/安定ヨウ素剤/各種の放射線に関するデータ/ベクレルとシーベルトの単位/第一原発の状況）

3月23日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（水道水/食品の衛生/安定ヨウ素剤/運輸・流通関連/東電福島第一原発の状況/領事関係）

3月24日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（港湾における放射線量の計測/水道水・食品の安全/東電福島第一原発の状況等）

3月25日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（食品・水の安全/環境サンプリング/屋内退避区域/原発の状況/国際海事機関(IMO)によるプレスリリース/その他）

3月26日

- 17:00 在京外交団向けブリーフィングを実施（食品・水の安全/原発の状況・モニタリング/領事関係/情報提供一般）

3月28日

- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品・水の安全/領事関係/外交団関係/環境サンプリング/環境放射線モニタリング結果の評価/原発の状況）

3月30日

- 16:00 在京外交団向けブリーフィング（在京ビジネスコミュニティに対するブリーフ案内/放射線モニタリングデータ/環境モニタリング結果の評価/食品・水の安全/日本の航空現況に関するウェブサイト立ち上げ/原発の状況）

4月5日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品/水/環境モニタリング/東電福島第一原発の状況）

4月7日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/被災地における感染症の状況/環境モニタリング/東電福島第一原発の状況）

4月9日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/稻の作付け制限/水産物の放射性物質の検査結果/環境モニタリング/東電福島第一原発関連/水道水の摂取制限ほか）

4月11日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（余震活動/食品の安全/飲料水の安全/海産物の安全/環境モニタリング/避難区域の拡大に関する情報/東電福島第一原発の現状ほか）

4月12日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/飲料水の安全/海産物の安全/東電福島第一原発の状況ほか）

4月19日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/放射線測定結果/東電福島第一原発の状況/モニタリング結果の評価/原子力安全委員会定例会/領事関係）

4月20日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/文部科学省/原子力安全委員会定例会/原子炉関係/原子力安全・保安院/在関西領事館等に対する緊急説明会）

4月21日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/「警戒区域」の設定/東電福島第一原発の現状/東電福島第一原発西門付近の放射線量/核種分析/第一原発の燃料集合体の本数/領事関係）

4月26日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/東電福島第一原発の現状）

5月2日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/東電福島第一原発の状況ほか）

5月9日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/東電福島第一原発の現状ほか）

5月11日

16:00 在京外交団向けブリーフィング（食品の安全/環境モニタリング/東電福島第一原発の現状ほか）

5 食品等における規制値を超えた放射能の検出状況

(1) 食品別検出状況

【水道水】

○飲食物摂取制限に関する指標を超過したもの

都道府県	検出された自治体〔水道事業〕 (採取場所)	採取日	放射性ヨウ素 (Bq/kg)	利用者に対する飲用を控える広報等実施期間
福島県	田村市〔田村市水道事業〕 (田村市役所)	3月17日 18日 19日	348 317 161	広報期間なし (公表時規制値以下)
	飯館村〔飯館簡易水道事業〕 (飯館村飯樋滝下地内) (滝下浄水場)	3月20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日	965 492 344 220 88.7 58.2 111 65.1 32.3 40.6 17.0	3/21～4/1 *乳児 3/21～5/10
	(花塚浄水場)	23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日	162 93.5 61 90 69.9 44.3 35.5 30.4	
	(田尻浄水場)	25日 26日 27日 28日 29日 30日	113 179 159 129 77.2 70.9	

○乳児用の指標を超過したもの

都道府県	検出された自治体〔水道事業〕 (採取場所)	採取日	放射性ヨウ素 (Bq/kg)	乳児の水道水摂取を控 える広報等実施期間
福島県	川俣町〔川俣町水道事業〕 (川俣中央公園)	3月17日	308	3/22～3/25
		18日	293	
		19日	130	
		20日	127	
		21日	174	
		22日	68.8	
		23日	76.8	
		24日	49.9	
		3月18日	105	3/22～3/30
		19日	185	
南相馬市	[南相馬市原町水道事業] (南相馬合同庁舎)	20日	109	
		21日	137	
		22日	80.8	
		23日	42.9	
		24日	71.1	
		25日	46.3	
		26日	35.6	
		27日	21.1	
		28日	21.0	
		26日	58.2	
田村市	[田村市水道事業] (田村市役所)	27日	56.8	3/22～3/23 (再開) 3/26～3/28
		28日	51.5	
		3月19日	161	
		20日	72.2	
		21日	52.3	
		22日	60.1	
		23日	48.8	
		24日	107	
		25日	80.7	
		26日	59.8	
いわき市	[いわき市水道事業] (いわき合同庁舎)	3月21日	103	3/23～3/31
		22日	114	
		23日	23.6	
		24日	215	
		25日	100	
		26日	85.7	
		27日	67.5	
		28日	42.2	
		29日	27.8	
		30日	16.5	

福島県	(いわき合同庁舎(上野原)) *上野原浄水場	23日	116	
		24日	37	
		25日	30.9	
		26日	22.7	
		27日	-	
	伊達市 [伊達市月館簡易水道事業] (月館市個人住宅) (月館総合支所)	3月21日	120	3/22~3/26
		23日	56	
		26日	29	
		24日	39.3	
		25日	108	(再開) 3/27~4/1
		26日	21.5	
		27日	21	
東京都	23区5市 [東京都水道事業] (金町浄水場)	3月21日	150	3/22~3/25
		22日	75	
埼玉県	川口市 (新郷浄水場)	3月22日	120	広報期間なし (公表時規制値以下)
茨城県	常陸太田市 [水府地区北部簡易水道事業] (水府地区北部浄水場)	3月22日	245	3/23~3/26
		23日	29	
	[金砂郷地区水道事業] (久米浄水場)	3月23日	150	(結果判明時規制値以下)
		26日	21.7	
	東海村 [東海村上水道事業]	3月23日	188.7	3/23~3/26
		25日	96	
		26日	89.1	
	北茨城市 [北茨城市水道事業] (中郷浄水場)	3月23日	116.1	3/24~3/27
		24日	78	
	日立市 [日立市水道事業] (森山浄水場) (十王浄水場)	3月23日	150	3/24~3/26
		25日	31.4	
		23日	298	
		25日	85.3	
		26日	41.1	
千葉県	笠間市 [笠間市上水道事業] (涸沼川浄水場)	3月23日	170	3/24~3/27
		25日	33.1	
	古河市 [古河市水道事業] (思川浄水場)	3月23日	142	3/25~3/25
		24日	78.2	
	取手市 [茨城県南水道企業団上水道事業] (戸頭浄水場)	3月24日	106.5	3/25~3/26
		25日	84.1	
		26日	71.0	
千葉県	[千葉県水道事業] (ちば野菊の里浄水場)	3月23日	220	3/23~3/25
		24日	90	
		25日	55	

千葉県	(栗山浄水場)	23日	180	
		24日	76	
		25日	45	
9市1町 [千葉県水道局] (柏井浄水場東側施設) [印旛広域水道用水供給事業]	25日	130	3/26~3/27	
	26日	63		
	27日	49		
栃木県	宇都宮市 [宇都宮市水道事業] (松田新田浄水場)	3月23日	110	3/23~3/26
		25日	33	
野木町 [野木町水道事業] (思川浄水場)	3月24日	110	3/25~3/25	
	25日	36		
		3月24日	142	3/25~3/26
		25日	78.2	

暫定規制値（飲食物摂取制限に関する指標）

- ・飲料水：放射性ヨウ素 300Bq/kg、放射性セシウム 200Bq/kg
- ・牛乳・乳製品：放射性ヨウ素 300Bq/kg、放射性セシウム 200Bq/kg
- ・野菜類（根菜・芋類を除く）：放射性ヨウ素 2,000Bq/kg、放射性セシウム 500Bq/kg
- ・魚介類：放射性ヨウ素 2,000Bq/kg、放射性セシウム 500Bq/kg
- 乳児用の指標
- ・水道水：放射性ヨウ素 100Bq/kg

【魚介類】

品目	検出された海域		採取日	放射性ヨウ素 (Bq/kg)	放射性セシウム (Bq/kg)	摂取制限・ 出荷制限の 別等
コウナゴ (イカゴ)	茨城県	北茨城市	4月4日	1,700	526	市場への 流通なし
			7日	1,700	570	
			11日	2,300	420	
			12日	1,600	357	
			14日	520	419	
			28日	430	1,129	
			29日	420	1,374	
			28日	330	404	
		高萩市	29日	100	505	
イカナゴの稚魚	福島県		4月18日	3,900	14,400	4/20 出荷制限 摂取制限

【野菜】

○原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する指示の実績（別添10）

(2) 政府における対応状況

○政府（原子力災害対策本部）

3月21日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事、栃木県知事、茨城県知事、群馬県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を発出

各県においては、それぞれ次に掲げる品目について、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

- ①福島県、茨城県、栃木県及び群馬県において産出されたホウレンソウ及びカキナ
- ②福島県において産出された原乳

3月23日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を発出

1. 貴県内において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類及びアブラナ科の花壇類について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。

2. 貴県内において産出された非結球性葉菜類、結球性葉菜類、アブラナ科の花壇類及びカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係事業者等に要請すること。

注1 非結球性葉菜類及び結球性葉菜類：ホウレンソウ、コマツナ、キャベツ等

注2 アブラナ科の花壇類：ブロッコリー、カリフラワー等

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、茨城県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を発出

貴県内において産出された原乳及びパセリについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

4月4日

- ・「検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方」を決定、公表
- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、千葉県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を発出

貴県においては、次に掲げる品目について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

- ①香取市及び多古町において産出されたホウレンソウ
- ②旭市において産出されたホウレンソウ、チンゲンサイ、シュンギク、サンチュ、セルリー及びパセリ

4月8日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、群馬県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の解除
- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の変更を発出（原乳：一部地域解除）

貴県内において産出された原乳について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、喜多方市、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町又は南会津町において産出されたものを除く。

4月10日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、茨城県知事に対し、原災法第20条3項

に基づく平成23年3月23日付け指示の変更を発出（原乳：解除）

貴県において産出されたパセリについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

4月13日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を発出

1. 福島県飯舘村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。

2. 福島県伊達市、相馬市、南相馬市、田村市、いわき市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

4月14日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、栃木県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の変更を発出（カキナ：解除）

貴県において産出されたホウレンソウについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。

4月16日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月8日付け指示の変更を発出（原乳：一部地域解除）。なお、平成23年3月23日付け指示及び平成23年4月13日付け指示については、引き続き措置

貴県内において産出された原乳について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、喜多方市、いわき市、国見町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。

4月17日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、茨城県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の変更（カキナ：解除、ホウレンソウ：一部地域解除）を発出。なお、平成23年4月10日付け指示については解除。

茨城県北茨城市及び高萩市において産出されたホウレンソウについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

4月18日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月13日付け指示の変更（福島市を追加）を発出。

1. 福島県飯舘村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。

2. 福島県福島市、伊達市、相馬市、南相馬市、田村市、いわき市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及

び川内村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

4月20日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を発出。

貴県において水揚げされたイカナゴの稚魚について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。

4月21日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月8日付け指示の変更を発出（原乳：一部地域解除）。なお、平成23年3月23日付け指示及び平成23年4月13日付け指示については、引き続き措置

貴県内において産出された原乳について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、喜多方市、相馬市、いわき市、国見町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町、新地町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、栃木県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月21日付け指示の変更を発出（ホウレンソウ：一部地域解除）

貴県において産出されたホウレンソウについて、当分の間、出荷を控えるよう、関係事業者等に要請すること。ただし、那須塩原市または塩谷町において産出されたものを除く。

4月22日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、千葉県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月4日付け指示を解除。

4月25日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月18日付け指示の変更を発出（本宮市を追加、いわき市を削除）。なお、平成23年3月23日付け指示、平成23年4月20日付け指示及び平成23年4月21日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県飯舘村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、摂取を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
2. 福島県福島市、伊達市、本宮市、相馬市、南相馬市、田村市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村及び川内村において産出されたしいたけ（露地において原木を用いて栽培されたものに限る。）について、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

4月27日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、栃木県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月21日付け指示を解除。

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年3月23日付け指示の変更を発出（アブラナ科の花蕾類及び結球性葉菜類：一部地域解除）。なお、平成23年4月20日指示、平成23年4月21日付け指示及び平成23年4月25日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。
2. 福島県において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
ただし、会津若松市、喜多方市、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、北塩原村、湯川村、昭和村又は檜枝岐村において産出されたものを除く。
3. 福島県において産出されたアブラナ科の花蕾類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
ただし、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。

5月1日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月21日付け指示の変更を発出（原乳：一部地域解除）。なお、平成23年4月20日指示、平成23年4月25日付け指示及び平成23年4月27日付け指示については、引き続き措置

貴県内において産出された原乳について、当分の間、出荷を控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く。）、白河市、喜多方市、相馬市、南相馬市（鹿島区のうち、鳥崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る。）いわき市、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町、新地町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。

5月4日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく平成23年4月27日付け指示の変更を発出（野菜に係る出荷制限等：一部地域解除）。なお、平成23年4月20日指示、平成23年4月25日付け指示及び平成23年5月1日付け指示については、引き続き措置

1. 福島県において産出された非結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。
2. 福島県において産出された結球性葉菜類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。
ただし、郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株式会社福島第1発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。）会津若松市、喜多方市、いわき市、鏡石市、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、会津美里町、下郷町、只見町、南会津町、天栄村、玉川村、平田村、北塩原村、湯川村、昭和村又は檜枝岐村において産出されたものを除く。

3. 福島県において産出されたアブラナ科の花薔薇類について、当分の間、摂取及び出荷を差し控えるよう、関係自治体の長、関係事業者及び住民等に要請すること。ただし、白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村又は鮫川村において産出されたものを除く。
4. 福島県において産出されたカブについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。ただし、福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株式会社福島第1発電所から半径20キロメートル圏内の区域を除く。）、いわき市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く。）、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、大玉村、天栄村、玉川村又は平田村において産出されたものを除く。

5月9日

- ・原子力災害対策本部長・内閣総理大臣から、福島県知事に対し、原災法第20条3項に基づく指示を発出

1. 福島県伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄村及び平田村において産出されたたけのこについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。
2. 福島県福島市及び桑折町において産出されたくさそてつについて、当分の間、出荷を差し控えるよう、関係自治体の長及び関係事業者等に要請すること。

○厚生労働省

3月17日

- ・原子力安全委員会より示された「飲食物摂取制限に関する指標」を暫定規制値とし、これを上回る食品については、食品衛生法第6条第2号に当たるものとして食用に供されないよう、都道府県、関係機関に通知

3月19日

- ・各都道府県水道行政担当部局長及び水道事業者に対し、水道水中の放射能測定値が「飲食物摂取制限に関する指標」を超過した場合の水道の対応について、①指標を超えるものは飲用を控えること、②生活用水としての利用には問題ないこと、③代替となる飲用水が無い場合には飲用しても差し支えないこと等について、技術的助言を実施（「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」）

3月20日

- ・福島県を通じ飯舘村に対し、同村の飯舘簡易水道を利用する住民に飲用を控えるよう広報するよう要請

3月21日

- ・各都道府県水道行政担当部局長に対し、「水道水の放射性ヨウ素が100Bq/kgを超える場合には、当該水を供する水道事業者等は、乳児用調製粉乳を水道水で溶かして乳児に与える等、乳児による水道水の摂取を控えるよう」広報するよう技術的助言を実施（「乳児による水道水の摂取に係る対応について」）

3月22日

- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、福島県伊達市、郡山市、田村市、南相馬市及び川俣町に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請

3月23日

- ・暫定規制値を大幅に上回る野菜の検出を受けて、当分の間、福島県産の葉物野菜（ホウレンソウ、コマツナ、キャベツ等）、ブロッコリーやカリフラワー等について、摂取の見合わせを呼びかけ
- ・原子力災害対策特別措置法に基づき、関係自治体に対し食品の摂取制限及び出荷制限の指示があったことから、その自治体に隣接する県について、放射性物質検査を実施するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、福島県いわき市、東京都に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、茨城県東海村、常陸太田市に対し、乳児による水道水の摂取を控えるよう広報するよう要請

3月24日

- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、千葉県水道局に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、北茨城市水道事業、日立市水道事業、笠間市水道事業に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請

3月25日

- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、宇都宮市水道事業に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請
- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、古河市水道事業、取手市水道事業、北千葉広域水道事業団に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請

3月27日

- ・水道からの乳児用の指標値を超過する放射性ヨウ素の検出を受けて、千葉県水道事業、印旛郡広域水道用水供給事業に対し、乳児による水道の摂取を控えるよう広報するよう要請

4月4日

- ・薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会により「食品中の放射性物質に関する当面の所見」取りまとめ。
- ・「食品安全委員会の緊急とりまとめを受けた食品中の放射性物質に関する暫定規制値の取扱いについて」公表
- ・「地方自治体の検査計画について」公表
- ・「食品衛生法の規定に基づく食品中の放射性物質に関する検査のための機器の確保について」公表

4月5日

- ・魚介類中の放射性ヨウ素については、原子力災害対策本部の対応方針を受けて、2,000Bq/kgを暫定規制値とする旨通知

4月8日

- ・4月8日に開催された薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会においてとりまとめら

れた「魚介類中の放射性ヨウ素に関する当面の所見」について公表

- ・関係自治体より、出荷制限の指示の変更又は解除が申請され、これについて原子力対策本部から関係自治体に対し、食品の出荷制限の指示を変更又は解除した旨公表

4月10日

- ・茨城県より、出荷制限の指示の変更が申請され、これについて原子力対策本部から茨城県に対し、食品の出荷制限の指示を変更した旨公表

4月13日

- ・福島県の一部地域で産出される原木しいたけ（露地）に係る出荷制限及び摂取制限の設定について公表

4月14日

- ・栃木県全域で産出されるカキナに係る出荷制限を解除した旨公表

4月18日

- ・「福島第一・第二原子力発電所の事故に伴う水道の対応について」及び「乳児による水道水の摂取に係る対応について」を訂正（両通知について「甲状腺（等価）線量」を「実効線量」と誤って記載）
- ・福島県の一部地域で産出される原木しいたけ（露地）に係る出荷制限の設定について公表

4月19日

- ・「水道水における放射性物質対策検討会」の設置を決定

4月20日

- ・福島県で水揚げされるイカナゴの稚魚に係る出荷制限及び摂取制限の設定について公表

4月21日

- ・福島県相馬市及び新地町で産出される原乳並びに栃木県那須塩原市及び塙谷町で産出されるホウレンソウの出荷制限を解除した旨公表

4月22日

- ・千葉県香取市、多古町及び旭市で産出されるホウレンソウ並びに千葉県旭市で産出されるチンゲンサイ、シュンギク、サンチュ、セルリー及びパセリの出荷制限を解除した旨公表

4月25日

- ・福島県いわき市で産出される原木しいたけ（露地原木栽培に限る）の出荷制限を解除した旨公表

4月27日

- ・栃木県で産出されるホウレンソウの出荷制限を解除した旨公表。
- ・福島県の9市町村（白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、矢祭町、塙町及び鮫川村）で産出されるアブラナ科の花蕾類の出荷制限及び摂取制限を解除した旨公表。
- ・福島県の17市町村（会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塙原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村及び只見町）で産出される結球性葉菜類の出荷制限及び摂

取制限を解除した旨公表。

5月1日

- ・福島県の南相馬市（鹿島区のうち、鳥崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る。）及び川俣町（山木屋の区域を除く。）で産出される原乳の出荷制限を解除した旨公表。

5月4日

- ・福島県の県南地方（1市4町4村）で産出されるホウレンソウ等非結球性葉菜類、いわき地方（いわき市）で産出されるホウレンソウ等非結球性葉菜類、キャベツ等結球性葉菜類、ブロッコリー等アブラナ科の花蕾類、カブ、県中地方（3市6町3村）で産出されるキャベツ等結球性葉菜類、カブ及び県北地方（4市3町1村）で産出されるカブの出荷制限を解除した旨公表。

5月9日

- ・福島県6市町村（伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄町及び平田村）で産出されるたけのこ、福島市及び桑折町で産出されるくさぞてつの出荷制限の設定について公表。

5月11日

- ・神奈川県が実施した農産物の放射能濃度の検査結果において、チャ（生葉）（南足柄市）の測定値が、食品衛生法上の暫定規制値を上回り、県が今年産の足柄茶の出荷について自粛を要請した旨、県が公表。

○内閣府（食品安全委員会）

3月16日

- ・食品安全委員会ホームページにより食品と放射性物質の関係などについて情報提供を開始

3月20日

- ・厚生労働省から食品安全基本法第24条第3項の規定に基づき、「放射性物質について指標値を定めること」に係る食品健康影響評価について諮問を受ける

3月22日

- ・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議を開始（1回目）

3月23日

- ・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（2回目）

3月25日

- ・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（3回目）

3月28日

- ・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（4回目）

3月29日

- ・臨時の食品安全委員会により食品健康影響評価について審議（5回目）

- ・厚生労働省に対して「放射性物質に関する緊急とりまとめ」を通知

4月14日

- ・放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループの設置を決定

4月21日

- ・放射性物質の食品健康影響評価に関するワーキンググループを開催（第1回）

○農林水産省

3月18日

- ・食品衛生法を所管する厚生労働省に協力して、関係県と連携して、農作物の安全確認のための調査を開始

3月20日

- ・茨城県によるホウレンソウの出荷自粛を受けて、茨城県以外の主要産地における出荷の前倒し等によるホウレンソウの供給確保について全農に協力を要請
- ・関係団体に対し、原子力発電所の事故を踏まえた農作物や食品等の取り扱いについて科学的根拠に基づく冷静な対応を要請

3月21日

- ・政府の原子力対策本部における野菜等の出荷制限の指示を踏まえ、中央卸売市場開設者及び市場関係団体に対し、出荷制限対象地域・品目以外の生鮮食料品について、円滑な流通の促進に資するよう適切な行動を要請（「東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた卸売市場における生鮮食料品の取扱いについて」を発出し、卸売市場法に基づく適切な対応を要請）。同旨を農林水産省ホームページにも掲載

3月22日

- ・小売・加工卸関係団体代表者に対し、出荷制限対象地域・品目以外の生鮮食料品について、円滑な流通の促進に資するよう適切な行動を要請（「東京電力福島原子力発電所の事故を踏まえた生鮮食料品等の取扱いについて」を発出）。同旨を農林水産省ホームページにも掲載
- ・東電福島第一原子力発電所の事故を踏まえた農作物の出荷制限により影響を受ける農業者等に対する資金の円滑な融通について金融機関に依頼する文書を発出。同旨を農林水産省ホームページにも掲載

3月23日

- ・東電福島第一原子力発電所事故による農畜水産物等への影響について、各府省が提供している情報を一覧できるポータルサイトを農林水産省ホームページ上に開設
- ・原子力発電所の事故を踏まえたミネラルウォーターの供給に関する適切な対応について関係団体へ通知を発出。同旨を農林水産省ホームページにも掲載

3月24日

- ・原子力発電所の事故を踏まえたミネラルウォーターの供給に関する適切な対応について関係企業へ通知を発出。同旨を農林水産省ホームページにも掲載

3月25日

- ・小売・加工卸関係団体代表者に対し、出荷制限対象地域・品目以外の生鮮食料品について、円滑な流通の促進に資するよう適切な行動について再周知

3月28日

- ・食品関係事業者（約200社）に対し、原子力発電所の事故を踏まえた生鮮食料品等の取扱いについて科学的・客観的な根拠に基づき適切に対処されるよう再度要請

3月31日

- ・消費者及び小売事業者に対し、出荷制限の対象となっていない農作物等について、普段どおりに買い物や商売をしていただくよう、農林水産大臣メッセージを発信

4月5日

- ・茨城県沖で漁獲された水産物の受託拒否事例を受け、出荷制限対象品目以外の品目を受諾拒否するなど科学的・客観的根拠に基づかない対応を控えるよう卸売市場関係者に改めて要請
- ・4月4日に市町村単位など県を分割した区域ごとに出荷制限・摂取制限の設定・解除の指示が行われることが可能とされたことを受け、小売事業者に対し、消費者への産地情報の適切な伝達に配慮するよう要請

4月8日

- ・小売事業者及び卸売市場関係事業者に対し、青果物だけでなく、水産物についても、出荷制限対象品目以外の品目を敬遠するなど科学的・客観的根拠に基づかない対応を控えるよう要請

4月13日

- ・小売等の食品産業事業者や関係団体に対し、科学的・客観的な根拠に基づかない対応を控えるよう直接要請。また、出荷制限指示や出荷自粛要請等の趣旨の徹底を要請。

6 気象情報

(1) 東電福島第一・第二原子力発電所付近の気象情報 (5/12 17:00 現在)

○浜通り中部の天気概況

13日は、低気圧や気圧の谷の影響で、曇りで明け方にかけて雨の降る所が多いですが、昼前から次第に晴れる見込みです。

○13日の浜通り中部の風向・風速

時	00-03	03-06	06-09	09-12	12-15	15-18	18-21	21-24
風向	西	西	西	西	西	西	西	西
風速 (m/s)	1	1	3	4	10	9	6	4

※風速は、3時間内に予想される最大風速を示しています

(2) 別添資料

○東電福島第一・第二原子力発電所の測候（別添 11）

別添1

東京電力(株)福島第一原子力発電所パラメータ

D/S: ダウンスケール

日	1号機							
	時間	原子炉水位		原子炉圧力(MPaG)		D/W圧力		
		(A)	(B)	時間	(A)	(B)	時間	D/W圧力 (MPaabs)
3/12	2:45	1,300	500	—	0.800	—	—	0.941
	5:20	1,300	500	2:45	0.800	—	—	0.941
	8:49	-400	-550	2:45	0.800	—	8:36	0.740
	10:04	-500	-700	2:45	0.800	—	9:20	0.740
	11:20	-900	-800	2:45	0.800	—	11:20	0.750
	12:05	-1,500	-1,400	2:45	0.800	—	12:05	0.750
	13:38	-1,700	-1,550	2:45	0.800	—	13:38	0.755
	14:41	-1,700	-1,650	2:45	0.800	—	14:41	0.610
	15:28	-1,700	-1,650	2:45	0.800	—	15:28	0.540
	18:30	D/S	D/S	—	—	—	—	—
3/13	1:00	D/S	-1,700	1:00	—	—	—	—
	2:00	D/S	-1,700	2:00	—	—	—	—
	8:00	D/S	-1,700	8:00	0.392	—	—	—
	8:55	D/S	-1,700	8:55	0.398	—	—	0.384
	13:00	D/S	-1,700	13:00	0.408	—	—	—
	16:00	D/S	-1,700	16:00	0.420	—	16:00	0.384
	17:30	D/S	-1,700	17:30	0.413	—	17:30	0.600
	18:45	D/S	-1,700	18:45	0.403	—	18:45	0.590
	21:40	D/S	-1,750	21:30	0.380	—	21:30	0.550
	22:20	D/S	-1,750	22:20	0.370	—	22:20	0.540
	23:30	D/S	-1,750	23:30	0.056	0.360	23:30	0.384
	2:00	D/S	-1,700	2:00	0.040	0.350	2:00	0.510
3/14	3:00	D/S	-1,700	3:00	0.032	0.340	3:00	0.505
	4:00	D/S	-1,700	4:00	0.032	0.338	4:00	0.495
	4:45	D/S	-1,700	4:45	0.034	0.299	4:45	0.490
	6:00	-1,700	-1,700	6:00	0.030	0.326	6:00	0.485
	7:00	-1,750	-1,750	7:00	0.036	0.320	7:00	0.475
	11:30	-1,800	-1,750	11:30	0.038	0.275	11:30	0.440
	13:00	-1,800	-1,750	13:00	0.040	0.306	13:00	—
	16:00	-1,750	-1,750	16:00	0.052	0.300	16:00	—
	22:40	-1,700	-1,700	22:40	0.056	0.267	22:40	—
	3:00	-1,700	-1,700	3:00	0.068	0.248	3:00	—
3/15	5:00	-1,750	-1,750	5:00	0.066	0.240	5:00	—
	13:00	-1,700	-1,700	13:00	0.076	0.206	13:00	—
	18:43	-1,800	-1,800	18:43	—	0.188	18:43	—
	1:24	-1,800	-1,800	1:24	0.188	—	1:24	—
3/16	1:54	-1,750	-1,750	1:54	0.176	—	1:54	—
	5:35	-1,800	-1,750	5:35	0.180	—	5:35	—
	23:50	-1,800	-1,750	23:50	0.238	0.188	23:50	—
	3:10	-1,750	-1,750	3:10	0.220	0.172	3:10	—
3/17	12:50	-1,700	-1,750	12:50	0.206	0.160	12:50	—
	21:50	-1,700	D/S	21:50	0.192	0.168	21:50	—
	2:50	-1,700	D/S	2:50	0.182	0.158	2:50	—
3/18	16:00	-1,700	-1,800	16:00	0.212	0.170	16:00	0.180
	21:10	-1,750	-1,800	21:10	0.216	0.168	21:10	0.180
	3:30	-1,750	-1,750	3:30	0.228	0.172	3:30	0.180
3/19	16:50	-1,750	-1,750	16:50	0.228	0.178	16:50	0.180
	22:30	-1,750	-1,750	22:30	0.228	0.182	22:30	0.180
	0:00	-1,750	-1,750	0:00	0.228	0.186	0:00	0.180
3/20	5:00	-1,750	-1,750	5:00	0.226	0.180	5:00	0.180
	15:00	-1,700	-1,750	15:00	0.208	0.176	15:00	0.170
	3:00	-1,750	-1,800	3:00	0.216	0.176	3:00	0.160
3/21	8:00	-1,750	-1,750	8:00	0.196	0.164	8:00	0.160
	14:25	-1,750	-1,750	14:25	0.220	0.190	14:25	0.160
	0:15	-1,750	-1,700	0:15	0.218	0.171	0:15	0.160
3/22	6:00	-1,750	-1,700	6:00	0.218	0.186	6:00	0.160
	11:20	-1,800	-1,750	11:20	0.252	0.228	11:20	0.175
	15:30	-1,800	-1,750	15:30	0.240	0.188	15:30	0.180

1号機								
日	原子炉水位		原子炉圧力(MPaG)		D/W圧力			
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)		時間	D/W圧力(MPaabs)
		(A)	(B)		(A)	(B)		
3/23	23:00	-1,750	-1,750	23:00	0.246	0.218	23:00	0.185
	4:00	-1,750	-1,750	4:00	0.336	0.300	4:00	0.260
	12:00	-1,750	-1,750	12:00	0.396	0.356	12:00	0.320
	14:00	-1,700	-1,700	14:00	0.418	0.398	14:00	0.345
	16:00	-1,750	-1,700	16:00	0.422	0.398	16:00	0.360
	21:00	-1,700	-1,650	21:00	0.440	0.416	21:00	0.375
3/24	1:00	-1,700	-1,700	1:00	0.456	0.430	1:00	0.385
	7:00	-1,700	-1,700	7:00	0.480	0.450	7:00	0.400
	11:00	-1,700	-1,700	11:00	0.480	0.446	11:00	0.400
	13:00	-1,700	-1,650	13:00	0.470	0.430	13:00	0.390
	17:00	-1,650	-1,650	17:00	0.488	0.408	17:00	0.355
	20:00	-1,700	-1,650	20:00	0.430	0.402	20:00	0.345
	22:00	-1,700	-1,650	22:00	0.422	0.388	22:00	0.325
3/25	2:00	-1,700	-1,650	2:00	0.418	0.398	2:00	0.325
	6:00	-1,700	-1,650	6:00	0.406	0.390	6:00	0.310
	10:00	-1,650	-1,650	10:00	0.388	0.388	10:00	0.295
	14:00	-1,650	-1,600	14:00	0.380	0.388	14:00	0.280
	16:30	-1,650	-1,600	16:30	0.380	0.380	16:30	0.275
	18:30	-1,650	-1,600	18:30	0.376	0.376	18:30	0.275
3/26	5:00	-1,650	-1,600	5:00	0.392	0.400	5:00	0.270
	9:30	-1,650	-1,600	9:30	0.418	0.400	9:30	0.270
	13:00	-1,650	-1,600	13:00	0.390	0.422	13:00	0.275
	21:00	-1,650	-1,650	21:00	0.406	0.432	21:00	0.270
3/27	5:00	-1,650	-1,600	5:00	0.412	0.452	5:00	0.270
	9:00	-1,650	-1,600	9:00	0.416	0.462	9:00	0.270
	15:30	-1,650	-1,650	15:30	0.412	0.476	15:30	0.270
	16:20	-1,650	-1,650	16:20	0.410	0.482	16:20	0.265
3/28	0:00	-1,650	-1,600	0:00	0.416	0.492	0:00	0.270
	3:00	-1,700	-1,650	3:00	0.418	0.492	3:00	0.270
	12:30	-1,700	-1,650	12:30	0.418	0.502	12:30	0.270
	17:30	-1,650	-1,650	17:30	0.422	0.528	17:30	0.280
3/29	1:00	-1,500	-1,650	1:00	0.438	0.556	1:00	0.290
	4:00	-1,600	-1,600	4:00	0.436	0.558	4:00	0.285
	9:40	-1,650	-1,650	9:40	0.426	0.546	9:40	0.275
	13:00	-1,650	-1,600	13:00	0.412	0.546	13:00	0.265
	16:00	-1,650	-1,600	16:00	0.408	0.546	16:00	0.265
3/30	4:00	-1,600	-1,600	4:00	0.392	0.542	4:00	0.235
	14:00	-1,600	-1,600	13:00	0.378	0.546	13:00	0.230
	16:00	-1,600	-1,600	16:00	0.366	0.538	16:00	0.230
	18:00	-1,600	-1,600	18:00	0.366	0.538	18:00	0.225
3/31	2:00	-1,600	-1,600	2:00	0.362	0.552	2:00	0.210
	4:00	-1,650	-1,600	4:00	0.370	0.568	4:00	0.210
	8:00	-1,650	-1,650	8:00	0.366	0.550	8:00	0.210
	16:00	-1,600	-1,550	16:00	0.350	0.552	16:00	0.190
4/1	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.326	0.536	0:00	0.175
	6:00	-1,600	-1,600	6:00	0.326	0.550	6:00	0.170
	10:00	-1,650	-1,650	10:00	0.328	0.552	10:00	0.165
	17:00	-1,600	-1,600	17:00	0.326	0.560	17:00	0.160
4/2	0:30	-1,600	-1,600	0:30	0.310	0.566	0:30	0.160
	4:00	-1,600	-1,600	4:00	0.320	0.578	4:00	0.160
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.322	0.590	12:00	0.155
	16:30	-1,650	-1,650	16:30	0.316	0.598	16:30	0.155

1号機								
日	原子炉水位		原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力		
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)		時間	
		(A)	(B)		(A)	(B)		
4/3	3:00	-1,650	-1,650	3:00	0.322	0.602	3:00	0.155
	9:00	-1,650	-1,650	9:00	0.326	0.608	9:00	0.155
	14:00	-1,650	-1,650	14:00	0.328	0.618	14:00	0.155
4/4	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.338	0.658	0:00	0.155
	6:00	-1,700	-1,650	6:00	0.338	0.670	6:00	0.150
	11:00	-1,650	-1,650	11:00	0.332	0.670	11:00	0.150
4/5	0:00	-1,700	-1,650	0:00	0.338	0.672	0:00	0.150
	6:00	-1,700	-1,650	6:00	0.342	0.688	6:00	0.150
	18:00	-1,650	-1,650	18:00	0.338	0.718	18:00	0.150
4/6	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.338	0.703	0:00	0.150
	6:00	-1,650	-1,700	6:00	0.350	0.723	6:00	0.150
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.348	0.725	12:00	0.150
	18:00	-1,650	-1,650	18:00	0.350	0.720	18:00	0.150
4/7	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.355	0.735	0:00	0.150
	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.363	0.758	6:00	0.155
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.375	0.758	12:00	0.165
	18:00	-1,650	-1,650	18:00	0.380	0.773	18:00	0.175
4/8	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.390	0.788	0:00	0.180
	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.395	0.785	6:00	0.180
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.395	0.793	13:00	0.185
4/9	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.395	0.803	0:00	0.190
	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.403	0.820	6:00	0.190
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.410	0.825	12:00	0.190
4/10	0:00	-1,600	-1,650	0:00	0.415	0.850	0:00	0.195
	6:00	-1,550	-1,600	6:00	0.410	0.848	6:00	0.195
	10:00	-1,600	-1,700	10:00	0.413	0.858	10:00	0.195
	12:00	-1,600	-1,650	12:00	0.415	0.858	14:00	0.195
	18:00	-1,550	-1,650	18:00	0.415	0.863	18:00	0.195
4/11	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.413	0.873	0:00	0.195
	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.410	0.873	6:00	0.195
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.416	0.873	12:00	0.195
4/12	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.416	0.908	6:00	0.190
	13:00	-1,600	-1,600	13:00	0.400	0.900	13:00	0.190
	15:00	-1,600	-1,600	15:00	0.418	0.918	15:00	0.190
	18:00	-1,600	-1,600	18:00	0.420	0.920	18:00	0.190
	23:00	-1,650	-1,650	23:00	0.423	0.925	23:00	0.190
4/13	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.423	0.928	6:00	0.190
	12:00	-1,600	-1,650	12:00	0.420	0.933	12:00	0.190
	18:00	-1,600	-1,650	18:00	0.425	0.938	18:00	0.190
4/14	0:00	-1,600	-1,600	0:00	0.423	0.940	0:00	0.190
	12:00	-1,600	-1,600	12:00	0.423	0.948	12:00	0.190
4/15	0:00	-1,550	-1,550	3:00	0.428	0.953	0:00	0.185
	6:00	-1,550	-1,600	6:00	0.430	0.965	6:00	0.190
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.430	0.965	12:00	0.190
4/16	0:00	-1,650	-1,700	0:00	0.423	0.978	0:00	0.185
	14:00	-1,650	-1,650	12:00	0.423	0.975	12:00	0.185
	18:00	-1,650	-1,650	18:00	0.423	0.985	18:00	0.185
4/17	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.425	0.993	0:00	0.180
	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.425	1.003	6:00	0.180
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.420	0.973	12:00	0.175
4/18	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.423	1.030	6:00	0.170
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.428	1.035	13:00	0.170
4/19	6:00	-1,600	-1,650	6:00	0.423	1.040	6:00	0.170
	12:00	-1,600	-1,550	12:00	0.430	1.048	6:00	0.165
4/20	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.425	1.075	6:00	0.165
	18:00	-1,700	-1,650	18:00	0.428	1.038	18:00	0.160

1号機								
日	原子炉水位			原子炉圧力(MPaG)		D/W圧力		
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)		時間	
		(A)	(B)		(A)	(B)		
4/21	0:00	-1,700	-1,650	0:00	0.420	1.093	0:00	0.160
	6:00	-1,700	-1,650	6:00	0.425	1.103	6:00	0.160
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.433	1.110	12:00	0.160
	18:00	-1,650	-1,700	18:00	0.433	1.103	18:00	0.160
4/22	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.433	1.105	0:00	0.160
	6:00	-1,650	-1,650	6:00	0.435	1.113	6:00	0.160
	12:00	-1,650	-1,650	12:00	0.440	1.120	12:00	0.160
	18:00	-1,650	-1,650	18:00	0.430	1.113	18:00	0.160
4/23	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.440	1.128	0:00	0.160
	6:00	-1,700	-1,700	6:00	0.443	1.138	6:00	0.160
	12:00	-1,700	-1,700	12:00	0.440	1.130	12:00	0.160
4/24	0:00	-1,650	-1,650	0:00	0.438	1.130	0:00	0.155
	6:00	-1,700	-1,700	6:00	0.435	1.143	6:00	0.155
	12:00	-1,700	-1,700	12:00	0.433	1.143	12:00	0.155
	18:00	-1,700	-1,700	18:00	0.438	1.148	18:00	0.150
4/25	8:00	-1,700	-1,650	8:00	0.450	1.173	8:00	0.155
	12:00	-1,700	-1,650	12:00	0.448	1.168	12:00	0.155
	17:00	-1,650	-1,550	17:00	0.448	1.165	17:00	0.150
	23:00	-1,650	-1,650	23:00	0.450	1.173	23:00	0.150
4/26	5:00	-1,650	-1,650	5:00	0.445	1.185	5:00	0.150
	11:00	-1,650	-1,650	11:00	0.445	1.180	11:00	0.150
4/27	5:00	-1,650	-1,600	5:00	0.450	1.205	5:00	0.155
	11:00	-1,650	-1,650	11:00	0.445	1.203	11:00	0.155
	17:00	-1,650	-1,650	17:00	0.435	1.188	17:00	0.140
4/28	5:00	-1,650	-1,600	5:00	0.415	1.168	5:00	0.125
	11:00	-1,600	-1,600	11:00	0.418	1.170	11:00	0.120
	17:00	-1,600	-1,600	17:00	0.410	1.168	17:00	0.115
	23:00	-1,600	-1,600	23:00	0.410	1.168	23:00	0.110
4/29	5:00	-1,650	-1,650	5:00	0.413	1.175	5:00	0.110
	11:00	-1,700	-1,700	11:00	0.410	1.175	11:00	0.106
4/30	5:00	-1,650	-1,700	5:00	0.435	1.205	5:00	0.120
	11:00	-1,650	-1,700	11:00	0.440	1.215	11:00	0.125
	17:00	-1,650	-1,700	17:00	0.440	1.210	17:00	0.125
	23:00	-1,650	-1,700	23:00	0.443	1.218	23:00	0.130
5/1	5:00	-1,650	-1,650	5:00	0.445	1.230	5:00	0.130
	11:00	-1,650	-1,700	11:00	0.440	1.225	11:00	0.130
	17:00	-1,650	-1,700	17:00	0.443	1.215	17:00	0.135
	23:00	-1,650	-1,700	23:00	0.450	1.225	23:00	0.135
5/2	5:00	-1,650	-1,700	5:00	0.453	1.240	5:00	0.135
	11:00	-1,650	-1,700	11:00	0.448	1.245	11:00	0.135
	17:00	-1,650	-1,700	17:00	0.450	1.248	17:00	0.135
5/3	5:00	-1,700	-1,700	5:00	0.453	1.253	5:00	0.135
	11:00	-1,700	-1,700	11:00	0.455	1.258	11:00	0.135
5/4	5:00	-1,700	-1,700	5:00	0.460	1.268	5:00	0.135
	11:00	-1,700	-1,700	11:00	0.450	1.265	11:00	0.135
	23:00	-1,600	-1,600	23:00	0.450	1.268	23:00	0.135
5/5	5:00	-1,600	-1,600	5:00	0.450	1.278	5:00	0.130
	11:00	-1,650	-1,500	11:00	0.460	1.283	11:00	0.130
5/6	5:00	-1,700	-1,700	5:00	0.463	1.295	5:00	0.130
	11:00	-1,650	-1,700	11:00	0.465	1.285	11:00	0.130
5/7	5:00	-1,700	-1,700	5:00	0.465	1.303	5:00	0.125
	11:00	-1,700	-1,650	11:00	0.463	1.290	11:00	0.125
5/8	5:00	-1,650	-1,700	5:00	0.460	1.290	5:00	0.120
	11:00	-1,700	-1,700	11:00	0.455	1.290	11:00	0.120
5/9	5:00	-1,650	-1,700	5:00	0.460	1.300	5:00	0.120
	11:00	-1,650	-1,650	11:00	0.465	1.288	11:00	0.120
5/10	5:00	-1,650	-1,650	5:00	0.458	1.275	5:00	0.115
	11:00	計器点検中	-1,650	11:00	0.463	1.273	11:00	0.120
5/11	5:00	計器点検中	-1,700	5:00	0.463	1.280	5:00	0.120
	11:00	計器点検中	-1,500	11:00	0.460	1.278	11:00	0.110
5/12	5:00	ダウンスケール	-1,650	5:00	0.463	1.293	5:00	0.120
	11:00	ダウンスケール	-1,700	11:00	0.466	1.300	11:00	0.121

2号機								
日	原子炉水位			原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力	
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)			時間
		(A)	(B)		(A)	(B)	(D)	
3/11	22:00	3,400	-	-	-	-		-
3/12	2:55	3,700	-		5.600	-		-
	5:20	3,700	-	2:55	5.600	-		0.161
	2:45	3,600	-	2:55	5.600	-		0.161
	9:30	3,600	-	2:55	5.600	-		0.161
	11:20	3,600	-	2:55	5.600	-		0.161
	11:30	3,600	-	2:55	5.600	-		0.151
	13:38	3,600	-	12:55	6.100	-	12:55	0.110
	14:10	3,600	-	12:55	6.100	-	12:55	0.110
	14:50	3,600	-	12:55	6.100	-	12:55	0.110
	18:30	3,550	-	18:30	6.300	-	18:30	0.155
3/13	1:00	3,650	-	18:30	6.300	-	18:30	0.155
	2:00	3,650	-	18:30	6.300	-	18:30	0.155
	8:00	3,650	-	8:00	6.100	-	-	0.350
	8:55	3,700		8:55	6.080		8:55	0.360
	13:00	-	3,750	12:40	-		13:00	0.595
	16:00	-	3,750	16:00	5.850		16:00	0.400
	16:30	3,750	3,750	17:30	5.280		17:30	0.410
	18:45	3,800	3,750	18:45	-	-	18:45	0.410
	21:30	3,800	3,800	21:00	-		21:30	0.425
	22:30	3,850	3,900	22:30	-		22:30	0.430
	23:30	3,850	3,900	23:30	-		23:30	0.435
3/14	0:00	3,850	3,900	0:00	-		0:00	0.435
	2:00	3,850	3,900	-	-	-	2:00	0.440
	3:00	3,850	3,900	3:00	5.450	5.450	3:00	-
	4:00	3,850	3,900	4:00	5.420	5.420	4:00	-
	4:00	3,850	3,900	4:30	5.400	5.400	4:30	-
	5:30	3,900	3,900	5:30	5.400	5.400	5:30	-
	6:30	3,900	3,900	6:30	5.355	5.355	6:30	-
	10:30	3,800	3,850	10:30	5.648	5.648	10:30	0.460
	12:30	2,950	3,000	12:30	6.188	6.188	12:30	0.465
	17:12	D/S	D/S	17:12	7.403		17:12	-
	19:03	D/S	D/S	19:03	0.630		19:03	0.400
	22:40	-700	-700	22:40	0.428		22:40	0.428
	23:54	D/S	D/S	23:50	0.653		23:54	0.745
3/15	0:45	D/S	D/S	0:45	1.823		0:41	0.720
	1:53	D/S	D/S	1:53	0.630		1:53	0.725
	3:00	D/S	D/S	3:00	0.653		3:00	0.750
	6:20	-2,700	-2,700	6:20	0.612		6:20	0.730
	13:00	-1,700	700	13:00	0.608		13:00	0.415
	18:43	-1,200	-	18:43	0.099		18:43	0.250
3/16	1:24	-1,400	-	1:24	-0.023		1:24	0.320
	1:54	-1,400	-	1:54	-0.023		1:54	0~0.24
	5:35	-1,500	-	5:35	-0.041	-0.059	5:35	0~0.22
	23:50	-1,400	-	23:50	-0.063	-0.079	23:50	0.075
3/17	3:10	-1,400	-	3:10	-0.065	-0.079	3:10	0.075
	12:50	-1,800	-	12:50	-0.027	-0.045	12:50	0.110
	21:40	-1,400	-	21:50	-0.027	-0.045	12:50	0.130

東京電力(株)福島第一原子力発電所パラメータ

D/S: ダウンスケール

2号機									
日	原子炉水位			原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力		
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)			時間	
		(A)	(B)		(A)	(B)	(D)		
3/18	2:50	-1,400	-	2:50	-0.016	-0.032		2:50	0.130
	16:00	-1,400	-	16:00	-0.002	-0.018		16:00	0.139
	21:10	-1,400	-	21:10	-0.005	-0.020		21:10	0.140
3/19	3:30	-1,400	-	3:30	-0.005	-0.018		3:30	0.135
	16:30	-1,300	-	16:30	-0.009	-0.025		16:30	0.135
	22:30	-1,350	-	22:30	0.009	-0.023		22:30	0.130
3/20	0:00	-1,300	-	0:00	-0.007	-0.023		0:00	0.130
	5:00	-1,300	-	5:00	-0.014	-0.029		5:00	0.180
	15:00	-1,400	-	15:00	-0.016		-0.020	15:00	0.125
3/21	3:00	-1,350	-	3:00	-0.018		-0.020	3:00	0.120
	8:00	-1,350	-	8:00	-0.020		-0.020	8:00	0.120
	14:25	-1,350	-	14:25	-0.023		-0.025	14:25	0.120
3/22	0:15	-1,400	-	0:15	-0.025		-0.027	0:15	0.110
	6:00	-1,350	-	6:00	-0.005		-0.029	6:00	0.110
	11:20	-1,350	-	11:20	-0.018		-0.018	11:20	0.110
	15:30	-1,300	-	15:30	-0.029		-0.032	15:30	0.110
	23:00	-1,350	-	23:00	-0.020		-0.043	23:00	0.110
3/23	4:20	-1,300	-	4:20	-0.025		-0.025	4:20	0.110
	9:00	-1,300	-	9:00	-0.023		-0.023	9:00	0.110
	14:00	-1,250	-	14:00	-0.036		-0.036	14:00	0.110
	21:00	-1,200	-	21:00	-0.036		-0.036	21:00	0.110
3/24	1:00	-1,200	-	1:00	-0.025		-0.025	1:00	0.105
	9:00	-1,150	-	9:00	-0.135		-0.038	9:00	0.110
	13:00	-1,150	-	13:00	-0.023		-0.025	13:00	0.100
	17:00	-1,200	-	17:00	-0.036		-0.036	17:00	0.110
	20:00	-1,100	-	20:00	-0.036		-0.036	20:00	0.100
	22:30	-1,150	-	22:30	-0.032		-0.032	22:30	0.105
3/25	2:00	-1,300	-	2:00	-0.023		-0.025	2:00	0.120
	6:00	-1,100	-	6:00	-0.020		-0.020	6:00	0.120
	10:00	-1,200	-	10:00	-0.020		-0.020	10:00	0.120
	14:00	-1,400	-	14:00	-0.016		-0.018	14:00	0.120
	15:00	-1,399	-	15:00	-0.016		-0.018	15:00	0.120
	18:30	-1,150	-	18:30	-0.020		-0.018	18:30	0.120
3/26	5:00	-1,000	-	5:00	-0.014		-0.014	5:00	0.120
	10:40	-1,100	-	10:40	-0.014		-0.016	10:40	0.115
	13:00	-1,200	-	13:00	-0.027		-0.027	13:00	0.110
	21:00	-1,200	-	21:00	-0.016		-0.018	21:00	0.110
3/27	5:00	-1,200		5:00	-0.018		-0.018	5:00	0.110
	9:00	-1,200		9:00	-0.018		-0.020	9:00	0.110
	15:30	-1,250		15:30	-0.018		-0.020	15:30	0.110
	19:20	-1,300		19:20	-0.020		-0.023	17:50	0.110
3/28	0:00	-1,400		0:00	-0.020		-0.020	0:00	0.110
	4:00	-1,500		4:00	-0.020		-0.023	4:00	0.110
	12:30	-1,500		12:30	-0.032		-0.032	12:30	0.100
	17:30	-1,500		17:30	-0.032		-0.032	17:30	0.100
3/29	1:00	-1,500		1:00	-0.027		-0.029	1:00	0.100
	4:00	-1,500		4:00	-0.027		-0.029	4:00	0.100
	10:00	-1,500		10:00	-0.025		-0.027	10:00	0.100
	13:00	-1,500		13:00	-0.025		-0.025	13:00	0.100
	16:00	-1,500		16:00	-0.025		-0.025	16:00	0.100
	22:00	-1,500		22:00	-0.032		-0.032	22:00	0.100

東京電力(株)福島第一原子力発電所パラメータ

D/S: ダウンスケール

2号機								
日	原子炉水位		原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力		
	時間	水位(TAF)(mm)	(A)	(B)	原子炉圧力(MPaG)		時間	D/W圧力(MPaabs)
		(A)			(A)	(B)		
3/30	6:00	-1,500			4:00	-0.025		-0.025 4:00 0.100
	13:00	-1,500			13:00	-0.023		-0.023 13:00 0.100
	16:00	-1,500			16:00	-0.032		-0.032 16:00 0.100
	18:30	-1,500			18:30	-0.029		-0.027 18:30 0.100
3/31	2:00	-1,500			2:00	-0.025		-0.025 2:00 0.110
	4:00	-1,500			4:00	-0.018		-0.020 4:00 0.110
	8:00	-1,500			8:00	-0.016		-0.018 8:00 0.110
	16:00	-1,500			16:00	-0.009		-0.011 16:00 0.110
4/1	0:00	-1,500			0:00	-0.014		-0.014 0:00 0.110
	6:00	-1,500			6:00	-0.014		-0.016 6:00 0.110
	10:00	-1,500			10:00	-0.007		-0.009 10:00 0.110
	16:00	-1,500			16:00	-0.005		-0.005 16:00 0.115
4/2	0:30	-1,500			0:30	-0.011		-0.014 0:30 0.110
	4:00	-1,500			4:00	-0.011		-0.014 4:00 0.110
	12:00	-1,550			12:00	-0.007		-0.007 12:00 0.110
	16:30	-1,500			16:30	-0.011		-0.014 16:30 0.110
4/3	3:00	-1,500			3:00	-0.016		-0.018 3:00 0.105
	9:00	-1,600			9:00	-0.016		-0.018 9:00 0.105
	14:00	-1,500			14:00	-0.016		-0.016 14:00 0.110
4/4	0:00	-1,500			0:00	-0.011		-0.014 0:00 0.105
	6:00	-1,500			6:00	-0.011		-0.016 6:00 0.100
	11:00	-1,500			11:00	-0.018		-0.020 11:00 0.100
4/5	0:00	-1,500			0:00	-0.016		-0.018 0:00 0.100
	6:00	-1,500			6:00	-0.018		-0.018 6:00 0.100
	18:00	-1,500			18:00	-0.014		-0.016 18:00 0.100
4/6	0:00	-1,500			0:00	-0.018		-0.023 0:00 0.100
	6:00	-1,450			6:00	-0.016		-0.020 6:00 0.100
	12:00	-1,500			12:00	-0.016		-0.018 12:00 0.100
	18:00	-1,500			18:00	-0.014		-0.018 18:00 0.100
4/7	0:00	-1,500			0:00	-0.011		-0.018 0:00 0.100
	6:00	-1,500			6:00	-0.018		-0.025 6:00 0.100
	12:00	-1,500			12:00	-0.009		-0.016 12:00 0.100
	19:40	-1,500			19:40	-0.011		-0.014 19:40 0.100
4/8	3:00	-1,500			3:00	-0.011		-0.016 3:00 0.100
	6:00	-1,500			6:00	-0.016		-0.018 6:00 0.100
	12:00	-1,500			12:00	-0.020		-0.020 12:00 0.100
4/9	0:00	-1,500			0:00	-0.018		-0.020 0:00 0.095
	6:00	-1,500			6:00	-0.018		-0.023 6:00 0.095
	12:00	-1,500			12:00	-0.020		-0.025 12:00 0.095
4/10	0:00	-1,500			0:00	-0.020		-0.025 0:00 0.090
	6:00	-1,450			6:00	-0.020		-0.025 6:00 0.095
	10:00	-1,450			10:00	-0.020		-0.025 10:00 0.095
	14:00	-1,450			14:00	-0.023		-0.025 14:00 0.095
	18:00	-1,500			18:00	-0.023		-0.025 18:00 0.095
4/11	2:00	-1,500			2:00	-0.025		-0.027 2:00 0.090
	6:00	-1,500			6:00	-0.025		-0.029 6:00 0.090
	12:00	-1,500			12:00	-0.020		-0.023 12:00 0.095
4/12	6:00	-1,500			6:00	-0.023		-0.025 6:00 0.090
	13:00	-1,500			13:00	-0.027		-0.027 13:00 0.085
	15:00	-1,500			15:00	-0.020		-0.025 15:00 0.095
	18:00	-1,500			18:00	-0.018		-0.020 18:00 0.095
	23:00	-1,500			23:00	-0.023		-0.025 23:00 0.095
4/13	6:00	-1,500			6:00	-0.018		-0.023 6:00 0.095
	12:00	-1,500			12:00	-0.016		-0.020 12:00 0.095
	18:00	-1,500			18:00	-0.016		-0.018 18:00 0.095

東京電力(株)福島第一原子力発電所パラメータ

D/S: ダウンスケール

2号機								
日	原子炉水位		原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力		
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)		時間	D/W圧力(MPaabs)
		(A)	(B)		(A)	(B)		
4/14	0:00	-1,500		0:00	-0.016		-0.020	0:00 0.095
	12:00	-1,500		12:00	-0.016		-0.021	12:00 0.090
4/15	0:00	-1,450		0:00	-0.018		-0.023	0:00 0.090
	6:00	-1,450		6:00	-0.018		-0.025	6:00 0.090
	12:00	-1,500		12:00	-0.018		-0.023	12:00 0.090
4/16	0:00	-1,500		0:00	-0.018		-0.023	0:00 0.085
	12:00	-1,500		12:00	-0.018		-0.026	12:00 0.090
	18:00	-1,500		18:00	-0.020		-0.025	18:00 0.085
4/17	0:00	-1,500		0:00	-0.023		-0.025	0:00 0.085
	6:00	-1,500		6:00	-0.025		-0.025	6:00 0.085
	12:00	-1,500	-2,100	12:00	-0.023		-0.025	12:00 0.085
4/18	6:00	-1,500	-2,100	6:00	-0.025		-0.029	6:00 0.085
	13:00	-1,500	-2,100	13:00	-0.023		-0.032	13:00 0.085
4/19	6:00	-1,500	-2,100	6:00	-0.020		-0.029	6:00 0.085
	12:00	-1,500	-2,100	12:00	-0.020		-0.029	12:00 0.085
4/20	6:00	-1,500	-2,100	6:00	-0.023		-0.029	6:00 0.080
	18:00	-1,500	-2,100	18:00	-0.023		-0.029	18:00 0.080
4/21	0:00	-1,500	-2,100	0:00	-0.023		-0.029	0:00 0.080
	6:00	-1,500	-2,050	6:00	-0.023		-0.029	6:00 0.080
	12:00	-1,500	-2,050	12:00	-0.023		-0.025	12:00 0.085
	18:00	-1,500	-2,050	18:00	-0.020		-0.025	18:00 0.090
4/22	0:00	-1,500	-2,050	0:00	-0.018		-0.023	0:00 0.085
	6:00	-1,500	-2,100	6:00	-0.023		-0.027	6:00 0.085
	12:00	-1,500	-2,050	12:00	-0.023		-0.027	12:00 0.085
	18:00	-1,500	-2,050	18:00	-0.027		-0.034	18:00 0.085
4/23	0:00	-1,500	-2,100	0:00	-0.023		-0.027	0:00 0.085
	6:00	-1,500	-2,100	6:00	-0.023		-0.027	6:00 0.080
	12:00	-1,500	-2,100	12:00	-0.023		-0.025	12:00 0.080
4/24	0:00	-1,500	-2,050	0:00	-0.020		-0.020	0:00 0.080
	6:00	-1,500	-2,050	6:00	-0.020		-0.025	6:00 0.080
	12:00	-1,500	-2,050	12:00	-0.018		-0.025	12:00 0.080
	18:00	-1,500	-2,050	18:00	-0.020		-0.025	18:00 0.080
4/25	8:00	-1,450	-2,100	8:00	-0.020		-0.027	8:00 0.080
	12:00	-1,500	-2,100	12:00	-0.020		-0.025	12:00 0.080
	17:00	-1,500	-2,100	17:00	-0.018		-0.025	17:00 0.080
	23:00	-1,500	-2,100	23:00	-0.020		-0.025	23:00 0.080
4/26	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.020		-0.025	5:00 0.080
	11:00	-1,500	-2,050	11:00	-0.016		-0.025	11:00 0.080
4/27	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.018		-0.023	5:00 0.080
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.018		-0.025	11:00 0.075
	17:00	-1,500	-2,100	17:00	-0.020		-0.023	17:00 0.075
4/28	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.016		-0.020	5:00 0.075
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.023	11:00 0.075
	17:00	-1,500	-2,100	17:00	-0.020		-0.020	17:00 0.075
	23:00	-1,500	-2,100	23:00	-0.020		-0.023	23:00 0.075
4/29	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.023		-0.023	5:00 0.075
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.023	11:00 0.075
4/30	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.025		-0.025	5:00 0.075
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.023		-0.020	11:00 0.075
	17:00	-1,500	-2,100	17:00	-0.020		-0.020	17:00 0.075
	23:00	-1,500	-2,100	23:00	-0.020		-0.020	23:00 0.075
5/1	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.023		-0.020	5:00 0.075
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.020	11:00 0.075
	17:00	-1,500	-2,100	17:00	-0.020		-0.016	17:00 0.075
	23:00	-1,500	-2,100	23:00	-0.018		-0.018	23:00 0.070

日	2号機				D/W圧力			
	時間	原子炉水位		原子炉圧力(MPaG)			時間	D/W圧力(MPaabs)
		(A)	(B)	(A)	(B)	(D)		
5/2	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.023		-0.018	5:00 0.070
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.018	11:00 0.070
	17:00	-1,500	-2,100	17:00	-0.020		-0.018	17:00 0.070
5/3	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.020		-0.018	5:00 0.070
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.023		-0.018	11:00 0.070
5/4	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.023		-0.018	5:00 0.065
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.016	11:00 0.065
	23:00	-1,500	-2,100	23:00	-0.023		-0.018	23:00 0.065
5/5	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.023		-0.018	5:00 0.065
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.023		-0.018	11:00 0.065
5/6	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.023		-0.018	5:00 0.065
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.020	11:00 0.065
5/7	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.018		-0.020	5:00 0.065
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.018	11:00 0.065
5/8	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.020		-0.018	5:00 0.060
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.018	11:00 0.060
5/9	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.023		-0.020	5:00 0.060
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.018	11:00 0.060
5/10	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.020		-0.016	5:00 0.060
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.020		-0.016	11:00 0.060
5/11	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.023		-0.018	5:00 0.060
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.023		-0.018	11:00 0.060
5/12	5:00	-1,500	-2,100	5:00	-0.023		-0.020	5:00 0.055
	11:00	-1,500	-2,100	11:00	-0.023		-0.018	11:00 0.055

日	3号機								D/W圧力 (MPaabs)	
	時間	原子炉水位		時間	原子炉圧力(MPaG)			時間		
		水位(TAF)(mm)	(A)		(A)	(B)	(C)			
3/11	21:00	-	-	-	7.200	-	-	-	0.1550	
3/12	4:15	0	0	4:15	7.470	-	-	4:15	0.2850	
	5:20	100	-	5:20	7.400	-	-	5:20	0.3000	
	8:30	400	60	6:30	7.520	-	-	8:30	0.3500	
	9:30	350	-	9:30	7.460	-	-	9:30	0.3500	
	11:20	200	-	9:30	7.360	-	-	11:20	0.3500	
	11:20	200	-	9:30	7.360	-	-	11:20	0.3600	
	13:38	0	-	12:45	4.000	-	-	13:38	0.3600	
	13:58	420	-	13:58	3.630	-	-	13:58	0.3600	
	13:58	420	-	13:58	3.630	-	-	13:58	0.3600	
	18:30	1,200	-	18:30	1.350	-	-	18:30	0.2800	
	19:00	1,050	-	19:00	0.950	-	-	19:00	0.2850	
3/13	1:00	-	-	1:00	0.970	-	-	22:00	0.2700	
	2:00	-	-	2:00	0.850	-	-	22:00	0.2700	
	8:00	-3,000	-	8:00	7.270	-	-	8:00	0.4650	
	9:10	1,800	-	9:10	7.240	-	-	9:10	0.6370	
	13:00	-1,400	-2,000	13:00	0.190	-	-	13:00	0.3000	
	16:00	-1,500	-2,000	16:00	0.180	-	-	16:00	0.3500	
	17:30	-1,800	-2,100	17:30	0.240	-	-	17:30	0.4150	
	18:45	-1,800	-2,200	18:45	0.250	-	-	18:45	0.4200	
	21:40	-1,800	-2,200	21:40	-	-	-	21:40	0.3200	
	23:00	-1,800	-2,250	23:00	0.084	0.082	-	23:00	0.2650	
	23:30	-1,800	-2,250	23:30	0.620	0.064	-	23:30	0.2500	
3/14	0:30	-1,800	-2,250	0:30	0.048	0.048	-	0:30	0.2400	
	2:00	-1,800	-2,250	2:00	0.073	0.075	-	2:00	0.2650	
	3:00	-1,850	-2,300	3:00	0.127	0.127	-	3:00	0.3150	
	4:00	-1,800	-2,800	4:00	0.150	0.150	-	4:00	0.3400	
	5:00	-2,000	D/S	5:00	0.171	0.171	-	5:00	0.3650	
	6:00	-2,350	-	6:00	0.225	0.229	-	6:00	0.4250	
	7:00	D/S	-3,000	7:00	0.319	0.315	-	7:00	0.5200	
	11:15	-1,600	-	10:05	0.309	0.314	-	11:15	0.3800	
	13:00	-1,800	-2,200	13:00	0.233	0.237	-	13:00	0.4300	
	17:00	-1,800	-2,200	17:00	0.247	0.247	-	17:00	0.4400	
	19:00	-1,900	-2,300	19:00	0.173	0.173	-	19:00	0.3600	
3/15	22:45	-1,900	-2,300	22:40	0.185	0.185	-	22:45	0.3700	
	23:30	-1,850	-2,300	23:30	0.195	0.195	-	23:30	-	
3/16	0:45	-1,900	-2,300	0:45	0.211	0.211	-	0:45	0.4000	
	2:00	-1,900	-2,800	2:00	0.221	0.221	-	2:00	0.4000	
	3:00	-1,900	-2,300	3:00	0.229	0.229	-	3:00	0.4100	
	5:00	-1,800	-2,300	5:00	0.230	0.230	-	5:00	0.4150	
	13:00	-1,900	-2,300	13:00	0.235	0.237	-	13:00	0.4200	
	21:05	-1,900	-2,300	21:05	0.161	0.170	-	21:05	0.3350	
3/17	1:35	-1,900	-2,300	1:35	0.146	0.151	-	1:35	0.3200	
	2:20	-1,900	-2,300	2:20	0.143	0.149	-	1:35	0.3200	
	6:15	-1,900	-2,300	6:15	0.117	0.117	-	6:15	0.2950	
3/18	0:07	-1,950	-2,300	0:07	0.010	0.017	-	0:07	0.1850	
	7:00	-1,750	-1,750	7:00	0.024	0.032	-	7:00	0.2000	
	16:35	-1,950	-2,300	16:35	0.005	0.017	-	16:35	0.1700	
	22:00	-1,950	-2,300	22:00	-0.009	0.005	-	22:00	0.1500	
3/18	2:45	-2,000	-2,300	2:45	-0.005	0.013	-	2:45	0.1550	
	15:55	-2,000	-2,300	15:55	-	0.015	-0.015	15:55	0.1600	
	21:05	-1,900	-2,300	21:05	-	0.015	-0.015	21:05	0.1600	

日	3号機									
	時間	原子炉水位		時間	原子炉圧力(MPaG)			時間	D/W圧力	
		(A)	(B)		(A)	(B)	(C)		(MPaabs)	
3/19	6:10	-1,200	-2,300	6:10	-	0.005	0.043	6:10	0.1850	
	17:25	-1,850	-2,300	17:25	-	0.081	-0.047	1:25	0.2100	
	21:50	-1,950	-2,250	21:50	-	0.115	0.083	21:50	0.2550	
3/20	1:10	-1,950	-2,350	1:10	-	0.141	0.107	1:10	0.2800	
	4:30	-1,950	-2,300	4:30	-	0.204	0.170	4:30	0.3400	
	16:00	-1,650	-2,000	16:00	-	0.153	0.112	16:00	0.2900	
3/21	4:00	-1,650	-1,950	4:00	0.202	-	-0.026	4:00	0.1600	
	10:00	-2,550	-2,750	10:00	-0.500	-	-0.043	10:00	0.1200	
	12:15	-1,600	-2,000	12:15	0.041	-	-0.078	12:15	0.1200	
	14:55	-1,550	-2,025	14:55	0.043	-	-0.083	14:55	0.1100	
3/22	0:15	-1,575	-2,250	0:15	0.041	-	-0.094	0:15	0.1000	
	5:30	-1,575	-2,350	5:30	0.036	-	-0.095	5:30	0.1000	
	10:35	-1,575	-2,350	10:35	0.034	-	-0.095	10:35	0.1000	
	22:40	-1,750	-2,350	22:40	0.036	-	-0.094	22:40	0.1000	
3/23	4:00	-1,900	-2,300	4:00	0.034	-	-0.095	4:00	0.1000	
	9:10	-1,800	-2,300	9:10	0.032	-	-0.098	9:10	0.1000	
	21:40	-1,800	-2,300	21:40	0.036	-	-0.098	21:40	D/S	
3/24	2:40	-1,800	-2,300	2:40	0.039	-	-0.092	2:40	D/S	
	6:35	-1,800	-2,300	6:35	0.039	-	-0.090	6:35	0.1080	
	10:20	-1,900	-2,300	10:20	0.034	-	-0.094	10:20	0.1070	
	18:00	-1,850	-2,300	18:00	0.036	-	-0.095	18:00	0.1070	
3/25	6:10	-1,900	-2,300	6:10	0.036	-	-0.092	6:10	0.1074	
	9:30	-1,900	-2,300	9:30	0.034	-	-0.092	9:30	0.1074	
	14:10	-1,900	-2,300	14:10	0.036	-	-0.098	14:10	0.1089	
	16:10	-1,900	-2,300	16:10	0.034	-	-0.094	16:10	0.1075	
	19:10	-1,900	-2,300	19:10	0.034	-	-0.098	19:10	0.1069	
3/26	5:05	-1,850	-2,300	5:05	0.036	-	-0.095	5:05	0.1069	
	10:00	-1,800	-2,300	10:00	0.036	-	-0.095	10:00	0.1066	
	11:15	-1,850	-2,300	11:15	0.036	-	-0.095	11:15	0.1068	
	21:20	-1,900	-2,250	21:20	0.036	-	-0.098	21:20	0.1071	
3/27	4:45	-1,850	-2,300	4:45	0.027	-	-0.094	4:45	0.1073	
	10:10	-1,900	-2,300	10:10	0.030	-	-0.094	10:10	0.1076	
	16:25	-1,850	-2,300	16:25	0.032	-	-0.092	16:25	0.1069	
	19:00	-1,900	-2,300	19:00	0.030	-	-0.094	19:00	0.1080	
3/28	0:00	-1,900	-2,300	0:00	0.027	-	-0.087	0:00	0.1082	
	5:30	-1,900	-2,300	5:30	0.027	-	-0.085	5:30	0.1083	
	10:30	-1,850	-2,250	10:30	0.024	-	-0.090	10:30	0.1076	
	16:00	-1,850	-2,300	16:00	0.030	-	-0.090	16:00	0.1078	
3/29	0:00	-1,800	-2,250	0:00	0.027	-	-0.087	0:00	0.1073	
	4:45	-1,900	-2,300	4:45	0.032	-	-0.085	4:45	0.1085	
	12:00	-1,850	-2,250	12:00	0.027	-	-0.090	12:00	0.1075	
	16:50	-1,850	-2,250	16:50	0.027	-	-0.092	16:50	0.1069	
	23:00	-1,900	-2,300	23:00	0.027	-	-0.090	23:00	0.1069	
3/30	4:00	-1,850	-2,250	3:50	0.022	-	-0.087	3:50	0.1071	
	13:30	-1,850	-2,250	13:30	0.017	-	-0.090	13:30	0.1064	
	19:00	-1,850	-2,250	19:00	0.022	-	-0.085	19:00	0.1068	
	23:50	-1,850	-2,250	23:50	0.019	-	-0.085	23:50	0.1073	
3/31	4:40	-1,900	-2,300	4:40	0.019	-	-0.085	4:40	0.1073	
	9:40	-1,850	-2,250	9:40	0.015	-	-0.087	9:40	0.1066	
	16:45	-1,950	-2,250	16:45	0.017	-	-0.085	16:45	0.1071	
4/1	0:45	-1,900	-2,250	0:45	0.015	-	-0.081	0:45	0.1073	
	5:45	-1,900	-2,250	5:45	0.017	-	-0.081	5:45	0.1071	
	11:45	-1,900	-2,250	11:45	0.015	-	-0.083	11:45	0.1068	
	15:30	-1,850	-2,250	15:30	0.015	-	-0.085	15:30	0.1061	
	20:30	-1,850	-2,250	20:30	0.017	-	-0.083	20:30	0.1066	

3号機								
日	原子炉水位			原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力	
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)		時間	D/W圧力(MPaabs)
		(A)	(B)		(A)	(B)		
4/2	1:30	-1,850	-2,250	1:30	0.024		-0.081	1:30 0.1055
	12:10	-1,850	-2,250	12:10	0.013		-0.090	12:10 0.1050
	16:30	-1,850	-2,250	16:30	0.013		-0.085	16:30 0.1052
4/3	2:30	-1,850	-2,250	2:30	0.010		-0.083	2:30 0.1061
	10:30	-1,850	-2,250	10:30	0.010		-0.078	10:30 0.1062
	13:30	-1,850	-2,250	13:30	0.010		-0.081	13:30 0.1062
4/4	3:30	-1,850	-2,250	3:30	0.007		-0.077	3:30 0.1073
	9:30	-1,750	2,250	9:30	0.005		-0.078	9:30 0.1069
4/5	0:30	-1,850	-2,250	0:30	0.005		-0.086	0:30 0.1069
	5:40	-1,850	-2,250	5:40	0.011		-0.081	5:40 0.1078
	10:20	-1,850	-2,250	10:20	0.005		-0.078	10:20 0.1071
	18:30	-1,850	-2,250	18:30	0.007		-0.077	18:30 0.1069
4/6	0:00	-1,850	-2,250	0:00	0.009		-0.077	0:00 0.1069
	6:30	-1,800	-2,200	6:30	0.007		-0.077	6:30 0.1076
	12:30	-1,800	-2,200	12:30	0.005		-0.081	12:30 0.1069
	18:00	-1,800	-2,200	18:00	0.004		-0.081	18:00 0.1066
4/7	0:00	-1,850	-2,250	0:00	0.009		-0.079	0:00 0.1071
	6:00	-1,850	-2,250	6:00	-0.002		-0.079	6:00 0.1075
	12:00	-1,900	-2,250	12:00	0.000		-0.081	12:00 0.1059
	19:30	-2,000	-2,250	19:30	0.000		-0.081	19:30 0.1062
4/8	1:30	-2,000	-2,250	1:30	-0.002		-0.081	1:30 0.1061
	6:00	-2,000	-2,250	6:00	-0.002		-0.081	6:00 0.1057
	12:00	-1,850	-2,250	12:00	-0.004		-0.079	12:00 0.1052
4/9	0:00	-1,950	-2,300	0:00	-0.002		-0.085	0:00 0.1054
	6:15	-1,850	-2,250	6:15	-0.002		-0.081	6:15 0.1057
	12:25	-1,700	-2,250	12:25	-0.004		-0.081	12:25 0.1055
4/10	0:00	-1,900	-2,250	0:00	-0.011		-0.081	0:00 0.1055
	6:00	-1,900	-2,250	6:00	-0.009		-0.077	6:00 0.1061
	12:00	-1,900	-2,250	12:00	-0.009		-0.079	12:00 0.1054
	18:00	-1,900	-2,250	18:00	-0.013		-0.083	18:00 0.1052
4/11	0:00	-1,900	-2,250	0:00	-0.017		-0.083	0:00 0.1050
	6:00	-1,900	-2,250	6:00	-0.015		-0.081	6:00 0.1031
	12:00	-1,900	-2,250	12:00	-0.017		-0.083	12:00 0.1043
4/12	6:00	-1,850	-2,250	6:00	-0.019		-0.079	6:00 0.1052
	12:00	-1,850	-2,250	12:00	-0.017		-0.083	12:00 0.1048
	18:00	-1,850	-2,250	18:00	-0.019		-0.083	18:00 0.1050
	22:10	-1,850	-2,250	22:10	-0.018		-0.086	22:10 0.1055
4/13	12:10	-1,750	-2,200	12:10	-0.023		-0.083	12:10 0.1036
	18:00	-1,750	-2,250	18:00	-0.021		-0.085	18:00 0.1035
4/14	0:00	-1,750	-2,250	0:00	-0.017		-0.083	0:00 0.1047
	12:00	-1,800	-2,250	12:00	-0.017		-0.085	12:00 0.1040
4/15	0:00	-1,800	-2,250	0:00	-0.019		-0.085	0:00 0.1043
	6:00	-1,800	-2,250	6:00	-0.023		-0.083	6:00 0.1043
	12:00	-1,800	-2,250	12:00	-0.021		-0.085	12:00 0.1040
4/16	0:00	-1,800	-2,250	0:00	-0.028		-0.085	0:00 0.1038
	12:10	-1,800	-2,250	12:10	-0.023		-0.085	12:10 0.1031
	18:00	-1,800	-2,250	18:00	-0.030		-0.083	18:00 0.1034
4/17	0:00	-1,800	-2,250	0:00	-0.032		-0.085	0:00 0.1043
	6:00	-1,800	-2,250	6:00	-0.030		-0.083	6:00 0.1047
4/18	6:00	-1,800	-2,250	6:00	-0.034		-0.081	6:00 0.1048
	13:45	-1,800	-2,250	13:45	-0.034		-0.081	13:45 0.1047
4/19	6:00	-1,800	-2,250	6:00	-0.034		-0.085	6:00 0.1041
	12:00	-1,850	-2,250	12:00	-0.040		-0.085	12:00 0.1036
4/20	6:00	-1,850	-2,250	6:00	-0.038		-0.089	6:00 0.1045
	18:10	-1,850	-2,250	18:10	-0.043		-0.087	18:10 0.1047
	23:50	-1,850	-2,250	23:50	-0.045		-0.087	23:50 0.1054

3号機								
日	原子炉水位		原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力		
	時間	水位(TAF)(mm)		時間	原子炉圧力(MPaG)		時間	
		(A)	(B)		(A)	(B)		
4/21	6:00	-1,850	-2,250	6:00	-0.043	-0.085	6:00	0.1061
	12:00	-1,850	-2,250	12:00	-0.043	-0.087	12:00	0.1050
	18:00	-1,850	-2,250	18:00	-0.043	-0.085	18:00	0.1050
4/22	0:00	-1,850	-2,250	0:00	-0.047	-0.089	0:00	0.1055
	6:00	-1,850	-2,250	6:00	-0.047	-0.087	6:00	0.1055
	11:50	-1,850	-2,250	11:50	-0.049	-0.089	11:50	0.1048
	17:50	-1,850	-2,250	17:50	-0.049	-0.089	17:50	0.1047
4/23	0:00	-1,850	-2,250	0:00	-0.053	-0.087	0:00	0.1047
	6:15	-1,850	-2,250	6:15	-0.049	-0.087	6:15	0.1045
	11:55	-1,850	-2,250	11:55	-0.049	-0.087	11:55	0.1038
4/24	0:00	-1,850	-2,250	0:00	-0.055	-0.091	0:00	0.1027
	5:50	-1,850	-2,250	5:50	-0.053	-0.089	5:50	0.1030
	12:00	-1,850	-2,250	12:00	-0.051	-0.091	12:00	0.1031
	18:00	-1,850	-2,250	18:00	-0.051	-0.091	18:00	0.1034
4/25	8:00	-1,850	-2,250	8:00	-0.053	-0.089	8:00	0.1041
	12:00	-1,800	-2,250	12:00	-0.055	-0.091	12:00	0.1029
	17:00	-1,850	-2,250	17:00	-0.055	-0.089	17:00	0.1034
	23:00	-1,800	-2,250	23:00	-0.055	-0.091	23:00	0.1041
4/26	5:00	-1,850	-2,250	5:00	-0.055	-0.087	5:00	0.1043
	9:00	-1,850	-2,250	9:00	-0.055	-0.089	9:00	0.1041
4/27	5:00	-1,850	-2,250	5:00	-0.053	-0.089	5:00	0.1031
	11:00	-1,850	-2,250	11:00	-0.053	-0.089	11:00	0.1029
	17:00	-1,850	-2,250	17:00	-0.053	-0.089	17:00	0.1022
4/28	5:00	-1,850	-2,250	5:00	-0.056	-0.089	5:00	0.1071
	11:00	-1,850	-2,250	11:00	-0.055	-0.089	11:00	0.1017
	17:00	-1,850	-2,250	17:00	-0.055	-0.085	17:00	0.1017
	23:00	-1,850	-2,250	23:00	-0.060	-0.089	23:00	0.1027
4/29	5:00	-1,850	-2,250	5:00	-0.062	-0.091	5:00	0.1036
	11:00	-1,850	-2,250	11:00	-0.060	-0.091	11:00	0.1033
4/30	5:00	-1,850	-2,250	5:00	-0.066	-0.091	5:00	0.1043
	11:30	-1,850	-2,250	11:30	-0.064	-0.091	11:30	0.1040
	17:00	-1,850	-2,250	17:00	-0.064	-0.091	17:00	0.1034
	23:00	-1,850	-2,250	23:00	-0.066	-0.089	23:00	0.1033
5/1	5:00	-1,850	-2,250	5:00	-0.066	-0.089	5:00	0.1033
	11:00	-1,800	-2,250	11:00	-0.068	-0.089	11:00	0.1027
	17:00	-1,850	-2,250	17:00	-0.064	-0.087	17:00	0.1012
	23:00	-1,850	-2,250	23:00	-0.064	-0.087	23:00	0.1013
5/2	5:00	-1,850	-2,250	5:00	-0.064	-0.089	5:00	0.1019
	11:00	-1,850	-2,250	11:00	-0.064	-0.087	11:00	0.1019
	17:00	-1,850	-2,250	17:00	-0.066	-0.085	17:00	0.1022
5/3	5:00	-1,850	-2,250	5:00	-0.068	-0.089	5:00	0.1038
	11:00	-1,850	-2,250	11:00	-0.070	-0.089	11:00	0.1031
5/4	5:00	-1,850	-2,250	5:00	-0.068	-0.089	5:00	0.1034
	11:00	-1,800	-2,200	11:00	-0.077	-0.091	11:00	0.1033
	23:00	-2,000	-2,250	23:00	-0.074	-0.089	23:00	0.1036
5/5	5:00	-2,050	-2,200	5:00	-0.077	-0.089	5:00	0.1038
	11:00	-2,050	-2,200	11:00	-0.074	-0.091	11:00	0.1038
5/6	5:00	-2,000	-2,150	5:00	-0.079	-0.089	5:00	0.1045
	11:00	-2,100	-2,200	11:00	-0.079	-0.091	11:00	0.1043
5/7	5:00	-2,050	-2,150	5:00	-0.081	-0.091	5:00	0.1036
	11:00	-2,050	-2,150	11:00	-0.079	-0.091	11:00	0.1027
5/8	5:00	-2,100	-2,150	5:00	-0.085	-0.089	5:00	0.1020
	11:00	-2,100	-2,150	11:00	-0.081	-0.087	11:00	0.1015
5/9	5:00	-2,100	-2,150	5:00	-0.085	-0.091	5:00	0.1027
	11:00	-1,900	-2,100	11:00	-0.081	-0.091	11:00	0.1026
5/10	5:00	-1,800	-2,100	5:00	-0.079	-0.085	5:00	0.1008
	11:00	-1,800	-2,100	11:00	-0.079	-0.083	11:00	0.1006

日	3号機							
	時間	原子炉水位		原子炉圧力(MPaG)			D/W圧力	
		(A)	(B)	(A)	(B)	(C)	時間	D/W圧力 (MPaabs)
5/11	5:00	-1,750	-2,000	5:00	-0.081		-0.096	5:00 0.1022
	11:00	-1,750	-2,000	11:00	-0.087		-0.091	11:00 0.1022
5/12	5:00	-1,750	-1,950	5:00	-0.089		-0.096	5:00 0.1024
	11:00	-1,700	-1,950	11:00	-0.087		-0.096	11:00 0.1027

東京電力(株)福島第一原子力発電所パラメータ

4号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
3/11	-	-	-	-
3/12	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3/13	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3/14	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	4:08	84
	-	-	6:00	不明
	-	-	7:00	不明
	-	-	11:15	不明
	-	-	13:00	不明
	-	-	17:00	不明
3/15	-	-	19:00	不明
	-	-	0:00	不明
	-	-	1:00	不明
	-	-	2:00	不明
	-	-	6:28	不明
	-	-	13:00	不明
3/16	-	-	21:00	不明
	-	-	1:35	不明
	-	-	4:00	不明
	-	-	6:00	不明
3/17	-	-	0:07	不明
	-	-	4:00	不明
3/18	-	-	17:00	不明
	-	-	0:00	不明
3/19	-	-	3:00	不明
	-	-	20:00	不明
	-	-	22:00	不明
	-	-	6:30	不明
3/20	-	-	18:30	不明
	-	-	23:00	不明
	-	-	3:00	不明
3/21	-	-	7:00	不明
	-	-	16:00	不明
	-	-	5:00	不明
	-	-	11:00	不明
	-	-	12:00	不明
3/22	-	-	16:00	不明
	-	-	17:00	不明
	-	-	1:00	不明
	-	-	5:00	不明
	-	-	8:00	不明
	-	-	11:00	不明
3/23	-	-	14:00	不明
	-	-	17:00	不明
	-	-	1:00	不明

5号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
3/11	-	-	-	-
3/12	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3/13	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3/14	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3/15	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	21:00	167.0	21:00	58.7
3/16	1:00	175.0	1:00	59.7
	4:00	180.0	4:00	60.4
	6:00	183.4	6:00	60.9
	14:00	196.2	14:00	62.7
3/17	4:00	168.8	4:00	64.5
	17:00	186.2	17:00	64.5
3/18	0:00	196.5	0:00	65.1
	3:00	163.1	3:00	65.5
	16:00	187.1	16:00	66.9
	21:00	194.8	21:00	67.6
3/19	6:00	173.1	6:00	68.8
	18:00	194.5	18:00	48.1
	23:00	164.5	23:00	43.1
3/20	3:00	173.5	3:00	43.1
	7:00	185.0	7:00	36.1
	16:00	76.5	16:00	35.1
3/21	5:00	34.4	5:00	39.5
	11:00	31.2	11:00	41.9
	12:00	31.0	12:00	42.2
	16:00	53.2	16:00	42.3
	17:00	55.2	17:00	42.3
3/22	1:00	53.9	1:00	35.8
	5:00	39.3	5:00	36.3
	8:00	46.3	8:00	37.4
	11:00	53.2	11:00	37.5
	14:00	61.7	14:00	36.9
	17:00	70.6	17:00	33.5

6号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
3/11	-	-	-	-
3/12	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3/13	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3/14	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
3/15	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	21:00	155.7	21:00	57.0
3/16	1:00	154.9	1:00	58.0
	4:00	148.3	4:00	58.5
	6:00	149.9	6:00	59.0
	14:00	150.0	14:00	60.0
3/17	4:00	162.7	4:00	61.0
	17:00	153.5	17:00	64.0
3/18	0:00	159.7	0:00	61.6
	3:00	157.1	3:00	62.0
	16:00	156.7	16:00	64.5
	21:00	159.2	21:00	65.0
3/19	6:00	164.1	6:00	66.5
	18:00	152.4	18:00	67.0
	23:00	156.6	23:00	67.5
3/20	3:00	159.4	3:00	52.0
	7:00	185.0	7:00	36.5
	16:00	167.5	16:00	28.0
3/21	5:00	28.2	5:00	32.0
	11:00	23.1	11:00	34.0
	12:00	22.8	12:00	35.0
	16:00	23.6	16:00	36.0
	17:00	23.0	17:00	36.5
3/22	0:00	46.0	1:00	30.0
	5:00	55.3	5:00	26.0
	8:00	59.6	8:00	23.5
	11:00	34.1	11:00	25.0
	14:00	26.5	14:00	26.0
	17:00	21.6	17:00	27.5

4号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
3/23	-	-	0:00	不明
	-	-	6:00	不明
	-	-	9:00	不明
	-	-	12:00	不明
	-	-	14:00	不明
	-	-	18:00	不明
	-	-	21:10	100.0
3/24	-	-	2:40	100.0
	-	-	6:35	計器不良
	-	-	11:00	計器不良
	-	-	13:00	計器不良
	-	-	17:00	計器不良
	-	-	19:00	計器不良
	-	-	23:00	計器不良
3/25	-	-	1:00	計器不良
	-	-	6:00	計器不良
	-	-	10:00	計器不良
	-	-	11:00	計器不良
	-	-	18:00	計器不良
	-	-	20:00	計器不良
	-	-		
3/26	-	-	6:00	計器不良
	-	-	11:00	計器不良
	-	-	14:00	計器不良
	-	-	21:20	計器不良
3/27	-	-	6:00	計器不良
	-	-	10:10	計器不良
	-	-	16:25	計器不良
	-	-	20:00	計器不良
3/28	-	-	1:00	計器不良
	-	-	6:00	計器不良
	-	-	10:30	計器不良
	-	-	16:00	計器不良
3/29	-	-	2:00	計器不良
	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
	-	-	14:00	計器不良
	-	-	18:00	計器不良
	-	-	23:00	計器不良
3/30	-	-	6:00	計器不良
	-	-	14:00	計器不良
	-	-	18:00	計器不良
	-	-	23:00	計器不良
3/31	-	-	4:00	計器不良
	-	-	6:00	計器不良
	-	-	11:00	計器不良
	-	-	18:00	計器不良
4/1	-	-	2:00	計器不良
	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
	-	-	14:00	計器不良
	-	-	18:00	計器不良
4/2	-	-	2:00	計器不良
	-	-	6:00	計器不良
	-	-	14:00	計器不良
	-	-	20:00	計器不良
4/3	-	-	6:00	計器不良
	-	-	11:00	計器不良
	-	-	13:00	計器不良
	-	-	16:00	計器不良
4/4	-	-	6:00	計器不良
	-	-	8:00	計器不良
	-	-	14:00	計器不良
4/5	-	-	3:00	計器不良
	-	-	7:00	計器不良
	-	-	13:00	計器不良
	-	-	19:00	計器不良

5号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
3/23	0:00	44.3	0:00	34.2
	6:00	34.2	6:00	36.6
	9:00	31.9	9:00	37.8
	12:00	30.7	12:00	39.0
	14:00	30.2	14:00	39.0
	18:00	40.9	18:00	41.1
	22:00	50.7	22:00	42.6
3/24	5:00	71.4	5:00	45.1
	9:00	81.7	9:00	46.4
	11:00	86.8	11:00	47.2
	13:00	92.0	13:00	47.7
	17:00	82.7	17:00	49.0
	19:00	61.4	19:00	49.8
	23:00	44.8	23:00	50.9
3/25	1:00	51.4	1:00	50.9
	6:00	65.8	6:00	49.3
	10:00	77.0	10:00	39.5
	15:00	53.9	15:00	36.9
	18:00	43.2	18:00	37.9
	20:00	38.6	20:00	38.8
3/26	0.25	30.3	6:00	42.3
	11:00	36.5	11:00	43.7
	14:00	43.8	14:00	42.8
	22:00	66.2	22:00	34.1
3/27	6:00	43.2	6:00	34.6
	14:00	30.3	14:00	37.8
	17:00	29.5	17:00	38.8
	20:00	28.9	20:00	39.9
3/28	1:00	43.1	1:00	39.7
	6:00	57.7	6:00	34.5
	14:00	50.6	14:00	30.9
	19:00	37.8	19:00	32.8
3/29	2:00	31.4	2:00	35.5
	6:00	29.8	6:00	37.1
	12:00	35.0	12:00	38.8
	14:00	40.5	14:00	38.6
	18:00	51.8	18:00	34.5
	23:00	51.2	23:00	32.4
3/30	6:00	34.7	6:00	34.2
	14:00	29.9	14:00	37.2
	18:00	29.2	18:00	38.7
	23:00	42.3	23:00	38.5
3/31	4:00	56.3	4:00	33.9
	6:00	61.9	6:00	32.4
	11:00	62.4	11:00	30.0
	18:00	37.7	18:00	32.0
4/1	2:00	30.9	2:00	35.1
	6:00	29.8	6:00	36.6
	12:00	34.5	12:00	38.4
	14:00	40.9	14:00	38.1
	18:00	52.3	18:00	34.4
4/2	2:00	42.4	2:00	32.6
	6:00	35.5	6:00	34.1
	14:00	30.4	14:00	37.1
	20:00	37.2	20:00	38.3
4/3	6:00	65.5	6:00	31.0
	11:00	62.9	11:00	29.1
	13:00	51.5	13:00	29.7
	16:00	41.8	16:00	30.9
4/4	6:00	29.9	6:00	36.1
	8:00	29.6	8:00	36.8
	14:00	44.0	14:00	34.6
4/5	3:00	36.0	3:00	34.0
	7:00	32.8	7:00	35.5
	13:00	42.4	13:00	34.8
	19:00	59.0	19:00	31.4

6号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
3/23	0:00	43.1	0:00	24.5
	6:00	64.0	6:00	21.0
	9:00	59.1	9:00	20.0
	12:00	64.6	12:00	20.0
	14:00	68.1	14:00	19.5
	18:00	75.7	18:00	19.0
	22:00	35.7	22:00	20.5
3/24	5:00	24.1	5:00	23.5
	9:00	24.3	9:00	25.0
	11:00	24.4	11:00	26.0
	13:00	22.3	12:00	27.0
	17:00	21.3	17:00	28.5
	19:00	31.8	19:00	28.5
	23:00	37.1	23:00	24.0
3/25	1:00	42.3	1:00	22.5
	6:00	50.2	6:00	20.5
	10:00	57.4	10:00	19.5
	15:00	29.9	15:00	21.0
	18:00	26.9	18:00	22.0
	20:00	23.8	20:00	23.0
3/26	6:00	22.1	6:00	27.0
	11:00	21.3	11:00	29.0
	14:00	21.3	14:00	30.0
	22:00	34.8	22:00	27.0
3/27	6:00	49.4	6:00	20.5
	14:00	29.1	14:00	21.0
	17:00	24.9	17:00	22.5
	20:00	23.3	20:00	24.0
3/28	1:00	22.3	1:00	25.5
	6:00	21.9	6:00	27.5
	14:00	22.3	14:00	30.5
	19:00	22.7	19:00	32.8
3/29	2:00	41.7	2:00	35.5
	6:00	48.9	6:00	22.0
	12:00	37.7	12:00	21.0
	14:00	30.3	14:00	21.5
	18:00	27.1	18:00	23.0
	23:00	23.3	23:00	25.0
3/30	6:00	21.6	6:00	28.0
	14:00	32.6	14:00	26.5
	18:00	40.9	18:00	23.0
	23:00	37.2	23:00	21.0
3/31	4:00	26.9	4:00	23.0
	6:00	24.0	6:00	24.0
	11:00	22.3	11:00	26.0
	18:00	21.1	18:00	29.0
4/1	2:00	37.4	2:00	24.0
	6:00	44.1	6:00	22.0
	12:00	44.7	12:00	20.0
	14:00	33.3	14:00	21.0
	18:00	24.6	18:00	22.5
4/2	2:00	22.0	2:00	25.5
	6:00	21.6	6:00	27.0
	14:00	31.8	14:00	25.5
	20:00	28.6	20:00	23.0
4/3	6:00	23.2	6:00	27.0
	11:00	22.8	11:00	29.0
	13:00	22.7	13:00	29.5
	16:00	22.7	16:00	30.5
4/4	6:00	48.0	6:00	21.5
	8:00	51.6	8:00	21.0
	14:00	30.1	14:00	21.5
4/5	3:00	22.7	3:00	27.0
	7:00	22.5	7:00	28.5
	13:00	30.9	13:00	27.5
	19:00	42.0	19:00	23.5

4号機				5号機				6号機						
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度		日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度		日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)		時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)		時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
4/6	-	-	5:00	計器不良	4/6	5:00	33.3	5:00	34.4	4/6	5:00	23.6	5:00	26.0
	-	-	7:00	計器不良		7:00	32.1	7:00	35.1		7:00	22.5	7:00	26.5
	-	-	13:00	計器不良		13:00	42.3	13:00	35.2		13:00	21.1	13:00	29.5
	-	-	20:00	計器不良		20:00	49.8	20:00	31.3		20:00	29.4	20:00	28.0
4/7	-	-	2:00	計器不良	4/7	2:00	36.4	2:00	33.0	4/7	2:00	40.6	2:00	23.5
	-	-	6:00	計器不良		6:00	34.8	6:00	34.8		6:00	48.1	6:00	21.5
	-	-	12:00	計器不良		12:00	39.1	12:00	36.0		12:00	37.1	12:00	21.0
	-	-	20:00	計器不良		21:00	46.6	20:00	31.6		21:00	22.2	20:00	24.5
4/8	-	-	6:00	計器不良	4/8	6:00	33.2	6:00	34.8	4/8	6:00	22.1	6:00	28.0
	-	-	8:00	計器不良		8:00	32.1	8:00	35.7		8:00	22.1	8:00	29.0
	-	-	14:00	計器不良		14:00	45.5	14:00	34.7		14:00	22.7	14:00	30.5
4/9	-	-	6:00	計器不良	4/9	6:00	33.8	6:00	35.2	4/9	6:00	45.9	6:00	24.0
	-	-	9:00	計器不良		9:00	31.8	9:00	36.3		9:00	51.4	9:00	22.5
	-	-	14:00	計器不良		14:00	43.8	14:00	34.7		14:00	30.5	14:00	23.0
4/10	-	-	2:00	計器不良	4/10	2:00	37.4	2:00	33.7	4/10	2:00	22.6	2:00	28.0
	-	-	6:00	計器不良		6:00	33.6	6:00	35.2		6:00	22.3	6:00	29.0
	-	-	11:00	計器不良		11:00	36.4	11:00	36.4		11:00	22.2	11:00	31.0
	-	-	16:00	計器不良		16:00	50.5	16:00	33.4		16:00	22.5	16:00	33.0
	-	-	20:00	計器不良		20:00	47.8	20:00	32.2		20:00	28.3	20:00	33.5
4/11	-	-	2:00	計器不良	4/11	2:00	36.3	2:00	34.2	4/11	2:00	38.9	2:00	26.5
	-	-	7:00	計器不良		7:00	32.8	7:00	36.1		7:00	47.4	7:00	23.0
	-	-	13:00	計器不良		13:00	42.6	13:00	36.3		13:00	33.4	13:00	23.0
4/12	-	-	7:00	計器不良	4/12	7:00	33.1	7:00	35.7	4/12	7:00	22.7	7:00	30.0
	-	-	13:00	計器不良		13:00	42.8	13:00	35.8		13:00	22.5	13:00	32.0
4/13	-	-	1:00	計器不良	4/13	1:00	37.9	1:00	33.6	4/13	1:00	38.9	1:00	27.0
	-	-	7:00	計器不良		7:00	32.9	7:00	35.6		7:00	48.6	7:00	23.0
	-	-	13:00	計器不良		13:00	43.4	13:00	35.1		13:00	34.2	13:00	23.0
	-	-	21:00	計器不良		21:00	46.1	21:00	32.2		21:00	25.4	21:00	26.0
4/14	-	-	6:00	計器不良	4/14	6:00	33.5	6:00	35.3	4/14	6:00	24.1	6:00	29.5
	-	-	13:00	計器不良		13:00	43.2	13:00	35.5		12:00	23.9	12:00	32.0
4/15	-	-	6:00	計器不良	4/15	6:00	33.9	6:00	35.8	4/15	6:00	47.1	6:00	24.5
	-	-	9:00	計器不良		9:00	32.4	9:00	37.0		9:00	52.4	9:00	23.0
	-	-	14:00	計器不良		14:00	45.1	14:00	35.2		14:00	30.4	14:00	25.0
4/16	-	-	2:00	計器不良	4/16	2:00	37.7	2:00	34.5	4/16	2:00	24.2	2:00	29.5
	-	-	14:00	計器不良		14:00	45.3	14:00	35.7		14:00	33.5	14:00	33.5
	-	-	20:00	計器不良		20:00	48.2	20:00	33.1		20:00	29.3	20:00	35.0
4/17	-	-	1:00	計器不良	4/17	1:00	38.7	1:00	34.8	4/17	1:00	38.3	1:00	29.0
	-	-	7:00	計器不良		7:00	33.5	7:00	36.9		7:00	48.8	7:00	24.5
	-	-	14:00	計器不良		14:00	44.4	14:00	35.9		14:00	33.3	14:00	24.5
4/18	-	-	6:00	計器不良	4/18	6:00	34.2	6:00	36.7	4/18	6:00	22.4	6:00	30.5
	-	-	14:00	計器不良		14:00	45.5	14:00	35.9		14:00	45.5	14:00	35.9
4/19	-	-	7:00	計器不良	4/19	7:00	34.0	7:00	36.8	4/19	7:00	47.7	7:00	25.0
	-	-	13:00	計器不良		13:00	41.2	13:00	37.2		13:00	35.4	13:00	25.0
4/20	-	-	8:00	計器不良	4/20	8:00	33.4	8:00	37.2	4/20	8:00	22.6	8:00	32.0
	-	-	19:00	計器不良		19:00	57.3	19:00	33.5		19:00	30.8	19:00	35.5
4/21	-	-	5:00	計器不良	4/21	5:00	36.1	5:00	36.2	4/21	5:00	46.7	5:00	27.5
	-	-	7:00	計器不良		7:00	34.7	7:00	36.9		7:00	50.3	7:00	26.5
	-	-	13:00	計器不良		13:00	42.7	13:00	37.2		13:00	35.2	13:00	26.5
	-	-	22:00	計器不良		22:00	45.5	22:00	34.4		22:00	24.9	22:00	29.5
4/22	-	-	0:00	計器不良	4/22	0:00	39.3	0:00	35.7	4/22	0:00	23.9	0:00	31.0
	-	-	6:00	計器不良		7:00	35.4	7:00	37.5		7:00	23.5	7:00	32.5
	-	-	11:50	計器不良		13:00	43.6	13:00	37.7		13:00	23.3	13:00	35.0
	-	-	17:50	計器不良		22:00	45.2	22:00	34.9		22:00	34.2	22:00	32.0
4/23	-	-	2:00	計器不良	4/23	2:00	39.1	2:00	36.3	4/23	2:00	40.4	2:00	29.0
	-	-	7:00	計器不良		7:00	35.3	7:00	37.9		7:00	49.1	7:00	26.5
	-	-	13:00	計器不良		13:00	43.5	13:00	38.2		13:00	39.2	13:00	26.0
4/24	-	-	0:00	計器不良	4/24	2:00	39.0	2:00	36.8	4/24	2:00	25.2	2:00	30.5
	-	-	5:50	計器不良		7:00	35.6	7:00	38.6		7:00	24.4	7:00	32.5
	-	-	12:00	計器不良		14:00	46.3	14:00	37.5		14:00	24.1	14:00	35.0
	-	-	21:00	計器不良		21:00	62.6	21:00	34.3		21:00	31.6	21:00	34.5
4/25	-	-	8:00	計器不良	4/25	8:00	38.7	8:00	37.3	4/25	8:00	50.2	8:00	27.5
	-	-	12:00	計器不良		12:00	36.1	12:00	38.6		12:00	41.2	12:00	27.0
	-	-	18:00	計器不良		18:00	50.5	18:00	40.1		18:00	30.1	18:00	29.5
4/26	-	-	1:00	計器不良	4/26	1:00	50.5	1:00	37.8	4/26	1:00	26.3	1:00	32.0
	-	-	6:00	計器不良		6:00	41.1	6:00	39.5		6:00	25.4	6:00	33.5
	-	-	12:00	計器不良		12:00	45.9	12:00	40.0		12:00	24.9	12:00	36.0
4/27	-	-	6:00	計器不良	4/27	6:00	38.3	6:00	40.1		6:00	47.9	6:00	28.5
	-	-	12:00	計器不良		12:00	42.8	12:00	40.8		12:00	40.9	12:00	27.5
	-	-	19:00	計器不良		19:00	59.4	19:00	37.1		19:00	29.2	19:00	30.0

4号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
4/28	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
	-	-	19:00	計器不良
	-	-	23:00	計器不良
4/29	-	-	6:00	計器不良
	-	-	11:00	計器不良
4/30	-	-	6:00	計器不良
	-	-	13:00	計器不良
	-	-	18:00	計器不良
5/1	-	-	1:00	計器不良
	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
	-	-	18:00	計器不良
5/2	-	-	1:00	計器不良
	-	-	6:00	計器不良
	-	-	13:00	計器不良
	-	-	18:00	計器不良
5/3	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
5/4	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
5/5	-	-	0:00	計器不良
	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
5/6	-	-	6:00	計器不良
	-	-	13:00	計器不良
5/7	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
5/8	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
5/9	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
5/10	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
5/11	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良
5/12	-	-	6:00	計器不良
	-	-	12:00	計器不良

5号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
4/28	6:00	38.7	6:00	40.4
	12:00	43.9	12:00	41.1
	19:00	60.5	19:00	37.5
	23:00	48.7	23:00	37.9
4/29	6:00	39.1	6:00	40.3
	13:00	47.0	13:00	40.1
4/30	6:00	40.7	6:00	39.6
	13:00	48.5	13:00	39.3
	18:00	59.7	18:00	37.3
5/1	1:00	46.1	1:00	37.9
	6:00	39.7	6:00	39.7
	12:00	45.4	12:00	40.2
	18:00	59.5	18:00	37.4
5/2	1:00	46.3	1:00	38.0
	6:00	39.2	6:00	40.1
	13:00	45.7	13:00	40.4
	18:00	60.3	18:00	38.6
5/3	6:00	39.3	6:00	39.9
	12:00	43.2	12:00	40.8
5/4	6:00	39.3	6:00	39.7
	12:00	42.9	12:00	40.8
5/5	0:00	48.7	0:00	37.4
	6:00	40.2	6:00	39.4
	12:00	43.4	12:00	40.3
5/6	6:00	44.5	6:00	38.4
	13:00	50.3	13:00	38.7
5/7	6:00	43.6	6:00	26.5
	12:00	47.6	12:00	39.6
5/8	6:00	42.5	6:00	40.1
	12:00	47.4	12:00	40.8
5/9	6:00	44.8	6:00	40.3
	12:00	50.5	12:00	40.6
5/10	6:00	45.2	6:00	41.1
	12:00	52.7	12:00	41.1
5/11	6:00	46.0	6:00	41.5
	12:00	49.0	12:00	42.3
5/12	6:00	45.3	6:00	42.0
	13:00	52.1	13:00	42.2

6号機				
日	原子炉水温度		使用済燃料 プール水温度	
	時間	温度 (°C)	時間	温度 (°C)
4/28	6:00	47.5	6:00	27.0
	12:00	40.3	12:00	27.0
	19:00	29.3	19:00	30.0
	23:00	27.2	23:00	30.5
4/29	6:00	25.3	6:00	33.5
	13:00	24.8	13:00	36.5
4/30	6:00	47.7	6:00	29.0
	13:00	39.5	13:00	28.0
	18:00	31.0	18:00	30.0
5/1	1:00	26.8	1:00	32.5
	6:00	25.3	6:00	34.5
	12:00	30.2	12:00	35.0
	18:00	40.3	18:00	29.5
5/2	1:00	30.5	1:00	30.5
	6:00	26.4	6:00	32.5
	13:00	29.1	13:00	35.0
	18:00	27.5	18:00	37.0
5/3	6:00	44.0	6:00	30.0
	12:00	39.0	12:00	28.5
5/4	6:00	25.1	6:00	35.0
	12:00	29.9	12:00	36.0
5/5	0:00	33.8	0:00	29.5
	6:00	27.9	6:00	32.0
	12:00	26.0	12:00	34.5
5/6	6:00	47.1	6:00	29.0
	13:00	38.3	13:00	29.0
5/7	6:00	38.8	6:00	35.0
	12:00	26.1	12:00	37.0
5/8	6:00	47.9	6:00	30.0
	12:00	40.7	12:00	29.0
5/9	6:00	26.2	6:00	35.5
	12:00	25.6	12:00	38.0
5/10	6:00	47.8	6:00	30.5
	12:00	38.6	12:00	30.0
5/11	6:00	26.3	6:00	36.5
	12:00	25.8	12:00	38.5
5/12	6:00	49.6	6:00	30.0
	13:00	39.8	13:00	29.5

別添2

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングポスト)

(单位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデーター覧(モニタリングポスト)

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
14:30			231.100							
17:50									120度400km海上	231.100
20:20						5.400				
21:15						5.800				
22:23						3,200.000				
23:30						216.000				
3/15									午後9時37分 原災法第15条事象	
1:00						150.300				
2:00						120.200				
2:40						105.400				
3:40						87.000				
5:00						70.000				
6:50						583.700				
7:00						965.500			午前6時51分 原災法第15条事象	
7:02						882.700				
7:10						431.800				
7:30						250.800				
7:38						1,390.000				
7:40						529.000				
7:46									東海村	5.000
8:30						8,217.000				
8:35						2,406.000				
8:40						1,726.000				
8:45						1,811.000				
8:50						2,208.000				
9:00						12 mSV				
9:35						7,241.000				
10:15						8,837.000				
									2~3号機間	30 mSV
10:22									3号機周辺	400 mSV
									4号機周辺	100 mSV
10:25						3,342.000				
11:40									西門	253.800
11:45									西門	162.400
12:36						1,326.000				
13:30						1,068.000				
13:50									非常災害対策本部	280.000
15:30						596.400				
19:30						343.300			午後4時17分 原災法第15条事象	
20:00						327.000				
21:30						282.600				
23:00						1,548.000				
3/16										
0:00									午後11時 5分 原災法第15条事象	
0:00										
0:00						4,351.000				
1:00						2,159.000				
						1,267.000			福島市	18.600
									郡山市	2.730
									白河市	4.100
									会津若松市	0.790
									南会津町	0.130
									南相馬市	3.780
									いわき市	4.010
3:00										
4:30						975.300				
6:40						837.000			3号機西側	400.000
6:50						815.000			4号機西側	100.000

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデーター覧(モニタリングポスト)

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
7:30						651.000				
7:50						636.800				
8:10						620.600				
8:30						606.600				
8:47									2号機周辺	150 mSV
									2~3号機間	300 mSV
									3号機周辺	400 mSV
									4号機周辺	100 mSV
9:00						587.600			県北保健福祉事務所(福島市)	19.800
9:30						582.000				
9:40						641.000				
10:00						810.300				
10:10						908.500				
10:20						2,399.000				
10:40						10 mSV				
10:45						6,400.000				
10:50						3,000.000				
10:54						2,300.000				
10:55						2,900.000				
11:00						3,391.000				
11:10						2,720.000				
11:30						5,350.000			南西約30km	80.000
11:35									西北西約25km	80.000
11:40						2,633.000				
12:00						4,418.000				
12:10						3,138.000				
12:20						3,261.000				
12:30						11 mSV				
12:40						8,234.000			北西約30km	28.000
12:50						2,851.000				
13:00						2,672.000				
13:10						2,538.000				
13:20						2,430.000				
13:30						2,331.000				
13:40						2,257.000				
13:50						2,182.000				
14:30						1,937.000				
14:40						1,888.000				
14:50						1,835.000				
15:00						1,788.000				
15:10						1,752.000				
15:20						1,697.000				
15:30						1,664.000				
15:40						1,629.000				
15:50						1,591.000				
16:00						1,556.000			県北保健福祉事務所(福島市)	18.800
16:10						1,530.000				
16:20						1,472.000				
17:00									福島市	15.500
									郡山市	3.180
									白河市	3.700
									会津若松市	0.440
									南会津町	0.110
									南相馬市	3.660
									いわき市	1.870
19:00									西門	385.400
21:00									西門	370.200

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデーター覧(モニタリングポスト)

(単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6 (正門付近)	MP7	MP8	その他	
									地名	数値
23:00									西門	355.800
3/17										
0:30									西門	351.400
1:30									西門	348.200
3:00									西門	344.600
4:00									西門	340.800
6:20									ポンプの作業場	300 mSV
7:00									西門	314.500
7:30									西門	313.500
9:00									体育館脇	373.700
9:10									体育館脇	371.900
9:30									事務本館北	3,786.000
9:40									事務本館北	3,782.000
9:50									事務本館北	3,763.000
10:00									事務本館北	3,759.000
10:10									事務本館北	3,755.000
10:20									事務本館北	3,754.000
10:30									事務本館北	3,750.000
10:40									事務本館北	3,753.000
10:50									事務本館北	3,743.000
11:00						647.300				
11:10						646.200				
11:15									西門	313.100
11:20									西門	312.500
11:30									西門	312.300
12:00									西門	311.000
12:00 ～ 13:00									1号機原子炉建屋 北西交差点	20 mSV
									1号機タービン建屋 搬入口前	10 mSV
									2号機タービン建屋 搬入口前	15 mSV
12:30									西門	310.700
13:00									西門	309.700
13:10									西門	309.300
13:20									西門	309.100
13:30									事務本館北	4,175.000
13:40									事務本館北	4,165.000
14:00									事務本館北	3,810.000
14:10									西門	311.100
14:30									西門	310.300
14:44									西北西約30km	61.600
15:00									西門	309.100
									北西約30km	158.000
15:15									北西約30km	78.200
15:30									西門	309.700
15:38									北西約40km	20.000
15:50									事務本館北	3,700.000
15:55									事務本館北	3,699.000
16:00									事務本館北	3,698.000
16:05									事務本館北	3,695.000
16:10									事務本館北	3,695.000

* 4／1に東電設置のモニタリングポストが復旧。以降、当該モニタリングポストにおける空間線量率の値を記載
 (単位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
4/1 13:00 ～15:00	19	59	69	68	150	210	390	300
4/2 13:00 ～15:00	18	56	61	62	130	200	370	280
4/3 13:00 ～15:00	17	53	57	58	130	190	350	270
4/4 13:00 ～15:00	16	50	54	54	120	170	330	250
4/5 13:00 ～15:00	15	49	52	52	110	160	310	240
4/6 13:00 ～15:00	14	47	50	50	100	150	300	230
4/7 13:00 ～15:00	15	45	47	47	95	140	280	230
4/8 13:00 ～15:00	14	45	45	45	89	130	270	220
4/4	*MP-3～8については、伝送システムが復旧 *MP-1,2については、伝送システムが復旧するまでの間、1日1回巡回し、目視により確認							
19:00			53	54	114	172	327	255
20:00			53	53	114	171	326	253
21:00			53	53	113	171	325	252
22:00			52	53	113	170	324	250
23:00			52	53	113	170	323	250
4/5								
0:00			52	53	112	170	322	249
1:00			52	53	111	170	321	249
2:00			52	52	111	169	321	248
3:00			52	52	111	168	320	248
4:00			52	52	111	167	319	247
5:00			51	52	110	166	317	246
6:00			51	52	110	166	317	246
7:00			51	52	110	165	317	246
8:00			51	52	110	165	317	246
9:00			51	52				
10:00			51	53				
11:00			52	52				
12:00			52	52				
13:00			52	52	105	151		
14:00			52	52	109	163	312	243
15:00			52	52	108	162	312	243
16:00			51	52	108	162	312	243
17:00			51	51	107	162	312	242
18:00			51	51	107	161	311	242
19:00			51	51	107	161	309	242
20:00			50	51	106	160	309	241
21:00			50	51	106	160	309	240
22:00			50	50	106	159	308	240
23:00			50	50	105	158	307	239
4/6								
0:00			50	50	105	158	306	239
1:00			50	50	105	158	305	238
2:00			49	50	104	157	304	238

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
3:00			49	50	103	157	304	237
4:00			49	51	103	157	303	237
5:00			49	49	103	156	302	236
6:00			49	49	103	156	301	236
7:00			49	49	102	156	301	236
8:00			49	49	103	156	302	237
9:00			49	49	105	156	299	236
10:00			49	51	103	154	299	235
11:00			49	51	103	154	299	234
12:00			49	51	102	154	299	234
13:00			50	50	102	153	298	234
14:00			50	50	101	153	298	233
15:00			50	50	101	153	297	234
16:00			50	50	101	152	296	234
17:00			49	49	101	152	295	233
18:00			49	49	101	151	295	232
19:00			49	49	100	151	294	231
20:00			49	49	99	150	293	231
21:00			48	48	99	150	292	231
22:00			48	48	98	149	292	231
23:00			48	48	98	149	291	230
4/7								
0:00			48	48	98	149	290	229
1:00			48	48	98	149	290	229
2:00			48	48	98	149	289	229
3:00			47	48	97	148	291	229
4:00			48	48	97	148	289	228
5:00			48	49	98	147	288	228
6:00			47	48	97	147	287	227
7:00			47	47	97	147	287	227
8:00			47	47	97	146	287	227
9:00			48	48	97	145	287	227
10:00			49	48	96	145	286	226
11:00			48	48	95	145	285	226
12:00			48	48	95	144	285	226
13:00			47	47	95	144	284	226
14:00			47	48	95	144	283	226
15:00			47	47	95	144	283	226
16:00			47	47	94	143	283	224
17:00			47	47	94	143	282	224
18:00			47	47	94	142	281	223
19:00			46	46	93	142	280	223
20:00			46	46	93	142	280	223
21:00			46	47	92	141	279	223
22:00			46	46	90	140	279	222
23:00			46	46	90	140	278	221
4/8								
0:00			46	46	90	140	278	221
1:00			46	46	90	140	277	221
2:00			46	46	90	139	276	220
3:00			45	46	90	139	276	220
4:00			45	45	90	138	275	220
5:00			45	45	90	138	274	220
6:00			45	45	90	138	274	219
7:00			45	45	90	138	274	219

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
8:00			46	45	90	137	274	219
9:00			46	45	90	137	273	218
10:00			45	45	90	137	273	219
11:00			45	45	89	136	273	218
12:00			45	45	89	136	272	218
13:00			45	45	89	136	272	218
14:00			45	45	89	135	271	218
15:00			45	45	89	135	271	218
16:00			45	45	88	135	270	217
17:00			45	44	87	135	270	216
18:00			44	44	87	134	269	216
19:00			44	44	87	134	268	216
20:00			44	44	87	133	268	216
21:00			44	44	86	132	267	216
22:00			44	44	86	132	266	215
23:00			44	43	86	132	265	214
4/9								
0:00	14	43	44	43	86	132	265	213
1:00	14	43	43	43	85	131	264	213
2:00	14	43	43	43	85	131	264	213
3:00	14	43	43	43	85	131	263	213
4:00	13	43	43	43	85	130	263	213
5:00	13	43	43	43	85	130	262	212
6:00	13	42	43	43	84	129	261	211
7:00	13	42	43	42	83	128	260	210
8:00	13	42	42	42	83	128	259	209
9:00	13	42	42	42	82	127	256	206
10:00	13	42	42	41	80	125	254	205
11:00	13	41	41	41	80	124	253	205
12:00	13	41	41	41	80	124	253	205
13:00	13	41	41	40	79	124	252	205
14:00	13	41	41	40	79	124	251	207
15:00	13	40	41	40	78	123	249	205
16:00	13	40	41	40	78	123	250	205
17:00	13	40	41	40	78	123	249	205
18:00	12	40	41	40	78	122	249	205
19:00	12	40	41	40	78	122	249	206
20:00	12	40	40	40	77	121	249	205
21:00	12	40	40	40	77	121	248	205
22:00	12	40	40	39	77	121	247	205
23:00	12	40	40	39	77	121	247	204
4/10								
0:00	12	40	40	39	77	121	246	204
1:00	12	40	40	39	77	120	246	204
2:00	12	40	40	39	76	120	246	204
3:00	12	40	40	39	76	120	245	204
4:00	12	40	40	39	76	119	244	203
5:00	12	40	40	39	75	119	244	203
6:00	12	40	40	39	75	119	244	202
7:00	12	40	40	39	75	119	244	202
8:00	12	40	40	39	75	119	244	203
9:00	12	40	40	39	75	119	244	203
10:00	12	40	40	39	75	119	244	203
11:00	12	40	40	39	75	119	244	203
12:00	12	40	40	39	75	119	244	203

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
13:00	12	40	40	39	76	118	244	203
14:00	12	40	40	39	75	118	243	202
15:00	12	40	40	39	75	117	243	203
16:00	12	40	39	39	74	117	243	202
17:00	12	40	39	39	74	117	242	202
18:00	13	40	39	38	74	117	242	202
19:00	13	40	39	38	74	116	241	202
20:00	13	40	39	38	74	116	241	202
21:00	13	40	39	38	74	116	241	202
22:00	13	40	39	38	73	116	240	201
23:00	13	40	39	38	73	115	240	201
4/11								
0:00	13	39	39	38	73	115	240	200
1:00	12	39	39	38	73	115	239	200
2:00	12	39	39	38	73	115	238	200
3:00	12	39	38	38	72	115	238	199
4:00	12	39	38	38	72	114	238	199
5:00	13	39	38	37	72	114	237	199
6:00	13	39	38	37	72	114	237	199
7:00	12	39	38	37	72	114	237	199
8:00	12	39	38	38	73	114	237	189
9:00	12	39	38	38	72	114	237	199
10:00	12	39	39	38	72	113	236	199
11:00	12	40	39	38	72	113	236	199
12:00	12	39	38	38	71	113	236	198
13:00	12	39	38	37	71	112	236	199
14:00	12	39	38	37	71	112	235	199
15:00	12	39	38	37	70	112	235	198
16:00	12	38	37	37	69	110	231	194
17:00	12	38	37	36	68	108	228	191
18:00	12	38	37	36	68	108	229	192
19:00	12	37	36	35	66	107	225	187
20:00	12	38	36	35	67	107	226	189
21:00	12	38	36	35	66	107	225	190
22:00	12	38	36	35	66	107	225	190
23:00	12	38	36	35	66	107	225	190
4/12								
0:00	12	38	36	35	66	107	225	190
1:00	12	38	36	35	66	107	225	190
2:00	12	38	36	35	66	107	225	190
3:00	12	38	36	35	66	107	224	190
4:00	12	38	36	35	66	107	223	190
5:00	11	38	36	35	66	106	223	190
6:00	11	37	36	35	66	106	223	190
7:00	11	38	36	35	65	106	223	190
8:00	11	38	36	35	65	106	223	190
9:00	11	38	36	35	65	106	223	191
10:00	11	38	36	35	65	106	223	191
11:00	11	38	36	35	65	106	223	191
12:00	11	38	36	35	65	106	223	191
13:00	11	38	36	35	65	106	223	191
14:00	11	38	36	35	65	106	223	191
15:00	11	38	36	35	65	106	224	190
16:00	11	38	36	35	65	105	223	190
17:00	11	38	36	35	65	105	224	190

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
18:00	11	38	36	34	65	104	223	190
19:00	11	37	36	34	64	104	223	189
20:00	11	37	35	34	64	104	222	189
21:00	11	37	35	34	64	104	222	189
22:00	11	37	35	34	64	103	221	189
23:00	11	37	35	34	64	103	221	188
4/13								
0:00	11	37	35	34	63	103	220	188
1:00	11	37	35	34	63	103	220	188
2:00	11	37	35	34	63	103	220	188
3:00	11	37	35	34	63	103	220	187
4:00	11	37	35	34	63	102	218	187
5:00	11	37	35	34	63	102	218	187
6:00	11	37	35	34	62	102	218	187
7:00	11	37	35	34	62	102	218	187
8:00	11	37	35	34	62	102	218	187
9:00	11	37	35	34	62	102	218	187
10:00	11	37	35	34	62	102	218	187
11:00	11	37	35	34	62	102	218	187
12:00	11	37	35	34	62	102	218	187
13:00	11	37	35	34	62	102	219	187
14:00	11	37	35	34	62	101	218	187
15:00	11	37	35	34	62	101	219	187
16:00	11	37	35	33	62	101	219	187
17:00	11	37	35	33	62	101	218	187
18:00	11	37	34	33	61	100	217	186
19:00	11	37	34	33	61	100	217	186
20:00	11	37	34	33	61	100	216	186
21:00	11	37	34	33	61	99	216	186
22:00	11	37	34	33	61	99	216	186
23:00	11	37	34	33	60	99	215	185
4/14								
0:00	11	37	34	33	60	99	215	185
1:00	11	36	34	33	60	98	215	185
2:00	11	36	34	33	60	98	215	185
3:00	11	36	34	33	60	98	214	185
4:00	11	36	34	33	60	98	214	185
5:00	11	36	34	33	60	98	214	185
6:00	11	36	34	33	60	98	213	184
7:00	11	36	34	33	59	97	213	184
8:00	11	37	34	33	59	97	213	184
9:00	11	37	34	33	59	97	213	185
10:00	11	36	34	33	59	97	213	184
11:00	11	37	34	33	59	97	213	184
12:00	11	36	34	33	59	97	213	184
13:00	11	37	34	33	59	96	212	184
14:00	11	37	34	33	59	96	212	184
15:00	11	36	34	33	59	96	212	184
16:00	11	36	34	33	58	96	211	183
17:00	11	36	34	32	58	96	211	183
18:00	11	36	34	32	58	96	211	183
19:00	11	37	34	33	58	95	209	182
20:00	11	36	34	32	58	95	209	182
21:00	11	36	34	32	58	95	209	181
22:00	11	36	34	32	57	95	208	181

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
4/15								
0:00	11	36	33	32	57	94	208	181
1:00	11	36	33	32	57	94	208	181
2:00	11	36	33	32	57	95	208	181
3:00	11	36	33	32	57	94	208	181
4:00	11	36	33	32	57	94	208	181
5:00	12	36	33	32	57	93	207	180
6:00	11	36	33	32	56	93	207	180
7:00	11	36	33	32	56	92	207	181
8:00	11	36	33	32	57	94	207	180
9:00	11	36	33	32	58	93	206	180
10:00	11	36	33	32	57	92	206	180
11:00	11	36	33	32	56	93	206	180
12:00	11	36	33	32	56	93	206	180
13:00	11	36	33	32	56	92	206	180
14:00	11	36	33	32	56	92	206	180
15:00	11	36	33	32	56	92	205	179
16:00	11	36	33	32	56	92	205	179
17:00	11	36	33	32	55	92	204	179
18:00	11	36	33	31	55	91	204	178
19:00	11	36	33	31	55	91	204	178
20:00	11	36	33	31	55	91	204	178
21:00	11	36	33	31	55	90	203	179
22:00	11	36	32	31	55	90	202	178
23:00	11	36	32	31	54	90	202	178
4/16								
0:00	11	36	32	31	54	90	202	178
1:00	10	36	32	31	54	90	202	177
2:00	10	35	32	31	54	90	202	177
3:00	11	35	32	31	54	90	201	176
4:00	10	35	32	31	54	89	201	176
5:00	10	35	32	31	54	89	201	176
6:00	10	35	32	31	53	89	201	176
7:00	10	35	32	31	54	90	201	177
8:00	10	35	33	31	54	89	201	177
9:00	10	35	32	31	54	90	201	176
10:00	10	36	32	32	54	89	201	176
11:00	10	36	33	31	54	89	201	176
12:00	11	36	32	31	54	89	201	176
13:00	11	36	32	31	53	89	201	176
14:00	10	36	32	31	53	89	201	176
15:00	10	35	32	31	53	88	200	176
16:00	10	35	32	31	53	88	199	176
17:00	10	35	32	31	53	88	199	176
18:00	10	35	32	30	53	87	199	176
19:00	10	35	32	30	52	87	198	175
20:00	10	35	32	30	52	87	198	175
21:00	10	35	32	30	52	87	198	175
22:00	10	35	32	30	52	87	197	174
23:00	10	35	31	30	52	87	197	174
4/17								
0:00	10	35	31	30	52	87	197	174
1:00	10	35	31	30	51	86	196	174
2:00	10	35	31	30	51	86	196	174
3:00	10	35	31	30	51	86	196	173

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
4:00	10	35	31	30	51	86	196	173
5:00	10	35	31	30	51	86	196	173
6:00	10	35	31	30	51	85	195	173
7:00	10	35	31	30	51	85	194	173
8:00	10	35	31	30	51	85	194	173
9:00	10	35	31	30	51	85	194	173
10:00	10	35	31	30	51	85	194	173
11:00	10	35	31	30	50	85	194	173
12:00	10	35	31	30	51	85	194	173
13:00	10	35	31	30	50	85	194	173
14:00	10	35	31	30	50	84	194	173
15:00	10	35	31	30	50	84	194	173
16:00	10	35	31	30	50	84	193	173
17:00	10	35	31	30	50	84	193	172
18:00	10	34	31	29	50	84	193	172
19:00	10	34	31	29	50	83	193	171
20:00	10	34	31	29	49	83	192	171
21:00	10	34	31	29	49	83	192	171
22:00	10	34	31	29	49	83	192	171
23:00	10	34	30	29	49	82	191	171
4/18								
0:00	10	34	30	29	49	82	191	170
1:00	10	34	30	29	49	82	191	170
2:00	10	34	30	29	49	82	191	170
3:00	10	34	30	29	49	82	190	170
4:00	10	34	30	29	48	82	190	170
5:00	10	34	30	29	48	82	189	170
6:00	10	34	30	29	48	82	189	170
7:00	10	34	30	29	48	82	189	170
8:00	10	34	30	29	48	82	189	170
9:00	10	34	30	29	48	82	189	170
10:00	10	34	30	29	48	82	190	170
11:00	10	34	30	29	48	82	189	170
12:00	10	34	30	29	48	82	189	170
13:00	10	34	30	28	48	82	189	169
14:00	10	34	30	28	48	82	189	169
15:00	10	34	30	29	48	82	189	169
16:00	9	34	30	29	48	81	188	169
17:00	9	34	30	29	48	81	188	169
18:00	10	34	30	28	47	80	188	169
19:00	10	34	30	28	47	80	188	169
20:00	9	34	30	28	47	80	188	169
21:00	9	34	30	28	47	80	188	169
22:00	9	34	30	28	47	79	187	168
23:00	9	34	29	28	47	79	187	168
4/19								
0:00	9	34	29	28	47	79	187	168
1:00	9	33	29	28	46	79	187	168
2:00	9	33	29	28	46	79	186	168
3:00	9	33	29	28	46	79	186	168
4:00	9	33	29	28	46	79	186	168
5:00	9	33	29	28	46	79	186	168
6:00	9	33	29	28	46	78	186	168
7:00	9	33	29	28	46	79	186	168
8:00	9	33	29	28	46	78	185	167

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
9:00	9	33	29	28	45	78	184	166
10:00	9	33	29	27	45	78	184	165
11:00	9	32	29	27	45	77	183	163
12:00	9	32	28	27	44	76	181	162
13:00	9	32	28	26	43	75	180	161
14:00	9	32	28	26	43	75	180	161
15:00	9	31	27	26	42	73	177	156
16:00	9	31	27	26	42	74	177	158
17:00	9	31	27	25	42	73	175	158
18:00	9	31	27	25	42	73	175	158
19:00	9	31	27	25	42	73	175	158
20:00	9	31	27	25	41	73	175	157
21:00	9	31	27	25	41	73	175	158
22:00	9	31	27	25	42	73	175	159
23:00	9	32	27	25	42	74	175	159
4/20								
0:00	9	32	27	25	42	74	176	159
1:00	9	32	27	25	42	74	176	159
2:00	9	32	27	25	42	74	176	159
3:00	9	32	27	25	42	73	176	159
4:00	9	32	27	25	42	73	176	159
5:00	9	32	27	25	41	73	176	159
6:00	9	32	27	25	41	73	176	159
7:00	9	32	27	25	41	73	176	159
8:00	9	32	27	25	41	73	176	159
9:00	9	32	27	25	41	73	176	159
10:00	9	32	27	25	41	73	176	160
11:00	9	32	27	25	41	73	176	160
12:00	9	32	27	25	41	73	176	160
13:00	9	32	27	25	41	73	175	161
14:00	9	32	27	25	41	73	175	161
15:00	9	32	27	25	41	73	175	161
16:00	8	32	27	25	41	72	175	161
17:00	8	32	27	25	41	72	175	161
18:00	8	32	27	25	41	72	175	160
19:00	8	32	27	25	41	72	175	160
20:00	8	32	27	25	41	72	175	160
21:00	8	32	27	25	41	72	175	160
22:00	8	32	27	25	41	72	175	159
23:00	8	32	27	25	40	72	175	159
4/21								
0:00	8	32	27	25	40	71	174	159
1:00	8	32	27	25	40	71	173	159
2:00	8	32	26	25	40	71	173	159
3:00	8	32	26	25	40	71	173	159
4:00	8	32	26	25	40	71	173	159
5:00	8	32	26	25	40	71	173	159
6:00	8	31	26	25	40	71	173	159
7:00	8	31	26	25	40	71	173	159
8:00	8	31	26	25	40	71	173	159
9:00	8	31	26	25	40	71	173	159
10:00	8	31	26	25	40	71	173	159
11:00	8	31	26	25	40	71	173	158
12:00	8	31	27	25	40	71	173	159
13:00	8	31	27	25	40	70	173	156

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
14:00	8	31	26	25	40	70	173	159
15:00	8	31	26	25	40	70	173	159
16:00	8	31	27	25	39	70	173	160
17:00	8	31	26	25	39	70	173	160
18:00	8	31	26	25	39	70	173	159
19:00	8	31	26	25	39	70	173	159
20:00	8	31	26	25	39	70	173	159
21:00	8	31	26	25	39	70	172	159
22:00	8	31	26	24	39	69	172	158
23:00	8	31	26	24	39	69	172	158
4/22								
0:00	8	31	26	24	39	69	172	158
1:00	8	31	26	24	39	69	172	158
2:00	8	31	26	24	39	69	172	158
3:00	8	31	26	24	39	69	172	158
4:00	8	31	26	24	38	69	172	158
5:00	8	31	26	24	38	69	170	157
6:00	8	31	26	24	38	68	170	157
7:00	8	31	26	24	38	68	170	156
8:00	8	31	26	24	38	68	169	155
9:00	8	31	26	24	38	68	169	155
10:00	8	31	26	24	38	68	169	155
11:00	8	31	26	24	38	68	169	155
12:00	8	31	26	24	38	67	168	154
13:00	8	31	26	24	38	67	168	155
14:00	8	31	26	24	37	67	168	155
15:00	8	31	26	24	37	67	168	155
16:00	8	31	26	24	37	67	168	155
17:00	8	31	26	24	37	67	168	155
18:00	8	31	26	24	37	67	168	155
19:00	8	31	25	24	37	67	168	155
20:00	8	31	25	24	37	67	168	155
21:00	8	31	25	24	37	67	168	155
22:00	8	31	25	24	37	67	168	155
23:00	8	31	25	24	37	67	168	155
4/23								
0:00	8	30	25	24	37	66	168	155
1:00	8	30	25	24	37	66	168	155
2:00	8	30	25	23	37	66	168	155
3:00	8	30	25	23	37	66	168	155
4:00	8	30	25	23	37	66	167	155
5:00	8	30	25	23	36	66	167	154
6:00	8	30	25	23	36	66	167	154
7:00	8	30	25	23	36	66	165	154
8:00	8	30	25	23	36	65	164	152
9:00	8	30	25	23	36	65	163	151
10:00	8	30	25	23	36	65	164	152
11:00	8	30	25	23	36	65	164	153
12:00	8	30	25	23	36	65	164	153
13:00	8	30	25	23	36	65	164	153
14:00	8	30	25	23	36	65	164	153
15:00	8	30	25	23	36	65	164	152
16:00	8	30	25	23	36	64	163	152
17:00	8	30	25	23	36	64	164	153
18:00	8	30	25	23	36	64	163	152

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
19:00	8	30	25	23	35	64	162	152
20:00	8	30	25	23	36	64	163	152
21:00	8	30	25	23	35	64	162	152
22:00	8	30	24	23	35	63	162	151
23:00	8	29	24	23	35	63	161	150
4/24								
0:00	8	29	24	22	35	63	160	149
1:00	8	29	24	22	34	62	158	147
2:00	8	29	24	22	34	62	159	149
3:00	8	29	24	22	35	63	160	149
4:00	8	29	24	22	35	63	160	150
5:00	8	29	24	22	35	63	160	150
6:00	8	29	24	22	35	63	160	150
7:00	8	29	24	22	35	63	160	150
8:00	8	29	24	22	35	63	160	151
9:00	8	30	24	22	35	63	160	152
10:00	8	30	24	22	35	63	160	152
11:00	8	30	24	22	35	63	162	152
12:00	8	30	24	22	35	63	162	152
13:00	8	30	24	22	35	63	162	152
14:00	8	30	24	23	35	63	162	152
15:00	8	30	24	22	35	63	162	152
16:00	8	30	24	22	35	63	162	153
17:00	8	30	24	22	35	63	162	152
18:00	8	30	24	22	35	63	161	151
19:00	8	29	24	22	34	62	159	149
20:00	8	29	24	22	34	62	159	149
21:00	8	29	24	22	34	62	159	150
22:00	8	29	24	22	34	62	159	150
23:00	8	29	24	22	34	62	159	150
4/25								
0:00	8	29	24	22	34	62	159	150
1:00	8	29	24	22	34	61	159	150
2:00	8	29	24	22	34	61	159	150
3:00	8	29	24	22	34	61	158	150
4:00	8	29	24	22	34	61	158	149
5:00	8	29	24	22	34	61	158	149
6:00	8	29	24	22	34	61	158	149
7:00	8	29	24	22	34	61	158	150
8:00	8	29	24	22	34	61	158	150
9:00	8	29	24	22	34	61	159	150
10:00	8	30	24	22	34	61	158	150
11:00	8	30	24	22	34	61	159	151
12:00	8	30	24	22	34	61	159	151
13:00	8	29	24	22	33	60	156	147
14:00	8	29	24	22	33	60	157	149
15:00	8	29	24	22	33	60	158	149
16:00	8	29	24	22	33	60	158	149
17:00	8	29	24	22	33	60	158	149
18:00	8	29	24	22	33	60	158	149
19:00	8	29	24	22	33	60	157	149
20:00	8	29	24	22	33	60	157	149
21:00	8	29	24	22	33	60	157	149
22:00	8	29	24	22	33	60	157	149
23:00	8	29	24	22	33	60	157	149

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
4/26								
0:00	8	29	23	22	33	60	157	149
1:00	8	29	23	22	33	60	157	149
2:00	8	29	23	22	33	60	157	149
3:00	8	29	23	22	33	60	157	149
4:00	8	29	23	22	33	60	157	149
5:00	8	29	23	22	33	60	157	149
6:00	8	29	23	22	33	60	156	149
7:00	8	29	23	22	33	60	155	149
8:00	8	29	23	22	33	60	156	149
9:00	8	29	23	22	33	60	156	149
10:00	7	29	23	22	33	60	156	149
11:00	7	29	23	22	33	60	157	149
12:00	7	29	23	22	33	60	157	149
13:00	7	29	23	22	32	60	157	149
14:00	7	29	23	22	32	60	157	149
15:00	7	29	23	22	32	60	157	149
16:00	7	29	23	22	32	60	157	149
17:00	7	29	23	22	32	59	157	149
18:00	7	29	23	21	32	59	157	149
19:00	7	29	23	22	32	59	157	149
20:00	7	29	23	21	32	59	156	149
21:00	7	29	23	21	32	59	156	149
22:00	7	29	23	21	32	59	156	149
23:00	7	29	23	21	32	59	156	149
4/27								
0:00	7	29	23	21	32	59	156	149
1:00	7	29	23	21	32	59	156	149
2:00	7	29	23	21	32	59	156	149
3:00	7	29	23	21	32	59	155	149
4:00	7	29	23	21	32	59	155	148
5:00	7	29	23	21	32	59	155	148
6:00	7	29	23	21	32	59	155	148
7:00	7	29	23	21	32	58	155	149
8:00	7	29	23	21	32	58	155	148
9:00	7	29	23	21	32	58	155	148
10:00	7	29	23	21	32	58	155	149
11:00	7	29	23	21	32	59	155	149
12:00	7	29	23	21	32	59	155	149
13:00	7	29	23	21	32	58	156	149
14:00	7	29	23	21	32	59	156	149
15:00	7	29	23	21	32	58	156	149
16:00	7	29	23	21	32	58	155	149
17:00	7	29	23	21	31	58	155	148
18:00	7	29	23	21	31	58	155	148
19:00	7	29	23	21	31	58	155	148
20:00	7	29	23	21	31	58	155	148
21:00	7	29	23	21	31	58	155	148
22:00	7	29	23	21	31	58	155	148
23:00	7	29	23	21	31	58	155	148
4/28								
0:00	7	29	23	21	31	58	154	148
1:00	7	29	23	21	31	58	154	148
2:00	7	29	23	21	31	57	154	147
3:00	7	29	23	21	31	57	152	145

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
4:00	7	28	23	21	30	56	151	144
5:00	7	28	22	21	30	56	150	144
6:00	7	28	22	20	30	55	149	143
7:00	7	28	22	20	30	55	149	143
8:00	7	28	22	20	30	56	149	144
9:00	7	28	22	20	30	56	150	144
10:00	7	28	22	20	30	56	150	144
11:00	7	28	22	20	30	56	150	145
12:00	7	28	22	21	30	56	151	145
13:00	7	28	22	21	30	56	151	145
14:00	7	29	22	21	30	56	151	145
15:00	7	29	22	21	30	56	152	146
16:00	7	29	22	21	30	56	152	146
17:00	7	29	22	21	30	56	152	146
18:00	7	29	22	20	30	56	152	146
19:00	7	28	22	20	30	56	152	146
20:00	7	28	22	20	30	56	151	146
21:00	7	28	22	20	30	56	151	146
22:00	7	28	22	20	30	56	151	145
23:00	7	28	22	20	30	56	151	145
4/29								
0:00	7	28	22	20	30	56	150	145
1:00	7	28	22	20	30	56	150	145
2:00	7	28	22	20	30	56	150	145
3:00	7	28	22	20	30	56	150	145
4:00	7	28	22	20	30	56	150	145
5:00	7	28	22	20	29	55	150	145
6:00	7	28	22	20	29	55	150	145
7:00	7	28	22	20	29	55	150	145
8:00	7	28	22	20	29	55	150	145
9:00	7	28	22	20	29	55	150	145
10:00	7	28	22	20	29	55	150	145
11:00	7	28	22	20	29	55	150	145
12:00	7	28	22	20	29	55	150	145
13:00	7	28	22	20	29	55	150	145
14:00	7	28	22	20	29	55	150	145
15:00	7	28	22	20	29	55	150	145
16:00	7	28	22	20	29	55	150	145
17:00	7	28	22	20	29	55	150	145
18:00	7	28	22	20	29	55	150	145
19:00	7	28	22	20	29	55	149	145
20:00	7	28	22	20	29	55	149	145
21:00	7	28	22	20	29	55	149	144
22:00	7	28	22	20	29	55	149	144
23:00	7	28	22	20	29	55	149	144
4/30								
0:00	7	28	22	20	29	55	149	144
1:00	7	28	22	20	29	55	149	144
2:00	7	28	22	20	29	54	149	144
3:00	7	28	22	20	29	54	149	144
4:00	7	28	22	20	29	54	149	144
5:00	7	28	22	20	29	54	149	144
6:00	7	28	22	20	29	54	149	144
7:00	7	28	22	20	29	54	149	144
8:00	7	28	22	20	29	54	149	144

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
9:00	7	28	22	20	29	54	149	144
10:00	7	28	22	20	29	54	149	144
11:00	7	28	22	20	29	54	149	145
12:00	7	28	22	20	29	54	149	144
13:00	7	28	22	20	29	54	149	144
14:00	7	28	22	20	29	54	149	144
15:00	7	28	22	20	29	54	149	144
16:00	7	28	22	20	29	54	149	144
17:00	7	28	22	20	28	54	149	144
18:00	7	28	22	20	28	54	149	144
19:00	7	28	22	20	28	54	148	144
20:00	7	28	22	20	28	54	148	144
21:00	7	28	22	20	28	54	148	144
22:00	7	28	22	20	28	54	148	144
23:00	7	28	22	20	28	54	148	144
5/1								
0:00	7	28	22	20	28	54	148	144
1:00	7	28	22	20	28	54	148	144
2:00	7	28	22	20	28	54	148	144
3:00	7	28	22	20	28	54	148	144
4:00	7	28	22	20	28	53	148	144
5:00	7	28	22	20	28	53	147	144
6:00	7	28	22	20	28	53	147	143
7:00	7	28	22	20	28	53	147	143
8:00	7	28	22	20	28	53	147	144
9:00	7	28	22	20	28	53	148	144
10:00	7	28	22	20	28	53	147	144
11:00	7	28	22	20	28	53	147	144
12:00	7	28	22	20	28	53	147	144
13:00	7	28	22	20	28	53	148	144
14:00	7	28	22	20	28	53	148	144
15:00	7	28	22	20	28	53	148	144
16:00	7	28	22	20	28	53	148	144
17:00	7	28	22	20	28	53	148	144
18:00	7	28	22	20	28	53	148	144
19:00	7	28	22	20	28	53	147	144
20:00	7	28	22	20	28	53	147	144
21:00	7	28	22	20	28	53	147	144
22:00	7	28	22	20	28	53	147	144
23:00	7	28	21	20	28	53	147	144
5/2								
0:00	7	28	21	20	28	53	147	144
1:00	7	28	21	20	28	53	147	144
2:00	7	28	21	20	28	53	147	144
3:00	7	28	21	19	27	53	146	143
4:00	7	28	21	19	27	53	146	143
5:00	7	28	21	19	27	53	146	143
6:00	7	28	21	19	27	53	146	143
7:00	7	28	21	19	27	53	146	143
8:00	7	28	21	19	27	53	146	143
9:00	7	28	21	19	27	52	146	143
10:00	7	28	21	19	27	52	146	143
11:00	7	28	21	19	27	52	146	143
12:00					27	52	146	143
13:00					27	52	146	143

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
14:00					27	52	146	143
15:00	7	28	21	19	27	52	146	143
16:00	7	28	21	19	27	52	146	143
17:00	7	28	21	19	27	52	146	143
18:00	7	28	21	19	27	52	146	143
19:00	7	28	21	19	27	52	146	143
20:00	7	28	21	19	27	52	146	143
21:00	7	28	21	19	27	52	145	143
22:00	7	28	21	19	27	52	145	143
23:00	7	28	21	19	27	52	145	143
5/3								
0:00	7	28	21	19	27	52	145	143
1:00	7	28	21	19	27	52	145	143
2:00	7	28	21	19	27	52	145	143
3:00	7	28	21	19	27	52	145	143
4:00	7	28	21	19	27	52	145	143
5:00	7	28	21	19	27	52	145	143
6:00	7	28	21	19	27	52	145	143
7:00	7	28	21	19	27	52	145	143
8:00	7	28	21	19	27	52	145	143
9:00	7	28	21	19	27	52	145	143
10:00	7	28	21	19	27	52	145	143
11:00	7	28	21	19	27	52	145	143
12:00	7	28	21	19	27	52	145	143
13:00	7	28	21	19	27	51	145	143
14:00	7	28	21	19	26	51	145	143
15:00	7	28	21	19	26	51	145	143
16:00	7	28	21	19	26	51	145	143
17:00	7	28	21	19	26	51	145	143
18:00	7	27	21	19	26	51	145	140
19:00	7	27	21	19	26	51	143	139
20:00	7	27	21	19	26	50	142	139
21:00	6	27	21	19	26	50	141	139
22:00	6	27	20	19	26	50	141	139
23:00	6	27	20	18	25	50	141	139
5/4								
0:00	6	27	20	18	25	50	140	139
1:00	6	27	20	18	25	50	140	139
2:00	6	27	20	18	25	49	140	139
3:00	6	27	20	18	25	49	140	139
4:00	6	27	20	18	25	49	140	139
5:00	6	27	20	18	25	49	140	139
6:00	6	27	20	18	25	49	140	139
7:00	6	27	20	18	25	49	140	139
8:00	6	27	20	18	25	49	140	139
9:00	6	27	20	18	25	50	140	139
10:00	6	27	20	18	25	50	141	140
11:00	6	27	21	19	25	50	141	140
12:00	6	27	21	19	25	50	141	140
13:00	6	27	21	19	25	50	141	140
14:00	6	27	21	19	25	50	141	140
15:00	6	27	21	19	25	50	141	140
16:00	6	27	21	19	25	50	141	140
17:00	6	27	21	19	25	50	141	140
18:00	6	27	21	19	25	50	141	140

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
19:00	6	27	21	19	25	50	141	140
20:00	6	27	21	19	25	50	141	140
21:00	6	27	20	18	25	49	141	140
22:00	6	27	20	18	25	49	141	139
23:00	6	27	20	18	25	49	140	139
5/5								
0:00	6	27	20	18	25	49	140	139
1:00	6	27	20	18	25	49	140	139
2:00	6	27	20	18	25	49	140	139
3:00	6	27	20	18	25	49	140	139
4:00	6	27	20	18	25	49	140	139
5:00	6	27	20	18	25	49	140	139
6:00	6	27	20	18	25	49	140	139
7:00	6	27	20	18	25	49	140	139
8:00	6	27	20	18	25	49	140	139
9:00	6	27	20	18	25	49	140	139
10:00	6	27	20	18	25	49	140	139
11:00	6	27	20	18	25	49	140	139
12:00	6	27	20	18	25	49	140	139
13:00	6	27	20	18	25	49	140	139
14:00	6	27	20	18	25	49	140	139
15:00	6	27	20	18	25	49	140	139
16:00	6	27	20	18	25	49	140	139
17:00	6	27	20	18	25	49	140	139
18:00	6	27	20	18	25	49	140	139
19:00	6	27	20	18	25	49	140	139
20:00	6	27	20	18	25	49	140	139
21:00	6	27	20	18	25	49	140	139
22:00	6	27	20	18	25	49	140	139
23:00	6	27	20	18	25	49	140	139
5/6								
0:00	6	27	20	18	25	49	140	139
1:00	6	27	20	18	25	49	140	139
2:00	6	27	20	18	25	49	140	139
3:00	6	27	20	18	25	49	140	139
4:00	6	27	20	18	25	49	140	139
5:00	6	27	20	18	25	49	140	139
6:00	6	27	20	18	25	49	140	139
7:00	6	27	20	18	25	49	140	139
8:00	6	27	20	18	25	49	140	139
9:00	6	27	20	18	25	48	139	139
10:00	6	27	20	18	25	49	140	139
11:00	6	27	20	18	25	49	140	139
12:00	6	27	20	18	25	49	140	139
13:00	6	27	20	18	25	48	140	139
14:00	6	27	20	18	24	48	140	139
15:00	6	27	20	18	24	48	140	139
16:00	6	27	20	18	24	48	139	139
17:00	6	27	20	18	24	48	139	139
18:00	6	27	20	18	24	48	139	139
19:00	6	27	20	18	24	48	139	139
20:00	6	27	20	18	24	48	139	139
21:00	6	27	20	18	24	48	139	139
22:00	6	27	20	18	24	48	139	139
23:00	6	27	20	18	24	48	139	139

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
5/7								
0:00	6	27	20	18	24	48	139	139
1:00	6	27	20	18	24	48	139	139
2:00	6	27	20	18	24	48	139	139
3:00	6	27	20	18	24	48	139	139
4:00	6	27	20	18	24	48	139	139
5:00	6	27	20	18	24	48	139	139
6:00	6	27	20	18	24	48	139	139
7:00	6	27	20	18	24	48	139	139
8:00	6	27	20	18	24	48	139	139
9:00	6	27	20	18	24	48	139	139
10:00	6	27	20	18	24	48	139	139
11:00	6	27	20	18	24	48	139	139
12:00	6	27	20	18	24	48	139	139
13:00	6	27	20	18	24	48	139	139
14:00	6	27	20	18	24	48	139	139
15:00	6	27	20	18	24	48	139	139
16:00	6	27	20	18	24	48	139	139
17:00	6	27	20	18	24	48	139	139
18:00	6	27	20	18	24	48	139	139
19:00	6	27	20	18	24	48	139	139
20:00	6	27	20	18	24	48	139	138
21:00	6	27	20	18	24	48	139	138
22:00	6	27	20	18	24	48	139	138
23:00	6	27	20	18	24	48	139	138
5/8								
0:00	6	27	20	18	24	48	139	138
1:00	6	27	20	18	24	48	138	138
2:00	6	27	20	18	24	48	138	138
3:00	6	27	20	18	24	47	138	138
4:00	6	27	20	18	24	47	138	138
5:00	6	27	20	18	24	47	138	138
6:00	6	27	20	18	24	47	138	138
7:00	6	27	20	18	24	47	138	138
8:00	6	27	20	18	24	47	138	138
9:00	6	27	20	18	24	48	139	139
10:00	6	27	20	18	24	48	139	139
11:00	6	27	20	18	24	48	139	139
12:00	6	27	20	18	24	48	139	139
13:00	6	27	20	18	24	48	139	139
14:00	6	27	20	18	24	48	139	139
15:00	6	27	20	18	24	48	139	139
16:00	6	27	20	18	24	48	139	139
17:00	6	27	20	18	24	48	139	139
18:00	6	27	20	18	24	47	139	139
19:00	6	27	20	18	24	47	139	139
20:00	6	27	20	18	24	47	139	139
21:00	6	27	20	18	24	47	139	138
22:00	6	27	20	18	24	47	139	138
23:00	6	27	20	18	24	47	138	138
5/9								
0:00	6	27	20	18	24	47	138	138
1:00	6	27	20	18	24	47	138	138
2:00	6	27	20	18	23	47	138	138
3:00	6	27	20	18	23	47	138	138

(单位: μ SV/h)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP-6	MP7	MP8
4:00	6	27	20	18	23	47	138	137
5:00	6	27	20	18	23	47	138	137
6:00	6	27	20	18	23	47	138	137
7:00	6	27	20	18	23	47	138	138
8:00	6	27	20	18	23	47	138	138
9:00	6	27	20	18	23	47	138	138
10:00	6	27	20	18	23	47	138	138
11:00	6	27	20	18	23	47	138	138
12:00	6	27	20	18	23	47	138	138
13:00	6	27	20	18	23	47	138	138
14:00	6	27	20	18	23	47	138	138
15:00	6	27	20	18	23	47	138	138
16:00	6	27	20	18	23	47	138	138
17:00	6	27	20	18	23	47	138	138
18:00	6	27	20	18	23	47	138	138
19:00	6	27	20	18	23	47	138	137
20:00	6	27	20	18	23	47	138	137
21:00	6	27	20	18	23	47	138	137
22:00	6	27	20	18	23	47	138	137
23:00	6	27	20	18	23	47	138	137
5/10								
0:00	6	27	20	18	23	47	138	137
1:00	6	27	20	18	23	47	138	137
2:00	6	27	20	18	23	47	138	137
3:00	6	27	20	18	23	47	138	137
4:00	6	27	20	18	23	47	137	137
5:00	6	27	20	18	23	47	137	137
6:00	6	26	20	18	23	46	136	136
7:00	6	27	20	18	23	46	137	136
8:00	6	27	20	18	23	46	137	136
9:00	6	27	20	18	23	46	137	137
10:00	6	27	20	18	23	46	137	136
11:00	6	27	20	18	23	46	137	136
12:00	6	27	20	18	23	46	137	137
13:00	6	27	20	18	23	46	137	137
14:00	6	27	20	18	23	46	137	137
15:00	6	27	20	18	23	46	138	137
16:00	6	27	20	18	23	46	138	137
17:00	6	27	20	18	23	46	137	136
18:00	6	27	20	18	23	46	137	136
5/11								
0:00	6	26	19	17	23	46	136	136
6:00	6	26	19	17	23	46	136	136
12:00	6	27	19	17	23	46	136	136
18:00	6	28	19	17	22	45	135	134
5/12								
0:00	6	26	19	17	22	45	133	133
6:00	6	26	19	17	22	45	133	133
12:00	6	26	19	17	22	45	134	134

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/17		
16:10	北西約50km	5.00
16:15	事務本館北	3,691.00
17:00	事務本館北	3,639.00
17:05	事務本館北	3,676.00
17:10	事務本館北	3,675.00
17:15	事務本館北	3,675.00
17:20	事務本館北	3,672.00
17:25	事務本館北	3,670.00
17:30	事務本館北	3,667.00
17:35	事務本館北	3,665.00
17:40	事務本館北	3,639.00
17:43	北西約60km	8.00
17:45	事務本館北	3,653.00
17:50	事務本館北	3,650.00
17:55	事務本館北	3,649.00
18:00	事務本館北	3,649.00
18:05	事務本館北	3,645.00
18:10	事務本館北	3,641.00
18:15	事務本館北	3,641.00
18:20	事務本館北	3,645.00
18:25	事務本館北	3,643.00
18:30	事務本館北	3,643.00
18:35	事務本館北	3,637.00
18:40	事務本館北	3,638.00
19:10	事務本館北	3,626.00
19:15	事務本館北	3,525.00
19:20	事務本館北	3,623.00
19:50	事務本館北	3,599.00
20:00	事務本館北	3,601.00
20:10	事務本館北	3,586.00
20:40	西門	292.20
22:00	西門	290.40
23:00	西門	289.00
3/18		
0:00	西門	287.00
1:00	西門	285.60
2:00	西門	284.00
3:00	西門	282.60
4:00	西門	281.10
5:00	西門	279.40
6:00	西門	274.00
8:00	西門	270.50
9:00	西門	268.70
10:00	西門	266.70
11:00	西門	265.00
12:00	西門	263.50
13:00	西門	262.00
14:00	事務本館北	3,414.00
14:10	事務本館北	3,382.00
14:15	事務本館北	3,371.00
14:20	事務本館北	3,362.00
14:25	事務本館北	3,357.00
14:30	事務本館北	3,352.00
14:35	事務本館北	3,342.00
14:40	事務本館北	3,348.00
14:45	事務本館北	3,357.00
14:50	事務本館北	3,339.00
15:10	事務本館北	3,368.00
15:20	事務本館北	3,582.00
15:30	事務本館北	4,075.00
15:40	事務本館北	3,823.00
15:50	事務本館北	4,396.00
16:00	事務本館北	4,485.00
16:20	事務本館北	4,535.00

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/18		
16:30	事務本館北	4,419.00
16:40	事務本館北	4,277.00
16:50	事務本館北	4,735.00
17:00	事務本館北	5,055.00
17:20	事務本館北	4,952.00
17:30	事務本館北	4,251.00
17:40	事務本館北	4,182.00
17:50	事務本館北	4,090.00
18:00	事務本館北	4,084.00
18:10	事務本館北	4,069.00
18:20	事務本館北	4,069.00
18:30	事務本館北	3,922.00
18:40	事務本館北	3,885.00
18:50	事務本館北	3,832.00
19:00	事務本館北	3,788.00
19:10	事務本館北	3,745.00
19:20	事務本館北	3,728.00
19:30	事務本館北	3,699.00
19:40	事務本館北	3,669.00
19:50	事務本館北	3,634.00
20:00	事務本館北	3,611.00
20:10	西門	447.60
20:20	西門	441.20
20:30	西門	434.50
20:40	西門	429.20
20:50	西門	423.90
21:00	西門	419.10
21:10	西門	414.20
21:20	西門	409.40
21:30	西門	405.20
21:40	西門	401.60
21:50	西門	397.80
22:00	西門	393.90
22:10	西門	389.20
22:20	西門	385.90
22:30	西門	382.90
22:40	西門	379.60
22:50	西門	375.90
23:00	西門	373.60
23:10	西門	371.20
23:20	西門	368.90
23:30	事務本館北	3,254.00
23:40	事務本館北	3,256.00
23:50	事務本館北	3,244.00
午前8時58分 原災法第15条事象		

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/19		
0:00	事務本館北	3,229.000
0:10	事務本館北	3,224.000
0:20	事務本館北	3,219.000
0:30	事務本館北	3,231.000
0:40	事務本館北	3,342.000
0:50	事務本館北	3,284.000
1:00	事務本館北	3,248.000
1:10	事務本館北	3,279.000
1:20	事務本館北	3,247.000
1:30	事務本館北	3,195.000
1:40	事務本館北	3,188.000
1:50	事務本館北	3,181.000
2:00	西門	313.700
2:10	西門	312.200
2:20	西門	311.100
2:30	西門	310.000
2:40	西門	309.100
2:50	西門	308.600
3:00	西門	306.900
3:10	西門	306.000
3:20	西門	305.100
3:30	西門	304.300
3:40	西門	303.600
3:50	西門	303.100
4:00	西門	301.700
4:10	西門	301.300
4:20	西門	300.500
4:30	西門	299.200
4:40	西門	299.200
4:50	西門	298.500
5:00	西門	297.500
5:10	西門	296.400
5:20	西門	295.800
5:30	西門	295.100
5:40	西門	295.400
5:50	西門	294.300
6:00	西門	293.800
6:10	西門	293.600
6:20	西門	292.600
6:30	西門	292.300
6:40	西門	291.500
6:50	西門	290.900
7:00	西門	290.600
7:10	西門	289.800
7:20	西門	289.100
7:30	西門	288.900
7:40	西門	288.600
7:50	西門	287.200
8:00	西門	399.000
8:10	西門	830.800
8:20	西門	670.600
8:30	西門	431.900
8:40		
8:50	西門	522.500
9:00	西門	364.500
9:10	西門	336.000
9:20	西門	323.000
9:30	西門	425.000
9:40	西門	657.000
9:50	西門	358.300
10:00	西門	346.100
10:10	西門	341.200
10:20	西門	338.400
10:30	西門	334.300

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/19		
10:40	西門	330.200
10:50	西門	327.100
11:00	西門	322.600
11:10	西門	319.800
11:20	西門	315.000
11:30	西門	313.100
11:40	事務本館北	3,954.000
11:50	事務本館北	3,901.000
12:00	事務本館北	3,882.000
12:10	事務本館北	3,828.000
12:20	事務本館北	3,802.000
12:30	事務本館北	3,749.000
12:40	事務本館北	3,704.000
12:50	事務本館北	3,655.000
13:00	事務本館北	3,629.000
13:10	事務本館北	3,594.000
13:20	事務本館北	3,565.000
13:30	事務本館北	3,529.000
13:40	事務本館北	3,491.000
13:50	事務本館北	3,473.000
14:00	事務本館北	3,443.000
14:10	事務本館北	3,417.000
14:20	事務本館北	3,396.000
14:30	事務本館北	3,375.000
14:40	事務本館北	3,348.000
14:50	事務本館北	3,340.000
15:00	事務本館北	3,279.000
15:10	事務本館北	3,281.000
15:20	事務本館北	3,229.000
15:30	事務本館北	3,194.000
15:40	事務本館北	3,474.000
15:50	事務本館北	3,167.000
16:00	事務本館北	3,165.000
16:10	事務本館北	3,137.000
16:20	事務本館北	3,135.000
16:30	事務本館北	3,126.000
16:42	事務本館北	3,111.000
16:50	事務本館北	3,089.000
17:06	事務本館北	3,078.000
17:10	事務本館北	3,071.000
17:20	事務本館北	3,058.000
17:30	事務本館北	3,051.000
17:40	事務本館北	3,033.000
17:50	事務本館北	3,024.000
18:00	事務本館北	3,020.000
18:10	事務本館北	3,007.000
18:20	事務本館北	3,002.000
18:30	事務本館北	2,998.000
18:40	事務本館北	2,992.000
18:50	事務本館北	2,978.000
19:00	事務本館北	2,972.000
19:10	事務本館北	2,965.000
19:20	事務本館北	2,961.000
19:30	事務本館北	2,957.000
19:40	事務本館北	2,946.000
19:50	事務本館北	2,941.000
20:00	事務本館北	2,937.000
20:10	事務本館北	2,931.000
20:20	事務本館北	2,924.000
20:30	事務本館北	2,917.000
20:40	事務本館北	2,912.000
20:50	事務本館北	2,909.000
21:00	事務本館北	2,906.000
21:10	事務本館北	2,900.000

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/19		
21:20	事務本館北	2,895.000
21:30	事務本館北	2,891.000
21:40	事務本館北	2,883.000
21:50	事務本館北	2,880.000
22:00	事務本館北	2,880.000
22:10	事務本館北	2,876.000
22:20	事務本館北	2,855.000
22:30	事務本館北	2,854.000
22:40	事務本館北	2,847.000
22:50	事務本館北	2,844.000
23:00	事務本館北	2,841.000
23:10	事務本館北	2,836.000
23:20	事務本館北	2,828.000
23:30	事務本館北	2,828.000
23:40	事務本館北	2,826.000
23:50	事務本館北	2,823.000
3/20		
0:00	事務本館北	2,821.000
0:10	事務本館北	2,814.000
0:20	事務本館北	2,808.000
0:30	事務本館北	2,805.000
0:40	事務本館北	2,803.000
0:50	事務本館北	2,791.000
1:00	事務本館北	2,797.000
1:10	事務本館北	2,794.000
1:20	事務本館北	2,793.000
1:30	事務本館北	2,788.000
1:40	事務本館北	2,785.000
1:50	事務本館北	2,781.000
2:00	事務本館北	2,778.000
2:10	事務本館北	2,773.000
2:20	事務本館北	2,771.000
2:30	事務本館北	2,767.000
2:40	事務本館北	2,764.000
2:50	事務本館北	2,761.000
3:00	事務本館北	2,759.000
3:10	事務本館北	2,745.000
3:20	事務本館北	2,745.000
3:30	事務本館北	2,741.000
3:40	事務本館北	2,758.000
3:50	事務本館北	3,185.000
4:00	事務本館北	2,939.000
4:10	事務本館北	2,771.000
4:20	事務本館北	2,743.000
4:30	事務本館北	2,739.000
4:40	西門	273.200
4:50	西門	271.800
5:00	西門	271.200
5:10	西門	270.900
5:20	西門	270.400
5:30	西門	269.800
5:40	西門	269.500
5:50	事務本館北	2,683.000
6:00	事務本館北	2,679.000
6:10	事務本館北	2,679.000
6:20	事務本館北	2,677.000
6:30	事務本館北	2,670.000
6:40	事務本館北	2,654.000
6:50	事務本館北	2,664.000
7:00	事務本館北	2,661.000
7:10	事務本館北	2,661.000
7:20	事務本館北	2,659.000
7:30	事務本館北	2,652.000
7:40	事務本館北	2,653.000

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/20		
7:50	事務本館北	2,637.000
8:00	事務本館北	2,630.000
8:10	事務本館北	2,629.000
8:20	事務本館北	2,627.000
8:30	事務本館北	2,625.000
8:40	事務本館北	2,619.000
8:50	事務本館北	2,617.000
9:00	事務本館北	2,614.000
9:10	事務本館北	2,614.000
9:20	事務本館北	2,608.000
9:30	事務本館北	2,623.000
9:40	事務本館北	2,661.000
9:50	事務本館北	2,742.000
10:00	事務本館北	2,726.000
10:10	事務本館北	2,608.000
10:20	事務本館北	2,605.000
10:30	事務本館北	2,596.000
10:40	事務本館北	2,589.000
10:50	事務本館北	2,583.000
11:00	事務本館北	2,579.000
11:10	事務本館北	2,578.000
11:20	事務本館北	2,569.000
11:30	事務本館北	2,571.000
11:40	事務本館北	2,562.000
11:50	事務本館北	2,564.000
12:00	事務本館北	2,559.000
12:10	事務本館北	2,558.000
12:20	事務本館北	2,552.000
12:30	事務本館北	2,551.000
12:40	事務本館北	2,551.000
12:50	事務本館北	2,550.000
13:00	事務本館北	2,567.000
13:10	事務本館北	2,588.000
13:20	事務本館北	2,660.000
13:30	事務本館北	2,563.000
13:40	事務本館北	2,654.000
13:50	事務本館北	2,741.000
14:00	事務本館北	2,768.000
14:10	事務本館北	2,999.000
14:20	事務本館北	2,923.000
14:30	事務本館北	3,056.000
14:40	事務本館北	3,202.000
14:50	事務本館北	3,346.000
15:00	事務本館北	3,054.000
15:10	事務本館北	3,071.000
15:20	事務本館北	3,342.000
15:30	事務本館北	3,337.000
15:40	事務本館北	3,003.000
15:50	事務本館北	3,046.000
16:00	事務本館北	3,171.000
16:10	事務本館北	2,940.000
16:20	事務本館北	2,851.000
16:30	事務本館北	2,830.000
16:40	事務本館北	2,960.000
16:50	事務本館北	2,839.000
17:00	事務本館北	2,773.000
17:10		
17:20		
17:30	事務本館北	2,729.000
17:40		
17:50		
18:00	事務本館北	2,693.000
18:10		
18:20		

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/20		
18:30	事務本館北	2,658.000
18:40		
18:50		
19:00	事務本館北	2,623.000
19:10	事務本館北	2,683.000
19:20	事務本館北	2,614.000
19:30	事務本館北	2,602.000
19:40	事務本館北	2,595.000
19:50	事務本館北	2,632.000
20:00	事務本館北	2,828.000
20:10	事務本館北	2,704.000
20:20	事務本館北	2,682.000
20:30	事務本館北	2,586.000
20:40	事務本館北	2,552.000
20:50	事務本館北	2,550.000
21:00	事務本館北	2,542.000
21:10	事務本館北	2,537.000
21:20	事務本館北	2,532.000
21:30	事務本館北	2,518.000
21:40	事務本館北	2,517.000
21:50	事務本館北	2,510.000
22:00	事務本館北	2,506.000
22:10	事務本館北	2,503.000
22:20	事務本館北	2,492.000
22:30	事務本館北	2,487.000
22:40	事務本館北	2,485.000
22:50	事務本館北	2,483.000
23:00	事務本館北	2,475.000
23:10	事務本館北	2,469.000
23:20	事務本館北	2,462.000
23:30	事務本館北	2,455.000
23:40	事務本館北	2,457.000
23:50	事務本館北	2,453.000
3/21		
0:00	事務本館北	2,452.000
0:10	事務本館北	2,449.000
0:20	事務本館北	2,444.000
0:30	事務本館北	2,439.000
0:40	事務本館北	2,438.000
0:50	事務本館北	2,433.000
1:00	事務本館北	2,431.000
1:10	事務本館北	2,429.000
1:20	事務本館北	2,426.000
1:30	事務本館北	2,421.000
1:40	事務本館北	2,401.000
1:50	事務本館北	2,398.000
2:00	事務本館北	2,396.000
2:10	事務本館北	2,392.000
2:20	事務本館北	2,389.000
2:30	事務本館北	2,385.000
2:40	事務本館北	2,383.000
2:50	事務本館北	2,380.000
3:00	事務本館北	2,378.000
3:10	事務本館北	2,375.000
3:20	事務本館北	2,372.000
3:30	事務本館北	2,370.000
3:40	事務本館北	2,366.000
3:50	事務本館北	2,364.000
4:00	事務本館北	2,362.000
4:10	事務本館北	2,356.000
4:20	事務本館北	2,351.000
4:30	事務本館北	2,350.000
4:40	事務本館北	2,347.000
4:50	事務本館北	2,345.000

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/21		
5:00	事務本館北	2,343.000
5:10	事務本館北	2,341.000
5:20	事務本館北	2,339.000
5:30	事務本館北	2,336.000
5:40	事務本館北	2,333.000
5:50	事務本館北	2,330.000
6:00	事務本館北	2,324.000
6:10	事務本館北	2,326.000
6:20	事務本館北	2,325.000
6:30	事務本館北	2,319.000
6:40	事務本館北	2,312.000
6:50	事務本館北	2,293.000
7:00	事務本館北	2,283.000
7:10	事務本館北	2,271.000
7:20	事務本館北	2,251.000
7:30	事務本館北	2,232.000
7:40	事務本館北	2,215.000
7:50	事務本館北	2,200.000
8:00	事務本館北	2,168.000
8:10	事務本館北	2,161.000
8:20	事務本館北	2,147.000
8:30	事務本館北	2,140.000
8:40	事務本館北	2,128.000
8:50	事務本館北	2,126.000
9:00	事務本館北	2,122.000
9:10	事務本館北	2,120.000
9:20	事務本館北	2,127.000
9:30	事務本館北	2,114.000
9:40	事務本館北	2,111.000
9:50	事務本館北	2,108.000
10:00	事務本館北	2,098.000
10:10	事務本館北	2,100.000
10:20	事務本館北	2,100.000
10:30	事務本館北	2,100.000
10:40	事務本館北	2,102.000
10:50	事務本館北	2,105.000
11:00	事務本館北	2,107.000
11:10	事務本館北	2,107.000
11:20	事務本館北	2,108.000
11:30	事務本館北	2,110.000
11:40	事務本館北	2,112.000
11:50	事務本館北	2,113.000
12:00	事務本館北	2,108.000
12:10	事務本館北	2,112.000
12:20	事務本館北	2,107.000
12:30	事務本館北	2,111.000
12:40	事務本館北	2,112.000
12:50	事務本館北	2,110.000
13:00	事務本館北	2,105.000
13:10	事務本館北	2,103.000
13:20	事務本館北	2,098.000
13:30	事務本館北	2,092.000
13:40	事務本館北	2,089.000
13:50	事務本館北	2,068.000
14:00	事務本館北	2,064.000
14:10	事務本館北	2,053.000
14:20	事務本館北	2,043.000
14:30	事務本館北	2,039.000
14:40	事務本館北	2,035.000
14:50	事務本館北	2,029.000
15:00	事務本館北	2,019.000
15:10	事務本館北	2,019.000
15:20	事務本館北	2,013.000
15:30	事務本館北	2,013.000

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/21		
15:40	事務本館北	2,012.000
15:50	事務本館北	2,013.000
16:00	事務本館北	2,016.000
16:10	事務本館北	2,013.000
16:20	事務本館北	2,011.000
16:30	事務本館北	2,015.000
16:42	正門	1,140.000
16:50	正門	508.000
17:06	MP7	1292.0
17:10		
17:20		
17:30	正門	729.000
17:40	正門	494.300
17:50	正門	1,383.000
18:00	正門	1,757.000
18:10	正門	1,256.000
18:20	正門	1,428.000
18:30	正門	1,932.000
18:40	正門	1,499.000
18:50	正門	1,105.000
19:00	正門	1,201.000
19:10	正門	823.600
19:20	正門	700.100
19:30	正門	587.300
19:40	正門	503.900
19:50	正門	496.200
20:00	正門	493.500
20:10	正門	529.300
20:20	正門	471.200
20:30	正門	442.200
20:40	正門	432.400
20:50	正門	424.500
21:00	正門	417.100
21:10	正門	410.400
21:20	正門	403.800
21:30	正門	398.000
21:40	正門	390.600
21:50	正門	384.900
22:00	正門	380.000
22:10	正門	374.500
22:20	正門	369.600
22:30	正門	365.000
22:40	正門	360.900
22:50	正門	356.000
23:00	正門	352.700
23:10	正門	348.500
23:20	正門	344.600
23:30	正門	341.500
23:40	正門	338.500
23:50	正門	334.100
3/22		
0:00	正門	331.800
0:10	正門	329.300
0:20	正門	327.500
0:30	正門	325.800
0:40	正門	323.900
0:50	正門	320.800
1:00	正門	314.800
1:10	正門	313.000
1:20	正門	311.300
1:30	正門	308.900
1:40	正門	308.400
1:50	正門	305.900
2:00	正門	304.500

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/22		
2:10	正門	303.200
2:20	正門	301.300
2:30	正門	299.700
2:40	正門	298.000
2:50	正門	296.200
3:00	正門	294.900
3:10	正門	293.800
3:20	正門	293.600
3:30	正門	291.600
3:40	正門	291.100
3:50	正門	290.000
4:00	正門	288.900
4:10	正門	288.100
4:20	正門	287.000
4:30	正門	286.000
4:40	正門	283.600
4:50	正門	280.100
5:00	正門	273.900
5:10	正門	271.000
5:20	正門	268.000
5:30	正門	267.400
5:40	正門	265.800
5:50	正門	265.300
6:00	正門	264.600
6:10	正門	264.300
6:20	正門	265.500
6:30	正門	263.700
6:40	正門	262.600
6:50	正門	262.100
7:00	正門	261.900
7:10	正門	261.800
7:20	正門	261.700
7:30	正門	261.600
7:40	正門	261.200
7:50	正門	261.000
8:00	正門	260.900
8:10	正門	260.800
8:20	正門	260.500
8:30	正門	260.300
8:40	正門	260.400
8:50	正門	260.200
9:00	正門	260.200
9:10	正門	260.100
9:20	正門	260.000
9:30	正門	259.900
9:40	正門	259.400
9:50	正門	259.500
10:00	正門	260.200
10:10	正門	259.400
10:20	正門	258.900
10:30	正門	258.700
10:40	正門	258.400
10:50	正門	257.300
11:00	正門	257.500
11:10	正門	257.100
11:20	正門	256.900
11:30	正門	256.500
11:40	正門	256.500
11:50	正門	256.400
12:00	正門	256.300
12:10	正門	256.000
12:20	正門	256.100
12:30	正門	256.300
12:40	正門	255.600

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/22		
12:50	正門	255.800
13:00	正門	255.600
13:10	正門	255.700
13:20	正門	255.200
13:30	正門	254.800
13:40	正門	254.800
13:50	正門	254.500
14:00	正門	254.600
14:10	正門	254.300
14:20	正門	254.400
14:30	正門	254.300
14:40	正門	244.300
14:50	正門	254.400
15:00	正門	254.100
15:10	正門	255.300
15:20	正門	265.700
15:30	正門	277.500
15:40	正門	265.200
15:50	正門	258.800
16:00	正門	274.000
16:10	正門	280.600
16:20	正門	330.600
16:30	正門	352.300
16:40	正門	384.200
16:50	正門	294.000
17:00	正門	330.800
17:10	正門	420.400
17:20	正門	388.700
17:30	正門	351.600
17:40	正門	278.900
17:50	正門	275.200
18:00	正門	265.500
18:10	正門	264.100
18:20	正門	261.500
18:30	正門	324.600
18:40	正門	322.800
18:50	正門	303.800
19:00	正門	367.900
19:10	正門	363.100
19:20	正門	320.900
19:30	正門	472.700
19:40	正門	340.700
19:50	正門	258.000
20:00	正門	254.100
20:10	正門	253.400
20:20	正門	252.500
20:30	正門	251.500
20:40	正門	250.500
20:50	正門	249.100
21:00	正門	246.100
21:10	正門	244.400
21:20	正門	242.800
21:30	正門	241.000
21:40	正門	240.600
21:50	正門	239.500
22:00	正門	239.300
22:10	正門	237.000
22:20	正門	237.400
22:30	正門	236.200
22:40	正門	235.700
22:50	正門	235.800
23:00	正門	235.900
23:10	正門	235.900
23:20	正門	235.500

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/22		
23:30	正門	234.800
23:40	正門	234.100
23:50	正門	233.800
3/23		
0:00	正門	233.400
0:10	正門	233.300
0:20	正門	232.300
0:30	正門	231.600
0:40	正門	230.100
0:50	正門	229.400
1:00	正門	227.500
1:10	正門	227.400
1:20	正門	227.200
1:30	正門	226.800
1:40	正門	226.800
1:50	正門	226.700
2:00	正門	226.700
2:10	正門	226.900
2:20	正門	227.100
2:30	正門	227.100
2:40	正門	227.200
2:50	正門	227.300
3:00	正門	227.500
3:10	正門	228.500
3:20	正門	228.700
3:30	正門	228.800
3:40	正門	228.800
3:50	正門	229.000
4:00	正門	229.100
4:10	正門	229.100
4:20	正門	229.400
4:30	正門	229.300
4:40	正門	229.500
4:50	正門	229.500
5:00	正門	229.500
5:10	正門	229.300
5:20	正門	229.600
5:30	正門	229.500
5:40	正門	229.500
5:50	正門	229.700
6:00	正門	229.600
6:10	正門	229.600
6:20	正門	229.400
6:30	正門	229.600
6:40	正門	229.500
6:50	正門	229.500
7:00	正門	229.300
7:10	正門	229.500
7:20	正門	229.300
7:30	正門	229.500
7:40	正門	229.000
7:50	正門	229.300
8:00	正門	229.400
8:10	正門	229.500
8:20	正門	229.200
8:30	正門	229.400
8:40	正門	229.100
8:50	正門	229.100
9:00	正門	229.100
9:10	正門	228.700
9:20	正門	227.600
9:30	正門	226.900
9:40	正門	228.600
9:50	正門	227.600

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/23		
10:00	正門	211.400
10:10	正門	227.700
10:20	正門	227.200
10:30	正門	227.300
10:40	正門	227.100
10:50	正門	227.200
11:00	正門	227.000
11:10	正門	226.800
11:20	正門	226.800
11:30	正門	226.300
11:40	正門	225.700
11:50	正門	226.300
12:00	正門	225.200
12:10	正門	226.000
12:20	正門	224.800
12:30	正門	224.900
12:40	正門	224.700
12:50	正門	224.800
13:00	正門	225.400
13:10	正門	224.800
13:20	正門	225.700
13:30	正門	224.100
13:40	正門	223.700
13:50	正門	222.700
14:00	正門	222.400
14:10	正門	231.100
14:20	正門	435.000
14:30	正門	288.700
14:40	正門	309.700
14:50	正門	267.800
15:00	正門	265.400
15:10	正門	369.000
15:20	正門	415.600
15:30	正門	414.700
15:40	正門	401.600
15:50	正門	318.400
16:00	正門	331.500
16:10	正門	313.400
16:20	正門	280.900
16:30	正門	283.700
16:40	正門	274.400
16:50	正門	269.300
17:00	正門	265.100
17:10	正門	262.100
17:20	正門	259.500
17:30	正門	257.000
17:40	正門	255.800
17:50	正門	254.200
18:00	正門	253.000
18:10	正門	251.300
18:20	正門	241.200
18:30	正門	249.000
18:40	正門	246.900
18:50	正門	245.800
19:00	正門	244.600
19:10	正門	243.500
19:20	正門	242.100
19:30	正門	241.000
19:40	正門	240.200
19:50	正門	237.600
20:00	正門	236.500
20:10	正門	235.800
20:20	正門	235.300
20:30	正門	234.300

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/23		
20:40	正門	233.200
20:50	正門	232.800
21:00	正門	232.300
21:10	正門	231.500
21:20	正門	230.600
21:30	正門	230.200
21:40	正門	229.500
21:50	正門	228.800
22:00	正門	228.300
22:10	正門	227.300
22:20	正門	226.800
22:30	正門	226.500
22:40	正門	225.800
22:50	正門	225.400
23:00	正門	224.900
23:10	正門	224.700
23:20	正門	224.300
23:30	正門	224.000
23:40	正門	223.000
23:50	正門	223.000
3/24		
0:00	正門	222.300
0:10	正門	222.000
0:20	正門	221.800
0:30	正門	221.500
0:40	正門	221.700
0:50	正門	221.000
1:00	正門	220.600
1:10	正門	220.400
1:20	正門	220.000
1:30	正門	219.700
1:40	正門	219.200
1:50	正門	219.200
2:00	正門	218.900
2:10	正門	218.700
2:20	正門	217.500
2:30	正門	217.200
2:40	正門	216.800
2:50	正門	216.600
3:00	正門	216.600
3:10	正門	216.500
3:20	正門	216.200
3:30	正門	215.500
3:40	正門	215.700
3:50	正門	215.400
4:00	正門	215.100
4:10	正門	215.000
4:20	正門	214.700
4:30	正門	214.500
4:40	正門	214.700
4:50	正門	214.300
5:00	正門	214.400
5:10	正門	214.000
5:20	正門	213.600
5:30	正門	213.800
5:40	正門	216.200
5:50	正門	213.600
6:00	正門	212.800
6:10	正門	212.800
6:20	正門	214.700
6:30	正門	230.900
6:40	正門	213.700
6:50	正門	212.300
7:00	正門	212.200

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/24		
7:10	正門	212.000
7:20	正門	211.800
7:30	正門	211.900
7:40	正門	211.900
7:50	正門	211.700
8:00	正門	211.600
8:10	正門	211.600
8:20	正門	211.600
8:30	正門	211.200
8:40	正門	211.500
8:50	正門	211.100
9:00	正門	210.100
9:10	正門	210.800
9:20	正門	210.800
9:30	正門	210.700
9:40	正門	210.600
9:50	正門	210.500
10:00	正門	210.100
10:10	正門	210.000
10:20	正門	209.700
10:30	正門	209.700
10:40	正門	209.500
10:50	正門	209.600
11:00	正門	209.300
11:10	正門	209.200
11:20	正門	209.500
11:30	正門	209.500
11:40	正門	209.600
11:50	正門	209.100
12:00	正門	209.400
12:10	正門	209.400
12:20	正門	209.200
12:30	正門	201.100
12:40	正門	208.800
12:50	正門	208.700
13:00	正門	208.100
13:10	正門	207.900
13:20	正門	207.500
13:30	正門	207.500
13:40	正門	207.200
13:50	正門	209.300
14:00	正門	209.000
14:10	正門	208.500
14:20	免震棟前	429.500
14:30	免震棟前	427.000
14:40		210.000
14:50	正門	210.000
15:00	正門	209.800
15:10	正門	209.400
15:20	正門	209.200
15:30	正門	208.800
15:40	正門	208.000
15:50	正門	207.600
16:00	正門	207.400
16:10	正門	207.300
16:20	正門	207.100
16:30	正門	207.100
16:40	正門	206.900
16:50	正門	206.500
17:00	正門	206.400
17:10	正門	205.300
17:20	正門	208.100
17:30	正門	206.000
17:40	正門	205.600

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/24		
17:50	正門	205.300
18:00	正門	204.600
18:10	正門	204.900
18:20	正門	204.700
18:30	正門	204.500
18:40	正門	204.400
18:50	正門	204.400
19:00	正門	204.300
19:10	正門	204.200
19:20	正門	203.900
19:30	正門	203.500
19:40	正門	203.000
19:50	正門	202.900
20:00	正門	202.900
20:10	正門	202.600
20:20	正門	202.500
20:30	正門	202.400
20:40	正門	202.400
20:50	正門	202.200
21:00	正門	202.000
21:10	正門	202.000
21:20	正門	201.700
21:30	正門	201.400
21:40	正門	201.300
21:50	正門	201.300
22:00	正門	201.200
22:10	正門	201.100
22:20	正門	201.200
22:30	正門	200.500
22:40	正門	200.600
22:50	正門	200.400
23:00	正門	200.200
23:10	正門	199.900
23:20	正門	200.000
23:30	正門	199.800
23:40	正門	199.800
23:50	正門	199.600
3/25		
0:00	正門	199.500
0:10	正門	199.300
0:20	正門	199.000
0:30	正門	199.300
0:40	正門	198.900
0:50	正門	198.300
1:00	正門	198.600
1:10	正門	197.700
1:20	正門	197.000
1:30	正門	196.900
1:40	正門	196.500
1:50	正門	196.500
2:00	正門	196.500
2:10	正門	196.400
2:20	正門	196.300
2:30	正門	196.100
2:40	正門	195.900
2:50	正門	195.800
3:00	正門	195.700
3:10	正門	195.700
3:20	正門	195.600
3:30	正門	195.600
3:40	正門	195.500
3:50	正門	195.100
4:00	正門	195.100
4:10	正門	195.000

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/25		
4:20	正門	195.000
4:30	正門	195.000
4:40	正門	194.500
4:50	正門	194.500
5:00	正門	194.400
5:10	正門	194.400
5:20	正門	194.300
5:30	正門	194.200
5:40	正門	194.100
5:50	正門	193.800
6:00	正門	193.800
6:10	正門	193.600
6:20	正門	193.000
6:30	正門	192.900
6:40	正門	193.000
6:50	正門	192.500
7:00	正門	192.600
7:10	正門	192.500
7:20	正門	192.700
7:30	正門	192.300
7:40	正門	192.500
7:50	正門	193.300
8:00	正門	193.800
8:10	正門	193.900
8:20	正門	193.300
8:30	正門	196.300
8:40	正門	196.300
8:50	正門	192.800
9:00	正門	192.600
9:10	正門	192.300
9:20	正門	192.500
9:30	正門	193.700
9:40	正門	191.700
9:50	正門	204.200
10:00	正門	216.200
10:10	正門	203.200
10:20	正門	430.800
10:30	正門	540.000
10:40	正門	286.500
10:50	正門	264.700
11:00	正門	259.000
11:10	正門	255.200
11:20	正門	250.900
11:30	正門	248.600
11:40	正門	244.300
11:50	正門	240.000
12:00	正門	235.800
12:10	正門	232.800
12:20	正門	231.500
12:30	正門	229.500
12:40	正門	226.700
12:50	正門	224.500
13:00	正門	222.300
13:10	正門	221.200
13:20	正門	218.800
13:30	正門	216.400
13:40	正門	216.200
13:50	正門	213.700
14:00	正門	212.600
14:10	正門	210.800
14:20	正門	209.000
14:30	正門	209.000
14:40	正門	207.200
14:50	正門	206.600

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/25		
15:00	正門	205.800
15:10	正門	204.800
15:20	正門	203.600
15:30	正門	202.500
15:40	正門	201.700
15:50	正門	199.500
16:00	正門	197.400
16:10	正門	195.900
16:20	正門	197.600
16:30	正門	196.100
16:40	正門	197.200
16:50	正門	196.800
17:00	正門	196.000
17:10	正門	195.900
17:20	正門	194.900
17:30	正門	195.400
17:40	正門	194.500
17:50	正門	195.600
18:00	正門	194.700
18:10	正門	194.400
18:20	正門	193.600
18:30	正門	199.500
18:40	正門	194.400
18:50	正門	193.600
19:00	正門	199.500
19:10	正門	261.700
19:20	正門	221.900
19:30	正門	225.000
19:40	正門	215.400
19:50	正門	243.000
20:00	正門	213.900
20:10	正門	206.300
20:20	正門	205.200
20:30	正門	228.400
20:40	正門	205.900
20:50	正門	239.600
21:00	正門	204.900
21:10	正門	199.500
21:20	正門	195.400
21:30	正門	194.400
21:40	正門	193.000
21:50	正門	192.300
22:00	正門	191.400
22:10	正門	190.400
22:20	正門	190.100
22:30	正門	189.600
22:40	正門	189.200
22:50	正門	187.600
23:00	正門	187.000
23:10	正門	186.400
23:20	正門	186.000
23:30	正門	185.300
23:40	正門	184.800
23:50	正門	184.700
3/26		
0:00	正門	184.400
0:10	正門	184.000
0:20	正門	183.800
0:30	正門	183.200
0:40	正門	182.800
0:50	正門	182.700
1:00	正門	182.500
1:10	正門	182.400
1:20	正門	182.300

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/26		
1:30	正門	182.100
1:40	正門	181.800
1:50	正門	180.800
2:00	正門	179.900
2:10	正門	178.100
2:20	正門	176.600
2:30	正門	175.500
2:40	正門	174.400
2:50	正門	173.000
3:00	正門	172.400
3:10	正門	171.000
3:20	正門	170.700
3:30	正門	169.800
3:40	正門	169.200
3:50	正門	169.500
4:00	正門	169.200
4:10	正門	169.100
4:20	正門	168.100
4:30	正門	167.800
4:40	正門	167.100
4:50	正門	167.100
5:00	正門	166.900
5:10	正門	167.100
5:20	正門	167.400
5:30	正門	167.600
5:40	正門	167.800
5:50	正門	168.000
6:00	正門	169.000
6:10	正門	168.000
6:20	正門	168.300
6:30	正門	169.200
6:40	正門	169.600
6:50	正門	169.700
7:00	正門	169.500
7:10	正門	169.000
7:20	正門	169.800
7:30	正門	170.000
7:40	正門	169.900
7:50	正門	170.100
8:00	正門	170.300
8:10	正門	170.300
8:20	正門	170.600
8:30	正門	170.700
8:40	正門	170.700
8:50	正門	170.800
9:00	正門	170.800
9:10	正門	170.700
9:20	正門	170.500
9:30	正門	170.600
9:40	正門	170.600
9:50	正門	170.800
10:00	正門	170.500
10:10	正門	170.800
10:20	正門	170.600
10:30	正門	170.500
10:40	正門	170.800
10:50	正門	170.800
11:00	正門	170.700
11:10	正門	
11:20	西門	146.700
11:30	西門	146.700
11:40	西門	146.600
11:50	西門	146.900
12:00	西門	146.800

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/26		
12:10	西門	146.800
12:20	西門	146.800
12:30	西門	146.600
12:40	西門	146.800
12:50	西門	146.800
13:00	西門	146.700
13:10	西門	146.700
13:20	西門	146.700
13:30	西門	146.600
13:40	西門	147.200
13:50	西門	147.000
14:00	西門	146.900
14:10	西門	146.900
14:20	西門	146.800
14:30	西門	146.700
14:40	西門	146.600
14:50	西門	146.600
15:00	西門	146.200
15:10	西門	146.400
15:20	西門	146.000
15:30	西門	146.000
15:40	西門	146.000
15:50	西門	145.900
16:00	西門	145.900
16:10	西門	145.800
16:20	西門	145.800
16:30	西門	145.500
16:40	西門	145.400
16:50	西門	145.400
17:00	西門	145.300
17:10	西門	145.200
17:20	西門	145.200
17:30	西門	145.000
17:40	西門	145.000
17:50	西門	144.600
18:00	西門	144.500
18:10	西門	143.900
18:20	西門	144.400
18:30	西門	143.900
18:40	西門	144.100
18:50	西門	144.200
19:00	西門	143.900
19:10	西門	143.800
19:20	西門	143.500
19:30	西門	143.500
19:40	西門	143.300
19:50	西門	143.400
20:00	西門	143.000
20:10	西門	143.100
20:20	西門	143.000
20:30	西門	143.000
20:40	西門	142.800
20:50	西門	142.900
21:00	西門	142.800
21:10	西門	142.700
21:20	西門	142.800
21:30	西門	142.500
21:40	西門	142.600
21:50	西門	142.000
22:00	西門	141.800
22:10	西門	141.500
22:20	西門	141.300
22:30	西門	141.200
22:40	西門	141.100

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/26		
22:50	西門	141.100
23:00	西門	140.900
23:10	西門	140.900
23:20	西門	140.800
23:30	西門	140.600
23:40	西門	140.700
23:50	西門	140.400
3/27		
0:00	西門	140.300
0:10	西門	140.300
0:20	西門	140.200
0:30	西門	140.100
0:40	西門	140.300
0:50	西門	140.300
1:00	西門	140.300
1:10	西門	140.100
1:20	西門	140.100
1:30	西門	140.000
1:40	西門	140.000
1:50	西門	140.000
2:00	西門	139.900
2:10	西門	139.700
2:20	西門	139.700
2:30	西門	139.700
2:40	西門	139.700
2:50	西門	139.600
3:00	西門	139.400
3:10	西門	138.300
3:20	西門	138.300
3:30	西門	139.200
3:40	西門	137.700
3:50	西門	137.500
4:00	西門	137.500
4:10	西門	137.500
4:20	西門	137.400
4:30	西門	137.500
4:40	西門	137.400
4:50	西門	137.300
5:00	西門	137.100
5:10	西門	137.200
5:20	西門	136.900
5:30	西門	137.000
5:40	西門	136.700
5:50	西門	136.700
6:00	西門	136.600
6:10	西門	136.600
6:20	西門	136.200
6:30	西門	136.200
6:40	西門	136.400
6:50	西門	136.200
7:00	西門	136.300
7:10	西門	136.200
7:20	西門	136.100
7:30	西門	136.000
7:40	西門	136.000
7:50	西門	135.800
8:00	西門	135.800
8:10	西門	135.800
8:20	西門	135.700
8:30	西門	135.600
8:40	西門	135.600
8:50	西門	135.400
9:00	西門	135.500
9:10	西門	135.400

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/27		
9:20	西門	135.400
9:30	西門	135.300
9:40	西門	135.400
9:50	西門	135.500
10:00	西門	135.100
10:10	西門	135.100
10:20	西門	135.100
10:30	西門	135.000
10:40	西門	134.800
10:50	西門	134.900
11:00	西門	134.700
11:10	西門	134.600
11:20	西門	135.100
11:30	西門	134.600
11:40	西門	134.500
11:50	西門	134.600
12:00	西門	134.600
12:10	西門	134.600
12:20	西門	134.400
12:30	西門	134.300
12:40	西門	134.400
12:50	西門	134.000
13:00	西門	134.000
13:10	西門	134.000
13:20	西門	133.900
13:30	西門	133.800
13:40	西門	133.600
13:50	西門	133.600
14:00	西門	133.400
14:10	西門	133.200
14:20	西門	133.200
14:30	西門	133.100
14:40	西門	133.100
14:50	西門	133.000
15:00	西門	132.800
15:10	西門	132.900
15:20	西門	132.800
15:30	西門	132.800
15:40	西門	132.600
15:50	西門	132.500
16:00	西門	132.500
16:10	西門	132.500
16:20	西門	132.500
16:30	西門	132.400
16:40	西門	132.300
16:50	西門	132.100
17:00	西門	132.100
17:10	西門	132.100
17:20	西門	131.800
17:30	西門	131.900
17:40	西門	131.400
17:50	西門	131.300
18:00	西門	131.200
18:10	西門	131.100
18:20	西門	131.000
18:30	西門	131.000
18:40	西門	130.800
18:50	西門	130.800
19:00	西門	130.700
19:10	西門	130.600
19:20	西門	130.400
19:30	西門	130.400
19:40	西門	130.400
19:50	西門	130.400

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/27		
20:00	西門	130.300
20:10	西門	130.300
20:20	西門	130.100
20:30	西門	130.100
20:40	西門	130.000
20:50	西門	130.100
21:00	西門	129.900
21:10	西門	129.900
21:20	西門	129.800
21:30	西門	129.700
21:40	西門	129.700
21:50	西門	129.600
22:00	西門	129.500
22:10	西門	129.400
22:20	西門	129.300
22:30	西門	128.900
22:40	西門	128.900
22:50	西門	128.800
23:00	西門	128.400
23:10	西門	128.300
23:20	西門	126.100
23:30	西門	128.000
23:40	西門	128.000
23:50	西門	128.000
3/28		
0:00	西門	128.000
0:10	西門	127.900
0:20	西門	127.600
0:30	西門	127.000
0:40	西門	127.700
0:50	西門	127.600
1:00	西門	127.500
1:10	西門	127.300
1:20	西門	127.300
1:30	西門	127.300
1:40	西門	127.300
1:50	西門	127.100
2:00	西門	127.100
2:10	西門	127.000
2:20	西門	126.900
2:30	西門	126.900
2:40	西門	126.800
2:50	西門	126.800
3:00	西門	126.700
3:10	西門	126.400
3:20	西門	126.500
3:30	西門	126.400
3:40	西門	126.100
3:50	西門	126.360
4:00	西門	126.200
4:10	西門	125.900
4:20	西門	126.000
4:30	西門	125.700
4:40	西門	125.700
4:50	西門	125.500
5:00	西門	125.700
5:10	西門	125.500
5:20	西門	125.700
5:30	西門	125.000
5:40	西門	125.400
5:50	西門	125.500
6:00	西門	125.300
6:10	西門	125.500
6:20	西門	125.400

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/28		
6:30	西門	125.100
6:40	西門	125.200
6:50	西門	125.300
7:00	西門	125.100
7:10	西門	125.300
7:20	西門	125.100
7:30	西門	125.000
7:40	西門	125.100
7:50	西門	125.000
8:00	西門	124.900
8:10	西門	125.000
8:20	西門	124.900
8:30	西門	124.800
8:40	西門	128.000
8:50	西門	152.700
9:00	西門	140.400
9:10	西門	132.900
9:20	西門	130.200
9:30	西門	135.500
9:40	西門	130.300
9:50	西門	128.000
10:00	西門	128.100
10:10	西門	127.500
10:20	西門	127.100
10:30	西門	127.100
10:40	西門	126.700
10:50	西門	126.400
11:00	西門	126.100
11:10	西門	126.000
11:20	西門	125.800
11:30	西門	125.600
11:40	西門	125.500
11:50	西門	125.500
12:00	西門	125.400
12:10	西門	125.400
12:20	西門	125.200
12:30	西門	125.100
12:40	西門	125.000
12:50	西門	124.900
13:00	西門	124.700
13:10	西門	124.700
13:20	西門	124.600
13:30	西門	124.300
13:40	西門	123.900
13:50	西門	123.800
14:00	西門	123.800
14:10	西門	123.700
14:20	西門	123.500
14:30	西門	123.400
14:40	西門	123.200
14:50	西門	123.300
15:00	西門	123.100
15:10	西門	123.000
15:20	西門	123.000
15:30	西門	122.800
15:40	西門	122.800
15:50	西門	122.600
16:00	西門	122.700
16:10	西門	122.500
16:20	西門	122.500
16:30	西門	122.500
16:40	西門	122.400
16:50	西門	122.200
17:00	西門	121.900

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/28		
17:10	西門	122.000
17:20	西門	121.900
17:30	西門	121.800
17:40	西門	121.800
17:50	西門	121.700
18:00	西門	121.600
18:10	西門	121.600
18:20	西門	121.700
18:30	西門	121.400
18:40	西門	120.800
18:50	西門	120.800
19:00	西門	120.700
19:10	西門	120.600
19:20	西門	120.400
19:30	西門	120.400
19:40	西門	120.500
19:50	西門	120.400
20:00	西門	120.400
20:10	西門	120.300
20:20	西門	120.000
20:30	西門	120.100
20:40	西門	118.600
20:50	西門	120.000
21:00	西門	120.000
21:10	西門	119.800
21:20	西門	120.000
21:30	西門	119.900
21:40	西門	118.100
21:50	西門	119.700
22:00	西門	119.600
22:10	西門	118.100
22:20	西門	119.600
22:30	西門	118.000
22:40	西門	117.800
22:50	西門	118.000
23:00	西門	117.800
23:10	西門	117.900
23:20	西門	117.800
23:30	西門	117.600
23:40	西門	117.800
23:50	西門	117.700
3/29		
0:00	西門	117.800
0:10	西門	117.700
0:20	西門	117.700
0:30	西門	117.500
0:40	西門	117.500
0:50	西門	117.500
1:00	西門	117.500
1:10	西門	117.400
1:20	西門	117.400
1:30	西門	117.300
1:40	西門	117.200
1:50	西門	117.100
2:00	西門	117.200
2:10	西門	117.100
2:20	西門	116.900
2:30	西門	116.700
2:40	西門	116.700
2:50	西門	116.800
3:00	西門	116.600
3:10	西門	116.500
3:20	西門	116.400
3:30	西門	116.400

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/29		
3:40	西門	116.300
3:50	西門	116.300
4:00	西門	116.200
4:10	西門	116.200
4:20	西門	175.100
4:30	西門	150.000
4:40	西門	175.500
4:50	西門	173.000
5:00	西門	182.000
5:10	西門	155.000
5:20	西門	134.300
5:30	西門	127.000
5:40	西門	126.600
5:50	西門	126.500
6:00	西門	127.600
6:10	西門	122.300
6:20	西門	120.100
6:30	西門	120.000
6:40	西門	118.200
6:50	西門	117.800
7:00	西門	117.600
7:10	西門	117.400
7:20	西門	117.300
7:30	西門	117.400
7:40	西門	116.700
7:50	西門	116.600
8:00	西門	132.700
8:10	西門	134.700
8:20	西門	128.200
8:30	西門	130.300
8:40	西門	183.800
8:50	西門	140.200
9:00	西門	137.800
9:10	西門	131.900
9:20	西門	130.300
9:30	西門	129.600
9:40	西門	127.800
9:50	西門	127.000
10:00	西門	126.600
10:10	西門	126.100
10:20	西門	126.700
10:30	西門	130.600
10:40	西門	128.100
10:50	西門	127.900
11:00	西門	125.400
11:10	西門	124.900
11:20	西門	124.000
11:30	西門	123.300
11:40	西門	123.200
11:50	西門	122.700
12:00	西門	122.500
12:10	西門	121.800
12:20	西門	121.400
12:30	西門	120.800
12:40	西門	120.500
12:50	西門	120.400
13:00	西門	120.200
13:10	西門	118.500
13:20	西門	119.400
13:30	西門	118.000
13:40	西門	117.700
13:50	西門	117.500
14:00	西門	117.200
14:10	西門	116.700

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/29		
14:20	西門	116.900
14:30	西門	116.500
14:40	西門	116.400
14:50	西門	116.100
15:00	西門	116.000
15:10	西門	115.800
15:20	西門	117.600
15:30	西門	137.800
15:40	西門	119.500
15:50	西門	117.500
16:00	西門	117.500
16:10	西門	126.200
16:20	西門	121.400
16:30	西門	127.900
16:40	西門	123.100
16:50	西門	119.900
17:00	西門	121.500
17:10	西門	119.900
17:20	西門	118.100
17:30	西門	117.700
17:40	西門	117.700
17:50	西門	117.500
18:00	西門	117.100
18:10	西門	120.100
18:20	西門	118.100
18:30	西門	120.200
18:40	西門	117.400
18:50	西門	116.400
19:00	西門	116.000
19:10	西門	115.900
19:20	西門	115.700
19:30	西門	115.400
19:40	西門	115.300
19:50	西門	115.100
20:00	西門	115.000
20:10	西門	115.000
20:20	西門	114.500
20:30	西門	114.400
20:40	西門	114.300
20:50	西門	114.200
21:00	西門	114.000
21:10	西門	113.900
21:20	西門	113.700
21:30	西門	113.200
21:40	西門	113.200
21:50	西門	113.100
22:00	西門	113.100
22:10	西門	113.000
22:20	西門	112.900
22:30	西門	112.700
22:40	西門	112.600
22:50	西門	112.500
23:00	西門	112.400
23:10	西門	112.600
23:20	西門	112.400
23:30	西門	112.200
23:40	西門	112.500
23:50	西門	113.200
3/30		
0:00	西門	112.500
0:10	西門	112.400
0:20	西門	112.100
0:30	西門	111.800
0:40	西門	111.800

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/30		
0:50	西門	111.900
1:00	西門	111.800
1:10	西門	111.700
1:20	西門	111.600
1:30	西門	111.400
1:40	西門	111.200
1:50	西門	111.200
2:00	西門	111.100
2:10	西門	111.100
2:20	西門	110.900
2:30	西門	110.800
2:40	西門	110.800
2:50	西門	110.700
3:00	西門	110.700
3:10	西門	111.300
3:20	西門	111.300
3:30	西門	111.100
3:40	西門	111.100
3:50	西門	111.000
4:00	西門	110.900
4:10	西門	110.800
4:20	西門	110.800
4:30	西門	110.800
4:40	西門	110.600
4:50	西門	110.600
5:00	西門	110.600
5:10	西門	110.600
5:20	西門	110.400
5:30	西門	110.300
5:40	西門	110.200
5:50	西門	110.100
6:00	西門	110.200
6:10	西門	110.300
6:20	西門	110.100
6:30	西門	109.900
6:40	西門	109.800
6:50	西門	110.000
7:00	西門	110.000
7:10	西門	109.800
7:20	西門	109.900
7:30	西門	109.900
7:40	西門	109.700
7:50	西門	109.800
8:00	西門	109.800
8:10	西門	109.700
8:20	西門	109.600
8:30	西門	109.400
8:40	西門	109.500
8:50	西門	109.600
9:00	西門	109.300
9:10	西門	109.500
9:20	西門	109.700
9:30	西門	110.600
9:40	西門	109.200
9:50	西門	109.100
10:00	西門	109.300
10:10	西門	113.100
10:20	西門	112.100
10:30	西門	114.300
10:40	西門	112.400
10:50	西門	116.000
11:00	西門	111.500
11:10	西門	109.900
11:20	西門	109.700

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/30		
11:30	西門	109.500
11:40	西門	109.600
11:50	西門	109.600
12:00	西門	109.200
12:10	西門	109.000
12:20	西門	109.300
12:30	西門	109.200
12:40	西門	109.100
12:50	西門	108.900
13:00	西門	109.000
13:10	西門	108.800
13:20	西門	108.800
13:30	西門	108.600
13:40	西門	108.200
13:50	西門	108.300
14:00	西門	108.200
14:10	西門	108.100
14:20	西門	108.200
14:30	西門	108.100
14:40	西門	108.100
14:50	西門	107.800
15:00	西門	107.700
15:10	西門	107.600
15:20	西門	107.500
15:30	西門	107.700
15:40	西門	107.400
15:50	西門	107.300
16:00	西門	107.300
16:10	西門	107.100
16:20	西門	107.100
16:30	西門	106.900
16:40	西門	106.800
16:50	西門	107.700
17:00	西門	106.700
17:10	西門	106.800
17:20	西門	106.800
17:30	西門	106.700
17:40	西門	106.400
17:50	西門	106.500
18:00	西門	106.700
18:10	西門	106.600
18:20	西門	106.500
18:30	西門	106.300
18:40	西門	106.200
18:50	西門	106.300
19:00	西門	106.100
19:10	西門	105.900
19:20	西門	105.800
19:30	西門	105.500
19:40	西門	105.300
19:50	西門	106.400
20:00	西門	105.000
20:10	西門	104.500
20:20	西門	104.000
20:30	西門	103.400
20:40	西門	103.200
20:50	西門	102.900
21:00	西門	102.800
21:10	西門	102.700
21:20	西門	102.600
21:30	西門	102.200
21:40	西門	101.900
21:50	西門	102.100
22:00	西門	101.900

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
3/30		
22:10	西門	101.800
22:20	西門	101.600
22:30	西門	101.800
22:40	西門	101.500
22:50	西門	101.500
23:00	西門	101.300
23:10	西門	101.600
23:20	西門	101.100
23:30	西門	100.900
23:40	西門	100.700
23:50	西門	100.800
3/31		
0:00	西門	100.800
0:10	西門	100.800
0:20	西門	105.400
0:30	西門	101.000
0:40	西門	100.400
0:50	西門	100.300
1:00	西門	100.200
1:10	西門	100.400
1:20	西門	100.300
1:30	西門	100.100
1:40	西門	100.200
1:50	西門	100.100
2:00	西門	100.000
2:10	西門	100.000
2:20	西門	100.000
2:30	西門	100.100
2:40	西門	100.000
2:50	西門	100.100
3:00	西門	99.900
3:10	西門	100.300
3:20	西門	100.100
3:30	西門	100.000
3:40	西門	100.100
3:50	西門	99.900
4:00	西門	99.900
4:10	西門	99.900
4:20	西門	99.900
4:30	西門	99.900
4:40	西門	99.900
4:50	西門	99.800
5:00	西門	99.700
5:10	西門	99.800
5:20	西門	99.700
5:30	西門	99.600
5:40	西門	99.600
5:50	西門	99.500
6:00	西門	99.400
6:10	西門	99.300
6:20	西門	99.400
6:30	西門	99.400
6:40	西門	99.400
6:50	西門	99.300
7:00	西門	99.300
7:10	西門	99.200
7:20	西門	99.200
7:30	西門	99.300
7:40	西門	99.000
7:50	西門	99.200
8:00	西門	99.000
8:10	西門	99.000
8:20	西門	98.900
8:30	西門	98.700

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
3/31		
8:40	西門	98.400
8:50	西門	98.400
9:00	西門	98.500
9:10	西門	98.600
9:20	西門	98.600
9:30	西門	98.600
9:40	西門	98.400
9:50	西門	98.700
10:00	西門	98.500
10:10	西門	98.400
10:20	西門	99.900
10:30	西門	98.600
10:40	西門	100.000
10:50	西門	100.900
11:00	西門	98.700
11:10	西門	98.500
11:20	西門	100.600
11:30	西門	98.600
11:40	西門	98.400
11:50	西門	98.300
12:00	西門	98.900
12:10	西門	98.100
12:20	西門	97.900
12:30	西門	97.700
12:40	西門	98.700
12:50	西門	97.900
13:00	西門	97.700
13:10	西門	100.800
13:20	西門	100.500
13:30	西門	99.200
13:40	西門	99.600
13:50	西門	97.600
14:00	西門	99.900
14:10	西門	97.600
14:20	西門	96.800
14:30	西門	96.500
14:40	西門	96.500
14:50	西門	96.600
15:00	西門	96.500
15:10	西門	96.700
15:20	西門	96.700
15:30	西門	96.900
15:40	西門	98.100
15:50	西門	99.100
16:00	西門	107.100
16:10	西門	108.200
16:20	西門	98.600
16:30	西門	98.000
16:40	西門	98.100
16:50	西門	97.900
17:00	西門	97.700
17:10	西門	97.600
17:20	西門	97.600
17:30	西門	97.300
17:40	西門	97.200
17:50	西門	97.000
18:00	西門	97.000
18:10	西門	96.900
18:20	西門	96.800
18:30	西門	96.700
18:40	西門	96.500
18:50	西門	96.500
19:00	西門	96.300
19:10	西門	96.400

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
3/31		
19:20	西門	96.300
19:30	西門	96.100
19:40	西門	96.300
19:50	西門	96.100
20:00	西門	96.200
20:10	西門	96.200
20:20	西門	96.000
20:30	西門	95.900
20:40	西門	95.900
20:50	西門	95.700
21:00	西門	95.700
21:10	西門	95.600
21:20	西門	95.400
21:30	西門	95.300
21:40	西門	95.300
21:50	西門	95.300
22:00	西門	95.200
22:10	西門	95.300
22:20	西門	95.000
22:30	西門	94.900
22:40	西門	95.100
22:50	西門	94.800
23:00	西門	94.800
23:10	西門	94.800
23:20	西門	94.700
23:30	西門	94.700
23:40	西門	94.600
23:50	西門	94.700
4/1		
0:00	西門	94.300
0:10	西門	94.300
0:20	西門	94.200
0:30	西門	94.100
0:40	西門	94.100
0:50	西門	94.100
1:00	西門	93.900
1:10	西門	93.900
1:20	西門	93.900
1:30	西門	93.900
1:40	西門	98.900
1:50	西門	93.700
2:00	西門	93.700
2:10	西門	93.800
2:20	西門	93.700
2:30	西門	93.400
2:40	西門	93.500
2:50	西門	93.400
3:00	西門	93.300
3:10	西門	93.300
3:20	西門	93.300
3:30	西門	93.400
3:40	西門	93.300
3:50	西門	93.200
4:00	西門	93.100
4:10	西門	93.000
4:20	西門	93.000
4:30	西門	93.100
4:40	西門	92.800
4:50	西門	92.900
5:00	西門	92.800
5:10	西門	92.800
5:20	西門	92.700
5:30	西門	92.500
5:40	西門	92.400

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/1		
5:50	西門	92.300
6:00	西門	92.300
6:10	西門	92.400
6:20	西門	92.400
6:30	西門	92.300
6:40	西門	92.200
6:50	西門	92.200
7:00	西門	92.300
7:10	西門	92.300
7:20	西門	92.300
7:30	西門	92.200
7:40	西門	92.200
7:50	西門	92.200
8:00	西門	97.600
8:10	西門	96.800
8:20	西門	99.600
8:30	西門	98.600
8:40	西門	95.100
8:50	西門	94.300
9:00	西門	94.500
9:10	西門	94.500
9:20	西門	94.500
9:30	西門	96.900
9:40	西門	94.100
9:50	西門	93.500
10:00	西門	93.500
10:10	西門	93.600
10:20	西門	93.300
10:30	西門	93.100
10:40	西門	92.900
10:50	西門	92.900
11:00	西門	92.500
11:10	西門	92.400
11:20	西門	92.800
11:30	西門	92.300
11:40	西門	92.300
11:50	西門	92.300
12:00	西門	92.300
12:10	西門	92.300
12:20	西門	92.300
12:30	西門	92.100
12:40	西門	92.100
12:50	西門	92.000
13:00	西門	92.000
13:10	西門	91.900
13:20	西門	91.900
13:30	西門	91.600
13:40	西門	91.800
13:50	西門	91.600
14:00	西門	91.600
14:10	西門	91.500
14:20	西門	91.400
14:30	西門	91.400
14:40	西門	91.300
14:50	西門	91.300
15:00	西門	91.200
15:10	西門	91.200
15:20	西門	91.200
15:30	西門	91.100
15:40	西門	91.100
15:50	西門	91.000
16:00	西門	90.900
16:10	西門	91.000
16:20	西門	90.900

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/1		
16:30	西門	90.900
16:40	西門	90.700
16:50	西門	90.700
17:00	西門	90.700
17:10	西門	90.700
17:20	西門	90.600
17:30	西門	90.500
17:40	西門	90.400
17:50	西門	90.400
18:00	西門	90.300
18:10	西門	90.200
18:20	西門	90.200
18:30	西門	90.100
18:40	西門	90.200
18:50	西門	90.000
19:00	西門	90.000
19:10	西門	89.900
19:20	西門	89.900
19:30	西門	89.900
19:40	西門	89.900
19:50	西門	89.800
20:00	西門	89.600
20:10	西門	89.600
20:20	西門	89.600
20:30	西門	89.500
20:40	西門	89.300
20:50	西門	89.400
21:00	西門	89.400
21:10	西門	89.300
21:20	西門	89.000
21:30	西門	89.100
21:40	西門	89.200
21:50	西門	89.000
22:00	西門	89.100
22:10	西門	89.000
22:20	西門	88.900
22:30	西門	89.000
22:40	西門	89.000
22:50	西門	88.900
23:00	西門	89.000
23:10	西門	88.900
23:20	西門	88.800
23:30	西門	88.700
23:40	西門	88.900
23:50	西門	88.800
4/2		
0:00	西門	88.800
0:10	西門	88.500
0:20	西門	88.500
0:30	西門	88.500
0:40	西門	88.400
0:50	西門	88.300
1:00	西門	88.300
1:10	西門	88.100
1:20	西門	88.200
1:30	西門	88.200
1:40	西門	88.100
1:50	西門	88.000
2:00	西門	88.000
2:10	西門	88.000
2:20	西門	87.900
2:30	西門	87.700
2:40	西門	87.800
2:50	西門	87.800

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/2		
3:00	西門	87.800
3:10	西門	87.700
3:20	西門	87.500
3:30	西門	87.500
3:40	西門	87.500
3:50	西門	87.500
4:00	西門	87.700
4:10	西門	87.500
4:20	西門	87.500
4:30	西門	87.500
4:40	西門	87.500
4:50	西門	87.400
5:00	西門	87.300
5:10	西門	87.300
5:20	西門	87.200
5:30	西門	87.000
5:40	西門	87.100
5:50	西門	86.600
6:00	西門	86.900
6:10	西門	87.000
6:20	西門	86.900
6:30	西門	86.900
6:40	西門	86.900
6:50	西門	86.900
7:00	西門	86.900
7:10	西門	87.000
7:20	西門	86.700
7:30	西門	86.700
7:40	西門	86.700
7:50	西門	86.600
8:00	西門	86.500
8:10	西門	86.400
8:20	西門	86.500
8:30	西門	86.300
8:40	西門	86.400
8:50	西門	86.400
9:00	西門	86.300
9:10	西門	86.300
9:20	西門	86.200
9:30	西門	86.100
9:40	西門	86.100
9:50	西門	86.000
10:00	西門	86.000
10:10	西門	86.000
10:20	西門	85.900
10:30	西門	85.900
10:40	西門	85.800
10:50	西門	85.800
11:00	西門	85.800
11:10	西門	85.800
11:20	西門	85.700
11:30	西門	85.800
11:40	西門	85.600
11:50	西門	85.600
12:00	西門	86.000
12:10	西門	85.300
12:20	西門	85.300
12:30	西門	85.000
12:40	西門	85.000
12:50	西門	85.100
13:00	西門	85.000
13:10	西門	85.100
13:20	西門	85.100
13:30	西門	85.100

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/2		
13:40	西門	84.900
13:50	西門	85.000
14:00	西門	84.800
14:10	西門	84.800
14:20	西門	84.400
14:30	西門	84.700
14:40	西門	84.400
14:50	西門	84.400
15:00	西門	84.400
15:10	西門	84.500
15:20	西門	84.300
15:30	西門	84.200
15:40	西門	84.100
15:50	西門	84.300
16:00	西門	84.000
16:10	西門	84.100
16:20	西門	83.900
16:30	西門	84.000
16:40	西門	83.800
16:50	西門	83.800
17:00	西門	83.800
17:10	西門	83.800
17:20	西門	83.500
17:30	西門	83.500
17:40	西門	83.600
17:50	西門	83.400
18:00	西門	83.800
18:10	西門	83.800
18:20	西門	83.100
18:30	西門	83.200
18:40	西門	83.000
18:50	西門	83.100
19:00	西門	83.000
19:10	西門	82.800
19:20	西門	83.100
19:30	西門	83.000
19:40	西門	83.000
19:50	西門	83.100
20:00	西門	82.900
20:10	西門	82.800
20:20	西門	82.800
20:30	西門	82.600
20:40	西門	82.800
20:50	西門	82.700
21:00	西門	82.500
21:10	西門	82.400
21:20	西門	82.300
21:30	西門	82.400
21:40	西門	82.400
21:50	西門	82.300
22:00	西門	82.300
22:10	西門	82.300
22:20	西門	82.200
22:30	西門	82.100
22:40	西門	82.100
22:50	西門	82.100
23:00	西門	82.100
23:10	西門	82.000
23:20	西門	82.100
23:30	西門	82.000
23:40	西門	82.000
23:50	西門	81.900
4/3		
0:00	西門	81.800

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/3		
0:10	西門	81.900
0:20	西門	81.800
0:30	西門	81.600
0:40	西門	81.500
0:50	西門	81.500
1:00	西門	81.400
1:10	西門	81.400
1:20	西門	81.600
1:30	西門	81.400
1:40	西門	81.100
1:50	西門	81.200
2:00	西門	81.200
2:10	西門	81.200
2:20	西門	81.100
2:30	西門	81.300
2:40	西門	81.100
2:50	西門	81.000
3:00	西門	81.000
3:10	西門	80.900
3:20	西門	80.900
3:30	西門	80.900
3:40	西門	80.800
3:50	西門	80.700
4:00	西門	80.700
4:10	西門	80.600
4:20	西門	80.700
4:30	西門	80.500
4:40	西門	80.500
4:50	西門	80.500
5:00	西門	80.500
5:10	西門	80.300
5:20	西門	80.300
5:30	西門	80.000
5:40	西門	80.200
5:50	西門	80.200
6:00	西門	80.200
6:10	西門	80.000
6:20	西門	80.100
6:30	西門	80.200
6:40	西門	80.000
6:50	西門	79.900
7:00	西門	79.800
7:10	西門	80.000
7:20	西門	80.000
7:30	西門	79.700
7:40	西門	80.100
7:50	西門	79.600
8:00	西門	79.800
8:10	西門	79.800
8:20	西門	79.800
8:30	西門	79.700
8:40	西門	79.700
8:50	西門	79.700
9:00	西門	79.500
9:10	西門	79.600
9:20	西門	79.500
9:30	西門	79.500
9:40	西門	79.700
9:50	西門	79.400
10:00	西門	79.400
10:10	西門	79.400
10:20	西門	79.300
10:30	西門	79.300
10:40	西門	79.400

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/3		
10:50	西門	79.400
11:00	西門	79.200
11:10	西門	79.000
11:20	西門	79.200
11:30	西門	79.000
11:40	西門	79.100
11:50	西門	79.100
12:00	西門	79.000
12:10	西門	79.100
12:20	西門	79.000
12:30	西門	79.100
12:40	西門	79.000
12:50	西門	78.900
13:00	西門	78.900
13:10	西門	78.700
13:20	西門	78.700
13:30	西門	78.600
13:40	西門	79.000
13:50	西門	78.600
14:00	西門	78.600
14:10	西門	78.300
14:20	西門	78.400
14:30	西門	78.400
14:40	西門	78.400
14:50	西門	78.300
15:00	西門	78.400
15:10	西門	78.300
15:20	西門	78.100
15:30	西門	78.300
15:40	西門	78.100
15:50	西門	78.100
16:00	西門	78.100
16:10	西門	78.000
16:20	西門	78.000
16:30	西門	77.900
16:40	西門	77.900
16:50	西門	77.900
17:00	西門	77.900
17:10	西門	77.900
17:20	西門	77.800
17:30	西門	77.700
17:40	西門	77.700
17:50	西門	77.500
18:00	西門	77.600
18:10	西門	77.600
18:20	西門	77.400
18:30	西門	77.400
18:40	西門	77.500
18:50	西門	77.300
19:00	西門	77.200
19:10	西門	77.300
19:20	西門	77.200
19:30	西門	77.100
19:40	西門	77.100
19:50	西門	77.100
20:00	西門	77.100
20:10	西門	76.900
20:20	西門	77.000
20:30	西門	77.000
20:40	西門	76.900
20:50	西門	76.600
21:00	西門	76.700
21:10	西門	76.600
21:20	西門	76.500

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/3		
21:30	西門	76.500
21:40	西門	76.500
21:50	西門	76.400
22:00	西門	76.200
22:10	西門	76.300
22:20	西門	76.300
22:30	西門	76.200
22:40	西門	76.200
22:50	西門	76.100
23:00	西門	76.100
23:10	西門	76.100
23:20	西門	76.000
23:30	西門	76.000
23:40	西門	76.000
23:50	西門	75.800
4/4		
0:00	西門	75.900
0:10	西門	75.900
0:20	西門	75.600
0:30	西門	75.600
0:40	西門	75.600
0:50	西門	75.600
1:00	西門	75.600
1:10	西門	75.500
1:20	西門	75.400
1:30	西門	75.400
1:40	西門	75.500
1:50	西門	75.300
2:00	西門	75.300
2:10	西門	75.200
2:20	西門	75.300
2:30	西門	75.200
2:40	西門	75.100
2:50	西門	75.200
3:00	西門	75.100
3:10	西門	75.100
3:20	西門	75.000
3:30	西門	75.000
3:40	西門	74.800
3:50	西門	74.900
4:00	西門	74.800
4:10	西門	74.700
4:20	西門	74.500
4:30	西門	74.600
4:40	西門	74.600
4:50	西門	74.600
5:00	西門	74.500
5:10	西門	74.500
5:20	西門	74.500
5:30	西門	74.500
5:40	西門	74.400
5:50	西門	74.400
6:00	西門	74.400
6:10	西門	74.400
6:20	西門	74.400
6:30	西門	74.300
6:40	西門	74.400
6:50	西門	74.300
7:00	西門	74.300
7:10	西門	74.300
7:20	西門	74.300
7:30	西門	74.300
7:40	西門	74.200
7:50	西門	74.200

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/4		
8:00	西門	74.200
8:10	西門	74.200
8:20	西門	74.200
8:30	西門	74.300
8:40	西門	74.200
8:50	西門	74.200
9:00	西門	74.100
9:10	西門	74.100
9:20	西門	74.100
9:30	西門	74.100
9:40	西門	74.000
9:50	西門	74.000
10:00	西門	74.000
10:10	西門	73.900
10:20	西門	73.900
10:30	西門	74.000
10:40	西門	73.600
10:50	西門	73.700
11:00	西門	73.600
11:10	西門	74.200
11:20	西門	73.800
11:30	西門	73.600
11:50	正門	93.800
12:00	正門	93.400
12:10	正門	93.400
12:20	正門	93.400
12:30	正門	93.500
12:40	正門	93.400
12:50	正門	93.200
13:00	正門	93.200
13:10	正門	93.000
13:20	正門	93.100
13:30	正門	93.100
13:40	正門	93.100
13:50	正門	93.000
14:00	正門	92.900
14:10	正門	92.800
14:20	正門	92.900
14:30	正門	92.900
14:40	正門	92.900
14:50	正門	93.000
15:00	正門	92.900
15:10	正門	92.500
15:20	正門	92.600
15:30	正門	92.800
15:40	正門	92.900
15:50	正門	92.500
16:00	正門	92.400
16:10	西門	欠測
16:20	西門	72.400
16:30	西門	72.400
16:40	西門	72.300
16:50	西門	72.300
17:00	西門	72.300
17:10	西門	72.200
17:20	西門	72.200
17:30	西門	72.200
17:40	西門	72.000
17:50	西門	72.100
18:00	西門	72.100
18:10	西門	72.100
18:20	西門	72.100
18:30	西門	72.100
18:40	西門	72.000

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/4		
18:50	西門	71.900
19:00	西門	71.800
19:10	西門	71.900
19:20	西門	71.700
19:30	西門	71.800
19:40	西門	71.700
19:50	西門	71.600
20:00	西門	71.600
20:10	西門	71.500
20:20	西門	71.400
20:30	西門	71.500
20:40	西門	71.400
20:50	西門	71.400
21:00	西門	71.400
21:10	西門	71.100
21:20	西門	71.100
21:30	西門	71.000
21:40	西門	71.200
21:50	西門	71.100
22:00	西門	71.000
22:10	西門	71.000
22:20	西門	71.000
22:30	西門	70.900
22:40	西門	71.000
22:50	西門	70.900
23:00	西門	70.900
23:10	西門	70.900
23:20	西門	70.700
23:30	西門	70.700
23:40	西門	70.700
23:50	西門	70.700
4/5		
0:00	西門	70.600
0:10	西門	70.500
0:20	西門	70.700
0:30	西門	70.600
0:40	西門	70.400
0:50	西門	70.500
1:00	西門	70.300
1:10	西門	70.400
1:20	西門	70.200
1:30	西門	70.200
1:40	西門	70.200
1:50	西門	70.200
2:00	西門	70.200
2:10	西門	70.100
2:20	西門	70.000
2:30	西門	70.100
2:40	西門	70.100
2:50	西門	70.100
3:00	西門	70.000
3:10	西門	69.900
3:20	西門	69.700
3:30	西門	69.900
3:40	西門	69.900
3:50	西門	69.900
4:00	西門	69.700
4:10	西門	69.800
4:20	西門	69.700
4:30	西門	69.600
4:40	西門	69.600
4:50	西門	69.500
5:00	西門	69.400
5:10	西門	69.500

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/5		
5:20	西門	69.500
5:30	西門	69.400
5:40	西門	69.500
5:50	西門	69.400
6:00	西門	69.300
6:10	西門	69.400
6:20	西門	69.300
6:30	西門	69.300
6:40	西門	69.200
6:50	西門	69.400
7:00	西門	69.400
7:10	西門	69.500
7:20	西門	69.500
7:30	西門	69.200
7:40	西門	69.200
7:50	西門	69.200
8:00	西門	69.700
8:10	西門	69.200
8:20	西門	69.200
8:30	西門	69.400
8:40	西門	70.600
8:50	西門	70.400
9:00	西門	70.400
9:10	西門	70.000
9:20	西門	69.400
9:30	西門	69.200
9:40	西門	69.200
9:50	西門	69.100
10:00	西門	69.100
10:10	西門	69.000
10:20	西門	69.100
10:30	西門	68.900
10:40	西門	69.000
10:50	西門	68.900
11:00	西門	68.900
11:10	西門	68.900
11:20	西門	68.900
11:30	西門	68.700
11:40	西門	68.700
11:50	西門	69.100
12:00	西門	68.700
12:10	西門	68.800
12:20	西門	68.700
12:30	西門	68.600
12:40	西門	68.600
12:50	西門	68.500
13:00	西門	68.500
13:10	西門	68.400
13:20	西門	68.400
13:30	西門	68.400
13:40	西門	68.400
13:50	西門	68.400
14:00	西門	68.400
14:10	西門	68.400
14:20	西門	68.200
14:30	西門	68.200
14:40	西門	68.200
14:50	西門	68.200
15:00	西門	68.100
15:10	西門	68.100
15:20	西門	68.100
15:30	西門	68.100
15:40	西門	68.000
15:50	西門	68.000

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/5		
16:00	西門	68.000
16:10	西門	68.000
16:20	西門	67.900
16:30	西門	67.900
16:40	西門	67.900
16:50	西門	67.800
17:00	西門	67.800
17:10	西門	67.700
17:20	西門	67.700
17:30	西門	67.700
17:40	西門	67.600
17:50	西門	67.600
18:00	西門	67.400
18:10	西門	67.500
18:20	西門	67.400
18:30	西門	67.400
18:40	西門	67.400
18:50	西門	67.300
19:00	西門	67.200
19:10	西門	67.300
19:20	西門	67.200
19:30	西門	67.200
19:40	西門	67.100
19:50	西門	67.100
20:00	西門	67.000
20:10	西門	67.000
20:20	西門	67.000
20:30	西門	67.000
20:40	西門	67.000
20:50	西門	66.900
21:00	西門	66.700
21:10	西門	66.800
21:20	西門	66.800
21:30	西門	66.700
21:40	西門	66.700
21:50	西門	66.700
22:00	西門	66.600
22:10	西門	66.700
22:20	西門	66.600
22:30	西門	66.500
22:40	西門	66.400
22:50	西門	66.400
23:00	西門	66.400
23:10	西門	66.200
23:20	西門	66.500
23:30	西門	66.400
23:40	西門	66.200
23:50	西門	66.200
4/6		
0:00	西門	66.200
0:10	西門	66.200
0:20	西門	66.200
0:30	西門	66.100
0:40	西門	66.100
0:50	西門	66.100
1:00	西門	66.060
1:10	西門	66.000
1:20	西門	66.000
1:30	西門	66.000
1:40	西門	65.900
1:50	西門	65.800
2:00	西門	65.800
2:10	西門	65.800
2:20	西門	65.800

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/6		
2:30	西門	65.700
2:40	西門	65.700
2:50	西門	65.700
3:00	西門	65.600
3:10	西門	65.600
3:20	西門	65.600
3:30	西門	65.500
3:40	西門	65.500
3:50	西門	65.600
4:00	西門	65.400
4:10	西門	65.400
4:20	西門	65.400
4:30	西門	65.400
4:40	西門	65.300
4:50	西門	65.200
5:00	西門	65.200
5:10	西門	65.200
5:20	西門	65.100
5:30	西門	65.100
5:40	西門	65.100
5:50	西門	65.100
6:00	西門	64.900
6:10	西門	65.000
6:20	西門	65.000
6:30	西門	64.800
6:40	西門	65.000
6:50	西門	65.000
7:00	西門	65.000
7:10	西門	64.900
7:20	西門	65.000
7:30	西門	65.200
7:40	西門	65.100
7:50	西門	66.200
8:00	西門	67.900
8:10	西門	69.000
8:20	西門	68.700
8:30	西門	70.300
8:40	西門	68.500
8:50	西門	67.500
9:00	西門	68.900
9:10	西門	66.500
9:20	西門	65.900
9:30	西門	65.800
9:40	西門	65.600
9:50	西門	65.600
10:00	西門	65.700
10:10	西門	65.600
10:20	西門	65.500
10:30	西門	65.400
10:40	西門	65.500
10:50	西門	65.500
11:00	西門	65.200
11:10	正門	83.700
11:20	正門	84.000
11:30	正門	84.100
11:40	正門	83.900
11:50	正門	84.300
12:00	正門	84.100
12:10	正門	83.900
12:20	正門	84.200
12:30	正門	83.700
12:40	正門	83.800
12:50	正門	83.600
13:00	正門	83.300

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/6		
13:10	正門	83.8
13:20	正門	83.8
13:30	正門	83.6
13:40	正門	83.8
13:50	正門	83.5
14:00	正門	83.8
14:10	正門	83.5
14:20	正門	83.6
14:30	正門	83.8
14:40	正門	83.3
14:50	正門	83.4
15:00	正門	83.6
15:10	正門	83.5
15:20	正門	83.4
15:30	正門	82.9
15:40	正門	83.3
15:50	正門	83.4
16:00	正門	83.1
16:10	正門	83.4
16:20	正門	83.2
16:30	正門	83.3
16:40	正門	83.4
16:50	正門	83.2
17:00	正門	83.2
17:10	正門	83.3
17:20	正門	83.1
17:30	正門	83.1
17:40	正門	83.0
17:50	正門	82.9
18:00	正門	83.1
18:10	正門	82.9
18:20	正門	82.9
18:30	正門	82.9
18:40	正門	82.6
18:50	正門	82.7
19:00	正門	82.5
19:10	正門	82.5
19:20	正門	82.7
19:30	正門	82.5
19:40	正門	82.3
19:50	正門	82.5
20:00	正門	82.3
20:10	正門	82.4
20:20	正門	82.2
20:30	正門	82.1
20:40	正門	82.1
20:50	正門	82.1
21:00	正門	82.0
21:10	正門	82.0
21:20	正門	82.0
21:30	西門	59.8
21:40	西門	59.8
21:50	西門	59.8
22:00	西門	59.7
22:10	西門	59.6
22:20	西門	59.7
22:30	西門	59.7
22:40	西門	59.7
22:50	西門	59.7
23:00	西門	59.6
23:10	西門	59.6
23:20	西門	59.5
23:30	西門	59.5
23:40	西門	59.4

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/6		
23:50	西門	59.4
4/7		
0:00	西門	59.4
0:10	西門	59.4
0:20	西門	59.3
0:30	西門	59.4
0:40	西門	59.3
0:50	西門	59.5
1:00	西門	61.3
1:10	西門	59.9
1:20	西門	59.7
1:30	西門	59.6
1:40	西門	59.3
1:50	西門	59.3
2:00	西門	59.3
2:10	西門	59.2
2:20	西門	59.3
2:30	西門	59.2
2:40	西門	59.2
2:50	西門	59.2
3:00	西門	59.0
3:10	西門	59.0
3:20	西門	58.7
3:30	西門	59.2
3:40	西門	59.2
3:50	西門	59.5
4:00	西門	59.4
4:10	西門	59.7
4:20	西門	60.1
4:30	西門	60.5
4:40	西門	59.2
4:50	西門	59.5
5:00	西門	60.6
5:10	西門	60.1
5:20	西門	58.8
5:30	西門	58.6
5:40	西門	58.6
5:50	西門	58.5
6:00	西門	58.5
6:10	西門	58.5
6:20	西門	58.5
6:30	西門	58.4
6:40	西門	58.6
6:50	西門	58.6
7:00	西門	58.5
7:10	西門	58.5
7:20	西門	58.4
7:30	西門	58.6
7:40	西門	58.4
7:50	西門	58.4
8:00	西門	58.5
8:10	西門	58.5
8:20	西門	58.4
8:30	西門	58.5
8:40	西門	58.4
8:50	西門	58.4
9:00	西門	58.4
9:10	西門	58.4
9:20	西門	58.3
9:30	西門	58.3
9:40	西門	58.3
9:50	西門	58.2
10:00	西門	58.2
10:10	西門	58.2

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/7		
10:20	西門	58.2
10:30	西門	58.2
10:40	西門	58.0
10:50	西門	58.2
11:00	西門	58.0
11:10	西門	58.1
11:20	西門	58.0
11:30	西門	58.0
11:40	西門	57.9
11:50	西門	57.9
12:00	西門	58.0
12:10	西門	57.9
12:20	西門	57.8
12:30	西門	57.9
12:40	西門	57.8
12:50	西門	57.7
13:00	西門	57.7
13:10	西門	57.6
13:20	西門	57.7
13:30	西門	57.6
13:40	西門	57.6
13:50	西門	57.7
14:00	西門	57.6
14:10	西門	57.7
14:20	西門	57.6
14:30	西門	57.5
14:40	西門	57.4
14:50	西門	57.6
15:00	西門	57.4
15:10	西門	57.5
15:20	西門	57.3
15:30	西門	57.3
15:40	西門	57.3
15:50	西門	57.3
16:00	西門	57.1
16:10	西門	57.2
16:20	西門	57.1
16:30	西門	57.1
16:40	西門	57.1
16:50	西門	57.1
17:00	西門	56.8
17:10	西門	57.0
17:20	西門	56.9
17:30	西門	56.7
17:40	西門	56.9
17:50	西門	56.8
18:00	西門	56.8
18:10	西門	56.9
18:20	西門	56.8
18:30	西門	56.8
18:40	西門	56.7
18:50	西門	56.7
19:00	西門	56.6
19:10	西門	56.8
19:20	西門	56.7
19:30	西門	56.7
19:40	西門	56.7
19:50	西門	56.7
20:00	西門	56.7
20:10	西門	56.7
20:20	西門	56.5
20:30	西門	56.6
20:40	西門	56.5
20:50	西門	56.6

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/7		
21:00	西門	56.5
21:10	西門	56.5
21:20	西門	56.5
21:30	西門	56.4
21:40	西門	56.5
21:50	西門	56.5
22:00	西門	56.5
22:10	西門	56.4
22:20	西門	56.2
22:30	西門	56.3
22:40	西門	56.3
22:50	西門	56.2
23:00	西門	56.3
23:10	西門	56.1
23:20	西門	56.2
23:30	西門	56.1
23:40	西門	56.1
23:50	西門	56.1
4/8		
0:00	西門	56.0
0:10	西門	56.0
0:20	西門	56.1
0:30	西門	56.1
0:40	西門	56.2
0:50	西門	56.0
1:00	西門	56.0
1:10	西門	55.7
1:20	西門	55.7
1:30	西門	55.6
1:40	西門	55.5
1:50	西門	55.6
2:00	西門	55.5
2:10	西門	55.6
2:20	西門	55.6
2:30	西門	55.6
2:40	西門	55.5
2:50	西門	55.4
3:00	西門	55.4
3:10	西門	55.4
3:20	西門	55.3
3:30	西門	55.3
3:40	西門	55.3
3:50	西門	55.2
4:00	西門	55.2
4:10	西門	55.2
4:20	西門	55.3
4:30	西門	55.3
4:40	西門	55.3
4:50	西門	55.1
5:00	西門	55.2
5:10	西門	55.2
5:20	西門	55.1
5:30	西門	55.1
5:40	西門	55.1
5:50	西門	55.1
6:00	西門	55.1
6:10	西門	55.0
6:20	西門	55.0
6:30	西門	55.1
6:40	西門	55.1
6:50	西門	55.1
7:00	西門	55.0
7:10	西門	55.1
7:20	西門	55.0

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/8		
7:30	西門	55.0
7:40	西門	55.1
7:50	西門	54.9
8:00	西門	54.8
8:10	西門	54.9
8:20	西門	54.8
8:30	西門	55.0
8:40	西門	54.8
8:50	西門	54.7
9:00	西門	54.8
9:10	西門	55.0
9:20	西門	54.8
9:30	西門	54.8
9:40	西門	54.8
9:50	西門	55.0
10:00	西門	54.7
10:10	西門	54.7
10:20	西門	54.6
10:30	西門	54.5
10:40	西門	54.6
10:50	西門	54.5
11:00	西門	54.6
11:10	西門	54.5
11:20	西門	54.5
11:30	西門	54.5
11:40	西門	54.4
11:50	西門	54.4
12:00	西門	54.5
12:10	西門	54.3
12:20	西門	54.4
12:30	西門	54.3
12:40	西門	54.1
12:50	西門	54.4
13:00	西門	54.3
13:10	西門	54.2
13:20	西門	54.3
13:30	西門	54.4
13:40	西門	54.2
13:50	西門	54.2
14:00	西門	54.4
14:10	西門	54.3
14:20	西門	54.2
14:30	西門	54.1
14:40	西門	54.3
14:50	西門	54.1
15:00	西門	54.1
15:10	西門	54.0
15:20	西門	54.0
15:30	西門	54.0
15:40	西門	53.9
15:50	西門	53.5
16:00	西門	53.8
16:10	西門	53.9
16:20	西門	53.8
16:30	西門	53.8
16:40	西門	53.7
16:50	西門	53.7
17:00	西門	53.8
17:10	西門	53.6
17:20	西門	53.6
17:30	西門	53.5
17:40	西門	53.6
17:50	西門	53.7
18:00	西門	53.6

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/8		
18:10	西門	53.5
18:20	西門	53.5
18:30	西門	53.5
18:40	西門	53.4
18:50	西門	53.4
19:00	西門	53.4
19:10	西門	53.2
19:20	西門	53.3
19:30	西門	53.4
19:40	西門	53.3
19:50	西門	53.4
20:00	西門	53.2
20:10	西門	53.1
20:20	西門	53.1
20:30	西門	53.2
20:40	西門	53.1
20:50	西門	53.0
21:00	西門	52.8
21:10	西門	52.8
21:20	西門	52.8
21:30	西門	52.9
21:40	西門	52.7
21:50	西門	52.7
22:00	西門	52.7
22:10	西門	52.6
22:20	西門	52.6
22:30	西門	52.5
22:40	西門	52.6
22:50	西門	52.5
23:00	西門	52.4
23:10	西門	52.3
23:20	西門	52.4
23:30	西門	52.3
23:40	西門	52.3
23:50	西門	52.4
4/9		
0:00	西門	52.5
0:10	西門	52.5
0:20	西門	52.5
0:30	西門	52.3
0:40	西門	52.2
0:50	西門	52.1
1:00	西門	52.2
1:10	西門	52.3
1:20	西門	52.2
1:30	西門	52.2
1:40	西門	52.1
1:50	西門	52.2
2:00	西門	52.3
2:10	西門	52.2
2:20	西門	52.1
2:30	西門	52.1
2:40	西門	52.2
2:50	西門	52.2
3:00	西門	52.1
3:10	西門	52.1
3:20	西門	52.0
3:30	西門	52.0
3:40	西門	52.0
3:50	西門	52.1
4:00	西門	51.7
4:10	西門	51.9
4:20	西門	51.8
4:30	西門	51.9

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
4/9		
4:40	西門	51.4
4:50	西門	51.8
5:00	西門	51.7
5:10	西門	51.8
5:20	西門	51.6
5:30	西門	51.7
5:40	西門	51.7
5:50	西門	51.5
6:00	西門	51.3
6:10	西門	51.3
6:20	西門	51.2
6:30	西門	51.1
6:40	西門	51.2
6:50	西門	51.1
7:00	西門	50.9
7:10	西門	50.9
7:20	西門	50.9
7:30	西門	50.9
7:40	西門	50.9
7:50	西門	50.6
8:00	西門	50.6
8:10	西門	50.6
8:20	西門	50.6
8:30	西門	50.3
8:40	西門	50.1
8:50	西門	49.9
9:00	西門	49.9
9:10	西門	49.8
9:20	西門	49.8
9:30	西門	49.8
9:40	西門	49.7
9:50	西門	49.6
10:00	西門	49.6
10:10	西門	49.5
10:20	西門	49.5
10:30	西門	49.6
10:40	西門	49.5
10:50	西門	49.5
11:00	西門	49.4
11:10	西門	49.4
11:20	西門	49.4
11:30	西門	49.4
11:40	西門	49.3
11:50	西門	49.3
12:00	西門	49.4
12:10	西門	49.3
12:20	西門	49.2
12:30	西門	49.2
12:40	西門	49.2
12:50	西門	49.2
13:00	西門	49.2
13:10	西門	49.2
13:20	西門	49.2
13:30	西門	49.1
13:40	西門	49.2
13:50	西門	49.1
14:00	西門	48.8
14:10	西門	48.8
14:20	西門	48.7
14:30	西門	48.4
14:40	西門	48.3
14:50	西門	48.4
15:00	西門	48.5
15:10	西門	48.5

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/9		
15:20	西門	48.6
15:30	西門	48.6
15:40	西門	48.5
15:50	西門	48.8
16:00	西門	48.5
16:10	西門	48.5
16:20	西門	48.5
16:30	西門	48.4
16:40	西門	48.4
16:50	西門	48.3
17:00	西門	48.4
17:10	西門	48.6
17:20	西門	48.5
17:30	西門	48.4
17:40	西門	48.3
17:50	西門	48.3
18:00	西門	48.2
18:10	西門	48.2
18:20	西門	48.2
18:30	西門	48.2
18:40	西門	48.2
18:50	西門	48.2
19:00	西門	48.2
19:10	西門	48.1
19:20	西門	48.3
19:30	西門	48.2
19:40	西門	48.1
19:50	西門	48.1
20:00	西門	48.2
20:10	西門	48.0
20:20	西門	48.1
20:30	西門	48.1
20:40	西門	48.0
20:50	西門	47.9
21:00	西門	48.0
21:10	西門	48.0
21:20	西門	47.9
21:30	西門	47.9
21:40	西門	47.9
21:50	西門	47.9
22:00	西門	47.9
22:10	西門	47.9
22:20	西門	47.9
22:30	西門	47.9
22:40	西門	47.8
22:50	西門	47.8
23:00	西門	47.8
23:10	西門	47.7
23:20	西門	47.8
23:30	西門	47.8
23:40	西門	47.8
23:50	西門	47.6
4/10		
0:00	西門	47.9
0:10	西門	47.8
0:20	西門	47.8
0:30	西門	47.8
0:40	西門	47.6
0:50	西門	47.7
1:00	西門	47.7
1:10	西門	47.7
1:20	西門	47.7
1:30	西門	47.7
1:40	西門	47.6

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/10	西門	47.7
1:50	西門	47.7
2:00	西門	47.6
2:10	西門	47.6
2:20	西門	47.6
2:30	西門	47.6
2:40	西門	47.4
2:50	西門	47.4
3:00	西門	47.4
3:10	西門	47.4
3:20	西門	47.5
3:30	西門	47.3
3:40	西門	47.3
3:50	西門	47.2
4:00	西門	47.3
4:10	西門	47.4
4:20	西門	47.3
4:30	西門	47.2
4:40	西門	47.3
4:50	西門	47.2
5:00	西門	47.2
5:10	西門	47.2
5:20	西門	47.2
5:30	西門	47.2
5:40	西門	47.2
5:50	西門	47.1
6:00	西門	47.1
6:10	西門	47.1
6:20	西門	47.1
6:30	西門	47.0
6:40	西門	47.1
6:50	西門	47.0
7:00	西門	47.1
7:10	西門	47.1
7:20	西門	47.0
7:30	西門	47.1
7:40	西門	47.1
7:50	西門	47.1
8:00	西門	47.0
8:10	西門	47.1
8:20	西門	47.2
8:30	西門	47.2
8:40	西門	47.0
8:50	西門	47.1
9:00	西門	47.1
9:10	西門	47.1
9:20	西門	47.1
9:30	西門	47.3
9:40	西門	47.6
9:50	西門	47.4
10:00	西門	47.6
10:10	西門	47.6
10:20	西門	47.4
10:30	西門	47.3
10:40	西門	47.4
10:50	西門	47.4
11:00	西門	47.2
11:10	西門	47.1
11:20	西門	47.1
11:30	西門	47.1
11:40	西門	47.1
11:50	西門	47.1
12:00	西門	47.1
12:10	西門	46.8
12:20	西門	47.1

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/10		
12:20	西門	47.1
12:30	西門	47.0
12:40	西門	46.9
12:50	西門	46.8
13:00	西門	46.9
13:10	西門	46.8
13:20	西門	46.9
13:30	西門	46.8
13:40	西門	47.0
13:50	西門	46.8
14:00	西門	46.7
14:10	西門	46.7
14:20	西門	46.8
14:30	西門	46.8
14:40	西門	46.7
14:50	西門	46.6
15:00	西門	46.7
15:10	西門	46.7
15:20	西門	46.5
15:30	西門	46.8
15:40	西門	46.6
15:50	西門	46.6
16:00	西門	46.6
16:10	西門	46.5
16:20	西門	46.5
16:30	西門	46.6
16:40	西門	46.6
16:50	西門	46.5
17:00	西門	46.5
17:10	西門	46.5
17:20	西門	46.5
17:30	西門	46.5
17:40	西門	46.4
17:50	西門	46.4
18:00	西門	46.5
18:10	西門	46.4
18:20	西門	46.3
18:30	西門	46.3
18:40	西門	46.3
18:50	西門	46.3
19:00	西門	46.3
19:10	西門	46.2
19:20	西門	46.3
19:30	西門	46.1
19:40	西門	46.2
19:50	西門	46.2
20:00	西門	46.2
20:10	西門	46.2
20:20	西門	46.1
20:30	西門	46.0
20:40	西門	46.0
20:50	西門	45.9
21:00	西門	45.9
21:10	西門	45.9
21:20	西門	46.0
21:30	西門	46.0
21:40	西門	45.9
21:50	西門	45.9
22:00	西門	45.9
22:10	西門	45.9
22:20	西門	45.8
22:30	西門	45.8
22:40	西門	45.9
22:50	西門	45.8

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/10	西門	
23:00	西門	45.8
23:10	西門	45.8
23:20	西門	45.7
23:30	西門	45.8
23:40	西門	45.7
23:50	西門	45.6
4/11		
0:00	西門	45.7
0:10	西門	45.8
0:20	西門	45.7
0:30	西門	45.9
0:40	西門	45.6
0:50	西門	45.7
1:00	西門	45.6
1:10	西門	45.6
1:20	西門	45.5
1:30	西門	45.6
1:40	西門	45.5
1:50	西門	45.7
2:00	西門	45.5
2:10	西門	45.5
2:20	西門	45.5
2:30	西門	45.4
2:40	西門	45.5
2:50	西門	45.4
3:00	西門	45.3
3:10	西門	45.3
3:20	西門	45.4
3:30	西門	45.4
3:40	西門	45.3
3:50	西門	45.2
4:00	西門	45.2
4:10	西門	45.3
4:20	西門	45.3
4:30	西門	45.1
4:40	西門	45.2
4:50	西門	45.1
5:00	西門	45.2
5:10	西門	45.1
5:20	西門	45.1
5:30	西門	45.1
5:40	西門	45.1
5:50	西門	44.9
6:00	西門	44.8
6:10	西門	44.8
6:20	西門	45.1
6:30	西門	45.0
6:40	西門	44.9
6:50	西門	45.1
7:00	西門	44.9
7:10	西門	45.1
7:20	西門	45.1
7:30	西門	46.1
7:40	西門	46.1
7:50	西門	46.1
8:00	西門	46.4
8:10	西門	45.6
8:20	西門	45.6
8:30	西門	45.4
8:40	西門	45.4
8:50	西門	46.2
9:00	西門	45.2
9:10	西門	45.2
9:20	西門	45.3

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/11		
9:30	西門	45.2
9:40	西門	45.1
9:50	西門	44.9
10:00	西門	45.1
10:10	西門	45.1
10:20	西門	44.8
10:30	西門	44.7
10:40	西門	45.1
10:50	西門	44.8
11:00	西門	44.8
11:10	西門	44.8
11:20	西門	44.8
11:30	西門	44.8
11:40	西門	44.7
11:50	西門	44.8
12:00	西門	44.4
12:10	西門	44.4
12:20	西門	44.4
12:30	西門	44.4
12:40	西門	44.4
12:50	西門	44.4
13:00	西門	44.3
13:10	西門	44.3
13:20	西門	44.3
13:30	西門	44.2
13:40	西門	44.4
13:50	西門	44.3
14:00	西門	44.3
14:10	西門	44.2
14:20	西門	44.2
14:30	西門	44.2
14:40	西門	44.1
14:50	西門	44.1
15:00	西門	44.2
15:10	西門	44.1
15:20	西門	43.9
15:30	西門	43.4
15:40	西門	43.4
15:50	西門	43.2
16:00	西門	42.9
17:10	西門	42.4
17:20	西門	42.6
17:30	西門	42.6
17:40	西門	42.6
17:50	西門	42.5
18:00	西門	42.3
18:10	西門	42.2
18:20	西門	42.1
18:30	西門	42.2
18:40	西門	42.0
18:50	西門	42.0
19:00	西門	42.1
19:10	西門	42.2
19:20	西門	42.2
19:30	西門	42.2
19:40	西門	42.3
19:50	西門	42.2
20:00	西門	42.3
20:10	西門	42.1
20:20	西門	42.2
20:30	西門	42.1
20:40	西門	42.1
20:50	西門	42.2
21:00	西門	42.0

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/11		
21:10	西門	42.2
21:20	西門	42.2
21:30	西門	42.1
21:40	西門	42.2
21:50	西門	42.1
22:00	西門	42.0
22:10	西門	42.2
22:20	西門	42.2
22:30	西門	42.1
22:40	西門	42.1
22:50	西門	42.1
23:00	西門	42.0
23:10	西門	42.1
23:20	西門	42.1
23:30	西門	42.1
23:40	西門	42.1
23:50	西門	42.1
4/12		
0:00	西門	42.0
0:10	西門	42.0
0:20	西門	42.0
0:30	西門	42.1
0:40	西門	42.0
0:50	西門	42.0
1:00	西門	41.9
1:10	西門	42.0
1:20	西門	42.0
1:30	西門	41.9
1:40	西門	41.9
1:50	西門	41.9
2:00	西門	41.9
2:10	西門	41.9
2:20	西門	41.9
2:30	西門	41.9
2:40	西門	41.9
2:50	西門	41.9
3:00	西門	41.9
3:10	西門	41.8
3:20	西門	41.7
3:30	西門	41.6
3:40	西門	41.7
3:50	西門	41.6
4:00	西門	41.6
4:10	西門	41.7
4:20	西門	41.7
4:30	西門	41.6
4:40	西門	41.5
4:50	西門	41.6
5:00	西門	41.5
5:10	西門	41.5
5:20	西門	41.6
5:30	西門	41.5
5:40	西門	41.5
5:50	西門	41.6
6:00	西門	41.7
6:10	西門	41.7
6:20	西門	41.7
6:30	西門	41.7
6:40	西門	41.8
6:50	西門	41.7
7:00	西門	41.7
7:10	西門	41.6
7:20	西門	41.6
7:30	西門	41.7

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/12		
7:40	西門	41.6
7:50	西門	41.6
8:00	西門	41.6
8:10	西門	41.7
8:20	西門	41.6
8:30	西門	41.7
8:40	西門	41.6
8:50	西門	41.6
9:00	西門	41.6
9:10	西門	41.6
9:20	西門	41.6
9:30	西門	41.5
9:40	西門	41.5
9:50	西門	41.5
10:00	西門	41.5
10:10	西門	41.6
10:20	西門	41.6
10:30	西門	41.5
10:40	西門	41.6
10:50	西門	41.6
11:00	西門	41.6
11:10	西門	41.5
11:20	西門	41.6
11:30	西門	41.6
11:40	西門	41.5
11:50	西門	41.4
12:00	西門	41.4
12:10	西門	41.4
12:20	西門	41.4
12:30	西門	41.5
12:40	西門	41.4
12:50	西門	41.4
13:00	西門	41.4
13:10	西門	41.4
13:20	西門	41.4
13:30	西門	41.4
13:40	西門	41.3
13:50	西門	41.3
14:00	西門	41.4
14:10	西門	41.4
14:20	西門	41.3
14:30	西門	41.2
14:40	西門	41.3
14:50	西門	41.3
15:00	西門	41.2
15:10	西門	41.1
15:20	西門	41.0
15:30	西門	41.1
15:40	西門	41.0
15:50	西門	41.0
16:00	西門	40.9
16:10	西門	40.9
16:20	西門	40.8
16:30	西門	40.9
16:40	西門	40.8
16:50	西門	40.9
17:00	西門	40.8
17:10	西門	40.8
17:20	西門	40.8
17:30	西門	40.8
17:40	西門	40.8
17:50	西門	40.8
18:00	西門	40.7
18:10	西門	40.7

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/12		
18:20	西門	40.7
18:30	西門	40.7
18:40	西門	40.7
18:50	西門	40.6
19:00	西門	40.7
19:10	西門	40.6
19:20	西門	40.6
19:30	西門	40.6
19:40	西門	40.4
19:50	西門	40.6
20:00	西門	40.6
20:10	西門	40.4
20:20	西門	40.5
20:30	西門	40.4
20:40	西門	40.4
20:50	西門	40.3
21:00	西門	40.3
21:10	西門	40.4
21:20	西門	40.3
21:30	西門	40.4
21:40	西門	40.2
21:50	西門	40.2
22:00	西門	40.4
22:10	西門	40.2
22:20	西門	40.2
22:30	西門	40.2
22:40	西門	40.2
22:50	西門	40.2
23:00	西門	41.1
23:10	西門	40.2
23:20	西門	40.1
23:30	西門	40.3
23:40	西門	40.3
23:50	西門	40.2
4/13		
0:00	西門	40.3
0:10	西門	40.2
0:20	西門	40.2
0:30	西門	40.2
0:40	西門	40.2
0:50	西門	40.1
1:00	西門	40.2
1:10	西門	40.1
1:20	西門	40.2
1:30	西門	40.1
1:40	西門	40.2
1:50	西門	40.0
2:00	西門	40.1
2:10	西門	39.9
2:20	西門	40.0
2:30	西門	40.0
2:40	西門	39.9
2:50	西門	40.0
3:00	西門	39.9
3:10	西門	39.9
3:20	西門	39.9
3:30	西門	40.0
3:40	西門	40.0
3:50	西門	39.9
4:00	西門	39.8
4:10	西門	39.9
4:20	西門	39.9
4:30	西門	39.9
4:40	西門	39.9

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/13		
4:50	西門	39.9
5:00	西門	39.8
5:10	西門	39.8
5:20	西門	39.8
5:30	西門	39.7
5:40	西門	39.8
5:50	西門	39.8
6:00	西門	39.8
6:10	西門	39.8
6:20	西門	39.8
6:30	西門	39.8
6:40	西門	39.8
6:50	西門	39.7
7:00	西門	39.8
7:10	西門	39.8
7:20	西門	39.8
7:30	西門	39.8
7:40	西門	39.7
7:50	西門	39.8
8:00	西門	39.8
8:10	西門	39.7
8:20	西門	39.8
8:30	西門	39.8
8:40	西門	39.8
8:50	西門	39.7
9:00	西門	39.8
9:10	西門	39.7
9:20	西門	39.7
9:30	西門	39.9
9:40	西門	39.7
9:50	西門	39.8
10:00	西門	39.7
10:10	西門	39.7
10:20	西門	39.7
10:30	西門	39.7
10:40	西門	39.7
10:50	西門	39.7
11:00	西門	39.7
11:10	西門	39.7
11:20	西門	39.7
11:30	西門	39.7
11:40	西門	39.7
11:50	西門	39.7
12:00	西門	39.7
12:10	西門	39.6
12:20	西門	39.5
12:30	西門	39.6
12:40	西門	39.6
12:50	西門	39.6
13:00	西門	39.5
13:10	西門	39.6
13:20	西門	39.6
13:30	西門	39.5
13:40	西門	39.5
13:50	西門	39.5
14:00	西門	39.5
14:10	西門	39.5
14:20	西門	39.5
14:30	西門	39.4
14:40	西門	39.4
14:50	西門	39.4
15:00	西門	39.4
15:10	西門	39.2
15:20	西門	39.2

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/13		
15:30	西門	39.2
15:40	西門	39.1
15:50	西門	39.2
16:00	西門	39.2
16:10	西門	39.1
16:20	西門	39.0
16:30	西門	39.0
16:40	西門	39.0
16:50	西門	38.9
17:00	西門	39.0
17:10	西門	38.9
17:20	西門	38.9
17:30	西門	38.9
17:40	西門	38.8
17:50	西門	38.8
18:00	西門	38.9
18:10	西門	38.9
18:20	西門	38.8
18:30	西門	38.9
18:40	西門	38.9
18:50	西門	38.8
19:00	西門	38.8
19:10	西門	38.9
19:20	西門	38.8
19:30	西門	38.8
19:40	西門	38.7
19:50	西門	38.7
20:00	西門	38.7
20:10	西門	38.8
20:20	西門	38.7
20:30	西門	38.7
20:40	西門	38.7
20:50	西門	38.7
21:00	西門	38.7
21:10	西門	38.7
21:20	西門	38.6
21:30	西門	38.6
21:40	西門	38.5
21:50	西門	38.6
22:00	西門	38.7
22:10	西門	38.5
22:20	西門	38.5
22:30	西門	38.6
22:40	西門	38.4
22:50	西門	38.5
23:00	西門	38.5
23:10	西門	38.5
23:20	西門	38.5
23:30	西門	38.5
23:40	西門	38.4
23:50	西門	38.4
4/14		
0:00	西門	38.4
0:10	西門	38.4
0:20	西門	38.3
0:30	西門	38.3
0:40	西門	38.4
0:50	西門	38.5
1:00	西門	38.8
1:10	西門	38.9
1:20	西門	38.3
1:30	西門	38.3
1:40	西門	38.4
1:50	西門	38.2

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/14		
2:00	西門	38.3
2:10	西門	38.2
2:20	西門	38.2
2:30	西門	38.1
2:40	西門	38.2
2:50	西門	38.1
3:00	西門	38.2
3:10	西門	38.1
3:20	西門	38.2
3:30	西門	38.1
3:40	西門	38.0
3:50	西門	38.2
4:00	西門	38.1
4:10	西門	38.1
4:20	西門	38.2
4:30	西門	38.1
4:40	西門	38.2
4:50	西門	38.1
5:00	西門	38.1
5:10	西門	38.0
5:20	西門	38.0
5:30	西門	38.0
5:40	西門	38.6
5:50	西門	37.9
6:00	西門	38.0
6:10	西門	37.9
6:20	西門	37.9
6:30	西門	38.4
6:40	西門	37.9
6:50	西門	37.8
7:00	西門	37.8
7:10	西門	37.9
7:20	西門	37.8
7:30	西門	37.9
7:40	西門	37.8
7:50	西門	37.8
8:00	西門	37.8
8:10	西門	37.8
8:20	西門	37.8
8:30	西門	37.7
8:40	西門	37.8
8:50	西門	37.8
9:00	西門	37.7
9:10	西門	37.8
9:20	西門	37.8
9:30	西門	37.8
9:40	西門	37.7
9:50	西門	37.7
10:00	西門	37.7
10:10	西門	37.7
10:20	西門	37.7
10:30	西門	37.7
10:40	西門	37.7
10:50	西門	37.6
11:00	西門	37.7
11:10	西門	37.7
11:20	西門	37.7
11:30	西門	37.7
11:40	西門	37.6
11:50	西門	38.1
12:00	西門	37.5
12:10	西門	37.9
12:20	西門	37.8
12:30	西門	37.8

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/14		
12:40	西門	37.8
12:50	西門	37.7
13:00	西門	37.7
13:10	西門	37.7
13:20	西門	37.7
13:30	西門	37.7
13:40	西門	37.7
13:50	西門	37.7
14:00	西門	37.7
14:10	西門	37.6
14:20	西門	37.7
14:30	西門	37.6
14:40	西門	37.5
14:50	西門	37.5
15:00	西門	37.5
15:10	西門	37.6
15:20	西門	37.6
15:30	西門	37.5
15:40	西門	37.5
15:50	西門	37.4
16:00	西門	37.5
16:10	西門	37.5
16:20	西門	37.4
16:30	西門	37.4
16:40	西門	37.4
16:50	西門	37.4
17:00	西門	37.4
17:10	西門	37.4
17:20	西門	37.3
17:30	西門	37.3
17:40	西門	37.3
17:50	西門	37.1
18:00	西門	37.2
18:10	西門	37.2
18:20	西門	37.0
18:30	西門	37.0
18:40	西門	37.0
18:50	西門	37.2
19:00	西門	36.9
19:10	西門	36.9
19:20	西門	36.9
19:30	西門	36.8
19:40	西門	36.9
19:50	西門	36.9
20:00	西門	36.8
20:10	西門	36.7
20:20	西門	36.8
20:30	西門	36.8
20:40	西門	36.7
20:50	西門	36.7
21:00	西門	36.7
21:10	西門	36.7
21:20	西門	36.7
21:30	西門	36.6
21:40	西門	36.7
21:50	西門	36.6
22:00	西門	36.6
23:10	西門	36.6
23:20	西門	36.6
23:30	西門	36.5
23:40	西門	36.5
23:50	西門	36.5
4/15		
0:00	西門	36.5

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/15		
0:10	西門	36.7
0:20	西門	36.6
0:30	西門	36.6
0:40	西門	36.6
0:50	西門	36.6
1:00	西門	36.9
1:10	西門	36.8
1:20	西門	36.8
1:30	西門	37.6
1:40	西門	38.3
1:50	西門	36.7
2:00	西門	36.6
2:10	西門	36.5
2:20	西門	36.8
2:30	西門	36.7
2:40	西門	36.4
2:50	西門	36.7
3:00	西門	36.5
3:10	西門	36.4
3:20	西門	36.4
3:30	西門	36.4
3:40	西門	36.5
3:50	西門	36.7
4:00	西門	36.8
4:10	西門	36.7
4:20	西門	36.7
4:30	西門	36.4
4:40	西門	36.4
4:50	西門	36.5
5:00	西門	36.4
5:10	西門	36.3
5:20	西門	36.3
5:30	西門	36.3
5:40	西門	36.3
5:50	西門	36.3
6:00	西門	36.3
6:10	西門	36.2
6:20	西門	36.3
6:30	西門	36.2
6:40	西門	36.1
6:50	西門	36.0
7:00	西門	36.2
7:10	西門	37.6
7:20	西門	37.8
7:30	西門	38.3
7:40	西門	38.0
7:50	西門	37.2
8:00	西門	36.6
8:10	西門	37.8
8:20	西門	37.4
8:30	西門	37.3
8:40	西門	37.3
8:50	西門	37.8
9:00	西門	37.4
9:10	西門	37.5
9:20	西門	36.8
9:30	西門	36.6
9:40	西門	36.6
9:50	西門	36.4
10:00	西門	36.3
10:10	西門	36.3
10:20	西門	36.4
10:30	西門	36.3
10:40	西門	36.2

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/15		
10:50	西門	36.2
11:00	西門	36.2
11:10	西門	36.2
11:20	西門	36.2
11:30	西門	36.2
11:40	西門	36.1
11:50	西門	36.1
12:00	西門	36.4
12:10	西門	36.1
12:20	西門	36.3
12:30	西門	36.3
12:40	西門	36.2
12:50	西門	36.2
13:00	西門	36.2
13:10	西門	36.2
13:20	西門	36.2
13:30	西門	36.0
13:40	西門	36.1
13:50	西門	36.0
14:00	西門	36.0
14:10	西門	36.1
14:20	西門	36.1
14:30	西門	36.1
14:40	西門	36.0
14:50	西門	36.0
15:00	西門	36.0
15:10	西門	36.0
15:20	西門	36.0
15:30	西門	35.9
15:40	西門	35.9
15:50	西門	36.0
16:00	西門	35.8
16:10	西門	35.9
16:20	西門	35.9
16:30	西門	35.9
16:40	西門	36.0
16:50	西門	35.9
17:00	西門	35.8
17:10	西門	35.9
17:20	西門	35.8
17:30	西門	35.8
17:40	西門	35.8
17:50	西門	35.8
18:00	西門	35.7
18:10	西門	35.7
18:20	西門	35.7
18:30	西門	35.7
18:40	西門	35.7
18:50	西門	35.7
19:00	西門	35.8
19:10	西門	35.7
19:20	西門	35.7
19:30	西門	36.1
19:40	西門	35.7
19:50	西門	35.5
20:00	西門	35.5
20:10	西門	35.6
20:20	西門	35.5
20:30	西門	35.5
20:40	西門	35.5
20:50	西門	35.5
21:00	西門	35.5
21:10	西門	35.4
21:20	西門	35.4

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/15		
21:30	西門	35.3
21:40	西門	35.4
21:50	西門	35.4
22:00	西門	35.4
22:10	西門	35.4
22:20	西門	35.4
22:30	西門	35.3
22:40	西門	35.4
22:50	西門	35.4
23:00	西門	35.3
23:10	西門	35.2
23:20	西門	35.3
23:30	西門	35.3
23:40	西門	35.2
23:50	西門	35.2
4/16		
0:00	西門	35.1
0:10	西門	35.2
0:20	西門	35.2
0:30	西門	35.2
0:40	西門	35.1
0:50	西門	35.1
1:00	西門	35.2
1:10	西門	35.2
1:20	西門	35.2
1:30	西門	35.2
1:40	西門	35.2
1:50	西門	35.1
2:00	西門	35.0
2:10	西門	35.0
2:20	西門	35.0
2:30	西門	35.0
2:40	西門	34.9
2:50	西門	34.9
3:00	西門	34.9
3:10	西門	34.9
3:20	西門	34.8
3:30	西門	34.8
3:40	西門	34.9
3:50	西門	34.9
4:00	西門	34.8
4:10	西門	34.8
4:20	西門	34.9
4:30	西門	34.9
4:40	西門	34.8
4:50	西門	34.9
5:00	西門	34.9
5:10	西門	34.7
5:20	西門	34.8
5:30	西門	34.9
5:40	西門	34.9
5:50	西門	34.8
6:00	西門	34.8
6:10	西門	34.8
6:20	西門	34.8
6:30	西門	34.8
6:40	西門	35.0
6:50	西門	35.9
7:00	西門	35.7
7:10	西門	35.6
7:20	西門	35.0
7:30	西門	34.9
7:40	西門	34.9

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/16		
8:00	西門	35.0
8:10	西門	36.4
8:20	西門	35.2
8:30	西門	34.9
8:40	西門	34.9
8:50	西門	34.9
9:00	西門	35.0
9:10	西門	35.6
9:20	西門	36.3
9:30	西門	35.6
9:40	西門	35.2
9:50	西門	35.1
10:00	西門	35.2
10:10	西門	35.0
10:20	西門	35.1
10:30	西門	35.0
10:40	西門	35.0
10:50	西門	34.9
11:00	西門	35.0
11:10	西門	35.2
11:20	西門	35.0
11:30	西門	35.0
11:40	西門	35.0
11:50	西門	34.9
12:00	西門	34.8
12:10	西門	34.9
12:20	西門	34.6
12:30	西門	34.7
12:40	西門	34.7
12:50	西門	34.6
13:00	西門	34.6
13:10	西門	34.9
13:20	西門	34.6
13:30	西門	34.8
13:40	西門	34.7
13:50	西門	34.6
14:00	西門	34.7
14:10	西門	34.7
14:20	西門	34.6
14:30	西門	34.6
14:40	西門	34.6
14:50	西門	34.6
15:00	西門	34.5
15:10	西門	34.5
15:20	西門	34.5
15:30	西門	34.6
15:40	西門	34.6
15:50	西門	34.3
16:00	西門	34.4
16:10	西門	34.5
16:20	西門	34.3
16:30	西門	34.4
16:40	西門	34.4
16:50	西門	34.4
17:00	西門	34.3
17:10	西門	34.3
17:20	西門	34.3
17:30	西門	34.3
17:40	西門	34.3
17:50	西門	34.1
18:00	西門	34.2
18:10	西門	34.2
18:20	西門	34.0
18:30	西門	34.0

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/16		
18:40	西門	34.2
18:50	西門	34.0
19:00	西門	34.0
19:10	西門	34.0
19:20	西門	34.0
19:30	西門	33.9
19:40	西門	34.0
19:50	西門	34.0
20:00	西門	33.8
20:10	西門	33.9
20:20	西門	33.9
20:30	西門	33.9
20:40	西門	33.9
20:50	西門	33.8
21:00	西門	33.9
21:10	西門	33.8
21:20	西門	33.8
21:30	西門	33.8
21:40	西門	33.8
21:50	西門	33.8
22:00	西門	33.9
22:10	西門	33.8
22:20	西門	33.7
22:30	西門	33.8
22:40	西門	33.8
22:50	西門	33.7
23:00	西門	33.7
23:10	西門	33.7
23:20	西門	33.7
23:30	西門	33.7
23:40	西門	33.7
23:50	西門	33.6
4/17		
0:00	西門	33.6
0:10	西門	33.5
0:20	西門	33.6
0:30	西門	33.5
0:40	西門	33.5
0:50	西門	33.5
1:00	西門	33.5
1:10	西門	33.5
1:20	西門	33.5
1:30	西門	33.5
1:40	西門	33.5
1:50	西門	33.4
2:00	西門	33.5
2:10	西門	33.5
2:20	西門	33.4
2:30	西門	33.5
2:40	西門	33.4
2:50	西門	33.4
3:00	西門	33.5
3:10	西門	33.4
3:20	西門	33.3
3:30	西門	33.4
3:40	西門	33.4
3:50	西門	33.4
4:00	西門	33.3
4:10	西門	33.3
4:20	西門	33.4
4:30	西門	33.4
4:40	西門	33.4
4:50	西門	33.3
5:00	西門	33.2

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/17		
5:10	西門	33.3
5:20	西門	33.3
5:30	西門	33.3
5:40	西門	33.3
5:50	西門	33.3
6:00	西門	33.2
6:10	西門	33.2
6:20	西門	33.2
6:30	西門	33.0
6:40	西門	33.2
6:50	西門	33.2
7:00	西門	33.2
7:10	西門	33.2
7:20	西門	33.0
7:30	西門	33.2
7:40	西門	33.2
7:50	西門	33.2
8:00	西門	33.0
8:10	西門	33.2
8:20	西門	33.1
8:30	西門	33.0
8:40	西門	33.2
8:50	西門	33.0
9:00	西門	33.0
9:10	西門	33.0
9:20	西門	33.2
9:30	西門	33.0
9:40	西門	32.9
9:50	西門	32.9
10:00	西門	33.0
10:10	西門	33.0
10:20	西門	33.0
10:30	西門	33.0
10:40	西門	33.0
10:50	西門	33.0
11:00	西門	32.9
11:10	西門	33.2
11:20	西門	32.9
11:30	西門	33.4
11:40	西門	33.2
11:50	西門	33.3
12:00	西門	33.4
12:10	西門	33.1
12:20	西門	32.9
12:30	西門	32.9
12:40	西門	32.9
12:50	西門	32.9
13:00	西門	33.0
13:10	西門	32.9
13:20	西門	32.8
13:30	西門	32.8
13:40	西門	32.8
13:50	西門	32.8
14:00	西門	32.9
14:10	西門	32.8
14:20	西門	32.8
14:30	西門	32.8
14:40	西門	32.8
14:50	西門	32.8
15:00	西門	32.8
15:10	西門	32.7
15:20	西門	32.8
15:30	西門	32.8
15:40	西門	32.7

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/17		
15:50	西門	32.7
16:00	西門	32.6
16:10	西門	32.7
16:20	西門	32.6
16:30	西門	32.6
16:40	西門	32.6
16:50	西門	32.6
17:00	西門	32.7
17:10	西門	32.5
17:20	西門	32.5
17:30	西門	32.5
17:40	西門	32.6
17:50	西門	32.5
18:00	西門	32.5
18:10	西門	32.5
18:20	西門	32.5
18:30	西門	32.4
18:40	西門	32.5
18:50	西門	32.6
19:00	西門	32.5
19:10	西門	32.5
19:20	西門	32.5
19:30	西門	32.4
19:40	西門	32.4
19:50	西門	32.4
20:00	西門	32.4
20:10	西門	32.4
20:20	西門	32.4
20:30	西門	32.4
20:40	西門	32.3
20:50	西門	32.3
21:00	西門	32.3
21:10	西門	32.3
21:20	西門	32.3
21:30	西門	32.3
21:40	西門	32.3
21:50	西門	32.3
22:00	西門	32.2
22:10	西門	32.2
22:20	西門	32.2
22:30	西門	32.2
22:40	西門	32.3
22:50	西門	32.2
23:00	西門	32.2
23:10	西門	32.2
23:20	西門	32.2
23:30	西門	32.2
23:40	西門	32.2
23:50	西門	32.2
4/18		
0:00	西門	32.2
0:10	西門	32.1
0:20	西門	32.1
0:30	西門	32.0
0:40	西門	32.0
0:50	西門	32.0
1:00	西門	32.2
1:10	西門	32.0
1:20	西門	32.0
1:30	西門	32.0
1:40	西門	32.0
1:50	西門	32.0
2:00	西門	31.9
2:10	西門	32.0

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/18		
2:20	西門	31.9
2:30	西門	31.9
2:40	西門	32.1
2:50	西門	31.9
3:00	西門	32.0
3:10	西門	31.9
3:20	西門	32.0
3:30	西門	31.9
3:40	西門	31.9
3:50	西門	31.8
4:00	西門	31.9
4:10	西門	31.9
4:20	西門	31.9
4:30	西門	31.9
4:40	西門	31.8
4:50	西門	31.7
5:00	西門	31.9
5:10	西門	31.8
5:20	西門	31.8
5:30	西門	31.8
5:40	西門	31.8
5:50	西門	31.8
6:00	西門	31.8
6:10	西門	31.7
6:20	西門	31.7
6:30	西門	31.7
6:40	西門	31.8
6:50	西門	31.7
7:00	西門	31.8
7:10	西門	31.8
7:20	西門	31.7
7:30	西門	31.9
7:40	西門	31.7
7:50	西門	31.7
8:00	西門	31.7
8:10	西門	31.7
8:20	西門	31.7
8:30	西門	31.7
8:40	西門	31.7
8:50	西門	31.7
9:00	西門	31.6
9:10	西門	31.6
9:20	西門	31.6
9:30	西門	31.6
9:40	西門	31.7
9:50	西門	31.5
10:00	西門	31.5
10:10	西門	31.5
10:20	西門	31.5
10:30	西門	31.6
10:40	西門	31.5
10:50	西門	31.6
11:00	西門	31.5
11:10	西門	31.5
11:20	西門	31.5
11:30	西門	31.5
11:40	西門	31.5
11:50	西門	31.5
12:00	西門	31.5
12:10	西門	31.5
12:20	西門	31.5
12:30	西門	31.5
12:40	西門	31.4
12:50	西門	31.5

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/18		
13:00	西門	31.5
13:10	西門	31.5
13:20	西門	31.6
13:30	西門	31.6
13:40	西門	31.8
13:50	西門	31.7
14:00	西門	31.8
14:10	西門	31.7
14:20	西門	31.5
14:30	西門	31.4
14:40	西門	31.4
14:50	西門	31.4
15:00	西門	31.4
15:10	西門	31.5
15:20	西門	31.7
15:30	西門	31.4
15:40	西門	31.4
15:50	西門	31.4
16:00	西門	31.4
16:10	西門	31.5
16:20	西門	31.5
16:30	西門	31.4
16:40	西門	31.5
16:50	西門	31.5
17:00	西門	31.4
17:10	西門	31.3
17:20	西門	31.3
17:30	西門	31.4
17:40	西門	31.3
17:50	西門	31.3
18:00	西門	31.3
18:10	西門	31.3
18:20	西門	31.3
18:30	西門	31.2
18:40	西門	31.2
18:50	西門	31.1
19:00	西門	31.3
19:10	西門	31.3
19:20	西門	31.4
19:30	西門	31.4
19:40	西門	31.5
19:50	西門	31.5
20:00	西門	31.5
20:10	西門	31.4
20:20	西門	31.4
20:30	西門	31.4
20:40	西門	31.3
20:50	西門	31.2
21:00	西門	31.2
21:10	西門	31.2
21:20	西門	31.0
21:30	西門	31.0
21:40	西門	31.1
21:50	西門	31.0
22:00	西門	31.0
22:10	西門	31.0
22:20	西門	31.0
22:30	西門	31.0
22:40	西門	31.0
22:50	西門	31.0
23:00	西門	31.0
23:10	西門	30.9
23:20	西門	31.0
23:30	西門	30.9

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/18		
23:40	西門	30.9
23:50	西門	31.0
4/19		
0:00	西門	30.9
0:10	西門	30.8
0:20	西門	30.8
0:30	西門	30.8
0:40	西門	30.8
0:50	西門	30.8
1:00	西門	30.8
1:10	西門	30.8
1:20	西門	30.8
1:30	西門	30.9
1:40	西門	30.8
1:50	西門	30.7
2:00	西門	30.8
2:10	西門	30.7
2:20	西門	30.8
2:30	西門	30.6
2:40	西門	30.7
2:50	西門	30.7
3:00	西門	30.8
3:10	西門	30.7
3:20	西門	30.7
3:30	西門	30.7
3:40	西門	30.7
3:50	西門	30.7
4:00	西門	30.6
4:10	西門	30.6
4:20	西門	30.6
4:30	西門	30.7
4:40	西門	30.6
4:50	西門	30.6
5:00	西門	30.6
5:10	西門	30.7
5:20	西門	30.5
5:30	西門	30.7
5:40	西門	30.6
5:50	西門	30.5
6:00	西門	30.5
6:10	西門	30.5
6:20	西門	30.5
6:30	西門	30.5
6:40	西門	30.6
6:50	西門	30.5
7:00	西門	30.5
7:10	西門	30.5
7:20	西門	30.5
7:30	西門	30.5
7:40	西門	30.5
7:50	西門	30.4
8:00	西門	30.4
8:10	西門	30.4
8:20	西門	30.3
8:30	西門	30.3
8:40	西門	30.3
8:50	西門	30.3
9:00	西門	30.3
9:10	西門	30.2
9:20	西門	30.2
9:30	西門	30.1
9:40	西門	30.0
9:50	西門	30.1
10:00	西門	30.0

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/19		
10:10	西門	29.9
10:20	西門	29.9
10:30	西門	30.0
10:40	西門	29.8
10:50	西門	29.8
11:00	西門	29.8
11:10	西門	29.7
11:20	西門	29.7
11:30	西門	29.6
11:40	西門	29.5
11:50	西門	29.5
12:00	西門	29.5
12:10	西門	29.4
12:20	西門	29.4
12:30	西門	29.4
12:40	西門	29.2
12:50	西門	28.9
13:00	西門	28.9
13:10	西門	29.0
13:20	西門	29.0
13:30	西門	28.9
13:40	西門	29.0
13:50	西門	28.9
14:00	西門	28.9
14:10	西門	28.9
14:20	西門	29.0
14:30	西門	28.7
14:40	西門	28.4
14:50	西門	28.2
15:00	西門	28.2
15:10	西門	28.1
15:20	西門	28.4
15:30	西門	28.3
15:40	西門	28.3
15:50	西門	28.3
16:00	西門	28.3
16:10	西門	28.3
16:20	西門	28.2
16:30	西門	28.3
16:40	西門	28.2
16:50	西門	28.2
17:00	西門	28.0
17:10	西門	28.7
17:20	西門	28.3
17:30	西門	28.2
17:40	西門	28.2
17:50	西門	28.2
18:00	西門	28.3
18:10	西門	28.2
18:20	西門	28.1
18:30	西門	28.2
18:40	西門	28.2
18:50	西門	28.1
19:00	西門	28.1
19:10	西門	28.0
19:20	西門	28.0
19:30	西門	28.0
19:40	西門	28.0
19:50	西門	28.0
20:00	西門	28.0
20:10	西門	28.0
20:20	西門	28.0
20:30	西門	27.9
20:40	西門	27.9

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/19		
20:50	西門	27.9
21:00	西門	27.9
21:10	西門	27.9
21:20	西門	27.9
21:30	西門	27.9
21:40	西門	28.0
21:50	西門	28.0
22:00	西門	28.0
22:10	西門	28.0
22:20	西門	28.0
22:30	西門	28.2
22:40	西門	28.0
22:50	西門	28.1
23:00	西門	28.0
23:10	西門	28.0
23:20	西門	28.1
23:30	西門	28.1
23:40	西門	28.1
23:50	西門	28.0
4/20		
0:00	西門	28.2
0:10	西門	28.1
0:20	西門	28.2
0:30	西門	28.1
0:40	西門	28.2
0:50	西門	28.2
1:00	西門	28.2
1:10	西門	28.2
1:20	西門	28.1
1:30	西門	28.2
1:40	西門	28.2
1:50	西門	28.2
2:00	西門	28.1
2:10	西門	28.2
2:20	西門	28.0
2:30	西門	28.1
2:40	西門	28.1
2:50	西門	28.2
3:00	西門	28.2
3:10	西門	28.1
3:20	西門	28.2
3:30	西門	28.1
3:40	西門	28.2
3:50	西門	28.2
4:00	西門	28.0
4:10	西門	28.0
4:20	西門	28.0
4:30	西門	28.0
4:40	西門	28.0
4:50	西門	28.1
5:00	西門	28.0
5:10	西門	28.0
5:20	西門	28.0
5:30	西門	28.0
5:40	西門	27.9
5:50	西門	27.9
6:00	西門	27.9
6:10	西門	28.0
6:20	西門	27.9
6:30	西門	27.9
6:40	西門	27.9
6:50	西門	28.0
7:00	西門	27.9
7:10	西門	27.9
7:20	西門	27.9
7:30	西門	27.9
7:40	西門	27.9
7:50	西門	27.9
8:00	西門	27.9
8:10	西門	27.9
8:20	西門	27.9
8:30	西門	27.9
8:40	西門	27.9
8:50	西門	27.9
9:00	西門	27.9
9:10	西門	27.9
9:20	西門	27.9
9:30	西門	27.9
9:40	西門	27.9
9:50	西門	27.9
10:00	西門	27.9

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/20		
7:20	西門	27.9
7:30	西門	27.9
7:40	西門	28.0
7:50	西門	28.0
8:00	西門	28.0
8:10	西門	27.9
8:20	西門	27.9
8:30	西門	27.9
8:40	西門	27.9
8:50	西門	28.0
9:00	西門	28.0
9:10	西門	27.8
9:20	西門	27.9
9:30	西門	28.0
9:40	西門	28.0
9:50	西門	27.9
10:00	西門	27.9
10:10	西門	27.9
10:20	西門	27.9
10:30	西門	27.9
10:40	西門	27.8
10:50	西門	27.9
11:00	西門	27.8
11:10	西門	27.8
11:20	西門	27.8
11:30	西門	27.9
11:40	西門	27.9
11:50	西門	27.9
12:00	西門	27.8
12:10	西門	27.8
12:20	西門	28.3
12:30	西門	27.9
12:40	西門	28.0
12:50	西門	28.0
13:00	西門	27.9
13:10	西門	27.9
13:20	西門	27.9
13:30	西門	28.0
13:40	西門	27.9
13:50	西門	28.0
14:00	西門	27.9
14:10	西門	28.0
14:20	西門	27.9
14:30	西門	27.8
14:40	西門	27.8
14:50	西門	27.9
15:00	西門	27.9
15:10	西門	27.8
15:20	西門	27.9
15:30	西門	27.7
15:40	西門	27.8
15:50	西門	27.8
16:00	西門	27.9
16:10	西門	27.8
16:20	西門	27.8
16:30	西門	27.8
16:40	西門	27.8
16:50	西門	27.8
17:00	西門	27.8
17:10	西門	27.8
17:20	西門	27.7
17:30	西門	27.8
17:40	西門	27.8
17:50	西門	27.8

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/20		
18:00	西門	27.6
18:10	西門	27.7
18:20	西門	27.6
18:30	西門	27.7
18:40	西門	27.5
18:50	西門	27.6
19:00	西門	27.6
19:10	西門	27.6
19:20	西門	27.5
19:30	西門	27.5
19:40	西門	27.5
19:50	西門	27.5
20:00	西門	27.5
20:10	西門	27.5
20:20	西門	27.5
20:30	西門	27.5
20:40	西門	27.5
20:50	西門	27.6
21:00	西門	27.5
21:10	西門	27.5
21:20	西門	27.5
21:30	西門	27.5
21:40	西門	27.4
21:50	西門	27.5
22:00	西門	27.5
22:10	西門	27.5
22:20	西門	27.5
22:30	西門	27.4
22:40	西門	27.4
22:50	西門	27.3
23:00	西門	27.3
23:10	西門	27.3
23:20	西門	27.3
23:30	西門	27.3
23:40	西門	27.4
23:50	西門	28.1
4/21		
0:00	西門	27.4
0:10	西門	27.4
0:20	西門	27.2
0:30	西門	27.3
0:40	西門	27.3
0:50	西門	27.3
1:00	西門	27.3
1:10	西門	27.2
1:20	西門	27.3
1:30	西門	27.3
1:40	西門	27.1
1:50	西門	27.3
2:00	西門	27.3
2:10	西門	27.3
2:20	西門	27.3
2:30	西門	27.2
2:40	西門	27.3
2:50	西門	27.3
3:00	西門	27.2
3:10	西門	27.2
3:20	西門	27.3
3:30	西門	27.3
3:40	西門	27.1
3:50	西門	27.3
4:00	西門	27.3
4:10	西門	27.3
4:20	西門	27.2

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/21		
4:30	西門	27.2
4:40	西門	27.0
4:50	西門	27.3
5:00	西門	27.1
5:10	西門	27.2
5:20	西門	27.2
5:30	西門	27.1
5:40	西門	27.1
5:50	西門	27.2
6:00	西門	27.2
6:10	西門	27.2
6:20	西門	27.2
6:30	西門	27.2
6:40	西門	27.2
6:50	西門	27.2
7:00	西門	27.1
7:10	西門	27.1
7:20	西門	27.2
7:30	西門	27.3
7:40	西門	27.2
7:50	西門	27.2
8:00	西門	27.1
8:10	西門	27.1
8:20	西門	27.1
8:30	西門	27.0
8:40	西門	27.0
8:50	西門	27.0
9:00	西門	27.0
9:10	西門	26.9
9:20	西門	27.0
9:30	西門	27.0
9:40	西門	27.0
9:50	西門	27.0
10:00	西門	26.9
10:10	西門	26.9
10:20	西門	27.0
10:30	西門	27.0
10:40	西門	27.0
10:50	西門	26.9
11:00	西門	26.9
11:10	西門	27.0
11:20	西門	26.9
11:30	西門	27.0
11:40	西門	26.9
11:50	西門	26.8
12:00	西門	26.9
12:10	西門	26.9
12:20	西門	27.0
12:30	西門	26.4
12:40	西門	27.0
12:50	西門	27.2
13:00	西門	26.9
13:10	西門	27.0
13:20	西門	27.0
13:30	西門	26.9
13:40	西門	26.9
13:50	西門	26.9
14:00	西門	27.0
14:10	西門	26.9
14:20	西門	27.0
14:30	西門	26.9
14:40	西門	27.0
14:50	西門	27.0
15:00	西門	27.0

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/21		

15:10	西門	26.9
15:20	西門	26.8
15:30	西門	26.8
15:40	西門	26.9
15:50	西門	26.8
16:00	西門	26.8
16:10	西門	26.8
16:20	西門	26.8
16:30	西門	26.8
16:40	西門	26.8
16:50	西門	26.9
17:00	西門	26.9
17:10	西門	26.7
17:20	西門	26.9
17:30	西門	26.8
17:40	西門	26.8
17:50	西門	26.8
18:00	西門	26.8
18:10	西門	26.7
18:20	西門	26.6
18:30	西門	26.6
18:40	西門	26.6
18:50	西門	26.6
19:00	西門	26.5
19:10	西門	26.6
19:20	西門	26.6
19:30	西門	26.6
19:40	西門	26.5
19:50	西門	26.6
20:00	西門	26.6
20:10	西門	26.6
20:20	西門	26.6
20:30	西門	26.5
20:40	西門	26.5
20:50	西門	26.5
21:00	西門	26.5
21:10	西門	26.5
21:20	西門	26.5
21:30	西門	26.5
21:40	西門	26.5
21:50	西門	26.5
22:00	西門	26.5
22:10	西門	26.5
22:20	西門	26.5
22:30	西門	26.6
22:40	西門	26.5
22:50	西門	26.5
23:00	西門	26.5
23:10	西門	26.5
23:20	西門	26.5
23:30	西門	26.5
23:40	西門	26.5
23:50	西門	26.5

4/22		
0:00	西門	26.5
0:10	西門	26.5
0:20	西門	26.5
0:30	西門	26.5
0:40	西門	26.5
0:50	西門	26.5
1:00	西門	26.4
1:10	西門	26.5
1:20	西門	26.5
1:30	西門	26.4

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/22		

1:40	西門	26.4
1:50	西門	26.5
2:00	西門	26.4
2:10	西門	26.5
2:20	西門	26.4
2:30	西門	26.5
2:40	西門	26.4
2:50	西門	26.4
3:00	西門	26.4
3:10	西門	26.4
3:20	西門	26.4
3:30	西門	26.4
3:40	西門	26.4
3:50	西門	26.4
4:00	西門	27.3
4:10	西門	26.4
4:20	西門	26.4
4:30	西門	26.3
4:40	西門	26.4
4:50	西門	26.3
5:00	西門	26.4
5:10	西門	26.3
5:20	西門	26.2
5:30	西門	26.3
5:40	西門	26.3
5:50	西門	26.4
6:00	西門	26.0
6:10	西門	26.0
6:20	西門	26.1
6:30	西門	26.0
6:40	西門	26.0
6:50	西門	26.0
7:00	西門	25.9
7:10	西門	26.0
7:20	西門	25.9
7:30	西門	25.9
7:40	西門	25.8
7:50	西門	25.9
8:00	西門	25.8
8:10	西門	25.8
8:20	西門	25.8
8:30	西門	25.8
8:40	西門	25.8
8:50	西門	25.8
9:00	西門	25.8
9:10	西門	25.8
9:20	西門	25.8
9:30	西門	25.8
9:40	西門	25.8
9:50	西門	25.8
10:00	西門	25.8
10:10	西門	25.8
10:20	西門	25.8
10:30	西門	25.7
10:40	西門	25.8
10:50	西門	25.7
11:00	西門	25.7
11:10	西門	25.8
11:20	西門	25.7
11:30	西門	25.8
11:40	西門	25.7
11:50	西門	25.5
12:00	西門	25.8
12:10	西門	25.7

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/22		

12:20	西門	25.6
12:30	西門	25.6
12:40	西門	25.7
12:50	西門	25.6
13:00	西門	25.7
13:10	西門	25.6
13:20	西門	25.6
13:30	西門	25.5
13:40	西門	25.6
13:50	西門	25.6
14:00	西門	25.6
14:10	西門	25.6
14:20	西門	25.6
14:30	西門	25.6
14:40	西門	25.6
14:50	西門	25.6
15:00	西門	25.7
15:10	西門	25.6
15:20	西門	25.7
15:30	西門	25.8
15:40	西門	25.7
15:50	西門	25.7
16:00	西門	25.7
16:10	西門	25.8
16:20	西門	25.8
16:30	西門	25.8
16:40	西門	25.8
16:50	西門	25.8
17:00	西門	25.7
17:10	西門	25.8
17:20	西門	25.8
17:30	西門	25.7
17:40	西門	25.7
17:50	西門	25.7
18:00	西門	25.8
18:10	西門	25.7
18:20	西門	25.8
18:30	西門	25.7
18:40	西門	25.7
18:50	西門	25.7
19:00	西門	25.7
19:10	西門	25.6
19:20	西門	25.7
19:30	西門	25.8
19:40	西門	25.8
19:50	西門	25.7
20:00	西門	25.7
20:10	西門	25.6
20:20	西門	25.7
20:30	西門	25.7
20:40	西門	25.6
20:50	西門	25.6
21:00	西門	25.6
21:10	西門	25.6
21:20	西門	25.7
21:30	西門	25.7
21:40	西門	25.6
21:50	西門	25.6
22:00	西門	25.5
22:10	西門	25.6
22:20	西門	25.6
22:30	西門	25.6
22:40	西門	25.6
22:50	西門	25.6
23:00	西門	25.6
23:10	西門	25.6
23:20	西門	25.6
23:30	西門	25.6
23:40	西門	25.6
23:50	西門	25.6

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/22		
23:00	西門	25.5
23:10	西門	25.5
23:20	西門	25.5
23:30	西門	25.5
23:40	西門	25.5
23:50	西門	25.5
4/23		
0:00	西門	25.5
1:00	西門	25.4
2:00	西門	25.3
3:00	西門	25.2
4:00	西門	25.1
5:00	西門	25.0
6:00	西門	25.0
7:00	西門	25.2
8:00	西門	25.6
9:00	西門	25.5
10:00	西門	25.6
11:00	西門	25.7
12:00	西門	25.7
13:00	西門	25.7
14:00	西門	25.7
15:00	西門	25.5
16:00	西門	25.4
17:00	西門	25.3
18:00	西門	25.3
19:00	西門	25.5
20:00	西門	23.5
21:00	西門	23.6
22:00	西門	23.6
23:00	西門	23.5
4/24		
0:00	西門	24.6
1:00	西門	24.4
2:00	西門	24.5
3:00	西門	24.5
4:00	西門	24.6
5:00	西門	24.6
6:00	西門	24.6
7:00	西門	24.5
8:00	西門	24.6
9:00	西門	24.6
10:00	西門	24.7
11:00	西門	24.6
12:00	西門	24.6
13:00	西門	24.7
14:00	西門	24.7
15:00	西門	24.6
16:00	西門	24.5
17:00	西門	24.5
18:00	西門	24.5
19:00	西門	24.1
20:00	西門	24.1
21:00	西門	24.2
22:00	西門	24.2
23:00	西門	24.0
4/25	西門	
0:00	西門	24.0
1:00	西門	24.0
2:00	西門	24.0
3:00	西門	24.0
4:00	西門	24.0
5:00	西門	23.9
6:00	西門	23.9

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/25		
7:00	西門	24.0
8:00	西門	23.9
9:00	西門	24.0
10:00	西門	24.0
11:00	西門	23.9
12:00	西門	24.0
13:00	西門	23.4
14:00	西門	23.6
15:00	西門	23.6
16:00	西門	23.6
17:00	西門	23.6
18:00	西門	23.6
19:00	西門	23.5
20:00	西門	23.5
21:00	西門	23.6
22:00	西門	23.6
23:00	西門	23.5
4/26		
0:00	西門	23.4
1:00	西門	23.5
2:00	西門	23.5
3:00	西門	23.4
4:00	西門	23.5
5:00	西門	23.4
6:00	西門	23.3
7:00	西門	23.3
8:00	西門	23.3
9:00	西門	23.3
10:00	西門	23.3
11:00	西門	23.4
12:00	西門	23.3
13:00	西門	23.3
14:00	西門	23.3
15:00	西門	23.1
16:00	西門	23.2
17:00	西門	23.1
18:00	西門	23.1
19:00	西門	23.1
20:00	西門	23.0
21:00	西門	22.9
22:00	西門	22.9
23:00	西門	23.0
4/27		
0:00	西門	22.9
1:00	西門	22.9
2:00	西門	22.9
3:00	西門	22.9
4:00	西門	22.8
5:00	西門	22.8
6:00	西門	22.8
7:00	西門	22.8
8:00	西門	22.8
9:00	西門	22.7
10:00	西門	22.7
11:00	西門	22.8
12:00	西門	22.7
13:00	西門	22.7
14:00	西門	22.7
15:00	西門	22.6
16:00	西門	21.4
17:00	西門	21.4
18:00	西門	21.3
19:00	西門	21.4
20:00	西門	21.4
21:00	西門	21.4
22:00	西門	21.3
23:00	西門	21.3

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/27		
21:00	西門	22.5
22:00	西門	22.5
23:00	西門	22.5
4/28	西門	
0:00	西門	22.4
1:00	西門	22.4
2:00	西門	22.3
3:00	西門	22.1
4:00	西門	22.0
5:00	西門	21.9
6:00	西門	21.8
7:00	西門	21.8
8:00	西門	21.9
9:00	西門	21.8
10:00	西門	21.9
11:00	西門	22.0
12:00	西門	22.0
13:00	西門	21.9
14:00	西門	21.9
15:00	西門	21.9
16:00	西門	22.1
17:00	西門	21.9
18:00	西門	21.9
19:00	西門	21.8
20:00	西門	21.8
21:00	西門	21.8
22:00	西門	21.8
23:00	西門	21.8
4/29		
0:00	西門	21.7
1:00	西門	21.7
2:00	西門	21.6
3:00	西門	21.6
4:00	西門	21.5
5:00	西門	21.5
6:00	西門	21.4
7:00	西門	21.5
8:00	西門	21.6
9:00	西門	21.6
10:00	西門	21.6
11:00	西門	21.6
12:00	西門	21.5
13:00	西門	21.5
14:00	西門	21.5
15:00	西門	21.5
16:00	西門	21.4
17:00	西門	21.4
18:00	西門	21.3
19:00	西門	21.4
20:00	西門	21.4
21:00	西門	21.4
22:00	西門	21.3
23:00	西門	21.3
4/30		
0:00	西門	21.3
1:00	西門	21.1
2:00	西門	21.0
3:00	西門	21.0
4:00	西門	21.0
5:00	西門	21.0
6:00	西門	21.0
7:00	西門	21.0
8:00	西門	21.0
9:00	西門	21.0

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカー)

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
4/30		
10:00	西門	21.0
11:00	西門	20.9
12:00	西門	21.0
13:00	西門	21.0
14:00	西門	20.9
15:00	西門	20.9
16:00	西門	20.8
17:00	西門	20.8
18:00	西門	20.9
19:00	西門	20.9
20:00	西門	20.9
21:00	西門	20.9
22:00	西門	20.8
23:00	西門	20.8
5/1		
0:00	西門	20.8
1:00	西門	20.7
2:00	西門	20.7
3:00	西門	20.7
4:00	西門	20.6
5:00	西門	20.5
6:00	西門	20.5
7:00	西門	20.7
8:00	西門	20.6
9:00	西門	20.6
10:00	西門	20.6
11:00	西門	20.6
12:00	西門	20.6
13:00	西門	20.6
14:00	西門	20.6
15:00	西門	20.6
16:00	西門	20.6
17:00	西門	20.5
18:00	西門	20.5
19:00	西門	20.5
20:00	西門	20.5
21:00	西門	20.5
22:00	西門	20.4
23:00	西門	20.4
5/2		
0:00	西門	20.5
1:00	西門	20.4
2:00	西門	20.4
3:00	西門	20.4
4:00	西門	20.3
5:00	西門	20.3
6:00	西門	20.3
7:00	西門	20.2
8:00	西門	20.3
9:00	西門	20.1
10:00	西門	20.1
11:00	西門	20.2
12:00	西門	20.1
13:00	西門	20.0
14:00	西門	20.1
15:00	西門	20.0
16:00	西門	20.0
17:00	西門	20.0
18:00	西門	20.1
19:00	西門	20.0
20:00	西門	20.0
21:00	西門	20.0
22:00	西門	19.9
23:00	西門	19.9

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
5/3		
0:00	西門	19.8
1:00	西門	19.7
2:00	西門	19.8
3:00	西門	19.8
4:00	西門	19.8
5:00	西門	19.7
6:00	西門	19.9
7:00	西門	19.8
8:00	西門	19.9
9:00	西門	19.8
10:00	西門	19.7
11:00	西門	19.8
12:00	西門	19.7
13:00	西門	19.8
14:00	西門	19.8
15:00	西門	19.8
16:00	西門	19.6
17:00	西門	19.6
18:00	西門	19.6
19:00	西門	19.4
20:00	西門	19.3
21:00	西門	19.3
22:00	西門	19.2
23:00	西門	19.2
5/4		
0:00	西門	19.3
1:00	西門	19.1
2:00	西門	19.1
3:00	西門	19.1
4:00	西門	19.0
5:00	西門	19.1
6:00	西門	19.1
7:00	西門	19.1
8:00	西門	19.1
9:00	西門	19.1
10:00	西門	19.3
11:00	西門	19.3
12:00	西門	19.1
13:00	西門	19.3
14:00	西門	19.1
15:00	西門	19.1
16:00	西門	19.1
17:00	西門	19.1
18:00	西門	18.7
19:00	西門	18.6
20:00	西門	18.6
21:00	西門	18.6
22:00	西門	18.5
23:00	西門	18.5
5/5		
0:00	西門	18.9
1:00	西門	19.0
2:00	西門	19.0
3:00	西門	18.8
4:00	西門	18.7
5:00	西門	18.7
6:00	西門	18.7
7:00	西門	18.7
8:00	西門	18.8
9:00	西門	18.7
10:00	西門	18.6
11:00	西門	18.5
12:00	西門	18.6
13:00	西門	18.7
14:00	西門	18.7
15:00	西門	18.6
16:00	西門	18.5
17:00	西門	18.6
18:00	西門	18.7
19:00	西門	18.6
20:00	西門	18.6
21:00	西門	18.6
22:00	西門	18.5
23:00	西門	18.5
5/6		
0:00	西門	18.8
1:00	西門	18.8
2:00	西門	18.8
3:00	西門	18.7
4:00	西門	18.7
5:00	西門	18.7
6:00	西門	18.7
7:00	西門	18.7
8:00	西門	18.8
9:00	西門	18.7
10:00	西門	18.6
11:00	西門	18.5
12:00	西門	18.6
13:00	西門	18.7
14:00	西門	18.7
15:00	西門	18.6
16:00	西門	18.5
17:00	西門	18.6
18:00	西門	18.7
19:00	西門	18.6
20:00	西門	18.6
21:00	西門	18.6
22:00	西門	18.5
23:00	西門	18.5
5/7		
0:00	西門	18.4
1:00	西門	18.5
2:00	西門	18.5
3:00	西門	18.4
4:00	西門	18.5
5:00	西門	18.4
6:00	西門	18.4
7:00	西門	18.4
8:00	西門	18.5
9:00	西門	18.5
10:00	西門	18.4
11:00	西門	18.4
12:00	西門	18.6
13:00	西門	18.4
14:00	西門	18.5
15:00	西門	18.5
16:00	西門	18.4
17:00	西門	18.5
18:00	西門	18.4
19:00	西門	18.4
20:00	西門	18.4
21:00	西門	18.4
22:00	西門	18.4
23:00	西門	18.4
5/8		
0:00	西門	18.4
1:00	西門	18.3
2:00	西門	18.3

	場所	線量率 (単位: μ SV/h)
5/5		
14:00	西門	18.9
15:00	西門	18.9
16:00	西門	18.9
17:00	西門	18.9
18:00	西門	18.9
19:00	西門	18.8
20:00	西門	18.8
21:00	西門	18.8
22:00	西門	18.8
23:00	西門	18.8
5/6		
0:00	西門	18.8
1:00	西門	18.8
2:00	西門	18.8
3:00	西門	18.7
4:00	西門	18.7
5:00	西門	18.7
6:00	西門	18.7
7:00	西門	18.7
8:00	西門	18.8
9:00	西門	18.7
10:00	西門	18.6
11:00	西門	18.5
12:00	西門	18.6
13:00	西門	18.7
14:00	西門	18.7
15:00	西門	18.6
16:00	西門	18.5
17:00	西門	18.6
18:00	西門	18.7
19:00	西門	18.6
20:00	西門	18.6
21:00	西門	18.6
22:00	西門	18.4
23:00	西門	18.4
5/7		
0:00	西門	18.4
1:00	西門	18.5
2:00	西門	18.5
3:00	西門	18.4
4:00	西門	18.5
5:00	西門	18.4
6:00	西門	18.4
7:00	西門	18.4
8:00	西門	18.5
9:00	西門	18.5
10:00	西門	18.4
11:00	西門	18.4
12:00	西門	18.6
13:00	西門	18.4
14:00	西門	18.5
15:00	西門	18.5
16:00	西門	18.4
17:00	西門	18.5
18:00	西門	18.5
19:00	西門	18.4
20:00	西門	18.4
21:00	西門	18.4
22:00	西門	18.4
23:00	西門	18.4
5/8		
0:00	西門	18.4
1:00	西門	18.3
2:00	西門	18.3

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(モニタリングカーブ)

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
5/8		
3:00	西門	18.3
4:00	西門	18.3
5:00	西門	18.3
6:00	西門	18.3
7:00	西門	18.3
8:00	西門	18.3
9:00	西門	18.4
10:00	西門	18.4
11:00	西門	18.3
12:00	西門	18.3
13:00	西門	18.2
14:00	西門	18.3
15:00	西門	18.3
16:00	西門	18.5
17:00	西門	18.2
18:00	西門	18.3
19:00	西門	18.2
20:00	西門	18.2
21:00	西門	18.2
22:00	西門	18.1
23:00	西門	18.1
5/9		
0:00	西門	18.1
1:00	西門	18.1
2:00	西門	18.1
3:00	西門	18.1
4:00	西門	18.1
5:00	西門	18.0
6:00	西門	18.1
7:00	西門	17.9
8:00	西門	17.9
9:00	西門	17.9
10:00	西門	18.0
11:00	西門	17.9
12:00	西門	18.0
13:00	西門	18.0
14:00	西門	18.0
15:00	西門	18.0
16:00	西門	18.0
17:00	西門	18.0
18:00	西門	17.9
19:00	西門	17.9
20:00	西門	17.9
21:00	西門	18.0
22:00	西門	18.0
23:00	西門	17.9
5/10		
0:00	西門	17.9
1:00	西門	17.9
2:00	西門	17.9
3:00	西門	18.0
4:00	西門	17.9
5:00	西門	18.0
6:00	西門	17.6
7:00	西門	17.6
8:00	西門	17.8
9:00	西門	17.7
10:00	西門	17.7
11:00	西門	17.7
12:00	西門	17.8
13:00	西門	17.8
14:00	西門	17.8
15:00	西門	17.9
16:00	西門	17.8

	場所	線量率 (単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)
17:00	西門	17.7
18:00	西門	17.6
5/11		
0:00	西門	17.6
6:00	西門	17.6
12:00	西門	17.4
18:00	西門	17.5
5/12		
0:00	西門	17.1
6:00	西門	17.1
12:00	西門	17.1

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
3/24			
9:00	2.710	276	126.0
9:30	2.830	272	126.0
10:00	3.410	271	123.0
10:30	3.390	271	124.0
11:00	3.710	271	122.0
11:20	3.520	270	122.0
11:40	3.440	269	123.0
12:00	3.640	268	121.0
12:20	3.930	270	120.0
12:40	3.700	269	121.0
13:00	3.990	269	120.0
13:20	3.960	268	120.0
13:40	3.820	269	118.0
14:00	3.600	266	121.0
14:20	3.480	268	119.0
14:40	3.320	267	117.0
15:00	3.180	266	119.0
15:20	3.080	262	119.0
15:40	2.990	265	119.0
16:00	2.830	262	120.0
16:20	2.720	262	117.0
16:40	2.630	263	117.0
17:00	2.510	258	117.0
17:20	2.420	261	118.0
17:40	2.350	257	118.0
18:00	2.290	258	119.0
18:30	2.190	261	119.0
19:00	2.110	258	118.0
19:30	2.040	257	119.0
20:00	1.980	256	119.0
20:30	1.930	258	120.0
21:00	1.880	255	120.0
21:30	1.850	255	120.0
22:00	1.820	257	119.0
22:30	1.780	257	117.0
23:00	1.760	254	117.0
23:30	1.740	255	121.0
3/25			
0:00	1.720	252	119.0
0:30	1.710	253	118.0
1:00	1.680	252	118.0
1:30	1.670	252	119.0
2:00	1.660	252	120.0
2:30	1.660	252	120.0
3:00	1.640	250	118.0
3:30	1.630	251	115.0
4:00	1.620	249	119.0
4:30	1.610	252	117.0
5:00	1.610	248	116.0
5:30	1.600	249	119.0
6:00	1.600	248	118.0
6:30	1.590	248	117.0
7:00	1.580	249	116.0
7:30	1.580	250	117.0
8:00	1.570	249	115.0
8:30	1.560	250	116.0

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
9:00	1.530	251	115.0
9:30	1.520	247	115.0
10:00	1.510	267	115.0
10:30	1.510	528	128.0
11:00	1.590	334	263.0
11:30	1.570	320	235.0
12:00	1.730	310	202.0
12:30	1.720	298	191.0
13:00	1.920	289	173.0
13:30	2.460	280	162.0
14:00	2.060	273	158.0
14:30	1.950	267	149.0
15:00	1.920	266	145.0
15:30	1.820	261	142.0
16:00	1.790	257	134.0
16:30	1.810	256	132.0
17:00	1.710	252	159.0
17:30	1.680	249	170.0
18:00	1.660	247	193.0
18:30	1.620	317	153.0
19:00	1.600	324	145.0
19:30	1.590	272	142.0
20:00	1.570	309	139.0
20:30	1.550	289	144.0
21:00	1.510	282	134.0
21:30	1.500	254	127.0
22:00	1.490	249	125.0
22:30	1.480	244	123.0
23:00	1.480	243	119.0
23:30	1.470	238	116.0
3/26			
0:00	1.460	247	117.0
0:30	1.460	238	117.0
1:00	1.450	235	114.0
1:30	1.440	235	115.0
2:00	1.440	233	114.0
2:30	1.420	230	110.0
3:00	1.390	224	109.0
3:30	1.370	221	108.0
4:00	1.370	219	107.0
4:30	1.360	217	105.0
5:00	1.360	218	105.0
5:30	1.370	217	105.0
6:00	1.370	221	108.0
6:30	1.380	221	105.0
7:00	1.370	219	106.0
7:30	1.380	219	106.0
8:00	1.380	220	107.0
8:30	1.370	221	106.0
9:00	1.370	221	105.0
9:30	1.360	222	104.0
10:00	1.350	221	103.0
10:30	1.350	222	欠測
11:00	1.340	221	欠測
11:30	1.350	220	欠測
12:00	1.330	221	欠測
12:30	1.340	222	欠測

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
13:00	1.340	220	欠測
13:30	1.330	221	欠測
14:00	1.320	222	欠測
14:30	1.320	220	欠測
15:00	1.310	217	欠測
15:30	1.300	216	98.7
16:00	1.300	216	98.0
16:30	1.300	217	98.0
17:00	1.290	216	100.0
17:30	1.300	215	98.0
18:00	1.290	215	100.0
18:30	1.300	214	99.0
19:00	1.310	214	98.0
19:30	1.300	213	100.0
20:00	1.310	212	101.0
20:30	1.310	212	100.0
21:00	1.320	212	101.0
21:30	1.320	213	98.3
22:00	1.310	211	100.0
22:30	1.320	211	101.0
23:00	1.320	213	99.5
23:30	1.310	212	98.6
3/27			
0:00	1.310	210	102.0
0:30	1.320	214	99.5
1:00	1.310	210	101.0
1:30	1.310	210	101.0
2:00	1.310	210	98.3
2:30	1.310	211	99.9
3:00	1.300	209	100.0
3:30	1.300	212	100.0
4:00	1.300	208	99.8
4:30	1.310	208	99.2
5:00	1.300	211	98.0
5:30	1.290	208	98.4
6:00	1.290	209	98.9
6:30	1.280	210	97.8
7:00	1.290	200	98.6
7:30	1.280	211	98.4
8:00	1.280	208	97.5
8:30	1.260	208	97.9
9:00	1.250	208	96.1
9:30	1.240	209	95.2
10:00	1.230	209	95.7
10:30	1.230	206	96.5
11:00	1.230	209	94.1
11:30	1.100	207	94.6
12:00	1.210	205	94.0
12:30	1.200	207	94.8
13:00	1.200	204	93.0
13:30	1.190	203	92.0
14:00	1.190	206	90.8
14:30	1.190	201	91.0
15:00	1.190	203	92.0
15:30	1.190	203	92.9
16:00	1.190	202	90.0
16:30	1.190	201	90.3

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
17:00	1.190	201	90.5
17:30	1.190	201	90.6
18:00	1.190	201	92.2
18:30	1.190	199	91.0
19:00	1.200	198	92.2
19:30	1.200	197	92.6
20:00	1.200	198	92.9
20:30	1.200	198	92.6
21:00	1.200	196	93.0
21:30	1.210	199	92.0
22:00	1.210	195	93.0
22:30	1.210	197	92.0
23:00	1.200	195	92.0
23:30	1.200	196	92.0
3/28			
0:00	1.200	195	91.0
0:30	1.210	198	93.8
1:00	1.210	198	93.1
1:30	1.200	194	93.0
2:00	1.200	197	91.9
2:30	1.200	197	93.5
3:00	1.200	195	93.3
3:30	1.190	195	91.9
4:00	1.190	195	92.2
4:30	1.190	195	93.1
5:00	1.190	194	91.0
5:30	1.190	194	91.0
6:00	1.180	193	94.0
6:30	1.180	195	91.6
7:00	1.180	196	89.5
7:30	1.180	194	91.5
8:00	1.170	193	90.5
8:30	1.160	194	89.3
9:00	1.170	216	102.0
9:30	1.190	197	98.9
10:00	1.240	197	91.0
10:30	1.240	197	91.1
11:00	1.290	194	92.7
11:30	1.300	195	89.7
12:00	1.300	195	88.7
12:30	1.310	192	87.1
13:00	1.290	192	87.0
13:30	1.250	191	86.9
14:00	1.250	188	87.2
14:30	1.280	191	86.9
15:00	1.260	191	85.4
15:30	1.290	188	85.4
16:00	1.280	188	84.1
16:30	1.300	186	85.5
17:00	1.240	188	84.6
17:30	1.230	189	83.7
18:00	1.210	186	82.4
18:30	1.230	185	83.9
19:00	1.190	183	84.0
19:30	1.180	184	85.0
20:00	1.180	183	84.4
20:30	1.170	185	85.0

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
21:00	1.170	183	85.4
21:30	1.160	182	84.7
22:00	1.160	182	85.4
22:30	1.160	181	85.5
23:00	1.150	180	85.5
23:30	1.150	181	83.7
3/29			
0:00	1.150	181	85.4
0:30	1.140	182	85.5
1:00	1.150	180	85.4
1:30	1.150	182	85.0
2:00	1.150	180	83.7
2:30	1.140	182	85.4
3:00	1.130	182	85.0
3:30	1.130	180	85.3
4:00	1.140	181	85.2
4:30	1.200	201	119.0
5:00	1.200	236	152.0
5:30	1.190	191	96.8
6:00	1.160	186	96.1
6:30	1.130	183	88.1
7:00	1.190	183	85.5
7:30	1.300	181	86.7
8:00	1.250	181	101.0
8:30	1.160	180	99.5
9:00	1.190	180	101.0
9:30	1.230	180	96.0
10:00	1.260	182	92.9
10:30	1.200	180	94.5
11:00	1.190	179	90.6
11:30	1.270	180	89.3
12:00	1.170	177	86.0
12:30	1.150	178	85.6
13:00	1.130	177	84.0
13:30	1.120	178	84.8
14:00	1.130	177	82.6
14:30	1.220	175	82.8
15:00	1.220	175	82.8
15:30	1.210	175	98.8
16:00	1.180	174	82.4
16:30	1.130	194	90.3
17:00	1.160	175	83.9
17:30	1.170	176	83.0
18:00	1.160	173	84.0
18:30	1.110	177	85.0
19:00	1.110	172	82.2
19:30	1.110	171	81.0
20:00	1.100	171	81.5
20:30	1.110	169	82.0
21:00	1.100	169	82.6
21:30	1.100	169	81.3
22:00	1.100	170	81.0
22:30	1.100	168	82.0
23:00	1.100	169	82.0
23:30	1.110	168	82.0
3/30			
0:00	1.090	168	80.1

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
0:30	1.100	167	82.2
1:00	1.100	168	82.3
1:30	1.090	166	81.2
2:00	1.090	167	81.1
2:30	1.080	167	80.3
3:00	1.080	166	79.6
3:30	1.080	169	80.0
4:00	1.080	165	82.4
4:30	1.080	167	80.7
5:00	1.080	166	80.1
5:30	1.080	167	80.7
6:00	1.080	163	80.1
6:30	1.070	166	78.3
7:00	1.070	165	78.8
7:30	1.070	167	78.6
8:00	1.060	166	79.1
8:30	1.060	165	79.1
9:00	1.050	169	78.2
9:30	1.040	187	78.5
10:00	1.030	188	79.5
10:30	1.030	172	82.7
11:00	1.050	164	79.0
11:30	1.050	163	76.5
12:00	1.050	167	76.5
12:30	1.050	168	73.5
13:00	1.040	165	76.6
13:30	1.050	165	73.9
14:00	1.050	164	75.8
14:30	1.040	163	75.8
15:00	1.050	163	74.7
15:30	1.030	162	73.4
16:00	1.010	162	75.6
16:30	1.020	163	73.7
17:00	1.020	159	72.9
17:30	1.030	160	74.2
18:00	1.060	159	73.7
18:30	1.060	159	74.2
19:00	1.050	158	74.9
19:30	1.050	156	75.1
20:00	1.010	157	74.7
20:30	1.000	155	73.8
21:00	1.000	156	71.8
21:30	1.000	154	73.0
22:00	1.000	153	73.2
22:30	0.990	153	72.7
23:00	0.990	157	72.8
23:30	0.990	151	73.4
3/31			
0:00	0.990	154	71.5
0:30	1.000	152	73.6
1:00	0.990	154	72.2
1:30	0.990	152	71.9
2:00	1.000	152	71.3
2:30	0.990	153	72.5
3:00	0.990	152	71.9
3:30	0.990	151	70.5
4:00	0.990	152	70.9

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
4:30	0.990	152	71.2
5:00	0.990	150	71.2
5:30	0.980	151	70.9
6:00	0.990	152	72.0
6:30	0.980	152	71.8
7:00	0.990	150	72.9
7:30	0.980	150	71.4
8:00	0.980	150	72.1
8:30	0.980	150	69.6
9:00	0.970	149	71.0
9:30	0.970	149	72.9
10:00	0.970	151	70.0
10:30	0.960	160	70.1
11:00	0.960	158	72.4
11:30	0.950	159	72.5
12:00	0.950	155	70.3
12:30	0.940	155	70.8
13:00	0.940	162	68.8
13:30	0.940	157	72.0
14:00	0.940	157	69.3
14:30	0.930	153	69.4
15:00	0.930	150	69.7
15:30	0.930	151	69.6
16:00	0.950	154	82.8
16:30	0.930	164	71.5
17:00	0.930	154	70.0
17:30	0.930	150	69.4
18:00	0.930	151	68.3
18:30	0.930	149	70.1
19:00	0.940	148	67.8
19:30	0.940	148	68.4
20:00	0.940	148	70.9
20:30	0.940	148	70.6
21:00	0.940	148	69.9
21:30	0.940	148	70.5
22:00	0.940	148	69.6
22:30	0.940	146	72.1
23:00	0.940	148	69.9
23:30	0.940	145	69.9
4/1			
0:00	0.940	145	69.3
0:30	0.940	145	68.9
1:00	0.940	145	68.6
1:30	0.940	145	68.7
2:00	0.940	146	68.8
2:30	0.940	146	68.7
3:00	0.940	145	68.0
3:30	0.940	146	68.3
4:00	0.940	145	70.0
4:30	0.940	145	68.4
5:00	0.930	144	68.8
5:30	0.930	144	69.0
6:00	0.930	146	69.9
6:30	0.930	146	69.0
7:00	0.930	145	68.8
7:30	0.930	143	68.2
8:00	0.930	145	68.5

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
8:30	0.920	145	76.6
9:00	0.910	150	70.8
9:30	0.910	148	71.9
10:00	0.910	146	67.2
10:30	0.920	145	67.2
11:00	0.910	145	66.7
11:30	0.910	146	67.5
12:00	0.890	145	67.4
12:30	0.900	147	65.2
13:00	0.900	145	65.8
13:30	0.900	145	65.5
14:00	0.910	143	65.2
14:30	0.900	144	64.0
15:00	0.910	144	64.5
15:30	0.900	143	64.6
16:00	0.900	142	63.0
16:30	0.890	142	63.8
17:00	0.900	142	63.3
17:30	0.890	138	63.6
18:00	0.890	141	63.9
18:30	0.890	141	62.3
19:00	0.890	141	63.8
19:30	0.900	140	64.3
20:00	0.890	139	64.7
20:30	0.890	137	63.9
21:00	0.900	138	63.5
21:30	0.900	138	63.8
22:00	0.890	138	63.1
22:30	0.900	139	64.2
23:00	0.900	137	64.2
23:30	0.900	137	64.1
4/2			
0:00	0.890	138	64.1
0:30	0.900	137	64.1
1:00	0.890	138	64.0
1:30	0.890	137	64.1
2:00	0.890	137	63.4
2:30	0.880	136	63.5
3:00	0.880	138	63.2
3:30	0.890	137	63.2
4:00	0.890	136	63.3
4:30	0.890	138	63.4
5:00	0.890	136	63.1
5:30	0.890	135	62.9
6:00	0.880	136	63.2
6:30	0.880	135	62.9
7:00	0.880	135	62.9
7:30	0.880	135	62.7
8:00	0.880	137	62.4
8:30	0.870	133	62.4
9:00	0.870	135	62.1
9:30	0.870	133	61.7
10:00	0.860	132	61.5
10:30	0.860	136	61.4
11:00	0.860	134	61.4
11:30	0.860	134	61.0
12:00	0.850	133	60.7

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
12:30	0.850	133	60.4
13:00	0.840	132	60.4
13:30	0.840	132	60.0
14:00	0.840	132	59.9
14:30	0.840	131	59.7
15:00	0.830	131	59.2
15:30	0.830	131	59.1
16:00	0.830	131	59.0
16:30	0.830	131	59.1
17:00	0.820	131	58.9
17:30	0.830	130	59.0
18:00	0.830	130	59.0
18:30	0.830	129	59.2
19:00	0.830	129	59.1
19:30	0.840	128	59.2
20:00	0.840	129	59.5
20:30	0.840	131	59.6
21:00	0.840	129	59.5
21:30	0.840	129	59.8
22:00	0.840	129	59.8
22:30	0.840	128	59.6
23:00	0.840	129	59.8
23:30	0.840	127	60.0
4/3			
0:00	0.840	128	59.9
0:30	0.842	128	59.5
1:00	0.844	127	59.8
1:30	0.842	128	59.5
2:00	0.839	127	59.7
2:30	0.838	127	59.8
3:00	0.838	128	59.6
3:30	0.838	127	59.5
4:00	0.837	126	59.3
4:30	0.836	127	59.8
5:00	0.841	127	59.5
5:30	0.840	125	59.3
6:00	0.835	125	59.4
6:30	0.837	126	59.6
7:00	0.837	127	59.5
7:30	0.838	128	59.0
8:00	0.833	128	59.4
8:30	0.831	126	59.1
9:00	0.829	127	58.7
9:30	0.824	128	58.9
10:00	0.818	127	58.1
10:30	0.814	128	58.0
11:00	0.809	127	57.9
11:30	0.802	124	57.2
12:00	0.800	126	56.9
12:30	0.795	125	56.4
13:00	0.793	126	56.0
13:30	0.788	126	55.9
14:00	0.786	125	55.9
14:30	0.783	125	55.7
15:00	0.782	124	55.4
15:30	0.781	124	55.4
16:00	0.777	125	55.1

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
16:30	0.779	125	54.8
17:00	0.777	124	54.7
17:30	0.779	122	54.5
18:00	0.777	124	54.5
18:30	0.780	121	54.6
19:00	0.785	121	55.1
19:30	0.792	123	55.1
20:00	0.796	121	55.4
20:30	0.792	121	55.8
21:00	0.796	120	55.9
21:30	0.798	120	56.0
22:00	0.801	121	56.1
22:30	0.803	121	56.2
23:00	0.804	120	56.4
23:30	0.804	121	56.3
4/4			
0:00	0.808	121	56.5
0:30	0.808	121	56.4
1:00	0.807	119	56.5
1:30	0.806	120	56.4
2:00	0.851	121	56.7
2:30	0.808	120	56.5
3:00	0.806	121	56.3
3:30	0.808	120	56.4
4:00	0.808	123	56.5
4:30	0.805	121	56.4
5:00	0.805	122	56.5
5:30	0.810	120	56.4
6:00	0.805	122	56.3
6:30	0.806	120	56.0
7:00	0.803	121	56.0
7:30	0.798	121	56.1
8:00	0.790	121	56.2
8:30	0.785	122	55.5
9:00	0.781	121	55.0
9:30	0.774	121	54.7
10:00	0.773	121	54.2
10:30	0.770	欠測	54.0
11:00	0.760	欠測	54.0
11:30	0.760	欠測	53.0
12:00	0.760	欠測	53.6
12:30	0.760	欠測	53.0
13:00	0.759	欠測	53.2
13:30	0.076	欠測	53.1
14:00	0.752	欠測	53.4
14:30	0.751	欠測	52.9
15:00	0.750	欠測	53.2
15:30	0.752	欠測	52.8
16:00	0.753	117	52.9
16:30	0.752	118	52.2
17:00	0.752	118	52.2
17:30	0.749	116	51.8
18:00	0.750	118	52.0
18:30	0.751	116	52.2
19:00	0.756	116	52.4
19:30	0.759	117	52.5
20:00	0.756	117	52.5

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
20:30	0.766	116	52.9
21:00	0.762	115	53.1
21:30	0.768	114	52.9
22:00	0.772	116	52.5
22:30	0.768	116	53.1
23:00	0.773	116	53.2
23:30	0.770	115	53.3
4/5			
0:00	0.775	117	53.3
0:30	0.775	116	53.5
1:00	0.773	116	53.3
1:30	0.774	117	53.5
2:00	0.774	114	53.4
2:30	0.772	116	53.3
3:00	0.772	117	53.2
3:30	0.775	欠測	53.1
4:00	0.772	117	53.2
4:30	0.773	117	53.3
5:00	0.772	117	53.2
5:30	0.771	115	52.8
6:00	0.772	114	52.9
6:30	0.771	114	53.0
7:00	0.770	115	52.8
7:30	0.765	115	52.8
8:00	0.758	116	52.9
8:30	0.753	117	52.2
9:00	0.751	114	52.6
9:30	0.740	115	51.9
10:00	0.741	113	51.3
10:30	0.735	115	50.9
11:00	0.735	117	50.6
11:30	0.734	116	50.0
12:00	0.733	114	49.9
12:30	0.729	115	50.0
13:00	0.728	114	49.5
13:30	0.725	113	49.1
14:00	0.726	113	49.1
14:30	0.724	114	49.0
15:00	0.723	112	48.9
15:30	0.720	112	48.7
16:00	0.722	114	48.3
16:30	0.722	114	48.2
17:00	0.720	113	48.4
17:30	0.719	112	47.8
18:00	0.717	112	47.8
18:30	0.720	112	48.1
19:00	0.721	110	48.1
19:30	0.723	108	48.3
20:00	0.728	108	48.7
20:30	0.732	107	48.8
21:00	0.732	107	49.0
21:30	0.733	109	49.2
22:00	0.738	110	49.1
22:30	0.737	110	49.4
23:00	0.739	110	49.5
23:30	0.735	109	49.2

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
4/6			
0:00	0.737	107	49.4
0:30	0.737	109	49.4
1:00	0.739	107	49.7
1:30	0.735	108	49.8
2:00	0.738	109	49.4
2:30	0.741	109	49.4
3:00	0.739	107	49.6
3:30	0.741	107	49.3
4:00	0.742	108	49.6
4:30	0.742	108	49.6
5:00	0.736	108	49.3
5:30	0.740	108	49.5
6:00	0.740	108	49.3
6:30	0.739	107	49.4
7:00	0.735	108	49.4
7:30	0.733	108	49.6
8:00	0.731	114	52.3
8:30	0.718	109	50.9
9:00	0.712	110	52.2
9:30	0.714	109	49.0
10:00	0.707	108	48.7
10:30	0.704	欠測	48.4
11:00	0.703	欠測	48.1
11:30	0.701	欠測	47.7
12:00	0.698	欠測	47.7
12:30	0.695	欠測	47.7
13:00	0.696	欠測	47.0
13:30	0.696	欠測	47.0
14:00	0.695	欠測	47.0
14:30	0.695	欠測	46.8
15:00	0.693	欠測	46.7
15:30	0.697	欠測	46.5
16:00	0.696	欠測	46.3
16:30	0.697	欠測	46.2
17:00	0.690	欠測	46.0
17:30	0.696	欠測	45.9
18:00	0.696	欠測	45.9
18:30	0.691	欠測	46.0
19:00	0.697	欠測	45.8
19:30	0.701	欠測	45.8
20:00	0.702	欠測	46.4
20:30	0.703	欠測	46.3
21:00	0.703	欠測	46.5
21:30	0.705	欠測	46.0
22:00	0.710	欠測	46.2
22:30	0.707	欠測	46.5
23:00	0.713	欠測	46.2
23:30	0.709	欠測	46.5

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
4/7			
0:00	0.713	欠測	46.6
0:30	0.716	欠測	46.7
1:00	0.709	欠測	48.0
1:30	0.712	欠測	46.8
2:00	0.710	欠測	46.7
2:30	0.709	欠測	46.6
3:00	0.712	欠測	46.8
3:30	0.708	欠測	46.9
4:00	0.708	欠測	47.0
4:30	0.712	欠測	47.9
5:00	0.711	欠測	48.0
5:30	0.708	欠測	46.4
6:00	0.709	欠測	46.5
6:30	0.708	欠測	46.7
7:00	0.706	欠測	46.4
7:30	0.709	欠測	46.2
8:00	0.710	欠測	46.4
8:30	0.706	欠測	45.8
9:00	0.700	欠測	45.8
9:30	0.698	欠測	45.3
10:00	0.692	欠測	45.3
10:30	0.689	欠測	44.8
11:00	0.685	欠測	44.7
11:30	0.684	欠測	44.3
12:00	0.679	欠測	44.2
12:30	0.672	欠測	43.8
13:00	0.677	欠測	43.8
13:30	0.679	欠測	43.5
14:00	0.677	欠測	43.7
14:30	0.673	欠測	43.4
15:00	0.671	欠測	43.0
15:30	0.667	欠測	42.9
16:00	0.671	欠測	43.0
16:30	0.668	欠測	42.7
17:00	0.665	101	42.6
17:30	0.667	98	42.6
18:00	0.669	99	42.3
18:30	0.668	100	42.8
19:00	0.676	101	42.8
19:30	0.675	98	42.7
20:00	0.674	98	42.6
20:30	0.678	100	43.3
21:00	0.679	100	43.2
21:30	0.680	99	43.0
22:00	0.684	98	43.0
22:30	0.683	99	43.2
23:00	0.685	99	43.3
23:30	0.681	98	43.2
4/8			
0:00	0.681	99	43.3
0:30	0.683	97	43.5
1:00	0.685	97	43.4
1:30	0.684	98	43.1
2:00	0.675	97	43.1
2:30	0.682	98	43.4
3:00	0.679	97	43.2

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
3:30	0.679	97	43.2
4:00	0.675	95	43.1
4:30	0.676	97	43.1
5:00	0.676	97	42.8
5:30	0.677	96	43.0
6:00	0.677	97	42.9
6:30	0.676	97	43
7:00	0.676	96	43
7:30	0.676	97	43
8:00	0.672	98	43
8:30	0.673	97	43
9:00	0.669	96	42
9:30	0.667	97	42
10:00	0.664	95	42
10:30	0.660	95	42
11:00	0.657	96	41
11:30	0.654	95	41
12:00	0.650	95	41
12:30	0.651	96	40
13:00	0.649	98	41
13:30	0.647	95	40
14:00	0.648	96	40
14:30	0.648	95	40
15:00	0.645	94	40
15:30	0.648	96	40
16:00	0.648	95	40
16:30	0.647	95	40
17:00	0.649	95	40
17:30	0.648	95	40
18:00	0.650	94	40
18:30	0.648	92	40
19:00	0.650	94	40
19:30	0.650	93	40
20:00	0.648	94	40
20:30	0.647	94	40
21:00	0.648	93	40
21:30	0.645	92	40
22:00	0.647	92	41
22:30	0.648	92	40
23:00	0.651	92	40
23:30	0.649	92	41
4/9			
0:00	0.651	92	40
0:30	0.651	91	40
1:00	0.651	90	40
1:30	0.654	92	40
2:00	0.651	92	41
2:30	0.652	92	41
3:00	0.655	92	41
3:30	0.655	91	41
4:00	0.653	91	41
4:30	0.654	91	41
5:00	0.655	91	41
5:30	0.651	91	40
6:00	0.650	91	40
6:30	0.649	91	40
7:00	0.643	91	40

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
7:30	0.643	89	40
8:00	0.644	90	40
8:30	0.637	89	39
9:00	0.630	88	39
9:30	0.627	89	39
10:00	0.627	87	39
10:30	0.626	88	39
11:00	0.626	88	39
11:30	0.625	87	38
12:00	0.627	87	39
12:30	0.625	89	39
13:00	0.622	88	39
13:30	0.623	87	38
14:00	0.621	88	38
14:30	0.614	86	38
15:00	0.616	86	38
15:30	0.622	88	39
16:00	0.623	87	38
16:30	0.621	88	38
17:00	0.614	86	38
17:30	0.616	86	38
18:00	0.618	87	38
18:30	0.618	87	38
19:00	0.623	87	38
19:30	0.620	87	38
20:00	0.625	87	38
20:30	0.625	86	38
21:00	0.623	87	38
21:30	0.623	86	38
22:00	0.622	86	38
22:30	0.621	86	38
23:00	0.620	86	38
23:30	0.621	86	38
4/10			
0:00	0.620	87	37
0:30	0.620	86	38
1:00	0.623	86	38
1:30	0.622	86	37
2:00	0.623	86	37
2:30	0.621	86	37
3:00	0.621	86	37
3:30	0.618	87	37
4:00	0.622	85	37
4:30	0.621	86	37
5:00	0.619	86	37
5:30	0.619	85	37
6:00	0.622	87	38
6:30	0.622	86	37
7:00	0.621	86	37
7:30	0.621	85	37
8:00	0.617	86	37
8:30	0.615	86	37
9:00	0.611	85	37
9:30	0.610	85	37
10:00	0.607	85	37
10:30	0.609	85	37
11:00	0.602	86	36

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
11:30	0.605	86	37
12:00	0.602	88	35
12:30	0.601	86	36
13:00	0.602	84	36
13:30	0.601	86	36
14:00	0.602	84	36
14:30	0.598	87	36
15:00	0.598	87	36
15:30	0.598	85	36
16:00	0.598	86	35
16:30	0.597	86	35
17:00	0.598	86	35
17:30	0.601	85	35
18:00	0.598	86	35
18:30	0.601	85	35
19:00	0.604	84	35
19:30	0.605	84	36
20:00	0.606	83	36
20:30	0.611	83	36
21:00	0.610	85	36
21:30	0.611	85	36
22:00	0.611	84	36
22:30	0.612	83	36
23:00	0.612	82	36
23:30	0.612	84	36
4/11			
0:00	0.612	84	36
0:30	0.614	83	36
1:00	0.613	83	35
1:30	0.612	83	35
2:00	0.612	83	36
2:30	0.610	83	36
3:00	0.614	83	36
3:30	0.610	82	36
4:00	0.610	83	36
4:30	0.611	82	36
5:00	0.610	83	36
5:30	0.610	82	36
6:00	0.609	83	36
6:30	0.608	82	36
7:00	0.609	83	36
7:30	0.609	84	35
8:00	0.610	84	37
8:30	0.603	82	36
9:00	0.603	83	36
9:30	0.596	84	35
10:00	0.594	82	35
10:30	0.594	85	35
11:00	0.591	84	35
11:30	0.592	82	35
12:00	0.584	82	35
12:30	0.585	83	34
13:00	0.583	82	34
13:30	0.583	81	34
14:00	0.586	81	34
14:30	0.584	82	34
15:00	0.588	80	35

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
15:30	0.574	80	33
16:00	0.571	79	33
16:30	0.567	79	33
17:00	0.569	79	33
17:30	0.577	79	33
18:00	0.571	78	33
18:30	0.565	78	33
19:00	0.568	78	33
19:30	0.572	78	33
20:00	0.573	78	33
20:30	0.570	78	33
21:00	0.577	78	33
21:30	0.575	78	33
22:00	0.577	78	34
22:30	0.579	79	34
23:00	0.579	79	34
23:30	0.580	79	34
4/12			
0:00	0.582	79	34
0:30	0.580	78	34
1:00	0.580	79	34
1:30	0.583	79	33
2:00	0.580	79	33
2:30	0.580	79	34
3:00	0.583	79	34
3:30	0.581	79	34
4:00	0.584	79	34
4:30	0.582	79	34
5:00	0.585	79	34
5:30	0.586	79	34
6:00	0.584	79	34
6:30	0.585	79	34
7:00	0.581	79	34
7:30	0.581	79	34
8:00	0.580	80	34
8:30	0.579	79	34
9:00	0.578	78	33
9:30	0.577	77	33
10:00	0.572	78	33
10:30	0.570	78	33
11:00	0.559	79	33
11:30	0.568	79	33
12:00	0.569	78	33
12:30	0.566	79	33
13:00	0.563	78	32
13:30	0.564	78	32
14:00	0.566	78	32
14:30	0.563	77	32
15:00	0.560	78	32
15:30	0.561	77	32
16:00	0.561	76	32
16:30	0.559	78	32
17:00	0.558	76	32
17:30	0.556	76	32
18:00	0.559	76	32
18:30	0.558	76	32
19:00	0.563	77	32

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
19:30	0.563	76	32
20:00	0.566	77	32
20:30	0.569	78	32
21:00	0.574	78	32
21:30	0.578	77	32
22:00	0.576	77	32
22:30	0.575	76	33
23:00	0.578	77	33
23:30	0.583	76	33
4/13			
0:00	0.580	77	33
0:30	0.578	76	33
1:00	0.580	78	33
1:30	0.583	78	33
2:00	0.577	76	33
2:30	0.582	76	33
3:00	0.580	76	33
3:30	0.581	76	33
4:00	0.581	76	33
4:30	0.580	76	33
5:00	0.583	76	33
5:30	0.581	77	33
6:00	0.580	76	33
6:30	0.578	76	33
7:00	0.577	76	33
7:30	0.577	76	32
8:00	0.573	76	32
8:30	0.571	78	32
9:00	0.566	75	32
9:30	0.563	74	32
10:00	0.560	77	32
10:30	0.558	76	31
11:00	0.558	75	31
11:30	0.553	74	31
12:00	0.552	76	31
12:30	0.551	75	31
13:00	0.547	77	31
13:30	0.548	75	30
14:00	0.543	76	30
14:30	0.544	76	30
15:00	0.546	76	30
15:30	0.543	76	30
16:00	0.543	76	29
16:30	0.540	75	30
17:00	0.538	75	30
17:30	0.540	74	30
18:00	0.538	73	30
18:30	0.539	74	30
19:00	0.542	76	30
19:30	0.545	73	30
20:00	0.546	74	30
20:30	0.548	72	30
21:00	0.549	73	30
21:30	0.552	72	30
22:00	0.553	74	31
22:30	0.554	72	30
23:00	0.556	74	31

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
23:30	0.554	72	31
4/14			
0:00	0.557	72	31
0:30	0.556	73	31
1:00	0.558	72	31
1:30	0.556	73	31
2:00	0.559	73	31
2:30	0.556	73	31
3:00	0.562	72	31
3:30	0.562	71	31
4:00	0.556	72	31
4:30	0.562	73	31
5:00	0.560	72	31
5:30	0.560	72	31
6:00	0.558	72	31
6:30	0.556	72	31
7:00	0.555	72	31
7:30	0.558	72	31
8:00	0.555	73	31
8:30	0.552	72	30
9:00	0.548	71	30
9:30	0.548	71	30
10:00	0.543	71	30
10:30	0.546	71	30
11:00	0.543	71	30
11:30	0.541	73	29
12:00	0.539	72	29
12:30	0.539	73	29
13:00	0.536	72	29
13:30	0.539	71	29
14:00	0.532	72	29
14:30	0.535	71	29
15:00	0.533	71	29
15:30	0.530	70	29
16:00	0.535	71	28
16:30	0.534	72	29
17:00	0.536	71	28
17:30	0.540	74	29
18:00	0.536	73	29
18:30	0.537	74	29
19:00	0.538	71	29
19:30	0.540	69	29
20:00	0.543	71	29
20:30	0.545	71	29
21:00	0.546	68	29
21:30	0.549	70	29
22:00	0.546	70	29
22:30	0.544	69	29
23:00	0.549	70	29
23:30	0.547	69	29
4/15			
0:00	0.554	71	29
0:30	0.552	70	29
1:00	0.550	70	30
1:30	0.550	72	30
2:00	0.549	70	29
2:30	0.550	71	29

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
3:00	0.549	72	30
3:30	0.549	70	30
4:00	0.553	68	30
4:30	0.552	70	30
5:00	0.551	69	30
5:30	0.552	67	30
6:00	0.550	69	30
6:30	0.549	71	30
7:00	0.552	70	30
7:30	0.549	70	31
8:00	0.545	72	30
8:30	0.542	72	30
9:00	0.538	70	30
9:30	0.539	69	29
10:00	0.533	68	29
10:30	0.531	70	29
11:00	0.530	69	29
11:30	0.530	70	29
12:00	0.525	71	29
12:30	0.526	70	29
13:00	0.525	71	28
13:30	0.525	69	28
14:00	0.523	67	28
14:30	0.526	69	28
15:00	0.525	70	28
15:30	0.522	70	28
16:00	0.520	69	28
16:30	0.524	71	28
17:00	0.520	68	28
17:30	0.521	71	28
18:00	0.522	69	28
18:30	0.528	67	28
19:00	0.525	70	28
19:30	0.529	69	28
20:00	0.525	67	28
20:30	0.529	68	28
21:00	0.532	68	28
21:30	0.535	68	28
22:00	0.532	67	28
22:30	0.535	67	28
23:00	0.534	67	28
23:30	0.535	67	28
4/16			
0:00	0.538	67	28
0:30	0.539	67	29
1:00	0.538	68	28
1:30	0.538	68	28
2:00	0.535	66	28
2:30	0.540	68	28
3:00	0.538	65	28
3:30	0.537	67	28
4:00	0.538	66	28
4:30	0.538	67	28
5:00	0.537	67	28
5:30	0.539	67	28
6:00	0.540	67	28
6:30	0.535	67	28

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
7:00	0.538	70	29
7:30	0.535	68	28
8:00	0.535	67	28
8:30	0.530	67	28
9:00	0.526	68	28
9:30	0.527	68	29
10:00	0.522	66	28
10:30	0.520	66	28
11:00	0.518	67	28
11:30	0.517	67	28
12:00	0.513	69	27
12:30	0.514	68	27
13:00	0.516	68	27
13:30	0.514	67	27
14:00	0.512	66	27
14:30	0.512	66	27
15:00	0.511	65	27
15:30	0.509	65	27
16:00	0.508	64	27
16:30	0.507	65	27
17:00	0.507	64	27
17:30	0.507	64	27
18:00	0.510	66	26
18:30	0.511	66	27
19:00	0.515	66	27
19:30	0.517	66	27
20:00	0.517	66	27
20:30	0.517	65	27
21:00	0.524	65	27
21:30	0.525	64	27
22:00	0.524	64	28
22:30	0.529	64	28
23:00	0.527	66	28
23:30	0.529	66	27
4/17			
0:00	0.529	65	28
0:30	0.533	65	28
1:00	0.530	64	28
1:30	0.531	64	28
2:00	0.529	64	28
2:30	0.528	64	28
3:00	0.531	64	28
3:30	0.531	64	28
4:00	0.530	63	28
4:30	0.533	66	28
5:00	0.532	65	28
5:30	0.532	64	28
6:00	0.531	64	28
6:30	0.532	65	28
7:00	0.529	65	28
7:30	0.532	66	28
8:00	0.530	66	28
8:30	0.527	66	27
9:00	0.524	67	27
9:30	0.523	66	27
10:00	0.515	65	27
10:30	0.515	65	27

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
11:00	0.518	65	27
11:30	0.514	66	27
12:00	0.510	66	27
12:30	0.507	67	26
13:00	0.508	67	26
13:30	0.509	66	26
14:00	0.511	65	26
14:30	0.511	66	26
15:00	0.509	65	26
15:30	0.509	64	26
16:00	0.507	66	27
16:30	0.509	66	26
17:00	0.510	65	26
17:30	0.508	64	26
18:00	0.510	65	26
18:30	0.512	64	26
19:00	0.514	64	26
19:30	0.519	64	26
20:00	0.519	65	26
20:30	0.521	64	26
21:00	0.522	63	27
21:30	0.522	64	26
22:00	0.522	64	27
22:30	0.524	63	27
23:00	0.527	64	27
23:30	0.525	63	26
4/18			
0:00	0.523	64	27
0:30	0.524	64	27
1:00	0.525	64	27
1:30	0.523	65	27
2:00	0.525	63	27
2:30	0.527	64	27
3:00	0.527	64	27
3:30	0.528	64	27
4:00	0.527	64	27
4:30	0.528	64	27
5:00	0.526	64	27
5:30	0.525	64	27
6:00	0.527	64	27
6:30	0.525	63	27
7:00	0.529	63	27
7:30	0.528	63	27
8:00	0.523	64	27
8:30	0.523	64	27
9:00	0.520	64	27
9:30	0.519	64	26
10:00	0.515	64	27
10:30	0.510	65	26
11:00	0.510	65	26
11:30	0.507	63	26
12:00	0.506	64	26
12:30	0.504	64	26
13:00	0.504	63	26
13:30	0.504	64	26
14:00	0.502	63	26
14:30	0.502	63	26

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
15:00	0.499	62	26
15:30	0.501	62	26
16:00	0.501	61	26
16:30	0.501	63	26
17:00	0.501	62	26
17:30	0.500	61	26
18:00	0.508	61	26
18:30	0.505	62	26
19:00	0.502	62	26
19:30	0.506	62	26
20:00	0.507	61	26
20:30	0.506	63	26
21:00	0.509	63	26
21:30	0.508	63	26
22:00	0.509	63	26
22:30	0.509	62	26
23:00	0.509	62	26
23:30	0.510	62	26
4/19			
0:00	0.510	61	26
0:30	0.512	62	26
1:00	0.511	63	26
1:30	0.512	63	26
2:00	0.513	63	26
2:30	0.510	62	26
3:00	0.511	61	26
3:30	0.510	62	26
4:00	0.511	62	26
4:30	0.511	63	26
5:00	0.511	62	26
5:30	0.512	64	26
6:00	0.510	63	26
6:30	0.512	62	26
7:00	0.510	63	25
7:30	0.506	63	26
8:00	0.510	61	26
8:30	0.505	62	25
9:00	0.505	62	25
9:30	0.502	62	25
10:00	0.497	63	25
10:30	0.495	62	25
11:00	0.492	60	25
11:30	0.487	59	25
12:00	0.488	60	24
12:30	0.487	60	25
13:00	0.484	60	24
13:30	0.488	59	24
14:00	0.486	59	24
14:30	0.484	57	24
15:00	0.476	59	24
15:30	0.477	59	23
16:00	0.482	59	23
16:30	0.479	59	24
17:00	0.478	59	24
17:30	0.478	59	24
18:00	0.479	60	24
18:30	0.482	59	24

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
19:00	0.480	59	24
19:30	0.481	59	24
20:00	0.479	59	24
20:30	0.480	59	24
21:00	0.480	59	24
21:30	0.482	59	24
22:00	0.485	60	24
22:30	0.485	60	24
23:00	0.486	60	24
23:30	0.487	60	24
4/20			
0:00	0.488	60	24
0:30	0.488	60	24
1:00	0.490	60	24
1:30	0.491	60	24
2:00	0.489	60	24
2:30	0.489	60	24
3:00	0.492	60	24
3:30	0.494	61	24
4:00	0.492	60	24
4:30	0.489	60	24
5:00	0.490	60	24
5:30	0.492	60	24
6:00	0.491	60	24
6:30	0.493	60	24
7:00	0.491	61	24
7:30	0.491	60	24
8:00	0.489	60	24
8:30	0.490	60	24
9:00	0.487	60	24
9:30	0.487	60	24
10:00	0.487	60	24
10:30	0.486	59	24
11:00	0.479	59	24
11:30	0.481	59	24
12:00	0.481	60	24
12:30	0.486	61	24
13:00	0.483	61	24
13:30	0.482	60	24
14:00	0.481	60	24
14:30	0.478	60	24
15:00	0.481	60	24
15:30	0.480	60	24
16:00	0.479	60	24
16:30	0.480	60	23
17:00	0.482	60	24
17:30	0.485	60	24
18:00	0.485	60	23
18:30	0.483	60	24
19:00	0.487	60	24
19:30	0.487	60	24
20:00	0.489	60	24
20:30	0.490	60	24
21:00	0.491	60	24
21:30	0.488	60	24
22:00	0.485	60	24
22:30	0.489	60	24

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
23:00	0.489	59	24
23:30	0.489	60	24
4/21			
0:00	0.486	59	24
0:30	0.490	60	24
1:00	0.490	60	24
1:30	0.493	59	24
2:00	0.489	60	24
2:30	0.489	59	24
3:00	0.492	60	24
3:30	0.493	60	24
4:00	0.489	60	24
4:30	0.489	60	24
5:00	0.491	60	24
5:30	0.493	59	24
6:00	0.490	60	24
6:30	0.488	60	24
7:00	0.494	60	24
7:30	0.494	60	24
8:00	0.489	60	23
8:30	0.489	60	24
9:00	0.486	60	23
9:30	0.485	60	23
10:00	0.484	60	23
10:30	0.481	60	23
11:00	0.484	59	23
11:30	0.478	59	22
12:00	0.478	60	23
12:30	0.475	60	23
13:00	0.476	60	23
13:30	0.478	60	23
14:00	0.476	59	23
14:30	0.475	60	23
15:00	0.474	59	23
15:30	0.477	59	22
16:00	0.475	59	23
16:30	0.178	59	23
17:00	0.479	59	23
17:30	0.480	59	23
18:00	0.479	59	23
18:30	0.479	59	23
19:00	0.480	58	23
19:30	0.484	58	23
20:00	0.484	58	23
20:30	0.483	58	23
21:00	0.483	58	23
21:30	0.485	58	23
22:00	0.485	58	23
22:30	0.485	58	23
23:00	0.486	58	23
23:30	0.485	58	23
4/22			
0:00	0.488	58	23
0:30	0.486	58	23
1:00	0.488	58	23
1:30	0.485	58	23
2:00	0.486	58	23

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
2:30	0.485	58	22
3:00	0.485	58	23
3:30	0.484	58	23
4:00	0.484	58	23
4:30	0.485	58	23
5:00	0.485	58	23
5:30	0.480	58	23
6:00	0.481	57	23
6:30	0.479	57	23
7:00	0.480	57	23
7:30	0.479	57	23
8:00	0.480	57	22
8:30	0.478	57	22
9:00	0.479	57	23
9:30	0.476	57	23
10:00	0.477	57	22
10:30	0.475	57	22
11:00	0.475	57	22
11:30	0.474	57	22
12:00	0.475	57	22
12:30	0.475	57	22
13:00	0.475	57	22
13:30	0.473	57	22
14:00	0.473	57	22
14:30	0.474	57	22
15:00	0.474	57	22
15:30	0.475	57	22
16:00	0.478	57	22
16:30	0.471	57	22
17:00	0.471	57	22
17:30	0.473	57	22
18:00	0.473	57	22
18:30	0.473	57	22
19:00	0.473	57	22
19:30	0.474	57	22
20:00	0.473	57	22
20:30	0.471	57	22
21:00	0.475	57	22
21:30	0.474	57	22
22:00	0.475	57	22
22:30	0.475	57	22
23:00	0.475	57	22
23:30	0.475	57	22
4/23			
0:00	0.476	56	22
1:00	0.474	56	22
2:00	0.471	56	22
3:00	0.472	56	22
4:00	0.472	56	22
5:00	0.468	56	22
6:00	0.470	56	22
7:00	0.467	56	22
8:00	0.460	55	22
9:00	0.461	55	22
10:00	0.462	56	22
11:00	0.463	56	22
12:00	0.463	56	22

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
13:00	0.462	55	22
14:00	0.460	55	21
15:00	0.455	55	22
16:00	0.456	55	21
17:00	0.455	54	21
18:00	0.452	54	22
19:00	0.454	54	22
20:00	0.455	54	21
21:00	0.458	54	21
22:00	0.451	54	21
23:00	0.453	53	21
4/24			
0:00	0.448	53	21
1:00	0.446	52	21
2:00	0.448	53	21
3:00	0.447	53	21
4:00	0.452	53	21
5:00	0.451	53	21
6:00	0.455	53	21
7:00	0.456	53	22
8:00	0.455	54	21
9:00	0.450	54	22
10:00	0.453	54	21
11:00	0.445	54	21
12:00	0.449	54	21
13:00	0.446	54	21
14:00	0.446	54	21
15:00	0.446	54	21
16:00	0.443	53	21
17:00	0.447	53	21
18:00	0.446	52	21
19:00	0.447	52	21
20:00	0.448	52	21
21:00	0.451	52	21
22:00	0.453	52	21
23:00	0.453	52	21
4/25			
0:00	0.458	52	21
1:00	0.459	52	21
2:00	0.459	52	21
3:00	0.457	52	21
4:00	0.458	52	21
5:00	0.460	52	21
6:00	0.458	53	21
7:00	0.459	53	21
8:00	0.456	53	21
9:00	0.453	53	21
10:00	0.450	53	21
11:00	0.450	54	21
12:00	0.445	53	20
13:00	0.436	52	20
14:00	0.438	52	20
15:00	0.442	52	20
16:00	0.443	52	21
17:00	0.443	52	20
18:00	0.447	52	21
19:00	0.447	52	20

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
20:00	0.447	52	21
21:00	0.448	52	21
22:00	0.452	52	21
23:00		52	21
4/26			
0:00	0.455	52	21
1:00	0.454	52	21
2:00	0.455	52	21
3:00	0.456	52	21
4:00	0.454	52	21
5:00	0.456	52	21
6:00	0.456	52	21
7:00	0.453	52	21
8:00	0.453	52	21
9:00	0.450	52	21
10:00	0.443	52	21
11:00	0.444	53	20
12:00	0.445	53	20
13:00	0.444	53	20
14:00	0.441	53	20
15:00	0.443	53	20
16:00	0.441	52	20
17:00	0.443	52	20
18:00	0.445	52	20
19:00	0.446	52	20
20:00	0.449	51	20
21:00	0.448	52	20
22:00	0.449	51	20
23:00	0.450	51	20
4/27			
0:00	0.453	51	20
1:00	0.451	51	20
2:00	0.452	51	20
3:00	0.451	51	20
4:00	0.446	51	20
5:00	0.449	51	20
6:00	0.448	51	20
7:00	0.448	51	20
8:00	0.446	51	20
9:00	0.444	51	20
10:00	0.442	51	20
11:00	0.440	51	20
12:00	0.435	51	20
13:00	0.436	52	20
14:00	0.435	51	20
15:00	0.434	51	19
16:00	0.432	51	19
17:00	0.435	51	19
18:00	0.443	50	19
19:00	0.434	50	19
20:00	0.436	50	19
21:00	0.439	50	19
22:00	0.437	50	19
23:00	0.439	50	20
4/28			
0:00	0.439	50	20
1:00	0.439	49	19

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
2:00	0.436	49	19
3:00	0.432	49	19
4:00	0.431	48	19
5:00	0.423	48	19
6:00	0.423	48	19
7:00	0.429	48	19
8:00	0.431	48	19
9:00	0.430	48	19
10:00	0.431	48	19
11:00	0.432	49	19
12:00	0.430	49	19
13:00	0.428	49	19
14:00	0.424	49	19
15:00	0.421	49	19
16:00	0.421	49	19
17:00	0.423	49	19
18:00	0.421	49	19
19:00	0.423	48	19
20:00	0.429	48	19
21:00	0.431	48	19
22:00	0.435	48	19
23:00	0.431	48	19
4/29			
0:00	0.436	48	19
1:00	0.440	49	20
2:00	0.443	49	20
3:00	0.442	48	19
4:00	0.441	49	20
5:00	0.440	49	20
6:00	0.441	49	19
7:00	0.442	49	19
8:00	0.439	49	19
9:00	0.438	49	19
10:00	0.430	49	19
11:00	0.428	49	19
12:00	0.427	49	19
13:00	0.426	49	19
14:00	0.424	49	19
15:00	0.425	49	19
16:00	0.424	49	19
17:00	0.425	49	19
18:00	0.427	49	19
19:00	0.428	49	19
20:00	0.432	49	19
21:00	0.434	48	19
22:00	0.440	49	19
23:00	0.440	49	19
4/30			
0:00	0.443	49	19
1:00	0.443	49	20
2:00	0.442	49	19
3:00	0.443	49	20
4:00	0.442	49	19
5:00	0.443	49	20
6:00	0.443	49	20
7:00	0.444	49	19
8:00	0.439	49	19

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
9:00	0.443	50	19
10:00	0.430	50	19
11:00	0.429	欠測	19
12:00	0.430	49	19
13:00	0.430	49	19
14:00	0.430	49	19
15:00	0.430	49	19
16:00	0.429	49	19
17:00	0.428	49	19
18:00	0.426	49	18
19:00	0.430	49	18
20:00	0.428	49	19
21:00	0.428	48	19
22:00	0.430	49	19
23:00	0.432	48	19
5/1			
0:00	0.428	48	19
1:00	0.428	48	19
2:00	0.432	48	19
3:00	0.432	48	19
4:00	0.432	48	19
5:00	0.432	48	19
6:00	0.428	48	19
7:00	0.427	48	19
8:00	0.429	48	19
9:00	0.430	49	19
10:00	0.426	48	19
11:00	0.425	48	18
12:00	0.426	48	18
13:00	0.427	48	18
14:00	0.423	48	18
15:00	0.424	48	18
16:00	0.422	48	18
17:00	0.422	48	18
18:00	0.419	48	18
19:00	0.419	48	18
20:00	0.420	47	18
21:00	0.421	47	18
22:00	0.420	47	18
23:00	0.420	47	18
5/2			
0:00	0.423	47	18
1:00	0.420	47	18
2:00	0.423	47	18
3:00	0.424	47	18
4:00	0.423	47	18
5:00	0.424	47	18
6:00	0.425	47	18
7:00	0.424	47	18
8:00	0.425	47	18
9:00	0.425	47	18
10:00	0.423	47	18
11:00	0.422	47	18
12:00	0.419	47	18
13:00	0.416	47	18
14:00	0.415	47	18
15:00	0.413	47	18

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
16:00	0.413	47	18
17:00	0.415	47	18
18:00	0.416	46	18
19:00	0.416	46	18
20:00	0.418	46	18
21:00	0.420	46	18
22:00	0.423	47	18
23:00	0.422	46	18
5/3			
0:00	0.425	46	18
1:00	0.428	47	18
2:00	0.425	46	18
3:00	0.428	47	18
4:00	0.427	47	18
5:00	0.425	47	18
6:00	0.427	47	18
7:00	0.427	47	18
8:00	0.423	47	18
9:00	0.422	47	18
10:00	0.419	47	18
11:00	0.416	47	18
12:00	0.415	47	18
13:00	0.412	47	18
14:00	0.413	47	18
15:00	0.413	47	18
16:00	0.415	47	18
17:00	0.417	46	18
18:00	0.411	46	18
19:00	0.414	45	18
20:00	0.411	45	17
21:00	0.414	45	18
22:00	0.417	45	18
23:00	0.414	46	18
5/4			
0:00	0.415	45	18
1:00	0.411	45	18
2:00	0.412	45	18
3:00	0.414	45	18
4:00	0.412	46	18
5:00	0.412	46	18
6:00	0.414	45	18
7:00	0.416	46	18
8:00	0.413	46	-
9:00	0.415	46	-
10:00	0.413	46	-
11:00	0.409	46	-
12:00	0.409	46	-
13:00	0.406	46	-
14:00	0.407	46	-
15:00	0.407	46	-
16:00	0.403	46	17
17:00	0.404	46	17
18:00	0.404	46	17
19:00	0.407	46	17
20:00	0.412	46	18
21:00	0.414	45	18
22:00	0.416	45	18

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
23:00	0.419	45	18
5/5			
0:00	0.419	45	18
1:00	0.418	45	18
2:00	0.421	45	18
3:00	0.419	46	18
4:00	0.423	46	18
5:00	0.423	46	18
6:00	0.423	46	18
7:00	0.420	46	18
8:00	0.422	46	18
9:00	0.417	46	18
10:00	0.414	46	18
11:00	0.410	46	18
12:00	0.408	46	18
13:00	0.408	46	17
14:00	0.405	46	17
15:00	0.406	46	17
16:00	0.409	46	17
17:00	0.407	46	18
18:00	0.407	46	17
19:00	0.414	46	18
20:00	0.414	46	18
21:00	0.416	46	18
22:00	0.417	45	18
23:00	0.420	46	18
5/6			
0:00	0.419	45	18
1:00	0.420	46	18
2:00	0.422	46	18
3:00	0.420	46	18
4:00	0.422	46	18
5:00	0.422	45	18
6:00	0.423	46	18
7:00	0.422	46	18
8:00	0.419	46	18
9:00	0.415	46	18
10:00	0.417	46	18
11:00	0.410	46	17
12:00	0.410	46	17
13:00	0.409	46	17
14:00	0.408	46	17
15:00	0.403	46	17
16:00	0.407	46	17
17:00	0.408	45	17
18:00	0.410	46	17
19:00	0.413	45	17
20:00	0.411	45	17
21:00	0.417	45	17
22:00	0.416	45	18
23:00	0.416	45	17
5/7			
0:00	0.416	45	17
1:00	0.414	45	17
2:00	0.416	45	17
3:00	0.416	45	17
4:00	0.416	45	17

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門
	線量率	線量率	線量率
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)
5:00	0.416	45	17
6:00	0.417	45	17
7:00	0.417	45	17
8:00	0.418	46	17
9:00	0.418	46	17
10:00	0.416	46	17
11:00	0.412	46	17
12:00	0.408	46	17
13:00	0.405	46	17
14:00	0.404	45	17
15:00	0.406	45	17
16:00	0.405	45	17
17:00	0.405	45	17
18:00	0.407	45	17
19:00	0.406	45	17
20:00	0.407	44	17
21:00	0.408	45	17
22:00	0.409	45	17
23:00	0.409	45	17
5/8			
0:00	0.409	45	17
1:00	0.407	45	17
2:00	0.409	45	17
3:00	0.407	45	17
4:00	0.411	44	17
5:00	0.410	44	17
6:00	0.412	44	17
7:00	0.412	44	17
8:00	0.413	45	17
9:00	0.410	44	17
10:00	0.405	45	17
11:00	0.400	45	17
12:00	0.398	45	17
13:00	0.396	44	16
14:00	0.399	44	16
15:00	0.399	44	16
16:00	0.396	44	16
17:00	0.394	44	16
18:00	0.395	44	16
19:00	0.395	44	16
20:00	0.395	43	16
21:00	0.403	44	16
22:00	0.404	44	17
23:00	0.407	43	17
5/9			
0:00	0.410	43	17
1:00	0.411	44	17
2:00	0.411	43	17
3:00	0.410	44	17
4:00	0.410	44	17
5:00	0.415	43	17
6:00	0.414	44	17
7:00	0.413	44	17
8:00	0.414	44	17
9:00	0.408	44	17
10:00	0.402	44	17
11:00	0.402	44	17

東京電力(株)福島第一原子力発電所関連モニタリングデータ一覧(可搬型MP)

	事務本館南側	正門	西門	
	線量率	線量率	線量率	
	(単位:mSV/h)	(単位:μSV/h)	(単位:μSV/h)	
12:00	0.398	44		16
13:00	0.396	44		16
14:00	0.398	44		16
15:00	0.398	44		16
16:00	0.399	44		16
17:00	0.399	44		16
18:00	0.400	44		16
19:00	0.398	44		16
20:00	0.401	43		16
21:00	0.403	43		16
22:00	0.405	43		16
23:00	0.405	43		16
5/10				
0:00	0.405	44		17
1:00	0.404	43		16
2:00	0.407	44		16
3:00	0.404	44		16
4:00	0.403	44		17
5:00	0.401	44		16
6:00	0.398	43		16
7:00	0.397	43		16
8:00	0.403	43		16
9:00	0.402	42		16
10:00	0.398	43		16
11:00	0.398	43		16
12:00	0.392	43		16
13:00	0.395	43		16
14:00				
15:00	*13:15～電源切り替えにより可搬型MP欠(復旧:17時15分)			
16:00				
17:00				
18:00	0.396	43		16
5/11				
0:00	0.403	42		17
6:00	0.402	43		17
12:00	0.400	43		16
18:00	0.393	42		16
5/12				
0:00	0.397	42		16
6:00	0.399	42		16
12:00	0.397	電源トラブル		16

別添3

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
3/14								
4:00	0.05	0.06	0.08	0.06	0.06			
5:00	0.05	0.05		0.07	0.05	3.43		
6:00	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05			
7:00	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05			
8:00	0.05	0.05		0.08	0.05		0.07	
9:00	0.05	0.05	0.06	0.07	0.04		0.09	
10:00	0.05	0.06	0.06	0.08	0.05	3.20	0.09	
11:00	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05		0.08	
12:00	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	3.39	0.08	
13:00	0.05	0.05	0.07	0.06	0.05	3.30	0.09	
14:00	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	3.13	0.09	
15:00	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	3.03		
16:00	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	2.97	0.09	
17:00	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	2.90	0.09	
18:00	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	2.85	0.08	
19:00	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	2.86	0.09	
20:00	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	2.85		
21:00	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	2.83	0.10	
22:00	0.10	0.05	0.06	0.06	0.05	2.80	0.07	
23:00	0.08	0.06	0.06	0.08	0.05	2.77	0.08	
3/16								
15:10	19.10	2.91	3.90	0.57	0.10	3.70	1.95	
16:00	18.80	3.11	3.80	0.58	0.10	3.67	1.96	
17:00	15.50	3.18	3.70	0.44	0.11	3.66	1.87	
18:00	14.60	2.94	3.30	0.43	0.11	3.63	1.74	
19:00	14.70	2.96	3.40	0.44	0.11	3.61	1.64	
20:00	16.40	2.91	3.40	0.44	0.11	3.57	1.67	
21:00	15.00	2.79	3.20	0.44	0.11	3.54	1.54	
22:00	14.60	2.84	3.20	0.44	0.11	3.53	1.53	
23:00	14.80	2.75	3.40	0.55	0.10	3.51	1.50	
3/17								
16:30	11.90	2.93	3.00	0.50	0.10	3.06	1.18	
17:00	12.30	2.88	3.00	0.50	0.09	3.03	1.20	
17:30	12.80	2.93	3.00	0.51	0.10	3.00	1.18	
18:00	12.50	2.90	3.00	0.52	0.09	2.98	1.21	
18:30	12.70	2.93	3.00	0.52	0.10	2.98	1.18	
19:00	12.50	2.90	2.90	0.50	0.09	2.97	1.13	
19:30	12.20	3.03	2.90	0.50	0.09	2.96	1.14	
20:00	12.20	2.93	2.90	0.51	0.10	2.94	1.13	
20:30	12.60	2.91	2.80	0.52	0.09	2.93	1.14	
21:00	12.70	2.89	2.90	0.51	0.09	2.93	1.19	
21:30	12.50	2.90	2.90	0.53	0.09	2.92	1.12	
22:00	12.90	2.89	2.90	0.51	0.09	2.91	1.15	
22:30	12.50	2.87	2.90	0.48	0.09	2.91	1.19	
23:00	12.50	2.86	2.90	0.50	0.09	2.89	1.18	1.18
23:30	12.30	2.88	2.90	0.52	0.09	2.88	1.18	
3/18								
0:00	12.70	2.83	2.90	0.52	0.09	2.87	1.17	1.26
0:30	12.60	2.82	2.80	0.49	0.09	2.86	1.10	
1:00	12.10	2.83	3.00	0.47	0.10	2.86	1.19	1.25
1:30	12.20	2.80	2.90	0.44	0.09	2.83	1.07	

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
2:00	12.30	2.78	2.80	0.46	0.09	2.83	1.17	1.25
2:30	12.30	2.82	2.80	0.46	0.09	2.82	1.15	
3:00	12.20	2.77	2.80	0.46	0.09	2.81	1.13	1.25
3:30	12.30	2.80	2.80	0.45	0.10	2.80	1.13	
4:00	12.40	2.78	2.80	0.44	0.10	2.78	1.12	1.23
4:30	12.20	2.77	2.80	0.43	0.09	2.77	1.13	
5:00	12.30	2.75	2.80	0.44	0.09	2.77	1.14	1.23
5:30	12.30	2.74	2.80	0.44	0.10	2.76	1.15	
6:00	12.10	2.74	2.80	0.44	0.09	2.75	1.12	1.23
9:00	11.70	2.68	2.80	0.42	0.09	2.27	1.07	1.13
12:00	11.10	2.54	2.70	0.42	0.09	2.80	1.06	1.06
15:00	11.20	2.40	2.60	0.42	0.09	3.38	0.98	1.13
18:00	11.10	2.48	2.60	0.45	0.10	7.29	1.06	1.10
21:00	10.80	2.45	2.40	0.44	0.09	3.95	1.09	1.02
3/19								
0:00	11.10	2.40	2.50	0.42	0.10	3.16	1.05	1.02
0:30	11.30	2.30	2.50	0.45	0.10	3.10	1.02	
1:00	10.20	2.30	2.50	0.44	0.09	3.07	1.04	
1:30	11.00	2.33	2.50	0.45	0.10	3.02	1.03	
2:00	10.60	2.31	2.50	0.45	0.10	2.99	1.11	
2:30	11.20	2.31	2.40	0.43	0.09	2.96	1.01	
3:00	10.60	2.29	2.50	0.46	0.09	2.94	1.10	
3:30	10.60	2.30	2.60	0.42	0.10	2.93	1.02	
4:00	10.60	2.32	2.60	0.43	0.10	2.91	1.02	
4:30	10.70	2.24	2.70	0.42	0.09	2.89	1.05	
5:00	10.20	2.15	2.70	0.44	0.09	2.88	1.07	
5:30	10.40	2.29	2.70	0.43	0.09	2.85	1.11	
6:00	10.40	2.30	2.60	0.43	0.09	2.85	1.01	
9:00	9.80	2.18	2.40	0.44	0.09	2.99	0.94	1.05
10:00	10.40	2.21	2.40	0.36	0.09	3.31	0.94	1.03
11:00	10.10	2.20	2.40	0.38	0.09	5.48	0.92	1.02
12:00	10.20	2.14	2.40	0.39	0.10	3.76	0.91	1.01
13:00	10.10	2.07	2.40	0.37	0.09	3.47	0.85	0.97
14:00	10.30	2.10	2.40	0.37	0.09	3.25	0.86	1.01
15:00	9.70	2.10	2.40	0.37	0.09	3.04	0.86	0.97
16:00	9.70	2.08	2.40	0.39	0.09	2.82	0.86	0.98
17:00	9.00	2.68	2.30	0.38	0.09	2.79	0.83	0.96
18:00	9.80	2.64	2.30	0.34	0.09	2.75	0.87	0.95
19:00	9.20	2.60	2.20	0.35	0.09	2.73	0.75	0.96
20:00	9.40	2.63	2.20	0.35	0.09	2.70	0.85	0.93
21:00	9.21	2.63	2.20	0.35	0.09	2.69	0.86	0.94
22:00	9.76	2.59	2.20	0.38	0.09	2.66	0.86	0.92
23:00	9.66	2.58	2.20	0.37	0.09	2.63	0.85	0.87
3/20								
0:00	9.31	2.54	2.20	0.38	0.08	2.61	0.86	0.92
1:00	10.10	2.53	2.20	0.38	0.08	2.60	0.86	
2:00	9.13	2.50	2.10	0.38	0.09	2.59	0.85	
3:00	9.63	2.52	2.20	0.37	0.09	2.56	0.86	
4:00	9.23	2.53	2.10	0.39	0.09	2.55	0.83	
5:00	9.71	2.57	2.10	0.37	0.08	2.54	0.83	
6:00	9.33	2.51	2.10	0.37	0.08	2.53	0.87	0.87
7:00	9.42	2.45	2.10	0.36	0.08	2.55	0.88	0.87
8:00	9.31	2.41	2.10	0.35	0.09	2.56	0.87	0.89
9:00	9.17	2.47	2.10	0.35	0.09	2.55	0.89	0.90

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
10:00	8.98	2.43	2.00	0.37	0.09	2.53	0.82	0.87
11:00	8.47	2.41	2.10	0.36	0.09	2.51	0.83	0.89
12:00	8.97	2.39	2.00	0.36	0.09	2.49	0.81	0.90
13:00	8.69	2.40	2.00	0.36	0.09	2.44	0.79	0.83
14:00	8.49	2.39	2.00	0.38	0.09	2.42	0.82	0.88
15:00	8.67	2.36	2.00	0.36	0.09	2.40	0.83	0.89
16:00	8.35	2.39	1.90	0.36	0.09	2.38	0.83	0.84
17:00	8.47	2.37	2.00	0.36	0.09	6.78	0.83	0.85
18:00	8.54	2.33	1.80	0.33	0.10	3.01	0.75	0.83
19:00	8.85	2.34	1.90	0.34	0.09	2.79	0.80	0.86
20:00	8.33	2.41	1.90	0.35	0.10	2.73	0.83	0.85
22:00	8.13	2.55	1.80	0.35	0.10	2.97	0.83	0.82
23:00	8.44	2.54	1.90	0.32	0.09	2.59	0.82	0.79
3/21								
0:00	7.94	2.54	1.80	0.36	0.09	2.52	0.73	0.82
1:00	8.03	2.54	1.80	0.35	0.10	2.48	0.82	
2:00	8.06	2.50	1.80	0.32	0.09	2.46	0.83	
3:00	8.01	2.47	1.80	0.31	0.09	2.47	0.83	
5:00	7.56	2.40	1.80	0.32	0.09	2.89	1.10	
6:00	7.84	2.38	1.80	0.29	0.09	2.93	1.16	0.79
7:00	7.74	2.39	1.80	0.32	0.09	2.93	1.32	0.69
8:00	7.35	2.03	1.70	0.28	0.10	2.54	1.07	0.61
9:00	7.39	1.99	1.70	0.31	0.10	2.70	2.34	0.66
10:00	7.57	1.96	1.60	0.34	0.10	2.42	3.64	0.59
11:00	7.54	1.98	1.60	0.30	0.10	2.39	6.00	0.63
12:00	7.47	2.01	1.60	0.33	0.10	2.36	5.04	0.66
13:00	7.52	2.00	1.60	0.34	0.09	2.45	3.75	0.63
14:00	7.34	1.87	1.60	0.33	0.09	2.12	2.75	0.62
15:00	7.34	1.87	1.60	0.33	0.09	2.12	2.75	0.62
16:00	7.26	1.88	1.60	0.33	0.11	2.00	2.45	0.63
17:00	7.13	1.91	1.50	0.33	0.09	1.97	2.26	0.61
18:00	7.25	1.91	1.60	0.34	0.10	1.97	2.18	0.62
19:00	7.51	1.94	1.60	0.32	0.10	1.95	2.16	0.65
20:00	7.47	1.93	1.60	0.33	0.10	1.94	2.09	0.59
21:00	7.35	1.93	1.60	0.32	0.10	1.94	2.27	0.66
22:00	7.11	1.95	1.60	0.34	0.10	1.95	2.17	0.63
23:00	7.10	1.96	1.60	0.33	0.09	1.93	2.08	0.62
3/22								
0:00	7.19	1.92	1.60	0.33	0.10	1.92	2.14	0.63
1:00	6.96	1.94	1.60	0.52	0.08	1.92	2.35	
2:00	7.06	1.89	1.60	0.53	0.09	1.91	2.10	
3:00	7.08	1.90	1.60	0.54	0.10	1.90	2.04	
4:00	6.99	1.93	1.50	0.55	0.10	1.89	2.39	
5:00	6.99	1.86	1.50	0.52	0.09	1.87	2.45	
6:00	6.88	1.84	1.50	0.54	0.09	1.86	2.23	0.63
7:00	6.65	1.82	1.40	0.53	0.10	1.85	2.52	0.62
8:00	6.44	1.79	1.40	0.54	0.09	1.85	2.24	0.62
9:00	6.50	1.72	1.50	0.53	0.10	1.86	2.15	0.66
10:00	6.22	1.75	1.40	0.54	0.10	1.82	1.94	0.63
11:00	6.53	1.73	1.40	0.51	0.10	1.81	1.87	0.69
12:00	6.51	1.77	1.50	0.51	0.09	1.81	1.88	0.66
15:00	6.34	1.71	1.50	0.51	0.09	1.79	1.78	0.62
16:00	6.08	1.78	1.50	0.49	0.10	1.78	2.16	0.64
17:00	6.13	1.80	1.40	0.48	0.09	1.76	1.83	0.62

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
18:00	6.38	1.76	1.40	0.54	0.10	1.74	1.98	0.61
19:00	6.85	1.79	1.40	0.49	0.09	1.74	1.86	0.62
20:00	6.65	1.72	1.40	0.49	0.09	1.73	2.00	0.83
21:00	6.12	1.69	1.50	0.47	0.09	1.72	2.05	0.96
22:00	5.85	1.61	1.40	0.44	0.09	1.66	1.90	1.02
23:00	5.48	1.58	1.40	0.44	0.09	1.60	1.84	0.87
3/23								
0:00	5.77	1.57	1.40	0.42	0.09	1.58	1.70	0.72
1:00	5.80	1.59	1.40	0.44	0.09	1.55	1.69	
2:00	5.70	1.62	1.40	0.46	0.09	1.54	1.71	
3:00	5.79	1.64	1.40	0.46	0.09	1.54	1.82	
4:00	5.83	1.60	1.40	0.46	0.09	1.55	1.80	
5:00	6.09	1.60	1.40	0.46	0.08	1.55	1.86	
6:00	5.84	1.64	1.40	0.47	0.09	1.55	1.78	0.67
7:00	5.63	1.66	1.50	0.46	0.09	1.56	1.81	0.64
8:00	5.90	1.63	1.30	0.45	0.09	1.57	1.73	0.67
9:00	5.79	1.61	1.30	0.43	0.09	1.57	1.50	0.62
10:00	5.84	1.66	1.40	0.41	0.08	1.58	1.52	0.56
11:00	5.73	1.64	1.40	0.44	0.09	1.58	1.83	0.61
12:00	5.79	1.65	1.40	0.46	0.09	1.59	1.81	0.58
13:00	5.20	1.61	1.40	0.42	0.09	1.58	1.72	0.56
14:00	5.19	1.63	1.40	0.43	0.09	1.58	1.58	0.58
15:00	5.49	1.62	1.40	0.43	0.09	1.60	1.61	0.59
16:00	5.13	1.60	1.40	0.41	0.09	1.56	1.60	0.60
17:00	5.12	1.47	1.40	0.42	0.09	1.53	1.60	0.60
18:00	5.48	1.60	1.30	0.43	0.09	1.50	1.59	0.60
19:00	5.59	1.58	1.30	0.39	0.09	1.47	1.62	0.59
20:00	5.53	1.55	1.20	0.37	0.09	1.46	1.63	0.57
21:00	5.21	1.54	1.30	0.40	0.10	1.44	1.62	0.58
22:00	5.32	1.54	1.30	0.40	0.09	1.44	1.59	0.59
23:00	5.27	1.53	1.20	0.36	0.09	1.42	1.65	0.51
3/24								
0:00	5.26	1.50	1.30	0.34	0.09	1.42	1.69	0.57
1:00	5.20	1.54	1.30	0.42	0.09	1.42	1.69	
2:00	5.43	1.50	1.30	0.41	0.09	1.40	1.65	
3:00	5.26	1.49	1.30	0.46	0.09	1.40	1.61	
4:00	5.24	1.52	1.30	0.40	0.09	1.39	1.61	
5:00	5.22	1.51	1.30	0.41	0.09	1.39	1.54	
6:00	5.36	1.45	1.30	0.39	0.09	1.38	1.61	0.53
7:00	5.11	1.48	1.20	0.39	0.09	1.38	1.62	0.52
8:00	5.21	1.43	1.20	0.38	0.09	1.41	1.51	0.53
9:00	4.96	1.45	1.20	0.39	0.08	1.42	1.39	0.53
10:00	4.79	1.45	1.20	0.40	0.09	2.57	1.37	0.57
11:00	4.75	1.42	1.20	0.40	0.09	2.45	1.31	0.55
12:00	4.73	1.40	1.20	0.37	0.09	2.05	1.29	0.57
13:00	4.64	1.41	1.10	0.38	0.09	1.89	1.41	0.53
14:00	4.76	1.38	1.10	0.39	0.09	1.78	1.47	0.52
15:00	4.68	1.41	1.10	0.38	0.09	1.88	1.44	0.51
16:00	4.73	1.43	1.10	0.38	0.08	1.88	1.44	0.55
17:00	4.52	1.40	1.10	0.39	0.08	2.18	1.42	0.57
18:00	4.92	1.43	1.10	0.39	0.09	1.86	1.44	0.53
19:00	4.61	3.84	1.10	0.40	0.09	1.71	1.40	0.48
20:00	4.77	4.05	1.10	0.42	0.09	1.61	1.51	0.53
21:00	4.96	4.01	1.10	0.42	0.09	1.54	1.33	0.50

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
22:00	5.02	4.00	1.20	0.38	0.09	1.49	1.33	0.55
23:00	4.86	3.96	1.20	0.40	0.01	1.45	1.52	0.49
3/25								
0:00	4.85	3.95	1.20	0.39	0.09	1.40	1.52	0.54
1:00	4.92	3.99	1.20	0.38	0.09	1.38	1.40	
2:00	4.86	3.97	1.20	0.33	0.09	1.36	1.37	
3:00	4.85	3.88	1.20	0.33	0.09	1.35	1.29	
4:00	4.81	3.88	1.20	0.31	0.09	1.33	1.33	
5:00	4.81	3.96	1.20	0.32	0.09	1.32	1.35	
6:00	4.82	3.90	1.20	0.34	0.08	1.32	1.37	0.52
7:00	4.85	3.76	1.10	0.32	0.09	1.32	1.39	0.51
8:00	4.80	3.89	1.10	0.36	0.10	1.32	1.39	0.50
9:00	4.41	3.62	1.10	0.38	0.08	1.33	1.22	0.51
10:00	4.33	3.60	1.10	0.36	0.08	1.35	1.19	0.52
11:00	4.23	3.51	1.10	0.34	0.08	1.36	1.42	0.51
12:00	4.21	3.67	1.10	0.32	0.09	1.35	1.25	0.51
13:00	4.24	3.64	1.10	0.32	0.08	1.33	1.32	0.51
14:00	4.10	3.62	1.10	0.32	0.08	1.68	1.31	0.52
15:00	4.03	3.59	1.10	0.33	0.08	1.62	1.32	0.52
16:00	4.21	3.52	1.10	0.33	0.08	1.53	1.30	0.56
17:00	4.11	3.38	1.10	0.33	0.08	1.48	1.31	0.64
18:00	3.98	3.09	1.00	0.36	0.09	1.44	1.24	0.58
19:00	4.04	3.11	1.00	0.38	0.09	1.40	1.22	0.48
20:00	3.79	3.29	1.00	0.33	0.09	1.36	1.16	0.52
21:00	4.12	3.21	1.10	0.36	0.09	1.30	1.09	0.62
22:00	3.91	3.32	1.10	0.37	0.09	1.26	1.17	0.56
23:00	4.15	3.20	1.00	0.37	0.09	1.24	1.15	0.63
3/26								
0:00	3.70	3.29	1.00	0.32	0.09	1.22	1.18	0.49
1:00	3.82	3.30	1.00	0.34	0.09	1.22	1.10	
2:00	3.84	3.72	1.00	0.32	0.09	1.22	1.16	
3:00	3.76	3.23	1.00	0.35	0.09	1.19	1.13	
4:00	3.78	3.25	1.00	0.34	0.08	1.18	1.09	
5:00	3.97	3.30	1.00	0.35	0.09	1.17	1.10	
6:00	3.98	3.34	1.00	0.32	0.09	1.17	1.15	0.49
7:00	3.97	3.40	1.00	0.33	0.09	1.17	1.16	0.45
8:00	3.83	3.19	1.00	0.31	0.09	1.20	1.18	0.47
9:00	3.81	3.16	1.00	0.27	0.10	1.21	1.16	0.48
10:00	3.91	3.19	1.00	0.29	0.09	1.22	1.17	0.48
11:00	3.81	3.24	1.00	0.28	0.08	1.21	1.16	0.46
12:00	3.87	3.24	1.00	0.29	0.08	1.25	1.12	0.45
13:00	3.86	3.26	1.00	0.25	0.09	1.27	1.19	0.51
14:00	3.94	3.22	1.00	0.29	0.09	1.26	1.21	0.48
15:00	3.94	3.12	1.00	0.30	0.08	1.21	1.20	0.47
16:00	3.84	3.28	1.00	0.27	0.09	1.20	1.21	0.50
17:00	3.82	3.31	1.00	0.25	0.08	1.19	1.21	0.50
18:00	3.89	3.32	1.00	0.28	0.08	1.17	1.06	0.50
19:00	3.81	3.40	1.00	0.29	0.09	1.14	1.12	0.52
20:00	3.79	3.27	0.92	0.29	0.09	1.13	1.18	0.52
21:00	3.83	3.37	0.96	0.28	0.08	1.12	1.09	0.54
22:00	3.85	3.33	0.94	0.28	0.08	1.12	1.13	0.54
23:00	3.87	3.33	0.97	0.29	0.01	1.11	1.07	0.53
3/27								
0:00	3.73	3.25	0.97	0.28	0.08	1.11	1.17	0.51

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
1:00	3.77	3.32	0.98	0.27	0.08	1.11	1.13	
2:00	3.74	3.27	0.96	0.29	0.08	1.09	1.12	
3:00	3.76	3.21	0.97	0.27	0.08	1.09	1.03	
4:00	0.38	3.23	0.98	0.25	0.08	1.08	1.03	
5:00	3.87	3.27	0.96	0.29	0.09	1.08	1.12	
6:00	3.78	3.20	0.95	0.26	0.09	1.08	1.11	0.49
7:00	3.78	3.22	0.94	0.27	0.08	1.08	1.13	0.48
8:00	3.72	3.25	0.92	0.27	0.09	1.10	1.03	0.45
9:00	3.64	3.21	0.94	0.33	0.08	1.11	0.97	0.52
10:00	3.60	3.12	0.94	0.31	0.08	1.11	0.96	0.45
11:00	3.62	3.15	0.94	0.32	0.09	1.11	0.97	0.45
12:00	3.73	3.11	0.94	0.34	0.08	1.16	0.95	0.45
13:00	3.50	3.14	0.96	0.33	0.09	1.16	1.00	0.46
14:00	3.64	3.21	0.94	0.34	0.09	1.15	0.96	0.47
15:00	3.61	3.09	0.96	0.33	0.08	1.10	0.93	0.51
16:00	3.54	3.07	0.95	0.36	0.08	1.09	0.98	0.48
17:00	3.60	3.06	0.95	0.38	0.09	1.08	0.98	0.45
18:00	3.54	3.08	0.96	0.45	0.09	1.07	1.00	0.43
19:00	3.55	3.02	0.94	0.33	0.08	1.05	0.99	0.38
20:00	3.66	3.10	0.94	0.30	0.09	1.03	0.96	0.43
21:00	3.76	3.15	0.94	0.28	0.08	1.03	0.93	0.41
22:00	3.68	3.08	0.93	0.28	0.09	1.02	1.04	0.44
23:00	3.68	3.12	0.93	0.31	0.09	1.01	1.00	0.42
3/28								
0:00	3.79	3.06	0.93	0.30	0.08	1.01	0.87	0.43
1:00	3.84	3.04	0.93	0.28	0.08	1.00	0.94	
2:00	3.74	3.02	0.93	0.29	0.09	1.00	0.91	
3:00	3.71	3.05	0.93	0.28	0.08	0.99	0.96	
4:00	3.67	3.07	0.93	0.29	0.09	0.98	0.95	
5:00	3.76	3.04	0.92	0.29	0.80	0.98	0.87	
6:00	3.69	3.01	0.92	0.27	0.09	0.98	0.90	0.43
7:00	3.57	2.97	0.92	0.28	0.08	0.99	0.95	0.41
8:00	3.53	2.99	0.92	0.31	0.08	1.00	0.91	0.43
9:00	2.87	2.91	0.91	0.33	0.08	1.01	0.90	0.42
10:00	2.91	2.87	0.93	0.32	0.08	1.01	0.87	0.40
11:00	2.920	2.80	0.91	0.30	0.08	1.03	0.87	0.41
12:00	3.07	2.77	0.91	0.31	0.08	1.10	0.89	0.39
13:00	3.16	2.66	0.90	0.30	0.08	1.10	0.93	0.41
14:00	3.12	2.73	0.91	0.30	0.08	1.06	0.94	0.41
15:00	3.05	2.76	0.90	0.30	0.09	1.02	0.89	0.53
16:00	3.02	2.69	0.89	0.29	0.08	1.06	0.90	0.43
17:00	3.02	2.83	0.91	0.29	0.08	1.04	0.88	0.44
18:00	3.18	2.85	0.89	0.30	0.08	1.04	0.83	0.38
19:00	3.25	2.80	0.88	0.30	0.08	1.07	0.85	0.40
20:00	3.34	2.94	0.88	0.29	0.08	1.01	0.88	0.39
21:00	3.37	2.79	0.87	0.29	0.08	0.99	0.88	0.40
22:00	3.17	2.89	0.86	0.31	0.08	0.97	0.89	0.42
23:00	3.21	2.91	0.88	0.30	0.08	0.96	0.88	0.40
3/29								
0:00	3.43	2.83	0.88	0.30	0.08	0.96	0.82	0.40
1:00	3.35	2.85	0.84	0.29	0.09	0.95	0.86	
2:00	3.37	2.75	0.86	0.28	0.08	0.94	0.85	
3:00	3.42	2.77	0.85	0.29	0.08	0.94	0.87	
4:00	3.34	2.79	0.83	0.30	0.09	0.94	0.84	

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
5:00	3.37	2.81	0.81	0.30	0.08	0.93	0.88	
6:00	3.30	2.67	0.84	0.29	0.08	0.93	0.88	0.39
7:00	3.31	2.79	0.83	0.30	0.08	0.93	0.84	0.40
8:00	3.31	2.74	0.84	0.28	0.08	0.95	0.80	0.36
9:00	3.02	2.59	0.82	0.27	0.08	0.96	0.74	0.39
10:00	2.97	2.56	0.82	0.30	0.08	0.99	0.75	0.41
11:00	3.02	2.46	0.81	0.27	0.08	1.10	0.74	0.40
12:00	3.14	2.63	0.81	0.26	0.08	1.10	0.76	0.43
13:00	3.10	2.55	0.81	0.27	0.08	1.06	0.72	0.40
14:00	2.97	2.28	0.82	0.28	0.08	1.08	0.74	0.41
15:00	2.95	2.51	0.82	0.27	0.08	1.02	0.73	0.41
16:00	3.04	2.03	0.82	0.27	0.08	1.00	0.73	0.40
17:00	2.94	2.56	0.81	0.26	0.08	1.00	0.73	0.40
18:00	3.08	2.60	0.81	0.30	0.09	0.98	0.77	0.38
19:00	3.12	2.62	0.81	0.24	0.09	0.99	0.77	0.35
20:00	3.06	2.54	0.81	0.24	0.09	0.97	0.78	0.38
21:00	3.18	2.55	0.81	0.21	0.09	0.96	0.77	0.36
22:00	3.17	2.60	0.82	0.21	0.09	0.94	0.81	0.36
23:00	3.17	2.57	0.81	0.21	0.09	0.93	0.75	0.37
3/30								
0:00	3.22	2.56	0.81	0.21	0.09	0.92	0.78	0.37
1:00	3.15	2.51	0.81	0.22	0.09	0.91	0.78	
2:00	3.13	2.49	0.82	0.21	0.09	0.91	0.85	
3:00	3.15	2.55	0.81	0.22	0.09	0.91	0.79	
4:00	3.21	2.49	0.81	0.22	0.09	0.90	0.75	
5:00	3.11	2.47	0.80	0.20	0.08	0.90	0.72	
6:00	3.10	2.45	0.80	0.21	0.08	0.89	0.81	0.36
7:00	3.13	2.65	0.80	0.21	0.09	0.90	0.80	0.35
8:00	3.32	2.50	0.80	0.20	0.09	0.92	0.72	0.36
9:00	2.89	2.44	0.80	0.26	0.08	0.92	0.72	0.38
10:00	2.80	2.50	0.77	0.26	0.08	0.93	0.69	0.37
11:00	2.99	2.47	0.75	0.26	0.08	0.94	0.69	0.33
12:00	2.91	2.48	0.76	0.25	0.08	0.97	0.67	0.37
13:00	2.79	2.48	0.76	0.25	0.08	0.97	0.68	0.37
14:00	2.84	2.38	0.80	0.29	0.07	0.96	0.64	0.38
15:00	2.86	2.48	0.75	0.25	0.07	0.94	0.65	0.41
16:00	2.81	2.48	0.78	0.24	0.08	0.91	0.65	0.35
17:00	2.64	2.46	0.78	0.27	0.08	0.96	0.66	0.37
18:00	2.79	2.50	0.78	0.27	0.08	1.01	0.68	0.37
19:00	2.93	2.45	0.78	0.28	0.08	1.00	0.70	0.38
20:00	2.94	2.52	0.77	0.27	0.08	1.01	0.72	0.36
21:00	3.00	2.56	0.75	0.28	0.08	1.02	0.76	0.36
22:00	2.99	2.61	0.75	0.29	0.08	1.00	0.75	0.35
23:00	3.00	2.58	0.76	0.29	0.08	1.00	0.74	0.36
3/31								
0:00	2.94	2.58	0.78	0.27	0.08	1.00	0.71	0.36
1:00	2.94	2.56	0.77	0.26	0.08	0.99	0.73	
2:00	2.94	2.52	0.78	0.30	0.08	0.97	0.77	
3:00	2.89	2.52	0.79	0.28	0.08	0.98	0.70	
4:00	2.86	2.52	0.78	0.27	0.08	0.98	0.72	
5:00	2.91	2.51	0.79	0.28	0.08	0.97	0.79	
6:00	2.92	2.48	0.78	0.27	0.08	0.97	0.72	0.36
7:00	2.84	2.54	0.78	0.28	0.09	0.97	0.78	0.37
8:00	2.72	2.38	0.75	0.26	0.08	0.96	0.73	0.37

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
9:00	2.40	2.33	0.76	0.24	0.08	0.97	0.64	0.36
10:00	2.46	2.21	0.75	0.25	0.08	0.99	0.66	0.37
11:00	2.40	2.30	0.71	0.24	0.08	1.00	0.61	0.35
12:00	2.42	2.31	0.72	0.25	0.08	1.00	0.65	0.36
13:00	2.47	2.33	0.72	0.24	0.09	0.99	0.67	0.36
14:00	2.41	2.33	0.72	0.25	0.08	0.98	0.66	0.36
15:00	2.53	2.28	0.73	0.23	0.08	0.97	0.66	0.36
16:00	2.49	2.28	0.69	0.23	0.08	0.98	0.66	0.35
17:00	2.52	2.14	0.73	0.23	0.08	0.98	0.66	0.35
18:00	2.55	2.38	0.72	0.24	0.08	0.97	0.62	0.34
19:00	2.70	2.45	0.73	0.24	0.07	0.97	0.68	0.33
20:00	2.69	2.51	0.80	0.27	0.08	0.96	0.66	0.34
21:00	2.66	2.48	0.79	0.24	0.08	0.95	0.66	0.33
22:00	2.80	2.44	0.80	0.26	0.08	0.94	0.66	0.33
23:00	2.80	2.42	0.79	0.26	0.08	0.93	0.68	0.36
4/1								
0:00	2.74	2.52	0.80	0.24	0.08	0.92	0.66	0.32
1:00	2.90	2.39	0.77	0.23	0.08	0.91	0.68	
2:00	2.77	2.41	0.77	0.23	0.08	0.91	0.68	
3:00	2.90	2.37	0.77	0.24	0.08	0.91	0.68	
4:00	2.77	2.42	0.78	0.23	0.08	0.90	0.67	
5:00	2.76	2.42	0.77	0.24	0.08	0.90	0.67	
6:00	2.68	2.42	0.76	0.24	0.08	0.90	0.68	0.35
7:00	2.77	2.33	0.77	0.26	0.08	0.09	0.69	0.33
8:00	2.68	2.29	0.77	0.24	0.08	0.92	0.65	0.34
9:00	2.44	2.24	0.73	0.24	0.08	0.92	0.58	0.34
10:00	2.28	2.26	0.70	0.23	0.09	0.92	0.58	0.34
11:00	2.43	2.18	0.70	0.22	0.09	0.95	0.57	0.34
12:00	2.39	2.25	0.69	0.23	0.08	0.99	0.54	0.34
13:00	2.44	2.28	0.70	0.22	0.08	0.98	0.55	0.34
14:00	2.39	2.21	0.70	0.23	0.09	0.97	0.53	0.33
15:00	2.36	2.31	0.70	0.23	0.08	0.94	0.53	0.37
16:00	2.34	2.20	0.69	0.24	0.08	0.93	0.54	0.36
17:00	2.36	2.25	0.70	0.24	0.08	0.94	0.54	0.35
18:00	2.47	2.27	0.70	0.18	0.08	0.94	0.63	0.37
19:00	2.62	2.38	0.72	0.18	0.08	0.94	0.61	0.38
20:00	2.63	2.33	0.72	0.19	0.09	0.92	0.61	0.37
21:00	2.69	2.32	0.71	0.19	0.09	0.92	0.61	0.38
22:00	2.75	2.32	0.71	0.21	0.09	0.91	0.62	0.39
23:00	2.71	2.28	0.71	0.21	0.09	0.91	0.62	0.36
4/2								
0:00	2.77	2.33	0.72	0.21	0.09	0.91	0.62	0.36
1:00	2.84	2.38	0.72	0.19	0.08	0.90	0.62	
2:00	2.68	2.30	0.71	0.21	0.08	0.89	0.60	
3:00	2.83	2.33	0.70	0.21	0.08	0.90	0.61	
4:00	2.70	2.36	0.72	0.19	0.09	0.89	0.62	
5:00	2.77	2.33	0.72	0.20	0.08	0.89	0.61	
6:00	2.70	2.38	0.72	0.20	0.08	0.89	0.62	0.35
7:00	2.68	2.31	0.71	0.18	0.08	0.89	0.61	0.34
8:00	2.75	2.31	0.07	0.20	0.09	0.90	0.58	0.34
9:00	2.56	2.25	0.70	0.22	0.09	0.91	0.58	0.36
10:00	2.60	2.20	0.70	0.21	0.09	0.90	0.54	0.34
11:00	2.67	2.21	0.71	0.20	0.09	0.09	0.55	0.34
12:00	2.59	2.25	0.70	0.21	0.08	0.90	0.56	0.36

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
13:00	2.46	2.26	0.71	0.21	0.09	0.91	0.54	0.35
14:00	2.52	2.25	0.69	0.21	0.09	0.94	0.52	0.34
15:00	2.54	2.27	0.67	0.23	0.08	0.91	0.54	0.37
16:00	2.55	2.23	0.68	0.23	0.08	0.88	0.53	0.36
17:00	2.56	2.26	0.68	0.22	0.08	0.89	0.51	0.34
18:00	2.56	2.27	0.67	0.23	0.09	0.88	0.55	0.36
19:00	2.67	2.17	0.69	0.21	0.08	0.87	0.56	0.36
20:00	2.67	2.26	0.73	0.19	0.08	0.86	0.49	0.36
21:00	2.55	2.25	0.73	0.24	0.08	0.86	0.57	0.38
22:00	2.53	2.23	0.73	0.22	0.08	0.86	0.58	0.41
23:00	2.53	2.29	0.73	0.23	0.08	0.85	0.60	0.40
4/3								
0:00	2.53	2.53	0.74	0.23	0.08	0.84	0.59	0.39
1:00	2.49	2.24	0.74	0.23	0.08	0.83	0.58	
2:00	2.47	2.25	0.74	0.22	0.08	0.83	0.58	
3:00	2.49	2.22	0.73	0.22	0.08	0.83	0.58	
4:00	2.54	2.23	0.74	0.22	0.08	0.82	0.58	
5:00	2.55	2.23	0.73	0.22	0.08	0.82	0.57	
6:00	2.52	2.21	0.73	0.21	0.08	0.82	0.55	0.36
7:00	2.48	2.28	0.72	0.22	0.09	0.83	0.57	0.37
8:00	2.49	2.19	0.73	0.22	0.08	0.84	0.55	0.37
9:00	2.53	2.22	0.71	0.23	0.08	0.83	0.49	0.37
10:00	2.53	2.14	0.70	0.23	0.09	0.83	0.56	0.31
11:00	2.56	2.17	0.70	0.22	0.08	0.85	0.53	0.33
12:00	2.48	2.16	0.70	0.21	0.08	0.88	0.54	0.35
13:00	2.44	2.21	0.70	0.22	0.08	0.88	0.59	0.37
14:00	2.46	2.17	0.69	0.23	0.09	0.86	0.51	0.37
15:00	2.48	2.19	0.69	0.23	0.08	0.85	0.50	0.37
16:00	2.45	2.14	0.68	0.23	0.08	0.85	0.51	0.37
17:00	2.44	2.15	0.69	0.23	0.08	0.84	0.51	0.37
18:00	2.40	2.13	0.70	0.23	0.09	0.83	0.52	0.38
19:00	2.54	2.17	0.69	0.22	0.08	0.82	0.55	0.31
20:00	2.50	2.17	0.70	0.24	0.08	0.82	0.52	0.29
21:00	2.27	2.22	0.70	0.17	0.08	0.80	0.46	0.31
22:00	2.47	2.21	0.68	0.17	0.09	0.80	0.47	0.31
23:00	2.34	2.24	0.68	0.18	0.09	0.79	0.55	0.30
4/4								
0:00	2.46	2.17	0.68	0.18	0.09	0.79	0.51	0.29
1:00	2.32	2.16	0.68	0.17	0.09	0.78	0.51	-
2:00	2.50	2.21	0.68	0.18	0.08	0.78	0.51	-
3:00	2.31	2.14	0.68	0.18	0.09	0.77	0.50	-
4:00	2.32	2.21	0.69	0.18	0.09	0.77	0.51	-
5:00	2.51	2.18	0.69	0.18	0.09	0.77	0.48	-
6:00	2.37	2.17	0.68	0.18	0.09	0.77	0.53	0.29
7:00	2.30	2.14	0.70	0.17	0.09	0.78	0.52	0.32
8:00	2.30	2.15	0.66	0.18	0.08	0.80	0.50	0.31
9:00	2.15	2.07	0.67	0.22	0.01	0.80	0.45	0.32
10:00	2.11	2.10	0.68	0.22	0.08	0.81	0.46	0.29
11:00	2.25	2.13	0.69	0.22	0.08	0.81	0.47	0.33
12:00	2.10	2.05	0.68	0.21	0.08	0.82	0.44	0.32
13:00	2.06	2.02	0.70	0.22	0.08	0.82	0.49	0.32
14:00	2.22	2.05	0.69	0.22	0.08	0.84	0.50	0.34
15:00	2.05	1.97	0.66	0.21	0.08	0.82	0.48	0.30
16:00	2.02	2.06	0.70	0.22	0.08	0.80	0.48	0.32

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
17:00	2.16	2.11	0.70	0.22	0.08	0.80	0.48	0.33
18:00	2.21	2.14	0.68	0.21	0.08	0.80	0.46	0.28
19:00	2.28	2.09	0.69	0.24	0.08	0.78	0.48	0.28
20:00	2.21	2.21	0.69	0.21	0.08	0.78	0.47	0.28
21:00	2.28	2.15	0.71	0.21	0.08	0.77	0.58	0.29
22:00	2.44	2.20	0.70	0.23	0.08	0.76	0.52	0.28
23:00	2.32	2.15	0.71	0.23	0.09	0.75	0.55	0.29
4/5								
0:00	2.40	2.19	0.71	0.20	0.09	0.75	0.54	0.28
1:00	2.35	2.16	0.70	0.25	0.08	0.75	0.55	-
2:00	2.34	2.14	0.70	0.24	0.08	0.75	0.54	-
3:00	2.33	2.14	0.69	0.23	0.09	0.75	0.56	-
4:00	2.33	2.10	0.70	0.22	0.09	0.74	0.55	-
5:00	2.28	2.14	0.69	0.23	0.09	0.74	0.55	-
6:00	2.31	2.13	0.69	0.23	0.08	0.74	0.55	0.30
7:00	2.32	2.17	0.70	0.23	0.08	0.75	0.54	0.31
8:00	2.27	2.15	0.71	0.23	0.08	0.78	0.51	0.31
9:00	1.98	1.98	0.71	0.20	0.08	0.77	0.47	0.31
10:00	2.10	1.95	0.66	0.22	0.09	0.78	0.47	0.31
11:00	2.08	2.10	0.68	0.19	0.08	0.79	0.50	0.32
12:00	2.05	2.05	0.66	0.20	0.09	0.84	0.49	0.31
13:00	2.05	2.04	0.67	0.21	0.09	0.83	0.46	0.31
14:00	2.04	2.04	0.66	0.23	0.08	0.83	0.45	0.31
15:00	1.94	1.99	0.69	0.20	0.09	0.81	0.45	0.30
16:00	2.01	2.02	0.67	0.20	0.07	0.76	0.45	0.34
17:00	2.06	2.08	0.65	0.22	0.08	0.78	0.46	0.34
18:00	2.23	2.13	0.68	0.21	0.08	0.79	0.47	0.34
19:00	2.15	2.09	0.68	0.22	0.08	0.77	0.42	0.31
20:00	2.26	2.11	0.69	0.23	0.08	0.77	0.45	0.29
21:00	2.38	2.07	0.65	0.21	0.08	0.77	0.47	0.30
22:00	2.34	2.15	0.68	0.21	0.09	0.76	0.48	0.29
23:00	2.34	2.06	0.69	0.21	0.08	0.75	0.50	0.30
4/6								
0:00	2.29	2.09	0.69	0.22	0.09	0.75	0.47	0.30
1:00	2.23	2.10	0.69	0.21	0.08	0.74	0.47	-
2:00	2.19	2.12	0.69	0.21	0.09	0.73	0.46	-
3:00	2.19	2.10	0.70	0.23	0.08	0.73	0.48	-
4:00	2.20	2.13	0.68	0.22	0.08	0.72	0.49	-
5:00	2.31	2.12	0.69	0.22	0.08	0.72	0.47	-
6:00	2.27	2.14	0.70	0.21	0.08	0.72	0.55	0.30
7:00	2.29	2.09	0.72	0.24	0.08	0.73	0.59	0.29
8:00	2.24	2.08	0.69	0.22	0.08	0.74	0.49	0.29
9:00	2.07	2.07	0.68	0.21	0.08	0.75	0.45	0.31
10:00	公表無し							
11:00	1.87	2.06	0.68	0.21	0.08	0.77	0.45	0.31
12:00	1.92	1.99	0.68	0.22	0.08	0.81	0.44	0.31
13:00	1.93	1.98	0.69	0.20	0.08	0.81	0.44	0.29
14:00	1.88	1.99	0.68	0.20	0.08	0.80	0.42	0.31
15:00	1.87	2.03	0.70	0.21	0.08	0.77	0.43	0.31
16:00	1.94	2.02	0.69	0.20	0.07	0.74	0.43	0.33
17:00	2.00	2.04	0.68	0.21	0.07	0.76	0.43	0.27
18:00	2.12	2.02	0.67	0.23	0.07	0.78	0.42	0.28
19:00	2.10	2.09	0.69	0.22	0.08	0.77	0.41	0.30
20:00	2.21	2.08	0.68	0.22	0.08	0.78	0.51	0.26

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(单位: $\mu\text{SV/h}$)

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
0:00	1.98	2.00	0.69	0.15	0.08	0.72	0.47	0.24
1:00	2.00	2.02	0.68	0.15	0.08	0.72	0.47	—
2:00	2.01	1.98	0.69	0.15	0.08	0.72	0.47	—
3:00	1.98	1.94	0.69	0.16	0.08	0.72	0.44	—
4:00	2.00	2.00	0.68	0.15	0.08	0.71	0.47	—
5:00	1.94	1.99	0.69	0.16	0.09	0.71	0.44	—
6:00	1.96	1.97	0.68	0.16	0.08	0.71	0.36	0.24
7:00	1.98	1.97	0.70	0.16	0.08	0.71	0.43	0.25
8:00	1.96	1.86	0.67	0.16	0.09	0.70	0.37	0.25
9:00	2.03	1.88	0.67	0.15	0.08	0.69	0.38	0.23
10:00	1.91	1.86	0.66	0.15	0.07	0.68	0.35	0.25
11:00	1.73	1.91	0.68	0.16	0.08	0.69	0.39	0.25
12:00	1.78	1.90	0.69	0.16	0.08	0.69	0.36	0.25
13:00	1.92	1.85	0.69	0.17	0.08	0.68	0.36	0.24
14:00	2.00	1.86	0.69	0.17	0.08	0.69	0.36	0.24
15:00	2.00	1.93	0.68	0.16	0.08	0.66	0.37	0.25
16:00	1.97	1.87	0.70	0.16	0.08	0.68	0.35	0.24
17:00	1.91	1.96	0.69	0.15	0.08	0.68	0.37	0.24
18:00	2.03	1.92	0.70	0.14	0.08	0.68	0.36	0.24
19:00	2.00	1.91	0.71	0.16	0.08	0.68	0.38	0.22
20:00	2.04	1.76	0.70	0.17	0.08	0.68	0.36	0.23
21:00	2.07	1.81	0.69	0.15	0.08	0.68	0.38	0.24
22:00	2.07	1.81	0.70	0.18	0.08	0.67	0.39	0.24
23:00	2.05	1.83	0.69	0.16	0.08	0.68	0.37	0.23
4/10								
0:00	2.04	1.87	0.69	0.17	0.09	0.68	0.39	0.25
1:00	2.04	1.87	0.70	0.16	0.08	0.67	0.39	—
2:00	2.03	1.85	0.69	0.17	0.09	0.67	0.39	—
3:00	2.03	1.84	0.70	0.16	0.09	0.67	0.39	—
4:00	2.04	1.86	0.70	0.16	0.09	0.67	0.37	—
5:00	2.03	1.85	0.71	0.17	0.09	0.66	0.38	—
6:00	2.01	1.87	0.70	0.17	0.09	0.66	0.37	0.24
7:00	2.03	1.80	0.69	0.17	0.09	0.66	0.39	0.25
8:00	2.04	1.86	0.72	0.15	0.09	0.67	0.39	0.23
9:00	1.98	1.91	0.70	0.18	0.09	0.67	0.41	0.23
10:00	1.83	1.85	0.72	0.20	0.08	0.68	0.42	0.23
11:00	1.96	1.88	0.70	0.21	0.08	0.69	0.40	0.24
12:00	1.91	1.84	0.70	0.19	0.08	0.71	0.41	0.23
13:00	1.90	1.87	0.69	0.21	0.08	0.70	0.34	0.24
14:00	1.80	1.85	0.70	0.20	0.08	0.70	0.33	0.22
15:00	1.84	1.87	0.68	0.20	0.08	0.68	0.34	0.24
16:00	1.86	1.93	0.69	0.20	0.08	0.67	0.34	0.23
17:00	1.83	1.88	0.68	0.19	0.08	0.68	0.35	0.23
18:00	1.90	1.93	0.69	0.19	0.09	0.69	0.41	0.22
19:00	1.97	1.92	0.69	0.21	0.08	0.68	0.42	0.24
20:00	1.98	1.93	0.70	0.20	0.09	0.67	0.41	0.24
21:00	1.99	1.92	0.69	0.21	0.08	0.67	0.41	0.23
22:00	2.08	1.88	0.70	0.21	0.08	0.67	0.40	0.23
23:00	2.01	1.92	0.69	0.21	0.08	0.67	0.39	0.24
4/11								
0:00	2.10	1.93	0.70	0.20	0.08	0.67	0.41	0.23
1:00	2.01	1.91	0.71	0.22	0.09	0.66	0.36	—
2:00	2.07	1.87	0.71	0.22	0.09	0.65	0.36	—
3:00	2.04	1.98	0.70	0.20	0.09	0.65	0.41	—

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
4:00	2.07	1.98	0.70	0.22	0.09	0.65	0.41	—
5:00	2.03	1.94	0.69	0.21	0.08	0.65	0.42	—
6:00	2.06	1.95	0.69	0.21	0.08	0.65	0.41	0.22
7:00	1.95	1.91	0.69	0.20	0.08	0.66	0.33	0.24
8:00	1.94	1.86	0.70	0.21	0.08	0.67	0.34	0.23
9:00	1.95	1.81	0.68	0.14	0.09	0.68	0.37	0.24
10:00	1.93	1.82	0.68	0.17	0.08	0.68	0.35	0.24
11:00	0.99	1.76	0.69	0.15	0.09	0.67	0.36	0.25
12:00	1.97	1.79	0.70	0.16	0.09	0.67	0.36	0.23
13:00	1.94	1.83	0.67	0.15	0.09	0.67	0.31	0.24
14:00	1.89	1.76	0.65	0.16	0.09	0.67	0.30	0.23
15:00	1.83	1.83	0.63	0.16	0.09	0.67	0.33	0.23
16:00	1.91	1.78	0.63	0.16	0.08	0.67	0.34	0.24
17:00	1.89	1.79	0.65	0.15	0.08	0.67	0.32	0.26
18:00	1.99	1.78	0.67	0.15	0.08	0.67	0.27	0.25
19:00	1.96	1.88	0.67	0.16	0.08	0.65	0.32	0.24
20:00	2.01	1.90	0.69	0.15	0.08	0.64	0.38	0.23
21:00	1.95	1.89	0.67	0.19	0.08	0.64	0.34	0.25
22:00	1.94	1.91	0.66	0.19	0.08	0.64	0.33	0.25
23:00	1.98	1.90	0.67	0.17	0.08	0.63	0.34	0.25
4/12								
0:00	1.90	1.90	0.67	0.19	0.08	0.63	0.34	0.25
1:00	1.97	1.89	0.67	0.19	0.08	0.63	0.32	—
2:00	1.94	1.86	0.69	0.19	0.08	0.63	0.34	—
3:00	2.00	1.90	0.69	0.20	0.08	0.63	0.34	—
4:00	1.91	1.87	0.69	0.21	0.08	0.63	0.33	—
5:00	2.00	1.87	0.66	0.19	0.08	0.63	0.34	—
6:00	1.96	1.88	0.69	0.17	0.08	0.62	0.31	—
7:00	1.96	1.88	0.68	0.20	0.09	0.63	—	0.25
8:00	1.95	1.79	0.68	0.17	0.07	0.63	—	0.24
9:00	1.96	1.86	0.68	0.19	0.08	0.64	0.35	0.25
10:00	1.94	1.93	0.66	0.21	0.08	0.64	0.35	0.24
11:00	1.95	1.85	0.67	0.18	0.09	0.65	0.34	0.24
12:00	1.96	1.86	0.67	0.20	0.08	0.66	0.35	0.25
13:00	1.94	1.88	0.67	0.19	0.08	0.67	0.35	0.24
14:00	1.96	1.79	0.66	0.20	0.08	0.66	0.37	0.24
15:00	1.94	1.83	0.66	0.20	0.08	0.63	0.34	0.24
16:00	1.91	1.82	0.67	0.19	0.08	0.64	0.34	0.25
17:00	1.95	1.85	0.68	0.19	0.08	0.64	0.36	0.24
18:00	1.98	1.89	0.66	0.20	0.08	0.64	0.37	0.24
19:00	2.02	1.91	0.67	0.19	0.08	0.64	0.36	0.24
20:00	2.03	1.92	0.69	0.19	0.08	0.63	0.37	0.24
21:00	1.91	1.89	0.69	0.19	0.08	0.63	0.37	0.25
22:00	1.89	1.91	0.69	0.20	0.08	0.62	0.37	0.25
23:00	1.92	1.92	0.67	0.21	0.08	0.62	0.38	0.24
4/13								
0:00	1.91	1.89	0.68	0.19	0.09	0.62	0.38	0.25
1:00	1.93	1.80	0.68	0.20	0.08	0.61	0.42	—
2:00	1.92	1.93	0.69	0.19	0.08	0.61	0.40	—
3:00	1.93	1.88	0.68	0.20	0.08	0.61	0.47	—
4:00	1.93	1.91	0.68	0.19	0.08	0.62	0.37	—
5:00	1.94	1.84	0.66	0.19	0.08	0.62	0.38	—
6:00	1.94	1.92	0.68	0.21	0.08	0.62	0.38	0.25
7:00	1.95	1.84	0.69	0.20	0.08	0.63	0.36	0.24

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
8:00	1.93	1.88	0.67	0.18	0.08	0.63	0.36	0.24
9:00	1.95	1.80	0.69	0.20	0.08	0.64	0.36	0.24
10:00	1.82	1.78	0.69	0.19	0.09	0.64	0.36	0.25
11:00	1.81	1.86	0.69	0.19	0.08	0.66	0.36	0.24
12:00	1.88	1.84	0.73	0.19	0.08	0.69	0.37	0.25
13:00	1.79	1.80	0.71	0.20	0.08	0.69	0.36	0.24
14:00	1.86	1.81	0.66	0.21	0.08	0.62	0.37	0.24
15:00	1.79	1.81	0.71	0.19	0.08	0.65	0.37	0.24
16:00	1.83	1.82	0.77	0.20	0.08	0.63	0.37	0.24
17:00	1.79	1.84	0.76	0.19	0.08	0.63	0.37	0.24
18:00	1.88	1.91	0.70	0.19	0.08	0.63	0.35	0.23
19:00								
20:00	1.89	1.87	0.73	0.20	0.09	0.63	0.34	0.23
21:00	1.97	1.87	0.73	0.16	0.08	0.63	0.34	0.24
22:00	1.98	1.89	0.74	0.16	0.08	0.63	0.37	0.24
23:00	2.00	1.86	0.74	0.15	0.08	0.62	0.38	0.24
4/14								
0:00	2.02	1.89	0.73	0.15	0.08	0.63	0.38	0.24
1:00	2.00	1.90	0.74	0.15	0.08	0.62	0.39	
2:00	2.01	1.91	0.74	0.15	0.08	0.62	0.38	
3:00	1.99	1.87	0.74	0.17	0.08	0.61	0.38	
4:00	2.01	1.86	0.72	0.16	0.08	0.61	0.35	
5:00	2.00	1.86	0.75	0.16	0.08	0.61	0.35	
6:00	2.05	1.83	0.73	0.15	0.08	0.61	0.36	0.24
7:00	2.01	1.90	0.73	0.17	0.09	0.61	0.35	0.23
8:00	2.00	1.88	0.74	0.15	0.09	0.62	0.35	0.25
9:00	1.89	1.81	0.74	0.19	0.08	0.63	0.34	0.25
10:00	1.79	1.81	0.73	0.20	0.08	0.64	0.35	0.23
11:00	1.83	1.81	0.76	0.20	0.08	0.64	0.36	0.22
12:00	1.82	1.82	0.76	0.19	0.09	0.68	0.35	0.22
13:00	1.79	1.81	0.74	0.19	0.08	0.68	0.36	0.23
14:00	1.79	1.84	0.70	0.18	0.08	0.68	0.35	0.24
15:00	1.73	1.86	0.70	0.19	0.08	0.64	0.33	0.23
16:00	1.80	1.74	0.73	0.20	0.09	0.63	0.33	0.24
17:00	1.82	1.80	0.74	0.19	0.08	0.63	0.32	0.24
18:00	1.86	1.79	0.72	0.20	0.08	0.63	0.34	0.23
19:00	1.90	1.79	0.73	0.20	0.08	0.63	0.36	0.24
20:00	1.93	1.85	0.72	0.19	0.08	0.63	0.38	0.23
21:00	1.97	1.80	0.73	0.20	0.09	0.62	0.36	0.24
22:00	1.97	1.84	0.73	0.20	0.08	0.62	0.37	0.24
23:00	1.95	1.82	0.74	0.20	0.08	0.62	0.37	0.24
4/15								
0:00	1.98	1.83	0.75	0.20	0.08	0.62	0.38	0.25
1:00	1.98	1.83	0.73	0.20	0.08	0.61	0.38	
2:00	1.97	1.83	0.75	0.20	0.09	0.61	0.37	
3:00	1.97	1.83	0.75	0.20	0.08	0.61	0.36	
4:00	1.96	1.86	0.75	0.19	0.08	0.61	0.38	
5:00	1.97	1.85	0.75	0.20	0.08	0.61	0.37	
6:00	1.98	1.82	0.76	0.19	0.08	0.61	0.37	0.24
7:00	1.96	1.79	0.75	0.20	0.08	0.61	0.38	0.24
8:00	2.00	1.88	0.74	0.15	0.09	0.62	0.35	0.25
9:00	1.92	1.75	0.73	0.19	0.08	0.62	0.35	0.24
10:00	1.92	1.75	0.73	0.19	0.08	0.62	0.35	0.24
11:00	1.85	1.75	0.74	0.21	0.08	0.61	0.34	0.23

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
12:00	1.84	1.72	0.73	0.20	0.07	0.65	0.33	0.23
13:00	1.86	1.78	0.71	0.20	0.08	0.64	0.34	0.24
14:00	1.79	1.76	0.72	0.20	0.08	0.64	0.33	0.24
15:00	1.82	1.75	0.73	0.19	0.08	0.62	0.34	0.24
16:00	1.88	1.79	0.71	0.16	0.08	0.60	0.32	0.24
17:00	1.87	1.82	0.71	0.20	0.08	0.60	0.35	0.23
18:00	1.88	1.79	0.71	0.16	0.08	0.60	0.32	0.24
19:00	1.87	1.82	0.71	0.20	0.08	0.60	0.35	0.23
20:00	1.89	1.82	0.72	0.20	0.08	0.60	0.37	0.24
21:00	1.79	1.84	0.72	0.19	0.08	0.60	0.37	0.23
22:00	1.83	1.82	0.70	0.19	0.08	0.59	0.39	0.24
23:00	1.96	1.83	0.68	0.20	0.08	0.59	0.36	0.23
4/16								
0:00	1.89	1.84	0.68	0.19	0.08	0.59	0.36	0.23
1:00	1.89	1.83	0.67	0.19	0.08	0.59	0.37	-
2:00	1.92	1.82	0.67	0.21	0.09	0.59	0.37	-
3:00	1.93	1.84	0.68	0.18	0.09	0.59	0.37	-
4:00	1.92	1.80	0.68	0.19	0.09	0.59	0.39	-
5:00	1.90	1.80	0.67	0.19	0.09	0.58	0.37	-
6:00	1.94	1.82	0.68	0.20	0.09	0.58	0.36	0.24
7:00	1.94	1.79	0.67	0.19	0.08	0.58	0.37	0.24
8:00	1.91	1.86	0.67	0.18	0.08	0.59	0.36	0.23
9:00	1.94	1.82	0.68	0.20	0.08	0.59	0.35	0.23
10:00	1.94	1.78	0.68	0.18	0.08	0.60	0.34	0.22
11:00	1.86	1.81	0.69	0.19	0.08	0.62	0.34	0.23
12:00	1.80	1.84	0.71	0.19	0.08	0.64	0.34	0.22
13:00	1.87	1.83	0.68	0.18	0.08	0.59	0.23	0.24
14:00	1.87	1.82	0.69	0.18	0.08	0.06	0.35	0.23
15:00	1.85	1.83	0.68	0.18	0.09	0.57	0.35	0.23
16:00	1.80	1.82	0.67	0.17	0.08	0.57	0.34	0.24
17:00	1.85	1.77	0.64	0.16	0.08	0.58	0.34	0.24
18:00	1.86	1.82	0.66	0.18	0.08	0.58	0.36	0.24
19:00	1.87	1.83	0.66	0.18	0.09	0.58	0.33	0.23
20:00	1.89	1.78	0.65	0.17	0.08	0.58	0.35	0.23
21:00	1.89	1.82	0.68	0.20	0.08	0.57	0.36	0.23
22:00	1.84	1.81	0.64	0.19	0.08	0.57	0.36	0.24
23:00	1.92	1.86	0.65	0.20	0.08	0.56	0.37	0.24
4/17								
0:00	1.86	1.88	0.65	0.18	0.08	0.56	0.36	0.23
1:00	1.91	1.82	0.67	0.20	0.08	0.56	0.36	-
2:00	1.84	1.78	0.66	0.19	0.08	0.56	0.36	-
3:00	1.93	1.79	0.67	0.20	0.08	0.56	0.36	-
4:00	1.84	1.85	0.66	0.19	0.09	0.55	0.37	-
5:00	1.95	1.74	0.66	0.20	0.09	0.55	0.36	-
6:00	1.84	1.78	0.67	0.19	0.08	0.55	0.34	0.23
7:00	1.93	1.81	0.66	0.19	0.08	0.55	0.36	0.24
8:00	1.90	1.79	0.66	0.19	0.08	0.56	0.35	0.24
9:00	1.88	1.83	0.68	0.20	0.09	0.56	0.35	0.24
10:00	1.84	1.78	0.69	0.20	0.08	0.57	0.32	0.23
11:00	1.75	1.80	0.65	0.19	0.08	0.60	0.32	0.22
12:00	1.56	1.76	0.68	0.18	0.08	0.61	0.33	0.22
13:00	1.46	1.84	0.68	0.18	0.08	0.60	0.34	0.24
14:00	1.63	1.82	0.67	0.19	0.08	0.60	0.32	0.23
15:00	1.60	1.77	0.70	0.19	0.08	0.56	0.31	0.24

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
16:00	1.49	1.81	0.70	0.18	0.08	0.57	0.32	0.23
17:00	1.67	1.80	0.69	0.18	0.08	0.58	0.32	0.23
18:00	1.88	1.83	0.69	0.19	0.08	0.58	0.33	0.23
19:00	1.76	1.80	0.73	0.19	0.09	0.57	0.37	0.23
20:00	1.87	1.81	0.70	0.19	0.09	0.58	0.33	0.22
21:00	1.87	1.85	0.69	0.20	0.08	0.57	0.31	0.22
22:00	1.90	1.82	0.70	0.21	0.08	0.57	0.29	0.23
23:00	1.88	1.83	0.68	0.23	0.08	0.56	0.29	0.23
4/18								
0:00	1.89	1.82	0.68	0.28	0.08	0.56	0.29	0.23
1:00	1.89	1.78	0.69	0.17	0.08	0.56	0.29	—
2:00	1.91	1.81	0.69	0.20	0.08	0.55	0.32	—
3:00	1.90	1.82	0.68	0.18	0.09	0.55	0.33	—
4:00	1.90	1.81	0.69	0.19	0.08	0.55	0.29	—
5:00	1.90	1.84	0.70	0.19	0.08	0.55	0.29	—
6:00	1.93	1.79	0.69	0.17	0.08	0.55	0.33	0.22
7:00	1.89	1.82	0.68	0.19	0.08	0.56	0.29	0.23
8:00	1.81	1.85	0.66	0.18	0.08	0.55	0.31	0.23
9:00	1.69	1.77	0.68	0.20	0.08	57.00	0.32	0.25
10:00	1.73	1.73	0.66	0.19	0.08	0.57	0.32	0.23
11:00	1.69	1.71	0.65	0.20	0.08	0.57	0.31	0.24
12:00	1.75	1.76	0.66	0.18	0.07	0.60	0.31	0.22
13:00	1.73	1.75	0.67	0.18	0.08	0.60	0.32	0.24
14:00	1.70	1.73	0.68	0.19	0.08	0.60	0.31	0.24
15:00	1.67	1.67	0.67	0.19	0.08	0.57	0.30	0.24
16:00	1.70	1.73	0.65	0.19	0.08	0.57	0.31	0.23
17:00	1.69	1.79	0.67	0.18	0.08	0.57	0.33	0.23
18:00	1.71	1.71	0.67	0.19	0.08	0.56	0.28	0.24
19:00	1.76	1.79	0.65	0.19	0.08	0.56	0.30	0.23
20:00	1.67	1.77	0.68	0.19	0.08	0.57	0.30	0.22
21:00	1.76	1.80	0.67	0.20	0.08	0.55	0.30	0.23
22:00	1.75	7.82	0.67	0.19	0.08	0.57	0.30	0.25
23:00	1.78	1.82	0.65	0.19	0.09	0.56	0.30	0.22
4/19								
0:00	1.82	1.81	0.71	0.20	0.08	0.56	0.31	
1:00	1.82	1.88	0.66	0.20	0.09	0.56	0.31	
2:00	1.80	1.80	0.67	0.20	0.08	0.56	0.31	
3:00	1.78	1.84	0.64	0.19	0.08	0.56	0.30	
4:00	1.82	1.82	0.65	0.21	0.08	0.56	0.31	
5:00	1.75	1.73	0.65	0.20	0.09	0.56	0.31	
6:00	1.77	1.89	0.65	0.19	0.09	0.55	0.31	0.22
7:00	1.79	1.70	0.64	0.19	0.09	0.54	0.31	0.24
8:00	1.77	1.76	0.64	0.19	0.09	0.56	0.30	0.23
9:00	1.52	1.69	0.65	0.19	0.08	0.56	0.31	0.23
10:00	1.62	1.69	0.63	0.20	0.08	0.55	0.34	0.24
11:00	1.69	1.65	0.65	0.19	0.08	0.55	0.33	0.23
12:00	1.68	1.70	0.64	0.15	0.09	0.55	0.32	0.23
13:00	0.69	1.62	0.64	0.18	0.09	0.55	0.34	0.23
14:00	1.72	1.69	0.63	0.19	0.08	0.54	0.33	0.24
15:00	1.55	1.69	0.62	0.18	0.08	0.54	0.33	0.23
16:00	1.67	1.68	0.61	0.19	0.09	0.53	0.33	0.22
17:00	1.69	1.61	0.63	0.19	0.08	0.53	0.33	0.23
18:00	1.55	1.67	0.63	0.19	0.09	0.52	0.27	0.24
19:00	1.62	1.76	0.64	0.19	0.08	0.52	0.27	0.22

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
20:00	1.66	1.77	0.64	0.19	0.08	0.51	0.29	0.23
21:00	1.69	1.78	0.63	0.19	0.08	0.51	0.29	0.23
22:00	1.68	1.84	0.66	0.18	0.08	0.52	0.29	0.23
23:00	1.68	1.83	0.65	0.19	0.09	0.52	0.30	0.23
4/20								
0:00	1.72	1.85	0.67	0.19	0.08	0.52	0.30	
1:00	1.77	1.76	0.67	0.19	0.09	0.52	0.32	
2:00	1.69	1.77	0.69	0.19	0.09	0.52	0.29	
3:00	1.70	1.75	0.65	0.19	0.09	0.52	0.29	
4:00	1.67	1.78	0.67	0.20	0.08	0.52	0.28	
5:00	1.70	1.76	0.67	0.20	0.09	0.52	0.29	
6:00	1.72	1.79	0.66	0.20	0.09	0.53	0.31	0.23
7:00	1.73	1.74	0.64	0.19	0.09	0.53	0.30	0.24
8:00	1.67	1.72	0.67	0.18	0.08	0.53	0.29	0.23
9:00	1.57	1.71	0.64	0.18	0.07	0.54	0.31	0.22
10:00	1.67	1.61	0.66	0.17	0.08	0.54	0.28	0.24
11:00	1.63	1.72	0.66	0.17	0.08	0.54	0.28	0.22
12:00	1.73	1.75	0.67	0.18	0.08	0.54	0.28	0.24
13:00	1.71	1.72	0.65	0.18	0.08	0.54	0.28	0.24
14:00	1.65	1.63	0.67	0.18	0.08	0.54	0.28	0.23
15:00	1.61	1.58	0.66	0.18	0.08	0.54	0.29	0.23
16:00	1.73	1.61	0.66	0.18	0.08	0.54	0.28	0.22
17:00	1.61	1.69	0.66	0.19	0.08	0.53	0.30	0.23
18:00	1.69	1.75	0.65	0.19	0.08	0.53	0.28	0.23
19:00	1.74	1.80	0.68	0.17	0.08	0.53	0.29	0.23
20:00	1.66	1.74	0.65	0.19	0.09	0.53	0.30	0.22
21:00	1.69	1.76	0.67	0.18	0.08	0.53	0.30	0.23
22:00	1.73	1.75	0.67	0.19	0.08	0.53	0.30	0.24
23:00	1.71	1.79	0.69	0.17	0.09	0.53	0.30	0.23
4/21								
0:00	1.76	1.75	0.66	0.18	0.08	0.52	0.30	-
1:00	1.77	1.76	0.66	0.17	0.08	0.52	0.30	-
2:00	1.70	1.74	0.67	0.18	0.08	0.52	0.31	-
3:00	1.72	1.77	0.67	0.18	0.08	0.52	0.31	-
4:00	1.69	1.79	0.67	0.18	0.09	0.52	0.32	-
5:00	1.73	1.74	0.65	0.18	0.08	0.52	0.31	-
6:00	1.77	1.78	0.67	0.18	0.08	0.52	0.31	0.23
7:00	1.81	1.79	0.66	0.17	0.08	0.52	0.31	0.22
8:00	1.75	1.78	0.65	0.18	0.08	0.53	0.30	0.22
9:00	1.72	1.67	0.65	0.19	0.08	0.53	0.28	0.23
10:00	1.71	1.69	0.63	0.17	0.08	0.53	0.28	0.23
11:00	1.69	1.60	0.65	0.18	0.08	0.55	0.28	0.22
12:00	1.67	1.69	0.65	0.18	0.08	0.57	0.28	0.23
13:00	1.67	1.68	0.63	0.18	0.08	0.57	0.29	0.23
14:00	1.63	1.68	0.64	0.17	0.08	0.57	0.28	0.23
15:00	1.64	1.69	0.63	0.19	0.08	0.54	0.28	0.23
16:00	1.60	1.60	0.66	0.19	0.09	0.54	0.27	0.23
17:00	1.62	1.64	0.66	0.19	0.08	0.54	0.29	0.22
18:00	1.66	1.72	0.64	0.18	0.08	0.54	0.28	0.22
19:00	1.70	1.73	0.64	0.18	0.08	0.54	0.30	0.22
20:00	1.67	1.71	0.66	0.19	0.08	0.54	0.30	0.22
21:00	1.70	1.69	0.66	0.18	0.08	0.54	0.30	0.22
22:00	1.72	1.78	0.67	0.19	0.08	0.54	0.30	0.23
23:00	1.73	1.79	0.69	0.20	0.08	0.55	0.30	0.23

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
4/22								
0:00	1.71	1.75	0.66	0.19	0.08	0.54	0.30	-
1:00	1.70	1.73	0.69	0.19	0.08	0.54	0.30	-
2:00	1.73	1.70	0.65	0.19	0.08	0.53	0.29	-
3:00	1.71	1.72	0.65	0.19	0.08	0.53	0.30	-
4:00	1.72	1.68	0.65	0.19	0.08	0.53	0.29	-
5:00	1.70	1.71	0.66	0.20	0.08	0.53	0.30	-
6:00	1.72	1.61	0.66	0.19	0.08	0.53	0.30	0.22
7:00	1.70	1.75	0.66	0.20	0.08	0.53	0.30	0.22
8:00	1.68	1.77	0.67	0.19	0.08	0.53	0.29	0.22
9:00	1.71	1.58	0.64	0.18	0.08	0.52	0.28	0.22
10:00	1.72	1.65	0.65	0.17	0.08	0.53	0.28	0.23
11:00	1.72	1.60	0.64	0.19	0.08	0.52	0.27	0.22
12:00	1.67	1.67	0.64	0.18	0.08	0.53	0.27	0.22
13:00	1.73	1.64	0.64	0.18	0.08	0.53	0.27	0.22
14:00	1.70	1.65	0.66	0.17	0.08	0.53	0.27	0.23
15:00	1.68	1.62	0.65	0.18	0.08	0.53	0.27	0.22
16:00	1.69	1.56	0.64	0.17	0.08	0.53	0.27	0.22
17:00	1.71	1.68	0.64	0.17	0.08	0.53	0.27	0.22
18:00	1.65	1.76	0.66	0.18	0.08	0.53	0.29	0.22
19:00	1.66	1.74	0.64	0.19	0.08	0.52	0.27	0.22
20:00	1.69	1.75	0.68	0.19	0.08	0.53	0.29	0.22
21:00	1.71	1.64	0.67	0.18	0.08	0.52	0.29	0.22
22:00	1.72	1.72	0.66	0.19	0.08	0.53	0.29	0.22
23:00	1.66	1.78	0.66	0.19	0.08	0.52	0.29	0.22
4/23								
0:00	1.71	1.73	0.67	0.19	0.08	0.52	0.30	-
1:00	1.74	1.73	0.67	0.20	0.08	0.52	0.30	-
2:00	1.73	1.70	0.66	0.19	0.08	0.52	0.30	-
3:00	1.72	1.76	0.65	0.19	0.08	0.52	0.27	-
4:00	1.74	1.76	0.64	0.18	0.08	0.52	0.27	-
5:00	1.66	1.68	0.61	0.18	0.08	0.52	0.28	-
6:00	1.61	1.76	0.62	0.18	0.08	0.52	0.28	0.22
7:00	1.68	1.65	0.62	0.20	0.08	0.52	0.28	0.22
8:00	1.68	1.74	0.66	0.18	0.08	0.52	0.28	0.22
9:00	1.61	1.56	0.65	0.18	0.09	0.53	0.29	0.23
10:00	1.56	0.16	0.63	0.19	0.08	0.53	0.28	0.22
11:00	1.59	1.54	0.62	0.19	0.08	0.53	0.28	0.23
12:00	1.57	1.56	0.62	0.18	0.08	0.54	0.28	0.23
13:00	1.57	1.61	0.64	0.19	0.08	0.54	0.27	0.22
14:00	1.56	1.58	0.61	0.18	0.08	0.54	0.27	0.22
15:00	1.61	1.58	0.68	0.18	0.08	0.54	0.28	0.22
16:00	1.67	1.55	0.63	0.18	0.08	0.53	0.29	0.22
17:00	1.57	1.59	0.64	0.20	0.09	0.53	0.27	0.22
18:00	1.61	1.68	0.63	0.19	0.08	0.53	0.30	0.23
19:00	1.64	1.61	0.60	0.18	0.08	0.53	0.30	0.22
20:00	1.67	1.57	0.64	0.18	0.09	0.53	0.29	0.22
21:00	1.70	1.60	0.60	0.17	0.09	0.53	0.28	0.23
22:00	1.73	1.53	0.61	0.18	0.09	0.53	0.26	0.23
23:00	1.70	1.62	0.61	0.18	0.10	0.54	0.29	0.23
4/24								
0:00	1.67	1.57	0.62	0.19	0.08	0.53	0.27	
1:00	1.67	1.62	0.59	0.19	0.08	0.52	0.28	
2:00	1.63	1.57	0.64	0.19	0.07	0.52	0.29	

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
3:00	1.65	1.58	0.64	0.18	0.08	0.52	0.27	
4:00	1.65	1.56	0.63	0.19	0.08	0.52	0.28	
5:00	1.63	1.61	0.63	0.18	0.08	0.52	0.28	
6:00	1.66	1.59	0.63	0.18	0.08	0.52	0.27	0.22
7:00	1.69	1.61	0.63	0.19	0.08	0.52	0.28	0.22
8:00	1.69	1.57	0.64	0.19	0.08	0.52	0.29	0.21
9:00	1.60	1.57	0.67	0.19	0.08	0.53	0.28	0.21
10:00	1.56	1.58	0.66	0.18	0.08	0.53	0.29	0.23
11:00	1.56	1.60	0.67	0.19	0.08	0.53	0.28	0.22
12:00	1.56	1.58	0.64	0.18	0.07	0.56	0.28	0.22
13:00	1.59	1.54	0.65	0.18	0.09	0.56	0.28	0.22
14:00	1.57	1.55	0.67	0.18	0.08	0.56	0.29	0.19
15:00	1.55	1.61	0.65	0.17	0.08	0.53	0.28	0.22
16:00	1.55	1.57	0.66	0.18	0.08	0.52	0.28	0.22
17:00	1.54	1.54	0.62	0.18	0.08	0.54	0.29	0.23
18:00	1.65	0.65	0.64	0.18	0.08	0.54	0.30	0.23
19:00	1.69	1.68	0.64	0.19	0.08	0.53	0.28	0.22
20:00	1.65	1.67	0.63	0.19	0.08	0.52	0.30	0.21
21:00	1.63	1.67	0.65	0.19	0.08	0.53	0.29	0.22
22:00	1.66	1.74	0.65	0.18	0.08	0.53	0.28	0.22
23:00	1.68	1.60	0.66	0.18	0.08	0.53	0.28	0.22
4/25								
0:00	1.65	1.70	0.64	0.17	0.08	0.52	0.28	
1:00	1.68	1.68	0.65	0.18	0.08	0.52	0.29	
2:00	1.67	1.65	0.67	0.18	0.08	0.51	0.28	
3:00	1.63	1.65	0.65	0.19	0.08	0.51	0.29	
4:00	1.63	1.65	0.65	0.19	0.08	0.51	0.28	
5:00	1.65	1.63	0.65	0.18	0.08	0.51	0.27	
6:00	1.62	1.68	0.67	0.19	0.08	0.51	0.28	0.22
7:00	1.60	1.66	0.67	0.18	0.08	0.51	0.29	0.22
8:00	1.56	1.66	0.65	0.18	0.07	0.52	0.27	0.22
9:00	1.59	1.56	0.60	0.17	0.07	0.53	0.26	0.21
10:00	1.58	1.53	0.62	0.18	0.08	0.52	0.27	0.23
11:00	1.59	1.52	0.61	0.19	0.08	0.54	0.27	0.22
12:00	1.53	1.52	0.62	0.19	0.08	0.54	0.26	0.22
13:00	1.60	1.56	0.63	0.18	0.08	0.53	0.27	0.21
14:00	1.65	1.51	0.64	0.17	0.08	0.53	0.27	0.21
15:00	1.53	1.53	0.62	0.18	0.08	0.52	0.27	0.22
16:00	1.54	1.56	0.63	0.16	0.08	0.53	0.27	0.22
17:00	1.65	1.58	0.62	0.17	0.08	0.53	0.27	0.23
18:00	1.60	1.59	0.63	0.18	0.08	0.53	0.28	0.23
19:00	1.59	1.69	0.63	0.19	0.08	0.52	0.29	0.23
20:00	1.63	1.67	0.65	0.19	0.08	0.52	0.28	0.23
21:00	1.63	1.64	0.65	0.19	0.08	0.52	0.29	0.23
22:00	1.64	1.65	0.64	0.19	0.08	0.52	0.29	0.23
23:00	1.66	1.59	0.66	0.19	0.08	0.52	0.29	0.22
4/26								
0:00	1.64	1.69	0.67	0.19	0.09	0.51	0.30	-
1:00	1.64	1.65	0.66	0.19	0.08	0.51	0.30	-
2:00	1.62	1.59	0.66	0.19	0.08	0.50	0.30	-
3:00	1.62	1.61	0.66	0.19	0.08	0.50	0.29	-
4:00	1.63	1.64	0.64	0.19	0.08	0.50	0.29	-
5:00	1.63	1.65	0.65	0.19	0.09	0.50	0.29	-
6:00	1.62	1.68	0.66	0.19	0.08	0.51	0.30	0.22

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
7:00	1.63	1.70	0.65	0.18	0.08	0.51	0.30	0.21
8:00	1.66	1.59	0.64	0.18	0.08	0.51	0.29	0.22
9:00	1.63	1.54	0.63	0.17	0.08	0.53	0.27	0.21
10:00	1.66	1.52	0.62	0.16	0.08	0.53	0.25	0.20
11:00	1.63	1.53	0.61	0.16	0.08	0.54	0.26	0.26
12:00	1.65	1.53	0.62	0.17	0.08	0.55	0.26	0.23
13:00	1.63	1.53	0.61	0.15	0.08	0.55	0.25	0.26
14:00	1.64	1.55	0.62	0.17	0.07	0.55	0.27	0.26
15:00	1.63	1.55	0.62	0.16	0.08	0.53	0.26	0.26
16:00	1.59	1.56	0.61	0.17	0.08	0.52	0.27	0.25
17:00	1.58	1.55	0.63	0.17	0.08	0.53	0.27	0.26
18:00	1.54	1.58	0.62	0.19	0.09	0.52	0.28	0.26
19:00	1.56	1.56	0.62	0.18	0.08	0.52	0.26	0.26
20:00	1.56	1.56	0.62	0.18	0.08	0.53	0.28	0.26
21:00	1.59	1.64	0.61	0.18	0.09	0.52	0.28	0.26
22:00	1.61	1.66	0.63	0.18	0.08	0.53	0.28	0.26
23:00	1.59	1.59	0.62	0.18	0.09	0.52	0.29	0.26
4/27								
0:00	1.61	1.60	0.62	0.18	0.08	0.52	0.29	-
1:00	1.59	1.56	0.63	0.18	0.08	0.52	0.29	-
2:00	1.58	1.54	0.63	0.18	0.08	0.52	0.29	-
3:00	1.61	1.57	0.62	0.18	0.08	0.52	0.29	-
4:00	1.60	1.63	0.63	0.17	0.08	0.52	0.24	-
5:00	1.59	1.64	0.64	0.17	0.08	0.52	0.29	-
6:00	1.60	1.57	0.63	0.17	0.08	0.51	0.29	0.26
7:00	1.61	1.52	0.62	0.17	0.08	0.51	0.29	0.26
8:00	1.62	1.64	0.62	0.17	0.07	0.52	0.29	0.26
9:00	1.63	1.58	0.60	0.17	0.08	0.52	0.26	0.26
10:00	1.54	1.56	0.60	0.17	0.08	0.52	0.25	0.28
11:00	1.54	1.54	0.58	0.17	0.08	0.55	0.26	0.27
12:00	1.58	1.55	0.58	0.18	0.08	0.56	0.26	0.29
13:00	1.59	1.54	0.61	0.16	0.07	0.56	0.27	0.29
14:00	1.56	1.57	0.61	0.16	0.08	0.56	0.25	0.28
15:00	1.57	1.53	0.62	0.17	0.08	0.54	0.27	0.27
16:00	1.56	1.53	0.61	0.17	0.07	0.53	0.27	0.27
17:00	1.57	1.51	0.61	0.17	0.08	0.53	0.26	0.26
18:00	1.58	1.57	0.62	0.18	0.08	0.51	0.27	0.26
19:00	1.63	1.56	0.64	0.19	0.08	0.52	0.28	0.26
20:00	1.63	1.63	0.64	0.18	0.08	0.53	0.28	0.26
21:00	1.62	1.61	0.65	0.18	0.08	0.53	0.27	0.26
22:00	1.64	1.60	0.64	0.19	0.08	0.52	0.28	0.26
23:00	1.67	1.60	0.64	0.19	0.08	0.52	0.29	0.26
4/28								
0:00	1.66	1.55	0.62	0.18	0.08	0.53	0.27	-
1:00	1.65	1.56	0.59	0.19	0.09	0.52	0.27	-
2:00	1.63	1.53	0.61	0.18	0.09	0.52	0.26	-
3:00	1.61	1.58	0.61	0.18	0.09	0.52	0.24	-
4:00	1.57	1.46	0.61	0.18	0.09	0.52	0.28	-
5:00	1.57	1.65	0.60	0.20	0.09	0.51	0.24	-
6:00	1.60	1.46	0.60	0.19	0.08	0.52	0.27	0.26
7:00	1.63	1.58	0.63	0.19	0.08	0.52	0.28	0.26
8:00	1.66	1.50	0.64	0.17	0.08	0.52	0.27	0.26
9:00	1.61	1.49	0.59	0.17	0.08	0.52	0.26	0.25
10:00	1.61	1.42	0.59	0.18	0.08	0.52	0.25	0.25

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
11:00	1.60	1.51	0.60	0.17	0.08	0.54	0.25	0.27
12:00	1.58	1.48	0.59	0.17	0.08	0.55	0.26	0.28
13:00	1.62	1.52	0.61	0.18	0.08	0.56	0.25	0.28
14:00	1.58	1.49	0.60	0.18	0.08	0.55	0.26	0.27
15:00	1.61	1.48	0.61	0.18	0.08	0.53	0.25	0.25
16:00	1.62	1.50	0.60	0.18	0.08	0.52	0.27	0.24
17:00	1.62	1.50	0.60	0.19	0.08	0.52	0.26	0.25
18:00	1.60	1.56	0.61	0.18	0.08	0.52	0.25	0.25
19:00	1.64	1.52	0.62	0.18	0.08	0.52	0.26	0.25
20:00	1.64	1.55	0.63	0.18	0.08	0.52	0.26	0.25
21:00	1.65	1.54	0.63	0.18	0.08	0.52	0.28	0.25
22:00	1.66	1.60	0.64	0.18	0.08	0.52	0.27	0.25
23:00	1.69	1.50	0.61	0.18	0.08	0.51	0.28	0.25
4/29								
0:00	1.68	1.58	0.64	0.17	0.08	0.51	0.28	-
1:00	1.65	1.56	0.61	0.19	0.07	0.51	0.28	-
2:00	1.65	1.56	0.63	0.18	0.08	0.51	0.26	-
3:00	1.68	1.55	0.62	0.18	0.08	0.51	0.29	-
4:00	1.67	1.54	0.61	0.17	0.08	0.51	0.27	-
5:00	1.64	1.63	0.63	0.19	0.08	0.50	0.28	-
6:00	1.66	1.52	0.64	0.18	0.08	0.51	0.27	0.25
7:00	1.66	1.54	0.63	0.19	0.07	0.51	0.26	0.26
8:00	1.67	1.55	0.62	0.18	0.08	0.51	0.28	0.26
9:00	1.66	1.54	0.63	0.17	0.08	0.52	0.27	0.27
10:00	1.60	1.58	0.62	0.17	0.08	0.51	0.27	0.27
11:00	1.59	1.50	0.62	0.18	0.08	0.53	0.27	0.27
12:00	1.58	1.53	0.64	0.18	0.08	0.54	0.27	0.26
13:00	1.54	1.52	0.63	0.17	0.08	0.54	0.28	0.27
14:00	1.62	1.48	0.65	0.18	0.07	0.55	0.28	0.27
15:00	1.62	1.57	0.63	0.17	0.08	0.52	0.27	0.26
16:00	1.62	1.56	0.63	0.18	0.08	0.51	0.29	0.26
17:00	1.64	1.63	0.64	0.17	0.08	0.52	0.28	0.25
18:00	1.63	1.52	0.63	0.17	0.08	0.52	0.27	0.25
19:00	1.60	1.57	0.61	0.18	0.08	0.52	0.28	0.25
20:00	1.61	1.59	0.64	0.18	0.07	0.52	0.28	0.25
21:00	1.61	1.52	0.61	0.18	0.08	0.51	0.28	0.25
22:00	1.59	1.58	0.63	0.17	0.08	0.51	0.27	0.25
23:00	1.57	1.55	0.63	0.18	0.08	0.51	0.27	0.25
4/30								
0:00	1.59	1.55	0.63	0.18	0.08	0.50	0.26	-
1:00	1.59	1.55	0.63	0.18	0.09	0.50	0.27	-
2:00	1.59	1.53	0.65	0.18	0.09	0.50	0.28	-
3:00	1.61	1.55	0.63	0.19	0.08	0.50	0.28	-
4:00	1.57	1.57	0.63	0.18	0.08	0.50	0.27	-
5:00	1.58	1.55	0.61	0.17	0.09	0.50	0.26	-
6:00	1.58	1.57	0.63	0.19	0.08	0.50	0.29	0.25
7:00	1.58	1.57	0.62	0.18	0.08	0.51	0.27	0.25
8:00	1.61	1.59	0.63	0.18	0.07	0.52	0.27	0.26
9:00	1.59	1.48	0.65	0.18	0.08	0.51	0.27	0.26
10:00	1.53	1.49	0.64	0.18	0.07	0.52	0.26	0.27
11:00	1.53	1.51	0.63	0.17	0.08	0.54	0.26	0.26
12:00	1.52	1.59	0.64	0.18	0.08	0.52	0.27	0.25
13:00	1.52	1.54	0.63	0.19	0.08	0.52	0.26	0.25
14:00	1.55	1.47	0.63	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
15:00	1.56	1.54	0.64	0.19	0.09	0.52	0.27	0.25
16:00	1.56	1.58	0.64	0.20	0.09	0.51	0.27	0.25
17:00	1.55	1.56	0.63	0.19	0.09	0.51	0.27	0.25
18:00	1.65	1.59	0.64	0.17	0.08	0.51	0.27	0.25
19:00	1.63	1.55	0.61	0.18	0.08	0.52	0.27	0.25
20:00	1.60	1.61	0.65	0.18	0.08	0.52	0.26	0.25
21:00	1.61	1.55	0.63	0.18	0.08	0.52	0.27	0.25
22:00	1.63	1.57	0.63	0.18	0.08	0.52	0.26	0.25
23:00	1.65	1.59	0.64	0.18	0.07	0.51	0.27	0.25
5/1								
0:00	1.65	1.63	0.64	0.18	0.08	0.52	0.27	-
1:00	1.64	1.60	0.63	0.18	0.08	0.51	0.27	-
2:00	1.65	1.63	0.63	0.18	0.08	0.52	0.27	-
3:00	1.64	1.57	0.63	0.18	0.08	0.51	0.28	-
4:00	1.62	1.57	0.64	0.17	0.08	0.51	0.27	-
5:00	1.65	1.58	0.62	0.18	0.09	0.51	0.27	-
6:00	1.69	1.57	0.62	0.19	0.09	0.51	0.27	0.25
7:00	1.65	1.58	0.63	0.18	0.09	0.50	0.27	0.25
8:00	1.64	1.59	0.62	0.18	0.08	0.52	0.27	0.25
9:00	1.61	1.50	0.61	0.18	0.08	0.52	0.26	0.25
10:00	1.62	1.51	0.65	0.18	0.08	0.52	0.26	0.25
11:00	1.64	1.52	0.63	0.17	0.08	0.52	0.24	0.26
12:00	1.66	1.51	0.64	0.19	0.08	0.51	0.26	0.26
13:00	1.61	1.49	0.61	0.18	0.07	0.52	0.26	0.26
14:00	1.61	1.54	0.65	0.18	0.08	0.53	0.26	0.26
15:00	1.62	1.55	0.61	0.17	0.07	0.53	0.26	0.25
16:00	1.64	1.52	0.62	0.18	0.08	0.52	0.25	0.25
17:00	1.64	1.56	0.62	0.18	0.07	0.51	0.25	0.25
18:00	1.58	1.54	0.63	0.17	0.08	0.52	0.27	0.25
19:00	1.60	1.51	0.62	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
20:00	1.59	1.58	0.62	0.19	0.09	0.51	0.26	0.25
21:00	1.60	1.58	0.63	0.17	0.08	0.51	0.25	0.25
22:00	1.58	1.58	0.62	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
23:00	1.58	1.58	0.62	0.18	0.08	0.52	0.26	0.25
5/2								
0:00	1.65	1.59	0.63	0.18	0.08	0.51	0.25	-
1:00	1.62	1.51	0.62	0.17	0.08	0.51	0.26	-
2:00	1.58	1.53	0.62	0.18	0.08	0.52	0.27	-
3:00	1.62	1.56	0.62	0.18	0.08	0.51	0.27	-
4:00	1.62	1.62	0.62	0.18	0.08	0.52	0.27	-
5:00	1.59	1.58	0.62	0.19	0.08	0.51	0.27	-
6:00	1.61	1.53	0.63	0.19	0.08	0.51	0.27	0.25
7:00	1.61	1.53	0.62	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
8:00	1.62	1.58	0.63	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
9:00	1.61	1.48	0.60	0.17	0.08	0.51	0.24	0.25
10:00	1.61	1.55	0.62	0.17	0.08	0.51	0.24	0.24
11:00	1.57	1.43	0.63	0.16	0.09	0.52	0.24	0.25
12:00	1.57	1.46	0.62	0.16	0.07	0.54	0.24	0.26
13:00	1.51	1.48	0.62	0.17	0.08	0.54	0.24	0.26
14:00	1.49	1.50	0.60	0.17	0.08	0.53	0.24	0.26
15:00	1.50	1.47	0.61	0.16	0.08	0.52	0.24	0.25
16:00	1.50	1.41	0.60	0.16	0.08	0.52	0.24	0.25
17:00	1.50	1.38	0.61	0.17	0.08	0.51	0.24	0.24
18:00	1.59	1.45	0.63	0.18	0.08	0.51	0.25	0.25

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
19:00	1.61	1.56	0.62	0.17	0.08	0.51	0.26	0.25
20:00	1.61	1.54	0.64	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
21:00	1.70	1.51	0.62	0.18	0.08	0.51	0.25	0.25
22:00	1.67	1.51	0.64	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
23:00	1.67	1.49	0.63	0.18	0.08	0.51	0.25	0.25
5/3								
0:00								
1:00	1.67	1.52	0.62	0.18	0.08	0.51	0.26	-
2:00	1.67	1.54	0.63	0.17	0.08	0.51	0.26	-
3:00	1.68	1.53	0.62	0.18	0.08	0.51	0.26	-
4:00	1.67	1.47	0.61	0.18	0.08	0.51	0.26	-
5:00	1.65	1.50	0.62	0.18	0.08	0.50	0.26	-
6:00	1.67	1.52	0.61	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
7:00	1.66	1.46	0.62	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
8:00	1.66	1.55	0.61	0.17	0.08	0.51	0.26	0.25
9:00	1.61	1.56	0.62	0.18	0.08	0.51	0.27	0.27
10:00	1.61	1.59	0.61	0.18	0.08	0.51	0.26	0.27
11:00	1.60	1.52	0.62	0.18	0.08	0.53	0.27	0.27
12:00	1.58	1.52	0.62	0.18	0.08	0.52	0.27	0.27
13:00	1.56	1.55	0.62	0.18	0.08	0.51	0.26	0.26
14:00	1.60	1.54	0.62	0.17	0.08	0.52	0.26	0.26
15:00	1.58	1.53	0.64	0.16	0.08	0.51	0.26	0.25
16:00	1.58	1.49	0.59	0.16	0.08	0.50	0.25	0.25
17:00	1.59	1.57	0.60	0.17	0.08	0.51	0.25	0.24
18:00	1.55	1.46	0.63	0.17	0.09	0.51	0.25	0.25
19:00	1.58	1.57	0.63	0.18	0.07	0.51	0.26	0.25
20:00	1.55	1.57	0.63	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
21:00	1.54	1.53	0.63	0.18	0.07	0.51	0.26	0.25
22:00	1.57	1.52	0.62	0.16	0.08	0.51	0.26	0.25
23:00	1.60	1.53	0.64	0.17	0.07	0.51	0.24	0.25
5/4								
0:00	1.58	1.56	0.62	0.17	0.07	0.51	0.25	-
1:00	1.57	1.56	0.62	0.18	0.08	0.51	0.26	-
2:00	1.54	1.51	0.62	0.17	0.07	0.51	0.25	-
3:00	1.55	1.54	0.62	0.17	0.08	0.50	0.25	-
4:00	1.55	1.49	0.61	0.17	0.08	0.51	0.26	-
5:00	1.56	1.55	0.63	0.18	0.08	0.50	0.24	-
6:00	1.58	1.58	0.62	0.19	0.08	0.50	0.26	0.25
7:00	1.60	1.57	0.63	0.17	0.07	0.50	0.26	0.25
8:00	1.59	1.55	0.63	0.17	0.08	0.51	0.25	0.26
9:00	1.54	1.55	0.62	0.17	0.08	0.50	0.26	0.27
10:00	1.54	1.54	0.61	0.17	0.08	0.50	0.24	0.27
11:00	1.52	1.53	0.61	0.17	0.08	0.52	0.25	0.27
12:00	1.50	1.49	0.60	0.17	0.08	0.54	0.24	0.26
13:00	1.51	1.46	0.62	0.17	0.08	0.54	0.23	0.27
14:00	1.49	1.50	0.61	0.17	0.08	0.54	0.25	0.27
15:00	1.50	1.52	0.61	0.16	0.08	0.51	0.26	0.26
16:00	1.51	1.53	0.59	0.16	0.08	0.50	0.26	0.26
17:00	1.52	1.55	0.61	0.16	0.07	0.50	0.27	0.25
18:00	1.62	1.54	0.62	0.17	0.08	0.51	0.26	0.25
19:00	1.63	1.51	0.61	0.17	0.07	0.51	0.25	0.25
20:00	1.63	1.51	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	0.25
21:00	1.63	1.55	0.61	0.17	0.07	0.51	0.26	0.25
22:00	1.64	1.54	0.61	0.16	0.08	0.50	0.26	0.25

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
23:00	1.66	1.52	0.63	0.18	0.08	0.50	0.27	0.25
5/5								
0:00	1.64	1.50	0.60	0.16	0.07	0.51	0.25	-
1:00	1.66	1.55	0.60	0.17	0.08	0.50	0.26	-
2:00	1.62	1.56	0.61	0.16	0.08	0.50	0.26	-
3:00	1.64	1.57	0.64	0.17	0.08	0.50	0.26	-
4:00	1.62	1.56	0.60	0.17	0.09	0.50	0.26	-
5:00	1.63	1.52	0.62	0.17	0.07	0.50	0.26	-
6:00	1.62	1.59	0.61	0.16	0.08	0.50	0.27	0.25
7:00	1.65	1.58	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	0.25
8:00	1.65	1.58	0.61	0.16	0.08	0.50	0.26	0.26
9:00	1.61	1.61	0.61	0.16	0.08	0.50	0.26	0.26
10:00	1.59	1.58	0.62	0.17	0.08	0.50	0.26	0.27
11:00	1.60	1.59	0.60	0.17	0.08	0.52	0.25	0.26
12:00	1.59	1.52	0.61	0.17	0.08	0.51	0.25	0.25
13:00	1.59	1.52	0.61	0.17	0.08	0.51	0.26	0.25
14:00	1.58	1.56	0.61	0.16	0.08	0.53	0.26	0.25
15:00	1.59	1.53	0.61	0.18	0.07	0.50	0.25	0.26
16:00	1.58	1.56	0.61	0.16	0.08	0.50	0.26	0.25
17:00	1.58	1.56	0.62	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
18:00	1.52	1.47	0.63	0.18	0.08	0.51	0.26	0.25
19:00	1.52	1.53	0.63	0.17	0.07	0.51	0.26	0.25
20:00	1.49	1.54	0.63	0.17	0.07	0.50	0.26	0.25
21:00	1.51	1.53	0.62	0.17	0.08	0.50	0.25	0.25
22:00	1.51	1.54	0.62	0.17	0.08	0.50	0.25	0.25
23:00	1.47	1.52	0.62	0.18	0.08	0.50	0.25	0.25
5/6								
0:00	1.47	1.50	0.62	0.17	0.07	0.50	0.25	-
1:00	1.52	1.56	0.62	0.17	0.08	0.50	0.26	-
2:00	1.53	1.54	0.62	0.18	0.08	0.50	0.26	-
3:00	1.52	1.52	0.63	0.17	0.08	0.50	0.25	-
4:00	1.53	1.47	0.63	0.17	0.08	0.50	0.25	-
5:00	1.51	1.54	0.63	0.18	0.07	0.50	0.26	-
6:00	1.50	1.56	0.63	0.17	0.08	0.50	0.25	0.25
7:00	1.50	1.51	0.63	0.18	0.08	0.50	0.26	0.25
8:00	1.48	1.54	0.62	0.17	0.08	0.50	0.26	0.25
9:00	1.65	1.44	0.61	0.15	0.08	0.50	0.24	0.26
10:00	1.58	1.41	0.60	0.16	0.08	0.50	0.24	0.26
11:00	1.16	1.46	0.59	0.17	0.07	0.50	0.23	0.26
12:00	1.57	1.50	0.59	0.16	0.08	0.51	0.24	0.26
13:00	1.63	1.44	0.62	0.16	0.08	0.53	0.24	0.26
14:00	1.61	1.43	0.59	0.16	0.08	0.53	0.24	0.27
15:00	1.63	1.46	0.61	0.16	0.08	0.51	0.24	0.26
16:00	1.62	1.40	0.60	0.16	0.08	0.50	0.25	0.25
17:00	1.63	1.50	0.61	0.16	0.08	0.50	0.24	0.24
18:00	1.61	1.49	0.61	0.17	0.08	0.50	0.24	0.24
19:00	1.62	1.52	0.60	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
20:00	1.62	1.53	0.61	0.17	0.07	0.50	0.25	0.24
21:00	1.62	1.51	0.61	0.17	0.08	0.50	0.25	0.25
22:00	1.58	1.51	0.60	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
23:00	1.59	1.56	0.61	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
5/7								
0:00	1.58	1.54	0.60	0.17	0.07	0.50	0.26	-
1:00	1.61	1.55	0.61	0.18	0.08	0.50	0.26	-

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
2:00	1.61	1.53	0.61	0.17	0.07	0.50	0.26	-
3:00	1.62	1.55	0.61	0.18	0.07	0.50	0.26	-
4:00	1.63	1.55	0.60	0.18	0.08	0.50	0.26	-
5:00	1.55	1.53	0.61	0.17	0.07	0.50	0.26	-
6:00	1.58	1.50	0.60	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
7:00	1.58	1.48	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
8:00	1.59	1.48	0.62	0.16	0.08	0.56	0.25	0.24
9:00	1.50	1.49	0.57	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
10:00	1.49	1.54	0.55	0.16	0.07	0.51	0.26	0.24
11:00	1.50	1.54	0.55	0.17	0.07	0.52	0.26	0.25
12:00	1.47	1.48	0.56	0.17	0.07	0.52	0.27	0.24
13:00	1.48	1.53	0.53	0.17	0.08	0.54	0.26	0.24
14:00	1.47	1.53	0.56	0.17	0.08	0.52	0.26	0.25
15:00	1.46	1.49	0.56	0.17	0.08	0.51	0.24	0.25
16:00	1.45	1.52	0.58	0.17	0.07	0.51	0.24	0.24
17:00	1.46	1.50	0.56	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
18:00	1.54	1.51	0.59	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
19:00	1.46	1.52	0.60	0.17	0.07	0.50	0.26	0.24
20:00	1.54	1.56	0.62	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
21:00	1.52	1.55	0.61	0.18	0.08	0.50	0.26	0.24
22:00	1.49	1.52	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
23:00	1.50	1.50	0.60	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
5/8								
0:00	1.49	1.50	0.61	0.17	0.08	0.50	0.27	-
1:00	1.48	1.53	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	-
2:00	1.51	1.47	0.61	0.18	0.08	0.50	0.26	-
3:00	1.49	1.55	0.62	0.18	0.09	0.50	0.26	-
4:00	1.48	1.49	0.60	0.18	0.08	0.50	0.25	-
5:00	1.48	1.48	0.60	0.18	0.08	0.50	0.25	-
6:00	1.48	1.47	0.60	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
7:00	1.50	1.45	0.60	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
8:00	1.49	1.49	0.60	0.17	0.08	0.50	0.26	0.25
9:00	1.54	1.47	0.59	0.16	0.08	0.50	0.25	0.26
10:00	1.50	1.47	0.61	0.16	0.08	0.50	0.25	0.27
11:00	1.52	1.47	0.62	0.18	0.08	0.54	0.26	0.27
12:00	1.53	1.48	0.55	0.17	0.08	0.54	0.26	0.26
13:00	1.52	1.50	0.60	0.16	0.08	0.54	0.24	0.27
14:00	1.50	1.49	0.56	0.17	0.08	0.53	0.25	0.26
15:00	1.52	1.52	0.60	0.17	0.08	0.51	0.25	0.26
16:00	1.50	1.55	0.60	0.17	0.07	0.51	0.25	0.26
17:00	1.52	1.53	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	0.25
18:00	1.49	1.53	0.60	0.16	0.08	0.50	0.25	0.24
19:00	1.48	1.49	0.60	0.18	0.08	0.50	0.25	0.24
20:00	1.48	1.52	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
21:00	1.49	1.52	0.62	0.17	0.08	0.50	0.25	0.25
22:00	1.47	1.53	0.61	0.16	0.08	0.50	0.26	0.24
23:00	1.45	1.55	0.60	0.18	0.07	0.50	0.26	0.24
5/9								
0:00	1.48	1.54	0.61	0.18	0.08	0.50	0.25	-
1:00	1.47	1.56	0.60	0.16	0.08	0.50	0.27	-
2:00	1.49	1.54	0.60	0.16	0.08	0.50	0.26	-
3:00	1.47	1.58	0.60	0.17	0.08	0.49	0.26	-
4:00	1.48	1.50	0.60	0.17	0.08	0.50	0.26	-
5:00	1.49	1.48	0.61	0.16	0.07	0.50	0.26	-

福島県内各地方 環境放射能測定値(暫定値)

(単位: μ SV/h)

	福島市	郡山市	白河市	会津若松市	南会津町	南相馬市	いわき市	田村市
6:00	1.49	1.53	0.60	0.18	0.08	0.50	0.26	0.24
7:00	1.51	1.49	0.61	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
8:00	1.50	1.54	0.60	0.16	0.08	0.50	0.26	0.25
9:00	1.56	1.41	0.59	0.15	0.08	0.49	0.24	0.26
10:00	1.60	1.42	0.60	0.16	0.07	0.50	0.24	0.26
11:00	1.53	1.43	0.56	0.15	0.08	0.54	0.24	0.27
12:00	1.57	1.44	0.57	0.17	0.08	0.54	0.24	0.27
13:00	1.58	1.39	0.58	0.16	0.08	0.53	0.24	0.27
14:00	1.59	1.42	0.58	0.17	0.08	0.53	0.24	0.27
15:00	1.56	1.41	0.56	0.16	0.07	0.51	0.24	0.26
16:00	1.57	1.37	0.61	0.16	0.09	0.50	0.23	0.26
17:00	1.55	1.47	0.59	0.16	0.07	0.50	0.24	0.25
18:00	1.46	1.50	0.61	0.16	0.07	0.50	0.25	0.24
19:00	1.51	1.46	0.61	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
20:00	1.52	1.51	0.60	0.17	0.08	0.50	0.25	0.24
21:00	1.49	1.49	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
22:00	1.50	1.45	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
23:00	1.51	1.48	0.61	0.17	0.08	0.50	0.26	0.24
5/10								
0:00	1.54	1.52	0.61	0.16	0.08	0.50	0.27	
1:00	1.49	1.49	0.62	0.17	0.09	0.50	0.24	
2:00	1.50	1.46	0.61	0.17	0.08	0.50	0.25	
3:00	1.53	1.45	0.61	0.17	0.08	0.50	0.27	
4:00	1.52	1.43	0.62	0.17	0.08	0.49	0.25	
5:00	1.52	1.44	0.60	0.17	0.09	0.50	0.25	
6:00	1.52	1.43	0.60	0.18	0.09	0.50	0.23	0.25
7:00	1.53	1.47	0.61	0.17	0.09	0.50	0.25	0.25
8:00	1.49	1.49	0.60	0.17	0.08	0.49	0.26	0.24
9:00	1.55	1.41	0.57	0.16	0.08	0.49	0.24	0.24
10:00	1.56	1.31	0.57	0.17	0.08	0.51	0.24	0.24
11:00	1.55	1.39	0.60	0.16	0.08	0.53	0.24	0.25
12:00	1.59	1.43	0.59	0.17	0.08	0.53	0.24	0.26
13:00	1.52	1.36	0.60	0.17	0.08	0.51	0.24	0.25
14:00	1.50	1.38	0.58	0.17	0.07	0.51	0.24	0.23
15:00	1.53	1.37	0.57	0.16	0.08	0.50	0.24	0.24
16:00	1.49	1.38	0.59	0.16	0.08	0.49	0.24	0.23
17:00	1.52	1.42	0.57	0.17	0.08	0.49	0.23	0.23
18:00	1.46	1.48	0.60	0.16	0.08	0.49	0.24	0.23
19:00	1.42	1.45	0.59	0.17	0.08	0.49	0.24	0.23
5/11								
0:00	1.44	1.44	0.61	0.18	0.08	0.49	0.25	
6:00	1.44	1.46	0.61	0.17	0.08	0.50	0.25	0.18
12:00	1.51	1.41	0.57	0.16	0.08	0.50	0.22	0.24
18:00	1.48	1.38	0.60	0.16	0.09	0.50	0.23	0.24
5/12								
0:00	1.47	1.46	0.60	0.16	0.08	0.49	0.22	-
6:00	1.48	1.48	0.60	0.17	0.08	0.49	0.24	0.17
12:00	1.45	1.37	0.58	0.17	0.08	0.50	0.23	0.19

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
過去の平均値 の範囲	0.014～ 0.084	0.0176～ 0.0513	0.022～ 0.086	0.025～ 0.082	0.036～ 0.056	0.030～ 0.067	0.017～ 0.045	0.031～ 0.060	0.022～ 0.044	0.028～ 0.079	0.035～ 0.069	0.031～ 0.153
3/14												
09:00～ 17:00(平均)	0.052		0.035	0.036		0.038	0.019	0.033	0.023	0.034	0.036	0.047
17:00～ 09:00(平均)	0.051		0.035	0.036		0.093	0.019	0.052	0.049	0.045	0.044	0.048
3/15												
09:00～ 17:00(平均)	0.047		0.035	0.038		0.701	0.191	0.328	0.172	0.144	0.109	0.049
3/16												
0:00～ 1:00(平均)	0.041	0.194	0.037	0.107	0.214	0.281	0.501	0.065	0.033	0.054	0.092	0.053
3/17												
00:00～ 01:00(平均)	0.036	0.147	0.042	0.050	0.232	0.208	0.106	0.067	0.040	0.053	0.055	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.031	0.138	0.034	0.052	0.218	0.195	0.100	0.064	0.038	0.052	0.053	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.030	0.143	0.034	0.052	0.214	0.192	0.099	0.063	0.037	0.051	0.053	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.029	0.141	0.041	0.046	0.210	0.189	0.096	0.063	0.038	0.050	0.053	0.046
3/18												
00:00～ 01:00(平均)	0.030		0.033	0.041	0.203	0.182	0.092	0.061	0.036	0.050	0.055	0.047
03:00～ 04:00(平均)	0.030		0.033	0.040	0.201	0.179	0.091	0.061	0.036	0.050	0.055	0.047
06:00～ 07:00(平均)	0.031		0.033	0.040	0.198	0.175	0.089	0.060	0.036	0.049	0.053	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.029		0.034	0.040	0.195	0.172	0.087	0.059	0.035	0.049	0.051	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.028		0.033	0.040	0.191	0.169	0.086	0.058	0.034	0.049	0.050	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.188	0.166	0.085		0.034	0.048	0.050	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.028		0.034	0.039	0.186	0.165	0.084	0.058	0.034	0.048	0.050	0.048
21:00～ 22:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.184	0.164	0.083	0.057	0.034	0.047	0.048	0.046
3/19												
00:00～ 01:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.183	0.162	0.084	0.058	0.034	0.470	0.490	0.046
03:00～ 04:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.181	0.160	0.082	0.058	0.033	0.048	0.049	0.047
06:00～ 07:00(平均)	0.028		0.034	0.040	0.180	0.157	0.063	0.058	0.033	0.047	0.049	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.027		0.034	0.040	0.178	0.154	0.080	0.057	0.033	0.048	0.049	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.028		0.035	0.040	0.172	0.151	0.077	0.055	0.033	0.047	0.048	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.029		0.034	0.045	0.171	0.148	0.078	0.055	0.033	0.046	0.048	0.045
18:00～ 19:00(平均)	0.027		0.034	0.040	0.168	0.148	0.076	0.055	0.033	0.046	0.048	0.046

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(单位: μ SV/h)

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
00:00～ 01:00(平均)	0.033		0.035	0.087	0.334	0.150	0.109	0.133	0.105	0.154	0.101	0.049
03:00～ 04:00(平均)	0.033		0.035	0.085	0.328	0.328	0.148	0.107	0.128	0.103	0.149	0.050
06:00～ 07:00(平均)	0.032		0.035	0.086	0.323	0.323	0.146	0.104	0.125	0.098	0.147	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.031		0.034	0.085	0.321	0.144	0.101	0.123	0.097	0.146	0.099	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.031		0.037	0.064	0.361	0.144	0.098	0.121	0.096	0.144	0.097	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.031		0.035	0.084	0.348	0.142	0.096		0.104	0.143	0.097	0.048
18:00～ 19:00(平均)	0.031		0.035	0.084	0.329	0.140	0.096	0.123	0.109	0.144	0.098	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.031		0.037	0.084	0.322	0.139	0.096	0.137	0.107	0.146	0.100	0.047
3/24												
00:00～ 01:00(平均)	0.032		0.036	0.085	0.317	0.138	0.095	0.120	0.101	0.140	0.097	0.046
03:00～ 04:00(平均)	0.032		0.036	0.084	0.312	0.137	0.094	0.119	0.100	0.139	0.097	0.048
06:00～ 07:00(平均)	0.033		0.035	0.084	0.309	0.136	0.094	0.118	0.098	0.139	0.096	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.031		0.035	0.083	0.304	0.134	0.091	0.117	0.097	0.138	0.093	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.031		0.048	0.082	0.301	0.132	0.088	0.115	0.095	0.138	0.092	0.049
15:00～ 16:00(平均)	0.033		0.036	0.083	0.298	0.131	0.087	0.114	0.095	0.136	0.091	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.031		0.034	0.081	0.297	0.130	0.087	0.114	0.096	0.134	0.092	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.031		0.034	0.082	0.295	0.129	0.087	0.112	0.095	0.135	0.091	0.061
3/25												
00:00～ 01:00(平均)	0.030		0.035	0.082	0.292	0.128	0.087	0.114	0.094	0.134	0.091	0.054
03:00～ 04:00(平均)	0.030		0.036	0.082	0.291	0.128	0.086	0.113	0.094	0.133	0.091	0.051
06:00～ 07:00(平均)	0.031		0.036	0.081	0.288	0.127	0.085	0.113	0.093	0.132	0.091	0.051
09:00～ 10:00(平均)	0.030		0.035	0.079	0.285	0.125	0.083	0.110	0.091	0.132	0.089	0.048
12:00～ 13:00(平均)	0.030		0.034	0.078	0.281	0.123	0.080	0.108	0.090	0.130	0.087	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.029		0.035	0.078	0.278	0.123	0.079	0.107	0.090	0.129	0.086	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.030		0.035	0.078	0.275	0.126	0.080	0.106	0.089	0.126	0.085	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.029		0.035	0.078	0.272	0.123	0.079	0.105	0.089	0.126	0.084	0.047
3/26												
00:00～ 01:00(平均)	0.030		0.036	0.088	0.269	0.123	0.079	0.106	0.087	0.125	0.085	0.047
03:00～ 04:00(平均)	0.030		0.036	0.079	0.270	0.125	0.078	0.106	0.088	0.126	0.085	0.047

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
06:00～ 07:00(平均)	0.030		0.035	0.075	0.267	0.120	0.076	0.104	0.089	0.124	0.084	0.057
09:00～ 10:00(平均)	0.030		0.035	0.073	0.264	0.117	0.073	0.102	0.085	0.122	0.083	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.030		0.035	0.072	0.260	0.116	0.073	0.101	0.084	0.122	0.082	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.037		0.034	0.071	0.258	0.115	0.071	0.100	0.083	0.120	0.082	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.028		0.034	0.071	0.255	0.114	0.071	0.099	0.083	0.118	0.081	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.028		0.035	0.072	0.254	0.114	0.071	0.099	0.082	0.119	0.081	0.046
3/27												
00:00～ 01:00(平均)	0.028		0.038	0.072	0.252	0.113	0.070	0.098	0.082	0.118	0.079	0.046
03:00～ 04:00(平均)	0.029		0.036	0.074	0.250	0.113	0.070	0.098	0.081	0.117	0.081	0.046
06:00～ 07:00(平均)	0.300		0.041	0.071	0.249	0.112	0.069	0.097	0.081	0.117	0.081	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.029		0.036	0.070	0.246	0.111	0.067	0.096	0.080	0.116	0.079	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.035		0.037	0.070	0.244	0.110	0.067	0.095	0.080	0.116	0.078	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.028		0.039	0.069	0.243	0.109	0.066	0.094	0.080	0.115	0.077	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.028		0.034	0.070	0.241	0.108	0.065	0.094	0.079	0.114	0.077	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.027		0.035	0.069	0.239	0.107	0.065	0.093	0.078	0.113	0.077	0.046
3/28												
00:00～ 01:00(平均)	0.028		0.038	0.069	0.238	0.107	0.065	0.093	0.078	0.112	0.078	0.046
03:00～ 04:00(平均)	0.029		0.041	0.070	0.237	0.107	0.066	0.093	0.077	0.112	0.076	0.047
06:00～ 07:00(平均)	0.029		0.041	0.070	0.235	0.106	0.066	0.092	0.077	0.112	0.075	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.028		0.033	0.068	0.233	0.105	0.063	0.091	0.076	0.112	0.075	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.027		0.034	0.069	0.231	0.105	0.062	0.090	0.075	0.111	0.074	0.048
15:00～ 16:00(平均)	0.027		0.036	0.068	0.230	0.104	0.061	0.090	0.076	0.111	0.073	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.028	0.110	0.035	0.068	0.227	0.103	0.061	0.089	0.076	0.108	0.073	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.027	0.108	0.035	0.069	0.227	0.103	0.060	0.089	0.076	0.109	0.074	0.046
3/29												
00:00～ 01:00(平均)	0.027	0.105	0.035	0.069	0.225	0.102	0.061	0.089	0.075	0.108	0.073	0.047
03:00～ 04:00(平均)	0.026	0.093	0.035	0.069	0.224	0.103	0.062	0.089	0.075	0.108	0.074	0.047
06:00～ 07:00(平均)	0.026	0.092	0.037	0.069	0.223	0.102	0.062	0.089	0.075	0.108	0.074	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.028	0.106	0.038	0.068	0.221	0.100	0.059	0.087	0.073	0.108	0.072	0.047

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
12:00～ 13:00(平均)	0.027	0.105	0.035	0.067	0.219	0.099	0.057	0.086	0.072	0.108	0.071	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.026	0.105	0.034	0.068	0.218	0.099	0.057	0.086	0.072	0.107	0.071	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.028	0.101	0.037	0.067	0.216	0.099	0.057	0.085	0.072	0.105	0.071	0.048
21:00～ 22:00(平均)	0.026	0.099	0.035	0.067	0.216	0.098	0.058	0.085	0.072	0.105	0.071	0.046
3/30												
00:00～ 01:00(平均)	0.027	0.064	0.035	0.068	0.214	0.098	0.057	0.085	0.071	0.105	0.072	0.047
03:00～ 04:00(平均)	0.029	0.062	0.036	0.068	0.216	0.098	0.058	0.085	0.071	0.104	0.071	0.047
06:00～ 07:00(平均)	0.027	0.091	0.037	0.068	0.213	0.097	0.058	0.085	0.078	0.105	0.071	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.026	0.100	0.035	0.067	0.215	0.096	0.056	0.087	0.079	0.110	0.074	0.048
12:00～ 13:00(平均)	0.026	0.099	0.035	0.067	0.213	0.096	0.055	0.084	0.074	0.105	0.070	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.027	0.098	0.036	0.067	0.208	0.097	0.055	0.082	0.073	0.103	0.069	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.026	0.095	0.034	0.067	0.207	0.095	0.058	0.082	0.073	0.103	0.069	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.027	0.089	0.037	0.066	0.209	0.108	0.064	0.085	0.073	0.102	0.070	0.047
3/31												
00:00～ 01:00(平均)	0.027	0.088	0.036	0.066	0.201	0.104	0.057	0.083	0.072	0.101	0.070	0.047
03:00～ 04:00(平均)	0.028	0.089	0.039	0.070	0.200	0.094	0.057	0.082	0.072	0.101	0.069	0.061
06:00～ 07:00(平均)	0.028	0.088	0.040	0.064	0.197	0.094	0.057	0.082	0.074	0.101	0.069	0.050
09:00～ 10:00(平均)	0.027	0.091	0.035	0.063	0.197	0.093	0.056	0.081	0.072	0.101	0.068	0.056
12:00～ 13:00(平均)	0.026	0.093	0.039	0.063	0.197	0.097	0.056	0.081	0.071	0.101	0.070	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.033	0.098	0.035	0.063	0.196	0.092	0.055	0.080	0.079	0.103	0.070	0.051
18:00～ 19:00(平均)	0.029	0.086	0.035	0.063	0.194	0.092	0.055	0.080	0.071	0.099	0.070	0.048
21:00～ 22:00(平均)	0.026	0.085	0.035	0.063	0.194	0.092	0.054	0.080	0.071	0.098	0.068	0.048
4/1												
00:00～ 01:00(平均)	0.027	0.083	0.036	0.064	0.193	0.092	0.054	0.080	0.071	0.098	0.068	0.047
03:00～ 04:00(平均)	0.028	0.082	0.037	0.064	0.192	0.092	0.055	0.079	0.071	0.098	0.068	0.047
06:00～ 07:00(平均)	0.028	0.081	0.037	0.064	0.191	0.092	0.055	0.080	0.071	0.098	0.068	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.027	0.091	0.036	0.063	0.190	0.090	0.054	0.079	0.069	0.099	0.067	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.026	0.091	0.035	0.062	0.189	0.090	0.053	0.078	0.069	0.098	0.066	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.026	0.090	0.035	0.062	0.188	0.089	0.053	0.077	0.068	0.097	0.066	0.046

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
18:00～ 19:00(平均)	0.026	0.086	0.034	0.062	0.187	0.089	0.052	0.077	0.069	0.095	0.065	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.027	0.084	0.035	0.062	0.186	0.089	0.053	0.077	0.068	0.095	0.066	0.047
4/2												
00:00～ 01:00(平均)	0.027	0.081	0.035	0.062	0.186	0.089	0.054	0.078	0.068	0.095	0.066	0.047
03:00～ 04:00(平均)	0.027	0.081	0.034	0.062	0.185	0.089	0.054	0.078	0.068	0.095	0.066	0.047
06:00～ 07:00(平均)	0.025	0.081	0.034	0.062	0.184	0.089	0.053	0.079	0.068	0.095	0.067	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.025	0.086	0.034	0.062	0.183	0.088	0.053	0.078	0.067	0.096	0.066	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.025	0.087	0.034	0.061	0.183	0.087	0.052	0.076	0.067	0.095	0.065	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.086	0.034	0.061	0.182	0.087	0.051	0.076	0.067	0.095	0.065	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.025	0.082	0.034	0.061	0.180	0.087	0.050	0.075	0.067	0.094	0.065	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.025	0.080	0.034	0.061	0.179	0.086	0.049	0.075	0.067	0.093	0.065	0.046
4/3												
00:00～ 01:00(平均)	0.024	0.078	0.034	0.061	0.179	0.086	0.049	0.075	0.066	0.092	0.065	0.046
03:00～ 04:00(平均)	0.025	0.077	0.034	0.061	0.177	0.085	0.049	0.074	0.065	0.091	0.065	0.046
06:00～ 07:00(平均)	0.025	0.076	0.034	0.061	0.177	0.085	0.049	0.074	0.065	0.091	0.064	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.025	0.080	0.035	0.061	0.176	0.085	0.049	0.074	0.065	0.091	0.064	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.083	0.034	0.060	0.175	0.085	0.048	0.073	0.065	0.091	0.064	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.025	0.082	0.034	0.061	0.175	0.084	0.048	0.073	0.065	0.091	0.063	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.078	0.034	0.061	0.174	0.084	0.048	0.073	0.065	0.090	0.064	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.025	0.075	0.034	0.061	0.174	0.084	0.048	0.073	0.064	0.090	0.063	0.046
4/4												
00:00～ 01:00(平均)	0.025	0.074	0.034	0.061	0.173	0.083	0.048	0.073	0.064	0.090	0.064	0.0460
03:00～ 04:00(平均)	0.025	0.073	0.035	0.080	0.172	0.084	0.048	0.073	0.064	0.091	0.064	0.046
06:00～ 07:00(平均)	0.026	0.072	0.034	0.060	0.171	0.084	0.047	0.072	0.064	0.090	0.064	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.025	0.081	0.036	0.060	0.171	0.082	0.046	0.072	0.063	0.090	0.062	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.081	0.034	0.060	0.170	0.082	0.046	0.071	0.063	0.090	0.062	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.080	0.034	0.060	0.169	0.082	0.046	0.071	0.062	0.089	0.062	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.075	0.034	0.060	0.169	0.081	0.046	0.070	0.062	0.089	0.061	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.024	0.073	0.035	0.060	0.168	0.081	0.046	0.071	0.063	0.088	0.062	0.046

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
4/5												
0:00～ 1:00(平均)	0.025	0.071	0.035	0.060	0.167	0.081	0.046	0.071	0.063	0.089	0.063	0.046
3:00～ 4:00(平均)	0.026	0.071	0.036	0.060	0.167	0.081	0.046	0.071	0.062	0.089	0.063	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.026	0.071	0.037	0.061	0.167	0.082	0.047	0.071	0.063	0.089	0.063	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.024	0.081	0.034	0.060	0.166	0.080	0.046	0.071	0.062	0.089	0.061	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.025	0.083	0.034	0.060	0.165	0.080	0.046	0.070	0.061	0.089	0.062	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.081	0.035	0.060	0.165	0.080	0.046	0.070	0.061	0.089	0.061	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.025	0.079	0.034	0.060	0.163	0.080	0.046	0.069	0.062	0.087	0.061	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.025	0.077	0.035	0.060	0.163	0.080	0.045	0.069	0.061	0.087	0.062	0.046
4/6												
0:00～ 1:00(平均)	0.025	0.075	0.035	0.060	0.163	0.079	0.046	0.070	0.062	0.087	0.062	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.026	0.073	0.036	0.060	0.162	0.080	0.046	0.070	0.062	0.087	0.062	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.026	0.072	0.035	0.060	0.162	0.079	0.046	0.071	0.062	0.088	0.062	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.025	0.082	0.034	0.060	0.161	0.079	0.046	0.070	0.061	0.089	0.061	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.083	0.034	0.059	0.162	0.079	0.044	0.069	0.060	0.088	0.061	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.081	0.034	0.060	0.161	0.078	0.044	0.068	0.060	0.087	0.061	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.080	0.034	0.060	0.159	0.078	0.045	0.068	0.060	0.086	0.061	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.025	0.077	0.035	0.060	0.159	0.078	0.045	0.068	0.060	0.087	0.061	0.047
4/7												
0:00～ 1:00(平均)	0.025	0.075	0.035	0.060	0.158	0.078	0.045	0.069	0.060	0.087	0.061	0.048
3:00～ 4:00(平均)	0.025	0.074	0.035	0.060	0.158	0.078	0.045	0.069	0.060	0.087	0.061	0.048
6:00～ 7:00(平均)	0.026	0.074	0.036	0.060	0.158	0.078	0.045	0.069	0.060	0.086	0.061	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.025	0.081	0.035	0.060	0.158	0.078	0.045	0.069	0.059	0.087	0.060	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.025	0.082	0.035	0.060	0.157	0.077	0.045	0.067	0.058	0.087	0.060	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.025	0.083	0.034	0.059	0.158	0.077	0.044	0.067	0.059	0.086	0.060	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.025	0.080	0.034	0.059	0.155	0.076	0.044	0.066	0.059	0.085	0.060	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.024	0.080	0.035	0.060	0.155	0.076	0.044	0.067	0.059	0.085	0.060	0.048
4/8												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.078		0.060	0.154	0.077	0.045	0.066	0.059	0.085	0.060	0.048

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
3:00～ 4:00(平均)	0.026	0.078	0.037	0.060	0.153	0.077	0.044	0.066	0.059	0.085	0.060	0.048
6:00～ 7:00(平均)	0.027	0.078	0.041	0.060	0.153	0.077	0.046	0.066	0.059	0.085	0.060	0.047
9:00～ 10:00(平均)	0.026	0.080	0.042	0.060	0.153	0.076	0.044	0.066	0.058	0.085	0.059	0.048
12:00～ 13:00(平均)	0.028	0.090	0.043	0.059	0.154	0.075	0.043	0.066	0.057	0.085	0.059	0.056
15:00～ 16:00(平均)	0.028	0.088	0.039	0.060	0.152	0.075	0.043	0.065	0.058	0.085	0.059	0.060
18:00～ 19:00(平均)	0.025	0.087	0.035	0.060	0.152	0.075	0.042	0.066	0.058	0.085	0.059	0.054
21:00～ 22:00(平均)	0.025	0.086	0.035	0.059	0.151	0.075	0.043	0.066	0.058	0.084	0.060	0.047
4/9												
0:00～ 1:00(平均)	0.025	0.086	0.035	0.060	0.150	0.075	0.044	0.066	0.058	0.084	0.060	0.048
3:00～ 4:00(平均)	0.025	0.085	0.036	0.059	0.152	0.075	0.045	0.066	0.058	0.084	0.059	0.053
6:00～ 7:00(平均)	0.030	0.088	0.039	0.061	0.153	0.077	0.045	0.066	0.058	0.084	0.062	0.052
09:00～ 10:00(平均)	0.031	0.088	0.041	0.060	0.155	0.080	0.044	0.065	0.058	0.084	0.060	0.052
12:00～ 13:00(平均)	0.030	0.084	0.041	0.059	0.152	0.079	0.043	0.065	0.058	0.084	0.061	0.060
15:00～ 16:00(平均)	0.025	0.085	0.036	0.056	0.149	0.078	0.043	0.066	0.057	0.083	0.058	0.048
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.083	0.035	0.056	0.152	0.075	0.042	0.065	0.057	0.084	0.058	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.024	0.082	0.035	0.056	0.151	0.074	0.042	0.069	0.058	0.083	0.059	0.046
4/10												
0:00～ 1:00(平均)	0.025	0.082	0.035	0.056	0.147	0.074	0.042	0.066	0.057	0.083	0.059	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.025	0.080	0.036	0.057	0.147	0.074	0.042	0.065	0.059	0.083	0.059	0.048
6:00～ 7:00(平均)	0.026	0.078	0.036	0.057	0.149	0.074	0.042	0.064	0.058	0.082	0.058	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.024	0.084	0.035	0.056	0.149	0.075	0.042	0.064	0.057	0.083	0.058	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.086	0.034	0.056	0.148	0.074	0.041	0.064	0.057	0.083	0.058	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.083	0.035	0.056	0.148	0.074	0.041	0.064	0.057	0.082	0.058	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.082	0.035	0.056	0.147	0.074	0.041	0.064	0.056	0.083	0.058	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.024	0.082	0.035	0.056	0.146	0.073	0.041	0.064	0.056	0.082	0.058	0.047
4/11												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.079	0.035	0.057	0.146	0.073	0.041	0.064	0.056	0.082	0.058	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.025	0.078	0.035	0.057	0.146	0.074	0.042	0.065	0.057	0.082	0.058	0.048
6:00～ 7:00(平均)	0.025	0.079	0.035	0.057	0.146	0.074	0.042	0.065	0.057	0.082	0.059	0.046

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
09:00～ 10:00(平均)	0.026	0.082	0.034	0.056	0.146	0.073	0.042	0.064	0.056	0.083	0.058	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.082	0.034	0.055	0.146	0.073	0.041	0.063	0.056	0.083	0.058	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.082	0.034	0.056	0.145	0.072	0.040	0.066	0.056	0.082	0.057	0.048
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.082	0.034	0.055	0.145	0.085	0.040	0.075	0.059	0.093	0.057	0.048
21:00～ 22:00(平均)	0.024	0.079	0.034	0.054	0.159	0.085	0.040	0.077	0.060	0.089	0.058	0.046
4/12												
0:00～ 1:00(平均)	0.025	0.078	0.035	0.054	0.144	0.071	0.039	0.064	0.062	0.082	0.059	0.046
3:00～ 4:00(平均)	0.024	0.077	0.035	0.054	0.143	0.070	0.039	0.062	0.061	0.077	0.066	0.046
6:00～ 7:00(平均)	0.024	0.078	0.034	0.054	0.142	0.070	0.039	0.062	0.055	0.077	0.058	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.024	0.079	0.034	0.053	0.143	0.070	0.039	0.061	0.054	0.078	0.057	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.081	0.034	0.053	0.143	0.070	0.039	0.061	0.054	0.078	0.056	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.080	0.034	0.053	0.142	0.071	0.039	0.061	0.054	0.078	0.057	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.078	0.034	0.054	0.142	0.070	0.039	0.061	0.054	0.077	0.057	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.024	0.077	0.034	0.054	0.141	0.070	0.039	0.061	0.054	0.077	0.057	0.046
4/13												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.075	0.034	0.054	0.141	0.070	0.039	0.062	0.054	0.077	0.058	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.024	0.075	0.035	0.054	0.141	0.070	0.041	0.062	0.055	0.077	0.058	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.024	0.075	0.035	0.054	0.141	0.071	0.042	0.062	0.055	0.078	0.058	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.024	0.062	0.034	0.053	0.140	0.070	0.041	0.062	0.054	0.078	0.057	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.083	0.035	0.053	0.141	0.070	0.039	0.061	0.054	0.078	0.057	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.081	0.035	0.053	0.142	0.070	0.039	0.061	0.054	0.078	0.057	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.081	0.035	0.054	0.139	0.070	0.039	0.061	0.054	0.077	0.057	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.024	0.080	0.035	0.053	0.139	0.070	0.039	0.061	0.055	0.078	0.058	0.047
4/14												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.078	0.035	0.054	0.139	0.069	0.040	0.062	0.055	0.078	0.058	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.024	0.078	0.035	0.054	0.139	0.070	0.040	0.062	0.055	0.078	0.058	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.025	0.077	0.035	0.054	0.139	0.070	0.040	0.062	0.055	0.078	0.058	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.024	0.083	0.034	0.053	0.139	0.069	0.040	0.061	0.054	0.079	0.057	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.085	0.034	0.054	0.141	0.069	0.039	0.061	0.054	0.078	0.056	0.046

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.083	0.035	0.054	0.140	0.069	0.039	0.061	0.054	0.078	0.057	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.080	0.035	0.053	0.138	0.069	0.039	0.060	0.054	0.077	0.057	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.024	0.079	0.035	0.054	0.137	0.069	0.039	0.060	0.054	0.077	0.057	0.047
4/15												
0:00～ 1:00(平均)	0.025	0.079	0.035	0.054	0.137	0.069	0.040	0.061	0.054	0.077	0.057	0.048
3:00～ 4:00(平均)	0.025	0.078	0.035	0.055	0.138	0.069	0.040	0.062	0.053	0.078	0.057	0.048
6:00～ 7:00(平均)	0.025	0.078	0.036	0.055	0.138	0.070	0.041	0.062	0.053	0.078	0.057	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.025	0.084	0.035	0.055	0.138	0.069	0.040	0.061	0.053	0.077	0.056	0.048
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.085	0.035	0.054	0.139	0.068	0.039	0.060	0.052	0.077	0.056	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.082	0.035	0.054	0.137	0.069	0.039	0.059	0.052	0.076	0.055	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.025	0.080	0.034	0.054	0.135	0.068	0.039	0.059	0.052	0.076	0.056	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.025	0.081	0.042	0.054	0.135	0.068	0.039	0.059	0.053	0.076	0.056	0.047
4/16												
0:00～ 1:00(平均)	0.026	0.079	0.044	0.055	0.135	0.068	0.040	0.059	0.053	0.076	0.056	0.049
3:00～ 4:00(平均)	0.026	0.079	0.036	0.055	0.135	0.069	0.041	0.060	0.052	0.076	0.056	0.048
6:00～ 7:00(平均)	0.026	0.079	0.046	0.055	0.135	0.069	0.041	0.059	0.052	0.076	0.057	0.049
09:00～ 10:00(平均)	0.029	0.083	0.045	0.054	0.135	0.068	0.039	0.060	0.052	0.077	0.056	0.058
12:00～ 13:00(平均)	0.040	0.081	0.047	0.064	0.137	0.071	0.040	0.060	0.053	0.077	0.057	0.053
15:00～ 16:00(平均)	0.026	0.079	0.035	0.053	0.136	0.068	0.039	0.060	0.053	0.076	0.057	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.026	0.078	0.036	0.053	0.133	0.068	0.038	0.059	0.053	0.076	0.057	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.024	0.076	0.035	0.052	0.133	0.068	0.038	0.059	0.053	0.076	0.056	0.046
4/17												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.075	0.034	0.052	0.133	0.067	0.038	0.059	0.053	0.075	0.056	0.046
3:00～ 4:00(平均)	0.024	0.074	0.035	0.053	0.133	0.067	0.037	0.059	0.052	0.075	0.057	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.024	0.075	0.034	0.053	0.133	0.067	0.038	0.059	0.052	0.075	0.056	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.078	0.034	0.052	0.133	0.067	0.038	0.059	0.052	0.076	0.056	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.079	0.034	0.052	0.134	0.067	0.038	0.059	0.052	0.076	0.056	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.023	0.078	0.034	0.053	0.133	0.067	0.038	0.059	0.052	0.076	0.055	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.023	0.077	0.034	0.052	0.132	0.067	0.038	0.059	0.052	0.075	0.056	0.046

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(单位: $\mu\text{SV/h}$)

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
0:00～ 1:00(平均)	0.025	0.072	0.034	0.050	0.123	0.065	0.035	0.058	0.050	0.072	0.055	0.046
3:00～ 4:00(平均)	0.024	0.071	0.035	0.051	0.123	0.065	0.036	0.058	0.050	0.073	0.056	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.024	0.071	0.035	0.050	0.123	0.065	0.035	0.058	0.050	0.072	0.055	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.075	0.034	0.050	0.124	0.065	0.035	0.058	0.049	0.072	0.054	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.076	0.034	0.050	0.124	0.065	0.035	0.058	0.048	0.073	0.054	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.023	0.075	0.034	0.050	0.123	0.065	0.035	0.058	0.049	0.073	0.054	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.023	0.073	0.034	0.050	0.123	0.065	0.035	0.058	0.049	0.072	0.055	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.050	0.122	0.064	0.035	0.058	0.049	0.072	0.055	0.046
4/22												
0:00～ 1:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.051	0.123	0.066	0.035	0.057	0.049	0.072	0.055	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.023	0.074	0.035	0.051	0.122	0.065	0.035	0.058	0.049	0.072	0.055	0.048
6:00～ 7:00(平均)	0.023	0.074	0.035	0.051	0.122	0.065	0.035	0.058	0.049	0.072	0.055	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.050	0.123	0.064	0.035	0.058	0.049	0.073	0.054	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.074	0.035	0.050	0.122	0.064	0.035	0.057	0.049	0.073	0.055	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.050	0.122	0.064	0.034	0.058	0.049	0.073	0.055	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.023	0.072	0.035	0.050	0.123	0.065	0.037	0.057	0.049	0.072	0.054	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.023	0.073	0.034	0.050	0.122	0.065	0.035	0.058	0.049	0.072	0.055	0.048
4/23												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.073	0.034	0.050	0.124	0.064	0.035	0.057	0.050	0.072	0.055	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.024	0.072	0.034	0.051	0.122	0.066	0.035	0.058	0.049	0.073	0.057	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.024	0.072	0.034	0.051	0.122	0.068	0.035	0.057	0.051	0.072	0.056	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.024	0.073	0.035	0.050	0.120	0.066	0.035	0.057	0.049	0.071	0.055	0.048
12:00～ 13:00(平均)	0.027	0.075	0.036	0.051	0.121	0.066	0.035	0.058	0.050	0.071	0.055	0.048
15:00～ 16:00(平均)	0.027	0.076	0.038	0.050	0.122	0.066	0.034	0.057	0.050	0.071	0.058	0.049
18:00～ 19:00(平均)	0.029	0.075	0.038	0.050	0.119	0.064	0.035	0.057	0.050	0.070	0.058	0.055
21:00～ 22:00(平均)	0.029	0.078	0.043	0.055	0.119	0.067	0.035	0.058	0.050	0.071	0.058	0.054
4/24												
0:00～ 1:00(平均)	0.028	0.082	0.040	0.055	0.121	0.066	0.036	0.058	0.049	0.071	0.055	0.057
3:00～ 4:00(平均)	0.030	0.075	0.038	0.052	0.118	0.065	0.035	0.057	0.049	0.069	0.054	0.047

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
6:00～ 7:00(平均)	0.023	0.075	0.034	0.049	0.119	0.064	0.035	0.057	0.050	0.070	0.054	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.077	0.035	0.049	0.119	0.064	0.035	0.057	0.049	0.070	0.055	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.075	0.035	0.049	0.120	0.064	0.035	0.057	0.049	0.070	0.054	0.048
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.076	0.034	0.049	0.119	0.064	0.035	0.057	0.049	0.070	0.055	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.076	0.034	0.049	0.128	0.064	0.035	0.065	0.049	0.069	0.054	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.023	0.076	0.035	0.049	0.117	0.064	0.035	0.057	0.049	0.070	0.054	0.047
4/25												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.075	0.035	0.049	0.117	0.064	0.035	0.057	0.049	0.069	0.054	0.046
3:00～ 4:00(平均)	0.027	0.074	0.035	0.049	0.117	0.064	0.036	0.057	0.049	0.069	0.055	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.024	0.074	0.035	0.049	0.117	0.065	0.036	0.058	0.049	0.069	0.055	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.078	0.035	0.048	0.118	0.064	0.035	0.057	0.048	0.070	0.054	0.051
12:00～ 13:00(平均)	0.024	0.086	0.040	0.049	0.118	0.066	0.037	0.058	0.048	0.070	0.054	0.055
15:00～ 16:00(平均)	0.026	0.076	0.035	0.049	0.119	0.064	0.034	0.057	0.049	0.071	0.054	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.078	0.035	0.049	0.117	0.063	0.034	0.056	0.049	0.069	0.054	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.026	0.074	0.035	0.051	0.117	0.063	0.034	0.057	0.049	0.069	0.054	0.046
4/26												
0:00～ 1:00(平均)	0.030	0.074	0.035	0.049	0.116	0.064	0.035	0.057	0.049	0.069	0.054	0.046
3:00～ 4:00(平均)	0.038	0.073	0.034	0.049	0.117	0.064	0.036	0.058	0.049	0.069	0.055	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.026	0.074	0.034	0.049	0.117	0.064	0.036	0.058	0.050	0.070	0.055	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.076	0.034	0.048	0.117	0.064	0.035	0.057	0.049	0.070	0.054	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.078	0.034	0.048	0.117	0.063	0.035	0.057	0.048	0.069	0.054	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.026	0.076	0.035	0.049	0.117	0.064	0.045	0.056	0.048	0.069	0.054	0.049
18:00～ 19:00(平均)	0.023	0.076	0.034	0.049	0.116	0.064	0.036	0.057	0.048	0.069	0.054	0.050
21:00～ 22:00(平均)	0.023	0.076	0.034	0.049	0.116	0.064	0.035	0.057	0.048	0.069	0.054	0.056
4/27												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.077	0.037	0.052	0.116	0.064	0.036	0.057	0.048	0.069	0.054	0.053
3:00～ 4:00(平均)	0.026	0.076	0.038	0.050	0.116	0.064	0.035	0.057	0.048	0.069	0.054	0.050
6:00～ 7:00(平均)	0.031	0.075	0.040	0.049	0.117	0.064	0.037	0.058	0.048	0.069	0.054	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.027	0.078	0.048	0.049	0.116	0.063	0.036	0.056	0.048	0.069	0.053	0.047

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
12:00～ 13:00(平均)	0.025	0.080	0.042	0.048	0.118	0.063	0.035	0.056	0.047	0.070	0.052	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.024	0.077	0.038	0.048	0.117	0.063	0.035	0.056	0.047	0.069	0.053	0.047
4/28												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.076	0.036	0.049	0.117	0.063	0.035	0.058	0.050	0.069	0.055	0.053
3:00～ 4:00(平均)	0.033	0.077	0.047	0.054	0.118	0.063	0.039	0.056	0.050	0.070	0.059	0.062
6:00～ 7:00(平均)	0.039	0.086	0.043	0.056	0.115	0.064	0.035	0.056	0.050	0.069	0.055	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.026	0.077	0.035	0.048	0.114	0.063	0.035	0.056	0.048	0.069	0.054	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.079	0.035	0.048	0.116	0.063	0.034	0.056	0.048	0.069	0.054	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.023	0.076	0.036	0.047	0.113	0.063	0.034	0.056	0.048	0.068	0.054	0.046
4/29												
0:00～ 1:00(平均)	0.023	0.074	0.035	0.048	0.108	0.063	0.034	0.056	0.048	0.067	0.054	0.046
3:00～ 4:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.048	0.108	0.063	0.034	0.056	0.048	0.067	0.054	0.046
6:00～ 7:00(平均)	0.024	0.074	0.035	0.047	0.109	0.063	0.034	0.056	0.048	0.068	0.054	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.077	0.035	0.047	0.109	0.063	0.034	0.056	0.048	0.068	0.054	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.078	0.035	0.048	0.109	0.063	0.034	0.055	0.048	0.068	0.054	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.023	0.076	0.034	0.048	0.109	0.062	0.034	0.056	0.048	0.068	0.054	0.046
4/30												
0:00～ 1:00(平均)	0.029	0.074	0.034	0.048	0.109	0.062	0.034	0.056	0.048	0.067	0.054	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.024	0.073	0.035	0.048	0.109	0.063	0.034	0.056	0.048	0.067	0.054	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.023	0.075	0.035	0.048	0.109	0.063	0.035	0.057	0.048	0.068	0.054	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.077	0.035	0.047	0.109	0.063	0.034	0.056	0.048	0.069	0.054	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.076	0.036	0.048	0.109	0.062	0.034	0.056	0.048	0.068	0.054	0.052
15:00～ 16:00(平均)	0.027	0.082	0.043	0.054	0.109	0.063	0.035	0.056	0.048	0.068	0.054	0.063
5/1												
0:00～ 1:00(平均)	0.026	0.075	0.044	0.048	0.109	0.063	0.036	0.056	0.048	0.068	0.054	0.048
3:00～ 4:00(平均)	0.027	0.075	0.043	0.048	0.109	0.064	0.039	0.056	0.048	0.067	0.054	0.056
6:00～ 7:00(平均)	0.026	0.078	0.044	0.051	0.109	0.066	0.037	0.064	0.048	0.069	0.054	0.051
09:00～ 10:00(平均)	0.035	0.081	0.044	0.050	0.109	0.067	0.036	0.055	0.047	0.068	0.054	0.053
12:00～ 13:00(平均)	0.028	0.077	0.040	0.048	0.109	0.063	0.035	0.055	0.047	0.068	0.054	0.049

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(单位: $\mu\text{SV/h}$)

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
0:00～ 1:00(平均)	0.023	0.074	0.034	0.047	0.103	0.062	0.034	0.055	0.047	0.066	0.054	0.046
3:00～ 4:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.047	0.102	0.062	0.034	0.055	0.048	0.066	0.054	0.046
6:00～ 7:00(平均)	0.023	0.074	0.035	0.047	0.102	0.062	0.034	0.055	0.047	0.065	0.054	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.077	0.034	0.047	0.102	0.062	0.034	0.055	0.047	0.066	0.054	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.022	0.076	0.034	0.047	0.103	0.062	0.033	0.054	0.047	0.065	0.054	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.022	0.074	0.034	0.047	0.103	0.062	0.033	0.054	0.047	0.066	0.053	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.022	0.074	0.034	0.047	0.102	0.062	0.033	0.055	0.047	0.065	0.053	0.046
21:00～ 22:00(平均)	0.022	0.074	0.034	0.047	0.102	0.062	0.033	0.055	0.047	0.065	0.053	0.046
5/6												
0:00～ 1:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.047	0.102	0.062	0.033	0.055	0.047	0.065	0.053	0.046
3:00～ 4:00(平均)	0.023	0.073	0.036	0.047	0.103	0.062	0.033	0.054	0.047	0.065	0.053	0.046
6:00～ 7:00(平均)	0.023	0.073	0.036	0.047	0.103	0.061	0.034	0.054	0.047	0.065	0.054	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.022	0.074	0.035	0.047	0.103	0.061	0.033	0.054	0.047	0.066	0.053	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.022	0.074	0.035	0.047	0.102	0.061	0.033	0.054	0.046	0.066	0.053	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.022	0.074	0.034	0.047	0.102	0.061	0.033	0.054	0.047	0.065	0.053	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.022	0.074	0.035	0.047	0.102	0.061	0.033	0.054	0.047	0.065	0.053	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.022	0.074	0.034	0.047	0.102	0.061	0.034	0.054	0.047	0.065	0.053	0.047
5/7												
0:00～ 1:00(平均)	0.022	0.074	0.034	0.047	0.102	0.061	0.033	0.055	0.047	0.065	0.055	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.022	0.074	0.035	0.047	0.102	0.061	0.034	0.055	0.047	0.065	0.054	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.022	0.074	0.035	0.048	0.102	0.062	0.034	0.055	0.047	0.066	0.054	0.047
09:00～ 10:00(平均)	0.022	0.075	0.035	0.047	0.102	0.063	0.034	0.055	0.050	0.067	0.056	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.022	0.077	0.034	0.047	0.102	0.062	0.033	0.056	0.047	0.065	0.054	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.022	0.076	0.035	0.047	0.102	0.061	0.033	0.055	0.046	0.065	0.053	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.022	0.075	0.036	0.046	0.101	0.061	0.033	0.056	0.046	0.065	0.053	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.022	0.075	0.040	0.047	0.101	0.061	0.034	0.054	0.047	0.065	0.053	0.050
5/8												
0:00～ 1:00(平均)	0.025	0.076	0.039	0.048	0.101	0.061	0.034	0.055	0.047	0.065	0.054	0.051
3:00～ 4:00(平均)	0.023	0.075	0.035	0.047	0.101	0.062	0.035	0.055	0.047	0.065	0.054	0.046

環境放射能水準調査(周辺都道府県モニタリング)

(単位: μ SV/h)

	岩手	宮城	秋田	山形	茨城	栃木	群馬	埼玉	千葉	東京	神奈川県	新潟
6:00～ 7:00(平均)	0.023	0.075	0.034	0.047	0.102	0.062	0.034	0.056	0.047	0.065	0.054	0.046
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.078	0.038	0.047	0.103	0.062	0.034	0.055	0.047	0.066	0.053	0.046
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.087	0.039	0.051	0.103	0.062	0.034	0.055	0.047	0.066	0.053	0.046
15:00～ 16:00(平均)	0.026	0.076	0.035	0.046	0.103	0.062	0.034	0.055	0.047	0.066	0.053	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.024	0.074	0.035	0.046	0.101	0.062	0.033	0.054	0.047	0.065	0.053	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.023	0.074	0.035	0.046	0.102	0.062	0.033	0.054	0.047	0.065	0.053	0.047
5/9												
0:00～ 1:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.046	0.102	0.062	0.034	0.055	0.047	0.065	0.053	0.047
3:00～ 4:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.046	0.102	0.062	0.034	0.055	0.048	0.065	0.053	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.023	0.074	0.035	0.046	0.102	0.062	0.034	0.055	0.048	0.066	0.054	0.048
09:00～ 10:00(平均)	0.023	0.078	0.035	0.046	0.103	0.062	0.033	0.055	0.047	0.066	0.053	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.022	0.079	0.035	0.046	0.104	0.062	0.034	0.055	0.046	0.066	0.053	0.047
15:00～ 16:00(平均)	0.022	0.075	0.035	0.046	0.103	0.062	0.033	0.055	0.047	0.065	0.053	0.047
18:00～ 19:00(平均)	0.027	0.023	0.074	0.034	0.102	0.062	0.033	0.055	0.047	0.065	0.052	0.047
21:00～ 22:00(平均)	0.034	0.023	0.074	0.041	0.102	0.062	0.034	0.055	0.047	0.065	0.054	0.048
5/10												
0:00～ 1:00(平均)	0.032	0.077	0.047	0.049	0.102	0.062	0.034	0.056	0.047	0.065	0.054	0.050
6:00～ 7:00(平均)	0.026	0.078	0.037	0.048	0.102	0.062	0.036	0.056	0.047	0.065	0.054	0.048
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.078	0.035	0.046	0.104	0.064	0.034	0.055	0.047	0.066	0.053	0.046
18:00～ 19:00(平均)	0.023	0.074	0.035	0.046	0.104	0.063	0.034	0.055	0.049	0.067	0.062	0.046
5/11												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.073	0.035	0.046	0.102	0.062	0.034	0.058	0.052	0.068	0.056	0.046
6:00～ 7:00(平均)	0.024	0.074	0.035	0.047	0.106	0.064	0.038	0.057	0.050	0.066	0.063	0.047
12:00～ 13:00(平均)	0.023	0.076	0.035	0.046	0.105	0.065	0.041	0.061	0.051	0.069	0.062	0.049
18:00～ 19:00(平均)	0.023	0.073	0.035	0.048	0.109	0.070	0.041	0.065	0.051	0.071	0.059	0.051
5/12												
0:00～ 1:00(平均)	0.024	0.074	0.035	0.047	0.100	0.061	0.033	0.056	0.050	0.066	0.056	0.047
6:00～ 7:00(平均)	0.025	0.074	0.037	0.047	0.099	0.061	0.032	0.054	0.054	0.064	0.055	0.048

別添5

(MBq/km²)

環境放射能水準調査結果(定時降下物)(5月10日9時～11日9時採取)

	都道府県名	定時降下物			
		I-131	Cs-134	Cs-137	備考
1	北海道(札幌市)	不検出	不検出	不検出	
2	青森県(青森市)	不検出	不検出	不検出	
3	岩手県(盛岡市)	不検出	不検出	不検出	
4	宮城県	-	-	-	震災被害によって計測不能
5	秋田県(秋田市)	不検出	不検出	不検出	
6	山形県(山形市)	不検出	不検出	不検出	
7	福島県(福島市)	-	-	-	現在測定中
8	茨城県(ひたちなか市)	不検出	不検出	不検出	
9	栃木県(宇都宮市)	-	-	-	現在測定中
10	群馬県(前橋市)	不検出	不検出	不検出	
11	埼玉県(さいたま市)	不検出	17	11	
12	千葉県(市原市)	不検出	不検出	5.5	
13	東京都(新宿区)	不検出	不検出	不検出	
14	神奈川県(茅ヶ崎市)	不検出	不検出	不検出	
15	新潟県(新潟市)	不検出	不検出	不検出	
16	富山県(射水市)	不検出	不検出	不検出	
17	石川県(金沢市)	不検出	不検出	不検出	
18	福井県(福井市)	不検出	不検出	不検出	
19	山梨県(甲府市)	不検出	不検出	不検出	
20	長野県(長野市)	不検出	不検出	不検出	
21	岐阜県(各務原市)	不検出	不検出	不検出	
22	静岡県(御前崎市)	不検出	不検出	不検出	
23	愛知県(名古屋市)	不検出	不検出	不検出	
24	三重県(四日市市)	不検出	不検出	不検出	
25	滋賀県(大津市)	不検出	不検出	不検出	
26	京都府(京都市)	不検出	不検出	不検出	
27	大阪府(大阪市)	不検出	不検出	不検出	
28	兵庫県(神戸市)	不検出	不検出	不検出	
29	奈良県(奈良市)	不検出	不検出	不検出	
30	和歌山県(和歌山市)	不検出	不検出	不検出	
31	鳥取県(東伯郡)	不検出	不検出	不検出	
32	島根県(松江市)	不検出	不検出	不検出	
33	岡山県(岡山市)	不検出	不検出	不検出	
34	広島県(広島市)	不検出	不検出	不検出	
35	山口県(山口市)	不検出	不検出	不検出	
36	徳島県(徳島市)	不検出	不検出	不検出	
37	香川県(高松市)	不検出	不検出	不検出	
38	愛媛県(八幡浜市)	不検出	不検出	不検出	
39	高知県(高知市)	不検出	不検出	不検出	
40	福岡県(太宰府市)	不検出	不検出	不検出	
41	佐賀県(佐賀市)	不検出	不検出	不検出	
42	長崎県(大村市)	不検出	不検出	不検出	
43	熊本県(宇土市)	不検出	不検出	不検出	
44	大分県(大分市)	不検出	不検出	不検出	
45	宮崎県(宮崎市)	不検出	不検出	不検出	
46	鹿児島県(鹿児島市)	不検出	不検出	不検出	
47	沖縄県(南城市)	-	-	-	機器調整中

*文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成

環境放射能水準調査結果(上水(蛇口))(5月11日採取)

	都道府県名	上水(蛇口)			
		放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム (Cs-134)	放射性セシウム (Cs-137)	備 考
1	北海道(札幌市)	不検出	不検出	不検出	
2	青森県(青森市)	不検出	不検出	不検出	
3	岩手県(盛岡市)	不検出	不検出	不検出	
4	宮城県	-	-	-	県が独自に調査・公表している(宮城県原子力安全対策室HPの「水道水及び農畜産物の放射能測定結果」を参照: http://www.pref.miyagi.jp/gentai/Press/PressH230315.html)
5	秋田県(秋田市)	不検出	不検出	不検出	
6	山形県(山形市)	不検出	不検出	不検出	
7	福島県	-	-	-	県が独自に調査・公表している(福島県災害対策本部HPの「原子力災害情報(県内各地方環境放射能測定値(飲料水)について」を参照: http://www.pref.fukushima.jp/j/index.htm)
8	茨城県(ひたちなか市)	不検出	不検出	不検出	
9	栃木県(宇都宮市)	不検出	不検出	不検出	
10	群馬県(前橋市)	不検出	不検出	不検出	
11	埼玉県(さいたま市)	不検出	不検出	不検出	
12	千葉県(市原市)	不検出	不検出	不検出	
13	東京都(新宿区)	不検出	不検出	不検出	
14	神奈川県(茅ヶ崎市)	不検出	不検出	不検出	
15	新潟県(新潟市)	不検出	不検出	不検出	
16	富山県(射水市)	不検出	不検出	不検出	
17	石川県(金沢市)	不検出	不検出	不検出	
18	福井県(福井市)	不検出	不検出	不検出	
19	山梨県(甲府市)	不検出	不検出	不検出	
20	長野県(長野市)	不検出	不検出	不検出	
21	岐阜県(各務原市)	不検出	不検出	不検出	
22	静岡県(静岡市)	不検出	不検出	不検出	
23	愛知県(名古屋市)	不検出	不検出	不検出	
24	三重県(四日市市)	不検出	不検出	不検出	
25	滋賀県(大津市)	不検出	不検出	不検出	
26	京都府(京都市)	不検出	不検出	不検出	
27	大阪府(大阪市)	不検出	不検出	不検出	
28	兵庫県(神戸市)	不検出	不検出	不検出	
29	奈良県(奈良市)	不検出	不検出	不検出	
30	和歌山県(和歌山市)	不検出	不検出	不検出	
31	鳥取県(東伯郡)	不検出	不検出	不検出	
32	島根県(松江市)	不検出	不検出	不検出	
33	岡山県(岡山市)	不検出	不検出	不検出	
34	広島県(広島市)	不検出	不検出	不検出	
35	山口県(山口市)	不検出	不検出	不検出	
36	徳島県(徳島市)	不検出	不検出	不検出	
37	香川県(高松市)	不検出	不検出	不検出	
38	愛媛県(八幡浜市)	不検出	不検出	不検出	
39	高知県(高知市)	不検出	不検出	不検出	
40	福岡県(太宰府市)	不検出	不検出	不検出	
41	佐賀県(佐賀市)	不検出	不検出	不検出	
42	長崎県(大村市)	不検出	不検出	不検出	
43	熊本県(宇土市)	不検出	不検出	不検出	
44	大分県(大分市)	不検出	不検出	不検出	
45	宮崎県(宮崎市)	不検出	不検出	不検出	
46	鹿児島県(鹿児島市)	不検出	不検出	不検出	
47	沖縄県(那覇市)	-	-	-	機器調整中

*本データは、1Bq/Lを1Bq/kgとみなす

*文部科学省が各都道府県等からの報告に基づき作成

*「原子力施設等の防災対策について(原子力安全委員会)」飲食物の摂取制限に関する指標(飲料水)

放射性ヨウ素-131:300Bq/kg以上、放射性セシウム:200Bq/kg以上

海水核種分析結果<沿岸>

参考値

別添7

(データ集約 : 5/12)

採取場所	福島第一 5, 6号機放水口北側 (5, 6号機放水口から北側に約30m地点)				福島第一 南放水口付近 (1~4号機放水口から南側に約330m地点)				福島第二 北放水口付近 (3, 4号機放水口付近) (福島第一から約10km地点)		福島第二 岩沢海岸付近 (1, 2号機放水口から 南側に約7km地点) (福島第一から約16km地点)		②炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)	
試料採取日時刻	平成23年5月11日 9時00分		平成23年5月11日 14時30分		平成23年5月11日 8時35分		平成23年5月11日 14時15分		平成23年5月11日 8時55分		平成23年5月11日 8時00分			
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)		
I-131 (約8日)	ND	-	ND	-	5. 5E-03	0. 14	ND	-	4. 2E-03	0. 11	ND	-	4E-02	
Cs-134 (約2年)	5. 8E-02	0. 97	7. 2E-02	1. 20	5. 0E-02	0. 83	7. 2E-02	1. 2	2. 1E-02	0. 35	ND	-	6E-02	
Cs-137 (約30年)	5. 7E-02	0. 63	7. 5E-02	0. 83	5. 0E-02	0. 56	7. 0E-02	0. 78	3. 1E-02	0. 34	2. 4E-02	0. 27	9E-02	

※ ○. ○E-○とは、○. ○ × 10^{-○}と同じ意味である。

※ その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

海水核種分析結果<沖合 >

参考値

採取場所	高戸小浜海岸沖合15km		久慈浜海岸沖合3km		大洗海岸沖合3km		平井海岸沖合3km		波崎海岸沖合3km		②炉規則告示濃度限度 Bq/cm ³ (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)	
試料採取日時刻	平成23年5月11日 9時03分		平成23年5月11日 8時02分		平成23年5月11日 10時53分		平成23年5月11日 8時48分		平成23年5月11日 7時30分			
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①)/(②)										
I-131 (約8日)	ND	-										
Cs-134 (約2年)	ND	-	6E-02									
Cs-137 (約30年)	ND	-	9E-02									

※ ○.OE-○とは、○.○×10^{-○}と同じ意味である。

※ その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

参考値

福島第一 物揚場前、2号機スクリーン、1~4号機取水口内 海水核種分析結果

(データ集約 : 5/12)

採取場所	福島第一 物揚場前海水		福島第一 2号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側)		福島第一 2号機スクリーン海水 (シルトフェンス外側)		福島第一 1~4号機 取水口内南側海水		福島第一 1~4号機 取水口内北側海水		②炉規則告示 濃度限度Bq/cm ³ (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)	
試料採取日 時刻	平成23年5月11日 6時37分		平成23年5月11日 6時55分		平成23年5月11日 7時05分		平成23年5月11日 7時14分		平成23年5月11日 6時50分			
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)										
I-131 (約8日)	2.0E-01	5.0	3.3E+01	830	3.9E+00	98	2.0E+00	50.0	2.5E+00	60	4E-02	
Cs-134 (約2年)	4.2E-01	7.0	5.2E+00	87	3.0E+00	50	1.3E+01	220.0	1.6E+00	27	6E-02	
Cs-137 (約30年)	4.3E-01	4.8	5.8E+00	64	3.1E+00	34	1.3E+01	140.0	1.6E+00	18	9E-02	

※ O.OE+Oとは、O.O×10⁺⁰と同じ意味である。

※ その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

採取場所	福島第一 物揚場前海水		福島第一 2号機スクリーン海水 (シルトフェンス内側)		福島第一 2号機スクリーン海水 (シルトフェンス外側)		福島第一 1~4号機 取水口内南側海水		福島第一 1~4号機 取水口内北側海水		②炉規則告示 濃度限度Bq/cm ³ (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)	
試料採取日 時刻	平成23年5月11日 18時05分		平成23年5月11日 17時52分		平成23年5月11日 17時48分		平成23年5月11日 17時55分		平成23年5月11日 17時45分			
検出核種 (半減期)	①試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (①/②)										
I-131 (約8日)	3.0E-01	7.5	7.3E+01	1,810	3.8E+00	95	6.8E+00	170.0	2.7E+00	68	4E-02	
Cs-134 (約2年)	6.2E-01	10.3	1.0E+01	170	1.2E+01	200	4.6E+01	770.0	8.6E+00	140	6E-02	
Cs-137 (約30年)	6.8E-01	7.6	1.2E+01	130	1.4E+01	160	4.9E+00	540.0	9.2E+00	100	9E-02	

※ O.OE+Oとは、O.O×10⁺⁰と同じ意味である。

※ その他の核種については評価中。

※ 二種類以上の核種がある場合は、それぞれの濃度限度に対する倍率の総和を1と比較する。

東電福島第一発電所タービン建屋地下階溜まり水の測定結果について

<3月24日～26日測定>(再評価後)

核種(半減期)	放射性物質濃度(Bq/cm ³)				
	1号機 3/26試料採取	2号機 3/26試料採取	3号機 (電気品室) 3/26試料採取	3号機 (大物搬入口側) 3/24採取	4号機 3/24試料採取
Co(コバルト)-56 (約77日)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	検出限界未満
Co(コバルト)-58 (約71日)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	検出限界未満
Co(コバルト)-60 (約5年)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	検出限界未満
Mo(モリブデン)-99 (約66時間)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	1.0×10^0
Tc(テクネチウム)-99m (約6時間)	検出限界未満	8.7×10^4	6.8×10^2	—	6.5×10^{-1}
Ru(ルテニウム)-106 (約370日)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	検出限界未満
Ag(銀)-108m (約418年)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	検出限界未満
Te(テルル)-129 (約70分)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	検出限界未満
Te(テルル)-129m (約34日)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	1.3×10^1
Te(テルル)-132 (約3日)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	1.4×10^1
I(ヨウ素)-131 (約8日)	1.5×10^5	1.3×10^7	3.2×10^5	1.2×10^6	3.6×10^2
I(ヨウ素)-132 (約2時間)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	1.3×10^1
I(ヨウ素)-134 (約53分)	検出限界未満	検出限界未満	検出限界未満	—	検出限界未満
Cs(セシウム)-134 (約2年)	1.2×10^5	2.3×10^6	5.5×10^4	1.8×10^5	3.1×10^1
Cs(セシウム)-136 (約13日)	1.1×10^4	2.5×10^5	6.5×10^3	—	3.7×10^0
Cs(セシウム)-137 (約30年)	1.3×10^5	2.3×10^6	5.6×10^4	1.8×10^5	3.2×10^1
Ba(バリウム)-140 (約13日)	検出限界未満	4.9×10^5	1.9×10^4	—	検出限界未満
La(ランタン)-140 (約2日)	検出限界未満	1.9×10^5	3.1×10^3	—	4.1×10^{-1}

<4月21日～22日測定>

採取場所	福島第一 3号機 T/B BFL	福島第一 3号機 T/B BFL	福島第一 4号機 T/B BFL
試料採取日時刻	平成23年4月22日 8時50分	平成23年4月22日 9時00分	平成23年4月21日 14時05分
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)		
I-131 (約8日)	1. 2E+05	6. 6E+05	4. 3E+03
Cs-134 (約2年)	2. 7E+05	1. 5E+06	7. 8E+03
Cs-137 (約30年)	2. 8E+05	1. 6E+06	8. 1E+03

※ ○.○E+○とは、○.○×10^{+○}と同じ意味である。

※ その他の核種については評価中。

別添9

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
3/13									
13:20	0.036		0.037	0.038	0.042				
16:30									
19:00	0.036		0.038	0.036	0.040				
3/14									
3:00	0.036		0.036	0.038	0.041				
6:00	0.038		0.038	0.037	0.042				
12:30	0.038		0.036	0.038	0.041				
20:00	0.035		0.035	0.038	0.043				
22:00	9.200		2.210	3.840	0.317				
23:30	1.640		0.840	1.080	1.150				
23:50	4.070		51.400	28.100	19.800				
3/15									
0:00	73.3		113.0	95.7	87.9				
0:30	31.6		27.2	18.1	20.2				
1:30	33.3		29.8	19.4	19.2				
2:30	147.0		169.0	148.0	153.0				
3:50	109.0		145.0	91.3	88.9				
5:00	87.7		92.7	52.9	56.5				
7:00	49.9		15.2	29.4	31.8				
12:00	23.0		25.6	13.5	14.6				
20:00	15.5		17.0	9.5	10.0				
21:30	15.0		16.4	9.4	9.7				
3/16									
0:00	14.2		15.6	9.0	8.7				
4:00	29.6		38.6	25.9	23.9				
6:00	25.1		32.1	21.4	19.4				
3/17									
0:00	25.0		25.2	17.4	15.5				
3:00	24.1		24.5	17.2	15.5				
5:10	23.6		23.9	16.7	15.2				
6:00	23.5		23.8	16.6	15.1				
8:10	23.2		23.5	16.3	14.8				
8:20	23.2		23.4	16.3	14.7				
8:30	23.1		23.4	16.3	14.7				
11:10	22.6		23.1	16.0	14.5				
11:20	22.4		23.0	15.9	14.4				
11:30	22.5		22.9	15.9	14.4				
11:40	22.5		22.9	15.9	14.4				
11:50	22.5		22.9	15.9	14.4				
12:00	22.4		22.8	15.9	14.9				
14:10	22.1		22.5	15.5	14.2				
14:20	22.2		22.5	15.5	14.2				
14:30	22.1		22.5	15.6	14.2				
14:40	22.1		22.5	15.5	14.2				
14:50	22.0		22.4	15.6	14.2				
15:00	21.9		22.5	15.6	14.2				
17:10	21.7		22.1	15.4	14.1				
17:20	21.7		22.0	15.3	14.0				
17:30	21.7		22.0	15.3	14.1				
17:40	21.6		22.0	15.3	14.0				
17:50	21.6		22.0	15.3	14.0				
18:00	21.4		21.9	15.3	14.0				
20:10	21.3		21.6	15.2	13.9				
21:00	21.2		21.6	15.1	13.8				
23:40	20.8		21.3	14.9	13.4				
3/17									
0:00	20.8		21.3	14.8	13.4				
2:30	20.5		20.9	14.6	13.4				
3:00	20.4		20.9	14.6	13.4				
5:10	20.2		20.7	14.5	13.4				

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
6:00	20.2		20.5	14.3	13.0				
3/18									
8:10	19.8		20.3	14.1	12.5				
8:20	19.8		20.2	14.2	12.5				
8:30	19.8		20.3	14.2	12.5				
8:40	19.7		20.1	14.1	12.5				
8:50	19.8		20.2	14.1	12.5				
9:00	19.8		20.1	14.0	12.5				
11:10	19.4	11.7	19.8	13.8	12.4				
11:20	19.4	11.7	19.8	13.7	12.3				
11:30	19.3	11.7	19.8	13.8	12.4				
11:40	19.3	11.7	19.6	13.8	12.3				
11:50	19.3	11.7	19.7	13.7	12.3				
12:00	19.3	11.6	19.7	13.7	12.2				
14:10	19.3	11.7	19.6	13.8	12.3				
14:20	19.2	11.6	19.6	13.8	12.3				
14:30	19.2	11.6	19.5	13.7	12.3				
14:40	19.1	11.6	19.5	13.7	12.2				
14:50	19.1	11.6	19.5	13.7	12.2				
15:00	19.1	11.6	19.5	13.7	12.3				
17:10	18.7	11.3	19.2	13.4	11.9				
17:20	18.7	11.3	19.2	13.3	11.9				
17:30	18.7	11.3	19.1	13.4	11.9				
17:40	18.7	11.3	19.1	13.3	11.9				
17:50	18.7	11.3	19.0	13.3	11.9				
18:00	18.7	11.3	19.1	13.4	11.9				
21:00	18.6	11.2	18.8	13.2	11.8				
23:10	18.3	11.1	18.7	13.0	11.7				
23:20	18.3	11.1	18.7	12.9	11.7				
23:30	18.3	11.1	18.7	13.0	11.7				
23:40	18.2	11.0	18.7	12.9	11.7				
23:50	18.2	11.0	18.6	12.9	11.7				
3/19									
0:00	18.2	10.8	18.7	12.9	11.7				
2:10	18.0	10.8	18.4	12.7	11.6				
2:20	18.0	10.8	18.3	12.8	11.6				
2:30	17.9	10.8	18.4	12.7	11.5				
2:40	17.8	10.8	18.3	12.7	11.6				
2:50	17.9	10.8	18.3	12.7	11.6				
3:00	17.8	10.8	18.3	12.7	11.5				
5:10	17.6	10.7	17.9	12.6	11.3				
5:20	17.6	10.7	17.9	12.6	11.3				
5:30	17.6	10.7	17.8	12.5	11.2				
5:40	17.6	10.7	17.8	12.5	11.2				
5:50	17.6	10.7	17.9	12.5	11.2				
6:00	17.5	10.7	17.9	12.5	11.2				
8:10	17.3	10.5	17.6	12.3	10.9				
8:20	17.3	10.5	17.7	12.3	10.9				
8:30	17.3	10.4	17.6	12.3	10.9				
8:40	17.2	10.4	17.7	12.2	10.9				
8:50	17.2	10.4	17.6	12.2	10.9				
9:00	17.2	10.3	17.6	12.2	10.8				
11:10	16.9	10.6	17.2	12.0	10.8				
11:20	16.9	10.6	17.2	12.0	10.8				
11:30	16.9	10.6	17.1	11.9	10.8				
11:40	16.8	10.6	17.1	11.9	10.8				
11:50	16.9	10.6	17.1	11.9	10.8				
12:00	16.8	10.6	17.1	11.8	10.8				
17:10	16.9	10.2	17.0	11.6	11.6	13.0			
17:20	16.9	10.2	17.1	11.6	11.6	13.0			
17:30	16.8	10.2	17.0	11.7	11.6	13.0			
17:40	16.9	10.2	17.0	11.7	11.6	13.0			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
17:50	16.8	10.2	17.0	11.6	11.6	13.0			
18:00	16.8	10.2	17.0	11.7	11.6	13.0			
23:10	16.4	9.9	16.5	11.4	11.3	12.7			
23:20	16.4	10.0	16.5	11.4	11.3	12.7			
23:30	16.4	9.9	16.5	11.4	11.3	12.7			
23:40	16.4	9.9	16.5	11.4	11.3	12.7			
23:50	16.4	9.9	16.5	11.4	11.3	12.6			
3/20									
0:00	16.4	9.9	16.5	11.4	11.3	12.6			
2:10	16.2	9.8	16.3	11.2	11.1	12.5			
2:20	16.1	9.8	16.3	11.2	11.1	12.5			
2:30	16.1	9.8	16.2	11.2	11.1	12.5			
2:40	16.1	9.8	16.2	11.2	11.1	12.5			
2:50	16.1	9.7	16.1	11.2	11.1	12.5			
3:00	16.1	9.7	16.1	11.2	11.1	12.5			
5:10	15.9	9.7	16.0	11.1	11.0	12.3			
5:20	15.9	9.6	16.0	11.1	11.0	12.3			
5:30	15.9	9.6	16.0	11.0	11.0	12.3			
5:40	18.7	10.0	16.0	11.1	11.4	16.2			
5:50	20.4	16.4	24.2	19.1	21.0	18.4			
6:00	17.7	10.9	17.9	12.5	12.5	13.5			
8:30	17.2	10.2	7.6	12.8	12.1	13.3			
9:00	15.9	12.1	17.3	12.4	11.8	13.0			
11:10	16.1	9.7	16.4	11.6	11.2	12.5			
11:20	16.0	9.7	16.4	11.5	11.2	12.5			
11:30	16.1	9.6	16.4	11.5	11.1	12.5			
11:40	16.0	9.6	16.2	11.5	11.1	12.4			
11:50	15.9	9.6	16.2	11.4	11.1	12.4			
12:00	15.9	9.6	16.2	11.4	11.1	12.3			
14:10	15.7	9.4	15.8	11.1	10.8	12.1			
14:20	15.6	9.3	15.8	11.1	10.8	12.1			
14:30	15.6	9.4	15.8	11.0	10.7	12.0			
14:40	15.5	9.3	15.7	11.0	10.7	12.0			
14:50	15.5	9.3	15.8	11.0	10.7	12.1			
15:00	15.6	9.3	15.7	10.9	10.7	12.0			
17:10	15.4	9.2	15.5	10.8	10.6	11.9			
17:20	15.3	9.2	15.5	10.8	10.6	11.8			
17:30	15.3	9.2	15.5	10.8	10.6	11.8			
17:40	15.3	9.2	15.4	10.8	10.5	11.9			
17:50	15.3	9.2	15.5	10.8	10.6	11.8			
18:00	15.3	9.2	15.5	10.8	10.5	11.8			
20:10	15.2	9.1	15.3	10.7	10.4	11.7			
20:20	15.1	9.1	15.3	10.7	10.4	11.7			
20:30	15.2	9.2	15.3	10.7	10.4	11.7			
20:40	15.1	9.1	15.4	10.7	10.4	11.7			
20:50	15.2	9.1	15.3	10.7	10.5	11.7			
21:00	15.1	9.1	15.3	10.7	10.4	11.7			
23:10	15.4	9.4	15.5	11.0	11.0	12.0			
23:20	15.4	9.4	15.5	10.9	10.8	11.9			
23:30	15.4	9.4	15.4	10.9	10.8	11.9			
23:40	15.3	9.3	15.4	10.8	10.7	11.8			
23:50	15.2	9.3	15.4	10.9	10.7	11.8			
3/21									
0:00	15.2	9.3	15.4	10.8	10.6	11.8			
2:10	15.5	9.5	15.2	10.9	10.9	11.9			
2:20	16.8	10.5	16.4	11.8	11.6	12.1			
2:30	16.2	9.9	15.6	12.0	12.5	13.3			
2:40	15.3	9.2	15.0	10.5	10.4	11.8			
2:50	15.0	9.0	15.0	10.5	10.3	11.5			
3:00	15.0	9.0	15.0	10.5	10.3	11.5			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
5:10	15.6	9.7	15.3	11.0	10.9	11.9			
5:20	15.0	9.0	15.0	10.7	10.7	11.7			
5:30	14.9	9.0	15.0	10.5	10.3	11.4			
5:40	14.9	9.0	15.0	10.5	10.4	11.5			
5:50	15.0	9.3	15.2	10.7	10.5	11.6			
6:00	15.0	9.1	15.2	10.7	10.6	11.5			
8:10	21.0	20.4	28.4	22.7	21.7	16.0			
8:20	36.3	38.3	34.6	28.4	30.1	23.5			
8:30	50.3	42.7	28.5	26.3	28.9	31.8			
8:40	34.7	24.6	20.2	18.7	20.1	26.6			
8:50	33.5	18.9	18.8	15.8	16.8	24.2			
9:00	35.2	24.4	18.7	16.7	17.5	20.4			
11:10	23.9	15.1	18.8	15.2	14.9	16.2			
11:20	27.3	18.3	22.1	17.6	17.4	18.2			
11:30	23.4	15.8	22.6	18.7	19.2	18.7			
11:40	21.8	13.0	20.1	15.6	14.9	16.5			
11:50	21.2	12.1	20.2	15.1	14.1	15.4			
12:00	20.9	12.2	21.9	16.2	15.4	15.3			
14:10	18.1	10.6	19.8	14.4	13.1	14.1			
14:20	17.9	10.5	19.5	14.2	12.9	13.9			
14:30	17.7	10.4	19.3	14.0	12.7	13.8			
14:40	17.6	10.3	19.2	14.1	12.8	13.8			
14:50	17.5	10.2	19.0	13.9	12.7	13.7			
15:00	17.4	10.2	18.8	13.9	12.6	13.7	7.3		
17:10	18.3	12.2	20.0	15.9	14.6	16.2			
17:20	18.1	12.1	19.7	15.8	14.5	16.0			
17:30	18.0	12.0	19.5	15.7	14.4	15.9			
17:40	17.8	11.9	19.3	15.5	14.3	15.8			
17:50	17.7	11.7	19.2	15.3	14.1	15.6			
18:00	17.6	11.6	19.0	15.2	14.1	15.5			
20:10	16.6	10.7	17.6	14.0	13.1	14.4			
20:20	16.5	10.6	17.5	14.0	13.0	14.4			
20:30	16.4	10.5	17.4	13.9	13.0	14.3			
20:40	16.4	10.5	17.4	13.8	12.9	14.2			
20:50	16.3	10.5	17.3	13.8	12.9	14.2			
21:00	16.2	10.4	17.2	13.8	12.9	14.1			
23:10	19.5	13.2	18.9	15.4	16.5	15.9			
23:20	19.0	12.6	18.0	15.1	15.5	15.4			
23:30	18.6	12.6	17.8	15.0	15.1	14.8			
23:40	18.4	11.9	17.6	14.8	14.9	14.9			
23:50	18.4	12.1	17.6	14.5	14.5	14.9			
3/22									
0:00	18.2	11.9	17.6	14.6	14.6	14.9			
2:10	17.4	11.4	17.4	14.4	14.4	14.6			
2:20	17.3	11.2	17.0	14.0	13.9	14.1			
2:30	16.9	10.9	16.9	13.9	13.8	14.1			
2:40	16.9	10.8	16.7	13.5	13.3	13.7			
2:50	16.7	10.6	16.6	13.6	13.5	13.9			
3:00	16.5	10.5	16.5	13.3	13.0	13.6			
5:10	18.6	11.4	16.7	14.2	14.2	17.2			
5:20	18.3	11.1	16.7	14.1	14.0	17.0			
5:30	18.0	11.0	16.6	14.0	13.7	16.6			
5:40	17.8	10.8	16.5	13.9	13.6	16.3			
5:50	17.7	10.7	16.4	13.8	13.4	16.0			
6:00	17.5	10.6	16.2	13.7	13.2	15.8			
8:10	16.1	9.8	15.6	12.6	12.1	13.8			
8:20	16.1	9.7	15.6	12.6	12.1	13.8			
8:30	16.0	9.7	15.4	12.6	12.0	13.7			
8:40	15.9	9.7	15.5	12.6	12.0	13.7			
8:50	15.9	9.7	15.5	12.5	12.0	13.6			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
9:00	15.8	9.6	15.4	12.5	12.0	13.5			
11:10	15.2	9.3	15.0	12.1	11.5	12.8			
11:20	15.2	9.3	15.0	12.0	11.5	12.8			
11:30	15.2	9.3	15.1	12.1	11.4	12.7			
11:40	15.1	9.3	15.1	12.0	11.4	12.7			
11:50	15.2	9.3	15.0	12.0	11.4	12.7			
12:00	15.1	9.2	15.0	12.0	11.4	12.7			
14:10	38.0	35.5	15.4	15.4	17.7	18.4			
14:20	50.2	42.4	33.4	33.2	33.2	28.3			
14:30	49.4	39.3	37.6	35.8	37.8	30.3			
14:40	42.3	30.6	35.4	35.7	39.0	33.7			
14:50	43.3	30.4	35.7	29.4	29.0	27.8			
15:00	49.1	27.4	30.9	26.4	27.0	26.0			
17:10	25.3	13.7	20.3	16.3	15.5	16.7			
17:20	24.9	13.4	19.9	16.1	15.3	16.5			
17:30	24.4	13.2	19.7	15.8	15.1	16.2			
17:40	23.9	13.0	19.4	15.6	14.9	16.1			
17:50	23.4	12.8	19.2	15.4	14.7	15.9			
18:00	23.0	12.6	18.9	15.3	14.5	15.7			
20:10	19.5	11.2	17.0	13.6	12.8	14.0			
20:20	19.6	11.4	17.1	13.7	12.9	13.9			
20:30	19.7	11.5	17.2	13.8	13.1	14.1			
20:40	19.4	11.5	17.2	13.8	13.1	14.1			
20:50	19.5	11.6	17.0	13.8	13.3	14.2			
21:00	19.2	11.5	17.3	13.9	13.3	14.1			
23:10	16.8	9.9	15.7	12.5	11.8	12.9			
23:20	16.7	9.9	15.6	12.4	11.7	12.8			
23:30	16.7	9.8	15.5	12.4	11.6	12.8			
23:40	16.6	9.8	15.5	12.4	11.6	12.7			
23:50	16.4	9.7	15.4	12.3	11.6	12.7			
3/23									
0:00	16.3	9.7	15.3	12.2	11.5	12.6			
2:10	15.2	9.0	14.5	11.5	10.7	11.8			
2:20	15.2	9.0	14.5	11.5	10.7	11.8			
2:30	15.2	8.9	14.5	11.5	10.7	11.8			
2:40	15.1	8.9	14.5	11.4	10.7	11.7			
2:50	15.1	8.9	14.4	11.4	10.6	11.7			
3:00	15.0	8.9	14.4	11.4	10.6	11.7			
5:10	14.7	8.7	14.2	11.2	10.5	11.6			
5:20	14.6	8.7	14.2	11.2	10.5	11.6			
5:30	14.6	8.7	14.1	11.2	10.5	11.6			
5:40	14.6	8.7	14.2	11.2	10.5	11.5			
5:50	14.5	8.7	14.2	11.2	10.5	11.6			
6:00	14.5	8.6	14.1	11.2	10.4	11.6			
8:10	15.7	8.9	14.0	11.1	10.4	11.5			
8:20	16.2	9.3	14.4	11.4	10.6	12.0			
8:30	19.7	11.1	15.6	13.1	13.8	14.2			
8:40	17.4	10.6	17.4	13.3	12.4	13.8			
8:50	17.5	10.8	18.6	13.1	12.1	12.8			
9:00	16.8	9.6	17.1	12.3	11.6	12.6			
11:10	15.2	8.9	15.4	11.7	11.2	12.0			
11:20	15.4	9.3	15.9	11.9	11.3	12.0			
11:30	15.3	9.1	15.5	12.6	11.7	12.1			
11:40	15.1	9.1	15.3	11.7	11.2	12.0			
11:50	15.1	9.0	15.2	11.7	11.1	12.0			
12:00	15.0	9.0	15.1	11.6	11.0	11.9			
14:10	17.1	9.9	15.9	12.5	11.9	13.5			
14:20	16.9	9.8	16.0	12.5	11.8	13.4			
14:30	16.8	9.7	15.7	12.5	11.7	13.2			
14:40	16.7	9.7	15.6	12.3	11.7	13.2			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
14:50	16.6	9.6	15.6	12.3	11.7	13.2			
15:00	16.5	9.6	15.5	12.3	11.7	13.2			
17:10	15.2	9.0	14.8	11.6	10.9	12.1			
17:20	15.2	9.0	14.6	11.5	10.9	12.0			
17:30	15.1	8.9	14.5	11.4	10.8	12.0			
17:40	15.0	8.8	14.4	11.3	10.7	12.0			
17:50	14.9	8.8	14.3	11.3	10.6	11.9			
18:00	14.8	8.7	14.3	11.3	10.6	11.9			
20:10	14.3	8.4	13.8	10.9	10.2	11.4			
20:20	14.2	8.4	13.7	10.8	10.2	11.4			
20:30	14.2	8.4	13.8	10.8	10.2	11.4			
20:40	14.2	8.4	13.8	10.8	10.2	11.4			
20:50	14.1	8.4	13.7	10.8	10.1	11.3			
21:00	14.1	8.4	13.7	10.8	10.1	11.3			
23:10	13.8	8.1	13.4	10.6	9.9	11.1			
23:20	13.8	8.2	13.4	10.5	9.9	11.1			
23:30	13.8	8.1	13.4	10.5	9.9	11.0			
23:40	13.8	8.2	13.4	10.5	9.8	11.0			
23:50	13.7	8.1	13.4	10.5	9.8	11.0			
3/24									
0:00	13.7	8.1	13.4	10.5	9.8	11.0			
2:10	13.5	8.0	13.1	10.4	9.7	10.8			
2:20	13.5	8.0	13.1	10.3	9.7	10.9			
2:30	13.5	8.0	13.1	10.3	9.7	10.8			
2:40	13.5	8.0	13.1	10.3	9.7	10.8			
2:50	13.5	8.0	13.1	10.3	9.6	10.8			
3:00	13.5	8.0	13.1	10.3	9.7	10.8			
5:10	13.3	7.8	13.0	10.2	9.5	10.6			
5:20	13.3	7.8	13.0	10.1	9.5	10.7			
5:30	13.3	7.8	12.9	10.2	9.5	10.6			
5:40	13.3	7.8	13.0	10.1	9.5	10.6			
5:50	13.2	7.8	12.9	10.1	9.5	10.6			
6:00	13.2	7.8	13.0	10.1	9.4	10.6			
8:10	13.1	7.8	12.7	10.0	9.3	10.5			
8:20	13.1	7.8	12.8	10.0	9.4	10.5			
8:30	13.1	7.7	12.7	10.0	9.3	10.5			
8:40	13.1	7.7	12.7	100.0	9.3	10.5			
8:50	13.1	7.7	12.7	100.0	9.3	10.5			
9:00	13.1	7.7	12.7	100.0	9.3	10.4			
14:10	12.8	7.5	12.4	9.7	9.0	10.3			
14:20	12.8	7.5	12.4	9.6	9.0	10.3			
14:30	12.8	7.6	12.4	9.6	9.0	10.2			
14:40	12.8	7.5	12.4	9.6	9.0	10.2			
14:50	12.8	7.5	12.4	9.6	9.0	10.2			
15:00	12.8	7.5	12.4	9.6	9.0	10.2			
17:10	12.6	7.5	12.2	9.5	8.9	10.1			
17:20	12.6	7.4	12.2	9.6	8.9	10.1			
17:30	12.6	7.4	12.2	9.5	8.9	10.1			
17:40	12.6	7.4	12.3	9.6	8.9	10.1			
17:50	12.6	7.4	12.2	9.5	8.9	10.1			
18:00	12.5	7.4	12.2	9.5	8.9	10.1			
20:10	12.4	7.4	12.1	9.5	8.8	10.0			
20:20	12.4	7.3	12.1	9.5	8.8	10.0			
20:30	12.4	7.4	12.1	9.5	8.8	10.0			
20:40	12.5	7.3	12.1	9.4	8.8	10.0			
20:50	12.5	7.3	12.1	9.4	8.8	10.0			
23:10	12.4	7.3	11.9	9.4	8.7	9.9			
23:20	12.3	7.2	12.0	9.3	8.7	9.9			
23:30	12.3	7.3	11.9	9.3	8.6	9.9			
23:40	12.3	7.2	11.9	9.3	8.7	9.9			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
23:50	12.3	7.2	11.9	9.3	8.7	9.9			
3/25									
0:00	12.3	7.2	11.9	9.3	8.6	9.9			
2:10	12.2	7.2	11.8	9.2	8.6	9.7			
2:20	12.2	7.1	11.9	9.2	8.6	9.8			
2:30	12.2	7.2	11.8	9.2	8.5	9.8			
2:40	12.2	7.1	11.8	9.2	8.5	9.8			
2:50	12.2	7.1	11.8	9.2	8.5	9.7			
3:00	12.1	7.1	11.8	9.2	8.5	9.7			
5:10	12.0	7.0	11.6	9.1	8.4	9.7			
5:20	12.0	7.1	11.7	9.1	8.4	9.6			
5:30	13.8	7.3	11.7	9.1	8.4	9.6			
5:40	13.0	7.3	11.7	9.1	8.4	9.6			
5:50	18.2	10.6	11.7	9.1	8.4	9.6			
6:00	12.7	7.4	12.2	11.0	10.5	11.5			
8:10	18.7	9.1	11.7	9.1	8.5	9.6			
8:20	21.7	14.6	15.2	12.1	10.9	11.7			
8:30	24.9	21.4	17.3	13.8	14.7	13.7			
8:40	18.1	10.0	17.5	13.1	13.5	14.5			
8:50	17.6	9.2	15.0	11.6	11.4	11.6			
9:00	17.3	9.1	13.9	10.7	10.6	11.2			
11:10	14.5	7.8	12.5	9.6	9.1	10.2			
11:20	14.1	7.8	12.4	9.6	9.0	10.2			
11:30	14.0	7.7	12.4	9.5	9.0	10.1			
11:40	13.9	7.7	12.3	9.5	8.9	10.1			
11:50	13.8	7.6	12.3	9.4	8.8	10.0			
12:00	13.7	7.6	12.2	9.4	8.8	10.0			
14:10	12.6	7.2	11.6	9.0	8.4	9.6			
14:20	12.6	7.1	11.6	9.0	8.4	9.6			
14:30	12.5	7.1	11.6	9.0	8.4	9.6			
14:40	12.5	7.1	11.6	8.9	8.3	9.6			
14:50	12.5	7.1	11.5	8.9	8.3	9.5			
15:00	12.4	7.1	11.5	8.9	8.3	9.5	5.3		
17:10	11.9	6.9	11.3	8.7	8.1	9.3			
17:20	11.9	6.9	11.2	8.6	8.0	9.3			
17:30	11.9	6.8	11.2	8.7	8.1	9.3			
17:40	11.9	6.8	11.2	8.6	8.1	9.3			
17:50	11.9	6.9	11.2	8.6	8.1	9.3			
18:00	11.8	6.8	11.2	8.7	8.0	9.3			
20:10	11.5	6.6	10.9	8.4	7.7	9.0			
20:20	11.4	6.5	10.8	8.3	7.6	8.9			
20:30	11.4	6.5	10.8	8.3	7.6	8.9			
20:40	11.4	6.5	10.8	8.3	7.6	8.8			
20:50	11.4	6.5	10.8	8.3	7.6	8.8			
21:00	11.3	6.5	10.8	8.0	7.6	8.8			
3/26									
2:10	11.5	6.6	11.0	8.3	7.7	8.9			
2:20	11.5	6.6	10.9	8.3	7.7	8.9			
2:30	11.4	6.5	10.9	8.3	7.7	8.8			
2:40	11.4	6.5	10.9	8.2	7.6	8.8			
2:50	11.3	6.5	10.8	8.2	7.6	8.7			
3:00	11.3	6.4	10.8	8.2	7.5	8.7			
5:10	11.1	6.3	10.5	8.0	7.4	8.5			
5:20	11.0	6.2	10.5	8.0	7.4	8.4			
5:30	11.0	6.3	10.5	8.0	7.4	8.5			
5:40	11.0	6.3	10.5	8.0	7.4	8.5			
5:50	11.0	6.2	10.5	7.9	7.4	8.5			
6:00	11.0	6.2	10.4	8.0	7.4	8.4			
11:10	10.9	6.2	10.2	7.8	7.2	8.3			
11:20	10.8	6.2	10.2	7.8	7.3	8.4			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
11:30	10.8	6.2	10.2	7.9	7.2	8.4			
11:40	10.8	6.1	10.2	4.9	7.2	8.4			
11:50	10.8	6.2	10.2	7.8	7.2	8.4			
12:00	10.8	6.1	10.2	7.8	7.2	8.4			
14:10	10.7	6.1	10.1	7.7	7.1	8.3			
14:20	10.7	6.1	10.1	7.8	7.1	8.3			
14:30	10.7	6.1	10.1	7.8	7.1	8.3			
14:40	10.7	6.1	10.1	7.8	7.1	8.3			
14:50	10.7	6.1	10.1	7.7	7.2	8.3			
15:00	10.7	6.1	10.1	7.8	7.2	8.3	4.7		
17:10	10.6	6.1	10.0	7.7	7.1	8.3			
17:20	10.6	6.1	10.0	7.1	7.1	8.3			
17:30	10.6	6.0	10.0	7.1	7.1	8.2			
17:40	10.5	6.0	10.0	7.7	7.1	8.2			
17:50	10.5	6.0	10.0	7.7	7.1	8.2			
18:00	10.5	6.0	10.0	7.6	7.1	8.2			
20:10	10.4	6.0	9.9	7.6	7.0	8.2			
20:20	10.4	6.0	9.9	7.6	7.0	8.2			
20:30	10.4	6.0	9.9	7.6	7.0	8.2			
20:40	10.4	6.0	9.9	7.6	7.0	8.2			
20:50	10.4	5.9	9.9	7.6	7.0	8.2			
21:00	10.4	6.0	9.9	7.6	7.0	8.2			
23:10	10.3	5.9	9.8	7.5	6.9	8.1			
23:20	10.3	5.9	9.8	7.5	6.9	8.1			
23:30	10.3	5.9	9.8	7.5	6.9	8.1			
23:40	10.3	5.9	9.7	7.5	6.9	8.1			
23:50	10.3	5.9	9.8	7.5	6.9	8.1			
3/27									
0:00	10.3	5.9	9.8	7.5	6.9	8.1			
5:10	10.1	5.8	9.6	7.3	6.8	7.9			
5:20	10.1	5.8	9.5	7.3	6.8	7.9			
5:30	10.1	5.8	9.5	7.3	6.8	7.9			
5:40	10.1	5.7	9.6	7.3	6.7	7.9			
5:50	10.1	5.7	9.6	7.3	6.7	7.9			
6:00	10.1	5.7	9.6	7.3	6.7	7.9			
11:10	10.0	5.6	9.4	7.2	6.6	7.8			
11:20	10.3	5.9	9.4	7.1	6.6	7.8			
11:30	10.0	5.7	9.4	7.1	6.6	7.8			
11:40	10.0	5.7	9.3	7.1	6.5	7.7			
11:50	9.9	5.7	9.3	7.1	6.5	7.7			
12:00	9.9	5.7	9.3	7.1	6.5	7.7			
17:10	9.7	5.5	9.2	7.0	6.4	7.6			
17:20	9.7	5.5	9.1	7.0	6.4	7.6			
17:30	9.7	5.5	9.2	7.0	6.4	7.6			
17:40	9.7	5.5	9.2	7.0	6.4	7.6			
17:50	9.7	5.5	9.1	7.0	6.4	7.6			
18:00	9.7	5.5	9.1	6.9	6.4	7.6			
23:10	9.5	5.4	9.0	6.8	6.3	7.4			
23:20	9.5	5.4	9.0	6.8	6.3	7.4			
23:30	9.4	5.4	9.0	6.8	6.3	7.4			
23:40	9.5	5.4	9.0	6.8	6.2	7.4			
23:50	9.4	5.4	9.0	6.8	6.2	7.4			
3/28									
0:00	9.4	5.4	9.0	6.8	6.2	7.4			
5:10	9.3	5.0	8.8	6.7	6.1	7.3			
5:20	9.3	5.0	8.8	6.7	6.1	7.3			
5:30	9.3	5.0	8.8	6.7	6.1	7.2			
5:40	9.3	5.0	8.7	6.7	6.1	7.3			
5:50	9.2	4.9	8.7	6.6	6.1	7.3			
6:00	9.3	4.9	8.8	6.7	6.1	7.3			
11:10	9.1	4.9	8.6	6.5	5.9	7.1			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
11:20	9.1	4.9	8.6	6.5	5.9	7.1			
11:30	9.1	4.9	8.6	6.5	5.9	7.1			
11:40	9.1	4.9	8.6	6.5	5.9	7.1			
11:50	9.1	4.8	8.6	6.5	5.9	7.1			
12:00	9.1	4.9	8.6	6.5	5.9	7.1	3.9		
17:10	8.9	4.8	8.4	6.4	5.8	7.0			
17:20	8.9	4.8	8.4	6.4	5.8	7.0			
17:30	8.9	4.8	8.4	6.4	5.8	7.0			
17:40	8.9	4.8	8.4	6.4	5.8	7.0			
17:50	8.9	4.8	8.4	6.3	5.8	7.0			
18:00	8.9	4.7	8.4	6.3	5.8	7.0			
23:10	8.7	4.7	8.2	6.2	5.7	6.9			
23:20	8.7	4.7	8.3	6.2	5.7	6.8			
23:30	8.7	4.7	8.2	6.2	5.7	6.9			
23:40	8.7	4.7	8.2	6.2	5.7	6.9			
23:50	8.7	4.6	8.2	6.2	5.7	6.8			
3/29									
0:00	8.7	4.7	8.2	6.2	5.7	6.8			
5:10	9.2	5.1	8.6	6.8	6.4	7.2			
5:20	9.0	5.0	8.5	6.6	6.2	7.1			
5:30	8.9	4.9	8.5	6.5	6.1	7.1			
5:40	8.7	4.8	8.3	6.5	6.1	7.1			
5:50	8.8	4.8	8.3	6.4	6.1	7.1			
6:00	8.8	4.8	8.3	6.4	6.1	7.0			
11:00	8.6	4.6	8.2	6.3	5.7	6.9			
11:20	8.7	4.7	8.2	6.3	5.6	6.9			
11:30	8.6	4.6	8.2	6.2	5.6	6.9			
11:40	8.6	4.6	8.1	6.2	5.6	6.9			
11:50	8.6	4.6	8.1	6.2	5.6	6.9			
12:00	8.6	4.6	8.1	6.2	5.6	6.8			
17:10	8.4	4.5	7.9	6.1	5.5	6.7			
17:20	8.4	4.5	7.9	6.1	5.5	6.7			
17:30	8.4	4.5	7.9	6.1	5.5	6.7			
17:40	8.4	4.5	7.9	6.1	5.5	6.7			
17:50	8.4	4.5	7.9	6.1	5.5	6.7			
18:00	8.4	4.5	7.9	6.1	5.5	6.7			
23:10	8.2	4.4	7.8	6.0	5.4	6.6			
23:20	8.2	4.4	7.8	6.0	5.4	6.6			
23:30	8.2	4.4	7.8	6.0	5.4	6.6			
23:40	8.2	4.4	7.8	6.0	5.4	6.6			
23:50	8.2	4.4	7.8	6.0	5.4	6.6			
3/30									
0:00	8.2	4.4	7.8	6.0	5.4	6.6			
5:10	8.2	4.3	7.7	5.9	5.3	6.5			
5:20	8.2	4.4	7.7	5.9	5.3	6.5			
5:30	8.2	4.4	7.7	5.9	5.3	6.5			
5:40	8.1	4.3	7.7	5.9	5.3	6.5			
5:50	8.2	4.3	7.6	5.9	5.3	6.5			
6:00	8.1	4.3	7.7	5.9	5.3	6.5			
11:10	8.1	4.4	7.7	6.0	5.3	6.8			
11:20	8.2	4.4	7.7	6.1	5.4	6.7			
11:30	8.2	4.4	7.6	5.9	5.3	6.6			
11:40	8.2	4.4	7.6	6.0	5.3	6.6			
11:50	8.1	4.4	7.6	6.0	5.4	6.7			
12:00	8.2	4.5	7.7	6.1	5.5	6.9			
17:10	7.9	4.2	7.4	5.7	5.1	6.4			
17:20	7.9	4.2	7.4	5.7	5.1	6.4			
17:30	7.9	4.2	7.4	5.7	5.1	6.4			
17:40	7.9	4.2	7.4	5.7	5.1	6.4			
17:50	7.9	4.2	7.4	5.7	5.1	6.4			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
18:00	7.9	4.2	7.4	5.7	5.1	6.4			
23:10	7.8	4.1	7.2	5.6	4.9	6.2			
23:20	7.7	4.1	7.2	5.5	4.9	6.2			
23:30	7.7	4.1	7.2	5.5	4.9	6.1			
23:40	7.7	4.1	7.2	5.6	4.9	6.2			
23:50	7.7	4.1	7.2	5.6	5.0	6.1			
3/31									
0:00	7.8	4.1	7.2	5.6	5.0	6.1			
5:10	7.6	4.0	7.1	5.5	4.8	6.0			
5:20	7.6	4.0	7.0	5.5	4.8	6.0			
5:30	7.6	4.0	7.1	5.4	4.8	6.0			
5:40	7.6	4.0	7.0	5.5	4.8	6.0			
5:50	7.5	4.0	7.0	5.5	4.8	6.0			
6:00	7.5	4.0	7.0	5.5	4.8	6.1			
11:10	7.5	4.0	7.0	5.4	4.8	6.0			
11:20	7.6	4.0	7.1	5.4	4.8	6.1			
11:30	7.5	4.0	7.0	5.4	4.8	6.0			
11:40	7.5	4.0	7.0	5.4	4.8	6.0			
11:50	7.5	4.0	6.9	5.4	4.8	6.0			
12:00	7.6	4.0	7.0	5.4	4.8	6.0	3.3		
17:10	7.5	4.0	6.9	5.0	4.7	6.0			
17:20	7.5	4.0	6.9	5.0	4.7	6.0			
17:30	7.5	3.9	6.9	5.0	4.7	5.9			
17:40	7.5	3.9	6.9	5.0	4.7	5.9			
17:50	7.5	4.0	6.9	5.0	4.7	6.0			
18:00	7.5	4.0	6.9	5.0	4.7	6.0			
23:10	7.3	3.9	6.7	4.9	4.6	5.9			
23:20	7.3	3.9	6.7	4.9	4.6	5.9			
23:30	7.3	3.9	6.7	4.9	4.6	5.9			
23:40	7.3	3.8	6.7	4.9	4.6	5.9			
23:50	7.3	3.9	6.7	4.9	4.6	5.8			
4/1									
0:00	7.3	3.8	6.7	4.9	4.6	5.8			
5:10	7.2	3.8	6.6	4.8	4.5	5.8			
5:20	7.2	3.8	6.6	4.8	4.5	5.8			
5:30	7.2	3.8	6.6	4.8	4.5	5.8			
5:40	7.2	3.8	6.6	4.8	4.5	5.7			
5:50	7.2	3.8	6.6	4.8	4.5	5.8			
6:00	7.2	3.8	6.6	4.8	4.5	5.8			
11:10	7.1	3.7	6.5	4.7	4.4	5.7			
11:20	7.1	3.8	6.5	4.7	4.4	5.7			
11:30	7.1	3.7	6.5	4.7	4.4	5.7			
11:40	7.1	3.8	6.5	4.7	4.5	5.7			
11:50	7.1	3.8	6.6	4.8	4.5	5.7			
12:00	7.1	3.8	6.6	4.7	4.5	5.7	3.0		
17:10	7.0	3.7	6.4	4.6	4.4	5.6			
17:20	7.0	3.7	6.4	4.7	4.4	5.7			
17:30	7.0	3.7	6.4	4.7	4.4	5.7			
17:40	7.0	3.7	6.4	4.7	4.4	5.6			
17:50	7.0	3.7	6.4	4.6	4.4	5.6			
18:00	7.0	3.7	6.4	4.6	4.3	5.7			
23:10	6.9	3.7	6.3	4.6	4.3	5.6			
23:20	6.9	3.6	6.3	4.6	4.3	5.6			
23:30	6.9	3.6	6.3	4.6	4.3	5.6			
23:40	6.9	3.7	6.3	4.6	4.3	5.6			
23:50	6.9	3.6	6.3	4.6	4.3	5.6			
4/2									
0:00	6.9	3.6	6.3	4.6	4.3	5.6			
5:10	6.8	3.6	6.2	4.5	4.2	5.5			
5:20	6.8	3.6	6.2	4.5	4.2	5.5			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
5:30	6.8	3.6	6.2	4.5	4.2	5.5			
5:40	6.8	3.6	6.2	4.5	4.2	5.5			
5:50	6.7	3.6	6.2	4.5	4.2	5.5			
6:00	6.7	3.6	6.2	4.5	4.2	5.5			
11:10	6.7	3.5	6.1	4.4	4.1	5.4			
11:20	6.7	3.5	6.1	4.5	4.2	5.4			
11:30	6.7	3.5	6.1	4.4	4.2	5.5			
11:40	6.7	3.5	6.1	4.4	4.1	5.4			
11:50	6.7	3.6	6.1	4.4	4.2	5.5			
12:00	6.7	3.5	6.1	4.4	4.1	5.4	2.8		
23:10	6.4	3.4	5.9	4.3	4.0	4.4			
23:20	6.4	3.4	5.9	4.3	4.0	4.4			
23:30	6.4	3.4	5.9	4.3	4.0	4.4			
23:40	6.4	3.4	5.9	4.3	4.0	4.4			
23:50	6.4	3.4	5.9	4.3	4.0	4.4			
4/3									
0:00	6.400	3.400	5.900	4.300	4.000	4.400			
3:00	4.690	3.430	5.073	3.857	3.776	4.815			
3:10	4.680	3.412	5.109	3.866	3.773	4.902			
3:20	4.659	3.417	5.090	3.864	3.766	4.800			
3:30	4.680	3.400	5.066	3.862	3.753	4.792			
3:40	4.670	3.398	5.065	3.859	3.743	4.812			
3:50	4.657	3.412	5.042	3.872	3.747	4.800			
4:00	4.665	3.400	5.062	3.866	3.760	4.813			
4:10	4.663	3.418	5.059	3.868	3.750	4.811			
4:20	4.673	3.400	5.043	3.860	3.732	4.800			
4:30	4.669	3.403	5.043	3.860	3.743	4.798			
4:40	4.667	3.393	5.054	3.856	3.761	4.798			
4:50	4.668	3.382	5.049	3.852	3.745	4.788			
5:00	4.652	3.397	5.046	3.840	3.739	4.790			
5:10	4.655	3.369	5.053	3.852	3.747	4.799			
5:20	4.649	3.405	5.045	3.841	3.731	4.794			
5:30	4.641	3.377	5.043	3.856	3.754	4.787			
5:40	4.655	3.393	5.032	3.843	3.738	4.785			
5:50	4.660	3.400	5.062	3.850	3.741	4.768			
6:00	4.655	3.381	5.034	3.838	3.742	4.789			
6:10	4.655	3.381	5.034	3.836	3.742	4.789			
6:20	4.656	3.393	5.038	3.832	3.722	4.778			
6:30	4.634	3.375	5.023	3.842	3.730	4.771			
6:40	4.643	3.383	5.027	3.836	3.725	4.782			
6:50	4.638	3.387	5.022	3.838	3.730	4.778			
7:00	4.640	3.369	5.043	3.835	3.730	4.782			
7:10	4.642	3.382	5.033	3.830	3.717	4.772			
7:20	4.641	3.378	5.029	3.837	3.731	4.765			
7:30	4.610	3.377	5.014	3.828	3.717	4.760			
7:40	4.630	3.376	5.020	3.833	3.729	4.761			
7:50	4.616	3.377	5.020	3.824	3.732	4.766			
8:00	4.615	3.368	5.014	3.831	3.722	4.778			
8:10	4.635	3.380	5.015	3.829	3.719	4.746			
8:20	4.616	3.352	5.008	3.826	3.720	4.753			
8:30	4.623	3.356	5.021	3.835	3.721	4.747			
8:40	4.633	3.369	4.992	3.819	3.712	4.758			
8:50	4.622	3.367	5.002	3.833	3.703	4.769			
9:00	4.608	3.385	5.018	3.328	3.713	4.759			
11:10	4.6	3.4	5.0	3.8	3.7	4.7			
11:20	4.6	3.4	5.0	3.8	3.7	4.7			
11:30	4.6	3.4	5.0	3.8	3.7	4.8			
11:40	4.6	3.4	5.0	3.8	3.7	4.7			
11:50	4.6	3.4	5.0	3.8	3.7	4.7			
12:00	4.6	3.4	5.0	3.8	3.7	4.7			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
17:10	4.5	3.3	4.9	3.7	3.6	4.7			
17:20	4.5	3.3	4.9	3.7	3.6	4.7			
17:30	4.5	3.3	4.9	3.7	3.6	4.6			
17:40	4.5	3.3	4.9	3.7	3.6	4.6			
17:50	4.5	3.3	0.0	3.7	3.6	4.6			
18:00	4.5	3.3	4.9	3.7	3.6	4.6			
23:10	4.5	3.2	4.8	3.7	3.6	4.6			
23:20	4.5	3.3	4.9	3.7	3.6	4.6			
23:30	4.5	3.3	4.8	3.7	3.6	4.6			
23:40	4.5	3.3	4.8	3.7	3.6	4.6			
23:50	4.5	3.2	4.8	3.7	3.6	4.6			
4/4									
0:00	4.5	3.3	4.8	3.7	3.6	4.6			
5:10	4.4	3.2	4.8	3.6	3.6	4.5			
5:20	4.4	3.2	4.8	3.6	3.5	4.5			
5:30	4.4	3.2	4.8	3.6	3.5	4.5			
5:40	4.4	3.2	4.8	3.6	3.5	4.5			
5:50	4.4	3.2	4.8	3.6	3.5	4.5			
6:00	4.4	3.2	4.8	3.6	3.5	4.5			
11:10	4.4	3.2	4.7	3.6	3.5	3.5			
11:20	4.4	3.2	4.8	3.6	3.5	3.5			
11:30	4.4	3.2	4.7	3.6	3.5	3.5			
11:40	4.4	3.2	4.7	3.6	3.5	3.5			
11:50	4.4	3.2	4.7	3.6	3.5	3.5			
12:00	4.4	3.2	4.7	3.6	3.5	3.5	2.600		
23:10	4.3	3.1	4.6	3.5	3.4	3.4			
23:20	4.2	3.1	4.6	3.5	3.4	3.4			
23:30	4.2	3.1	4.6	3.5	3.4	3.4			
23:40	4.2	3.1	4.6	3.5	3.4	3.4			
23:50	4.3	3.1	4.6	3.5	3.4	3.4			
4/5									
0:00	4.2	3.1	4.6	3.5	3.4	3.4			
5:10	4.2	3.1	4.5	3.5	3.4	3.4			
5:20	4.2	3.1	4.5	3.5	3.4	3.4			
5:30	4.2	3.1	4.5	3.4	3.4	3.4			
5:40	4.2	3.0	4.5	3.4	3.4	3.4			
5:50	4.2	3.0	4.5	3.4	3.4	3.4			
6:00	4.2	3.0	4.5	3.5	3.4	3.3			
11:10	4.2	3.0	4.5	3.4	3.3	3.3			
11:20	4.2	3.0	4.5	3.4	3.3	3.3			
11:30	4.2	3.0	4.5	3.4	3.3	3.3			
11:40	4.2	3.0	4.5	3.4	3.3	3.3			
11:50	4.2	3.0	4.5	3.4	3.4	3.3			
12:00	4,169	3,036	4,485	3,411	3,334	3,318	2,390		
12:10	4,146	3,042	4,486	3,428	3,326	3,338			
12:20	4,146	3,024	4,477	3,413	3,342	3,319			
12:30	4,173	3,032	4,481	3,405	3,327	3,317			
12:40	4,159	3,036	4,469	3,410	3,327	3,326			
12:50	4,146	3,026	4,484	3,399	3,323	3,326			
13:00	4,144	3,039	4,472	3,408	3,334	3,326			
13:10	4,138	3,026	4,479	3,394	3,339	3,338			
13:20	4,148	3,037	4,459	3,395	3,317	3,335			
13:30	4,151	3,035	4,465	3,385	3,329	3,325			
13:40	4,123	3,006	4,470	3,398	3,328	3,320			
13:50	4,131	3,016	4,472	3,395	3,320	3,319			
14:00	4,134	3,010	4,470	3,398	3,323	3,319			
14:10	4,124	3,015	4,457	3,389	3,324	3,320			
14:20	4,111	3,016	4,466	3,396	3,321	3,322			
14:30	4,122	3,007	4,462	3,393	3,331	3,313			
14:40	4,107	3,017	4,473	3,382	3,324	3,309			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
14:50	4,117	3,004	4,457	3,394	3,311	3,311			
15:00	4,094	3,030	4,459	3,380	3,303	3,325			
15:10	4,116	3,010	4,455	3,378	3,314	3,308			
15:20	4,101	3,005	4,453	3,361	3,305	3,311			
15:30	4,105	3,019	4,453	3,364	3,286	3,299			
15:40	4,099	3,007	4,460	3,368	3,279	3,302			
15:50	4,084	2,989	4,434	3,364	3,291	3,304			
16:00	4,088	3,005	4,453	3,369	3,292	3,313			
16:10	4,099	2,989	4,456	3,378	3,289	3,314			
16:20	4,096	2,996	4,456	3,364	3,277	3,304			
16:30	4,096	2,995	4,446	3,370	3,294	3,305			
16:40	4,100	2,994	4,448	3,368	3,291	3,309			
16:50	4,087	2,995	4,447	3,374	3,294	3,287			
17:00	4,106	2,997	4,440	3,371	3,270	3,281			
17:10	4.1	3.0	4.4	3.4	3.3	3.3			
17:20	4.1	3.0	4.4	3.4	3.3	3.3			
17:30	4.1	3.0	4.4	3.4	3.3	3.3			
17:40	4.1	3.0	4.4	3.4	3.3	3.3			
17:50	4.1	3.0	4.4	3.4	3.3	3.2			
18:00	4.1	3.0	4.4	3.4	3.3	3.3			
23:10	4.0	2.9	4.4	3.3	3.2	3.2			
23:20	4.0	2.9	4.4	3.3	3.3	3.2			
23:30	4.0	2.9	4.4	3.3	3.2	3.2			
23:40	4.0	3.0	4.4	3.3	3.2	3.2			
23:50	4.0	2.9	4.4	3.3	3.2	3.2			
4/6									
0:00	4.0	3.0	4.4	3.3	3.3	3.2			
5:10	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
5:20	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
5:30	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
5:40	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
5:50	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
6:00	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
11:10	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
11:20	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
11:30	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
11:40	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
11:50	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2			
12:00	4.0	2.9	4.3	3.3	3.2	3.2	2.3		
17:10	3.9	2.9	4.2	3.2	3.1	3.2			
17:20	3.9	2.9	4.2	3.2	3.1	3.1			
17:30	3.9	2.8	4.2	3.2	3.1	3.1			
17:40	3.9	2.9	4.2	3.2	3.1	3.1			
17:50	3.9	2.8	4.2	3.2	3.1	3.1			
18:00	3.9	2.8	4.2	3.2	3.1	3.1			
23:10	3.9	2.8	4.2	3.3	3.1	3.1			
23:20	3.9	2.8	4.2	3.2	3.1	3.1			
23:30	3.9	2.8	4.2	3.2	3.1	3.1			
23:40	3.9	2.8	4.2	3.2	3.1	3.1			
23:50	3.9	2.8	4.2	3.2	3.1	3.1			
4/7									
0:00	3.9	2.8	4.2	3.2	3.1	3.1			
5:10	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
5:20	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
5:30	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
5:40	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
5:50	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
6:00	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
11:10	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
11:20	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
11:30	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
11:40	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
11:50	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1			
12:00	3.8	2.8	4.1	3.1	3.1	3.1	2.2		
17:10	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
17:20	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
17:30	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
17:40	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
17:50	3.7	2.7	4.0	3.1	3.0	3.0			
18:00	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
23:10	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
23:20	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
23:30	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
23:40	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
23:50	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
4/8									
0:00	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	3.0			
5:10	3.7	2.7	3.9	3.0	2.9	2.9			
5:20	3.7	2.7	3.9	3.0	2.9	2.9			
5:30	3.7	2.7	4.0	3.0	3.0	2.9			
5:40	3.7	2.7	3.9	3.0	3.0	2.9			
5:50	3.7	2.7	3.9	3.0	2.9	2.9			
6:00	3.7	2.7	3.9	3.0	2.9	2.9			
11:10	3.6	2.7	3.9	3.0	3.0	2.9			
11:20	3.7	2.7	3.9	3.0	2.9	2.9			
11:30	3.7	2.7	3.9	3.0	2.9	2.9			
11:40	3.6	2.7	3.9	3.0	3.0	2.9			
11:50	3.6	2.7	3.9	3.0	2.9	2.9			
12:00	3.7	2.7	3.9	3.0	2.9	2.9	2.1		
23:10	3.5	2.6	3.8	2.9	2.8	2.8			
23:20	3.6	2.6	3.8	2.9	2.9	2.8			
23:30	3.5	2.6	3.8	2.9	2.9	2.8			
23:40	3.5	2.6	3.8	2.9	2.9	2.8			
23:50	3.5	2.6	3.8	2.9	2.8	2.8			
4/9									
0:00	3.5	2.6	3.8	2.9	2.9	2.8			
5:10	3.5	2.6	3.8	2.9	2.8	2.8			
5:20	3.5	2.6	3.8	2.9	2.8	2.8			
5:30	3.5	2.6	3.8	2.9	2.8	2.8			
5:40	3.5	2.6	3.7	2.9	2.8	2.8			
5:50	3.5	2.6	3.7	2.9	2.8	2.8			
6:00	3.5	2.5	3.7	2.9	2.8	2.8			
11:10	3.4	2.5	3.7	2.8	2.7	2.7			
11:20	3.4	2.5	3.6	2.8	2.7	2.7			
11:30	3.4	2.5	3.7	2.8	2.7	2.7			
11:40	3.4	2.5	3.6	2.8	2.7	2.7			
11:50	3.4	2.5	3.6	2.8	2.7	2.7			
12:00	3.4	2.5	3.7	2.8	2.7	2.7			
23:10	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
23:20	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
23:30	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
23:40	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
23:50	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
4/10									
0:00	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
5:10	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
5:20	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
5:30	3.4	2.5	3.7	2.9	2.9	2.8			
5:40	3.4	2.5	3.7	2.9	2.9	2.8			
5:50	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
6:00	3.4	2.5	3.7	2.9	2.9	2.8			
11:10	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
11:20	3.4	2.5	3.7	2.9	2.9	2.8			
11:30	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
11:40	3.4	2.5	3.7	2.9	2.9	2.8			
11:50	3.4	2.5	3.7	2.9	2.9	2.8			
12:00	3.4	2.6	3.7	2.9	2.9	2.8			
17:10	3.4	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
17:20	3.4	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
17:30	3.4	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
17:40	3.4	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
17:50	3.4	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
18:00	3.4	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
23:10	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
23:20	3.4	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
23:30	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
23:40	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
23:50	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
4/11									
0:00	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
5:10	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
5:20	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
5:30	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
5:40	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.7			
5:50	3.3	2.5	3.5	2.8	2.8	2.8			
6:00	3.3	2.5	3.6	2.8	2.8	2.8			
11:10	3.3	2.5	3.5	2.8	2.8	2.7			
11:20	3.3	2.5	3.5	2.8	2.8	2.8			
11:30	3.3	2.5	3.5	2.8	2.8	2.7			
11:40	3.3	2.5	3.5	2.8	2.8	2.8			
11:50	3.3	2.5	3.5	2.8	2.8	2.8			
12:00	3.3	2.5	3.5	2.8	2.8	2.8	2.0		
17:10	3.2	2.4	3.5	2.7	2.7	2.7			
17:20	3.2	2.4	3.5	2.7	2.7	2.7			
17:30	3.2	2.4	3.5	2.7	2.7	2.7			
17:40	3.2	2.4	3.5	2.7	2.7	2.7			
17:50	3.2	2.4	3.5	2.7	2.7	2.6			
18:00	3.2	2.4	3.5	2.7	2.7	2.6			
23:10	3.2	2.3	3.4	2.7	2.7	2.6			
23:20	3.2	2.4	3.4	2.7	2.7	2.6			
23:30	3.2	2.4	3.4	2.7	2.7	2.6			
23:40	3.2	2.3	3.4	2.7	2.7	2.6			
23:50	3.2	2.4	3.4	2.7	2.7	2.6			
4/12									
0:00	3.2	2.4	3.4	2.7	2.7	2.6			
5:10	3.2	2.3	3.4	2.7	2.7	2.6			
5:20	3.2	2.3	3.4	2.7	2.7	2.6			
5:30	3.2	2.3	3.4	2.7	2.7	2.6			
5:40	3.2	2.3	3.4	2.7	2.7	2.6			
5:50	3.2	2.3	3.4	2.7	2.7	2.6			
6:00	3.2	2.3	3.4	2.7	2.7	2.6			
11:10	3.2	2.3	3.4	2.7	2.6	2.6			
11:20	3.2	2.3	3.4	2.7	2.6	2.6			
11:30	3.2	2.3	3.4	2.7	2.6	2.6			
11:40	3.2	2.4	3.4	2.7	2.6	2.6			
11:50	3.2	2.3	3.4	2.7	2.6	2.6			
12:00	3.2	2.3	3.4	2.7	2.6	2.6	1.8		
17:10	3.1	2.3	3.4	2.6	2.6	2.6			
17:20	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
17:30	3.1	2.3	3.4	2.6	2.6	2.6			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
17:40	3.1	2.3	3.4	2.6	2.6	2.6			
17:50	3.1	2.3	3.4	2.6	2.6	2.6			
18:00	3.1	2.3	3.4	2.6	2.6	2.6			
23:10	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
23:20	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
23:30	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
23:40	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
23:50	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
4/13									
0:00	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
5:10	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
5:20	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
5:30	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
5:40	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
5:50	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
6:00	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
11:10	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
11:20	3.1	2.3	3.3	2.7	2.6	2.6			
11:30	3.1	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
11:40	3.1	2.3	3.3	2.7	2.6	2.6			
11:50	3.1	2.3	3.3	2.7	2.6	2.6			
12:00	3.1	2.3	3.3	2.7	2.6	2.6	1.9		
17:10	3.0	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
17:20	3.0	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
17:30	3.0	2.3	3.2	2.6	2.5	2.6			
17:40	3.0	2.3	3.2	2.6	2.5	2.5			
17:50	3.0	2.3	3.3	2.6	2.5	2.6			
18:00	3.0	2.3	3.3	2.6	2.6	2.6			
23:10	3.0	2.3	3.2	2.5	2.5	2.5			
23:20	3.0	2.2	3.2	2.5	2.5	2.5			
23:30	3.0	2.3	3.2	2.5	2.5	2.5			
23:40	3.0	2.2	3.2	2.5	2.5	2.5			
23:50	3.0	2.3	3.2	2.5	2.5	2.5			
4/14									
0:00	3.0	2.2	3.2	2.6	2.5	2.5			
8:10	3.0	2.2	3.2	2.5	2.5	2.5			
8:20	3.0	2.2	3.2	2.5	2.5	2.5			
8:30	3.0	2.2	3.2	2.5	2.5	2.5			
8:40	3.0	2.2	3.2	2.5	2.5	2.5			
8:50	3.0	2.2	3.2	2.5	2.5	2.5			
9:00	3.0	2.2	3.2	2.5	2.5	2.5	1.8		
4/15									
8:10	2.9	2.2	3.1	2.5	2.5	2.5			
8:20	2.9	2.2	3.1	2.5	2.5	2.5			
8:30	2.9	2.2	3.1	2.5	2.5	2.5			
8:40	2.9	2.2	3.1	2.5	2.5	2.4			
8:50	2.9	2.2	3.1	2.5	2.5	2.5			
9:00	2.9	2.2	3.1	2.5	2.5	2.5	1.8		
4/16									
8:10	2.8	2.1	3.0	2.4	2.4	2.4			
8:20	2.8	2.1	3.0	2.4	2.4	2.4			
8:30	2.8	2.1	3.0	2.4	2.4	2.4			
8:40	2.8	2.1	3.0	2.4	2.4	2.4			
8:50	2.8	2.1	3.0	2.4	2.4	2.4			
9:00	2.8	2.1	3.0	2.4	2.4	2.4	1.8		
4/17									
8:10	2.7	2.1	2.9	2.3	2.4	2.3			
8:20	2.7	2.1	2.9	2.4	2.4	2.3			
8:30	2.7	2.1	2.9	2.3	2.4	2.3			
8:40	2.7	2.1	2.9	2.4	2.3	2.3			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
8:50	2.7	2.1	2.9	2.3	2.4	2.3			
9:00	2.7	2.1	2.9	2.4	2.3	2.3	1.7		
4/18									
8:10	2.7	2.0	2.8	2.3	2.3	2.3			
8:20	2.7	2.0	2.8	2.3	2.3	2.3			
8:30	2.7	2.0	2.8	2.3	2.3	2.3			
8:40									
8:50									
9:00									
4/19									
8:10	2.6	2.0	2.8	2.2	2.3	2.2			
8:20	2.6	2.0	2.8	2.2	2.2	2.2			
8:30	2.6	2.0	2.8	2.2	2.3	2.2			
8:40	2.6	2.0	2.8	2.2	2.2	2.2			
8:50	2.6	2.0	2.8	2.2	2.2	2.2			
9:00	2.6	2.0	2.8	2.2	2.2	2.2	1.6		
4/20									
8:10	2.5	1.9	2.6	2.2	2.2	2.1			
8:20	2.5	1.9	2.6	2.1	2.2	2.1			
8:30	2.5	1.9	2.6	2.1	2.2	2.1			
8:40	2.5	1.9	2.6	2.1	2.2	2.1			
8:50	2.5	1.9	2.6	2.1	2.2	2.1			
9:00	2.5	1.9	2.6	2.2	2.2	2.1	1.5		
4/21									
8:10	2.4	1.9	2.6	2.1	2.1	2.1			
8:20	2.4	1.9	2.6	2.1	2.1	2.1			
8:30	2.4	1.9	2.6	2.1	2.1	2.1			
8:40	2.4	1.9	2.6	2.1	2.1	2.1			
8:50	2.4	1.9	2.6	2.1	2.1	2.1			
9:00	2.4	1.9	2.6	2.1	2.1	2.1	1.5		
4/22									
8:10	2.4	1.8	2.5	2.1	2.1	2.0			
8:20	2.4	1.8	2.5	2.1	2.1	2.0			
8:30	2.4	1.8	2.5	2.0	2.1	2.0			
8:40	2.4	1.8	2.5	2.0	2.1	2.0			
8:50	2.4	1.8	2.5	2.1	2.1	2.0			
9:00	2.4	1.8	2.5	2.1	2.1	2.0	1.5		
4/23									
8:10	2.3	1.8	2.4	2.0	2.0	2.0			
8:20	2.3	1.8	2.4	2.0	2.0	1.9			
8:30	2.3	1.8	2.4	2.0	2.0	2.0			
8:40	2.3	1.8	2.4	2.0	2.0	2.0			
8:50	2.3	1.8	2.4	2.0	2.0	1.9			
9:00	2.3	1.8	2.4	2.0	2.0	2.0	1.4		
4/24									
8:10	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9			
8:20	2.2	1.7	2.4	2.0	2.0	1.9			
8:30	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9			
8:40	2.2	1.7	2.4	1.9	2.0	1.9			
8:50	2.2	1.7	2.4	2.0	2.0	1.9			
9:00	2.2	1.7	2.4	2.0	2.0	1.9			
4/25									
8:10	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9			
8:20	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9			
8:30	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9			
8:40	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9			
8:50	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9			
9:00	2.2	1.7	2.3	1.9	2.0	1.9	1.3		
4/26									
8:10	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
8:20	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.8			
8:30	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9			
8:40	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9			
8:50	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9			
9:00	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	1.3		
4/27									
8:10	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9			
8:20	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9			
8:30	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9			
8:40	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9			
8:50	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9			
9:00	2.2	1.7	2.3	1.9	1.9	1.9	1.3		
4/28									
8:10	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:20	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:30	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:40	2.1	1.6	2.2	1.8	1.9	1.8			
8:50	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
9:00	2.1	1.6	2.2	1.8	1.9	1.8	1.3		
4/29									
8:10	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:20	2.1	1.6	2.2	1.8	1.9	1.8			
8:30	2.1	1.6	2.2	1.8	1.9	1.8			
8:40	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:50	2.1	1.6	2.2	1.8	1.9	1.8			
9:00	2.1	1.6	2.2	1.8	1.9	1.8	1.3		
4/30									
8:10	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:20	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:30	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:40	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:50	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
9:00	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8	1.2		
5/1									
8:10	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:20	2.0	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:30	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:40	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
8:50	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8			
9:00	2.1	1.6	2.2	1.8	1.8	1.8	1.3		
5/2									
8:10	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
8:20	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
8:30	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
8:40	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
8:50	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
9:00	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8	1.3		
5/3									
8:10	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
8:20	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
8:30	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
8:40	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
8:50	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8			
9:00	2.0	1.6	2.1	1.8	1.8	1.8	1.3		
5/4									
8:10	2.0	1.5	2.1	1.7	1.8	1.7			
8:20	2.0	1.5	2.1	1.7	1.8	1.7			
8:30	2.0	1.5	2.0	1.7	1.8	1.7			
8:40	2.0	1.5	2.1	1.7	1.8	1.7			
8:50	2.0	1.5	2.0	1.7	1.8	1.7			

東京電力(株)福島第二原子力発電所関連モニタリングデータ一覧

(単位: $\mu\text{SV}/\text{h}$)

	MP1	MP2	MP3	MP4	MP5	MP6	MP7	その他	
								地名	数値
9:00	2.0	1.5	2.1	1.7	1.8	1.7	1.2		
5/5									
8:10	2.0	1.5	2.0	1.7	1.8	1.7			
8:20	2.0	1.5	2.0	1.7	1.8	1.7			
8:30	2.0	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:40	2.0	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:50	2.0	1.5	2.0	1.7	1.8	1.7			
9:00	2.0	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7	1.2		
5/7									
8:10	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:20	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:30	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:40	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:50	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
9:00	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7	1.2		
5/8									
8:10	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:20	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:30	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:40	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:50	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
9:00	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7	1.2		
5/9									
8:10	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:20	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:30	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:40	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:50	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
9:00	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7	1.2		
5/10									
8:10	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:20	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:30	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:40	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:50	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
9:00	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7	1.2		
5/11									
8:10	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.7			
8:20	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6			
8:30	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:40	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6			
8:50	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6			
9:00	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	1.2		
5/12									
8:10	1.9	1.5	2.0	1.6	1.7	1.7			
8:20	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6			
8:30	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6			
8:40	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.7			
8:50	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6			
9:00	1.9	1.5	2.0	1.7	1.7	1.6	1.2		

原子力災害対策特別措置法に基づく食品に関する指示の実績

別添10

平成23年5月9日 現在

品 目		出 荷 制 限								攝取制限	
		福島県		茨城県		栃木県		群馬県		千葉県	
		全 域	地 域 别			全 域	地 域 别	全 域	地 域 别	全 域	地 域 别
原 乳	3/21～ (右の地 域を除 <)	喜多方市、磐梯町、猪苗代町、三島町、会津美里町、下郷町、南会津町 3/21～ 4/8解除			3/23～ 4/10解除						
ホウレンソウ	3/21～ (右の地 域を除 <)	福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（旧都路村の区域を除く）、白河市、いわき市、国見町、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、矢吹町、矢祭町、塙町、大玉村、平田村、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村 3/21～ 4/16解除									
カキナ	3/21～ (右の地 域を除 <)	相馬市、新地町 3/21～ 4/21解除									
非結球性葉菜類 (ホウレンソウ、 コマツナ等)	3/21～ (右の地 域を除 <)	南相馬市(鹿島区のうち、鳥崎、大内、川子及び塩崎を除く区域に限る)、川俣町(山木屋の区域を除く) 3/21～ 5/1解除									
野 菜	3/23～ (右の地 域を除 <)	白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村 3/21～ 5/4解除	3/21～ 4/17解除 (右の地 域を除 <)	北茨城市 高萩市 3/21～	3/21～ 4/27解除 3/21～ 4/21解除	那須塩原市 塩谷町 3/21～ 4/21解除	3/21～ 4/8解除	-	旭市 香取市 多古町 4/4～ 4/22解除		白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村 3/23～ 5/4解除
3/23～ (右の地 域を除 <)	会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町 3/21～ 5/11解除		3/21～ 4/17解除		3/21～ 4/14解除	3/21～ 4/8解除		-		会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町 3/21～ 5/11解除	
3/23～ (右の地 域を除 <)	白河市、いわき市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川村 3/23～ 5/4解除		-		-	-	-	-	旭市 4/4～ 4/22解除		
その他 すべて	3/23～ (右の地 域を除 <)	会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町 3/21～ 5/11解除		-		-	-	-	-		
結球性葉菜類 (キャベツ等)	3/23～ (右の地 域を除 <)	会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町 3/23～ 4/27解除								会津若松市、磐梯町、猪苗代町、喜多方市、北塩原村、西会津町、会津美里町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、南会津町、下郷町、桧枝岐村、只見町 3/21～ 5/11解除	
3/23～ (右の地 域を除 <)	郡山市、須賀川市、田村市（東京電力㈱福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く）、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村 3/23～ 5/4解除		-		-	-	-	-	郡山市、須賀川市、田村市（東京電力㈱福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く）、いわき市、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、天栄村、玉川村、平田村 3/23～ 5/4解除		
		福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(山木屋の区域を除く)、大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川町 3/23～ 5/11解除							福島市、二本松市、伊達市、本宮市、桑折町、国見町、川俣町(山木屋の区域を除く)、大玉村、白河市、矢吹町、棚倉町、矢祭町、塙町、西郷村、泉崎村、中島村、鮫川町 3/23～ 5/11解除		

野菜	アブラナ科の花薺類 (プロッコリー、カリフラワー等)	3/23～ (右の地 域を除 <)	白河市、矢吹町、西郷村、泉崎村、中島村、棚倉町、 矢祭町、塙町、鮫川村 3/23～ 4/27解除	-	-	-	-	-	白河市、矢吹町、西郷村、泉崎 村、中島村、棚倉町、矢祭町、塙 町、鮫川村 3/23～ 4/27解除
			いわき市 3/23～ 5/4解除						いわき市 3/23～ 5/4解除
			郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川村、古殿町、三春町及び小野町 3/23～ 5/11解除						郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く）、鏡石町、天栄村、石川町、玉川村、平田村、浅川村、古殿町、三春町及び小野町 3/23～ 5/11解除
	カブ	3/23～ (右の地 域を除 <)	福島市、二本松市、伊達市、本宮市、郡山市、須賀川市、田村市（東京電力株福島第一原子力発電所から半径20km圏内の区域を除く）、いわき市、桑折町、国見町、川俣町（山木屋の区域を除く）、鏡石町、石川町、浅川町、古殿町、三春町、小野町、大玉村、天栄村、玉川村、平田村 3/23～ 5/4解除	-	-	-	-	-	-
	パセリ		-	3/23～ 4/17解除	-	-	-	-	旭市 4/4～ 4/22解除
	セルリー		-	-	-	-	-	-	旭市 4/4～ 4/22解除
	原木しいたけ（露地）	-	伊達市、相馬市、南相馬市、田村市、新地町、川俣町、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、飯館村、葛尾村、川内村 4/13～	-	-	-	-	-	飯館村 4/13～
	たけのこ	-	福島市 4/18～	-	-	-	-	-	-
	くさそてつ（こごみ）	-	いわき市 4/13～ 4/25解除	-	-	-	-	-	-
	イカナゴの稚魚		本宮市 4/25～	-	-	-	-	-	4/20～
水産物			伊達市、相馬市、いわき市、三春町、天栄村、平田村 5/9～	-	-	-	-	-	

(1) 東京電力(株)福島第一原子力発電所

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
3/20				
3:40		西	1.1	
5:00		北北西	1.5	
8:30	曇り	東	1.3	
11:30	曇り	東北東	1.4	
14:30	曇り	南東	1.9	
18:10	曇り	南	2.6	
19:30	曇り	南西	1.8	
3/21				
6:30	雨	北東	1.6	
11:30	雨	北	1.5	
12:00	雨	北西北	1.1	
3/22				
6:00	小雨	北	1.3	
9:00	小雨	西	1.5	
12:00	小雨	北	1.5	
15:00	曇り	北東	1.2	
18:00	曇り	西	0.9	
21:00	雨	西	0.6	
3/23				
0:00	雨	北西	1.8	
3:00	雪	北北西	2.9	
6:00	曇り	北北西	2.5	
9:00	曇り	北	3.5	
12:00	曇り	北北西	1.6	
15:00	晴れ	北西	1.6	
18:00	晴れ	北西	1.5	
21:00	-	西南西	0.3	
3/24				
0:00	-	北西	0.3	
3:00	-	西	1.0	
6:00	晴れ	北	0.4	
9:00	晴れ	南東	1.8	
12:00	晴れ	南	3.0	
15:00	晴れ	南東	4.5	
18:00	晴れ	南	1.3	
21:00	-	北西	1.2	
3/25				
0:00	-	北西	1.3	
3:00	-	西	1.0	
6:00	-	西北西	1.5	
9:00	晴れ	北	1.9	
12:00	晴れ	南南東	3.7	
15:00	晴れ	南南東	4.7	
18:00	晴れ	南南東	5.7	
21:00	雨	北	0.9	
3/26				
0:00	雨	北西	2.3	
3:00	雨	北	5.9	
6:00	曇り	北西	2.5	
9:00	曇り	北北東	3.0	
12:00	曇り	北	2.4	
15:00	晴れ	北西	2.4	
18:00	晴れ	北西	2.0	
21:00	晴れ	西北西	1.6	

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
3/27				
0:00	晴れ	北西	1.1	
3:00	晴れ	北西	2.0	
6:00	晴れ	東北東	0.5	
9:00	晴れ	北	2	
12:00	晴れ	北西	1.8	
14:30	晴れ	西	0.4	
16:30	曇り	西北西	2.0	
18:00	晴れ	西北西	1.4	
21:00	晴れ	西北西	0.9	
3/28				
0:00	晴れ	西	0.3	
3:00	曇り	北	0.6	
6:00	晴れ	西	1.0	
8:00	晴れ	西	0.8	
12:00	晴れ	南南東	5.7	
15:00	晴れ	南	2.1	
18:00	晴れ	西南西	0.5	
21:00	晴れ	西南西	0.9	
3/29				
0:00	晴れ	北西	0.6	
3:00	晴れ	西	0.9	
6:00	晴れ	西	0.8	
9:00	晴れ	東	1.8	
12:00	晴れ	西南西	2.8	
15:00	晴れ	南南西	1.5	
18:00	晴れ	東	1.0	
21:00	晴れ	北西	0.9	
3/30				
0:00	晴れ	北東	0.3	
3:00	晴れ	北西	0.3	
6:00	晴れ	東北東	0.4	
9:00	晴れ	東	2.2	
12:00	晴れ	東南東	2.8	
15:00	晴れ	東	2.4	
18:00	曇り	東南東	1.0	
21:00	雨	北西	0.3	
3/31				
0:00	雨	北東	3.9	
3:00	小雨	南西	2.2	
6:00	晴れ	西南西	2.2	
9:00	曇り	北	0.9	
12:00	雨	東	2.3	
15:00	雨	北西	0.7	
18:00	晴れ	南西	0.5	
21:00	曇り	北北東	0.5	
4/1				
0:00	晴れ	北西	0.6	
3:00	晴れ	西北西	0.7	
6:00	晴れ	西南西	0.7	
9:00	晴れ	東	2.6	
12:00	晴れ	東	2.2	
15:00	晴れ	東	2.7	
18:00	晴れ	南	1.4	
21:00	晴れ	南西	0.6	
4/2				
0:00	晴れ	西南西	1.0	
3:00	晴れ	西北西	0.6	
6:00	晴れ	西	0.7	

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
9:00	曇り	西	3.2	
12:00	曇り	西	3.1	
15:00	晴れ	北北西	3.6	
18:00	曇り	北西	2.4	
21:00	曇り	西	3.0	
4/3				
0:00	曇り	北北西	1.8	
3:00	曇り	北西	0.4	
6:00	晴れ	北西	0.9	
9:00	曇り	西	2.2	
12:00	晴れ	北	1.2	
15:00	晴れ	西	1.8	
18:00	晴れ	西	1.4	
21:00	晴れ	北	0.2	
4/4				
0:00	晴れ	西	0.4	
3:00	晴れ	西南西	0.8	
6:00	晴れ	西	0.7	
9:00	晴れ	北	1.9	
12:00	晴れ	北西	2.1	
15:00	晴れ	西	2.8	
18:00	晴れ	北	0.9	
21:00	晴れ	西	0.5	
4/5				
0:00	晴れ		0.5	
3:00	晴れ	北西	0.6	
6:00	晴れ	西	0.7	
18:00	晴れ	北	0.3	
21:00	晴れ	西北西	0.8	
4/6				
0:00	晴れ	西南西	0.4	
3:00	晴れ	西北西	0.6	
6:00	晴れ	西	0.9	
9:00	晴れ	東	2.2	
12:00	晴れ	南東	3.2	
15:00	晴れ	南東	2.7	
18:00	晴れ	南東	1.3	
21:00	晴れ	西南西	0.6	
4/7				
0:00	晴れ	北東	0.3	
3:00	晴れ	北西	0.6	
6:00	晴れ	西	0.8	
9:00	晴れ	南東	0.9	
12:00	晴れ	東	1.8	
15:00	晴れ	東	1.5	
18:00	晴れ	東	0.4	
21:00	晴れ	北	0.3	
4/8				
0:00	晴れ	西北西	0.4	
3:00	晴れ	南南東	1.0	
6:00	晴れ	西	0.5	
9:00	晴れ	東南東	2.1	
12:00	曇り	南東	2.1	
15:00	曇り	西	0.9	
18:00	曇り	北東	0.6	
4/9				

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
0:00	曇り	北	1.1	
3:00	曇り	北北東	1.1	
6:00	雨	北西	1.3	
9:00	雨	北西	1.1	
12:00	雨	北北西	0.6	
15:00	雨	北北西	2.0	
18:00	曇り	北東	3.1	
21:00	曇り	北東	6.5	
4/10				
0:00	曇り	南	0.4	
3:00	曇り	西	0.5	
6:00	晴れ	西	0.5	
9:00	晴れ	北東	1.5	
12:00	晴れ	東南東	2.7	
15:00	晴れ	南	2.1	
18:00	晴れ	東南東	0.9	
21:00	晴れ	西南西	0.5	
4/11				
0:00	晴れ	東	0.4	
3:00	晴れ	西南西	0.7	
6:00	晴れ	西南西	0.4	
8:00	晴れ	東	0.7	
15:00	曇り	北西	1.5	
18:00	雨	北西	1.0	
21:00	雨	北	3.6	
4/12				
0:00	曇り	北	4.7	
3:00	晴れ	北東	6.2	
6:00	晴れ	西	1.4	
9:00	晴れ	北西	2.0	
12:00	晴れ	北	3.1	
15:00	晴れ	西	2.8	
18:00	晴れ	北北西	1.6	
21:00	晴れ	西北西	0.7	
4/13				
0:00	晴れ	南西	0.7	
3:00	晴れ	北北東	0.4	
6:00	晴れ	東	0.6	
9:00	晴れ	南	1.1	
12:00	晴れ	北西	3.3	
15:00	晴れ	西	2.9	
18:00	晴れ	西南西	1.1	
21:00	晴れ	南	0.3	
4/14				
0:00	晴れ	北	1.1	
3:00	晴れ	西南西	1.3	
6:00	晴れ	東南東	1.9	
9:00	晴れ	東南東	1.9	
12:00	晴れ	東	3.6	
15:00	晴れ	東南東	2.5	
18:00	晴れ	東北東	0.3	
21:00	晴れ	北北西	0.4	
4/15				
0:00	晴れ	北	0.5	
3:00	晴れ	西北西	0.5	
6:00	晴れ	北西	0.2	

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
9:00	晴れ	東	2.6	
12:00	晴れ	南東	2.4	
15:00	晴れ	東	2.9	
18:00	晴れ	北北西	0.4	
21:00	晴れ	南南西	0.3	
4/16				
0:00	晴れ	北西	0.6	
3:00	晴れ	北西	0.6	
6:00	晴れ	北西	0.3	
9:00	晴れ	東	1.8	
12:00	晴れ	東南東	2.3	
15:00	晴れ	西北西	3.9	
18:00	晴れ	北北西	2.6	
21:00	晴れ	北西	2.8	
4/17				
0:00	晴れ	南南東	0.7	
3:00	晴れ	西北西	1.0	
6:00	晴れ	北	0.9	
9:00	晴れ	西	1.5	
12:00	晴れ	東	2.8	
15:00	晴れ	東南東	2.7	
18:00	晴れ	南	0.7	
21:00	晴れ	北西	0.6	
4/18				
0:00	晴れ	西	1.0	
3:00	晴れ	西南西	0.6	
6:00	晴れ	西	0.9	
9:00	曇り	北北東	0.7	
12:00	曇り	北東	1.1	
15:00	曇り	東	1.9	
18:00	曇り	西南西	0.4	
21:00	曇り	西	0.4	
4/19				
0:00	曇り	北	0.3	
3:00	曇り	北西	0.4	
6:00	雨	東南東	2.3	
9:00	雨	東北東	2.9	
12:00	雨	東北東	4.5	
15:00	雨	北東	3.2	
18:00	雨	北	1.5	
21:00				
4/20				
0:00	曇り	北西	1.9	
3:00	曇り	北北西	1.0	
6:00	晴れ	北西	1.2	
9:00	曇り	北	1.5	
12:00	曇り	北	1.3	
15:00	曇り	北西	1.2	
18:00	曇り	西	0.5	
21:00	曇り	西北西	0.6	
4/21				
0:00	曇り	南西	0.4	
3:00	曇り	南西	0.4	
6:00	曇り	西南西	0.6	
9:00	晴れ	東	2.5	
12:00	晴れ	南	2.0	

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
15:00	晴れ	東	2.1	
18:00	曇り	北	1.1	
21:00	曇り	東南東	0.8	
4/22				
0:00	晴れ	南南西	0.3	
3:00	晴れ	南西	0.3	
6:00	雨	北北東	0.3	
9:00	雨	北東	0.5	
12:00	曇り	西	0.3	
15:00	曇り	北北西	1.0	
18:00	曇り	北西	0.3	
21:00	曇り	北	0.4	
4/23				
0:00	曇り	東南東	0.5	
3:00	曇り	南西	0.3	
6:00	雨	東	0.4	
9:00	雨	東	0.7	
12:00	雨	東	1.1	
15:00	雨	東	2.1	
18:00	雨	南東	3.2	
21:00	雨	南東	2.3	
4/24				
0:00	雨	北	2.2	
3:00	曇り	東	2.2	
6:00	曇り	西北西	0.6	
9:00	晴れ	東北東	7.4	
12:00	晴れ	東	2.7	
15:00	晴れ	東南東	2.5	
18:00	雨	北北西	0.5	
21:00	曇り	西	0.6	
4/25				
0:00	曇り	西北西	0.8	
3:00	曇り	南	0.5	
6:00	晴れ	南西	0.4	
9:00	晴れ	南東	1.8	
12:00	晴れ	東南東	2.2	
15:00	曇り	北東	1.7	
18:00	晴れ	西北西	1.1	
21:00	晴れ	北西	0.5	
4/26				
0:00	晴れ	南西	0.4	
3:00	晴れ	南西	0.8	
6:00	晴れ	西南西	0.4	
9:00	晴れ	東	1.8	
12:00	晴れ	東南東	2.5	
15:00	曇り	東南東	2.1	
18:00	曇り	東南東	0.6	
21:00	曇り	西南西	0.3	
4/27				
0:00	曇り	南南東	0.4	
3:00	曇り	南東	0.9	
6:00	曇り	西北西	0.6	
9:00	曇り	東	2.4	
12:00	晴れ	東	2.5	
15:00	晴れ	東南東	2.4	
18:00	曇り	南	2.0	

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
21:00	曇り	南	1.9	
4/28	0:00	曇り	東	2.9
	3:00	雨	南南東	2.3
	6:00	雨	北西	1.8
	9:00	曇り	東	0.8
	12:00	晴れ	東	1.7
	15:00	晴れ	西北西	2.5
	18:00	曇り	北西	2.1
	21:00	晴れ	西北西	2.1
4/29	0:00	晴れ	北北東	0.3
	3:00	晴れ	西	0.9
	6:00	曇り	南南西	0.3
	9:00	晴れ	西北西	1.2
	12:00	晴れ	東	2.8
	15:00	曇り	東南東	2.4
	18:00	晴れ	北東	0.8
	21:00	晴れ	西北西	0.7
4/30	0:00	晴れ	南南東	0.5
	3:00	晴れ	北東	0.4
	6:00	晴れ	北西	0.6
	9:00	晴れ	東南東	2.4
	12:00	曇り	南	1.4
	15:00	晴れ	北西	0.8
	18:00	晴れ	南南東	0.5
	21:00	晴れ	南東	0.9
5/1	0:00	晴れ	東	0.6
	3:00	晴れ	北西	0.7
	6:00	雨	東	0.6
	9:00	曇り	東	0.9
	12:00	曇り	南	1.1
	15:00	曇り	南東	1.3
	18:00	曇り	南東	1.2
	21:00	曇り	南西	1.0
5/2	0:00	曇り	西	3.7
	3:00	晴れ	西	3.5
	6:00	晴れ	西	4.2
	9:00	曇り	西南西	1.6
	12:00	晴れ	西	3.0
	15:00	曇り	西	3.7
	18:00	曇り	南南西	1.2
	21:00	曇り	西北西	1.4
5/3	0:00	晴れ	北西	0.3
	3:00	晴れ	西南西	1.2
	6:00	晴れ	北北西	0.7
	9:00	晴れ	東南東	1.9
	12:00	晴れ	東南東	2.4
	15:00	曇り	東	2.6
	18:00	雨	南南東	1.1
	21:00	雨	南東	0.5

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
5/4				
0:00	雨	東	3.2	
3:00	雨	南	0.4	
6:00	曇り	東	0.7	
9:00	晴れ	東	2.6	
12:00	晴れ	東南東	2.2	
15:00	晴れ	東南東	2.9	
18:00	晴れ	東	0.7	
21:00	晴れ	西	0.6	
5/5				
0:00	晴れ	北西	0.5	
3:00	晴れ	西	0.6	
6:00	晴れ	西	0.5	
9:00	晴れ	東南東	3.3	
12:00	曇り	東	1.9	
15:00	曇り	東	2.2	
18:00	晴れ	東	1.0	
21:00	晴れ	西	0.4	
5/6				
0:00	曇り	西	0.5	
3:00	曇り	西南西	0.4	
6:00	曇り	西	0.4	
9:00	曇り	東南東	1.2	
12:00	晴れ	東	3.5	
15:00	曇り	東	1.9	
18:00	曇り	東南東	0.8	
21:00	曇り	北	0.3	
5/7				
0:00	曇り	西	0.4	
3:00	曇り	西南西	0.4	
6:00	曇り	西	0.7	
9:00	曇り	南南東	1.4	
12:00	曇り	東北東	1.8	
15:00	曇り	東	1.5	
18:00	曇り	南東	0.8	
21:00	曇り	北北東	0.6	
5/8				
0:00	曇り	北	0.5	
3:00	曇り	西南西	0.7	
6:00	曇り	南南西	0.4	
9:00	晴れ	西	1.9	
12:00	晴れ	南南東	2.7	
15:00	晴れ	北西	3.8	
18:00	晴れ	西	3.7	
21:00	晴れ	北西	3.2	
5/9				
0:00	晴れ	西北西	1.3	
3:00	晴れ	西南西	0.9	
6:00	晴れ	南東	0.5	
9:00	晴れ	南南西	0.7	
12:00	晴れ	南東	2.6	
15:00	晴れ	南東	2.1	
18:00	晴れ	南	1.2	
21:00	晴れ	南南東	1.3	
5/10				
0:00	曇り	東北東	0.8	

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
3:00	曇り	南	0.5	
6:00	雨	北北西	0.7	
9:00	曇り	西	1.7	
12:00	曇り	西	2.6	
15:00	曇り	西	1.6	
18:00	雨	南	0.4	
21:00	曇り	南西	0.3	
5/11				
0:00	曇り	西南西	0.6	
3:00	曇り	東	0.7	
6:00	曇り	北西	0.4	
9:00	曇り	南南東	0.7	
12:00	曇り	西	0.5	
15:00	曇り	東	0.3	
18:00	雨	南南西	0.6	
21:00	雨	北	0.6	
5/12				
0:00	曇り	南南東	0.3	
3:00	曇り	西北西	0.4	
6:00	曇り	東南東	1.1	
9:00	晴れ	東	1.2	
12:00	曇り	東	2.4	

(2) 東京電力(株)福島第二原子力発電所

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
3/20				
0:00	晴れ	西	6.3	
3:00	晴れ	西北西	9.7	
6:00	晴れ	北東	6.0	
9:00	晴れ	東	3.2	
12:00	晴れ	北東	1.2	
15:00	晴れ	南南東	3.2	
18:00	曇り	西南西	0.5	
21:00	晴れ	北北東	1.3	
22:30	雨	北西	0.6	
3/21				
3:00	晴れ	西北西	0.5	
6:00	晴れ	北東	3.3	
9:00	雨	北	13.7	
12:00	雨	北	6.3	
15:00	雨	北東	6.2	
18:00	曇り	東北東	2.6	
21:00	曇り	北北西	2.4	
3/22				
0:00	曇り	西	6.3	
3:00	曇り	北北西	1.1	
6:00	雨	北北西	5.8	
9:00	曇り	北西	3.8	
12:00	小雨	北	1.5	
15:00	曇り	北東	2.9	
18:00	曇り	西	4.8	
21:00	雨	北北西	2.0	
3/23				
0:00	雨	北北西	2.7	
3:00	曇り	北	9.9	
6:00	曇り	北	8.2	
9:00	曇り	北北東	9.0	
12:00	曇り	北	6.0	
15:00	晴れ	東北東	2.9	
18:00	晴れ	北北西	6.9	
21:00	晴れ	北西	6.7	
3/24				
0:00	晴れ	北西	5.0	
3:00	晴れ	北西	2.6	
6:00	晴れ	西南西	2.7	
9:00	晴れ	南東	4.1	
15:00	晴れ	南	8.5	
18:00	晴れ	西南西	1.6	
21:00	晴れ	北西	1.6	
3/25				
0:00	晴れ	北西	1.6	
3:00	晴れ	北	2.6	
6:00	晴れ	北西	2.2	
9:00	晴れ	北北東	5.0	
12:00	晴れ	東南東	4.2	
15:00	晴れ	南南東	2.1	
18:00	晴れ	東	0.8	
21:00	雨	北北東	5.4	

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
3/26				
0:00	曇り	北北西	8.2	
3:00	雨	北北西	8.6	
6:00	曇り	北北西	8.6	
12:00	晴れ	北北西	13.8	
15:00	晴れ	北西	3.8	
18:00	晴れ	北北西	11.1	
21:00	晴れ	西北西	7.4	
3/27				
0:00	晴れ	北西	7.8	
6:00	晴れ	西北西	6.9	
9:00				
12:00	晴れ	西北西	5.8	
18:00	晴れ	北西	6.3	
3/28				
0:00	晴れ	北	3.6	
6:00	晴れ	西	6.8	
12:00	晴れ	南南東	5.7	
15:00	晴れ	南	2.1	
18:00	晴れ	南	1.5	
21:00	晴れ	西北西	1.6	
3/29				
0:00	晴れ	西北西	5.8	
3:00	晴れ	北東	0.9	
6:00	晴れ	南西	0.9	
12:00	晴れ	南南東	7.8	
18:00	晴れ	西	1.5	
3/30				
0:00	晴れ	西北西	6.0	
6:00	晴れ	東北東	1.1	
12:00	晴れ	南東	2.0	
18:00	雨	西南西	1.4	
3/31				
0:00	雨	北北西	4.4	
6:00	晴れ	西南西	3.6	
12:00	雨	東	4.0	
18:00	晴れ	西北西	3.3	
4/1				
0:00	晴れ	北西	6.8	
6:00	晴れ	北西	3.5	
12:00	晴れ	南東	2.5	
18:00	晴れ	南	11.5	
4/2				
0:00	晴れ	南西	6.7	
6:00	晴れ	南南西	5.1	
12:00	曇り	東	2.8	
4/3				
0:00	晴れ	北西	2.1	
6:00	晴れ	西	4.0	
9:00	晴れ	北西	3.2	
12:00	晴れ	東北東	3.9	
18:00	晴れ	西	5.1	
4/4				
0:00	晴れ	北北東	2.2	
6:00	晴れ	北	5.6	
12:00	晴れ	北東	7.7	


日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
4/5				
0:00	晴れ	北西	0.7	
6:00	晴れ	北西	3.0	
12:00	晴れ	南東	1.7	
18:00	晴れ	南	2.7	
4/6				
0:00	晴れ	東	1.1	
6:00	晴れ	南西	1.3	
12:00	晴れ	南	4.7	
18:00	晴れ	南	9.8	
4/7				
0:00	晴れ	南南西	6.0	
6:00	晴れ	南南西	3.3	
12:00	晴れ	南	9.5	
18:00	晴れ	南南西	9.0	
4/8				
0:00	晴れ	南南西	8.0	
6:00	晴れ	南	4.4	
12:00	晴れ	南	13.5	
4/9				
0:00	晴れ	北北西	7.4	
6:00	雨	北北西	8.0	
12:00	雨	北北東	6.0	
4/10				
0:00	晴れ	北	3.6	
6:00	晴れ	北	2.8	
12:00	晴れ	南東	2.1	
18:00	晴れ	南	5.8	
4/11				
0:00	晴れ	南南西	10.2	
6:00	晴れ	南西	7.5	
12:00	晴れ	南南東	4.4	
18:00	雨	南南西	5.3	
4/12				
0:00	晴れ	北	8.5	
6:00	晴れ	北北西	6.8	
12:00	晴れ	北北西	7.3	
18:00	晴れ	北	1.5	
4/13				
0:00	晴れ	南南西	6.0	
6:00	晴れ	南南西	5.8	
12:00	晴れ	西南西	7.2	
18:00	晴れ	北東	1.0	
4/14				
0:00	晴れ	西	3.7	
9:00	晴れ	南	5.5	
4/15				
9:00	晴れ	南	4.2	
4/16				
9:00	晴れ	南	6.1	
4/17				
9:00	晴れ	東	3.3	
4/18				
9:00	晴れ	北東	2.9	
4/19				
9:00	雨	北東	10.5	

日時	天候	風向	風速 (m/s)	備 考
4/20				
	9:00	晴れ	北	8.7
4/21				
	9:00	晴れ	南南東	5.6
4/22				
	9:00	晴れ	北北西	3.5
4/23				
	9:00	雨	南	3.7
4/24				
	9:00	晴れ	東南東	2.4
4/25				
	9:00	晴れ	南	7.5
4/26				
	9:00	晴れ	南	8.7
4/27				
	9:00	晴れ	東南東	1.3
4/28				
	9:00	曇り	北東	2.2
4/29				
	9:00	晴れ	南南西	2.4
4/30				
	9:00	晴れ	南南西	9.0
5/1				
	9:00	曇り	南南西	8.3
5/2				
	9:00	晴れ	西	7.3
5/3				
	9:00	晴れ	東南東	1.5
5/4				
	9:00	晴れ	南南東	1.9
5/5				
	9:00	晴れ	北東	4.7
5/6				
	9:00	曇り	南東	1.6
5/7				
	9:00	晴れ	南南西	10.8
5/8				
	9:00	晴れ	西南西	6.3
5/9				
	9:00	晴れ	北	2.7
5/10				
	9:00	晴れ	西南西	8.2
5/11				
	9:00	晴れ	南南西	7.2
5/12				
	9:00	晴れ	南南東	1.9


福島第一原子力発電所

////// 周辺監視区域
--- 敷地境界

参考

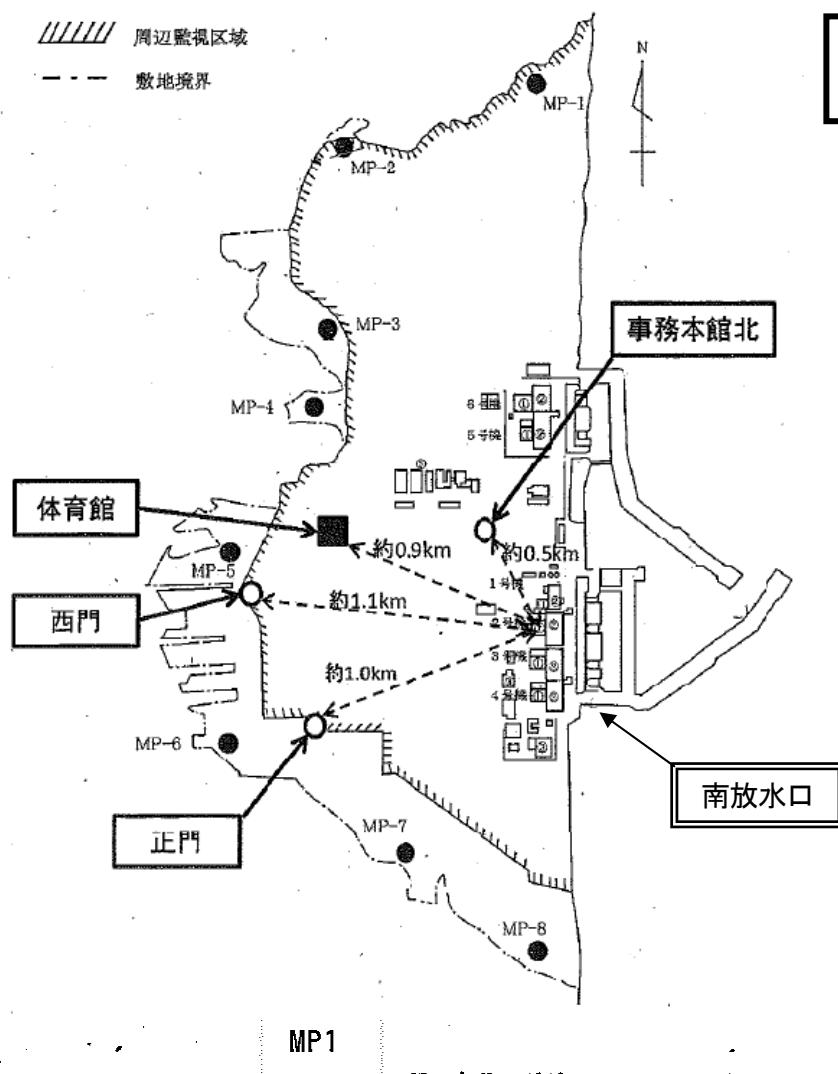


モニタリングポスト配図図 2F

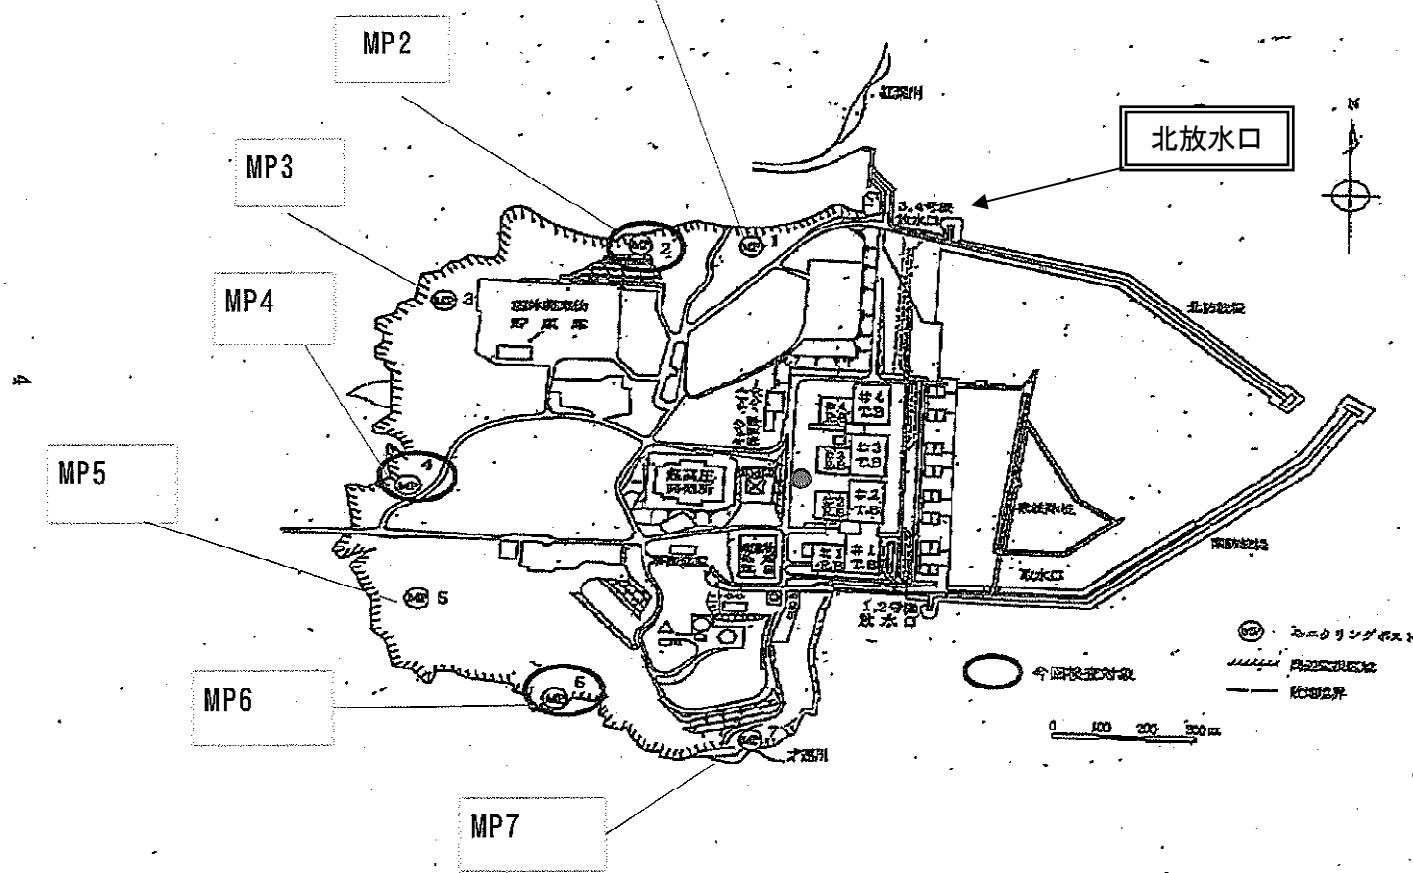

モニタリングポイント

～福島県内各地方 環境放射能測定値（暫定値）～

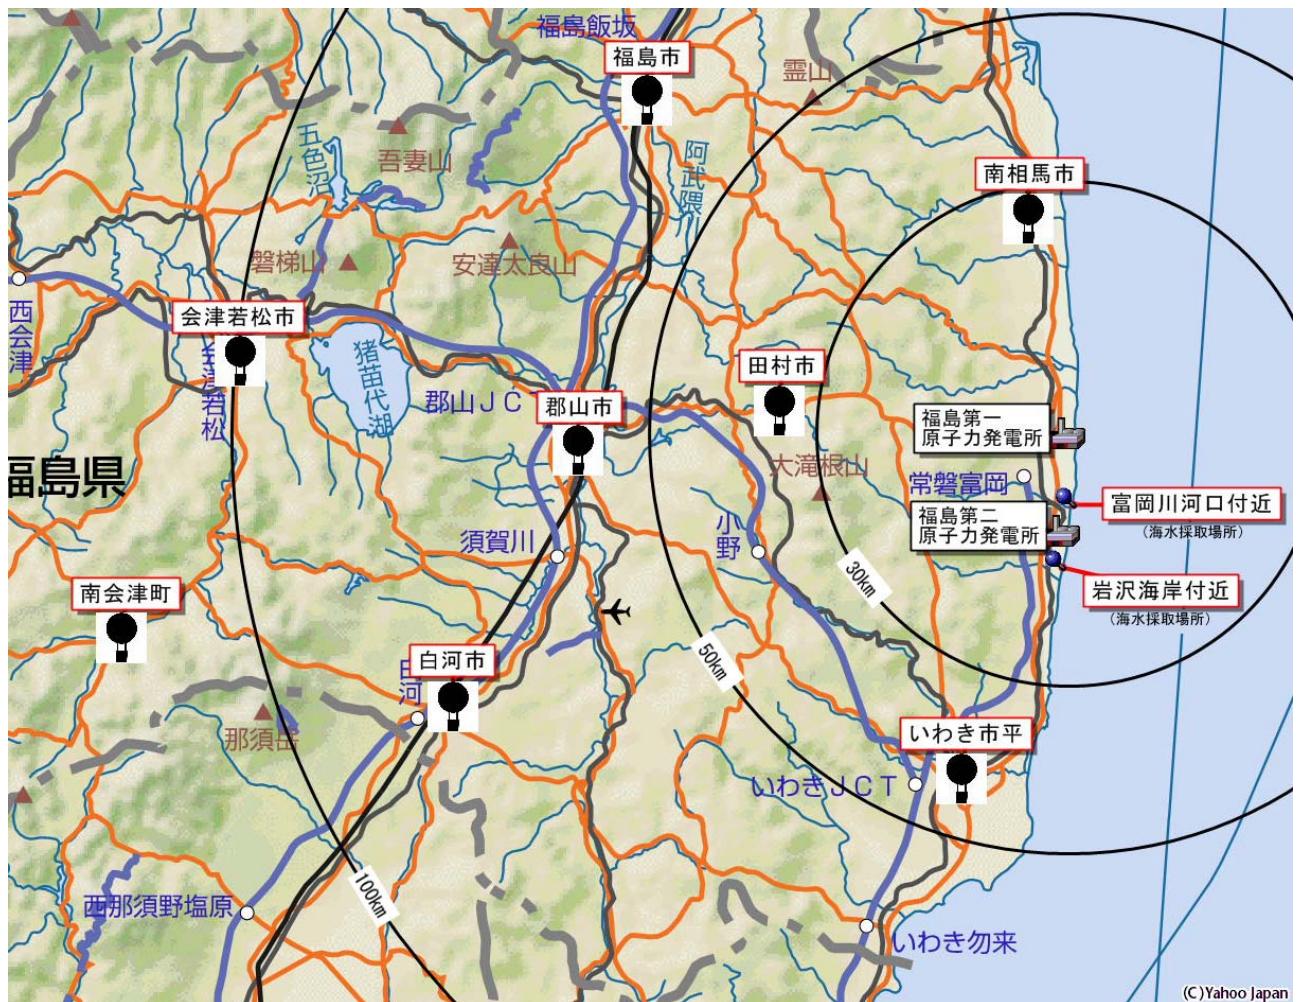

福島第1・第2原子力発電所関連のURL一覧

2011.3.22時点

省庁名	URL	主な内容	更新
内閣官房	http://www.kantei.go.jp/saigai/report.html	総理のメッセージ、官房長官会見、政府の対応状況など	随時
内閣府	http://www.sci.go.jp	日本学術会議会長のメッセージなど	随時
原子力安全委員会	http://www.nsc.go.jp	原子力安全委員会のHP	随時
食品安全委員会	http://www.fcs.go.jp/sonota/emerg/emerg_genshiro_20110316.pdf	東北地方太平洋地震の原子力発電所への影響と食品の安全性について	随時
経済産業省(原子力安全・保安院)	http://www.meti.go.jp/earthquake/	地震による原子力施設への影響について	随時
	http://kinkyu.nisa.go.jp	各地のモニタリングデータ 原子力安全・保安院からのプレスリリース	随時
文部科学省	http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/index.html	都道府県別環境放射能水準調査結果 文部科学省のモニタリングを用いた福島第1・第2原子力発電所周辺の空間線量率の測定結果 上水(蛇口水)、定時降下物のモニタリング	毎日13時、19時 毎日10時、13時、16時、19時 毎日13時、19時
	http://www.mext.go.jp/english/	英語版	
	http://www.kaiho.mlit.go.jp	海上保安庁の原発関係の対応状況について	随時
	http://www.kaiho.mlit.go.jp/info/mics/m/ (携帯広報)	福島第1・第2原子力発電所に関する日本航行警報、NAVTEX警報発生情報	随時
環境省	http://www.env.go.jp/jishin/monitor110319.pdf	環境省で行っている環境放射線等モニタリング調査の結果	毎日13時頃
気象庁	http://www.ima-net.go.jp/fukushima/topics.files/atom-kishou.pdf	福島第1・第2原子力発電所付近の地域気象情報	毎日6時、12時、18時
消防庁	http://www.fdma.go.jp	福島第1・第2原子力発電所に関連する消防の対応について	随時
厚生労働省	http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html	厚生労働省の対応状況 水道水や食品中の放射性物質について	随時
国土交通省	https://www.mlit.go.jp/koku_tk7_000002.html	首都圏空港(成田空港・羽田空港)における放射線測定状況について	随時
	https://www.pref.fukushima.jp/i/index.html	福島空港の放射線の測定状況について	随時
	https://www.mlit.go.jp/report/press/cab03_hh_000147.html (プレスリリース)	国際民間航空機関(ICAO)からのプレスリリースについて	随時
	https://www.mlit.go.jp/common/000138174.pdf (和文)		
	https://www.mlit.go.jp/common/000138173.pdf (英文)		
	https://www.mlit.go.jp/report/press/cab03_hh_000149.html (プレスリリース)	国際航空運送協会(IATA)からのプレスリリースについて ～日本への渡航制限はない～	随時
	https://www.mlit.go.jp/common/00138231.pdf (和文)		
	https://www.mlit.go.jp/common/000138230.pdf (英文)		
	https://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_frl_000040.html	東京港及び横浜港近傍の放射線量の測定状況について	随時
	https://www.mlit.go.jp/common/00138236.pdf	国際海事機関(IMO)からのプレスリリースについて ～日本への渡航制限はない～	随時
防衛省	http://www.mod.go.jp/i/approach/defense/saigai/tohokuoki/index.html	外国人旅行者への地震関連情報(英語) 外国人旅行者への地震関連情報(中国語繁体字) 外国人旅行者への地震関連情報(中国語簡体字) 外国人旅行者への地震関連情報(韓国語)	随時
	http://www.intogo.jp/eq		
	http://www.intogo.jp/eq/chs.html		
	http://www.intogo.jp/eq/chc.html		